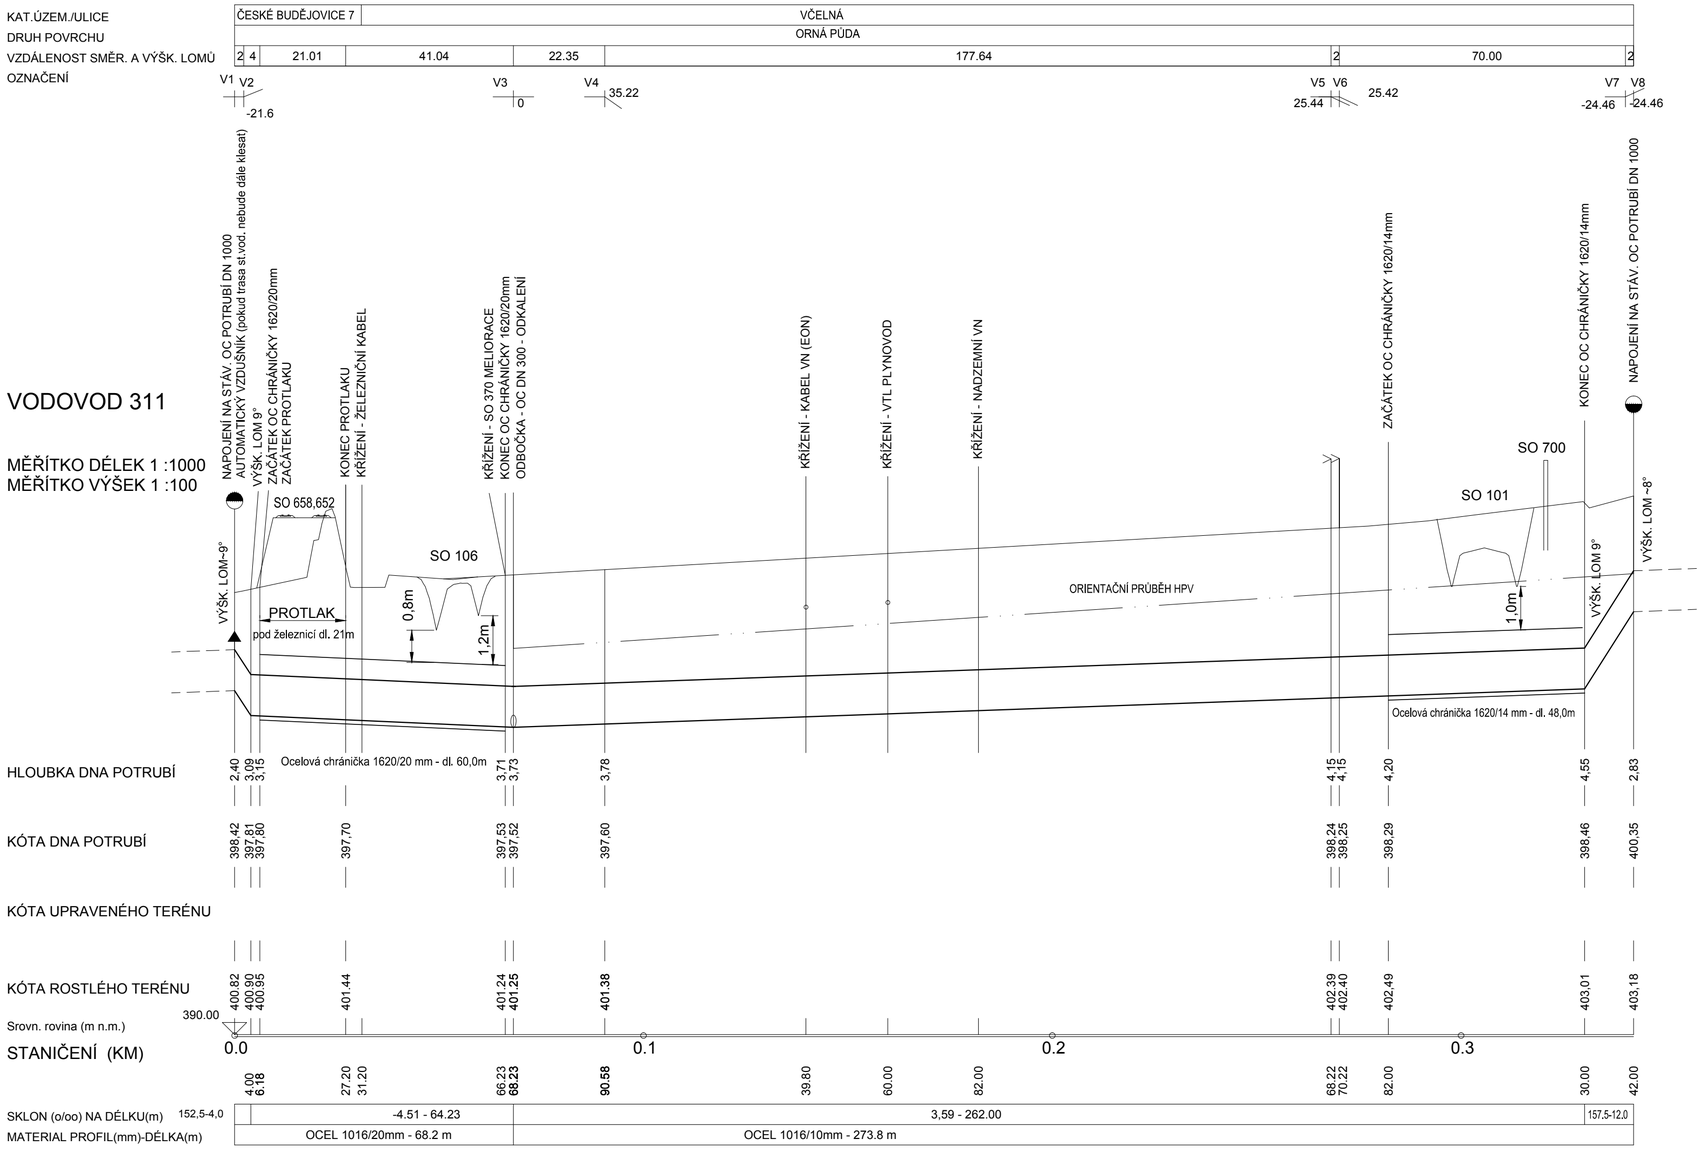


Poznámky:

Polohy a výšky napojovacích bodů budou před vlastní realizací ověřeny kopanou sondou.
Potrubí bude v chráničkách uloženo na kluzných objímkách, konce chrániček budou s přechodem 1600/1200 a opatřeny těsnícími manžetami.
Před zahájením zemních prací je nutno vyžádat si vytyčení, způsob ochrany a dozor od správců stávajících inženýrských sítí v prostoru výstavby. Zákres inženýrských sítí je pouze informativní.

# D.1
# SO 311

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel:

Jihočeský kraj

JIHOČESKÝ KRAJ
U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2
370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE


Ateliér České Budějovice – Čechova 50, 370 01 České Budějovice – tel. 386 303 211, e-mail: mailbox@cb.pragoprojekt.cz, ID datové schránky: 4kifr54

| | | | |
|---|---|---|---|
| Navrhl/vypracoval: Roman PYTELKA podpis: | Zodpovědný projektant: Roman PYTELKA podpis: | Ředitel ateliéru České Budejovice: Pavel KAČÍREK | Zhotovitel: PRAGOPROJEKT |
| Technická kontrola: Petr ZLOSKÝ podpis: | Hlavní inženýr projektu: Eva DOSTÁLOVÁ podpis: | | PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 |


| | | |
|---|---|---|
| Kraj: JIHOČESKÝ | Čís. zakázky: | 17-307-2-000 |
| Obec: Č. BUDĚJOVICE, PLANÁ, BORŠOV NAD VLTAVOU, VČELNÁ, ROUDNÉ | Čís. akce: | 17-307 |
| Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č. Budějovice | Datum: | 02/2020 |
| Akce: JIŽNÍ TANGENTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ( km 0,000 - km 2,706) , okr. ČB | Formát: | 3 x A4 |
| | Měřítko: | 1:1000/100 |
| Objekt: SO 311 PŘELOŽKA VODOVODU DN 1000 v km 1,42 | Stupeň: PDPS | Souprava: |
| Příloha: PODÉLNÝ PROFIL | Čís. přílohy: D.1 311.3 | |

vytištěno dne 24.02.2020

v:\ph17-307-2\d_dokumentace_objekty\d_1_stavebni_cast\300_vodohospodarske_objekty\311_prelozka vodovodu dn 1000 v km 1,42\311_03_podelny profil.dwg