SCHÉMA ULOŽENÍ PLASTOVÉHO POTRUBÍ

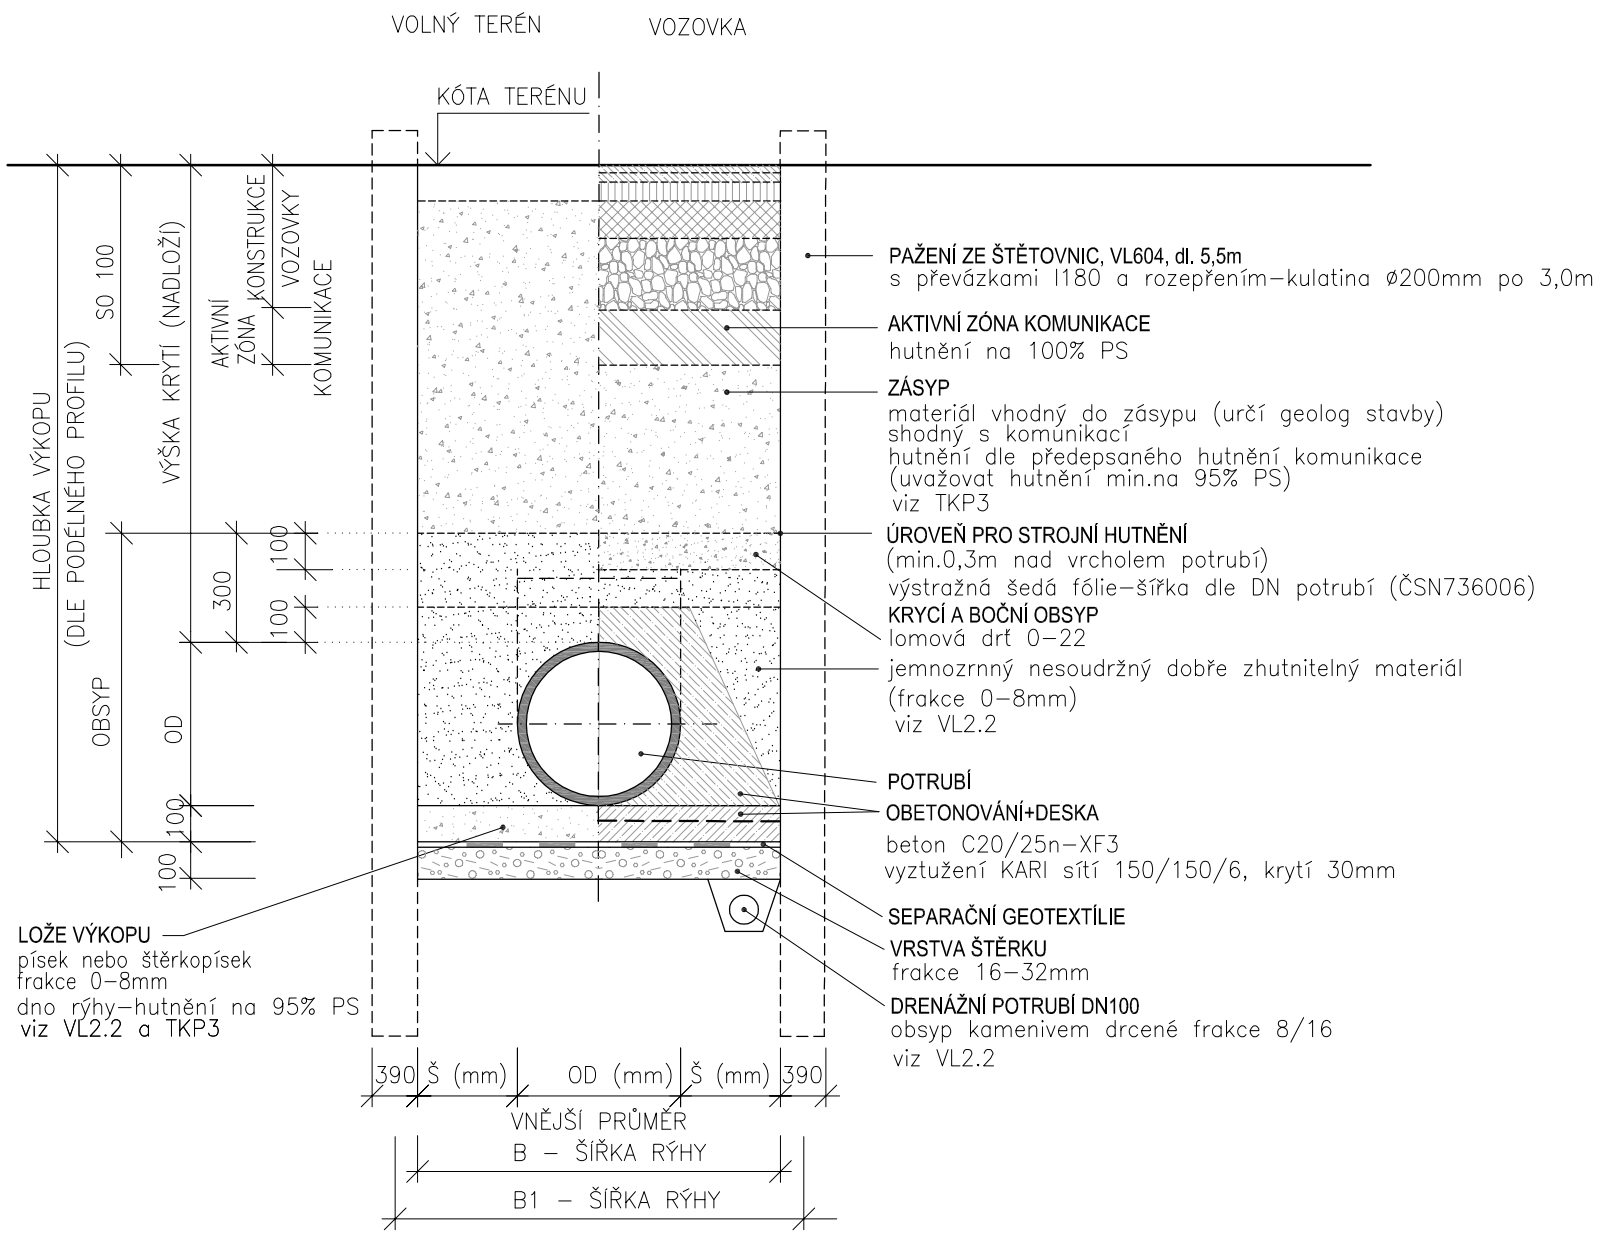

OBSYP

po vrstvách max.0,15m
kvalitní nesoudržný materiál s co největší pevností–do výšky 0,20m
od výšky 0,20m lomová drť frakce 0–22

ZÁSYP

po vrstvách max.0,15m
shodný s materiálem použitým pro komunikaci

HUTNĚNÍ

míru zhutnění jednotlivých vrstev určuje TKP4

NESTMELENÉ SMĚSI

viz ČSN EN 13285 – Nestmelené směsi – specifikace

POZNÁMKA:
SVISLÁ RÝHA BUDE PAŽENA

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ ŠÍŘKY RÝHY

dle ČSN EN 1610

POTRUBÍ	OD	Š	B	B1
DN500	500	750	2 000	2 400

D.1
SO 301.1

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel:

Jihočeský kraj

JIHOČESKÝ KRAJ
U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2
370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Ateliér České Budějovice – Čechova 50, 370 01 České Budějovice – tel. 386 303 211, e–mail: mailbox@cb.pragoprojekt.cz, ID datové schránky: 4kifr54

Navrhl/vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Ředitel ateliéru České Budějovice:	Zhotovitel:
Irena RANDUSOVÁ podpis:	Irena RANDUSOVÁ podpis:	Pavel KAČÍREK	PRAGOPROJEKT PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
Technická kontrola: Ing. Jiří ČERMÁK podpis:	Hlavní inženýr projektu: Eva DOSTÁLOVÁ podpis:		

Kraj: JIHOČESKÝ		Čís. zakázky:	17–307–2
Obec: Č. BUDĚJOVICE, PLANÁ, BORŠOV NAD VLTAVOU, VČELNÁ, ROUDNÉ		Čís. akce:	17–307
Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č. Budějovice		Datum:	02/2020
Akce: JIŽNÍ TANGENTA ČESKÉ BUDĚJOVICE (km 0,000 - km 2,706), okr. ČB		Formát:	2xA4
		Měřítko:	
Objekt: SO 301.1–PŘELOŽKA KANALIZACE V KM 1,40–STOKA "A"		Stupeň: PDPS	Souprava:
Příloha: ULOŽENÍ POTRUBÍ		Čís. přílohy: 301.1 4	

v:\cb\17-307-2\d_dokumentace_objektu\d_1_stavebni_cast\300_vodohospodarske_objekty\301_přeložka kanalizace v km 1,40\301.1_stoka_301_a\301_04_up\301_04_ulozeni potrubi.dwg