


# veřejné osvětlení Jihočeský kraj

část spínací

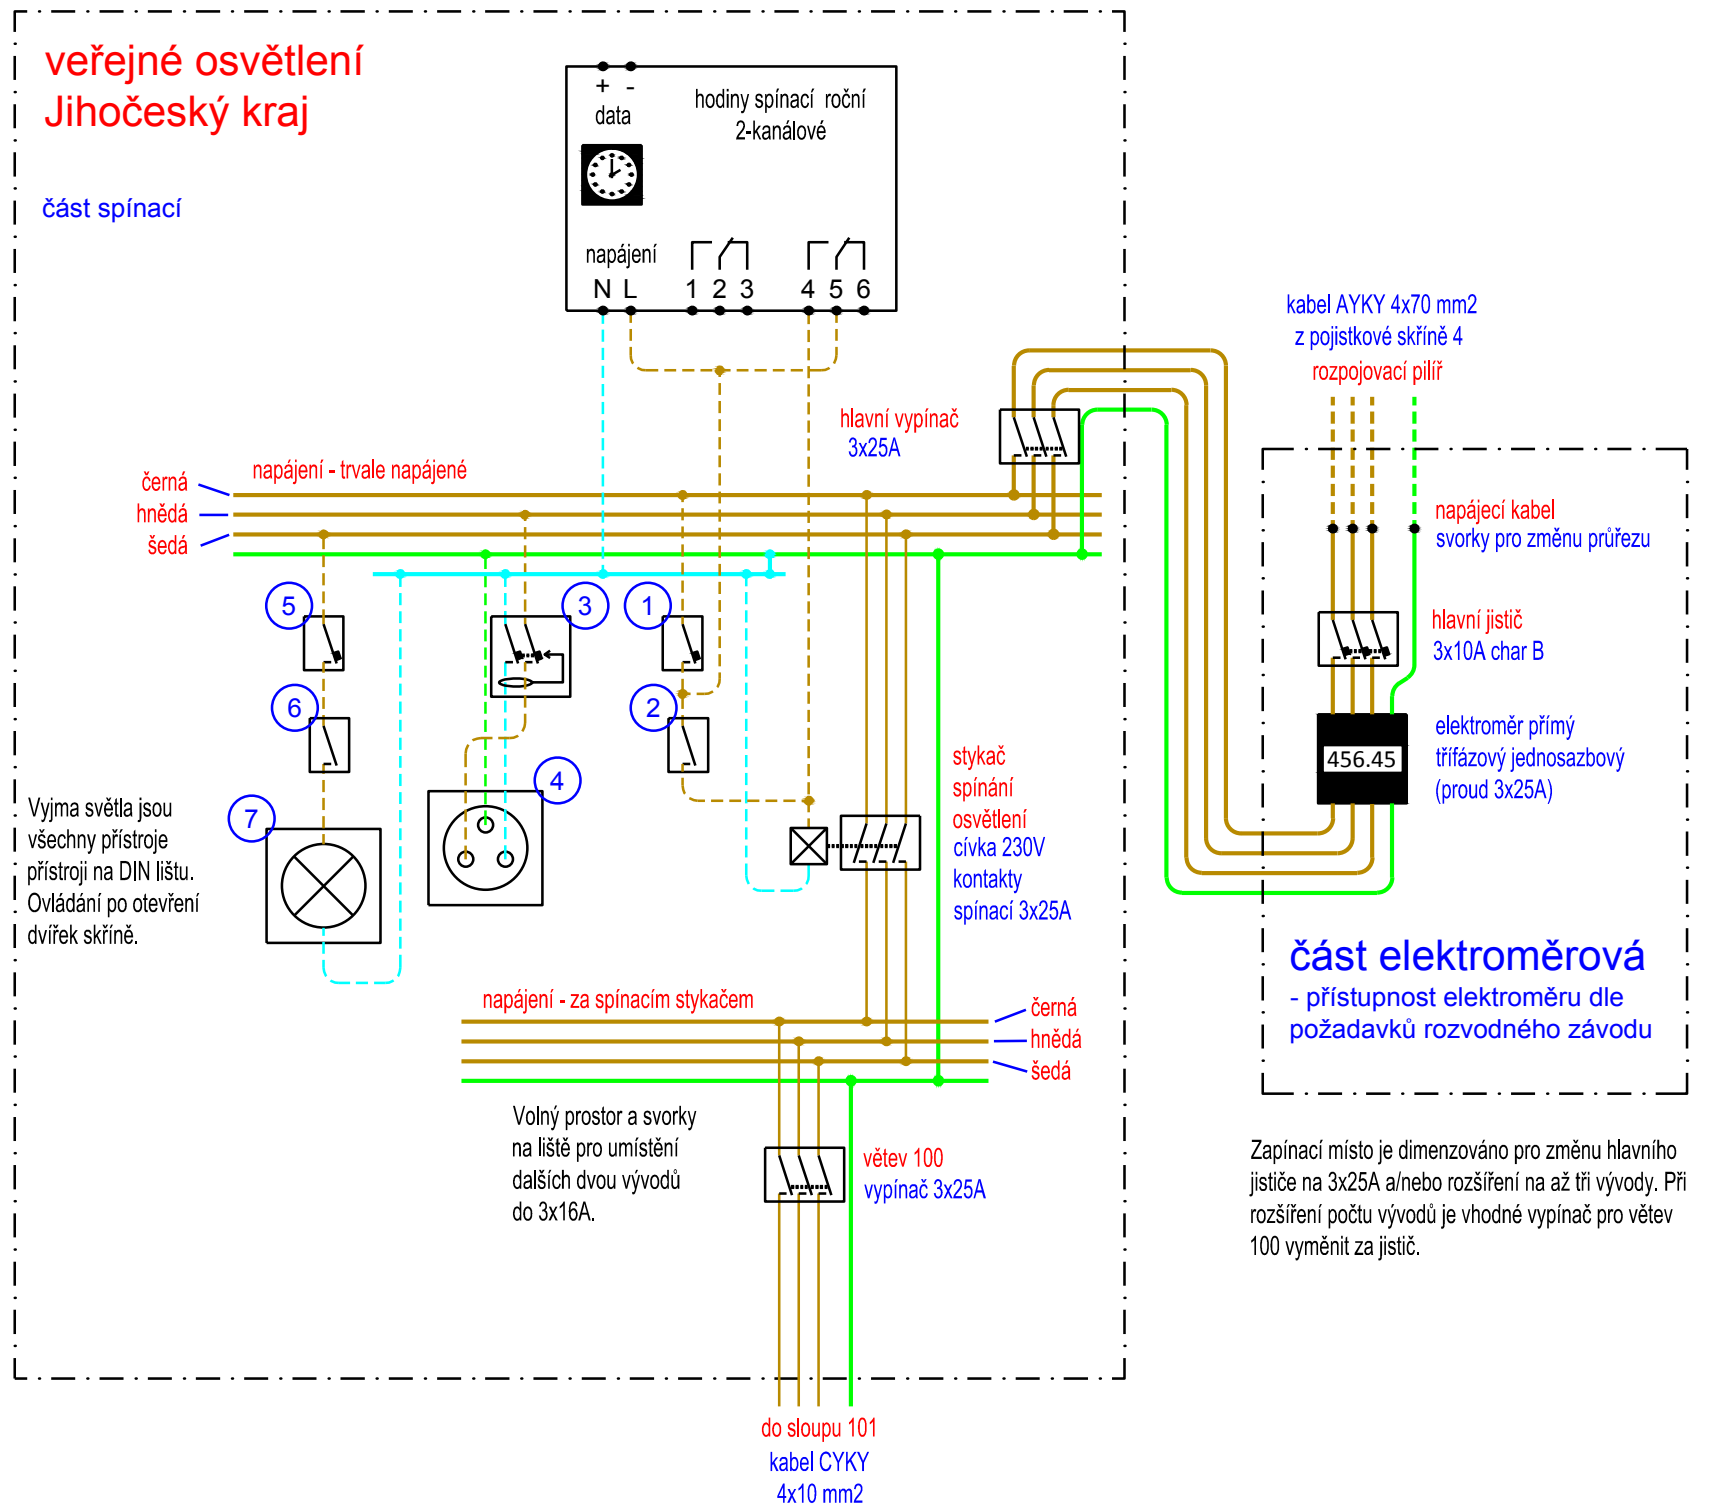

- 1) jistič 1x6A char.B jistič ovládání osvětlení
- 2) vypínač 1x6A ruční zapnutí osvětlení
- 3) kombinovaná jistič 1x10A char.B + proudový chránič 30 mA zásuvka
- 4) zásuvka 230V kolík + 2 zdířky
- 5) jistič 1x6A char.B světlo ve skřini
- 6) vypínač 1x6A světlo ve skřini
- 7) svítidlo žárovkové 230V 60W IP65 vystrojené diodovou žárovkou cca 600 lumenů, může být v blízkosti částí pod napětím, ale části pod napětím nesmí omezovat výměnu žárovky

AYY 70 mm2 žlutozelená	šedá, černá, hnědá	světle modrá
CYY 16 mm2 žlutozelená	šedá, černá, hnědá	světle modrá
(nebo rozvodné lišty Cu 16 mm2)		
CYY 10 mm2 žlutozelená	šedá, černá, hnědá	světle modrá
CYY 2,5 mm2 žlutozelená	černá, černá, hnědá	světle modrá

Vodiče CYY (AYY) mohou být spojeny do kabelu CYKY (AYKY).  
Při použití typizovaného rozvaděče vydrátovaného již ve výrobním závodě (tj. odlišné provedení) je možné se souhlasem budoucího správce.

napájecí soustava:  
3+PEN střídavého 50 Hz 400 V / TN-C

Červené texty jsou popis přístrojů budou napsány u příslušných přístrojů.  
Modré texty jsou vysvětlující, doplňující apod., do rozvaděče napsány nebudou.

Zhotovitel:	objekt:	423
Průloha:	zapínací místo Včelná	
Měřítko:	.	
Číslo přílohy:	4	