

SOUPLIS SPECIFIKACÍ PŘÍHRADOVÝCH STOŽÁRŮ VN

verze 04_2018

		Příloha k objednávce číslo:	
Objednatel (firma, adresa, telefon)	E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 01 České Budějovice tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111		
Číslo stavby	1040014413		
Název stavby	Stavební úpravy VN101 od 2 po 4 I		
Zhotovitel stavby (firma, adresa, telefon)			
Typ stožáru	Počet kusů	Poznámka	
15/50-Z	1		
15/40-Z	1		
Celkový počet specifikací na stavbu: 2			
Poznámky a doplňky:			
Vypracoval (firma, telefon)	Elektroinvest Strakonice s.r.o.; 724871774		
Sestavil (jméno, datum)	Adam Vašmucius, 7.5.2020		

SPECIFIKACE OCELOVÉHO PŘÍHRADOVÉHO STOŽÁRU VN

dle TNS ECD verze 04_2018

1. Číslo a název stavby	1040014413; Stavební úpravy VN101 od 2 po 41		
2. Místo stavby	Hrušovany nad Jevišovkou		
3. Investor	E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 01 České Budějovice tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111		
4. Zpracovatel PD	Elektroinvest Strakonice s.r.o.	tel.:724871774	

Číslo podpěrného bodu		8	
Typ dříku (typová délka / vrcholová síla)	Počet stožárů - stejný typ a uspořádání hlavy		Provedení dříku (požadovány diagonály)
15/50 [kN]	1[ks]	základní*)	zesílený *)
Hlava stožáru (náčrt)	číslo SAP materiálu dříku 1100105974		
Specifikace příslušenství			
Typ konzoly		Označení	č. SAP materiálu
hlavní konzoly	A	B-U10	1100000136
	B	A3-U10-R	1100000282
	C		
odbočné konzoly	M	B-U10-R	1100000137
	N	A3-U10-R	1100000282
	O	B-U8-R	1100105939
	P	B-U8-R	1100105939
Vzdálenosti konzol [mm]			
hlavních		odbočných	
V ₁ = 50		V ₁₁ = 100	
V ₂ = 1500		V ₂₂ = 2500	
V ₃ =		V ₃₃ = 3500	
V ₄ =		V ₄₄ = 4000	
Povrchová ochrana		žárovým zinkováním	
Poznámky a doplňky: 2ks Konzol B-U8-R budou použity pro SDOK.			
Vypracoval (firma, telefon)		Elektroinvest Strakonice s.r.o.; 724871774	
Sestavil (jméno, datum)		Adam Vašmucius, 7.5.2020	

*) - Nehodící se škrtněte


SPECIFIKACE OCELOVÉHO PŘÍHRADOVÉHO STOŽÁRU VN

dle TNS ECD verze 04_2018

1. Číslo a název stavby	1040014413; Stavební úpravy VN101 od 2 po 41		
2. Místo stavby	Hrušovany nad Jevišovkou		
3. Investor	E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 01 České Budějovice tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111		
4. Zpracovatel PD	Elektroinvest Strakonice s.r.o.	tel.:724871774	

Číslo podpěrného bodu	47		
Typ dříku (typová délka / vrcholová síla)	Počet stožárů - stejný typ a uspořádání hlavy	Provedení dříku (požadovány diagonály)	
15/40 [kN]	1 [ks]	základní *)	zesílený *)
Hlava stožáru (náčrt)	číslo SAP materiálu dříku		1100105973

Specifikace příslušenství			
Typ konzoly		Označení	č. SAP materiálu
hlavní konzoly	A	B-U10	1100000136
	B	A3-U10-R	1100000282
	C		
odbočné konzoly	M	B-U8-R	1100105939
	N		
	O		
Vzdálenosti konzol [mm]			

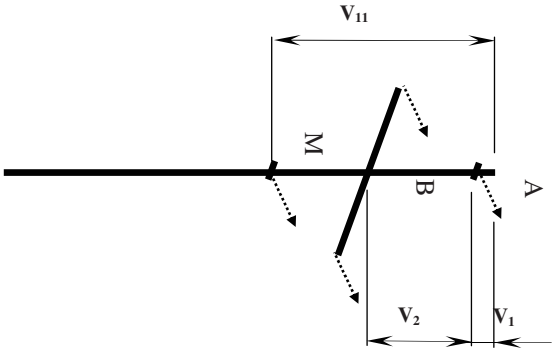


Povrchová ochrana	žárovým zinkováním
Poznámky a doplňky: Konzola B-U8-R bude použita pro SDOK.	

Vypracoval (firma, telefon)	Elektroinvest Strakonice s.r.o.; 724871774		
Sestavil (jméno, datum)	Adam Vašmucius, 7.5.2020		

*) - Nehodící se škrtněte

SPECIFIKACE BETONOVÉHO ZÁKLADU PRO STOŽÁR 15/50kN - pozice 8

Výkop: 23,04m³
Betonový základ: 13,7m³
Záhm: 10,18m³
Odvoz: 12,86m³
Bednění: 9,13m²

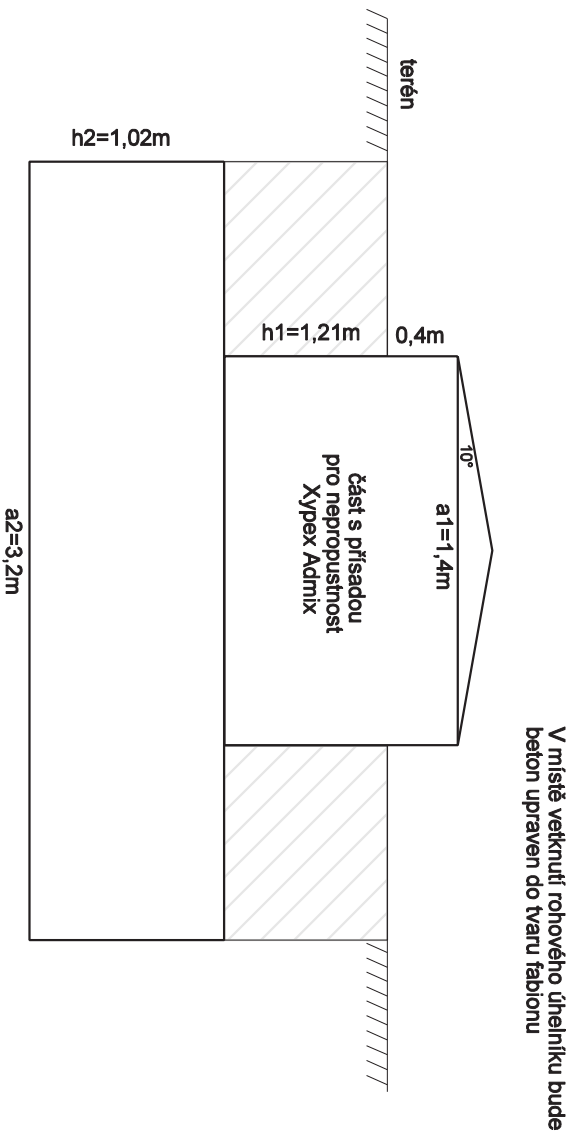

SPECIFIKACE BETONOVÉHO ZÁKLADU PRO STOŽÁR 15/40kN - pozice 47

Výkop: 20,25m³
Betonový základ: 11,31m³
Záhm: 9,79m³
Odvoz: 10,46m³
Bednění: 10,02m²

