

E.ON Distribuce, a.s. · Lidická 36 · 659 44 Brno

EDWIN BOHEMIA, s.r.o.
Okružní 876/19b
638 00 Brno

E.ON Distribuce, a.s.
Příprava investic a
připojování VVN
Lidická 36
659 44 Brno
www.eon-distribuce.cz

Martin Hroudný
T 4 20 5 45-1 42-1 54
martin.hroudny@eon.cz



7.2.2017

Vyjádření k plánované stavbě V520 – Výměna vedení

Dobrý den,

K Vámi předloženým dokumentům v rozsahu:

- a) průvodní popis stavby „V520 – Výměna vedení“
- b) výkres „Celková situace“ stavby,

nemáme připomínek.

Se stavbou „V520 – Výměna vedení“ a s její realizací, souhlasíme.

Z pohledu dotčení křižujících venkovních sítí 22 kV připomínáme, že při projektování křižovaných rozpětí vodičů 110 kV (resp. jejich odstupu od podbíhajících sítí 22kV) je nutné vzít v potaz problematiku budoucí rekonstrukce (výměny) těchto 22kV úseků.

Týká se to obzvláště 22kV úseků osazených dnes staršími rovinnými konzolami 22kV. Tyto konzole jsou již několik let nahrazovány standardně novými konzolami typu „pařát“ (dnes již revize III – viz. grafická příloha). U ní jsou fázové vodiče 22kV uspořádány do trojúhelníku, tj. prostřední fázový vodič je o 1,5 m výše než oba krajní fázové vodiče. Tj. prostřední fázový vodič v nové konzole typu „pařát“ se nachází o cca 1,5 m nad úrovní fázových vodičů u staré konzole typu „rovinná“. Tuto problematiku je nutné brát v potaz u všech výměn vedení 110 kV obecně, nejen u V520.

S pozdravem



E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

021

Ing. Petr Kolářek
Vedoucí Přípravy investic a připojování VVN
E.ON Distribuce, a.s.

08.02.2017

Předseda dozorčí rady:
Lorenz Pronnet


Představenstvo:
Zdeněk Bauer
(Předseda)
Pavel Čada
Marián Kopčík

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku
vedeném Krajským
soudem v
Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 28085400

Konzoly Pařát

Nosné

Konzola Pařát III-JB-N - základní provedení

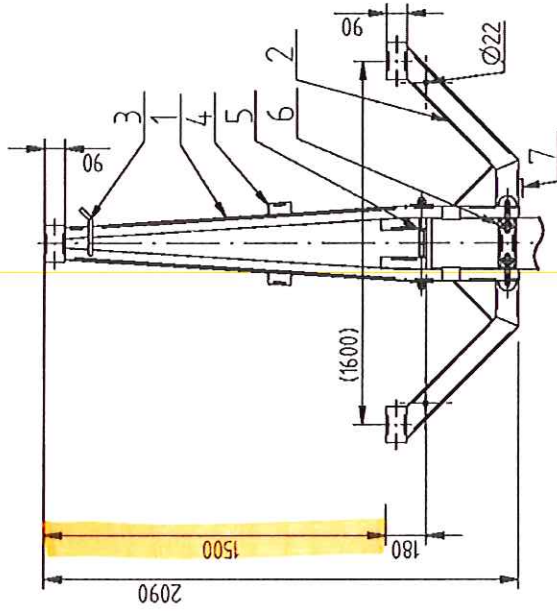

Konzola Pařát III-DBW-N - základní provedení

