

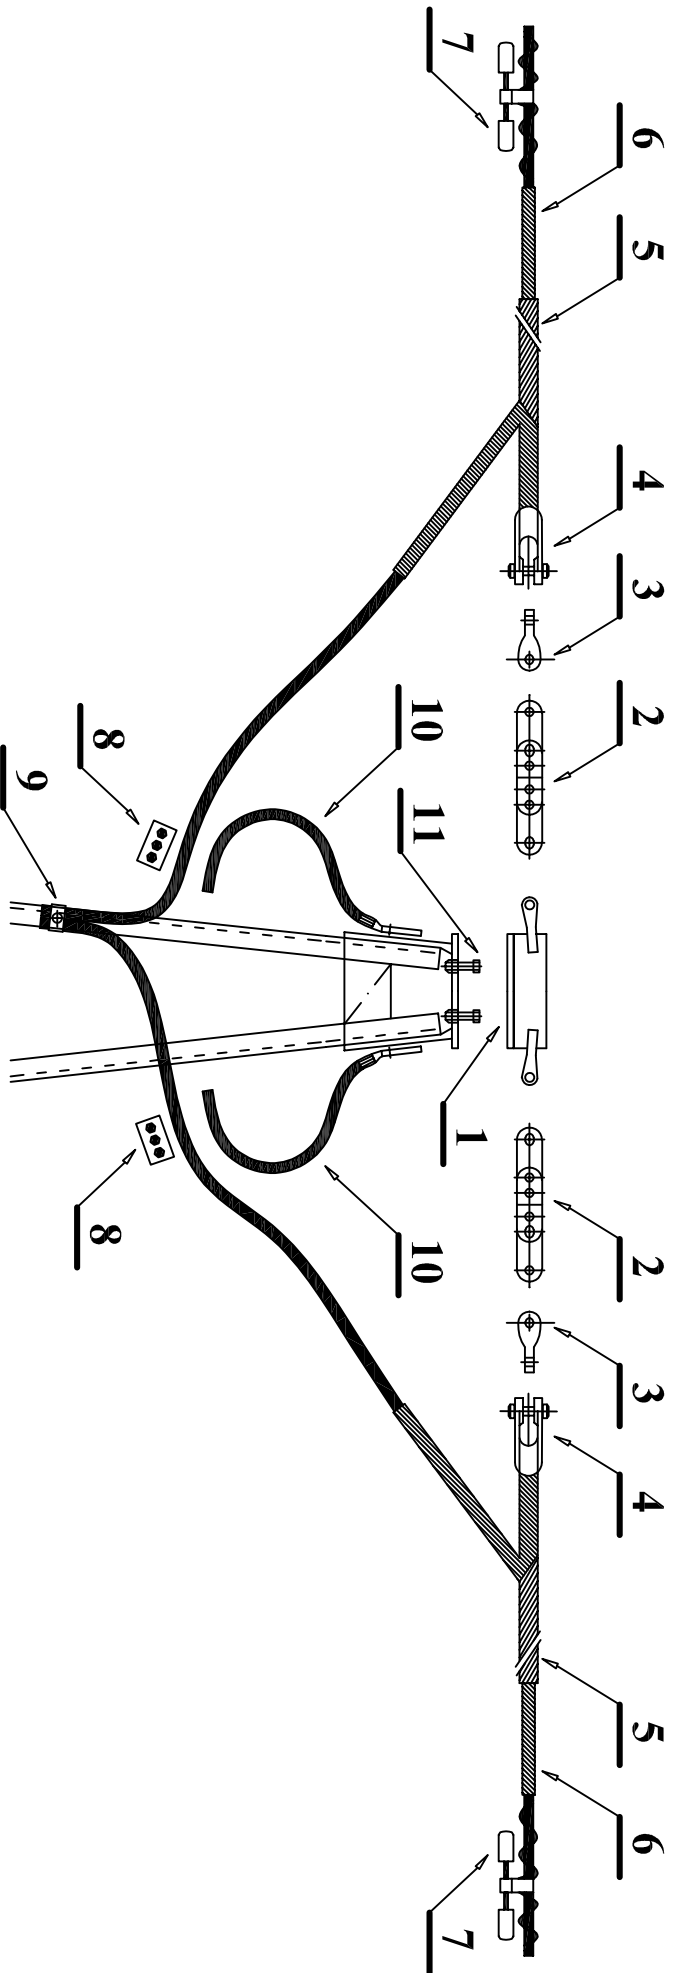



Připojení KZL 3S 2/24 (M272 / R130 - 642) na kotevních stožárech se svodem do spojovací krabice

Pohled kolmo na vedení

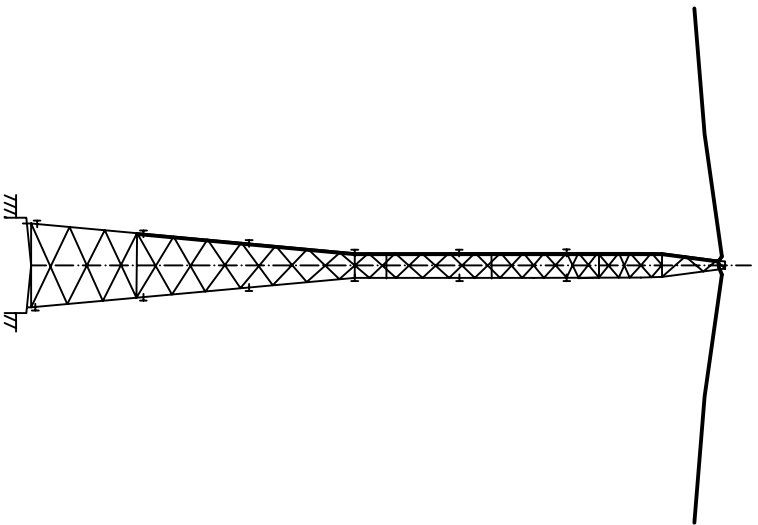

Pohled ve směru vedení

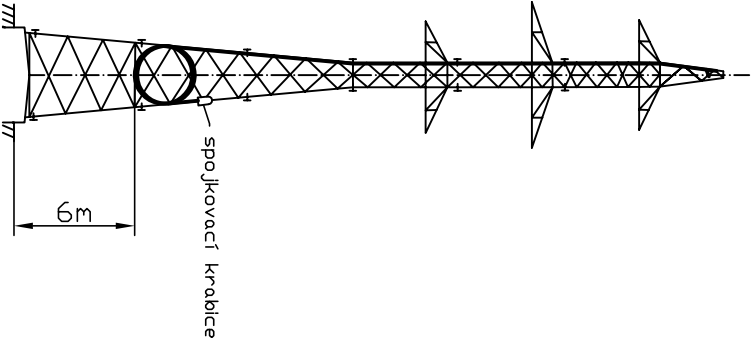

<div><div></div><div>Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod Čechova 59, 370 01 České Budějovice</div></div>			Investor: E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01, Č.Budějovice		ELV 52-18-751	
V5534/5539 - výměna vedení			Vodič: 3S 2/24 (M272 / R130 - 642)		Počet A3: 1	
			KZL 3S 2/24 (M272 / R130 - 642) na kotevních stožárech se svodem		Datum: 12/2019	
			Výhotovili: Sm			
pozice	Ks	Název materiálu	Typ	Poznámka		
1.	1	Kotevní uzemňovací svorka RIBE	F 13 804/1			
2.	2	Prodlužovací vidlice RIBE	8461355			
3.	2	Vídlíce s okem křížová RIBE	215 130			
4.	2	Kotevní očníce RIBE	F 3246/2			
5.	2	Kotevní spirála RIBE	AW 326 222s			
6.	2	Ochranná spirála RIBE	RW 225 310 LIS			
7.	-	Tlumič vibrací RIBE	B161002A02			
8.	2	Proudová svorka RIBE	B 832 001/A09 B28 Kb			
9.	30	Stožárová příchytka RIBE	F11 060-20/24			
10.	2	Zkratovací můstek RIBE	F 10 828-52/1			
11.	4	Připevňovací šroubová sada RIBE (M16x65)	2982463			