

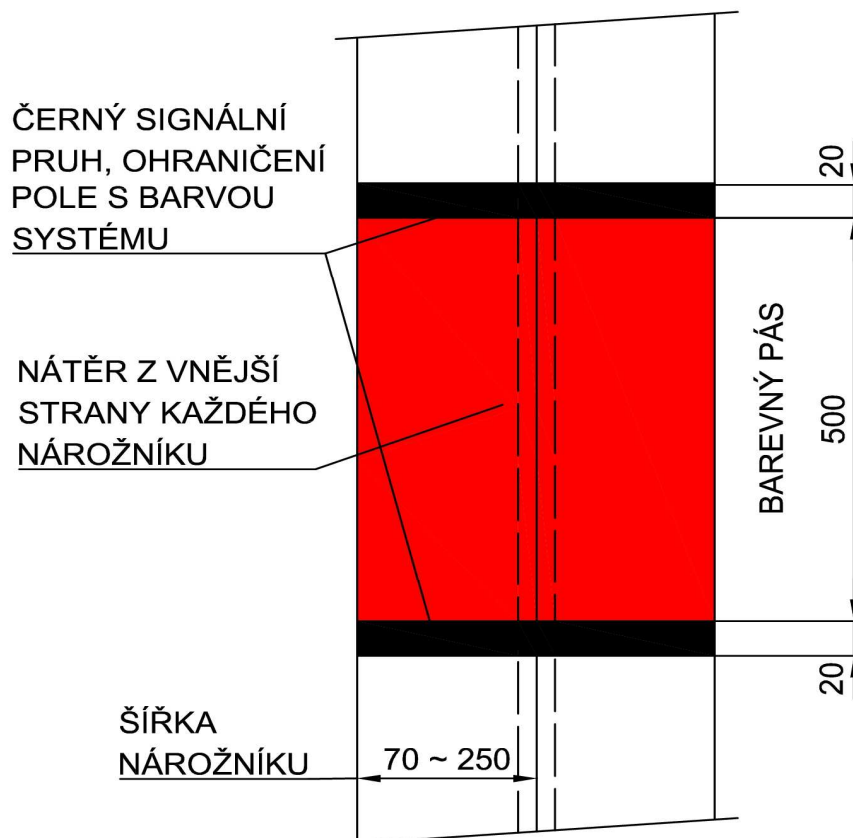
ZNAČENÍ SYSTÉMŮ VEDENÍ - nátěrem

Archivní číslo: ELV 52-18-614

Datum: 11.2018

Vypracoval: Ing. Steinbauer

Tato dokumentace je duševním majetkem a.s. SPIE Elektrovod. Žádná část této dokumentace nesmí být reprodukována nebo použita bez jejího písemného povolení.

DETAIL NÁTĚRU

Značení systémů bude provedeno dvouvrstvým nátěrovým systémem v souladu s TNS 70 3610.04, TNS 70 3611.03.

Základní vrstva - šedá

Vrchní vrstva - červená (odstín RAL 3020) pro vedení vpravo č. V 5534

Vrchní vrstva bílá (odstín RAL 9016) pro vedení vlevo č. V 5539

Vrchní vrstva černá (odstín RAL 9005) pro ohraničení pruhy

POZNÁMKY:

1. Značení systémů vedení bude provedeno pouze na nových stožárech.
Značení systémů vedení na stožárech bude provedeno nátěrem na dřívku pruhem šířky 0,5 m na obou stranách podpěrného bodu pod každou konzolou a ve výšce 1,5 - 2,5 m nad terénem ve spodní části stožáru.
2. Černé signální pruhy (odstín RAL 9005) budou provedeny pouze na stožárech s denním překážkovým značením tj. st. č. 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 68, 69, 70, 71.