


venkovní kabelové
koncovky 110 kV
St.č. 105 V1365/1366

- celková délka vedení cca 2861 m -

vnitřní kabelové koncovky
110 kV
(TR 110/22 kV Č.B. Střed)

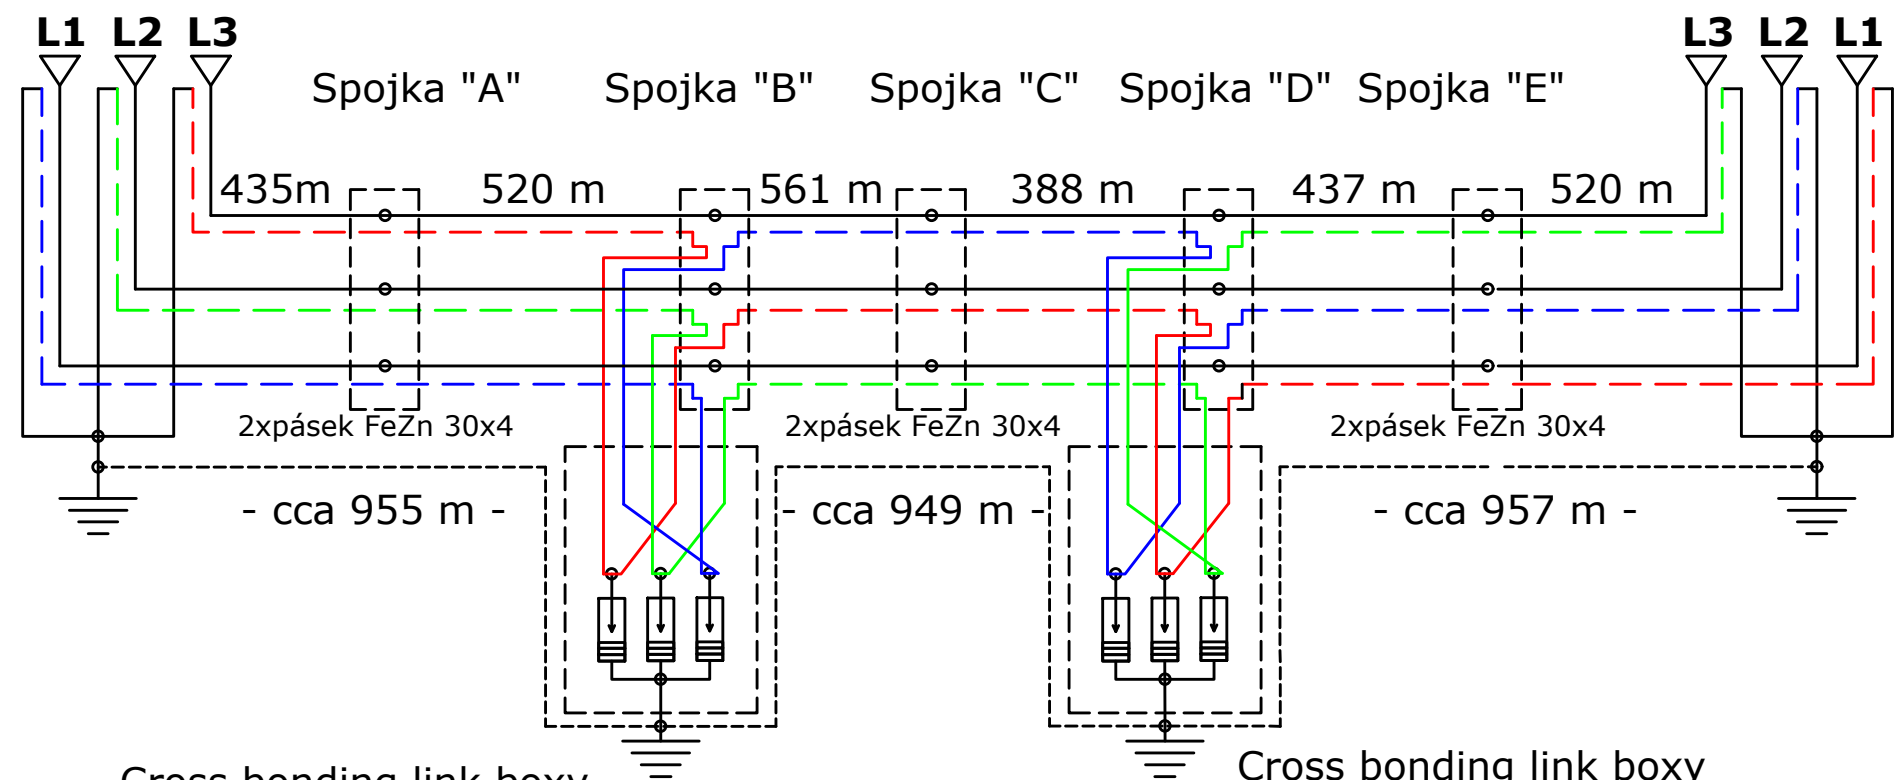

Cross bonding link boxy
uloženo ve zděném pilíři
ul. Osiková

Cross bonding link boxy
uloženo ve zděném pilíři
ul. Křížíkova

Schéma je totožné pro oba
systémy: V1366 a V1386

c			
b			
a			
Popis změny		Datum	Vykonal

Elektrovod a.s. -
Slovenská republika, odštěpný závod

Legenda :



Vypracoval	ing. Vít Bružek	Zákazkové číslo	19 011 CZ
Prověřil	ing. Přemysl Pacourek	Druh dokumentu	TD
Schválil	ing. Vít Bružek	Datum	08.2020
Stavba		Měřítko	
TR 110 kV Č.B.Střed-přívodní vedení 110 kV		Počet A4	2
PS - SO		SO03.1 Kabelové vedení 110kV	
Název		Seznam dokumentace	EV 461-20-380
Liniové schéma kabelového vedení		Archivní číslo	Příloha
		EV 461-20-400	D.2 b) 07

Tato dokumentace je duševním majetkem Elektrovod a.s.
Žádná část této dokumentace nesmí být reprodukována anebo použita bez jejího písemného povolení.