
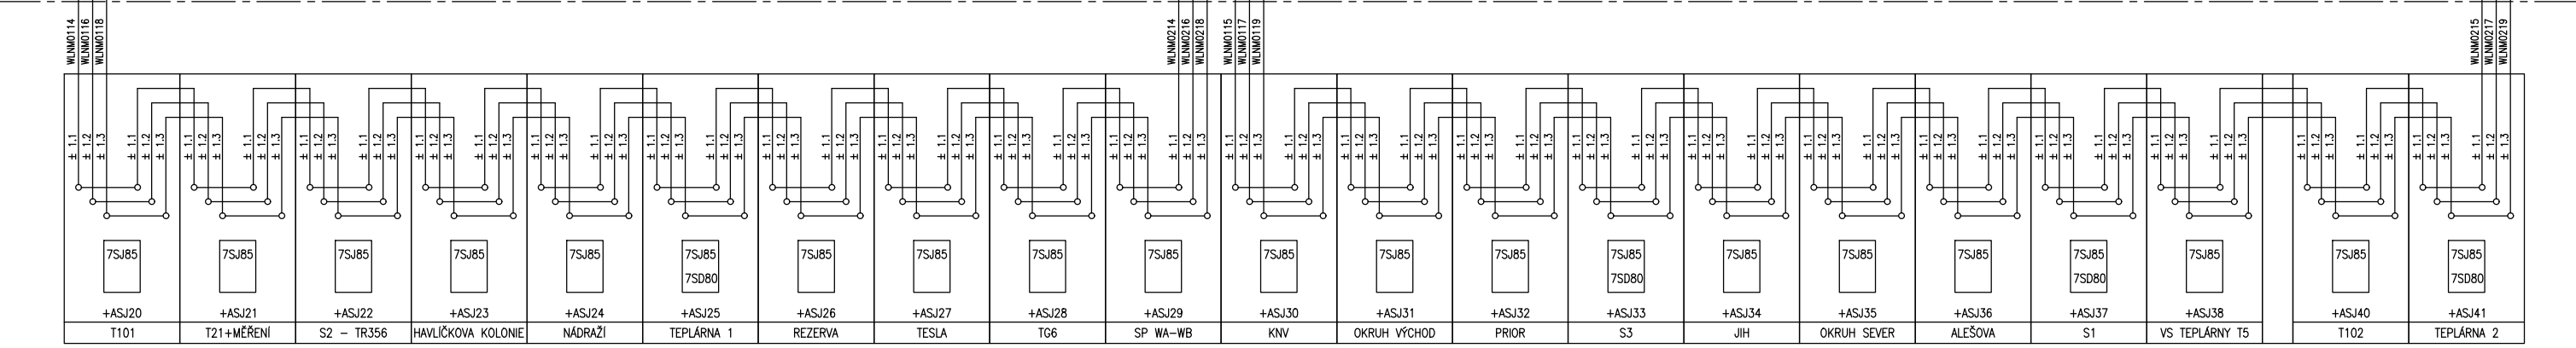
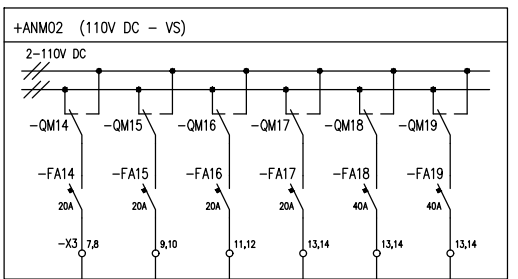



VLASTNÍ SPOTŘEBA

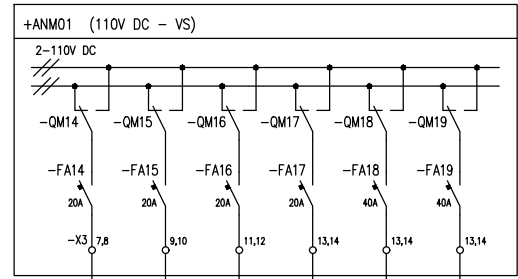

ROZVODNA R22kV

Vypracoval: Ing. Malík Pavel	Akce: TR ČB Střed - výstavba R 110 kV + TR	Číslo výkresu:  4	
Přezkoumal: Ing. Juřina Pavel			
Schválil: Ing. Matuška Marcel	Objekt: PS 10 - Rozvodna 22 kV		
<div> OMEXOM GA Energo s.r.o.  Na Střílně 1929/8 323 00 Plzeň - Bolevec tel. +420 377 303 111</div>	Objednatel:  E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice	Číslo zakázky:  504015201501	
		Stupeň PD:  TD	
	Název dokumentu:  Přehledové schéma napájení 110V DC	Datum:  06 / 2020	
		Formát:  2x A4	Měřítko:  -
		Archivní číslo:  504015201501-490	