


POZNÁMKY:

1. Text písma na tabulkách – font Arial; velikost a tloušťka písma dle výkresů 9/2 a 9/3; barva písma černá; text na tabulce bez ohraničení (rámečku); podkladní barva po celé podhledové ploše tabulky bílá.
2. Tabulky určené pro přišroubování musí být smaltované. Budou ke konstrukci uchyceny pomocí čtyř nerezových šroubů s distanční podložkou. Otvory v tabulce musí mít průměr 5mm, osově musí být umístěny vždy 10mm od hrany tabulky.
3. Tabulky určené pro přilepení budou vyrobeny ze samolepícího štítku. Je zakázáno do přístroje mechanicky zasahovat. Samolepící fólie, ze které je štítek vyroben, musí být UV stabilní, určený pro venkovní použití.
4. Provedení a osazení tabulek musí být provedeno dle TNS 30 0010.07.

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

- WA,MB – PŘÍPOJNICE
- QA – PŘÍPOJNICOVÝ ODPOLJOVAČ
- QV,OE – VYKADOVÝ ODPOLJOVAČ S UZEMŇOVAČEM
- QM – VÝKONOVÝ VYPÍNAČ
- TA – PŘÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR PROUDU
- TV – PŘÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR NAPĚTI
- TW – PŘÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR KOMBINOVANÝ
- FVE – OMEZOVAČ PŘEPĚTI 110kV
- T101,T102,T103 – STANOVISŤE VÝKONOVÉHO TRANSFORMÁTORU

PŘÍKLAD PROVEDENÍ OZN. ŠTÍTKU:

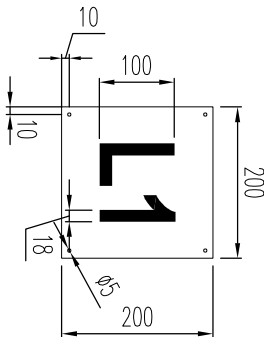

LEGENDA ZNAČENÍ:

- – POPISOVÁ TABULKA

D	
C	
B	
A	
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE
NÁZEV AKCE	TR BLANSKO – ROZŠÍŘENÍ R100KV, DOPLNĚNÍ T103
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNIČKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
ZHOT. DOKUMENTACE	OMEKOM GA, Energo s.r.o., NA STŘÍLŇĚ 1929/8, 323 00 PLZEŇ-BOLLEVEC
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. MARCEL MATUŠKA, marcelmatuska@gaenergo.cz
ARCHIVNÍ ČÍSLO	505020100501-340
ZOD. PROJEKTANT	ING. MILAN LETEV
VYPRACOVAL	ING. ROMAN BURŠÍK
KONTROLOVAL	ING. MILAN LETEV
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV BLANSKO, Brněnská, 678 01 Blansko
SO/PS	PS09 – ROZVODNA 110 KV – TECHNOLOGIE
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00038
Druh DOKUMENTU	PŮDORYS
NÁZEV DOKUMENTU	POPISOVÉ ŠTÍTKY A TABULKY DISPOZICE ŠTÍTKŮ A TABULEK

OMEXOM

eg.d

Č. STAVBY:1020002620  
Č. OBJ.: 4501338395

AUTORIZACE: