



SPIE Elektrovod, a.s.
Ing. Karin Křižanová
Traťová 574/1
619 00 Brno

Naše značka:
7966/19/OVP/Z

Vyřizuje:
Mgr. Karolína Jelínková

Datum:
20.9.2019

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

Věc: V556-výměna vedení

okres: Prostějov, Vyškov
k.ú.: Brodek u Prostějova, Dětkovice u Prostějova, Dobrochov, Kobeřice, Otaslavice, Prostějov,
Žešov, Seloutky, Určice, Vranovice, Želeč na Hané, Drysice, Heroltice, Hoštice, Ivanovice na Hané,
Topolany u Vyškova, Vyškov


Podmínky:

1. V řešeném území se nenacházejí žádné stávající sítě ve správě NET4GAS, s.r.o.
2. Koridor VTL plynovodu DN 700 PN 63 Kralice - Příbor je stále veden v Územně-plánovací dokumentaci, avšak provozovatel přepravní soustavy tento záměr nebude realizovat. Proto souhlasíme s umístěním stavby v tomto koridoru.
3. **Toto vyjádření je podkladem pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.**
4. V zájmovém území, které je přílohou tohoto stanoviska, se nenacházejí plynárenská zařízení provozovaná společností NET4GAS, s.r.o.
Upozorňujeme, že na daném území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců a zařízení nefunkční/neprovozovaná.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

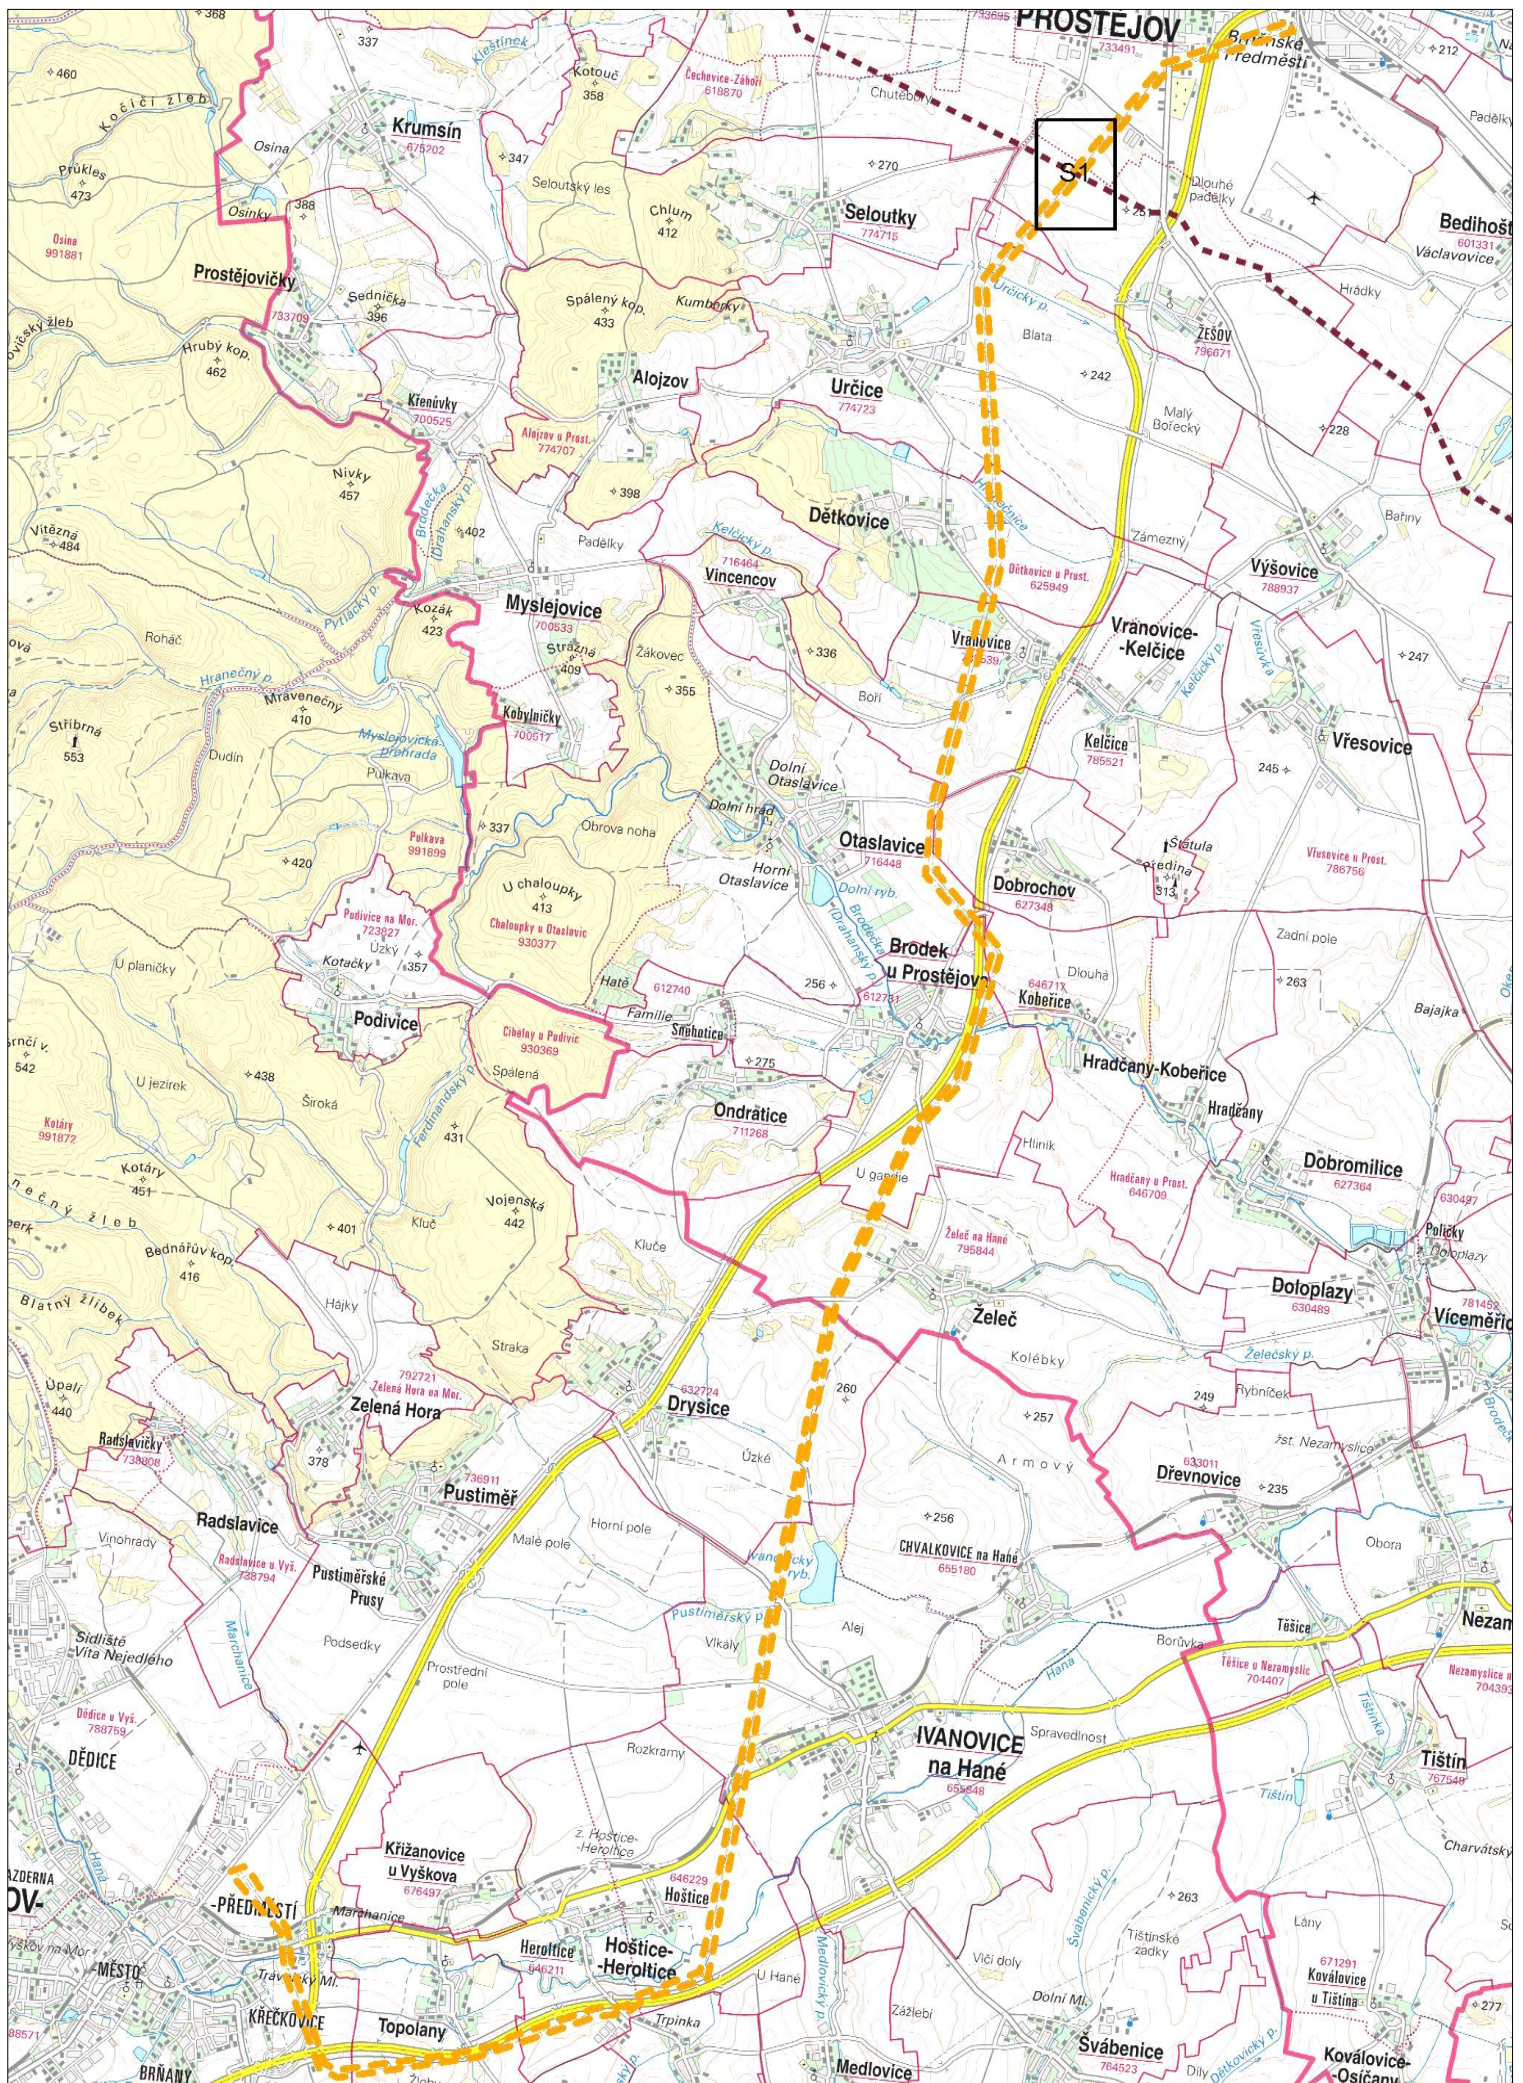

NET4GAS, s.r.o.

Přehledka

Príloha k vyjádření:

7966/19/OVP/Z



NET4GAS, s.r.o.
Příloha k vyjádření:

Situace: 1/1
7966/19/OVP/Z

LEGENDA:

	ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
	PLYNOVOD DN 10 - DN 250
	PLYNOVOD DN 300
	PLYNOVOD DN 500
	PLYNOVOD DN 700
	PLYNOVOD DN 800
	PLYNOVOD DN 900
	PLYNOVOD DN 1000
	PLYNOVOD DN 1200
	PLYNOVOD DN 1400
	PLYNOVOD PLÁNOVANÝ
	OPTICKÝ KABEL
	METALICKÝ KABEL
	ANODOVÉ UZEMNĚNÍ
	KABEL PROTIKOROZNÍ OCHRANY
	ELEKTROPŘÍPOJKA
	OPLOCENÍ PLYNÁRENSKÉHO OBJEKTU
	STANICE KATODICKÉ OCHRANY
	ELEKTRICKÁ POLARIZOVANÁ DRENÁŽ