



ELprojekty, s.r.o.
Petr Bradáč
Náměstí 80/4
594 01 Velké Meziříčí

Naše značka:
2080/21/OVP/Z

Vyřizuje:
Mgr. Karolína Jelínková

Datum:
3.3.2021

Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Věc: Obnova VN28 p.b. 309-321; VN92 p.b. 450-463

SOUHLASNÉ STANOVISKO PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

okres: Žďár nad Sázavou
k.ú.: Martinice u Velkého Meziříčí, Mostišťe u Velkého Meziříčí, Velké Meziříčí

Dotčené sítě:

Plynárenská zařízení:
Elektropřípojka
stanice katodové ochrany Mostišťe, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody
kabel protikoroziční ochrany
VTL plynovod nad 40 barů DN 500

Podmínky:

1. Toto vyjádření je podkladem pro vydání územního rozhodnutí, ale není podkladem pro vydání stavebního povolení - nelze zahájit stavbu.
2. Na základě předložené dokumentace a žádosti ze dne 23. 2. 2021 Vám sdělujeme, že s realizací akce "Obnova VN28 p.b. 309-321; VN92 p.b. 450-463" souhlasíme za dodržení následujících závazných podmínek:
3. Při stavebních pracích je nutné dodržet "Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a bezpečnostních pásmech zařízení ve správě Net4Gas, s.r.o.", viz <https://www.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/pro-dodavatele/obchodni-technicke-podminky>.
4. Požadujeme do dokladové části přiložit Protokol o ověření skutečného krytí kříženého VTL plynovodu vydaný technologem NET4GAS, s.r.o.
5. V případě, že projektovaná infrastruktura bude uložena i pod stávající VTL plynovody, požadujeme podsyp a obsyp potrubí VTL plynovodů provést pískem frakce 0–8 mm bez ostrohranných částic, případně prosátou zemínou. Výška podsypu bude min. 100 mm, výška obsypu bude min. 200 mm nad povrch potrubí. Dále viz Technické požadavky NET4GAS, s.r.o., které Vám na vyžádání poskytneme.
6. Společnosti NET4GAS, s.r.o. je nutné předložit ke schválení technologický postup prací, ve kterém bude uveden sled prováděných prací a použité mechanizmy na tyto práce. Dále viz "Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a bezpečnostních pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o." <http://www.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/pro-dodavatele/obchodni-technicke-podminky/>
Technologický postup zemních prací vypracovaný dodavatelem stavby a parafovaný investorem stavby, pokud jsou rozdílní, musí být schválen provozovatelem VTL plynovodu (NET4GAS, s.r.o.) a to min. 30 dní před zahájením prací. Kontaktní osobou pro posouzení technologického postupu je p. Pavel Bartoš (pavel.bartos@net4gas.cz).
7. Upozorňujeme na stávající NN přípojku pro stanici katodické ochrany Mostišťe ve správě NET4GAS, s.r.o.

8. Upozorňujeme na ochrannou vzdálenost pro umístění železobetonových konstrukcí, která dle TPG 92025 zasahuje do oblasti až 100 metrů od anodového uzemnění.

9. Při křížení kabelových rozvodů je nutné dodržet ČSN 73 6005.

10. Před zahájením stavebního řízení zašlete navazující dokumentaci dle našich připomínek našemu útvaru k odsouhlasení přes webovou podatelnu: www.net4gas.cz. (Žádost o vyjádření)

11. V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte přestupku/správního deliktu dle energetického zákona.

12. V zájmovém území, které je přílohou tohoto stanoviska, se nacházejí plynárenská zařízení provozovaná společností NET4GAS, s.r.o.


Upozorňujeme, že na daném území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců a zařízení nefunkční/neprovozovaná.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)



Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

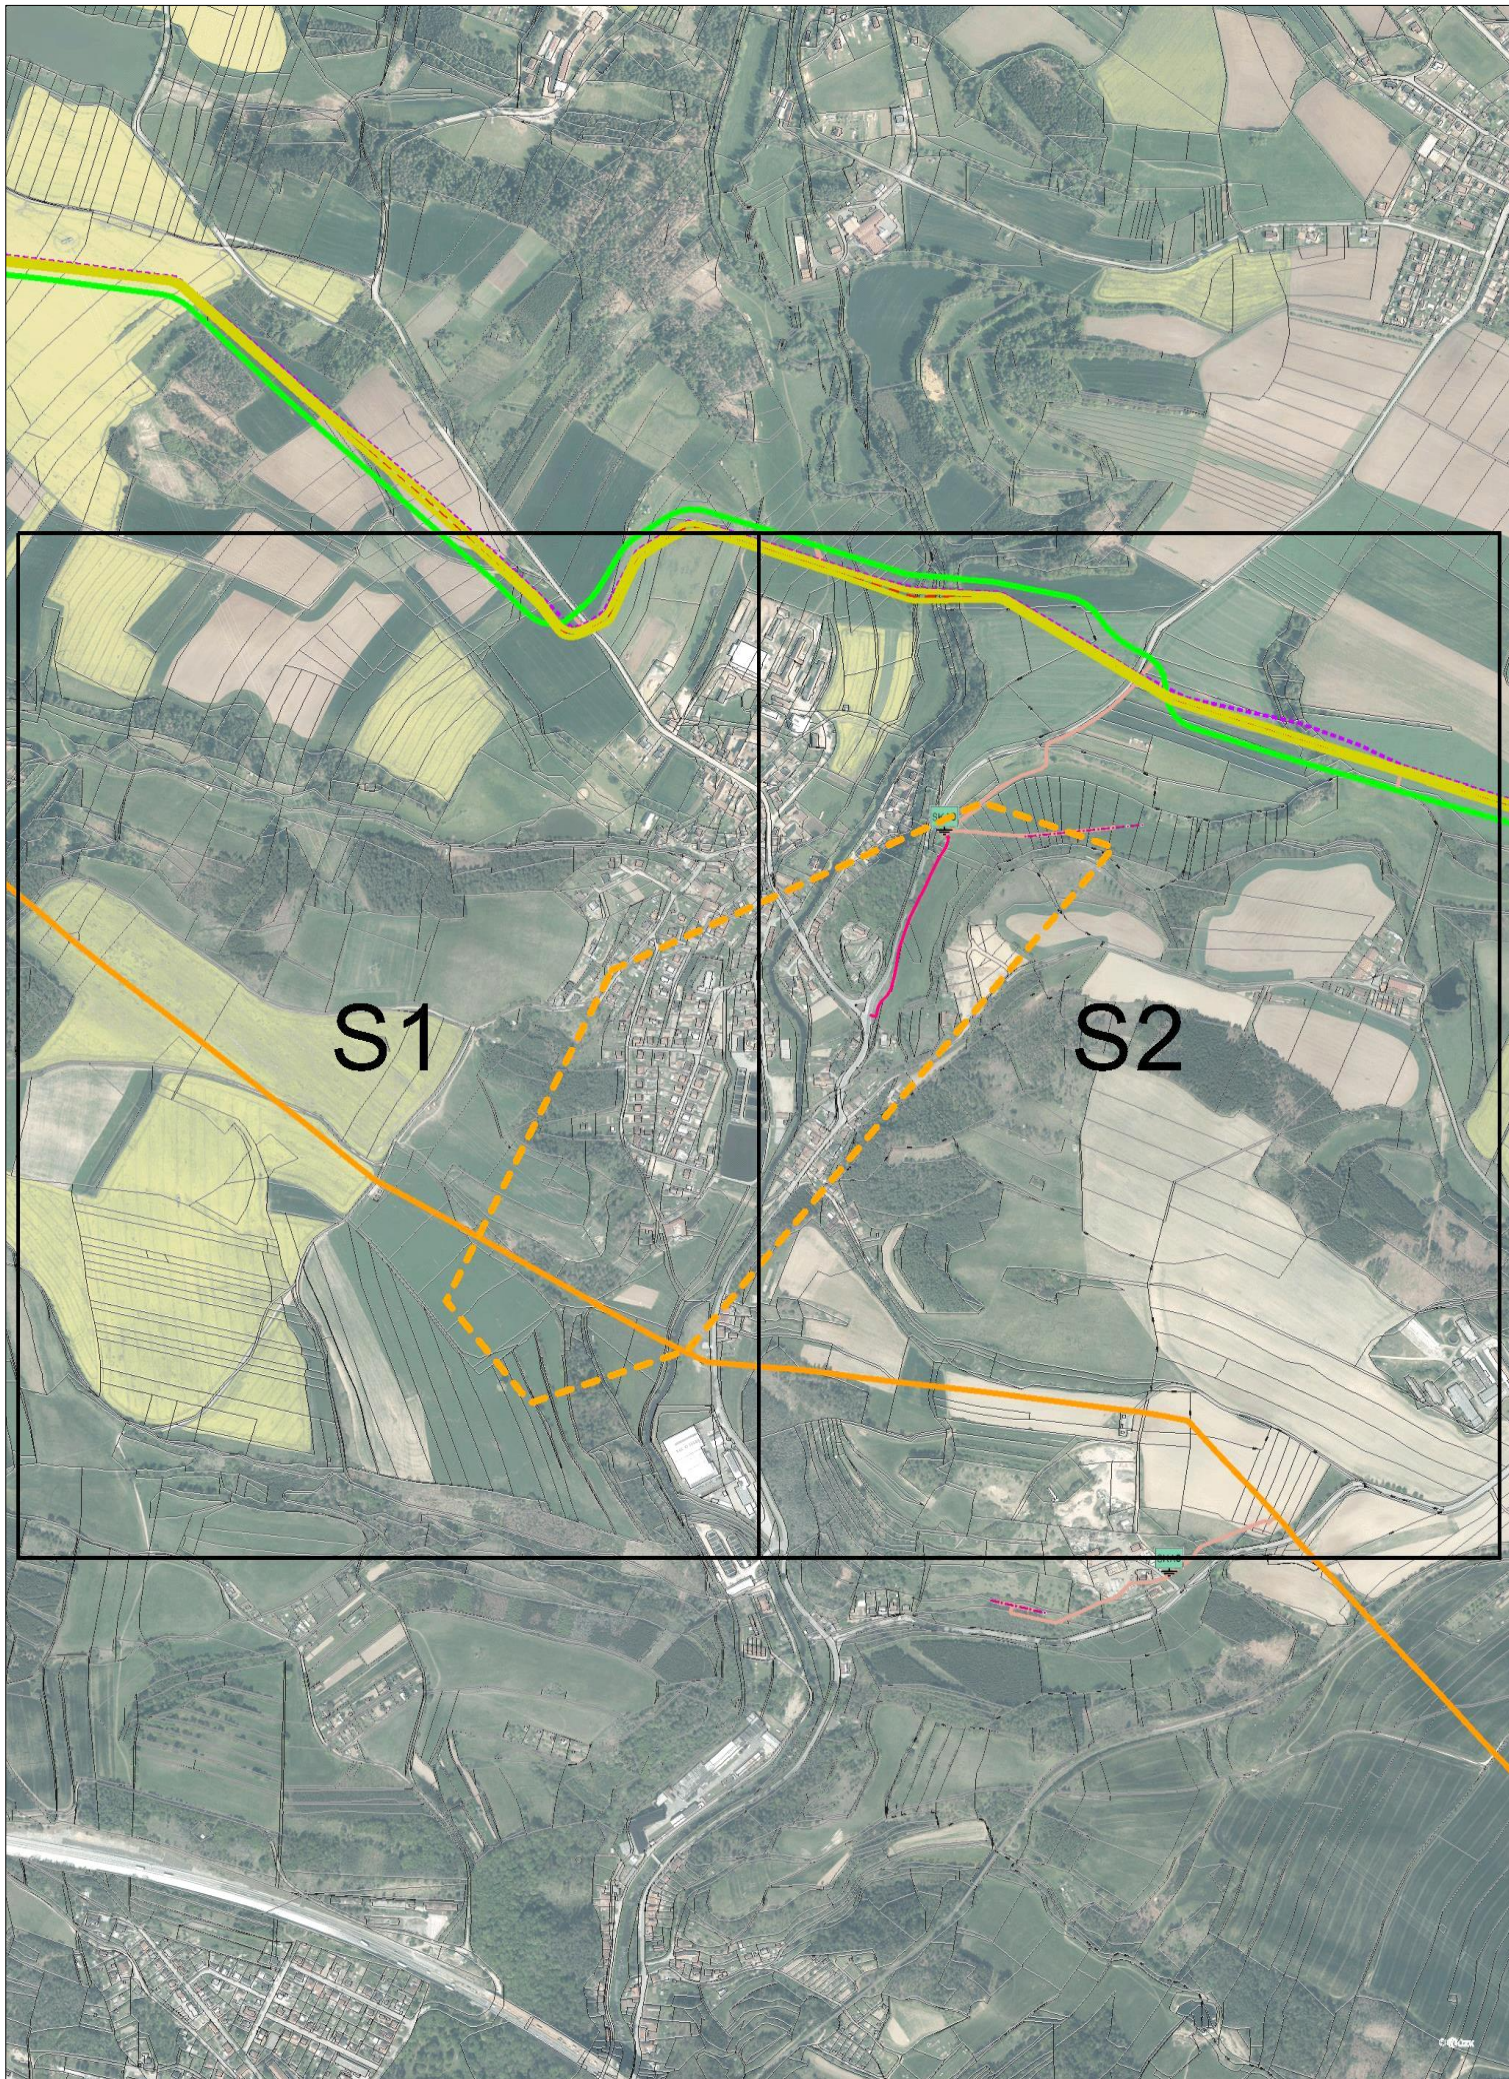

S1

S2




NET4GAS, s.r.o.

Příloha k vyjádření:

Přehledka
2080/21/OVP/Z



S1





NET4GAS, s.r.o.

Příloha k vyjádření:

Situace: 1/2

2080/21/OVP/Z

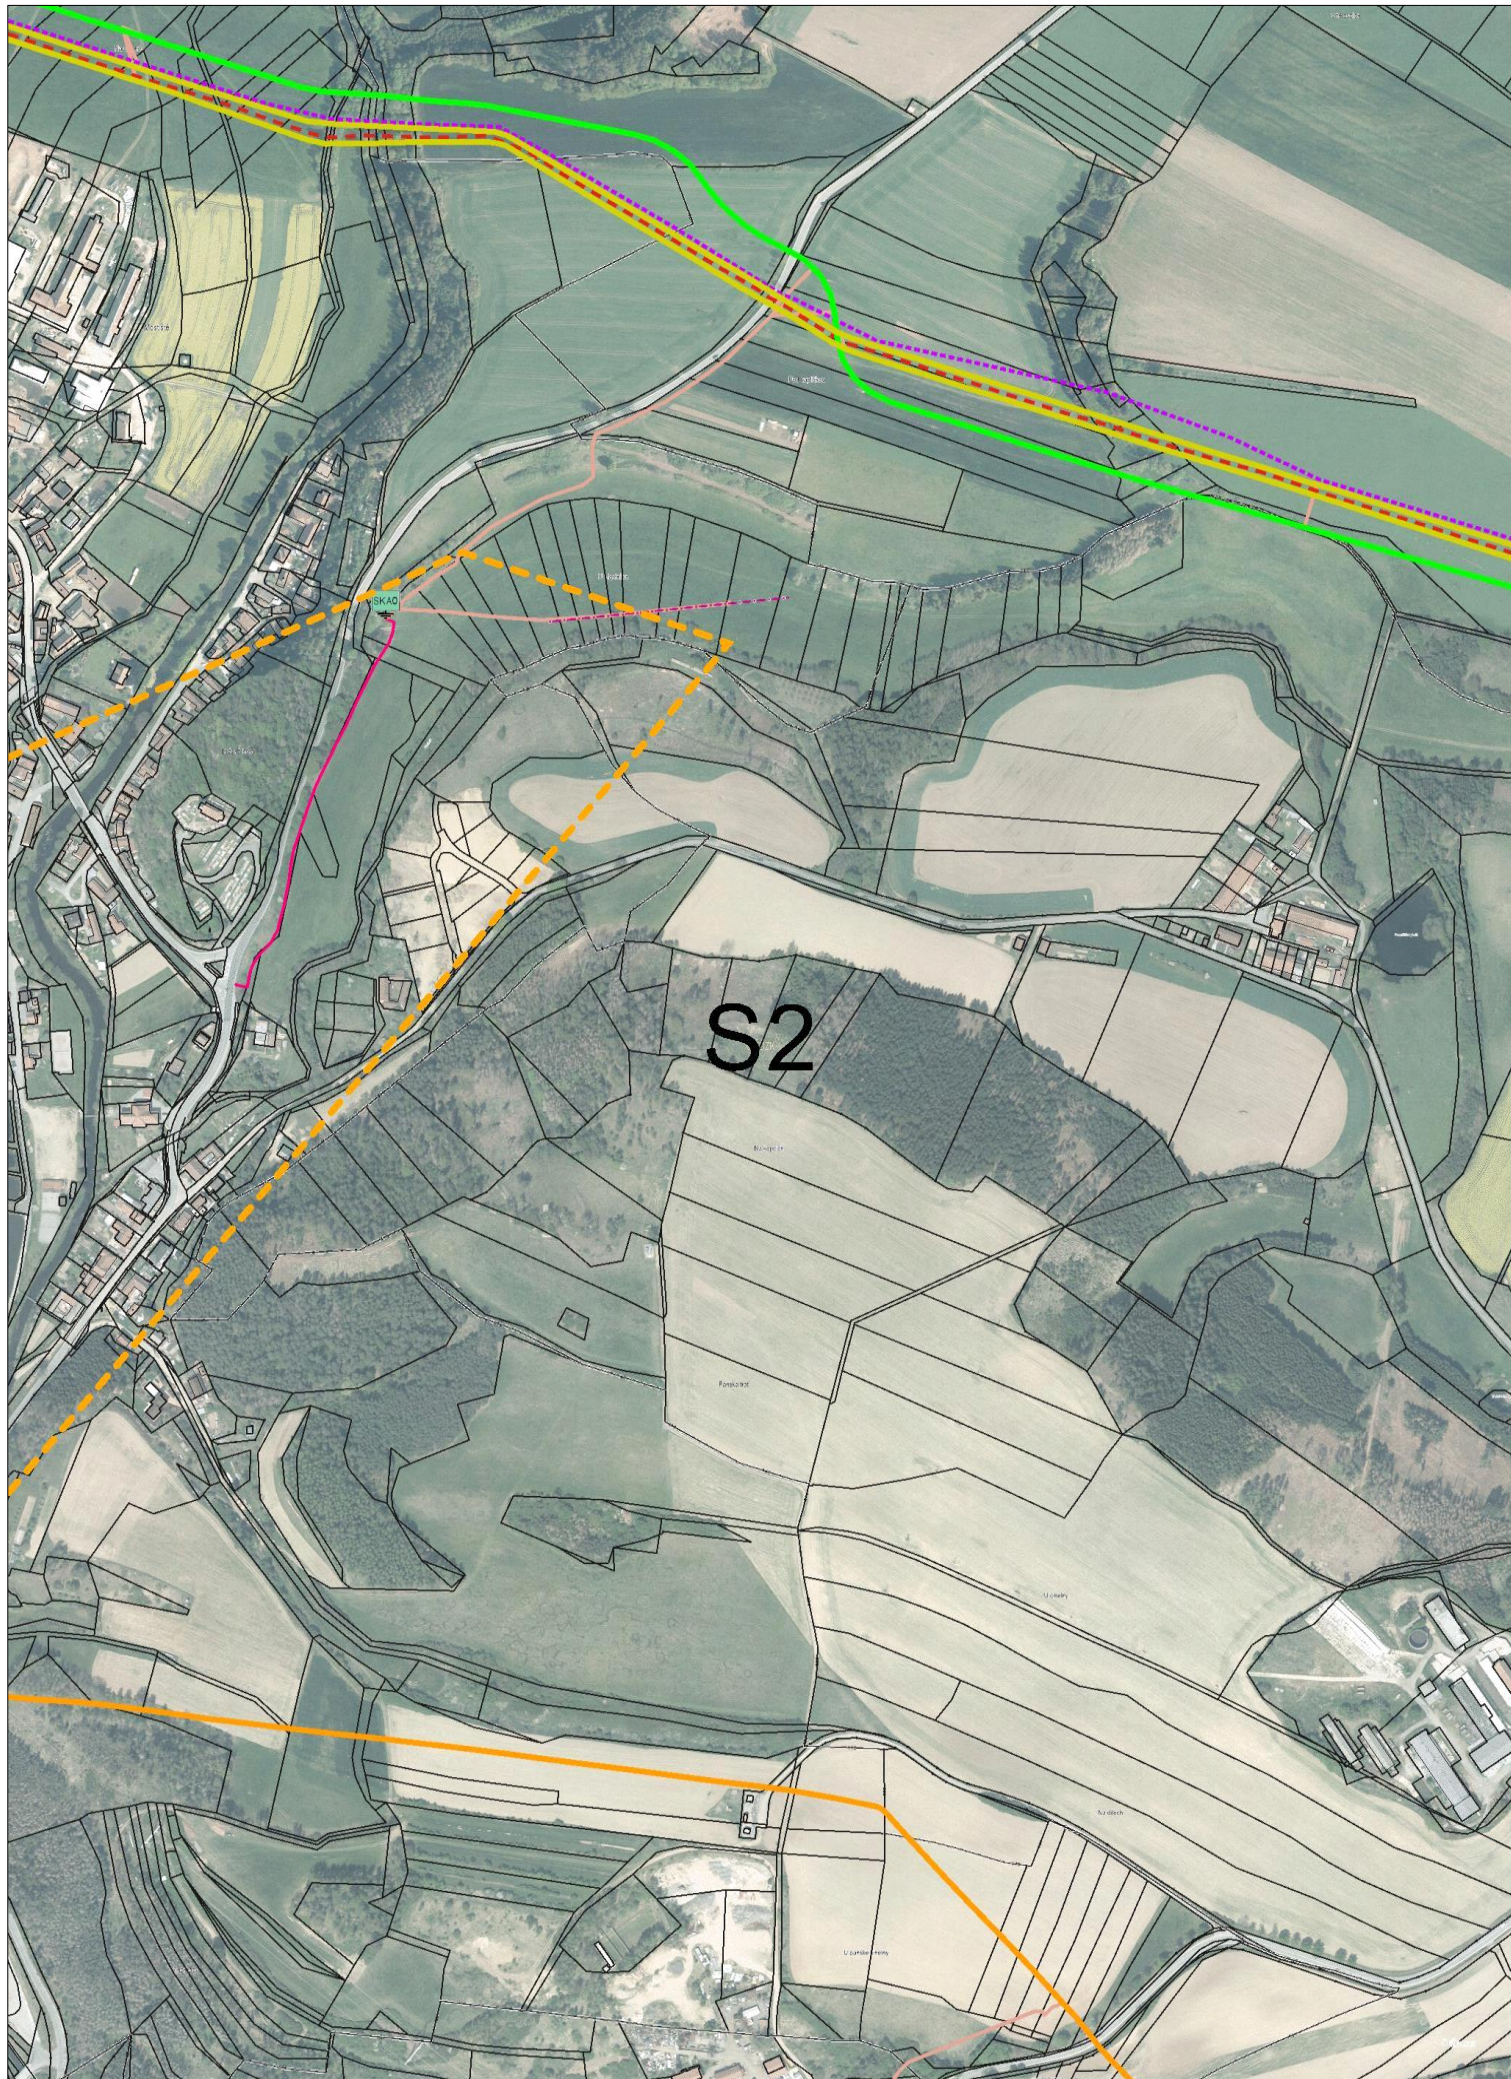




















NET4GAS, s.r.o.

Příloha k vyjádření:

Situace: 2/2

2080/21/OVP/Z

LEGENDA:

	ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
	PLYNOVOD DN 10 - DN 250
	PLYNOVOD DN 300
	PLYNOVOD DN 500
	PLYNOVOD DN 700
	PLYNOVOD DN 800
	PLYNOVOD DN 900
	PLYNOVOD DN 1000
	PLYNOVOD DN 1200
	PLYNOVOD DN 1400
	PLYNOVOD PLÁNOVANÝ
	OPTICKÝ KABEL
	METALICKÝ KABEL
	ANODOVÉ UZEMNĚNÍ
	KABEL PROTIKOROZNÍ OCHRANY
	ELEKTROPŘÍPOJKA
	OPLOCENÍ PLYNÁRENSKÉHO OBJEKTU
	STANICE KATODICKÉ OCHRANY
	ELEKTRICKÁ POLARIZOVANÁ DRENÁŽ



Příloha k vyjádření: 2080/21/OVP/Z

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 1

Y [m]	X [m]
639288.482	1136321.614
639145.290	1136496.239
638876.367	1136405.434
638149.928	1135546.280
638373.448	1135469.445
639005.590	1135755.830