



naše značka
5002593351

vyřizuje
Daniel Běle

datum
05.05.2022

ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o.
Chýnovská 2880
39002 Tábor

Věc:

VN28+Optika;Sklenné n_O-NMNM.R22kV_6.část.

K.ú. - p.č.: Petrovice u Nového Města na Moravě, Řečice nad Bobrůvkou

Stavebník: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 60200 Brno

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Stanovisko NELZE použít k povolení nebo pro realizaci stavby.

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

VTL PLYNOVOD DN 500
VTL PLYNOVOD DN 150

Je proto nutné činnosti v této lokalitě řešit dle zákona č. 458/2000 Sb., TPG 700 03, TPG 702 04 a ČSN EN 1594.

Ochranné pásmo VTL plynovodů je 4 m na obě strany od potrubí
Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 500 je 40 m na obě strany od potrubí
Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 150 je 20 m na obě strany od potrubí

Rekonstrukce venkovního vedení VN 22 kV bude navržena podle těchto pravidel:

- požadujeme zachovat stávající trasu venkovního vedení VN;
- výměna podpěrných bodů bude provedena ve stávající trase venkovního vedení VN, požadujeme měněné podpěrné body umístit do míst stávajících podpěrných bodů;
- nové podpěrné body venkovního vedení VN situovat min. 5 m od trasy VTL plynovodu v souladu s TPG 702 04 čl. 20.4.3;
- uzemnění podpěrných bodů požadujeme situovat na odvrácenou stranu od VTL plynovodu v souladu s TPG 702 04 čl. 4.5.4;
- požadujeme předložit doplněnou situaci rekonstrukce venkovního vedení VN se zakreslenými VTL plynovody a okótovanou vzdáleností trasy venkovního vedení VN a podpěrných bodů od VTL plynovodů, abychom mohli posoudit střet s plynárenským zařízením v naší správě;
- požadujeme předložit technickou zprávu, ze které bude patrný záměr stavby;

Společnost GasNet s.r.o. připravuje v zájmovém území rekonstrukci VTL plynovodu DN 500. Investice společnosti GasNet s.r.o. je evidována pod názvem "REKO VTL Květnov-Švařec, Hlinné II", číslo stavby: 7700102757.

Termín stavby se předpokládá v roce:
2023 (termín může být změněn)

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz



Vaši projektovou dokumentaci požadujeme koordinovat s naší výše uvedenou investicí. Prosím, kontaktujte projektového manažera stavby.

Projektovým manažerem stavby je:
Ing. et. Ing. Roudná Veronika
Projektový manažer
GasNet Služby, s.r.o., Oddělení řízení výstavby-Morava jih
Brno - Tuřanka
T: 606 725 983
E: veronika.roudna@gasnet.cz

V případě potřeby je možné stávajících plynárenských zařízení ve správě GasNet, s.r.o. zdarma vytyčit. Informace o vytyčení plynárenských zařízení, včetně žádosti naleznete na internetové adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>. Uveďte číslo této žádosti.

Polohu stávajících plynárenských zařízení ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na internetové adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>.

Projektovou dokumentaci pro další stupeň řízení na konkrétní stavební záměr (přesné umístění a specifikaci stavby) i se zakresleným plynárenským zařízením v naší správě a okótovanou vzdáleností objektů od našeho zařízení (vč. respektování výše uvedených podmínek) je nutné předložit k odsouhlasení.

Novou žádost, prosím, zaevidujte přes naše webové stránky <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002593351 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Daniel Běle
Specialista externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků
DANIEL.BELE@GASNET.CZ

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002593351 ze dne 05.05.2022.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 60200 Brno. K.ú.: Petrovice u Nového Města na Moravě, Řečice nad Bobrůvkou.

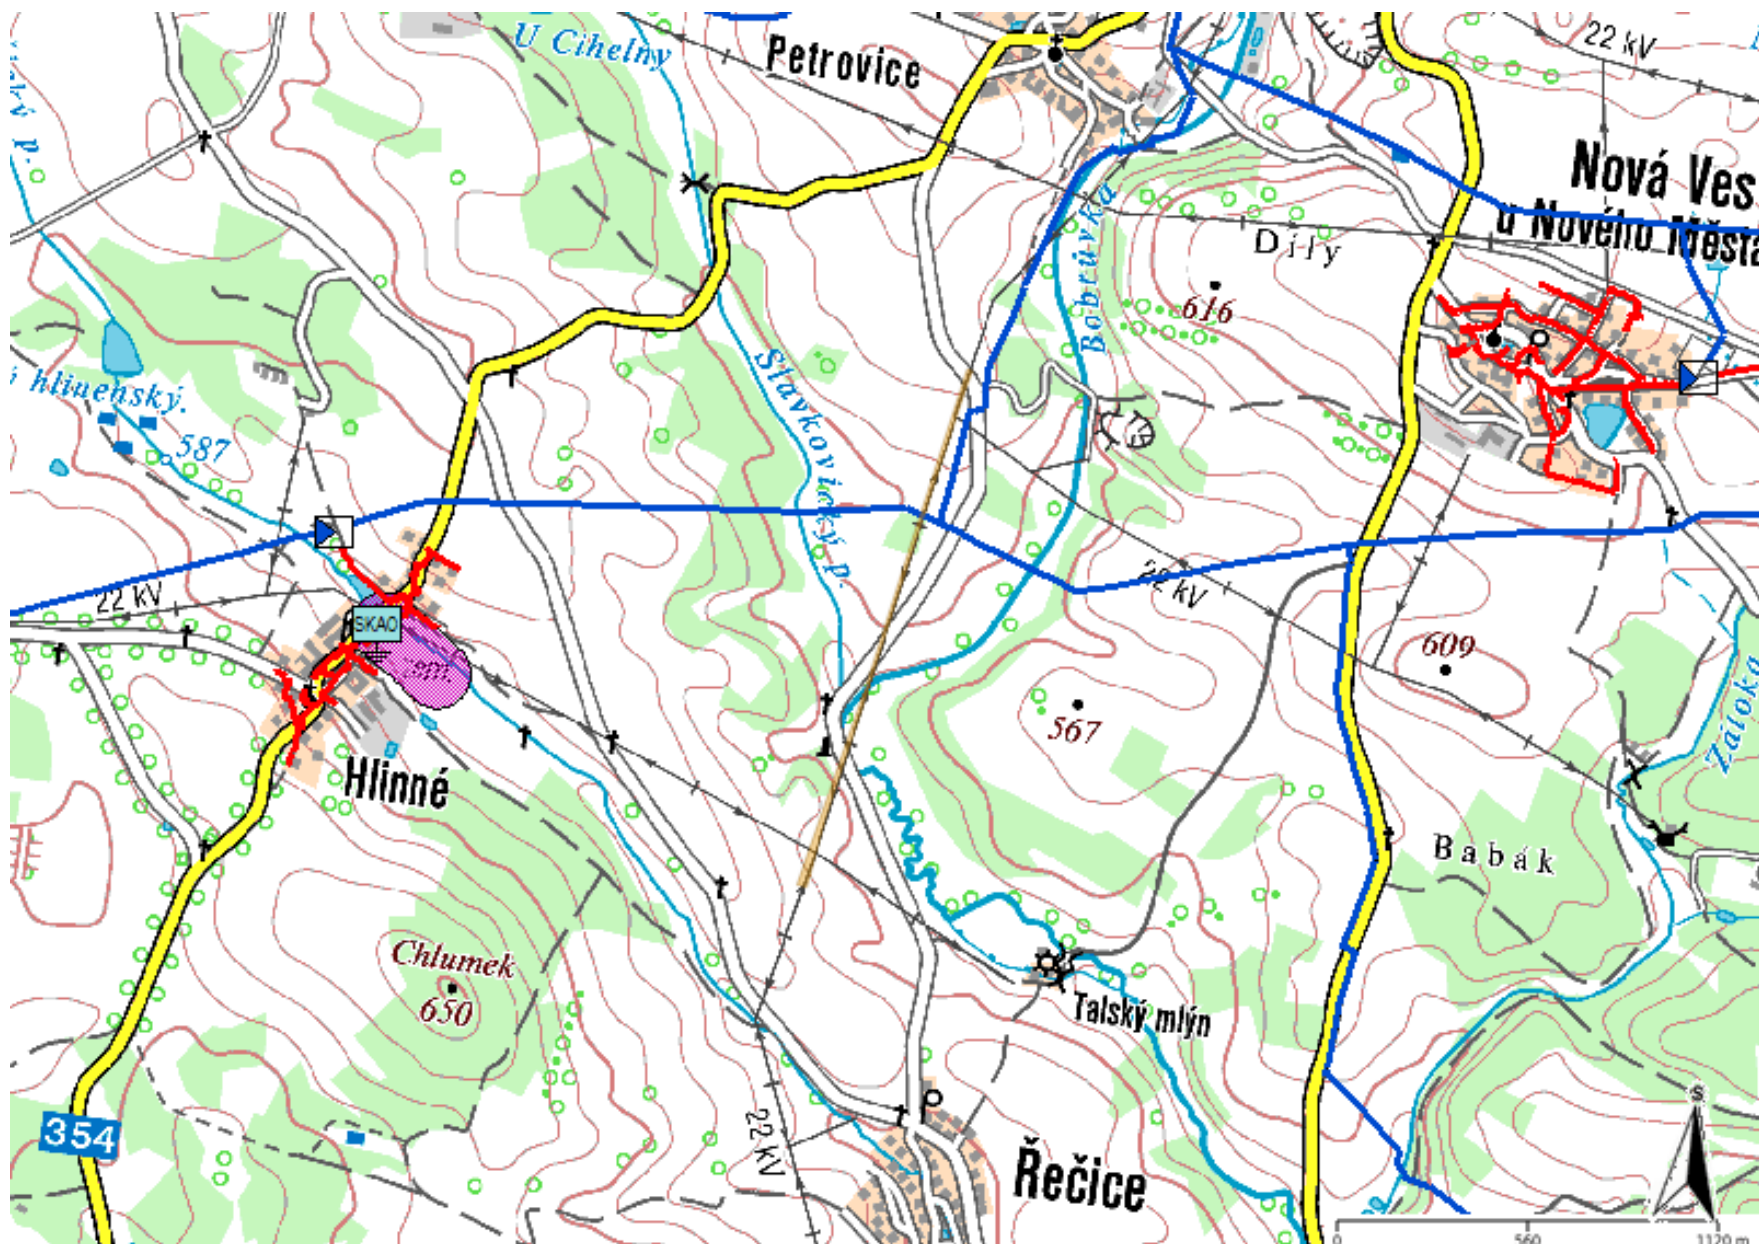



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VTL	
nefunkční	
plánovaná stavba před realizací	
ve výstavbě, neuvedeno do provozu	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikoroziční ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	
neplynovodní zařízení (linie/ bod)	

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002593351 ze dne 05.05.2022.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: EG.D, a.s. , Lidická 1873/36 , 60200 Brno. K.ú.: Petrovice u Nového Města na Moravě , Řečice nad Bobrůvkou.

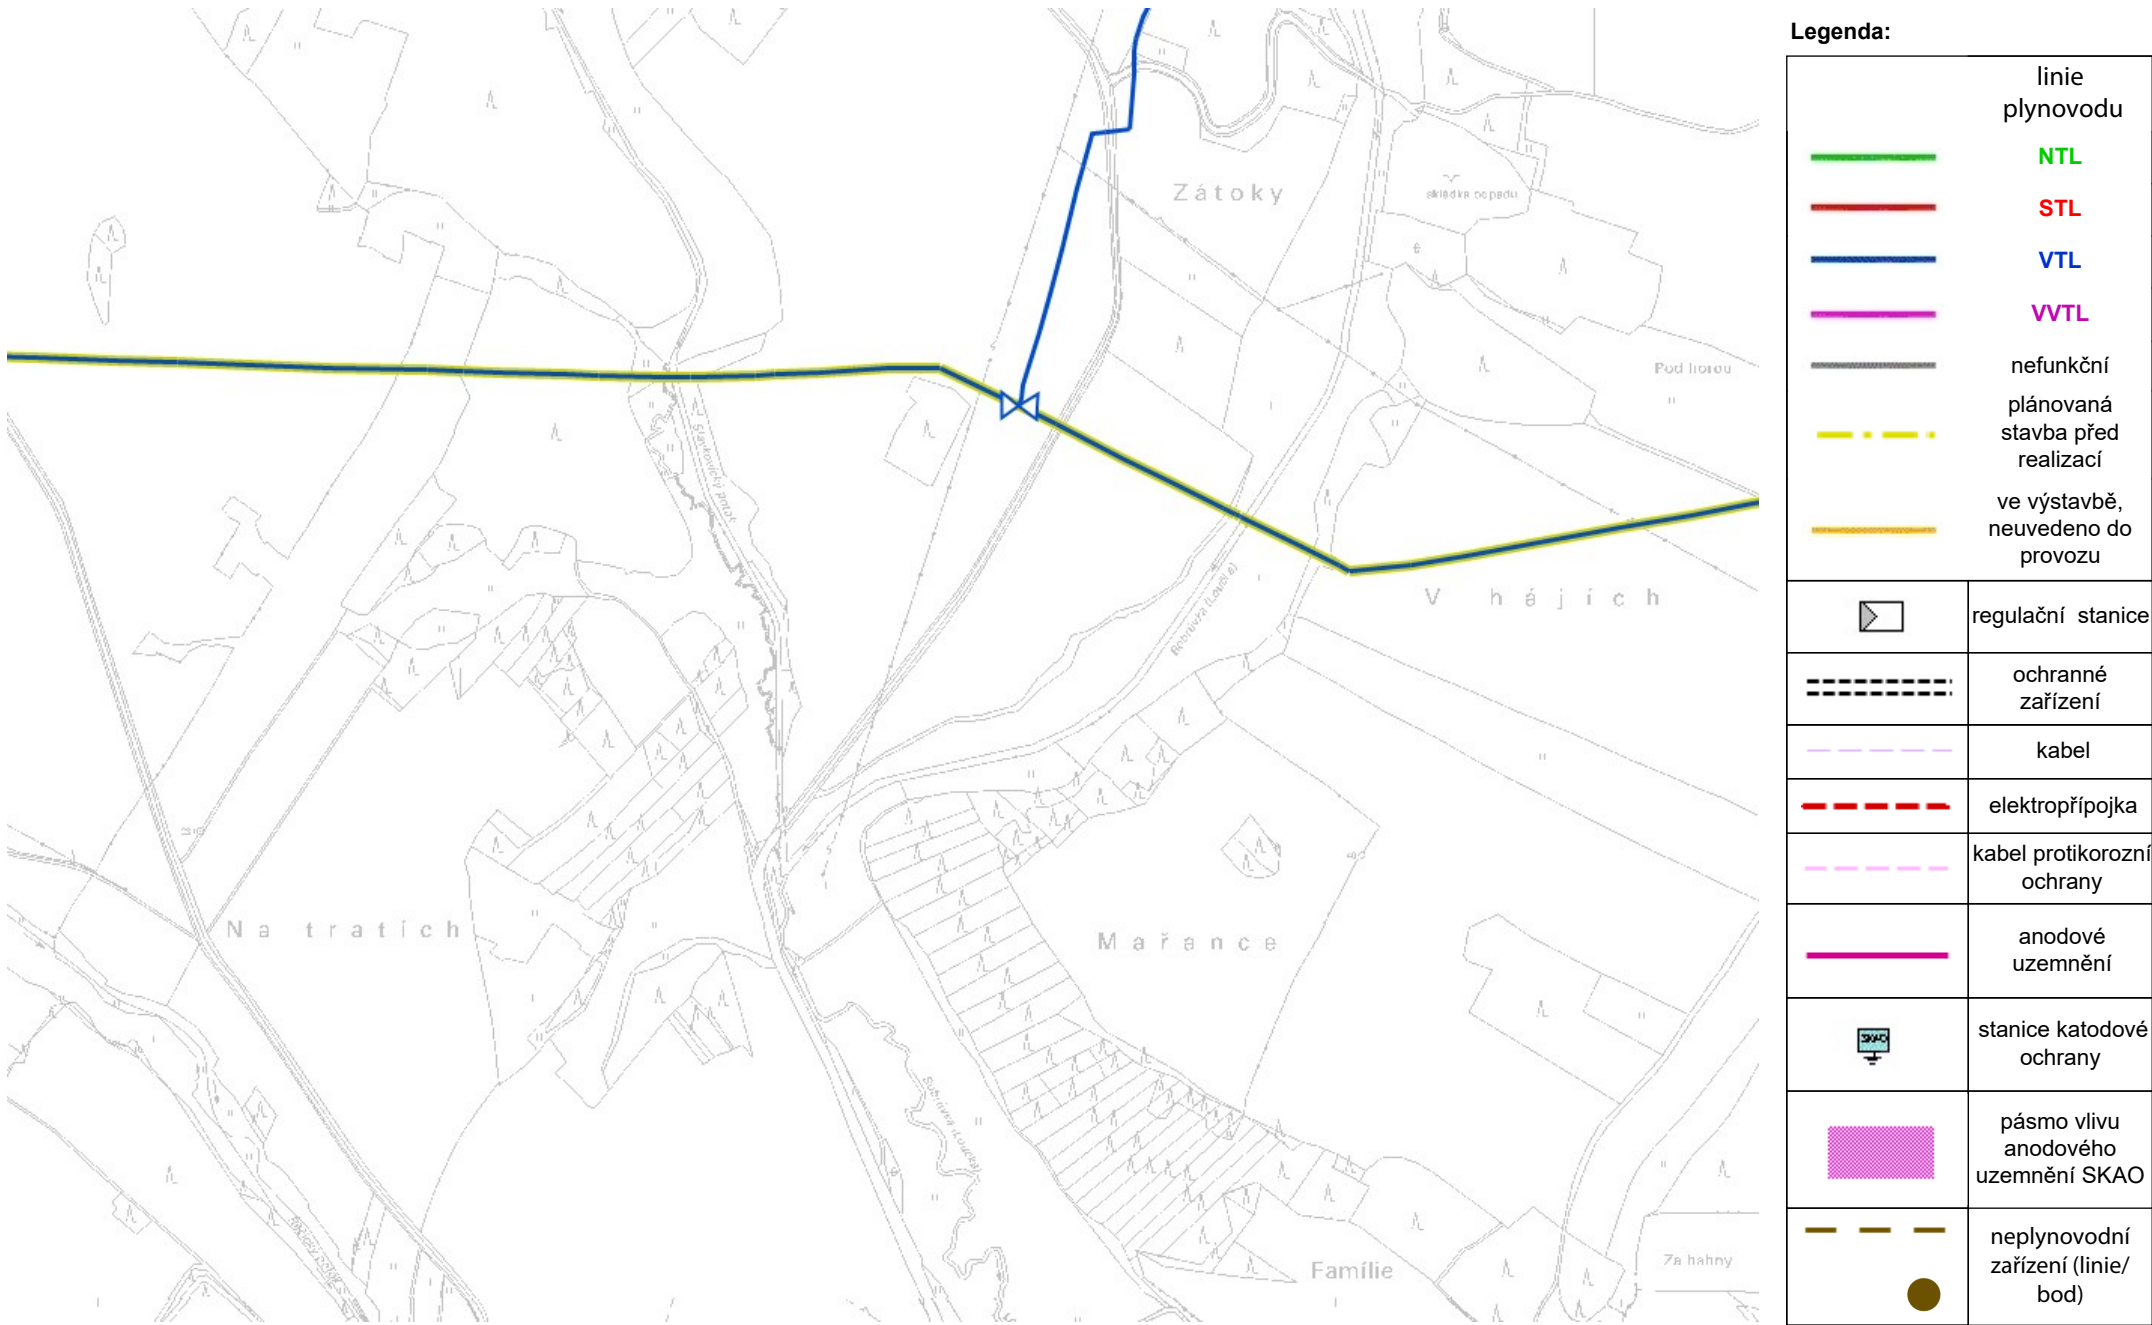

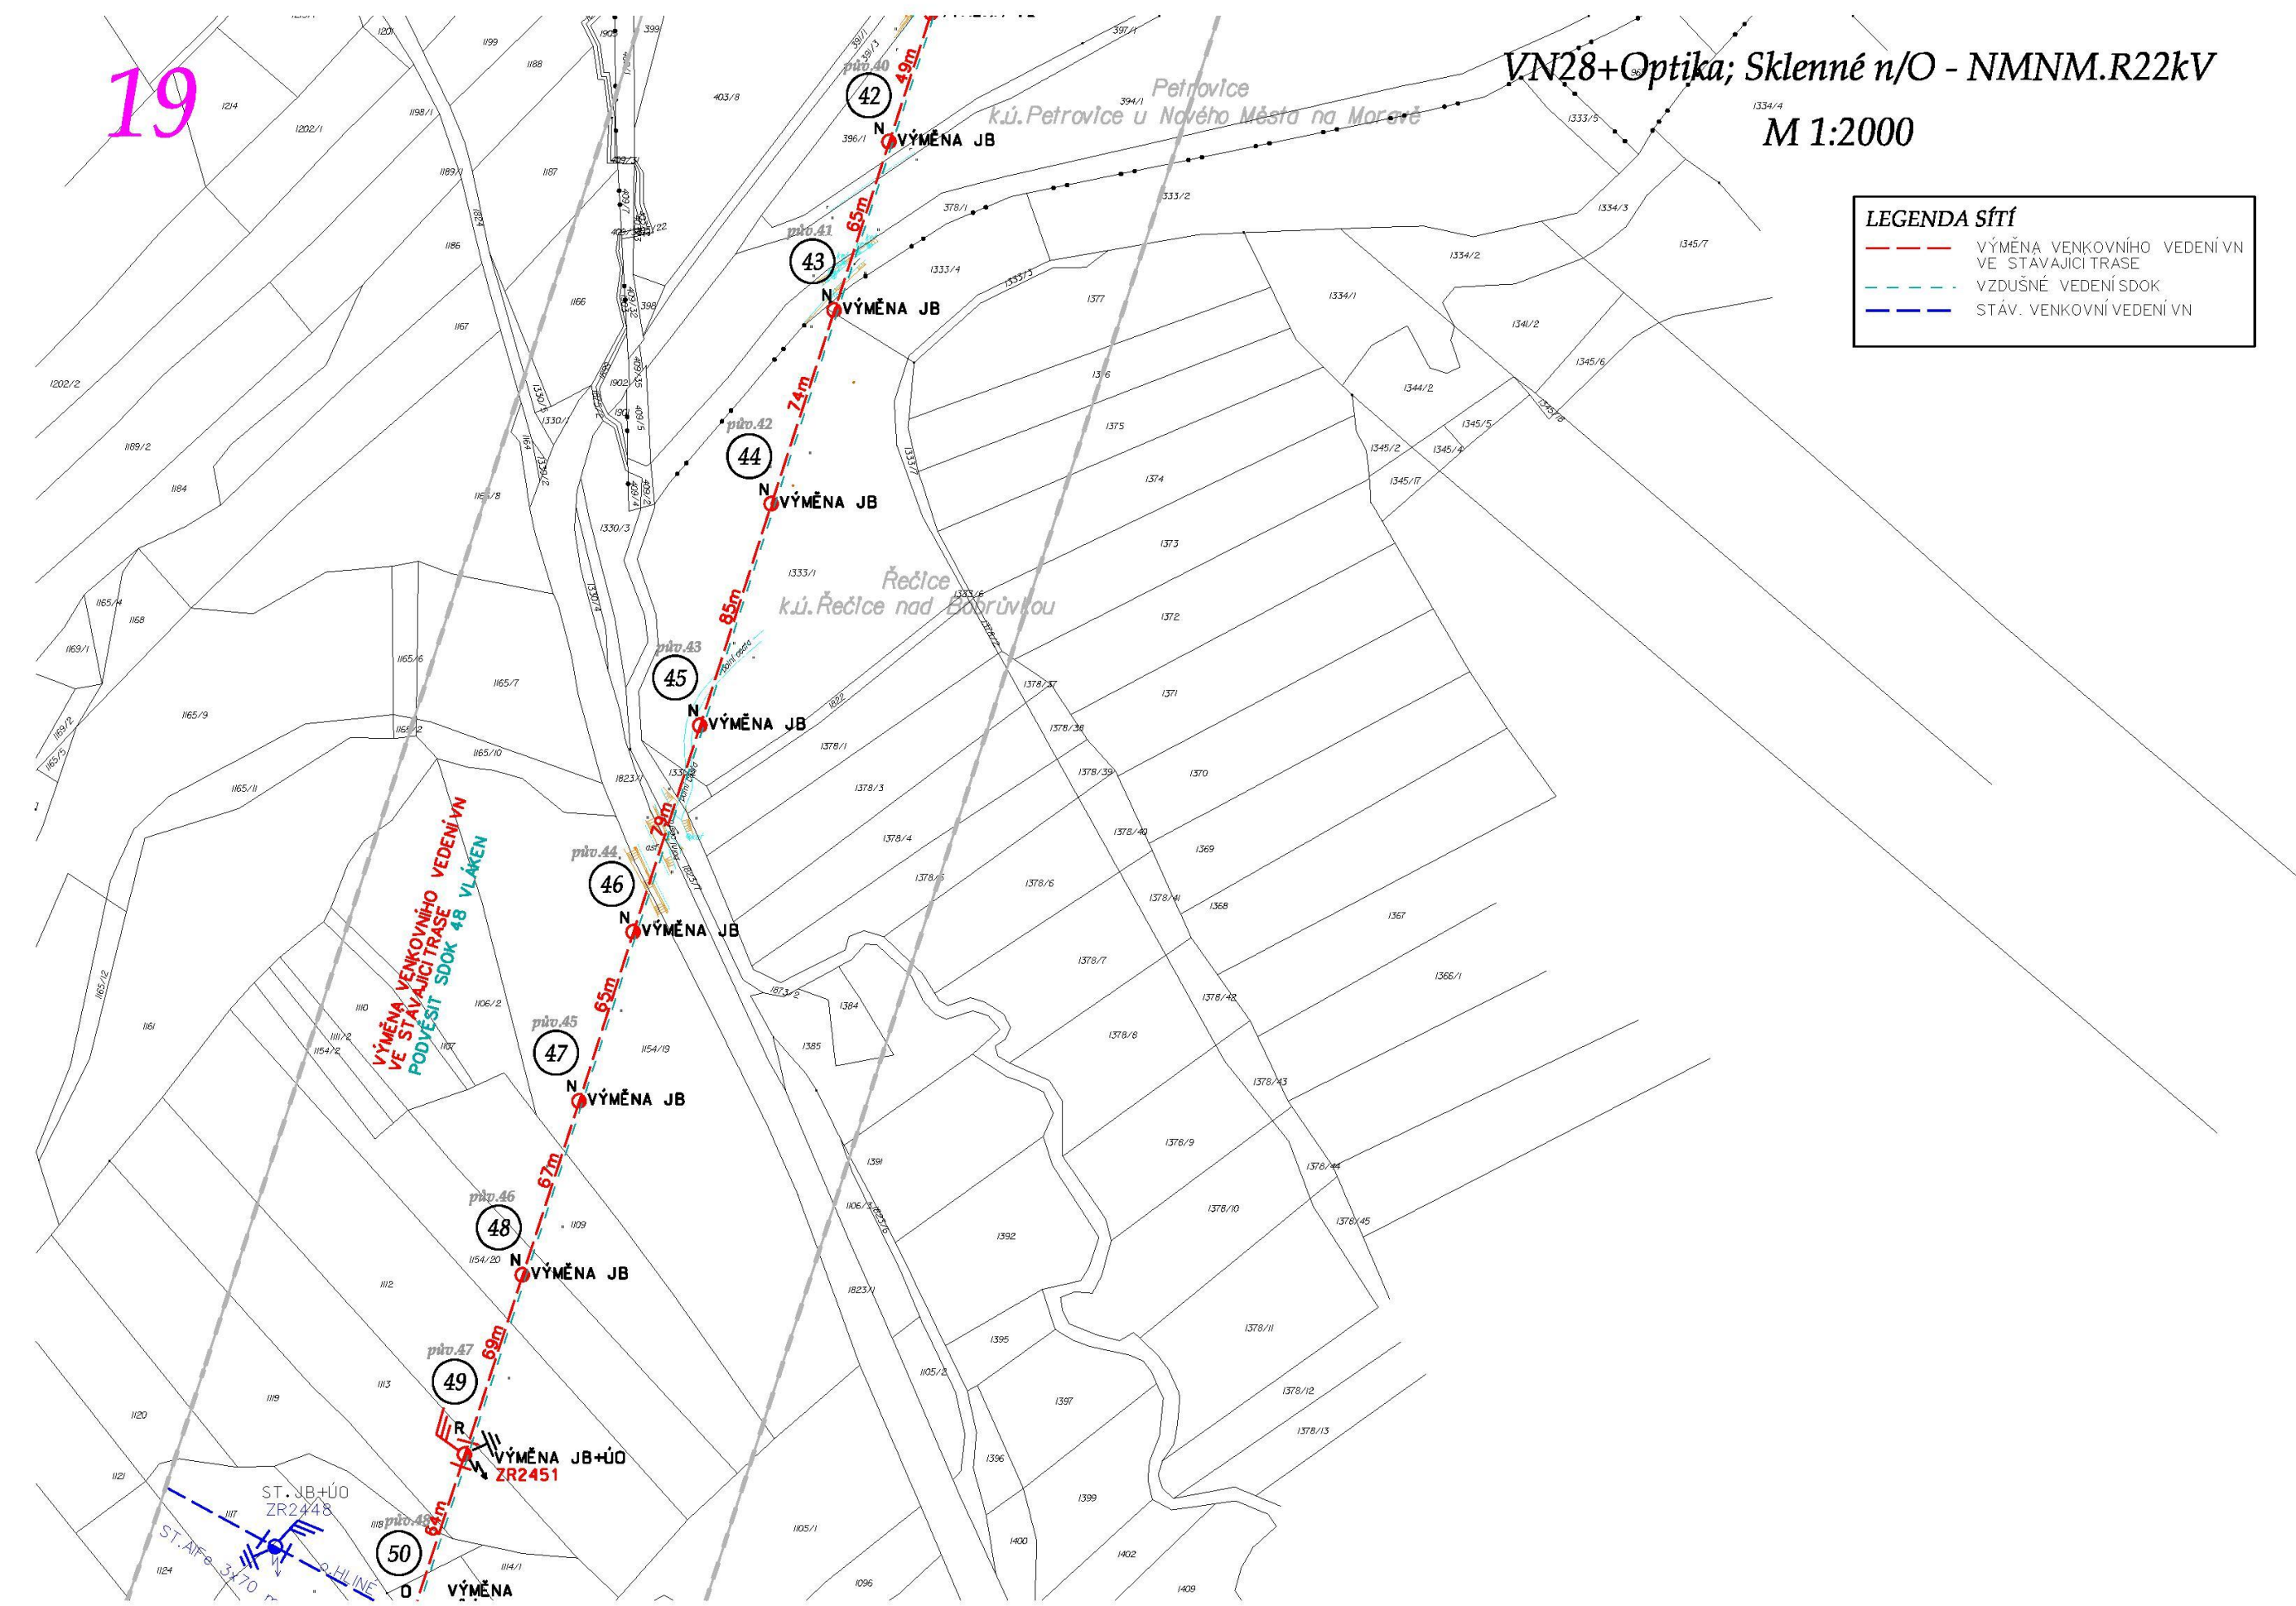

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: EG.D, a.s. , Lidická 1873/36 , 60200 Brno. K.ú.: Petrovice u Nového Města na Moravě , Řečice nad Bobrůvkou.

