

A red outline of the text "eg.d" in a stylized, rounded font. The letters are white with a red border. The "e" has a horizontal bar, the "g" has a circular loop, and the "d" has a circular loop and a vertical stem.



Union Grid

Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1

MÍSTO STAVBY:	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
NÁZEV STAVBY:	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
IDENTIFIKACE CELKU:	SKŘÍŇ OVLÁDÁNÍ POMOCNÉHO OSVĚTLENÍ
STAVEBNÍK/VLASTNÍK:	EG.D, a.s.

SO/PS:	PS50 - VLASTNÍ SPOTŘEBA
MAJETKOVÁ TŘÍDA:	CZD00046
ČÍSLO SOD/OBJ:	4501221360
OBJEDNATEL:	EG.D, a.s.

EVU modul 4.90

08.11.2022 BNS_R110_R22_DPS_20220131
=ANAA00+AZP01&EAA
AA01
CE1

REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU		DRUH DOKUMENTU	POŘADOVÉ ČÍSLO
=ANA00	+AZP01	&EAA	AA01
ČÍSLO STAVBY:		STATUS:	
1020002130		DPS	
ČÍSLO VÝKRESU:		INDEX REVIZE:	
BNS=ANA00+AZP01&EAA/AA01			
TITULNÍ LIST		Datum: 31.01.2022	
		Vypracoval: MALÍK P.	
		Schválil: JUŘINA P.	
		Norma:	
		List:	1
		Celkem:	9

<div>Union Grid</div>		ČÍSLO STAVBY STATUS				ČÍSLO VÝKRESU				INDEX REVIZE			OZNAČENÍ DOKUMENTU			LIST	POPIS DOKUMENTU			
													DRUH	REFERENČNÍ OZNAČENÍ	POŘAD.ČÍSLO					
		1020002130 DPS				BNS=ANA00+AZP01&EAA/AA01							EAA	=ANA00 +AZP01	AA01	1	TITULNÍ LIST			
		1020002130 DPS				BNS=ANA00+AZP01&EAB/AB01							EAB	=ANA00 +AZP01	AB01	2	SEZNAM DOKUMENTACE			
		1020002130 DPS				BNS=ANA00+AZP01&EFS/GA01							EFS	=ANA00 +AZP01	GA01	3	NAPÁJENÍ DC OBVODOVÉ SCHÉMA			
		1020002130 DPS				BNS=ANA00+AZP01&EFS/ZF01							EFS	=ANA00 +AZP01	ZF01	4	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA			
		1020002130 DPS				BNS=ANA00+AZP01&EFS/ZK01							EFS	=ANA00 +AZP01	ZK01	5	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA			
		1020002130 DPS				BNS=ANA00+AZP01&EFS/ZS01							EFS	=ANA00 +AZP01	ZS01	6	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA			
		1020002130 DPS				BNS=ANA00+AZP01&ELU/DD01							ELU	=ANA00 +AZP01	DD01	7	POHLED NA SKŘÍŇ VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ			
		1020002130 DPS				BNS=ANA00+AZP01&EMA/K10							EMA	=ANA00 +AZP01	K10	8	DEFINIČNÍ VÝKRES SVORKOVNIC +AZP01-X1 ZAPOJOVACÍ TABULKA			
	1020002130 DPS				BNS=ANA00+AZP01&EMA/K20							EMA	=ANA00 +AZP01	K20	9	DEFINIČNÍ VÝKRES SVORKOVNIC +AZP01-XN1 ZAPOJOVACÍ TABULKA				
												</								




08.11.2022

BNS_R110_R22_DPS-20220131
=ANA00+AZP01&ELU
DD01
CE1

EVU modul 4,90

Union Grid

č.vykr.zhot.: 18-70-001
č.zak.zhot.: 1020002130
č.stavby:

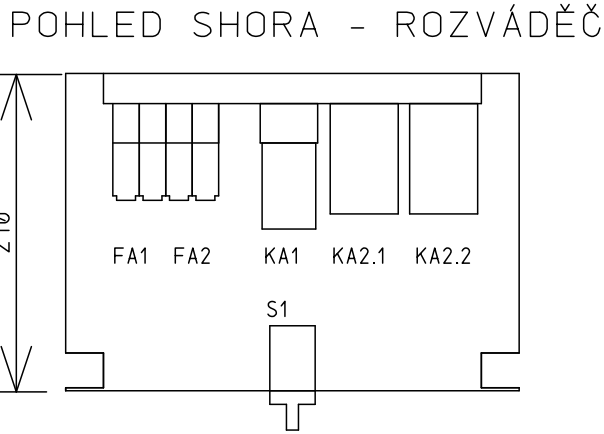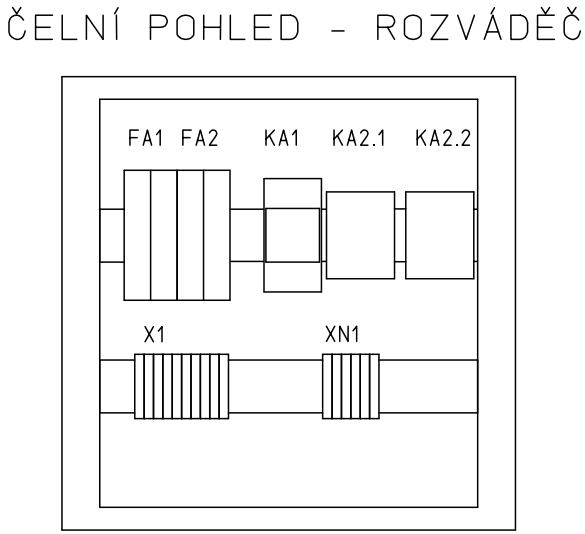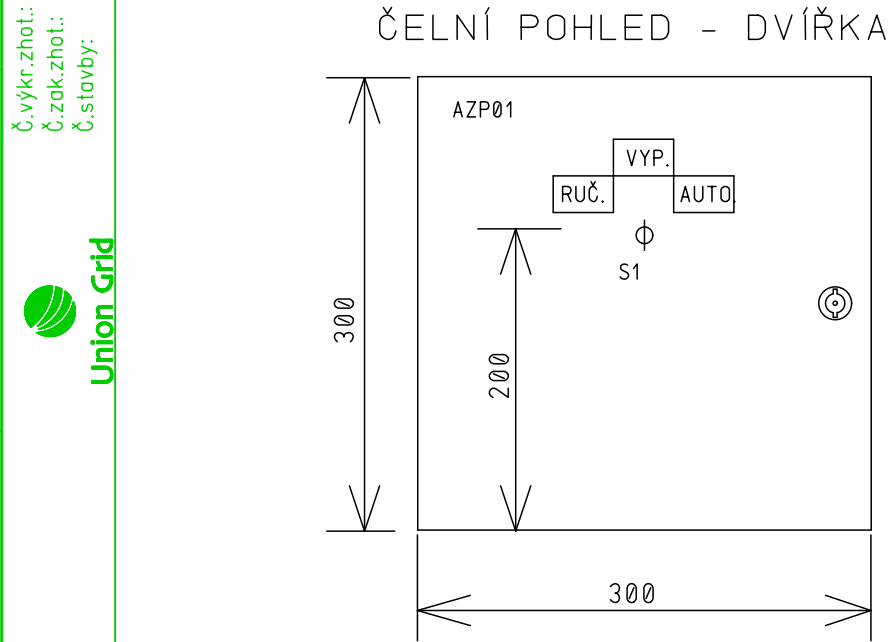

OSAZENÍ PŘÍSTROJI:

F..	JISTIČ
X..	SVORKOVNICE
KA..	POMOCNÁ RELÉ
S..	PŘEPÍNAČ

PROVEDENÍ ROZVÁDĚČE:

PROVEDENÍ:	SKŘÍŇ O ROZMĚRECH 300 x 300 x 210 mm OCELOPLECHOVÉ NÁSTĚNNÉ PROVEDENÍ, PŘEDNÍ JEDNOKŘÍDL. DVEŘE ZÁMEK DOPPELBART
KRYTÍ:	IP41/20
NÁTĚR:	RAL 7035
PŘÍVODY:	SPODEM
VÝVODY:	SPODEM

JMENOVITÁ NAPĚTÍ A DRUHY SÍTÍ:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	2 DC 110V / IT
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM S HLÍDÁNÍM IZOLAČNÍHO STAVU

				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	eg·d	POHLED NA SKŘÍŇ	=ANA00	+AZP01	&ELU	DD01
				Vyprac.	MALÍK P.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)			STATUS: DPS			List: 7
				Schvál.	JUŘINA P.	SKŘÍŇ OVLÁDÁNÍ POMOCNÉHO OSVĚTLENÍ			ČÍSLO VÝKRESU: BNS=ANA00+AZP01&ELU/DD01			Celkem: 9
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		VÝKRES USPOŘADÁNÍ				

Č.vykr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.: 1020002130
Č.stavby:




EVU modul 4,90

BNS_R110_R22_DPS-20220131
=ANA00+AZP01&EFS
GA01
CE1

08.11.2022

Ind.revize

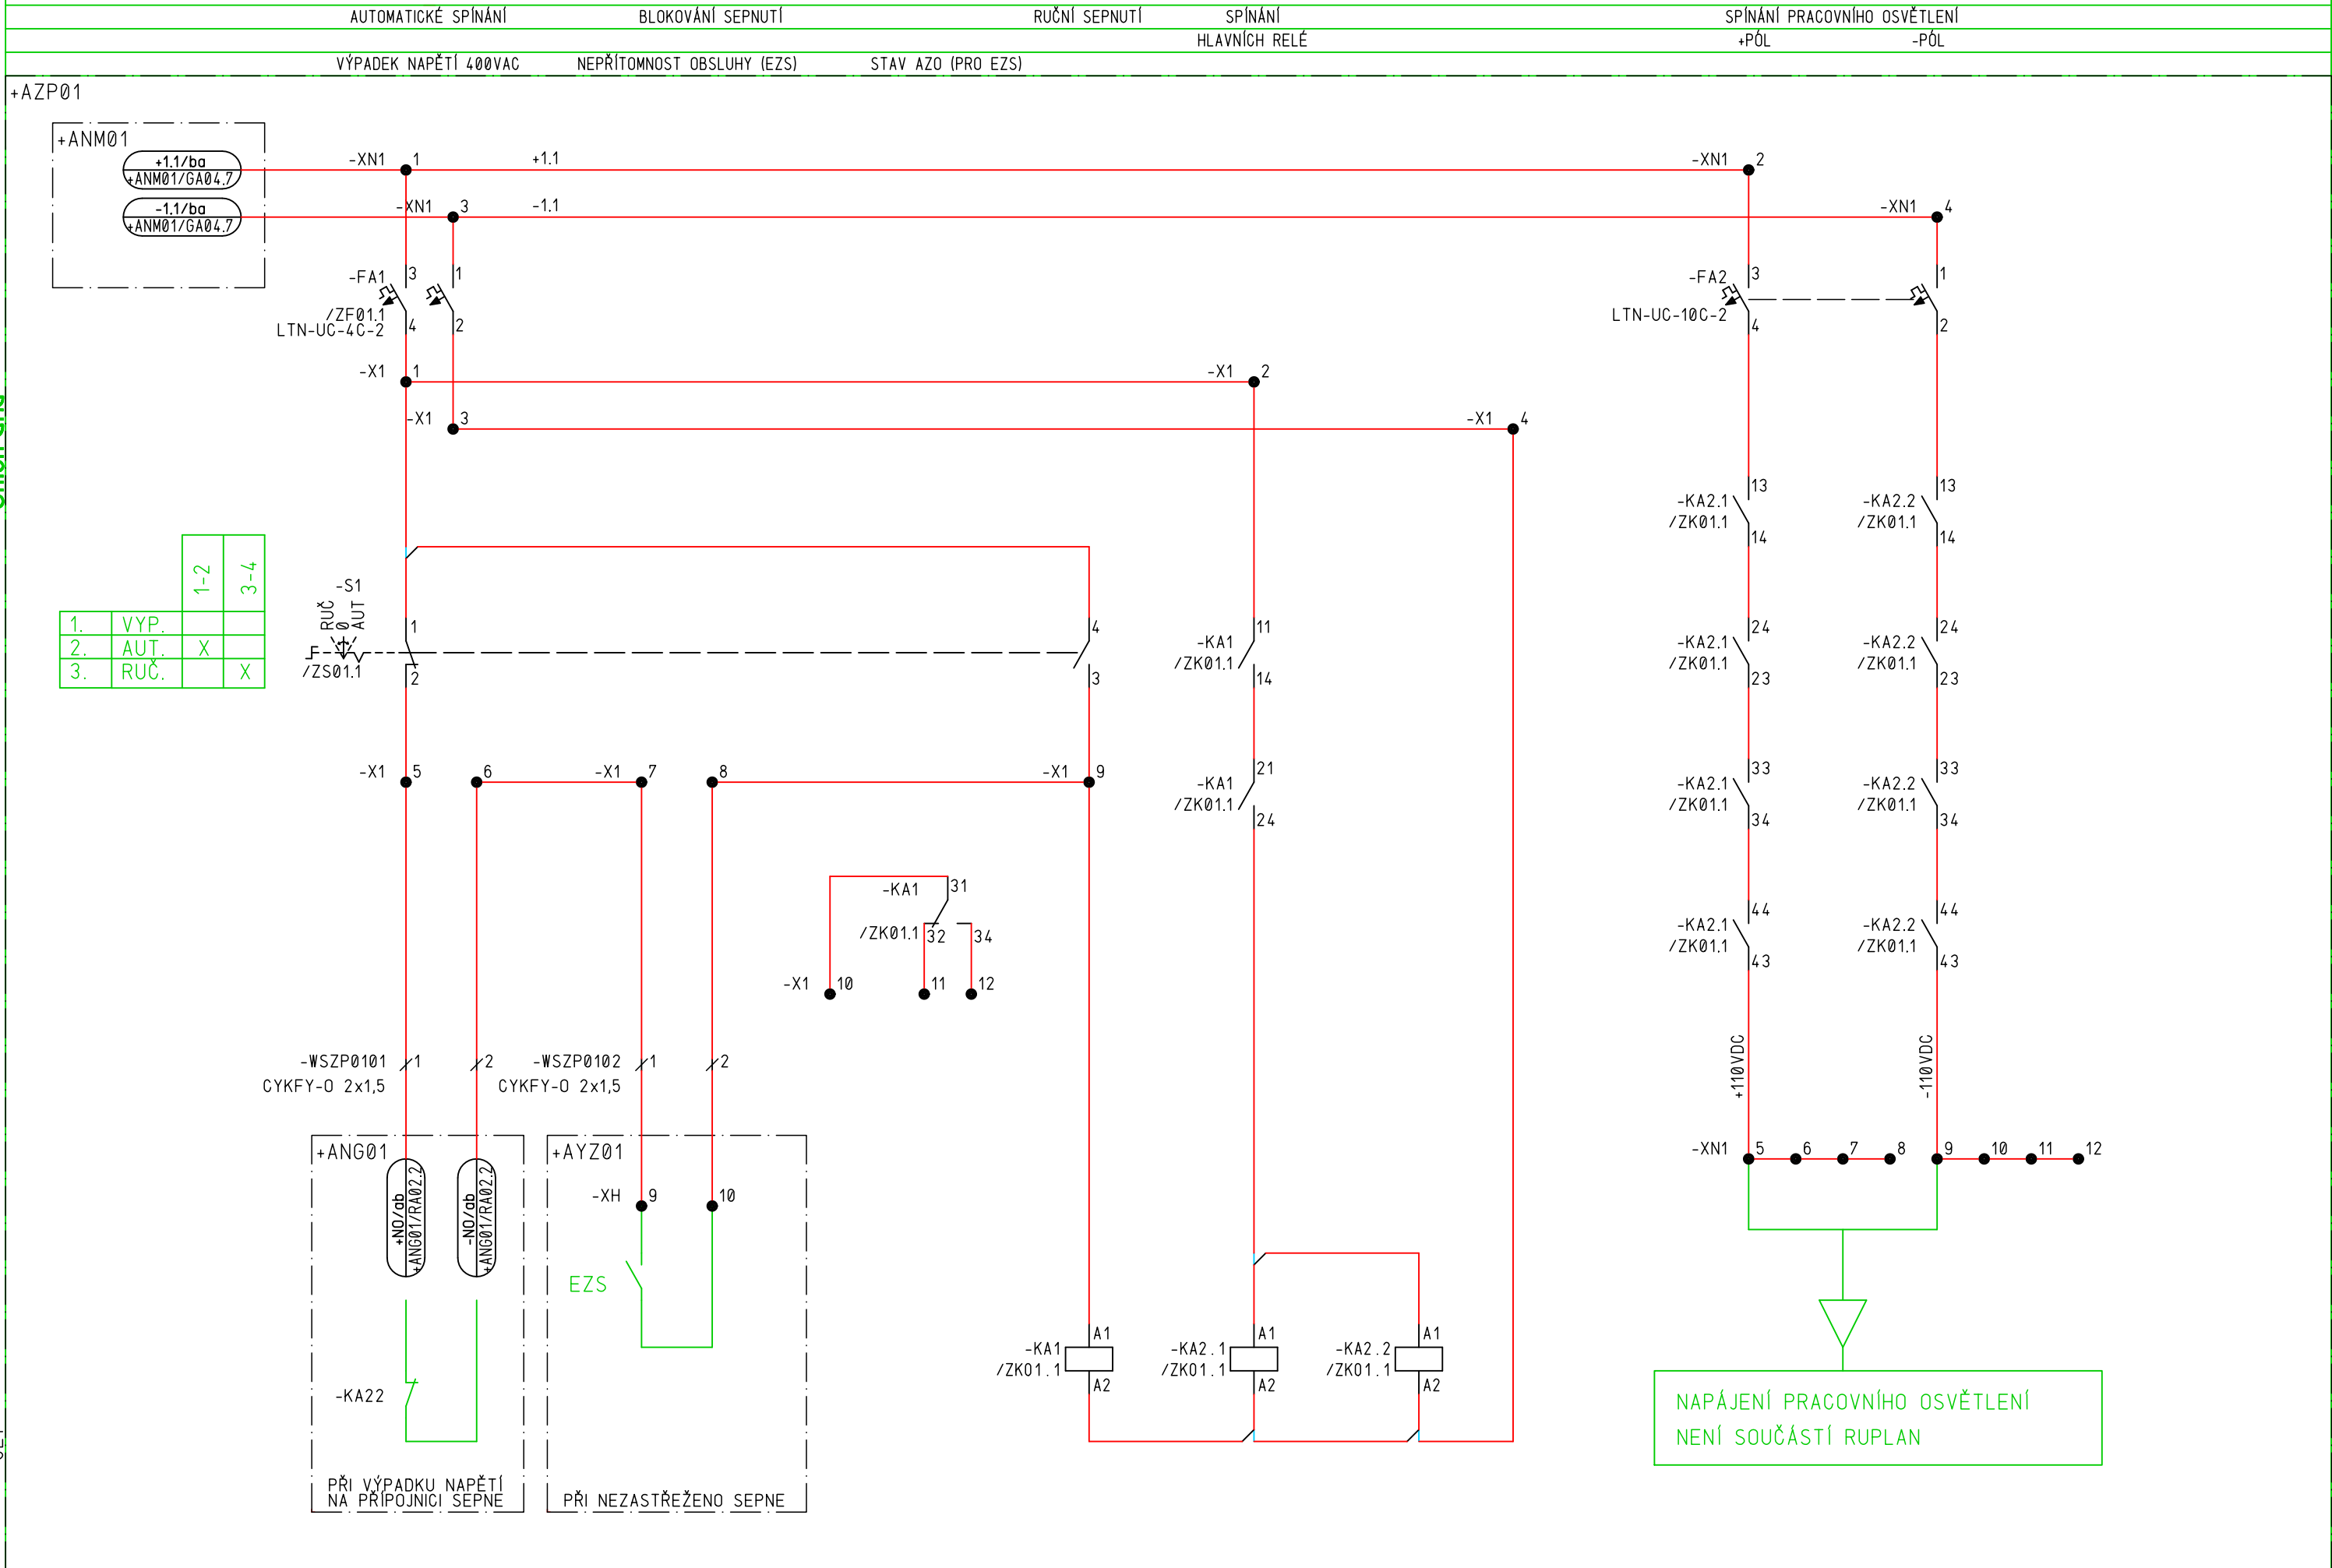

Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
Vyprac.	MALÍK P.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSAČKOVA)
Schvál.	JUŘINA P.	SKŘÍŇ OVLÁDÁNÍ POMOCNÉHO OSVĚTLENÍ
Ind.revize	Popis revize	EG.D, a.s.

eg.d

NAPÁJENÍ DC	=ANA00	+AZP01	&EFS	GA01
OBVODOVÉ SCHÉMA	STATUS: DPS	ČÍSLO VÝKRESU: BNS=ANA00+AZP01&EFS/GA01	List: 3	Celkem: 9

[illegible]

[illegible]



eg.d

