

eg.d



Union Grid

Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1

MÍSTO STAVBY:	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
NÁZEV STAVBY:	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
IDENTIFIKACE CELKU:	ROZVÁDĚČ STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE
STAVEBNÍK/VLASTNÍK:	EG.D, a.s.


SO/PS:	PS 60 - PŘENOSOVÁ ZAŘÍZENÍ
MAJETKOVÁ TŘÍDA:	CZD00044
ČÍSLO SOD/OBJ:	4501129199
OBJEDNATEL:	E.ON Distribuce, a.s.

EVU modul 4.90

BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AYA00+AYD01&EAA
AA01
CE1
JAKUB.KL

REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU		DRUH DOKUMENTU	POŘADOVÉ ČÍSLO
=AYA00	+AYD01	&EAA	AA01
ČÍSLO STAVBY:		STATUS:	
1020002130		DPS	
ČÍSLO VÝKRESU:		INDEX REVIZE:	
BNS=AYA00+AYD01&EAA/AA01			
TITULNÍ LIST		Datum: 31.01.2022	
		Vypracoval: KIŠ BANDI	
		Schválil: KLEIN K.	
		Norma:	
		List: 1	
		Celkem: 11	

<div>Union Grid</div>		ČÍSLO STAVBY STATUS				ČÍSLO VÝKRESU				INDEX REVIZE			OZNAČENÍ DOKUMENTU			LIST	POPIS DOKUMENTU			
													DRUH	REFERENČNÍ OZNAČENÍ	POŘAD.ČÍSLO					
		1020002130 DPS				BNS=AYA00+AYD01&EAA/AA01							EAA	=AYA00+AYD01	AA01	1	TITULNÍ LIST			
		1020002130 DPS				BNS=AYA00+AYD01&EAB/AB01							EAB	=AYA00+AYD01	AB01	2	SEZNAM DOKUMENTACE			
		1020002130 DPS				BNS=AYA00+AYD01&EFS/DA01							EFS	=AYA00+AYD01	DA01	3	NAPÁJENÍ AC OBVODOVÉ SCHÉMA			
		1020002130 DPS				BNS=AYA00+AYD01&EFS/VA01							EFS	=AYA00+AYD01	VA01	4	KOMUNIKACE OBVODOVÉ SCHÉMA			
		1020002130 DPS				BNS=AYA00+AYD01&EFS/VA02							EFS	=AYA00+AYD01	VA02	5	KOMUNIKACE OBVODOVÉ SCHÉMA			
		1020002130 DPS				BNS=AYA00+AYD01&EFS/VA03							EFS	=AYA00+AYD01	VA03	6	KOMUNIKACE OBVODOVÉ SCHÉMA			
		1020002130 DPS				BNS=AYA00+AYD01&EFS/VA04							EFS	=AYA00+AYD01	VA04	7	KOMUNIKACE OBVODOVÉ SCHÉMA			
		1020002130 DPS				BNS=AYA00+AYD01&EFS/ZE01							EFS	=AYA00+AYD01	ZE01	8	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA			
		1020002130 DPS				BNS=AYA00+AYD01&EFS/ZO01							EFS	=AYA00+AYD01	ZO01	9	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA			
	1020002130 DPS				BNS=AYA00+AYD01&EFS/ZX01							EFS	=AYA00+AYD01	ZX01	10	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA				
	1020002130 DPS				BNS=AYA00+AYD01&ELU/DD01							ELU	=AYA00+AYD01	DD01	11	POHLED NA ROZVÁDĚČ VÝKRES USPOŘADÁNÍ				

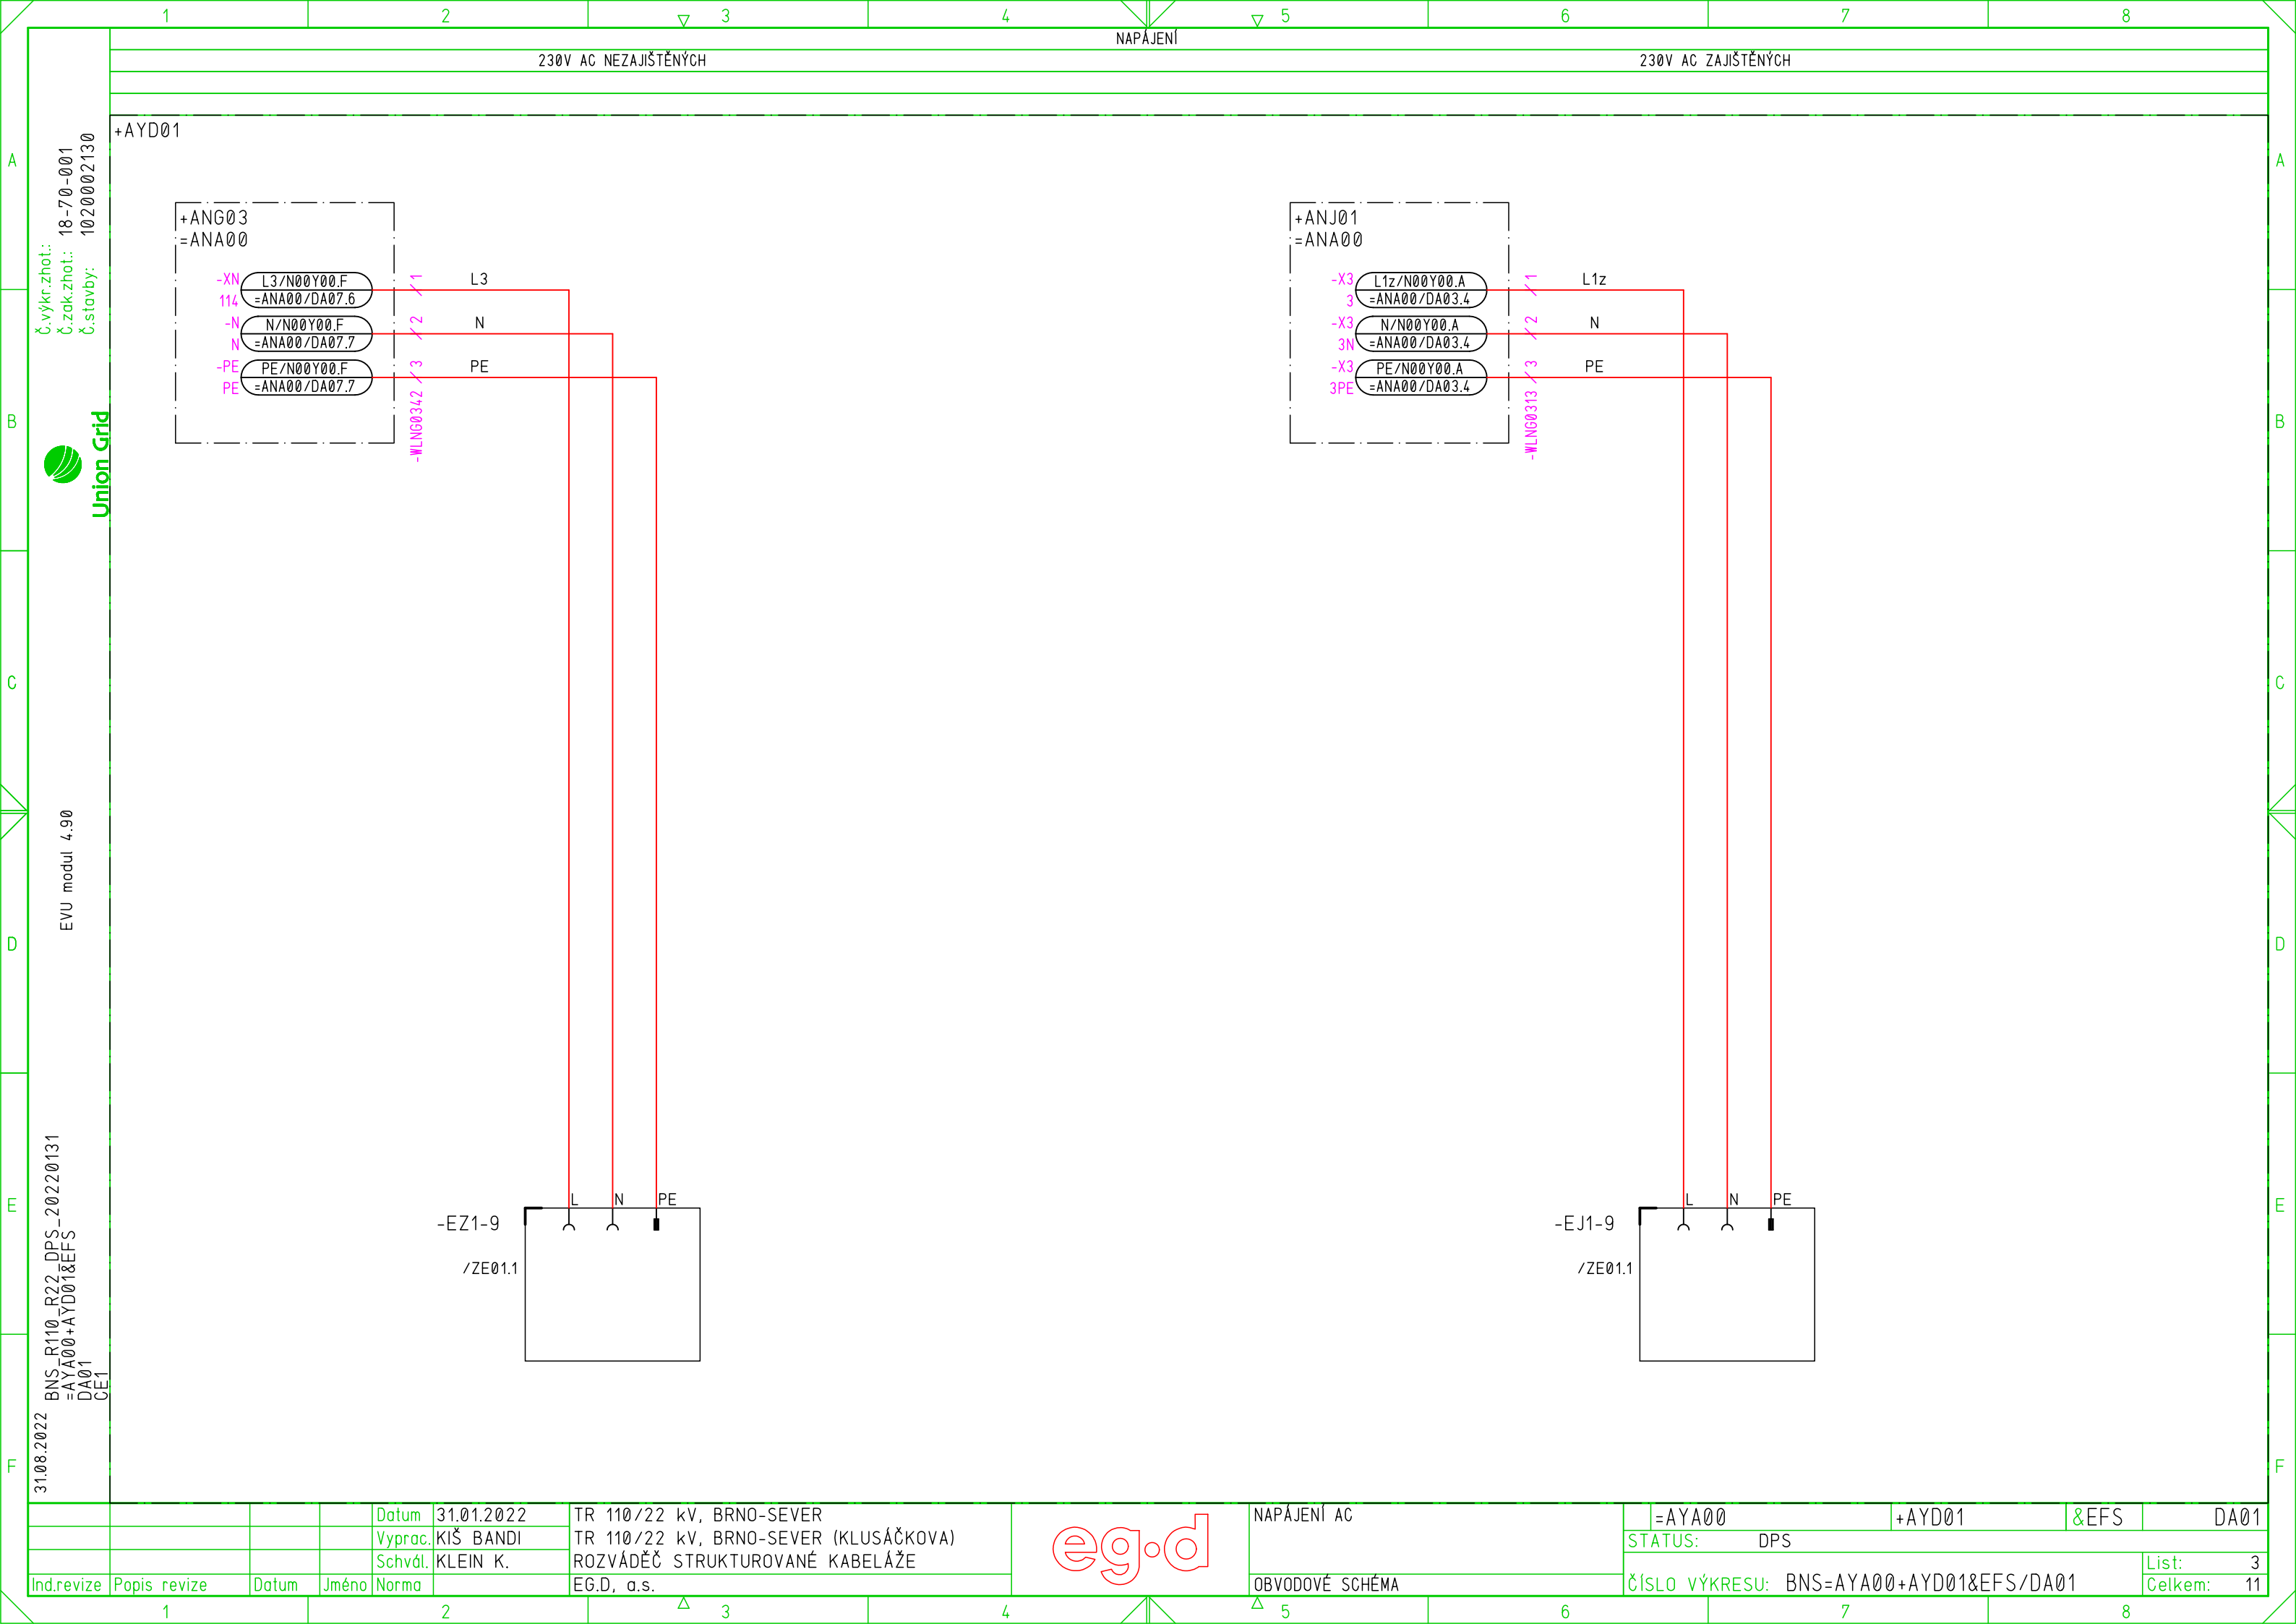

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :
230V, 50Hz - SAMOČIN. ODPOJ. OD ZDROJE/TN-S

+AYD01

+AYD01



EUV modul 4.90

BNS_R110_R22_DPS-20220131
=AYA00+AYD018EFS
VA02
CE1

31.08.2022

Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
Vyprac.	KIŠ BANDI	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
Schvál.	LETEV	ROZVÁDĚČ STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE
Norma		EG.D, a.s.

eg.d

KOMUNIKACE

$$=AYA000$$

+AYD01

&FFS

VA02

STATUS:	DPS
---------	-----

OBVODOVÉ SCHÉMA

ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AYA00+AYD01&EFS/VA02

List:	5
Gelkem:	11

1	2	Δ 3	4	5	6	7	8
---	---	------------	---	---	---	---	---



[illegible]

[illegible]