

1		2		3		4		5		6		7		8			
A																A	
B																B	
C																C	
D																D	
E																E	
F																F	
1		2		3		4		5		6		7		8			

Č.výkr.zhot.: 18-70-001

Č.zak.zhot.: 18-70-001

eg.d

Union Grid

Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1

MÍSTO STAVBY:TR 110/22 kV, BRNO-SEVER

NÁZEV STAVBY:TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)

IDENTIFIKACE CELKU:SKŘÍŇ OVLÁDÁNÍ POMOCNÉHO OSVĚTLENÍ

STAVEBNÍK/VLASTNÍK:EG.D, a.s.

SO/PS:PS50 - VLASTNÍ SPOTŘEBA

MAJETKOVÁ TŘÍDA:CZD00046

ČÍSLO SOD/OBJ:4501221360

OBJEDNATEL:EG.D, a.s.

07.09.2022

BNS_R110_R22_DPS_20220131

=ANA00+AZP01&EAA


AA01

CE1

EVU modul 4,90

REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU		DRUH DOKUMENTU		POŘADOVÉ ČÍSLO	
=ANA00		+AZP01		&EAA	
ČÍSLO STAVBY:		STATUS:			
1020002130		DPS			
ČÍSLO VÝKRESU:		INDEX REVIZE:			
BNS=ANA00+AZP01&EAA/AA01					
TITULNÍ LIST		Datum:		31.01.2022	
		Vypracoval:		MALÍK P.	
		Schválil:		JUŘINA P.	
		Norma:			
				List: 1	
				Celkem: 9	

<div><div><div></div><div>Union Grid</div></div><div><div>č.výkr.zhot.: 18-70-001</div><div>č.zak.zhot.: 1020002130</div><div>č.stavby: 1020002130</div></div></div>		ČÍSLO STAVBY STATUS				ČÍSLO VÝKRESU				INDEX REVIZE			OZNAČENÍ DOKUMENTU			LIST	POPIS DOKUMENTU				
													DRUH	REFERENČNÍ OZNAČENÍ	POŘAD.ČÍSLO						
		1020002130 DPS				BNS=ANA00+AZP01&EAA/AA01							EAA	=ANA00 +AZP01	AA01	1	TITULNÍ LIST				
		1020002130 DPS				BNS=ANA00+AZP01&EAB/AB01							EAB	=ANA00 +AZP01	AB01	2	SEZNAM DOKUMENTACE				
		1020002130 DPS				BNS=ANA00+AZP01&EFS/GA01							EFS	=ANA00 +AZP01	GA01	3	NAPÁJENÍ DC OBVODOVÉ SCHÉMA				
		1020002130 DPS				BNS=ANA00+AZP01&EFS/ZF01							EFS	=ANA00 +AZP01	ZF01	4	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA				
		1020002130 DPS				BNS=ANA00+AZP01&EFS/ZK01							EFS	=ANA00 +AZP01	ZK01	5	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA				
		1020002130 DPS				BNS=ANA00+AZP01&EFS/ZS01							EFS	=ANA00 +AZP01	ZS01	6	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA				
		1020002130 DPS				BNS=ANA00+AZP01&ELU/DD01							ELU	=ANA00 +AZP01	DD01	7	POHLED NA SKŘÍŇ VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ				
		1020002130 DPS				BNS=ANA00+AZP01&EMA/K10							EMA	=ANA00 +AZP01	K10	8	DEFINIČNÍ VÝKRES SVORKOVNIC +AZP01-X1 ZAPOJOVACÍ TABULKA				
	1020002130 DPS				BNS=ANA00+AZP01&EMA/K20							EMA	=ANA00 +AZP01	K20	9	DEFINIČNÍ VÝKRES SVORKOVNIC +AZP01-XN1 ZAPOJOVACÍ TABULKA					

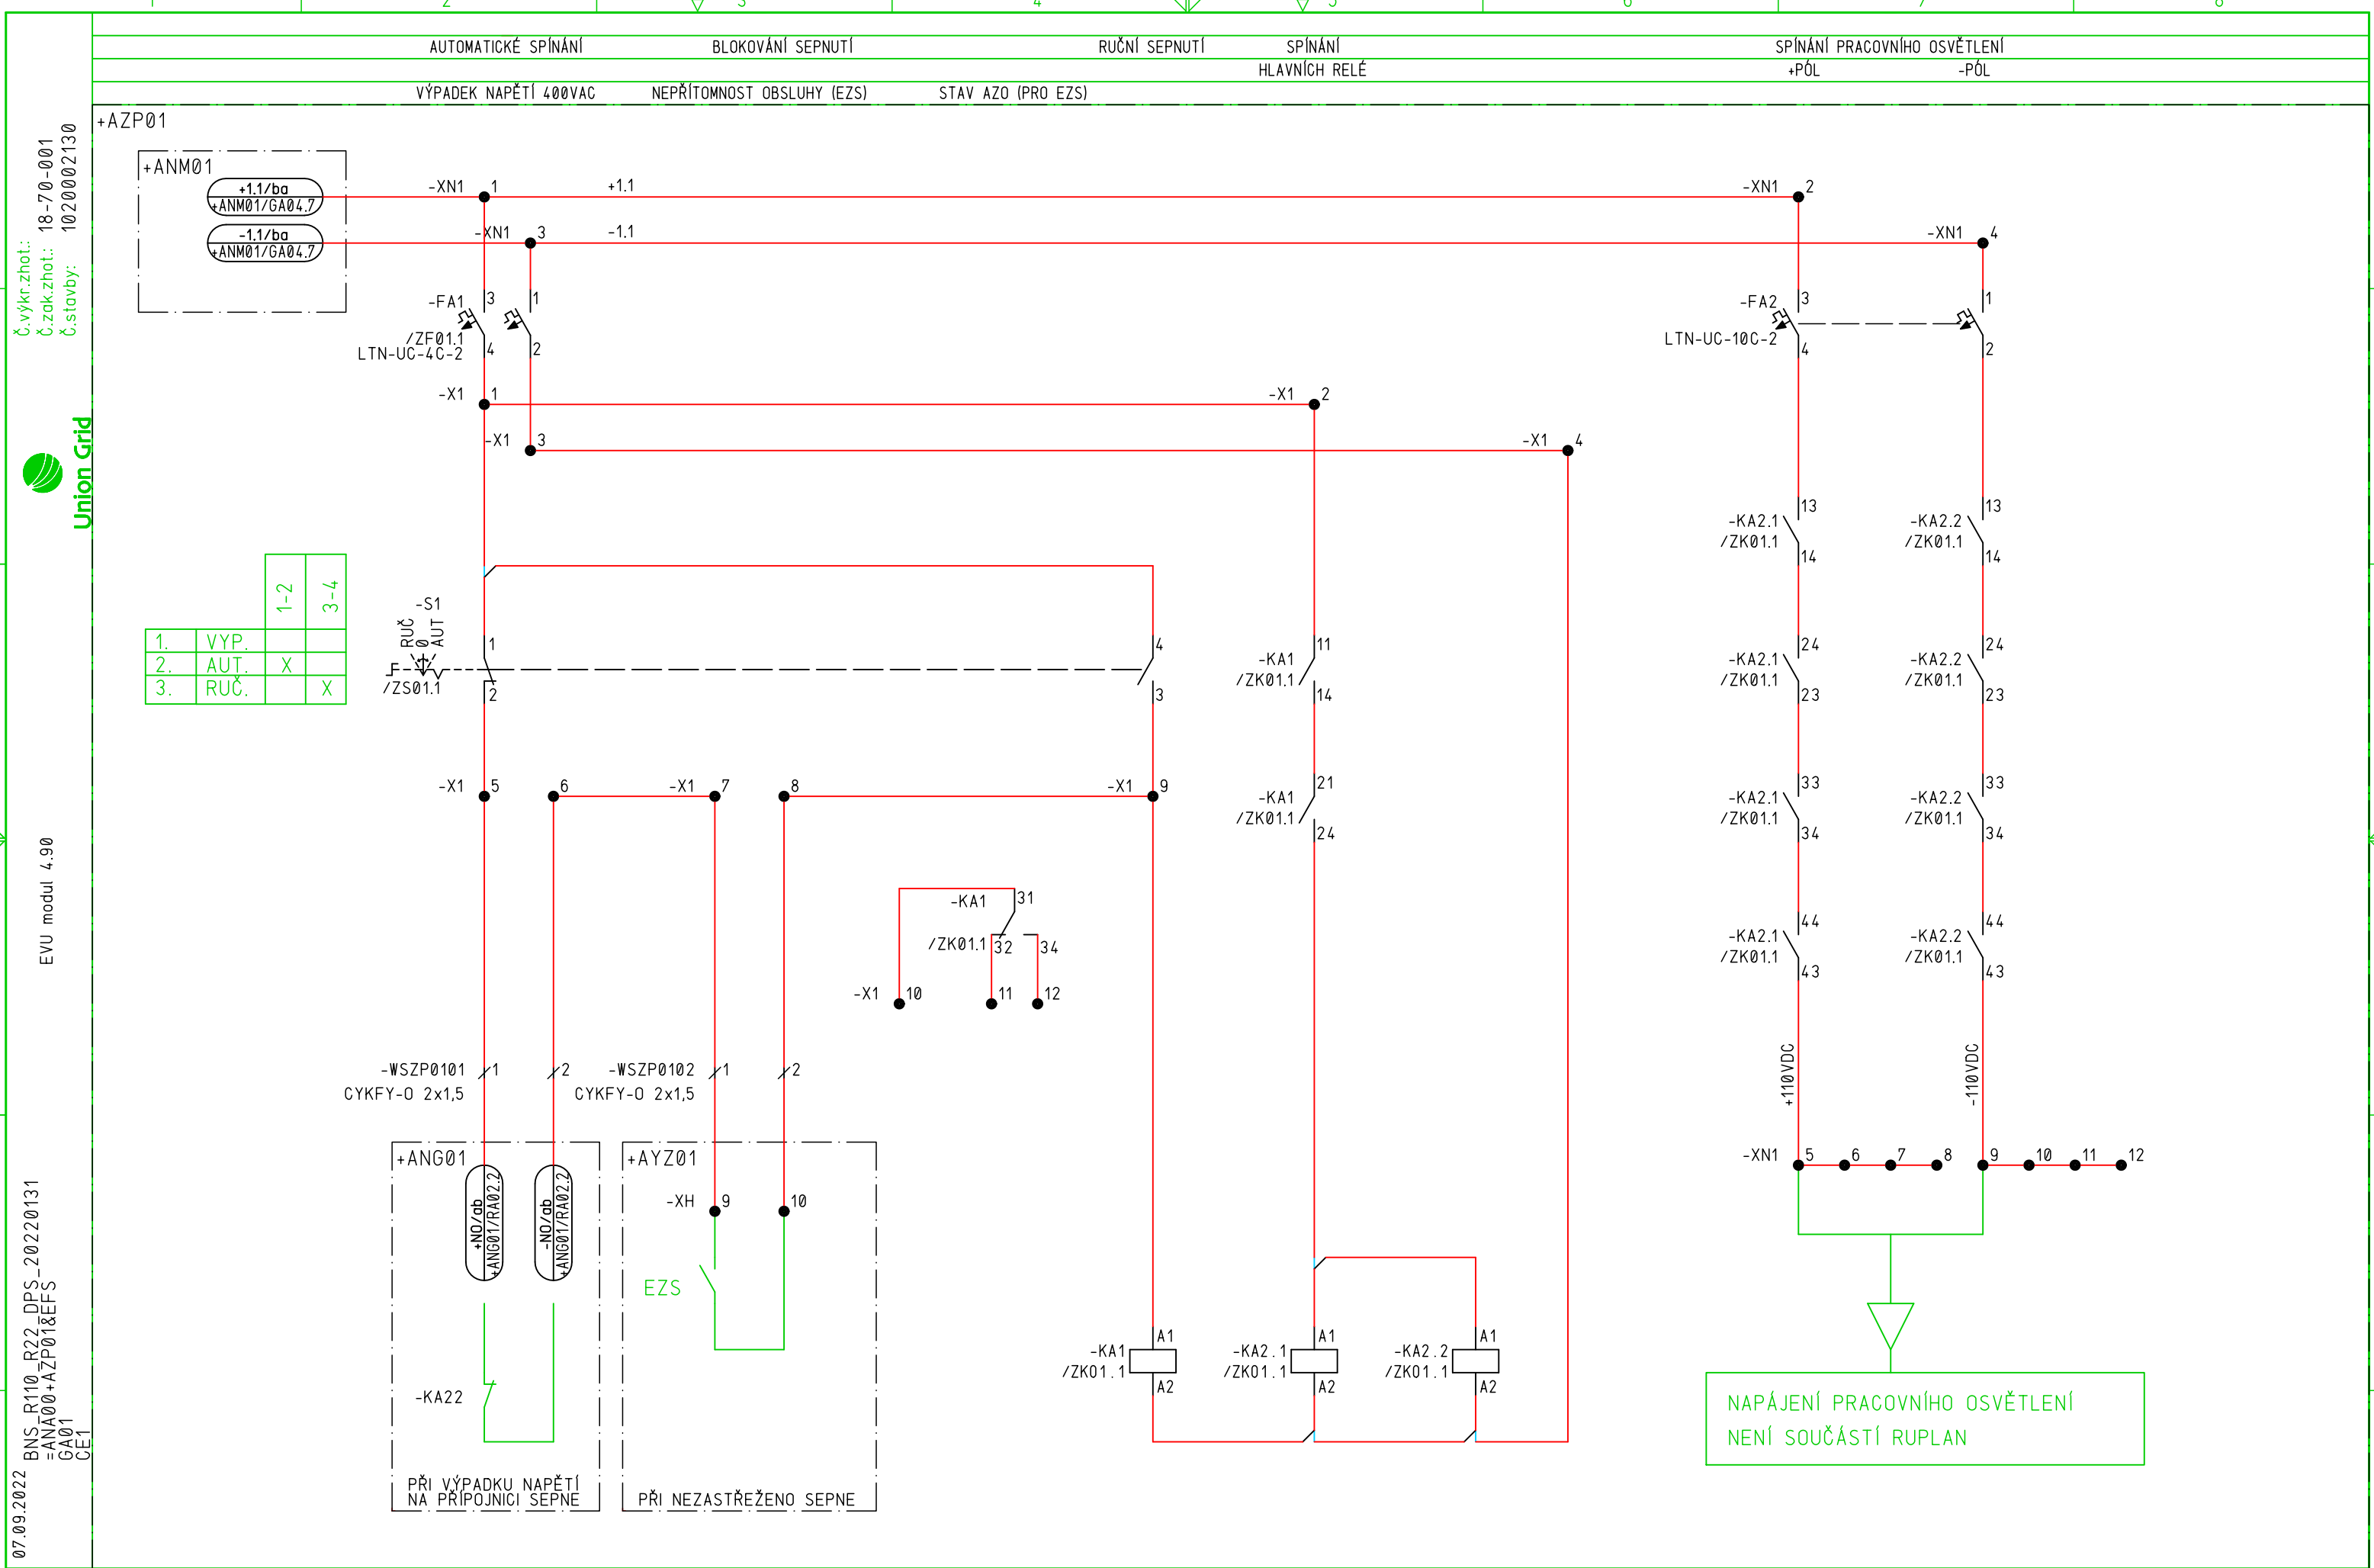

Č.vykr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.: 1020002130
Č.stavby:



EVU modul 4.90

07.09.2022
BNS_R110_R22_DPS-20220131
=ANA00+AZP01&EFS
GA01
CE1

Datum		31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER		NAPÁJENÍ DC		=ANA00	+AZP01	&EFS	GA01
Vyprac.		MALÍK P.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSAČKOVA)		OBVODOVÉ SCHÉMA		STATUS: DPS			
Schvál.		JUŘINA P.	SKŘÍŇ OVLÁDÁNÍ POMOCNÉHO OSVĚTLENÍ				ČÍSLO VÝKRESU: BNS=ANA00+AZP01&EFS/GA01		List:	3
Ind.revize		Popis revize	EG.D, a.s.						Celkem:	9

[illegible]



Union Grid

[illegible]




07.09.2022

BNS_R110_R22_DPS-20220131
=ANA00+AZP01&ELU
DD01
CE1

EVU modul 4,90

Union Grid

č.vykr.zhot.: 18-70-001
č.zak.zhot.: 1020002130
č.stavby:

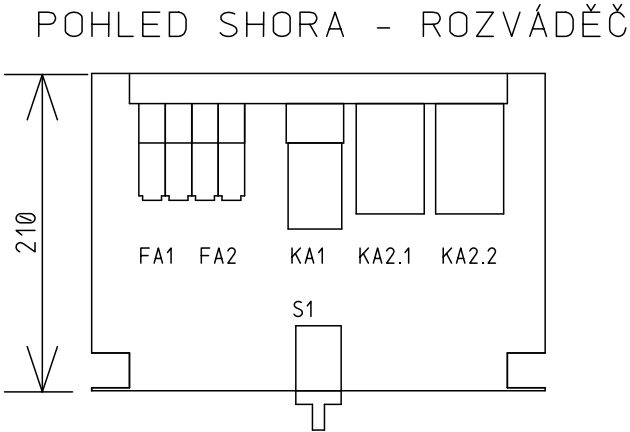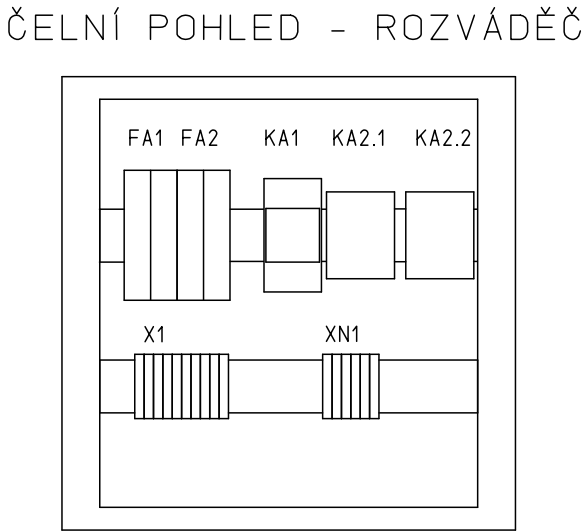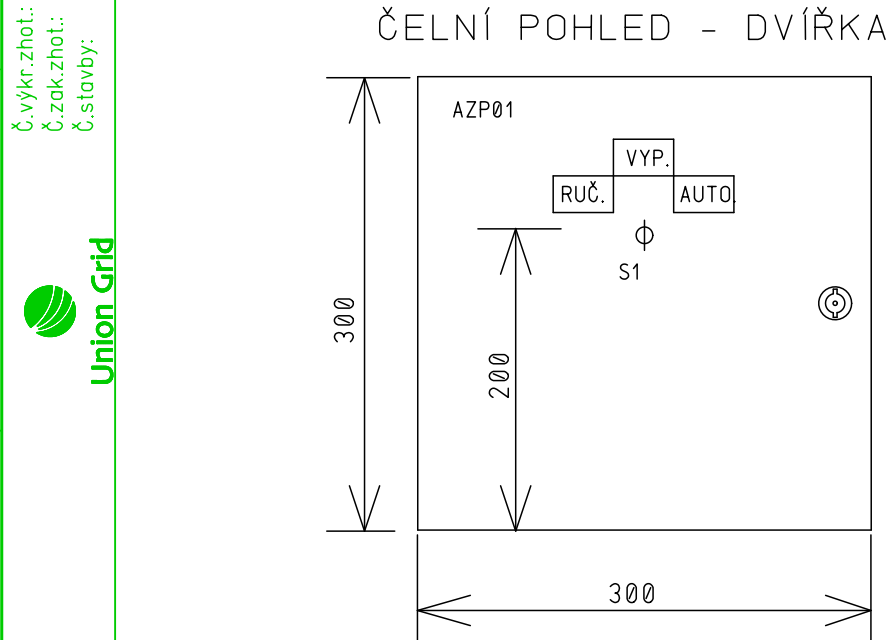

OSAZENÍ PŘÍSTROJI:

- | | |
|------|--------------|
| F.. | JISTIČ |
| X.. | SVORKOVNICE |
| KA.. | POMOCNÁ RELÉ |
| S.. | PŘEPÍNAČ |

PROVEDENÍ ROZVÁDĚČE:

- | | |
|------------|--|
| PROVEDENÍ: | SKŘÍŇ O ROZMĚRECH 300 x 300 x 210 mm
OCELOPLECHOVÉ NÁSTĚNNÉ PROVEDENÍ, PŘEDNÍ JEDNOKŘÍDL. DVEŘE
ZÁMEK DOPPELBART |
| KRYTÍ: | IP41/20 |
| NÁTĚR: | RAL 7035 |
| PŘÍVODY: | SPODEM |
| VÝVODY: | SPODEM |

JMENOVITÁ NAPĚTÍ A DRUHY SÍTÍ:

- | | |
|---------------------|--|
| NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: | 2 DC 110V / IT |
| ZÁKLADNÍ OCHRANA: | ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY |
| OCHRANA PŘI PORUŠE: | AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
S HLÍDÁNÍM IZOLAČNÍHO STAVU |

				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	eg·d	POHLED NA SKŘÍŇ	=ANA00	+AZP01	&ELU	DD01
				Vyprac.	MALÍK P.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)			STATUS: DPS			List: 7
				Schvál.	JUŘINA P.	SKŘÍŇ OVLÁDÁNÍ POMOCNÉHO OSVĚTLENÍ			ČÍSLO VÝKRESU: BNS=ANA00+AZP01&ELU/DD01			Celkem: 9
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		VÝKRES USPOŘADÁNÍ				

[illegible]

[illegible]