



#### 4.10 Vzdálenosti na podpěrném bodě s UO PPN a konzolou Pařát kotevní

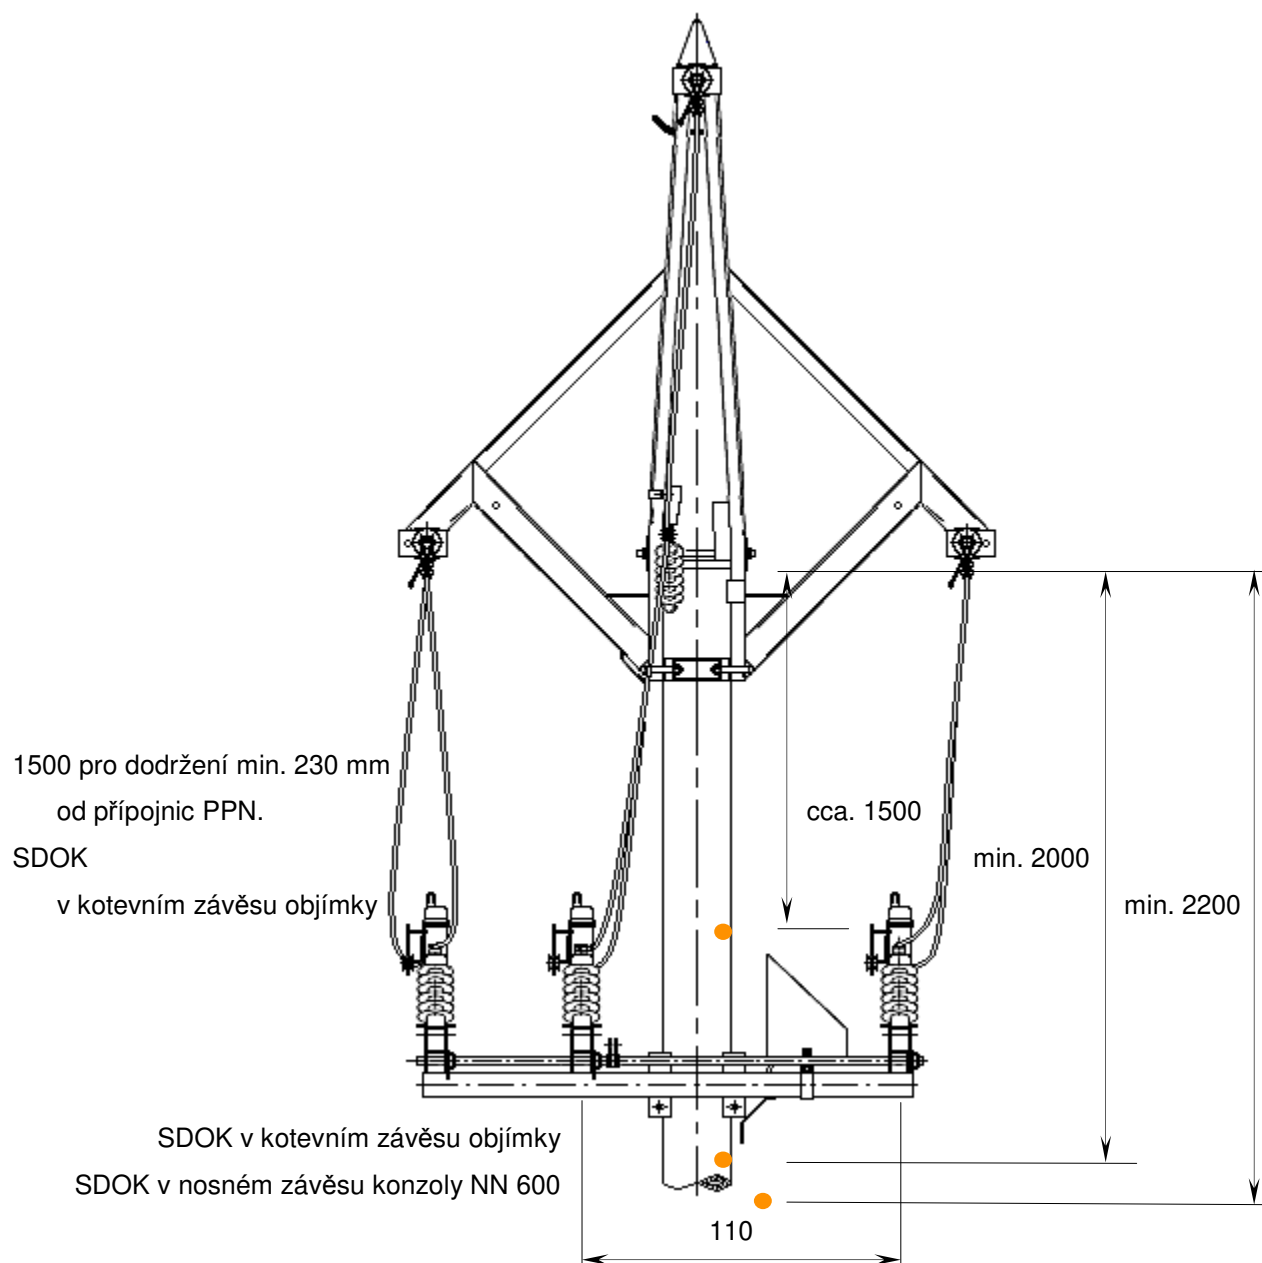


#### 4.12 Vzdálenosti na podpěrném bodě s UO ve vedení a zařízení DOS

SDOK pouze v kotevním závěsu na objímce

1500 pro dodržení odstupu od konstrukcí napájecího transformátoru a připojovacích vodičů.

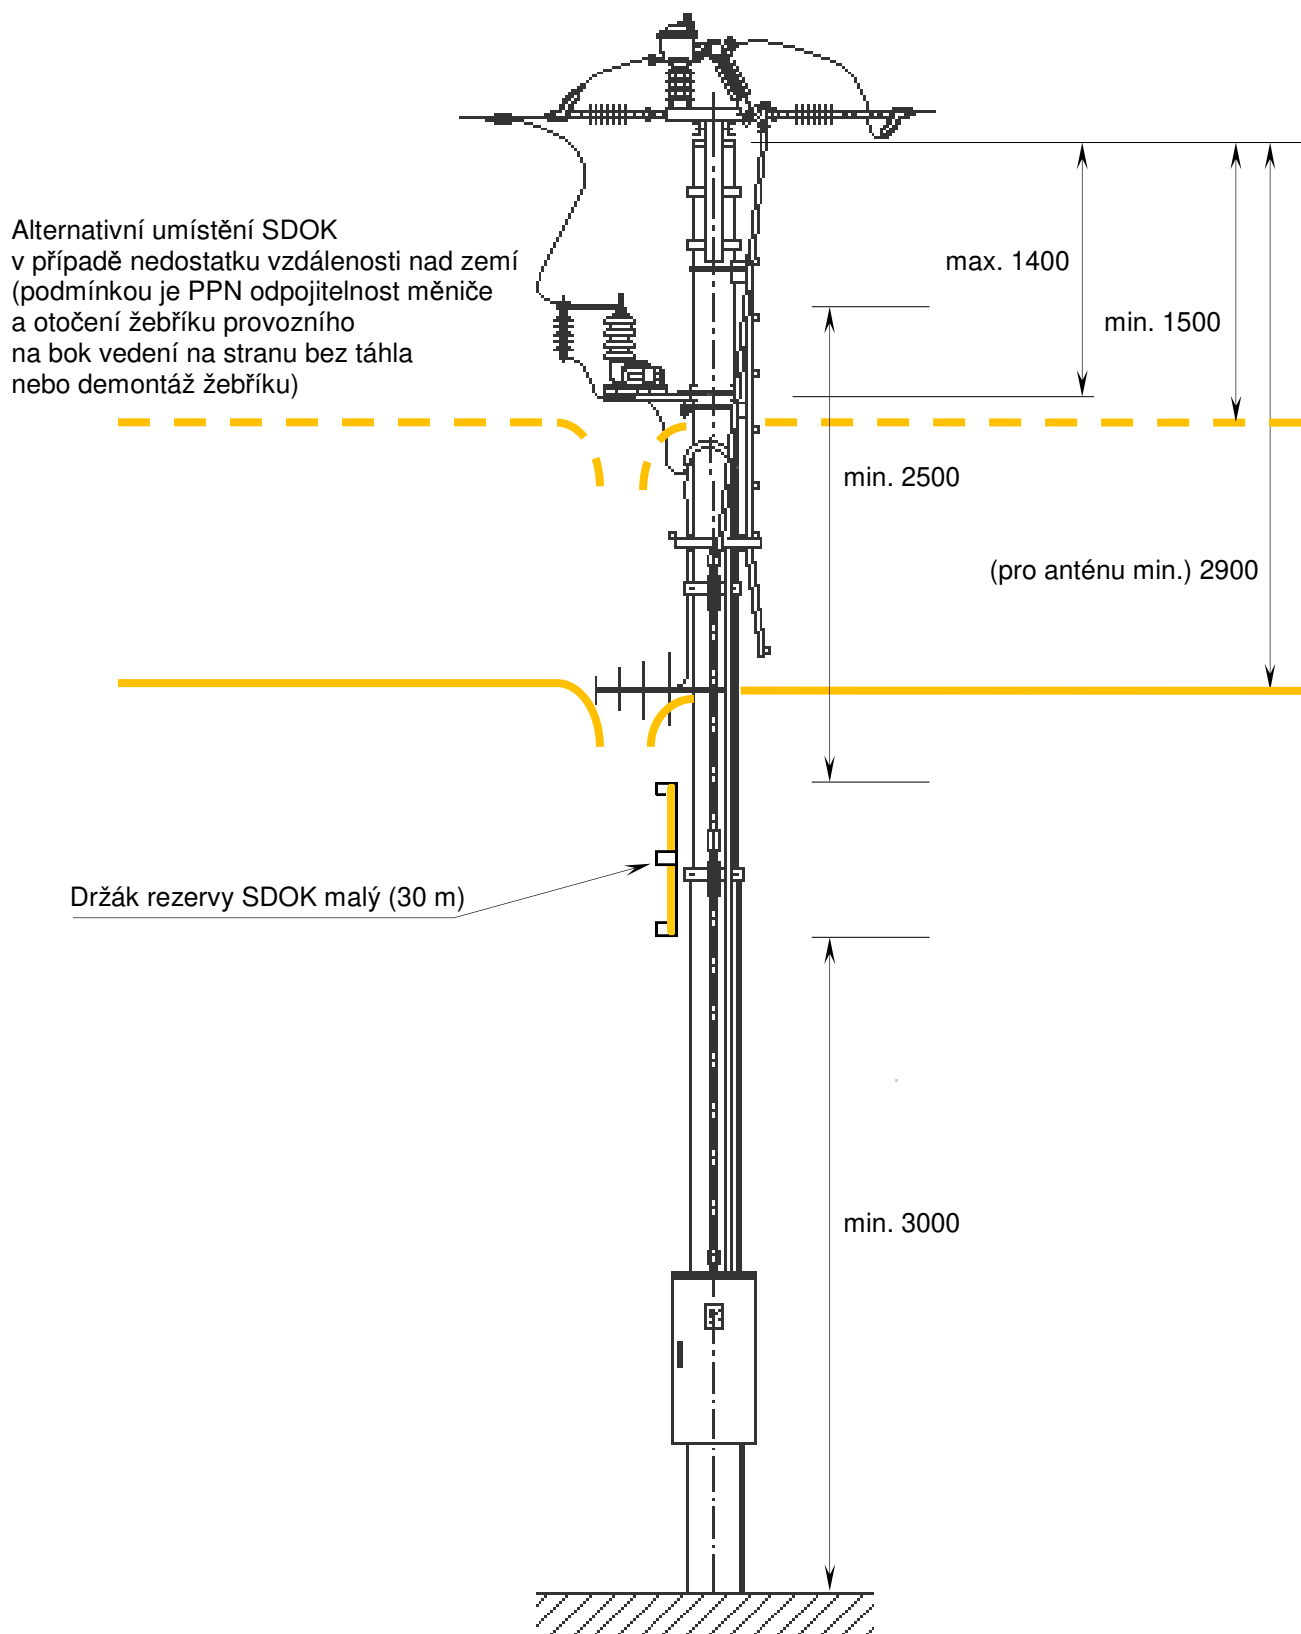

#### 4.14 Vzdálenosti na podpěrném bodě s UO ve vedení bez DOS

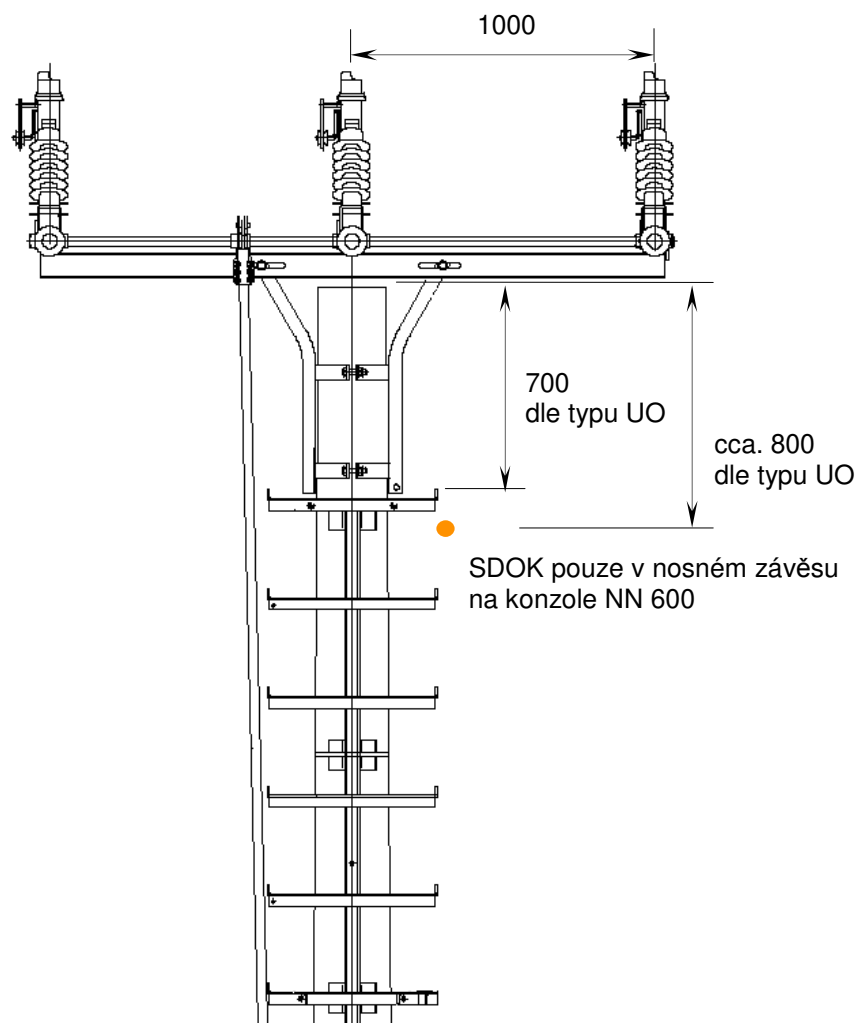

#### 4.15 Vzdálenosti na podpěrném bodě s UO svislým pro odbočení

