č.výkr.zhot.:
č.zak.zhot.: 040819

MÍSTO STAVBY:	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
NÁZEV STAVBY:	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
IDENTIFIKACE CELKU:	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
STAVEBNÍK/VLASTNÍK:	EG.D, a.s.
SO/PS:	PS31 - OCHRANY
MAJETKOVÁ TŘÍDA:	CZD00042
ČÍSLO SOD/OBJ:	4501160391
OBJEDNATEL:	EG.D, a.s.

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EAA
AA01
CE1

REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU		DRUH DOKUMENTU	POŘADOVÉ ČÍSLO
=AJA06		&EAA	AA01

ČÍSLO STAVBY:	STATUS:
1020002360	DPS
ČÍSLO VÝKRESU:	INDEX REVIZE:
SLU=AJA06&EAA/AA01	A

TITULNÍ LIST

Datum:	31.10.2020
Vypracoval:	HOFEREK J.
Schválil:	VYLÍMEC J.
Norma:	

List:	1
Celkem:	110

	ČÍSLO STAVBY STATUS	ČÍSLO VÝKRESU	INDEX REVIZE	OZNAČENÍ DOKUMENTU DRUH	REFERENČNÍ OZNAČENÍ	POŘAD.ČÍSLO	LIST	POPIS DOKUMENTU
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06&EAA/AA01	A	EAA	=AJA06	AA01	1	TITULNÍ LIST
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06&EAB/AB01	A	EAB	=AJA06	AB01	2	SEZNAM DOKUMENTACE
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06&EAB/AB02	A	EAB	=AJA06	AB02	3	SEZNAM DOKUMENTACE
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06&EAB/AB03	A	EAB	=AJA06	AB03	4	SEZNAM DOKUMENTACE
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06&EAB/AB04	A	EAB	=AJA06	AB04	5	SEZNAM DOKUMENTACE
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EFA/BA01	A	EFA	=AJA06 +ASJ06	BA01	6	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EFA/BC01	A	EFA	=AJA06 +ASJ06	BC01	7	BLOKOVÉ SCHÉMA PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EFS/GA01	A	EFS	=AJA06 +ASJ06	GA01	8	NAPÁJENÍ DC OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EFS/GA02	A	EFS	=AJA06 +ASJ06	GA02	9	NAPÁJENÍ POHONU DC OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EFS/MA01	A	EFS	=AJA06 +ASJ06	MA01	10	OVLÁDÁNÍ QM (ZAP/VYP) OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EFS/MA02	A	EFS	=AJA06 +ASJ06	MA02	11	OVLÁDÁNÍ QA, QB OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EFS/NA01	A	EFS	=AJA06 +ASJ06	NA01	12	LOR OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EFS/NA02	A	EFS	=AJA06 +ASJ06	NA02	13	OVLÁDÁNÍ ODSÁVÁNÍ SF6 OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EFS/NA03	A	EFS	=AJA06 +ASJ06	NA03	14	ZÁBLESKOVÁ OCHRANA OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EFS/QA01	A	EFS	=AJA06 +ASJ06	QA01	15	STAVOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EFS/RA01	A	EFS	=AJA06 +ASJ06	RA01	16	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EFS/RA02	A	EFS	=AJA06 +ASJ06	RA02	17	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EFS/SA01	A	EFS	=AJA06 +ASJ06	SA01	18	PTP OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EFS/SV01	A	EFS	=AJA06 +ASJ06	SV01	19	PTN OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EFS/VA01	A	EFS	=AJA06 +ASJ06	VA01	20	KOMUNIKACE OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EFS/XA01	A	EFS	=AJA06 +ASJ06	XA01	21	REZERVNÍ SVORKY OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EFS/Z_F11_01	A	EFS	=AJA06 +ASJ06	Z_F11_01	22	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (OSAZENÍ SIPROTEC 5) OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EFS/Z_F11_02	A	EFS	=AJA06 +ASJ06	Z_F11_02	23	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (IO202 POZ.1) OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EFS/Z_F11_03	A	EFS	=AJA06 +ASJ06	Z_F11_03	24	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (PS201 POZ.2) OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EFS/Z_F11_04	A	EFS	=AJA06 +ASJ06	Z_F11_04	25	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (IO205 POZ.3) OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EFS/Z_F11_05	A	EFS	=AJA06 +ASJ06	Z_F11_05	26	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (IO206 POZ.4) OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EFS/ZB01	A	EFS	=AJA06 +ASJ06	ZB01	27	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EFS/ZF01	A	EFS	=AJA06 +ASJ06	ZF01	28	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EFS/ZH01	A	EFS	=AJA06 +ASJ06	ZH01	29	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EFS/ZK01	A	EFS	=AJA06 +ASJ06	ZK01	30	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EFS/ZR01	A	EFS	=AJA06 +ASJ06	ZR01	31	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331 =AJA06&EAB AB01 CE1

				Datum	31.10.2020
				Vypracoval	HOFEREK J.
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schválil	VYLÍMEC J.
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	

TR 110/22 kV SLUŠOVICE
REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
EG.D, a.s.

SEZNAM DOKUMENTACE

=AJA06 &EAB AB01
STATUS: DPS
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06&EAB/AB01
List: 2
Celkem: 110

	ČÍSLO STAVBY STATUS	ČÍSLO VÝKRESU	INDEX REVIZE			OZNAČENÍ DOKUMENTU DRUH	REFERENČNÍ OZNAČENÍ	POŘAD.ČÍSLO	LIST	POPIS DOKUMENTU
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EFS/ZT01	A			EFS	=AJA06 +ASJ06	ZT01	32	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06&EMB/WA01	A			EMB	=AJA06	WA01	33	SEZNAM KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06&EMB/WB01	A			EMB	=AJA06	WB01	34	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06&EPB/GL01	A			EPB	=AJA06	GL01	35	SEZNAM PRVKŮ SEZNAM ČÁSTÍ
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06&EPB/GL02	A			EPB	=AJA06	GL02	36	SEZNAM PRVKŮ SEZNAM ČÁSTÍ
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06&EPB/GL03	A			EPB	=AJA06	GL03	37	SEZNAM PRVKŮ SEZNAM ČÁSTÍ
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06&EPB/GL04	A			EPB	=AJA06	GL04	38	SEZNAM PRVKŮ SEZNAM ČÁSTÍ
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&ELU/DD01	A			ELU	=AJA06 +ASJ06	DD01	39	POHLED NA ROZVÁDĚČ VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&ELU/DD02	A			ELU	=AJA06 +ASJ06	DD02	40	POHLED NA ROZVÁDĚČ VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K10	A			EMA	=AJA06 +ASJ06	K10	41	SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XA ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K20	A			EMA	=AJA06 +ASJ06	K20	42	SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XH ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K30	A			EMA	=AJA06 +ASJ06	K30	43	SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XH1 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K40	A			EMA	=AJA06 +ASJ06	K40	44	SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XN11 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K50	A			EMA	=AJA06 +ASJ06	K50	45	SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XN12 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K60	A			EMA	=AJA06 +ASJ06	K60	46	SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XN13 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K70	A			EMA	=AJA06 +ASJ06	K70	47	SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XN101 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K80	A			EMA	=AJA06 +ASJ06	K80	48	SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XN113 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K90	A			EMA	=AJA06 +ASJ06	K90	49	SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XN131 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K100	A			EMA	=AJA06 +ASJ06	K100	50	SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XN132 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K110	A			EMA	=AJA06 +ASJ06	K110	51	SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XP ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K120	A			EMA	=AJA06 +ASJ06	K120	52	SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XQA ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K121	A			EMA	=AJA06 +ASJ06	K121	53	SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XQA ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K130	A			EMA	=AJA06 +ASJ06	K130	54	SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XQB ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K131	A			EMA	=AJA06 +ASJ06	K131	55	SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XQB ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K140	A			EMA	=AJA06 +ASJ06	K140	56	SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XQM ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K141	A			EMA	=AJA06 +ASJ06	K141	57	SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XQM ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K150	A			EMA	=AJA06 +ASJ06	K150	58	SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XR ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K160	A			EMA	=AJA06 +ASJ06	K160	59	SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XS4 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K170	A			EMA	=AJA06 +ASJ06	K170	60	SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XV ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QA&EFS/M_QA_01	A			EFS	=AJA06 +QA	M_QA_01	61	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (NXPLUS_SD_QA) OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QA&EFS/M_QA_02	A			EFS	=AJA06 +QA	M_QA_02	62	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (NXPLUS_SD_QA) OBVODOVÉ SCHÉMA

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331 =AJA06&EAB AB02 CE1

				Datum	31.10.2020
				Vyprac.	HOFEREK J.
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	

TR 110/22 kV SLUŠOVICE
REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
EG.D, a.s.

SEZNAM DOKUMENTACE

=AJA06 | &EAB | AB02
STATUS: DPS
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06&EAB/AB02
List: 3
Celkem: 110

	ČÍSLO STAVBY STATUS	ČÍSLO VÝKRESU	INDEX REVIZE			OZNAČENÍ DOKUMENTU DRUH	REFERENČNÍ OZNAČENÍ	POŘAD.ČÍSLO	LIST	POPIS DOKUMENTU
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QA&EFS/ZM01	A			EFS	=AJA06 +QA	ZM01	63	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QA&EFS/ZS01	A			EFS	=AJA06 +QA	ZS01	64	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QA&EMA/K10	A			EMA	=AJA06 +QA	K10	65	SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X1 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QA&EMA/K20	A			EMA	=AJA06 +QA	K20	66	SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X11 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QA&EMA/K30	A			EMA	=AJA06 +QA	K30	67	SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X12 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QA&EMA/K40	A			EMA	=AJA06 +QA	K40	68	SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X13 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QA&EMA/K50	A			EMA	=AJA06 +QA	K50	69	SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X14 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QA&EMA/K60	A			EMA	=AJA06 +QA	K60	70	SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X15 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QA&EMA/K70	A			EMA	=AJA06 +QA	K70	71	SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X51 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QA&EMA/K80	A			EMA	=AJA06 +QA	K80	72	SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X52 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QA&EMA/K90	A			EMA	=AJA06 +QA	K90	73	SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X53 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QA&EMA/K100	A			EMA	=AJA06 +QA	K100	74	SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X54 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QA&EMA/K110	A			EMA	=AJA06 +QA	K110	75	SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X55 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QA&EMA/K120	A			EMA	=AJA06 +QA	K120	76	SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X81 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QA&EMA/K130	A			EMA	=AJA06 +QA	K130	77	SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X82 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QB&EFS/M_QB_01	A			EFS	=AJA06 +QB	M_QB_01	78	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (NXPLUS_SD_QB) OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QB&EFS/ZM01	A			EFS	=AJA06 +QB	ZM01	79	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QB&EFS/ZS01	A			EFS	=AJA06 +QB	ZS01	80	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QB&EMA/K10	A			EMA	=AJA06 +QB	K10	81	SESTAVA SVORKOVNICE +QB-X2 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QB&EMA/K20	A			EMA	=AJA06 +QB	K20	82	SESTAVA SVORKOVNICE +QB-X21 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QB&EMA/K30	A			EMA	=AJA06 +QB	K30	83	SESTAVA SVORKOVNICE +QB-X22 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QB&EMA/K40	A			EMA	=AJA06 +QB	K40	84	SESTAVA SVORKOVNICE +QB-X23 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QB&EMA/K50	A			EMA	=AJA06 +QB	K50	85	SESTAVA SVORKOVNICE +QB-X24 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QB&EMA/K60	A			EMA	=AJA06 +QB	K60	86	SESTAVA SVORKOVNICE +QB-X25 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QB&EMA/K70	A			EMA	=AJA06 +QB	K70	87	SESTAVA SVORKOVNICE +QB-X65 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QB&EMA/K80	A			EMA	=AJA06 +QB	K80	88	SESTAVA SVORKOVNICE +QB-X83 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QM&EFS/M_QM_01	A			EFS	=AJA06 +QM	M_QM_01	89	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (NXPLUS_SD_QM) OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QM&EFS/M_QM_02	A			EFS	=AJA06 +QM	M_QM_02	90	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (NXPLUS_SD_QM) OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QM&EFS/ZK01	A			EFS	=AJA06 +QM	ZK01	91	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QM&EFS/ZM01	A			EFS	=AJA06 +QM	ZM01	92	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QM&EFS/ZS01	A			EFS	=AJA06 +QM	ZS01	93	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331 =AJA06&EAB AB03 CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SEZNAM DOKUMENTACE

=AJA06 | &EAB | AB03

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06&EAB/AB03

List: 4
Celkem: 110

	ČÍSLO STAVBY STATUS	ČÍSLO VÝKRESU	INDEX REVIZE			OZNAČENÍ DOKUMENTU DRUH	REFERENČNÍ OZNAČENÍ	POŘAD.ČÍSLO	LIST	POPIS DOKUMENTU
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QM&EFS/ZY01	A			EFS	=AJA06 +QM	ZY01	94	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QM&EMA/K10	A			EMA	=AJA06 +QM	K10	95	SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X10 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QM&EMA/K20	A			EMA	=AJA06 +QM	K20	96	SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X11 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QM&EMA/K30	A			EMA	=AJA06 +QM	K30	97	SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X12 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QM&EMA/K40	A			EMA	=AJA06 +QM	K40	98	SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X13 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QM&EMA/K50	A			EMA	=AJA06 +QM	K50	99	SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X14 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QM&EMA/K60	A			EMA	=AJA06 +QM	K60	100	SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X15 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QM&EMA/K70	A			EMA	=AJA06 +QM	K70	101	SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X16 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+QM&EMA/K80	A			EMA	=AJA06 +QM	K80	102	SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X17 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+S0&EFS/M_S0_01	A			EFS	=AJA06 +S0	M_S0_01	103	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (KONTROLA TLAKU SF6) OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+S0&EFS/ZS01	A			EFS	=AJA06 +S0	ZS01	104	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+S0&EMA/K10	A			EMA	=AJA06 +S0	K10	105	SESTAVA SVORKOVNICE +S0-X41 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+S0&EMA/K20	A			EMA	=AJA06 +S0	K20	106	SESTAVA SVORKOVNICE +S0-X42 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+S0&EMA/K30	A			EMA	=AJA06 +S0	K30	107	SESTAVA SVORKOVNICE +S0-X43 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+S0&EMA/K40	A			EMA	=AJA06 +S0	K40	108	SESTAVA SVORKOVNICE +S0-X88 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+S0&EMA/K50	A			EMA	=AJA06 +S0	K50	109	SESTAVA SVORKOVNICE +S0-X89 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002360 DPS	SLU=AJA06+S0&EMA/K60	A			EMA	=AJA06 +S0	K60	110	SESTAVA SVORKOVNICE +S0-X90 ZAPOJOVACÍ TABULKA

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331 =AJA06&EAB AB04 CE1

				Datum	31.10.2020
				Vyprac.	HOFEREK J.
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	

TR 110/22 kV SLUŠOVICE
REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
EG.D, a.s.

SEZNAM DOKUMENTACE

=AJA06		&EAB	AB04
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06&EAB/AB04		List:	5
		Celkem:	110

VŠEOBECNÉ PARAMETRY

FUNKCE	LOGIKA	KONTROLA LOGIKY	DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ		POZNÁMKA
KONTROLA					
STAV ZAŘÍZENÍ					
MĚŘENÍ	HU	CAPDIS-S2+	HLÍDÁNÍ ZPĚTNÉHO NAPĚTÍ		
OCHRANA	F11	7SJ85 P1X28	TERMINÁL S OCHR. FUNKCEMI ČIDLO ZÁBLESKOVÉ OCHRANY		
SUM. MĚŘENÍ					

TECHNICKÁ DATA: VYPÍNAČE, ODPOJOVAČE, UZEMŇOVAČE, ODPÍNAČE

OZNAČENÍ	VÝROBCE	TYP	JMENOVITÝ PROUD	ZKRATOVÝ PROUD	POHON	POZNÁMKA
QA,QE	SIEMENS		1250A	25kA	MOTOROVÝ POHON	OVLÁDÁNÍ 110V DC
QB	SIEMENS		1250A	25kA	MOTOROVÝ POHON	OVLÁDÁNÍ 110V DC
QM	SIEMENS	3AH15	1250A	25kA	MOTOROVÝ POHON	OVLÁDÁNÍ 110V DC

TECHNICKÁ DATA: PTP, PTN atd.

OZNAČENÍ	VÝROBCE	TYP	PŘEVOD	JÁDRO		POZNÁMKA
TA	SIEMENS	4MC4_30	400//5A 400//1A	5VA 5VA	0,5FS10 5P20	a -F11 b -F11

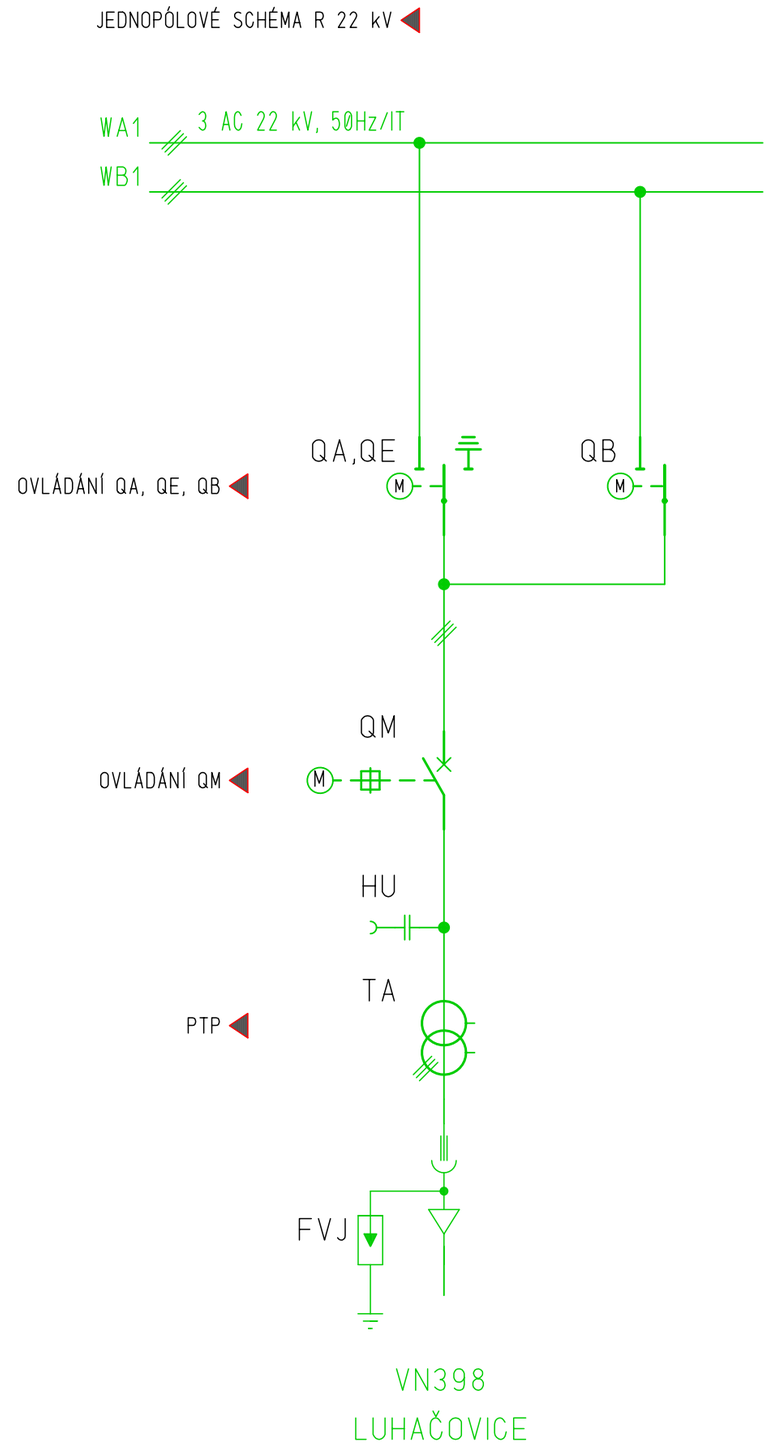

EVU modul 4.90

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 10200002360
č.stavby:

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EFA
BA01
CE1
JIŘÍHOFE

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE		JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA	=AJA06	+ASJ06	&EFA	BA01
				Vypracoval	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY			STATUS: DPS			
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schválil	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE						List: 6
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EFA/BA01			Celkem: 110

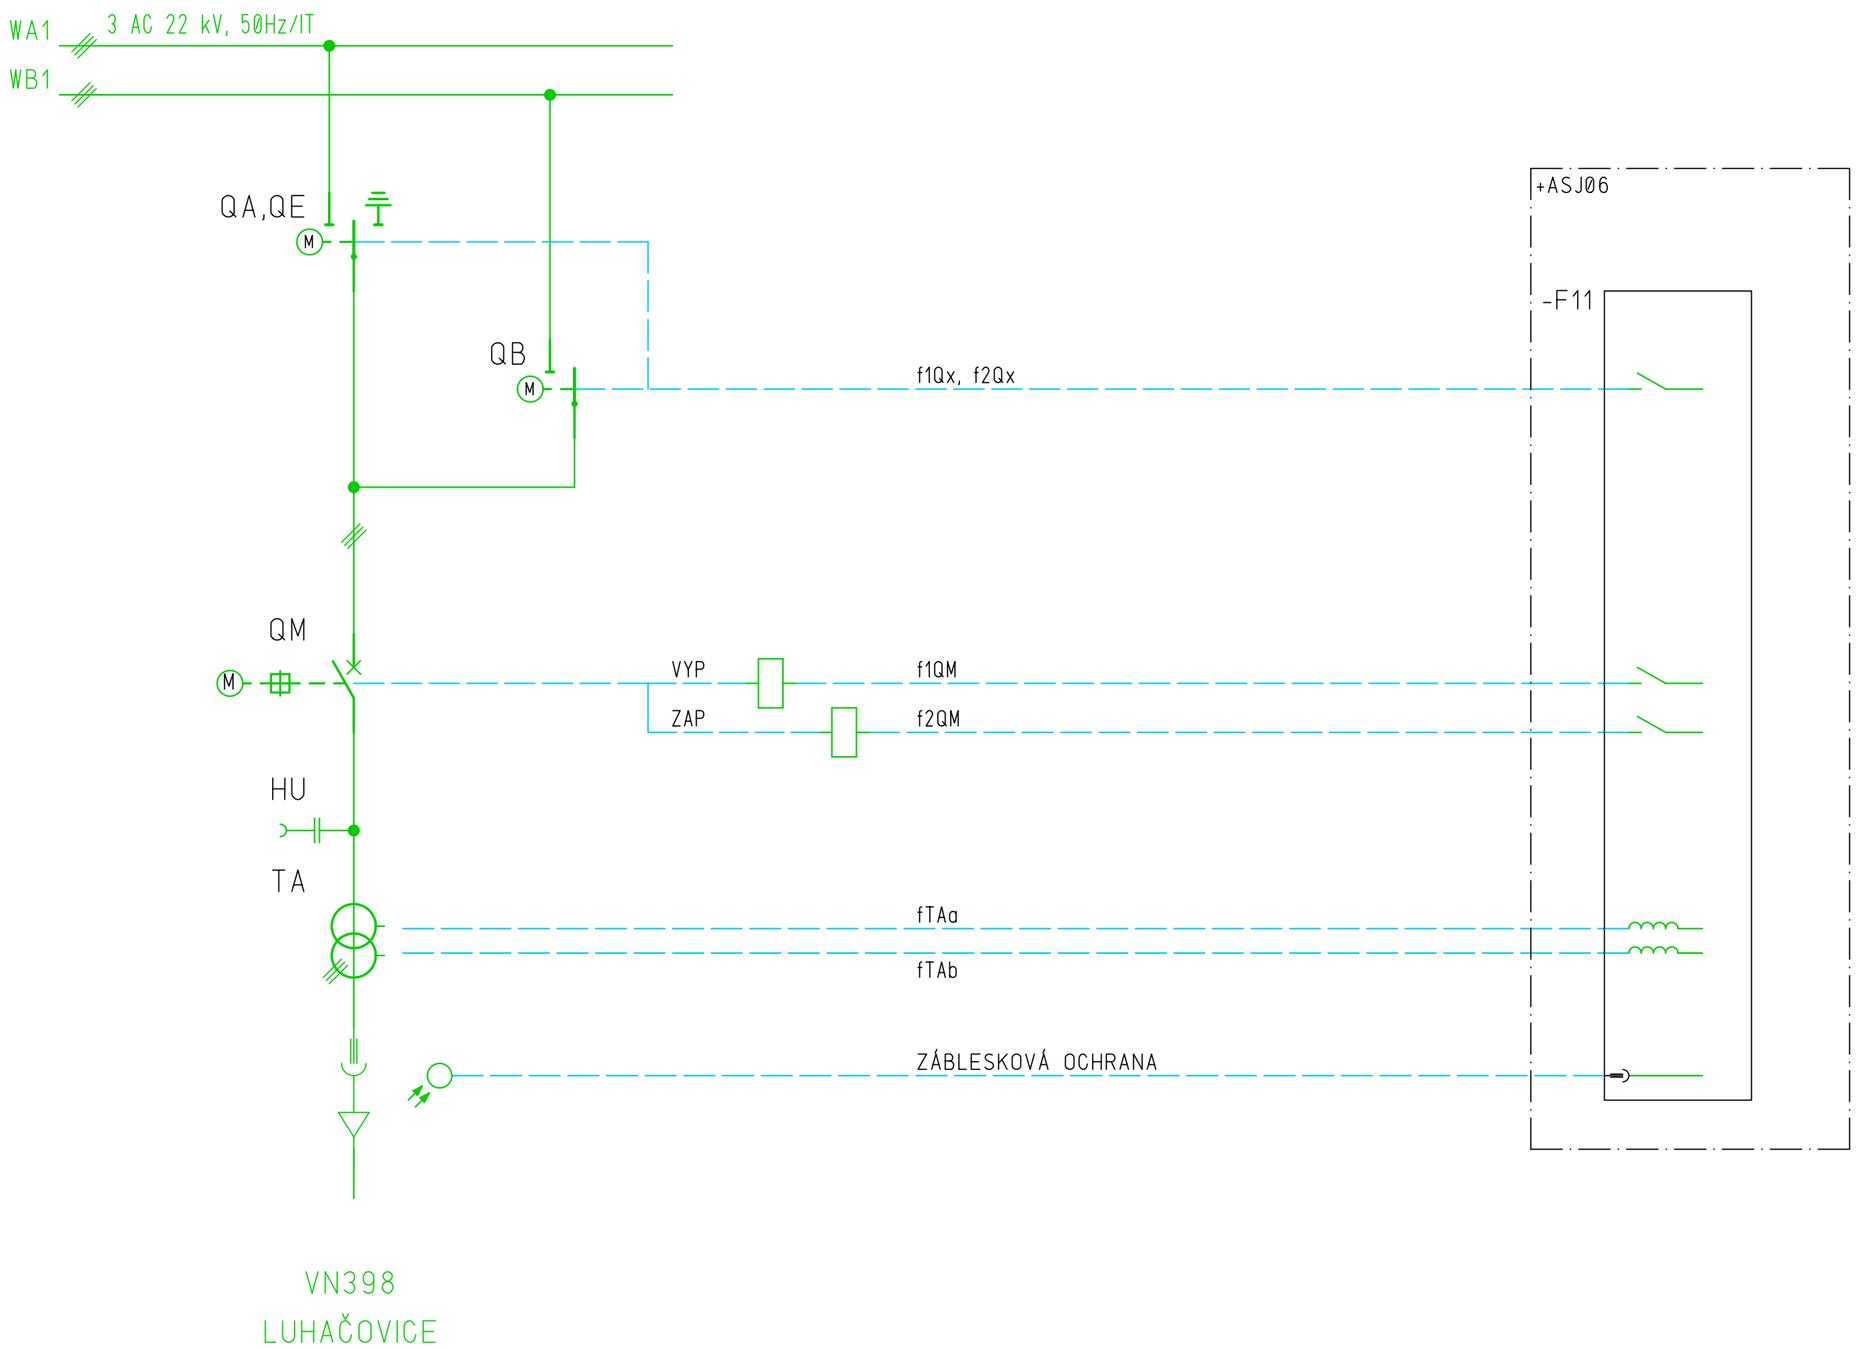

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EFA
BC01
CE1

JIŘÍHOFE

28.06.2023

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE	BLOKOVÉ SCHÉMA	=AJA06	+ASJ06	&EFA	BC01
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY		STATUS: DPS			
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE					List: 7
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EFA/BC01			Celkem: 110

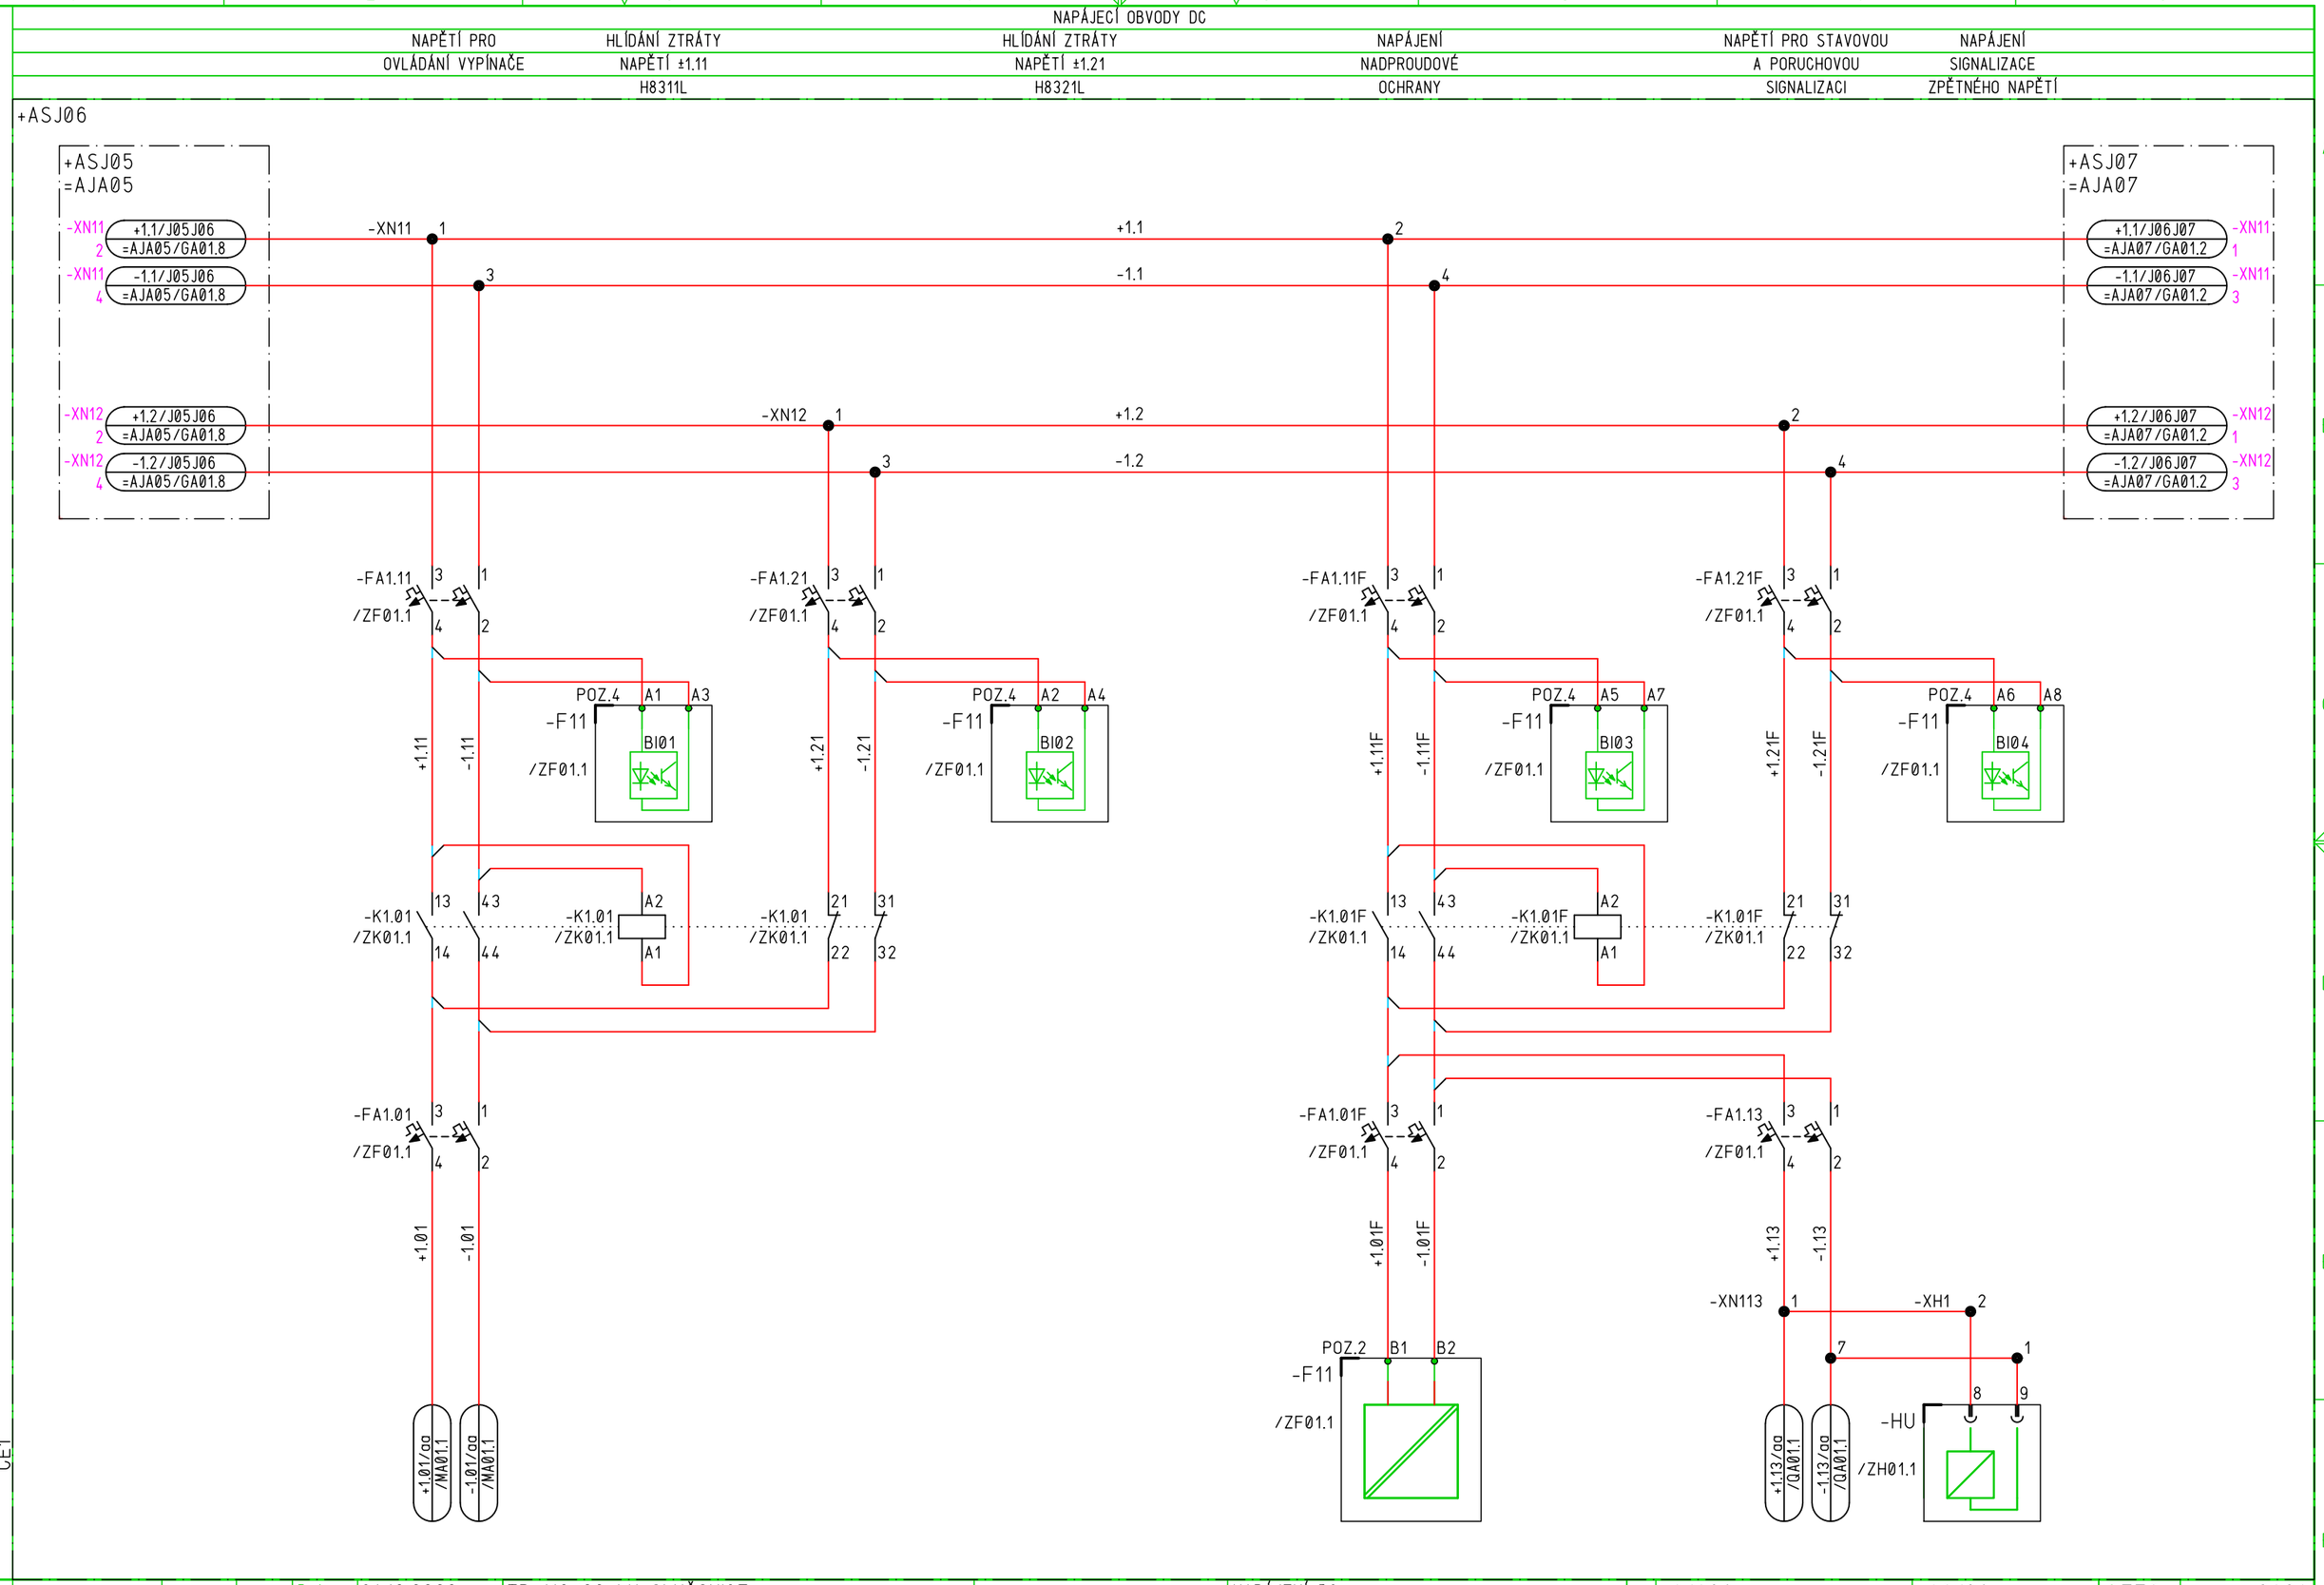

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EFS
GA01
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE	NAPÁJENÍ DC	=AJA06	+ASJ06	&EFS	GA01
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY		STATUS: DPS			
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE					List: 8
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EFS/GA01			Celkem: 110

DC NAPÁJENÍ

POHONU VYPÍNAČE ±1.31	HLÍDÁNÍ ZTRÁTY NAPĚTÍ POHON VYPÍNAČE ±1.31	OVLÁDÁNÍ A POHONŮ ODPOJOVAČŮ ±1.32

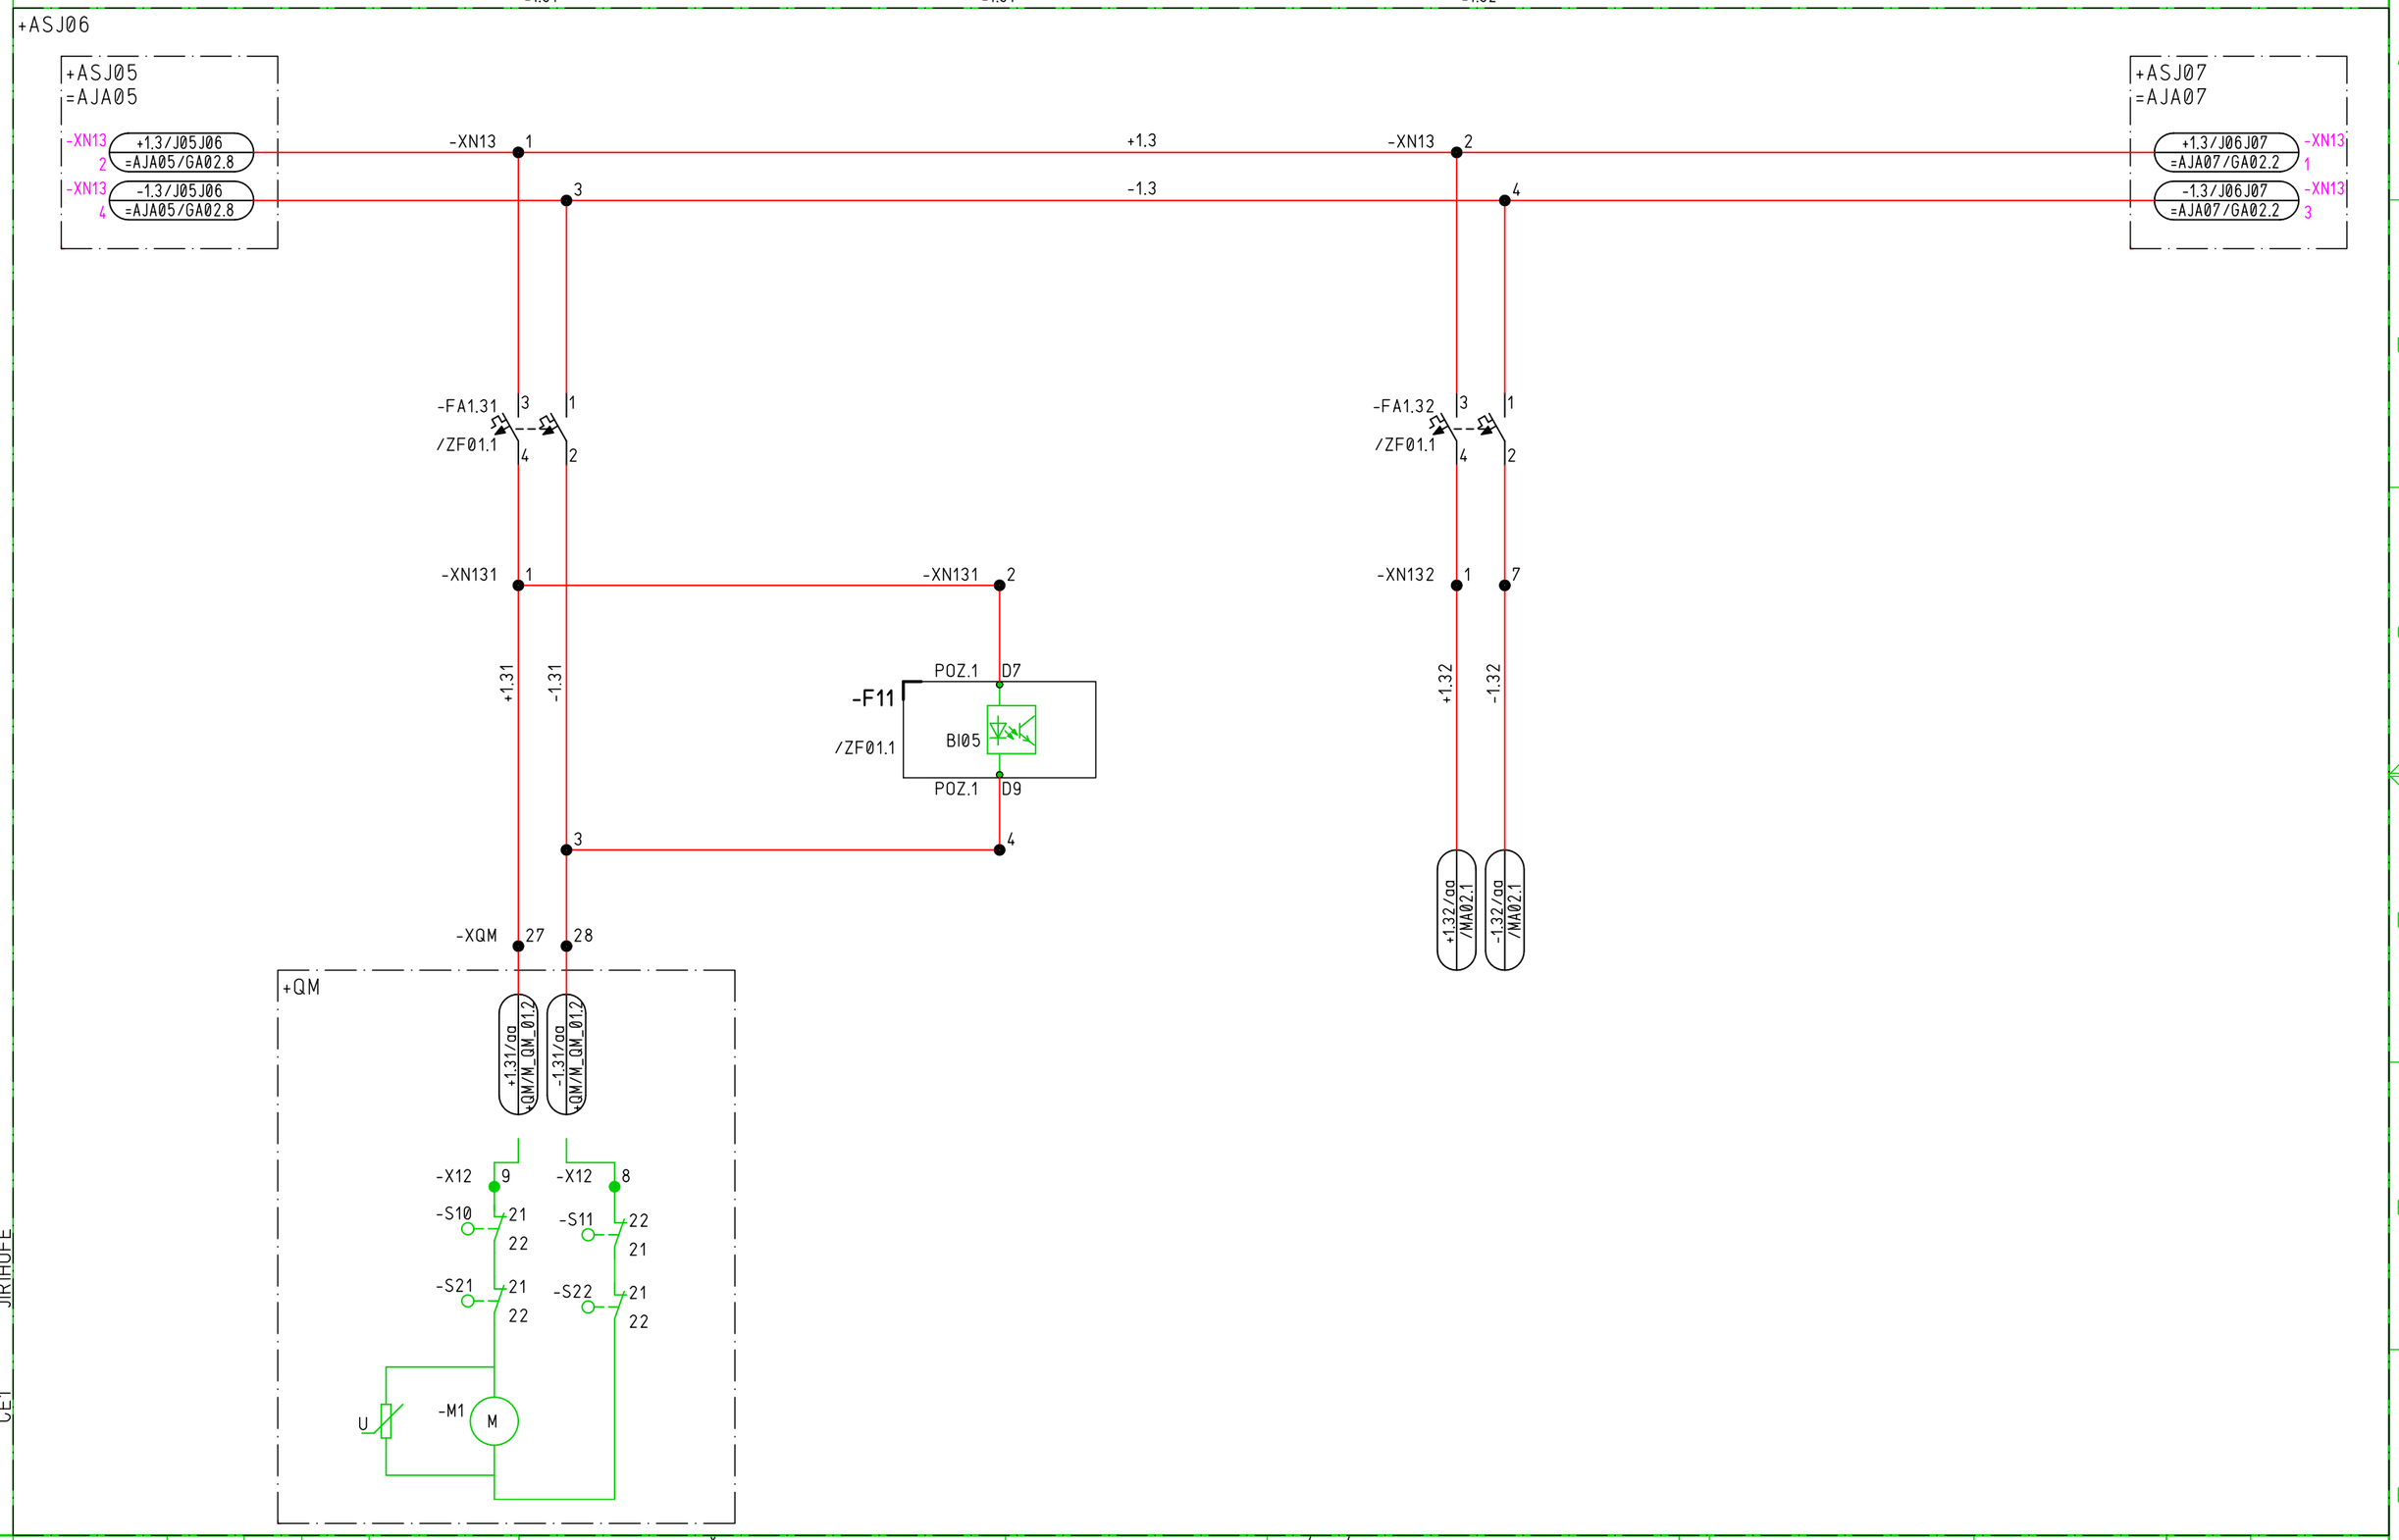

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE		NAPÁJENÍ POHONU DC	=AJA06	+ASJ06	&EFS	GA02
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY			STATUS: DPS			
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE						List: 9
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EFS/GA02			Celkem: 110

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EFS
GA02
CE1
JIŘÍHOFE

OVLÁDÁNÍ VYPÍNAČE ZAP/VYP

ZAPNUTÍ VYPÍNAČE QM OCHRANOU F11	VYPNUTÍ VYPÍNAČE QM	HLÍDÁNÍ VYP. CESTY VYPÍNAČE QM	PŘIPNUTÍ NAPĚTÍ PŘÍPOJNICE WA1	PŘIPNUTÍ NAPĚTÍ PŘÍPOJNICE WB1	HLÍDÁNÍ ZTRÁTY NAPĚTÍ OVLÁDÁNÍ QM ±1.01

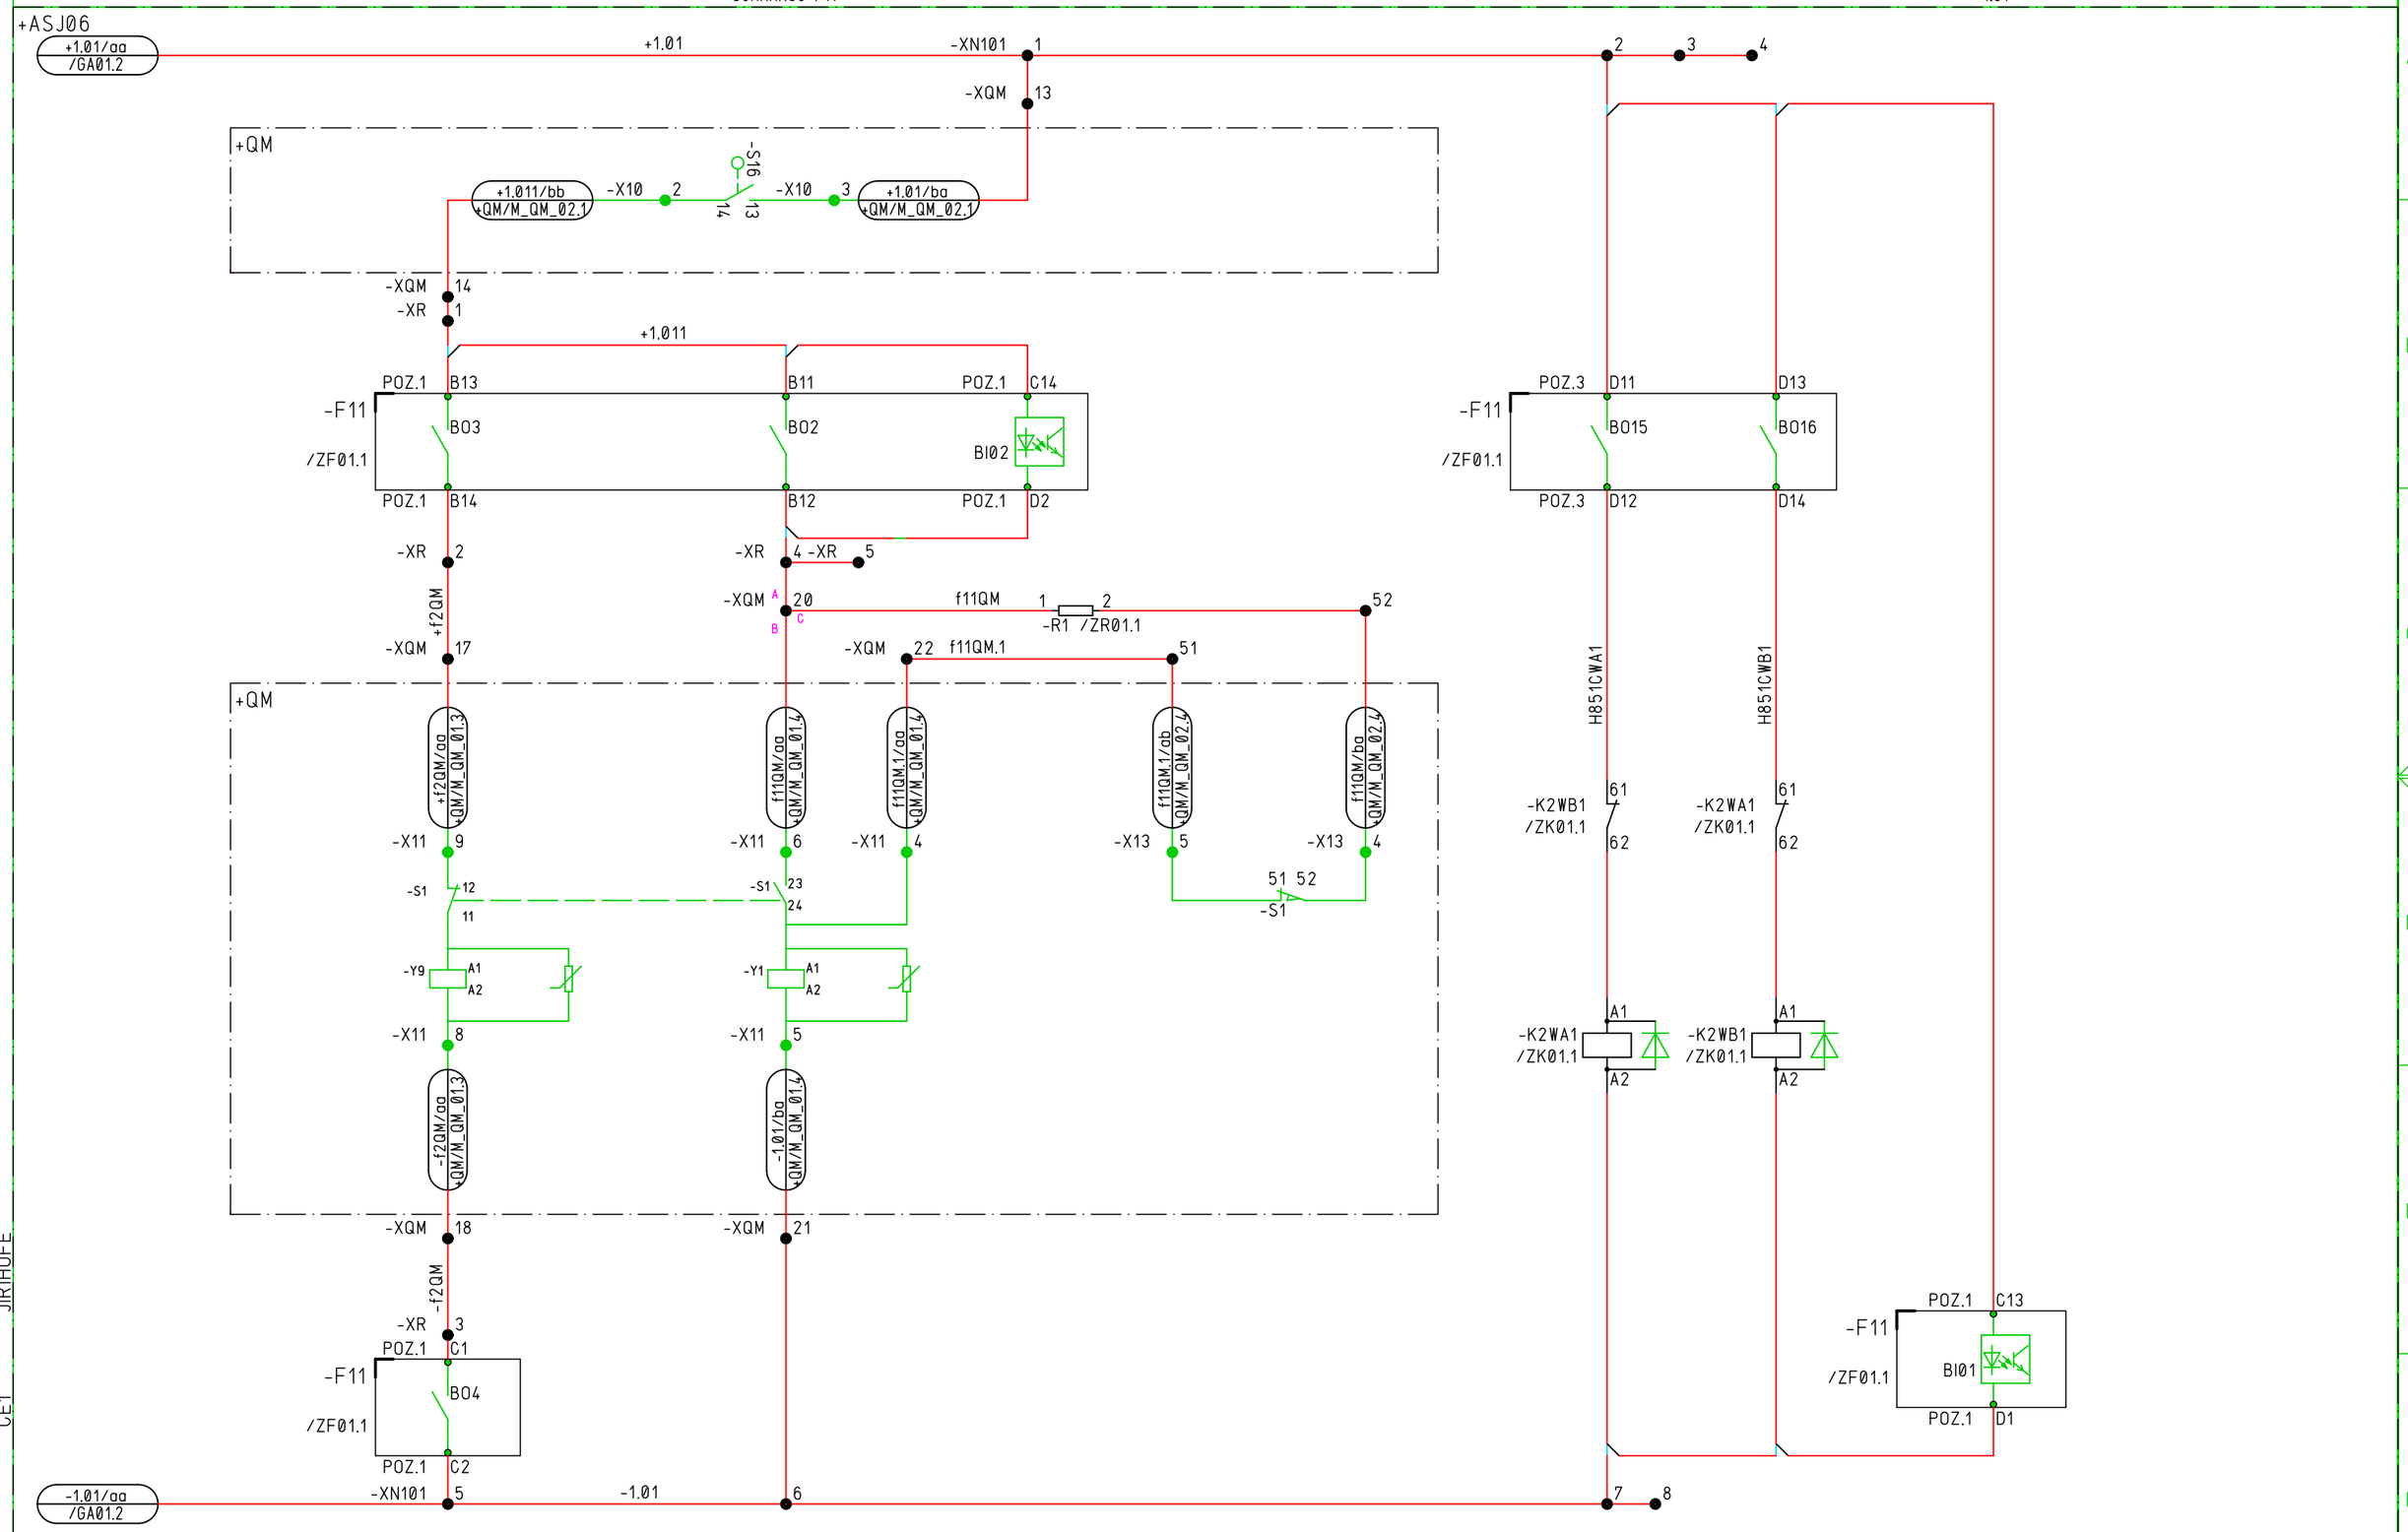

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE		OVLÁDÁNÍ QM (ZAP/VYP)	=AJA06	+ASJ06	&EFS	MA01			
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY			STATUS:	DPS					
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE							List:	10	
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU:	SLU=AJA06+ASJ06&EFS/MA01			Celkem:	110	

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

EVU modul 4.90

SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EFS
MA01
CE1

JIŘÍ HOFE

28.06.2023

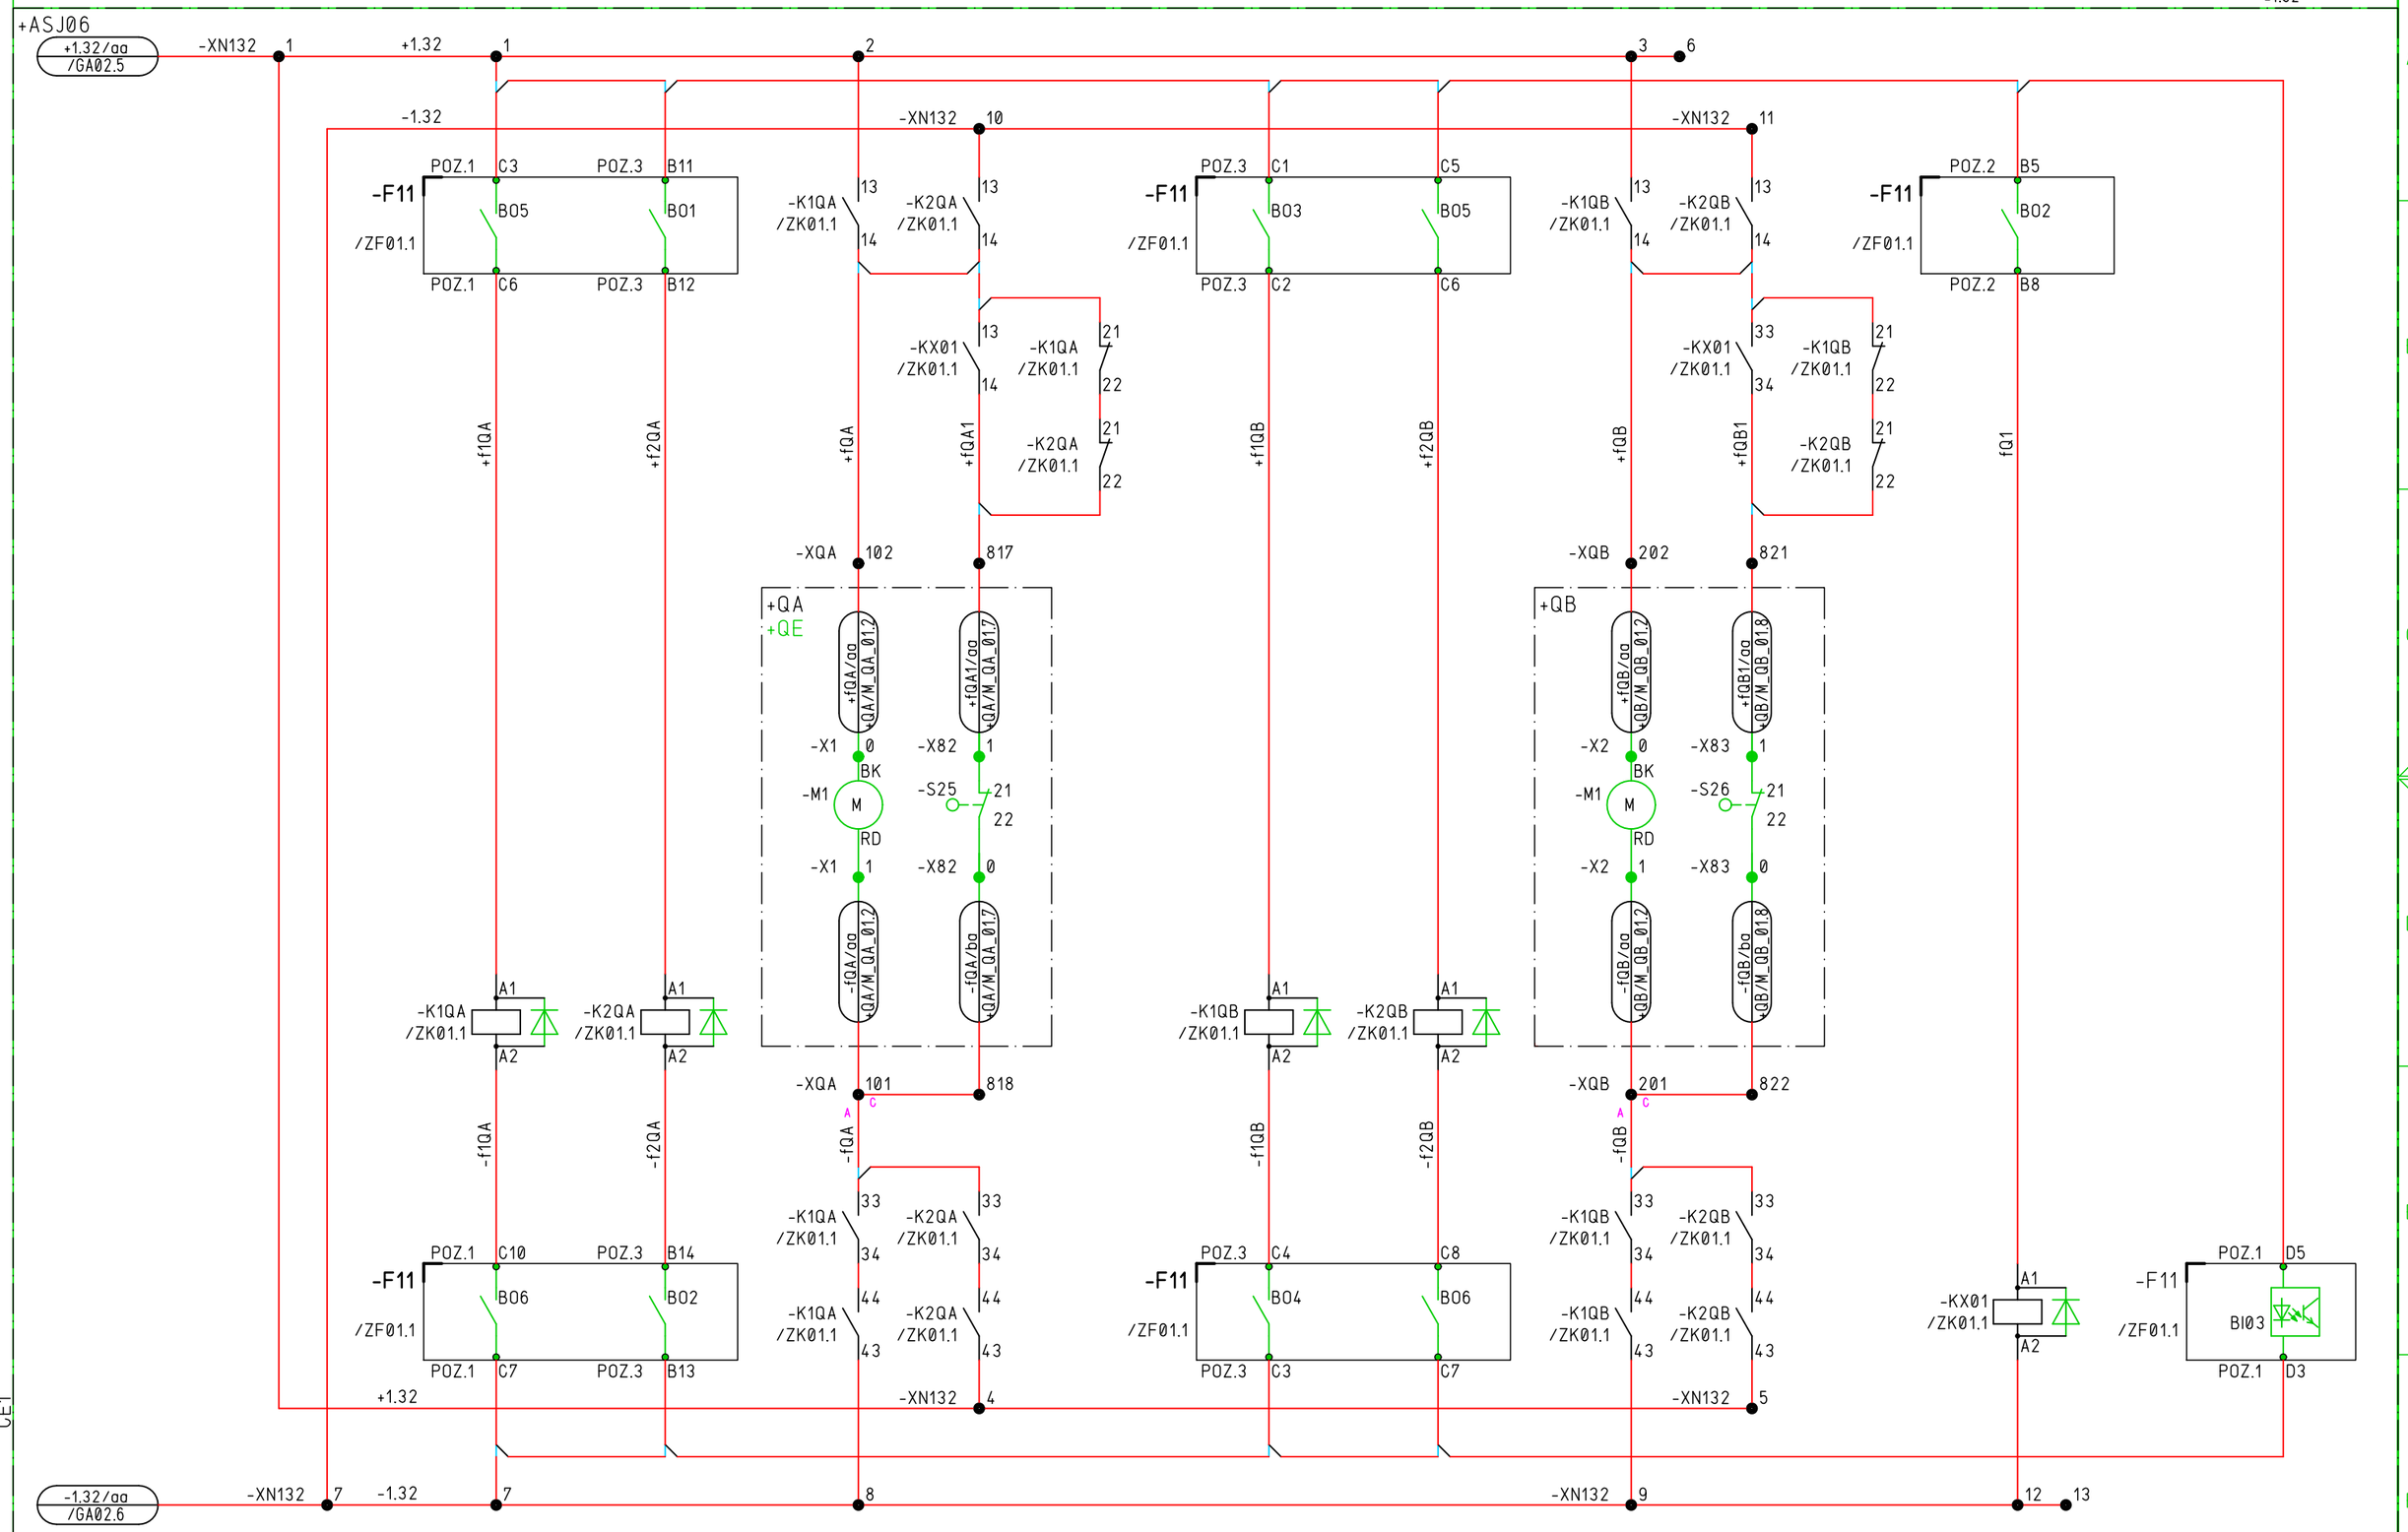

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EFS
MA02
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE	OVLÁDÁNÍ QA, QB	=AJA06	+ASJ06	&EFS	MA02
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY		STATUS: DPS	
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE			List: 11
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EFS/MA02	Celkem: 110

LOGICKÁ OCHRANA PŘIPOJNIC ROZVODNY

START BLOKOVÁNÍ

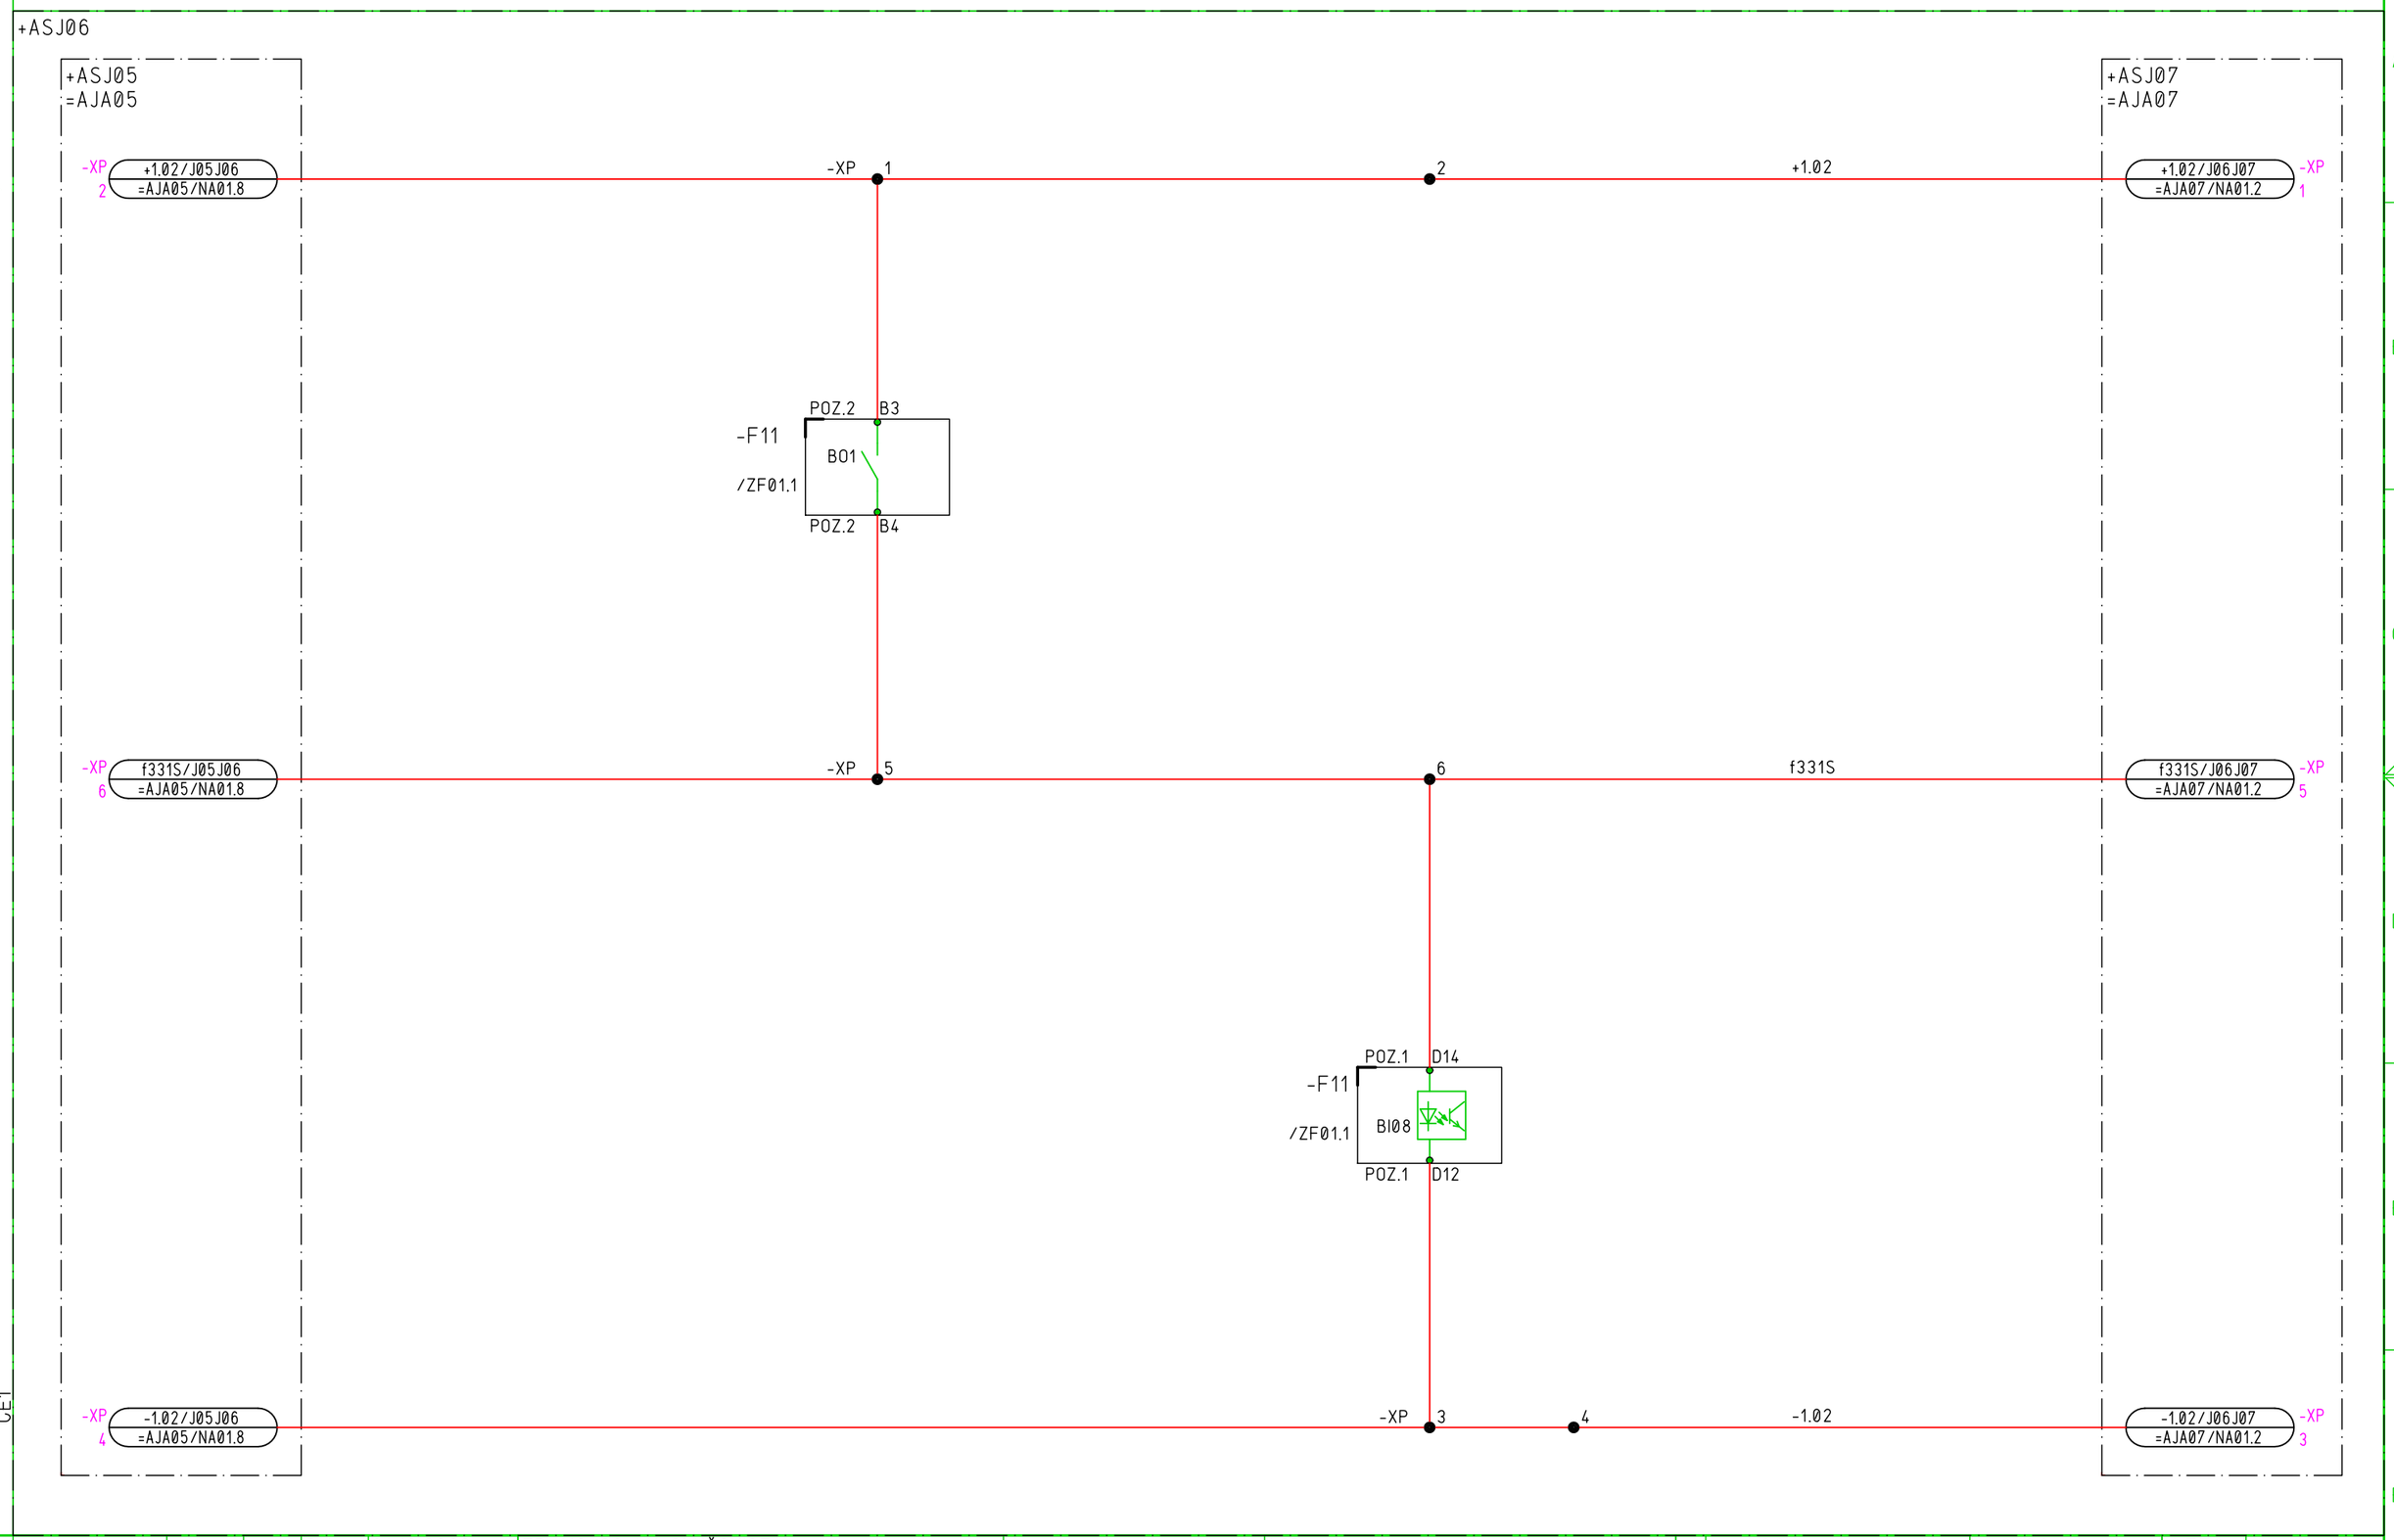

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EFS
NA01
CE1

28.06.2023

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE	LOR	=AJA06	+ASJ06	&EFS	NA01
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY		STATUS: DPS			
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE				List:	12
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EFS/NA01		Celkem:	110

POKLES TLAKU (ÚNIK) SF6

(REZERVA)

MODUL	MODUL	MODUL
PŘÍPOJNICE WA1	PŘÍPOJNICE WB1	VYPÍNAČE QM

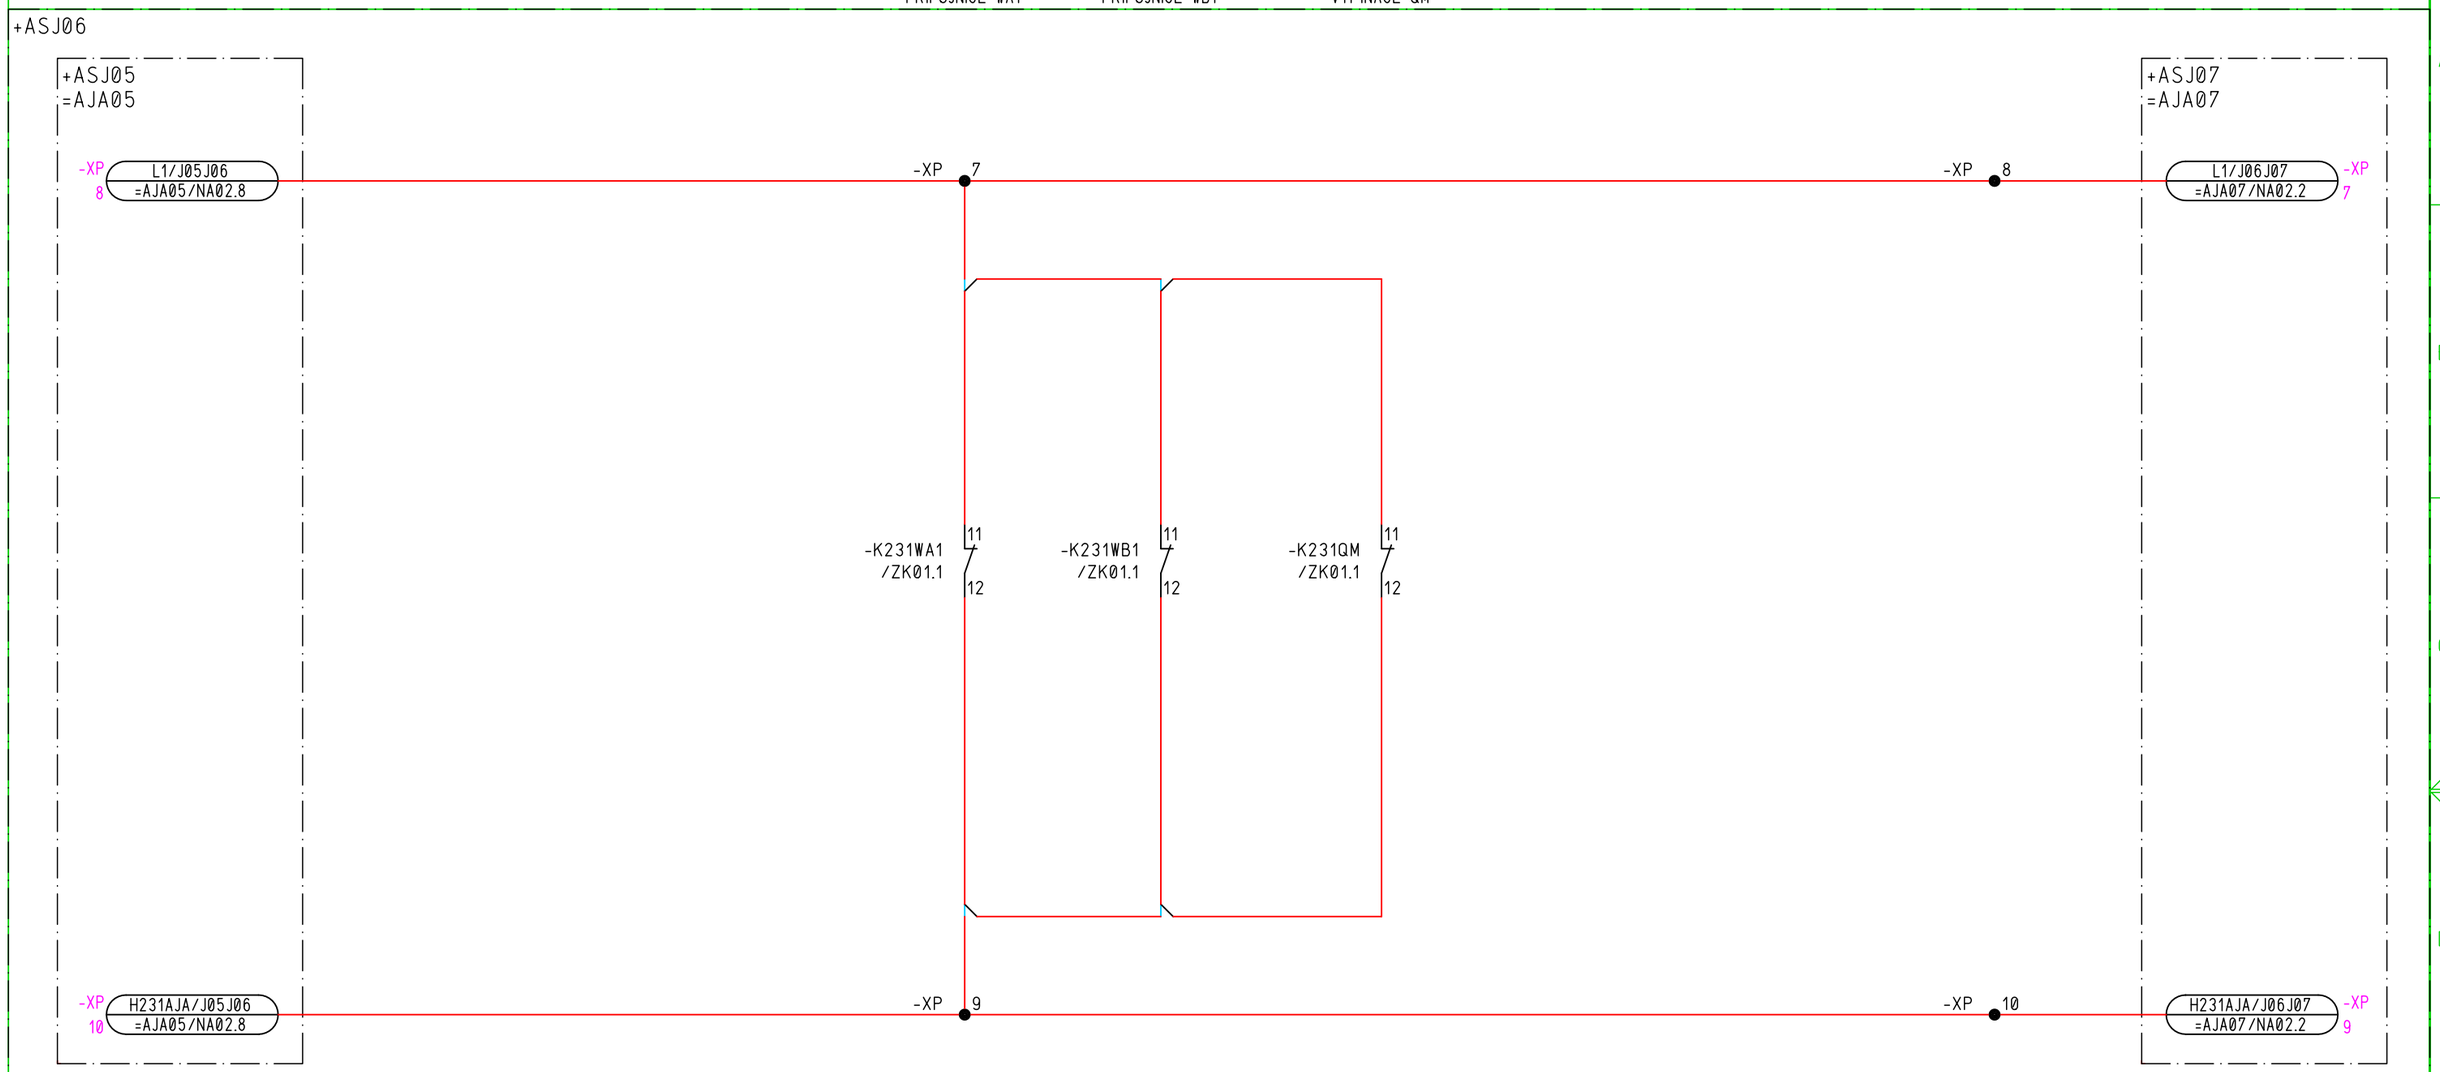

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EFS
NA02
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

eg·d

OVLÁDÁNÍ ODSÁVÁNÍ SF6

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AJA06	+ASJ06	&EFS	NA02
STATUS: DPS			
		List:	13
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EFS/NA02		Celkem:	110

BODOVÝ
SENZOR
ZÁBLESKOVÉ
OCHRANY

+ASJ06

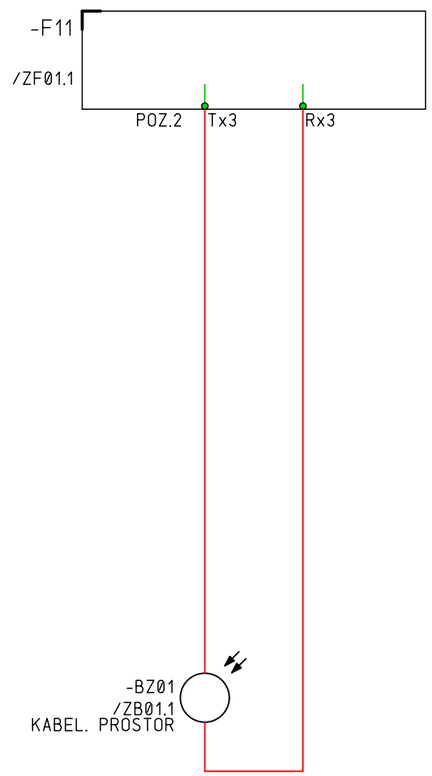

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EFS
NA03
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE		ZÁBLESKOVÁ OCHRANA	=AJA06	+ASJ06	&EFS NA03
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY			STATUS: DPS		
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE					List: 14
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EFS/NA03		Celkem: 110

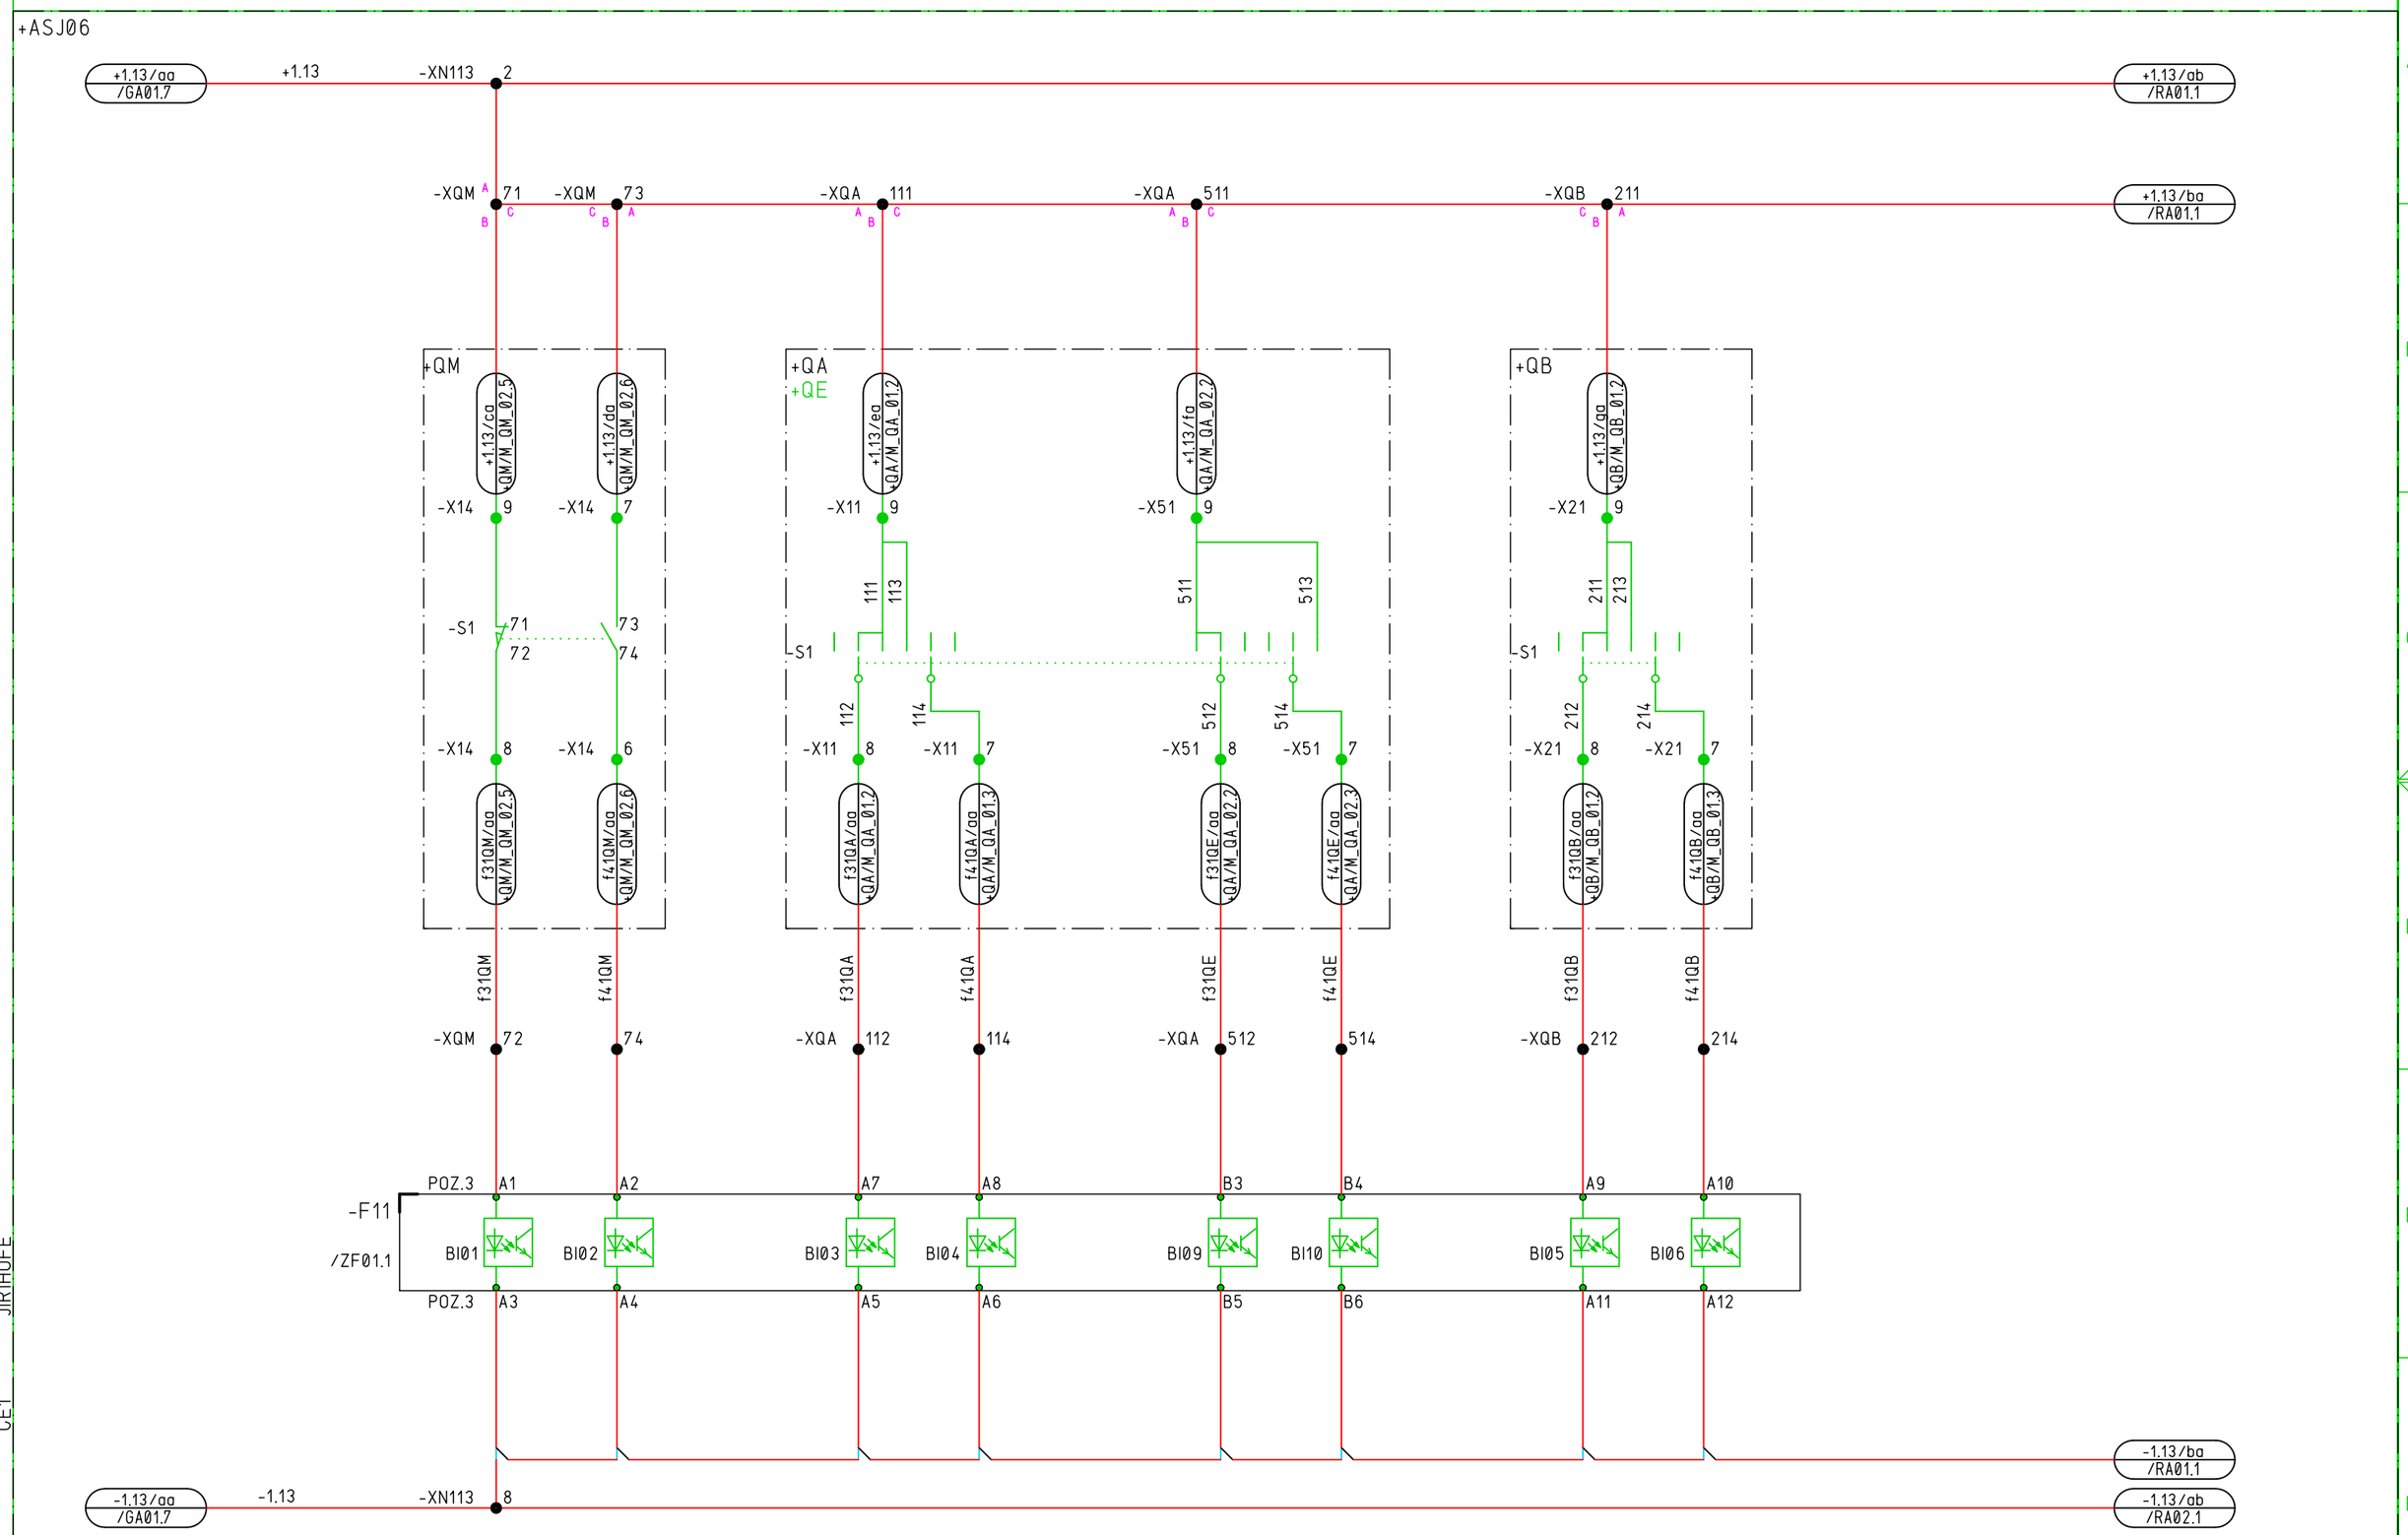

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EFS
QA01
CE1
JIŘÍHOFE

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE	STAVOVÁ SIGNALIZACE	=AJA06	+ASJ06	&EFS	QA01
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY		STATUS: DPS			
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE					List: 15
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EFS/QA01			Celkem: 110

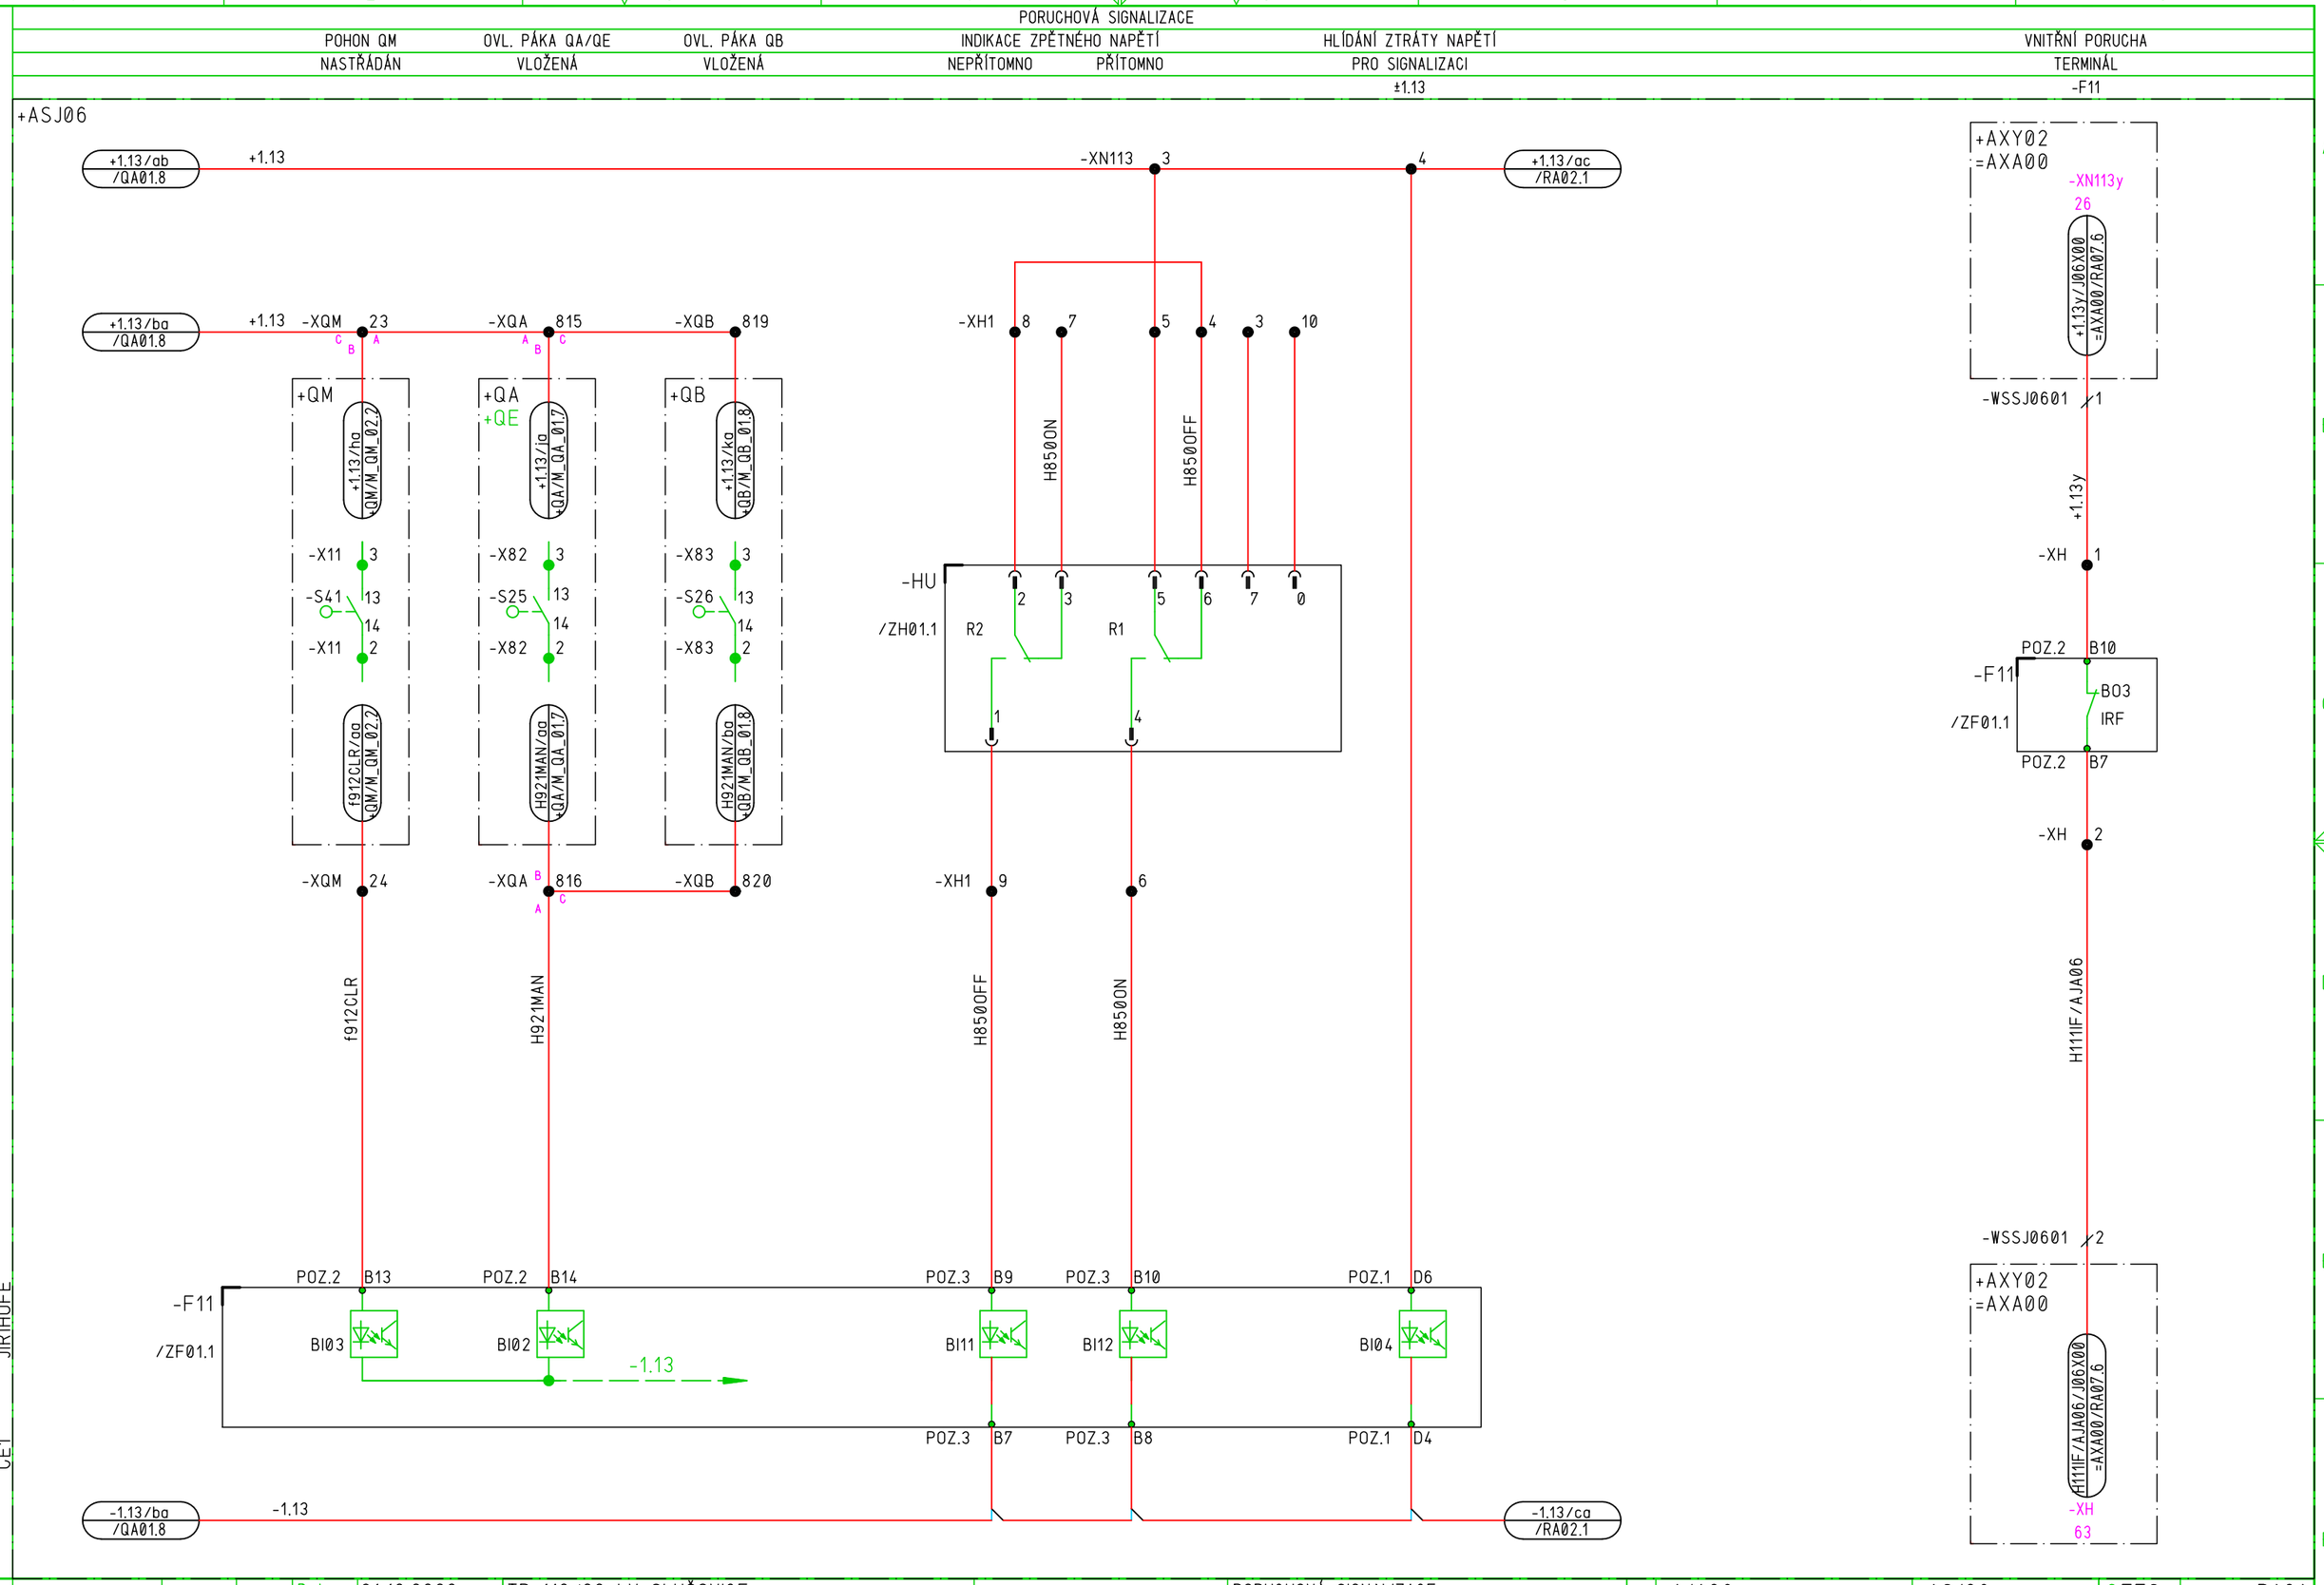

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:
GANTE projekt
EVU modul 4.90
28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331 =AJA06&EFS RA01 CE1
JIŘÍHOFE

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE		PORUCHOVÁ SIGNALIZACE	=AJA06	+ASJ06	&EFS RA01
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY			STATUS: DPS		
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE					List: 16
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EFS/RA01		Celkem: 110

PORUCHOVÁ SIGNALIZACE

POKLES TLAKU SF6	POKLES TLAKU SF6	POKLES TLAKU SF6
MODUL	MODUL	MODUL
VYPÍNAČE QM	PŘÍPOJNICE WA1	PŘÍPOJNICE WB1

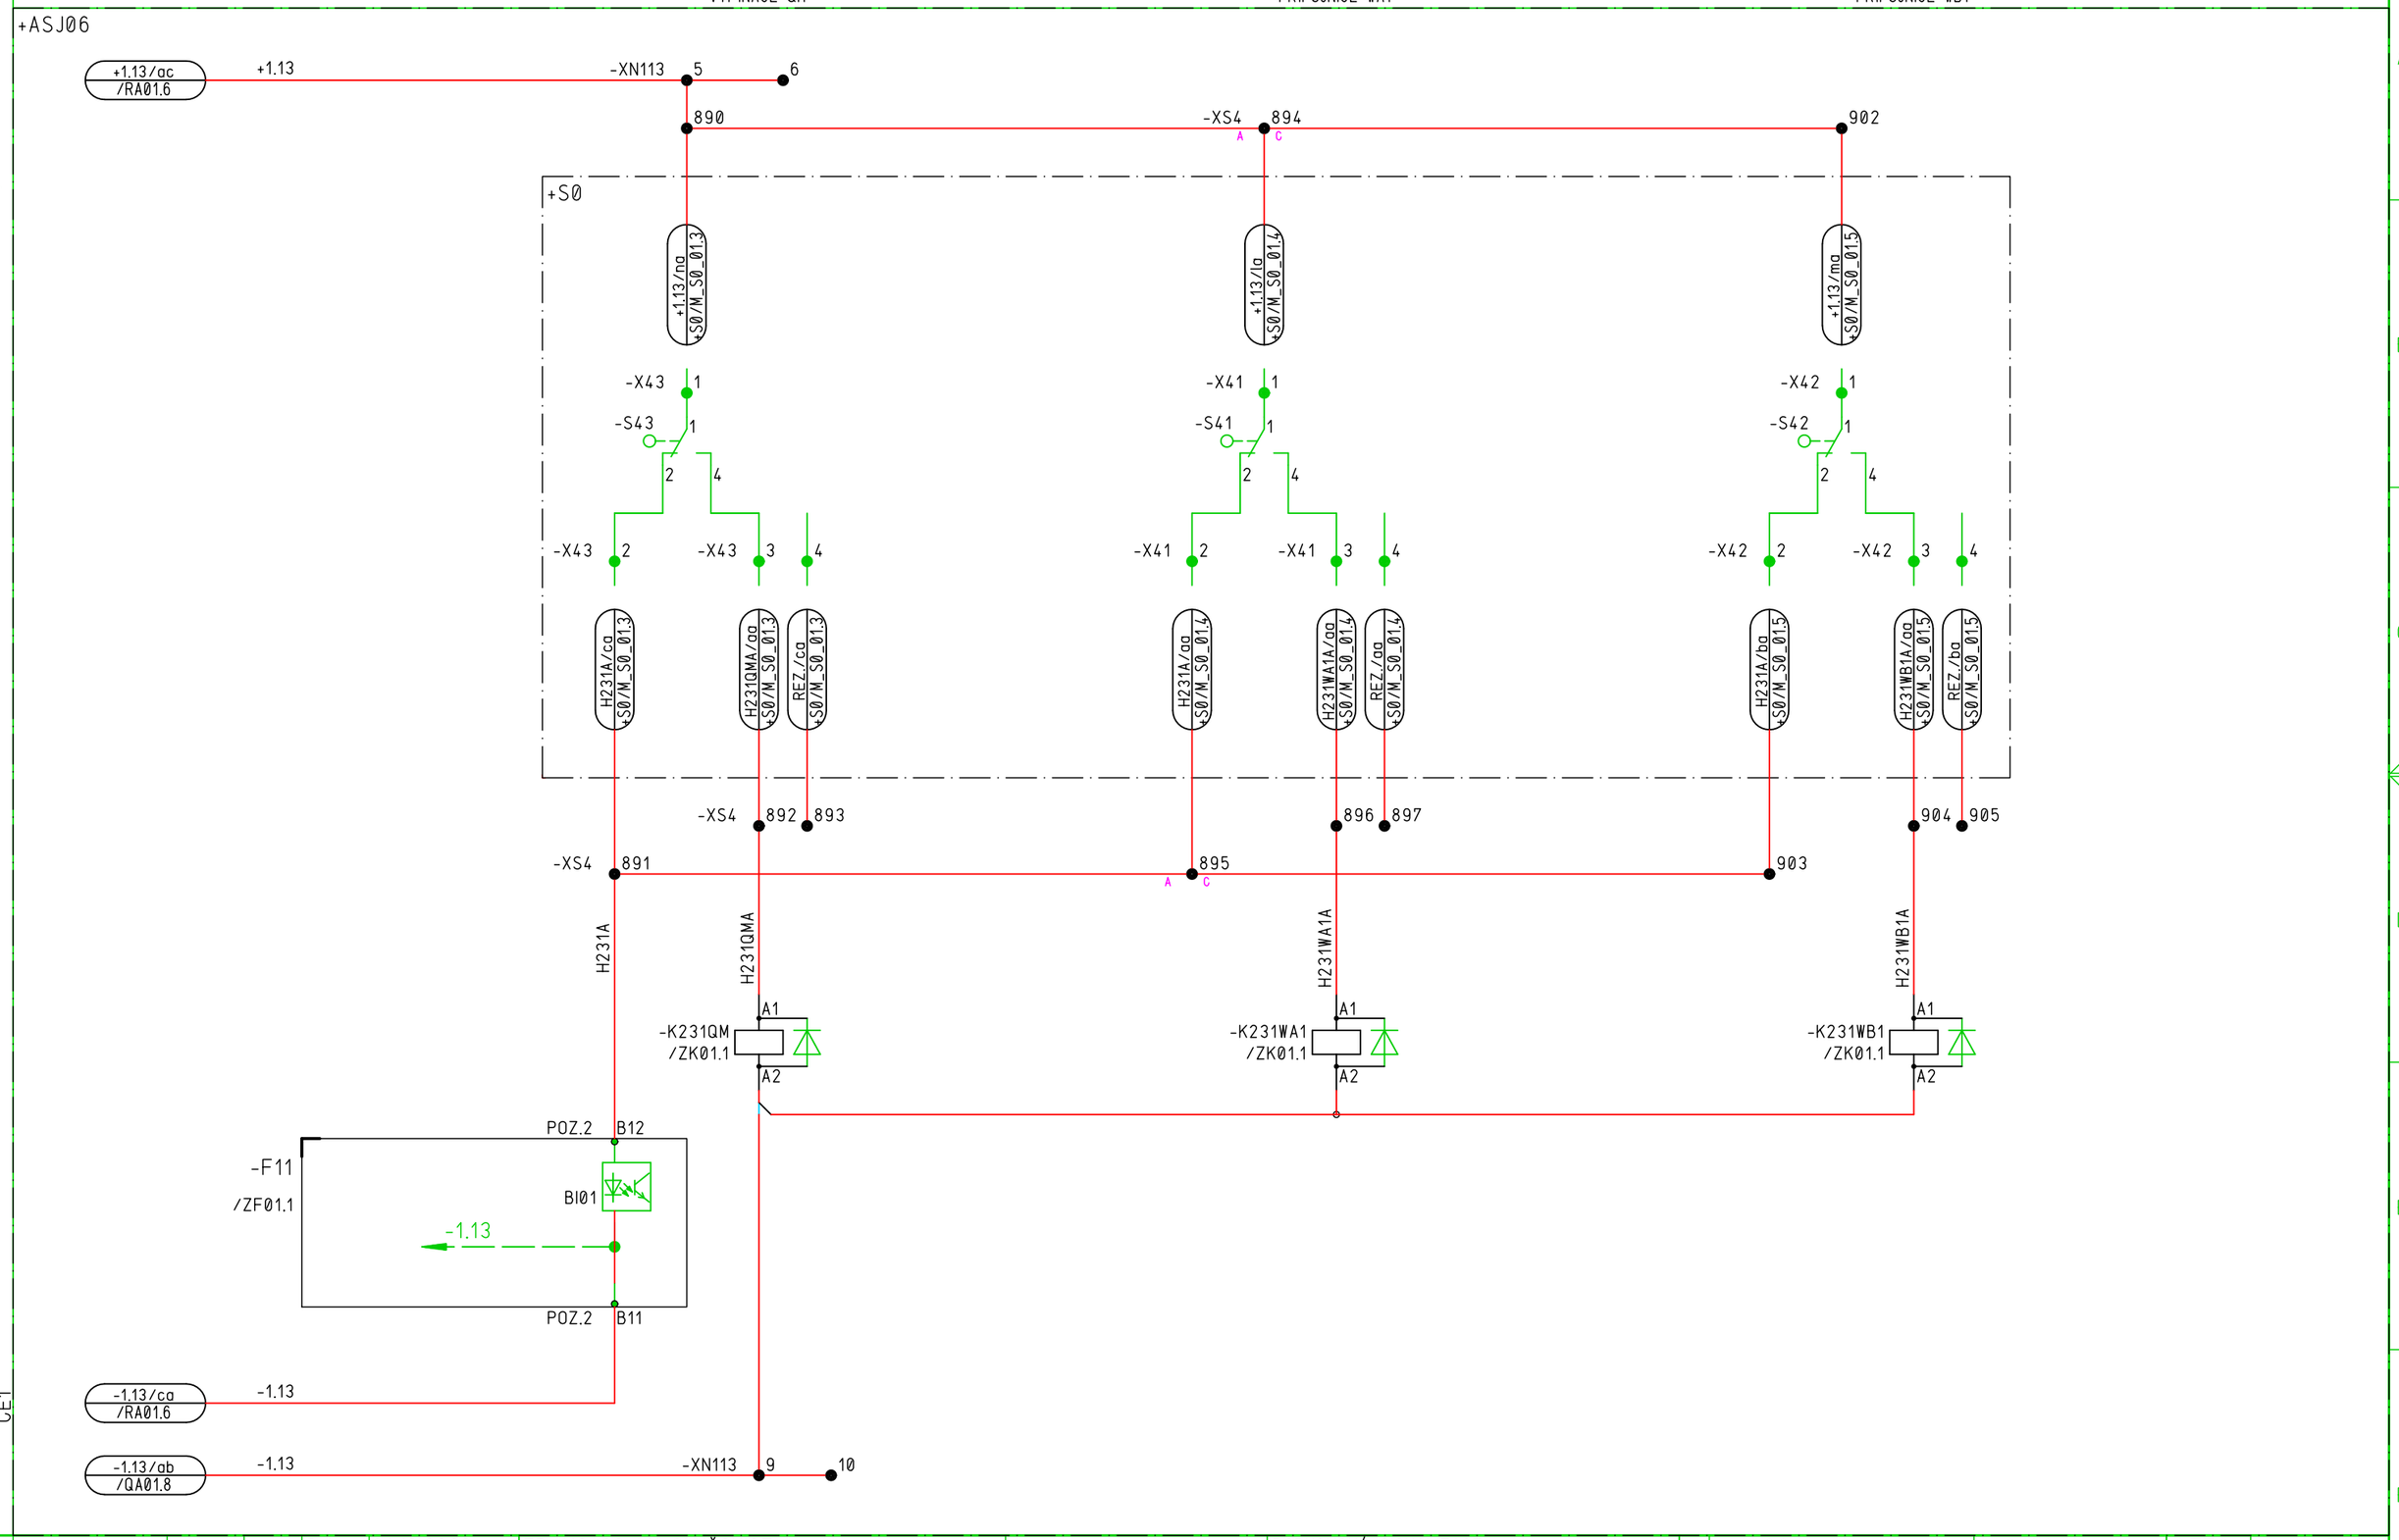

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

EVU modul 4.90

SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EFS
RA02
CE1

28.06.2023

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE		PORUCHOVÁ SIGNALIZACE	=AJA06	+ASJ06	&EFS RA02
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY			STATUS: DPS		
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE					List: 17
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EFS/RA02		Celkem: 110

PTP

400//5/1A

JÁDRO A — 5A, 0.5FS10, 5VA

JÁDRO B — 1A, 5P20, 5VA

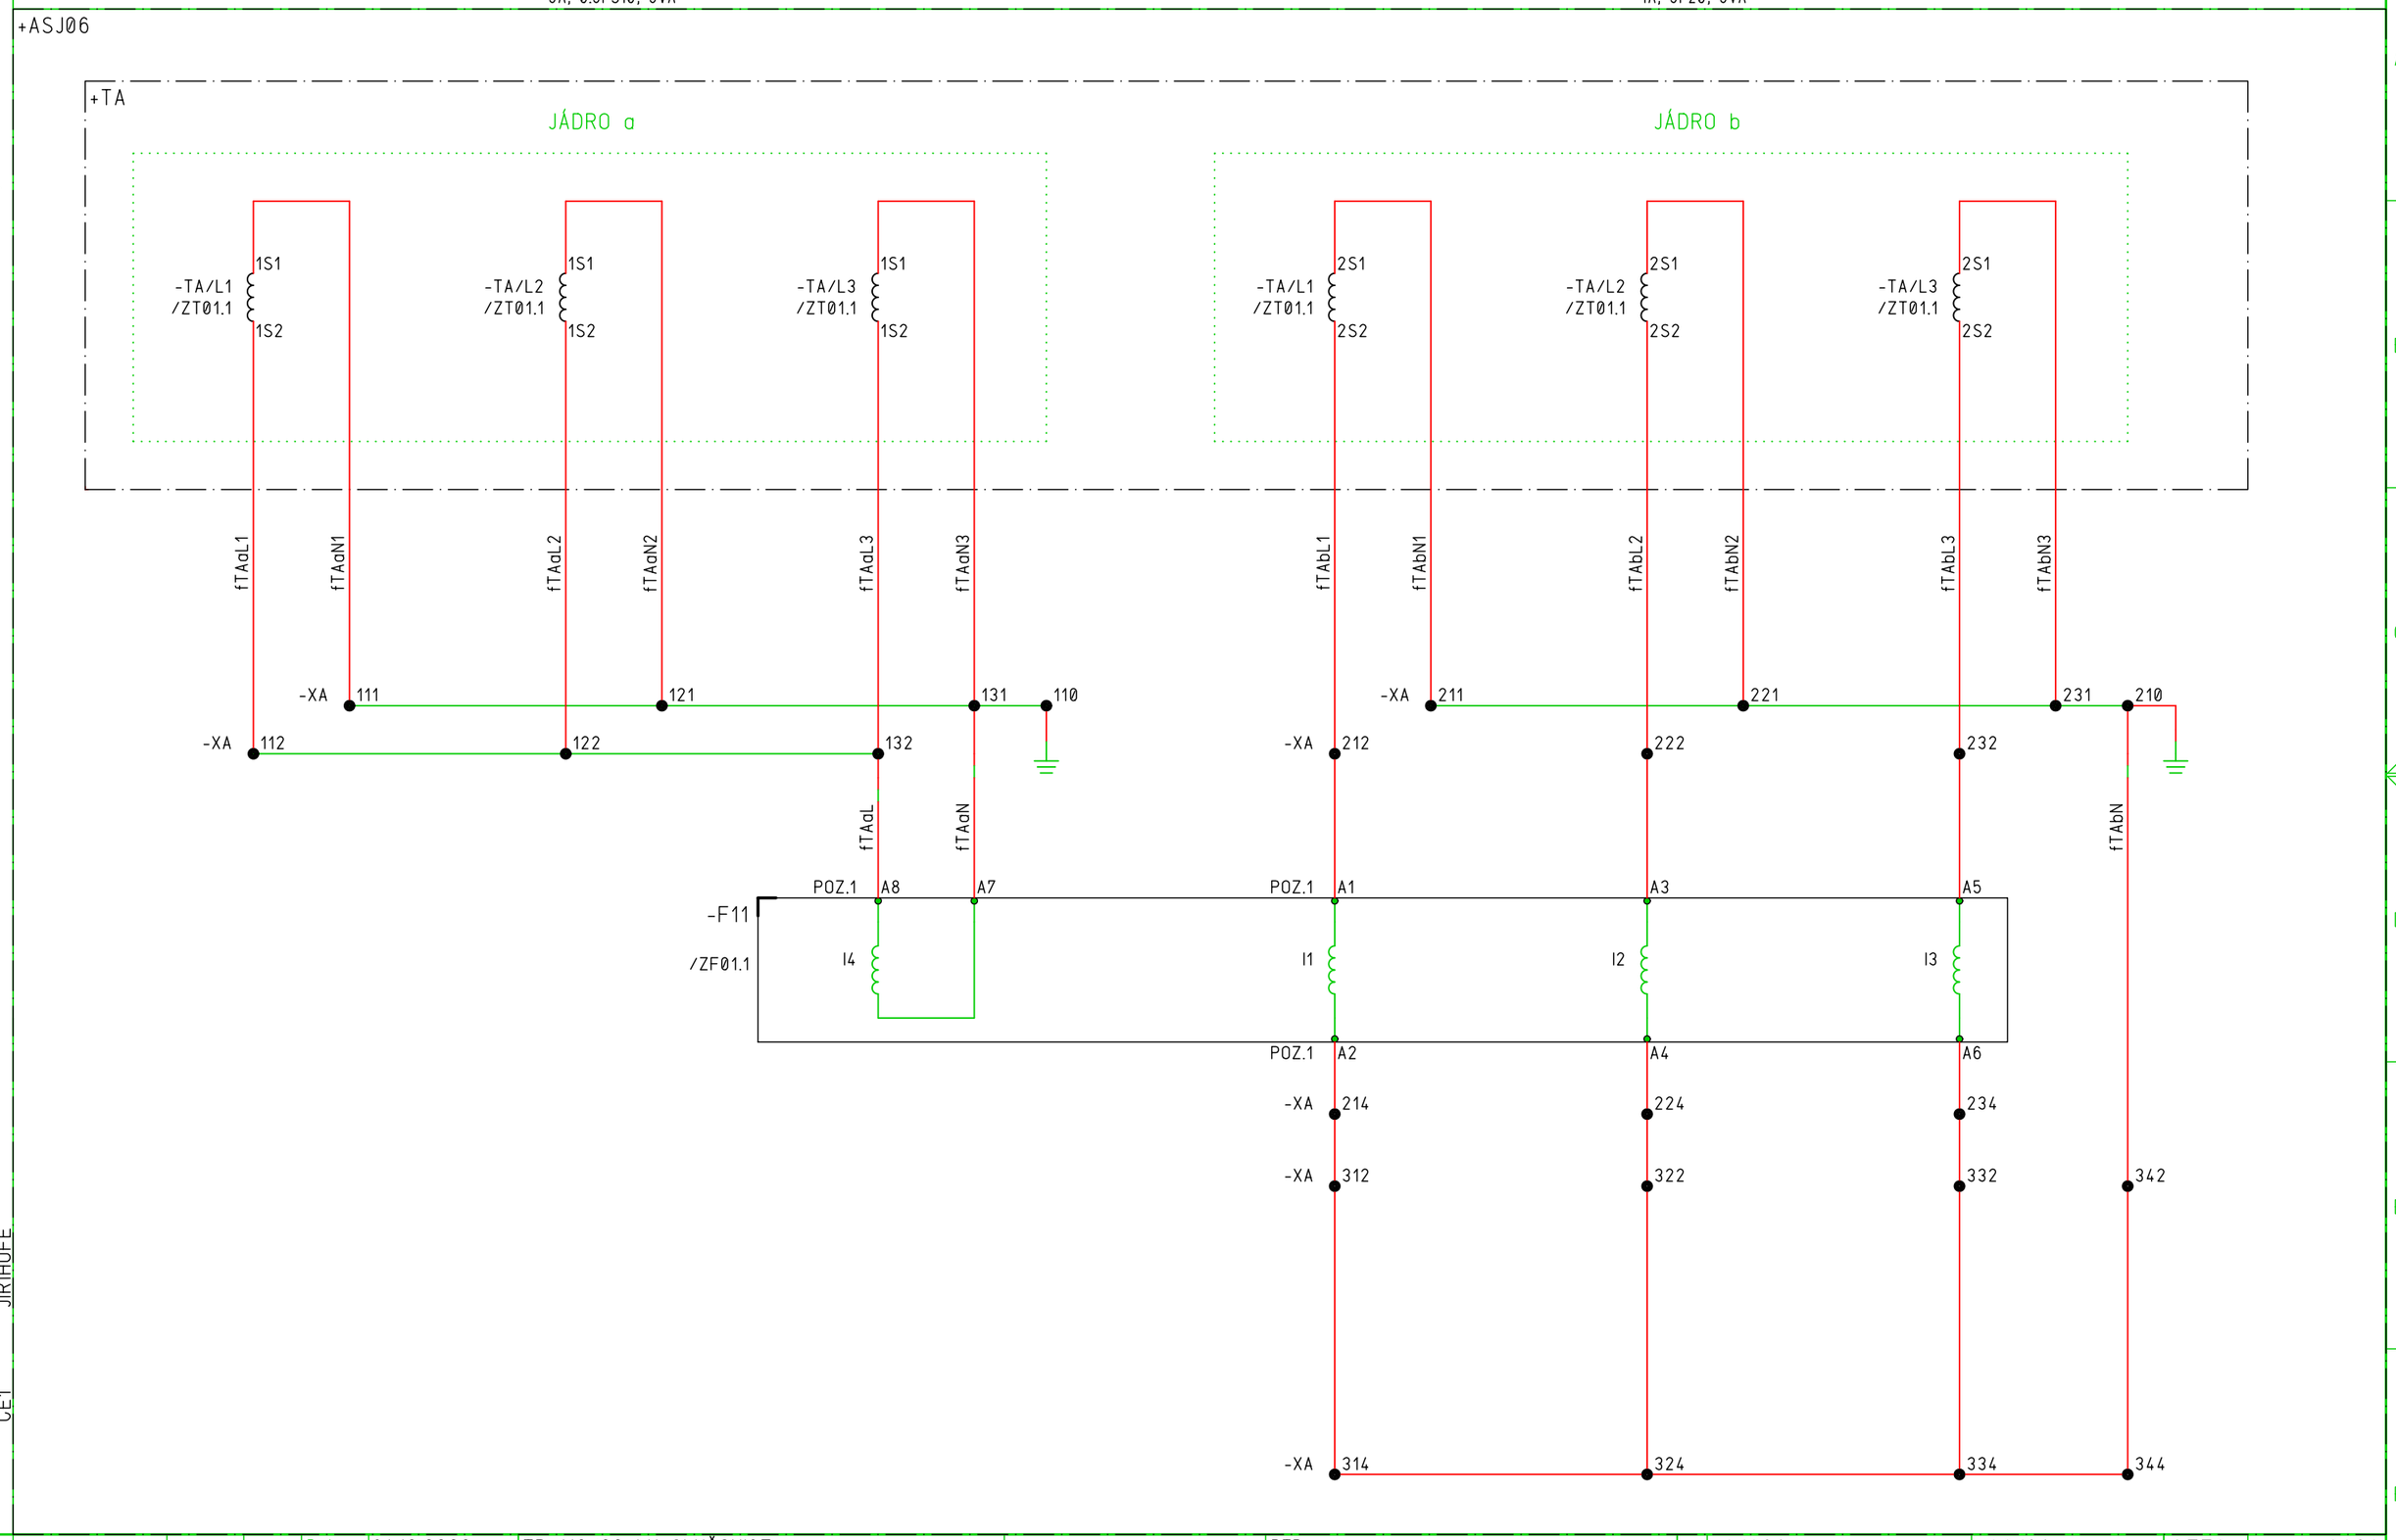

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EFS
SA01
CE1
JIŘÍ HOFE

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE	PTP	=AJA06	+ASJ06	&EFS	SA01
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY		STATUS: DPS			
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE					List: 18
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EFS/SA01			Celkem: 110

PRŮBĚŽNÉ OBVODY PTN

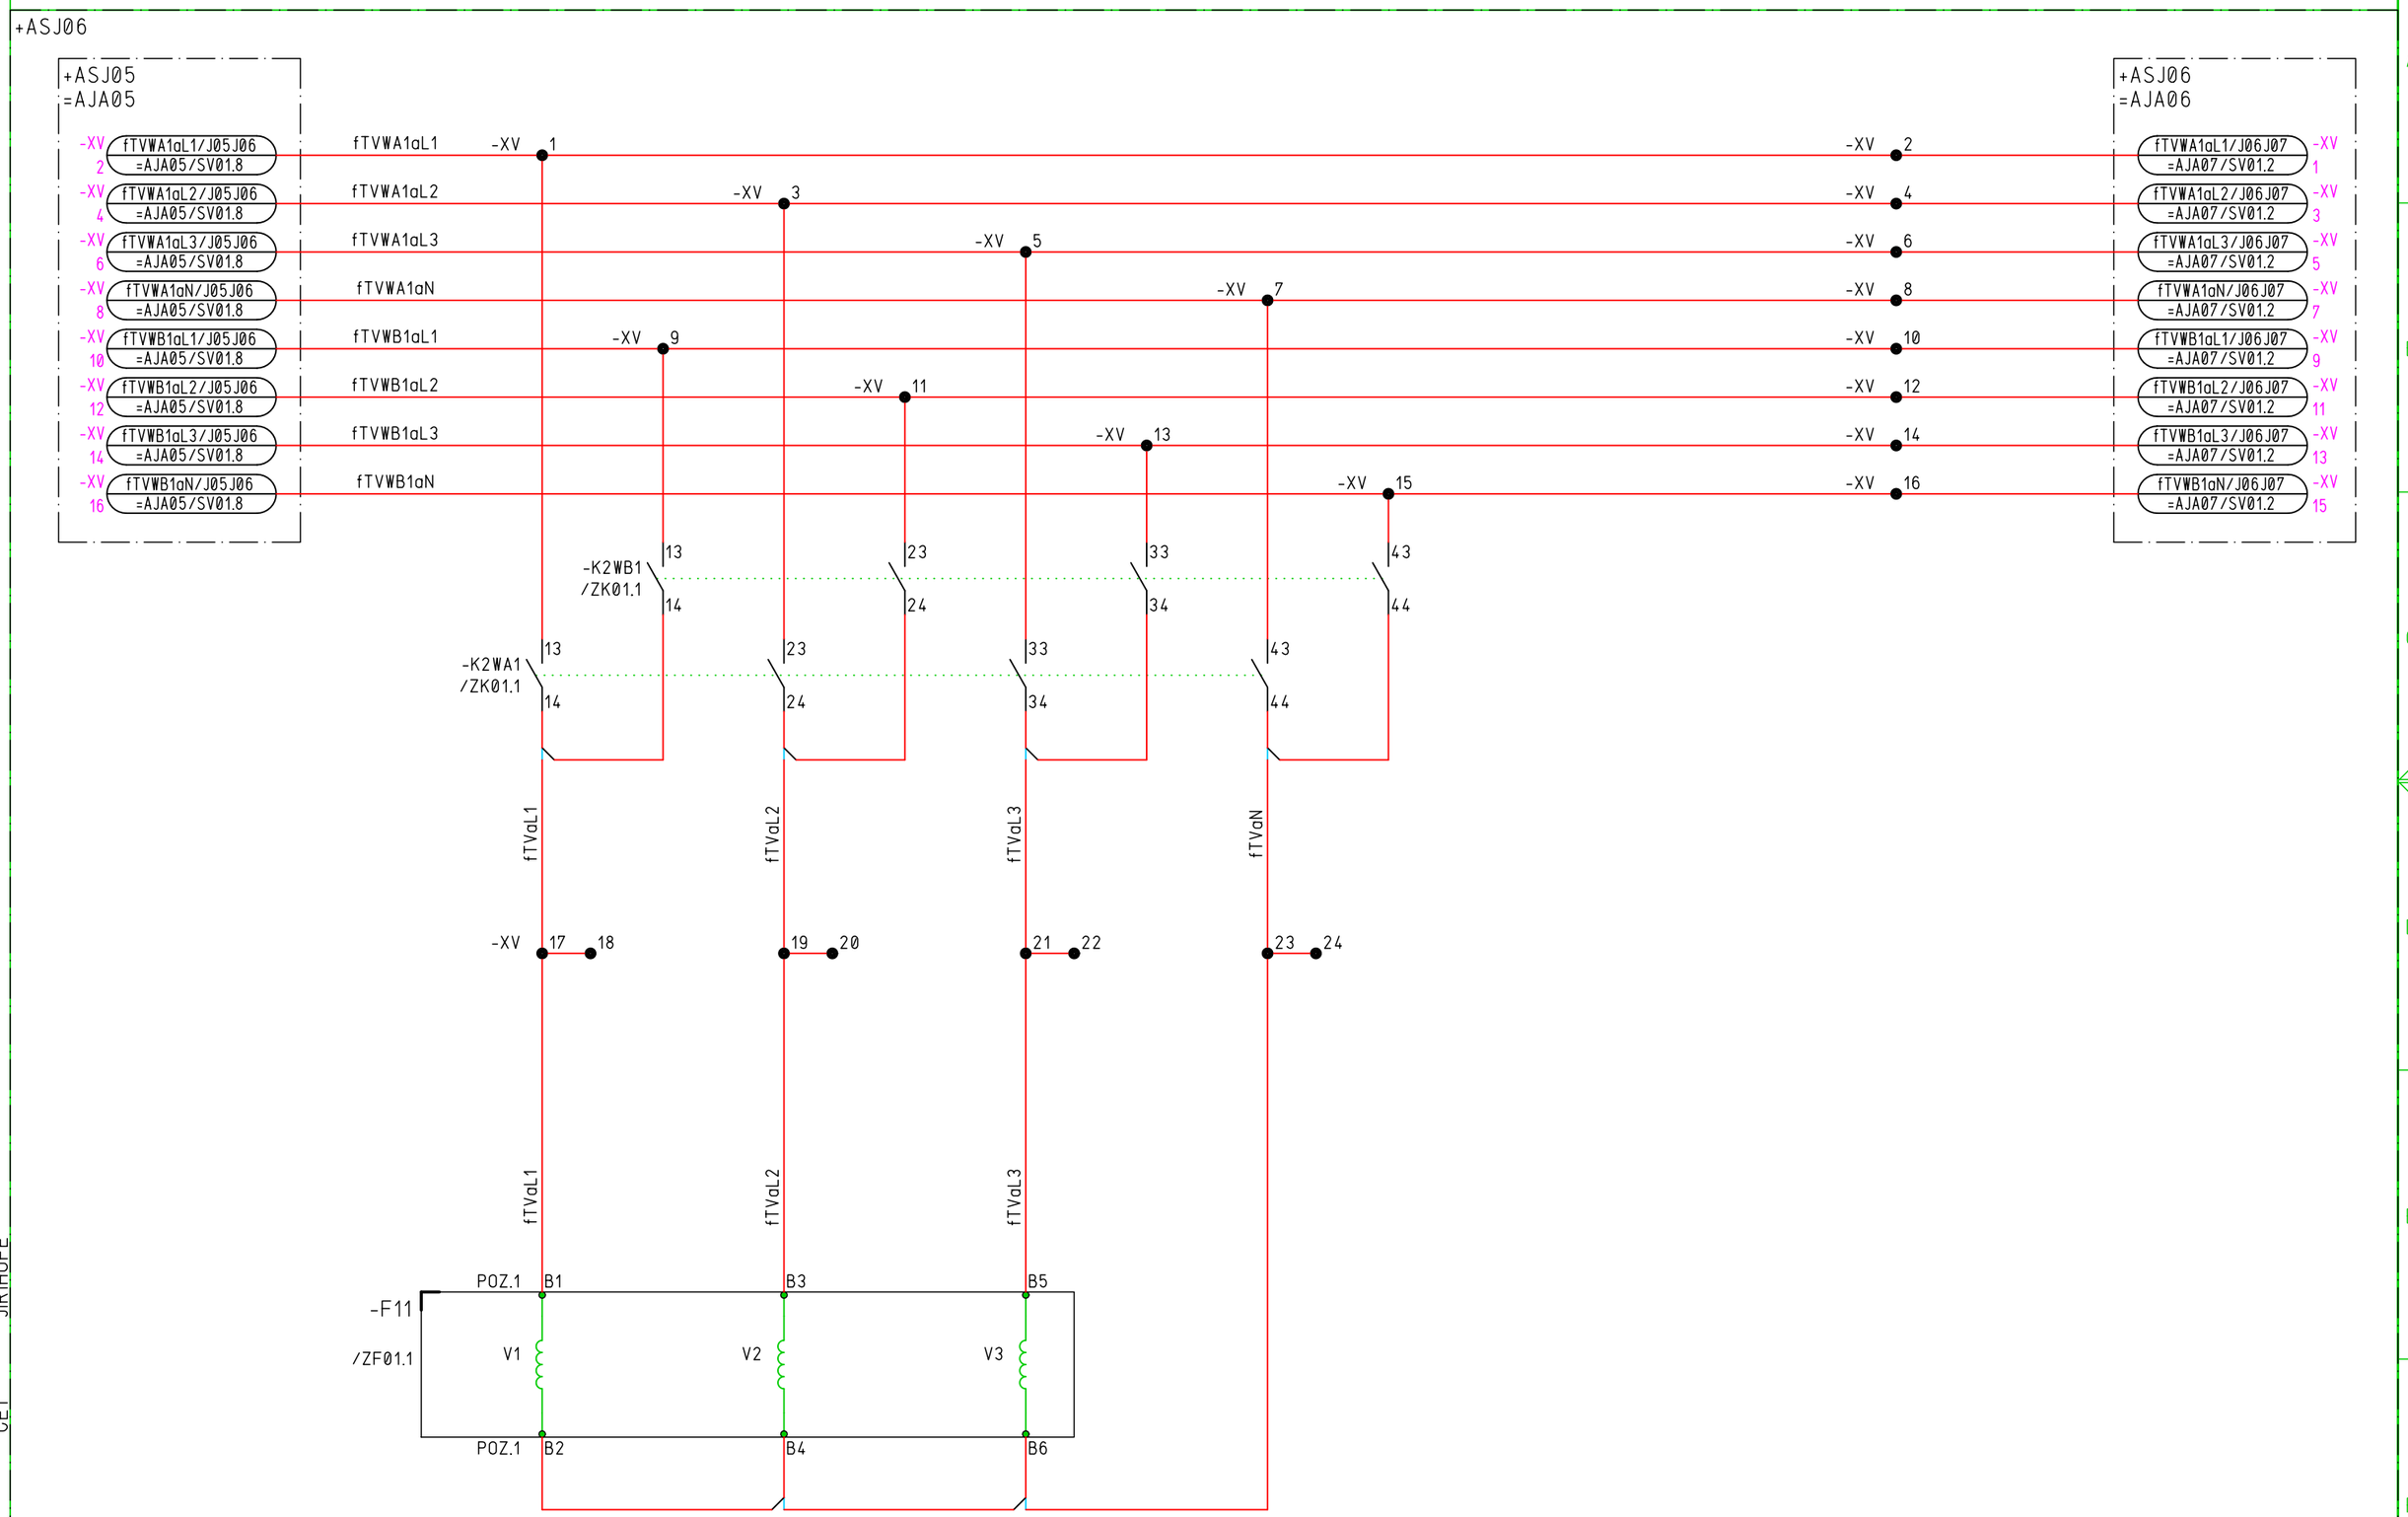

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EFS
SV01
CE1

JIŘÍHOFE

28.06.2023

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE	PTN	=AJA06	+ASJ06	&EFS	SV01
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY		STATUS: DPS			
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE					List: 19
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EFS/SV01			Celkem: 110

KOMUNIKAČNÍ OBVODY
SYSTÉMOVÉ ROZHRANÍ
OCHRANY
F11

+ASJ06

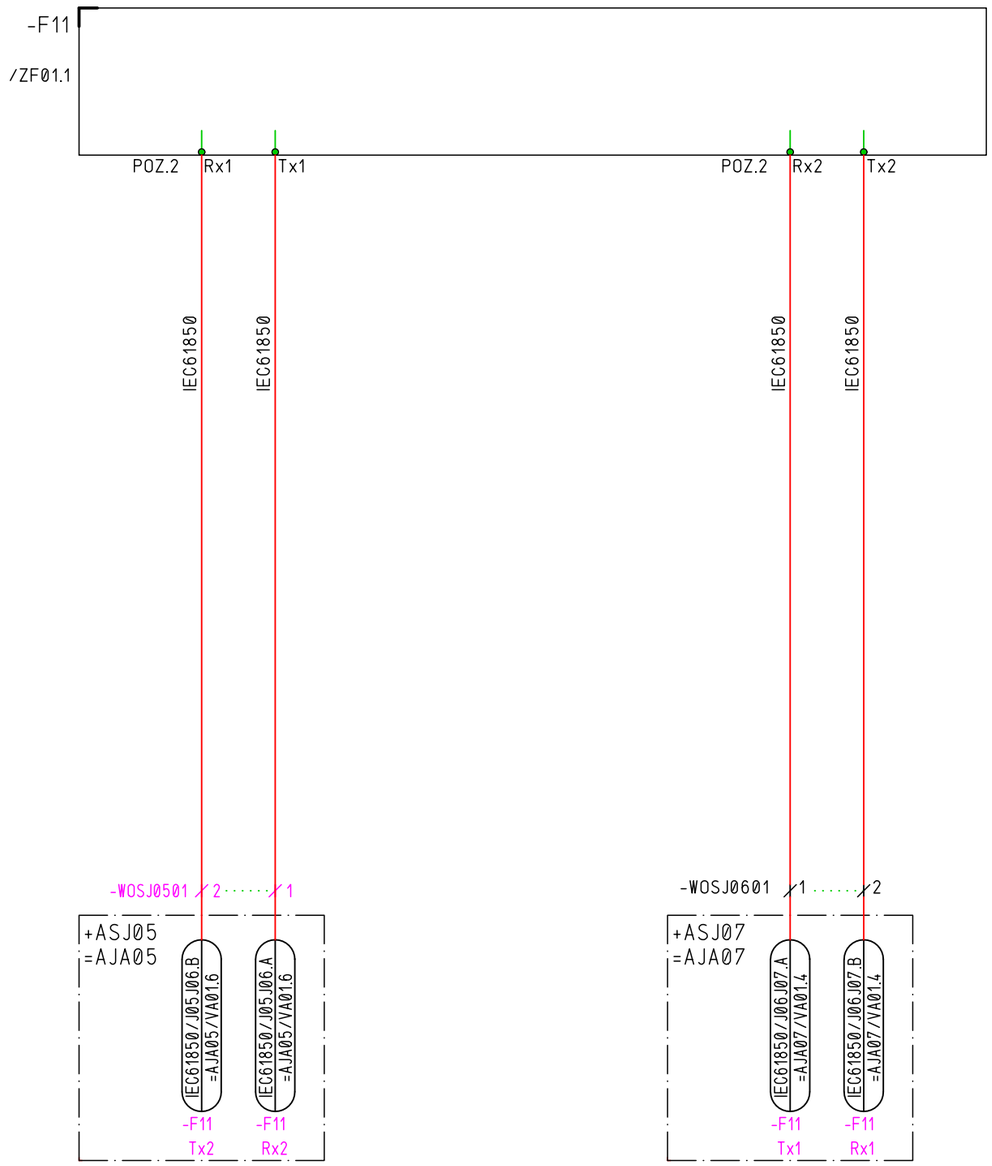

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EFS
VA01
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE	KOMUNIKACE	=AJA06	+ASJ06	&EFS	VA01
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY		STATUS: DPS			
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE				List:	20
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EFS/VA01		Celkem:	110

+ASJ06

-XA 113 123 133 213 223 233

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EFS
XA01
CE1
JIŘÍHOFE

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE		REZERVNÍ SVORKY	=AJA06	+ASJ06	&EFS	XA01
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY			STATUS: DPS			
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE						List: 21
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EFS/XA01			Celkem: 110

+ASJ06
-F11

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EFS
Z_F11_01
CE1

28.06.2023

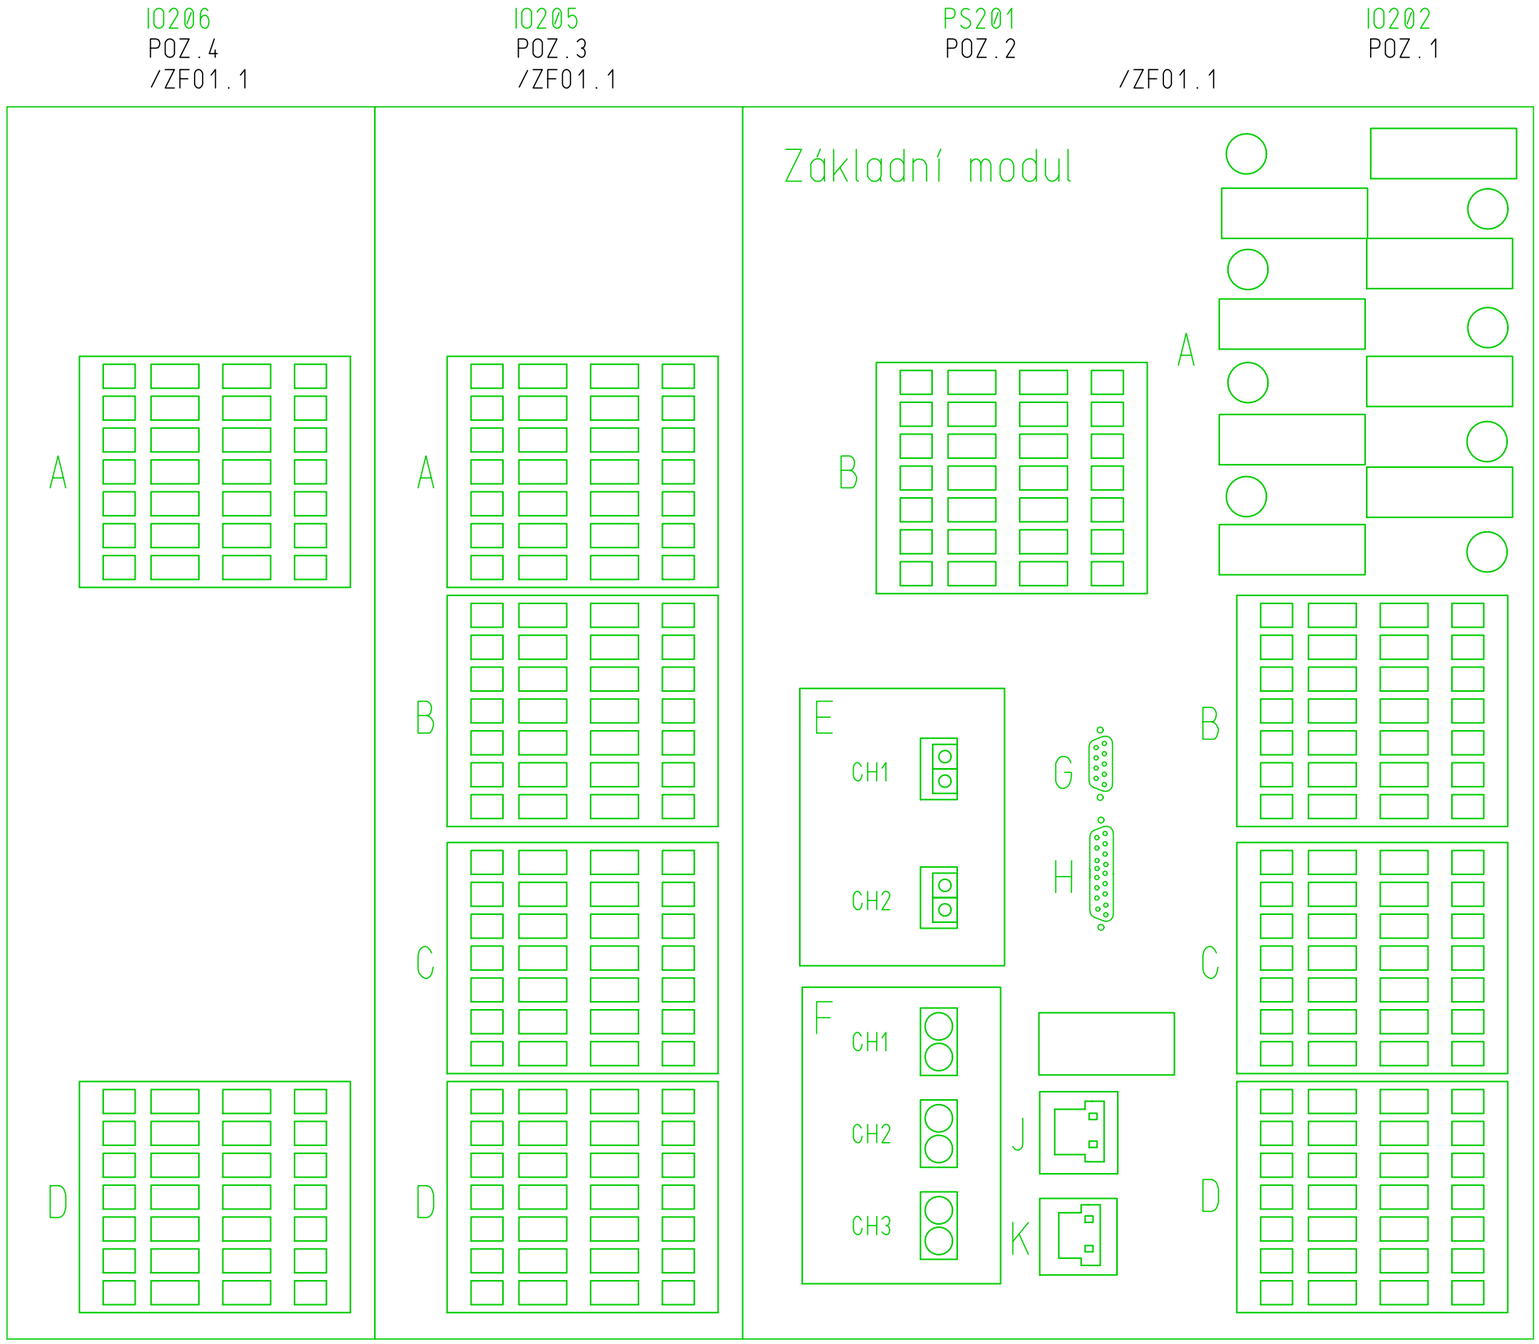

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE		VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (OSAZENÍ SIPROTEC 5)	=AJA06	+ASJ06	&EFS Z_F11_01
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY			STATUS: DPS		
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE					List: 22
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EFS/Z_F11_01		Celkem: 110

+ASJ06

PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ	BTM-ODKAZ
-F11		POZ.1		/ZF01.1

FUNKCE	POTENCIÁL	ODKAZ	
PTP JÁDRO B L1	fTAbL1	/SA01.5	A1
	fTAbN	/SA01.5	A2
PTP JÁDRO B L2	fTAbL2	/SA01.6	A3
	fTAbN	/SA01.6	A4
PTP JÁDRO B L3	fTAbL3	/SA01.7	A5
	fTAbN	/SA01.7	A6
PTP JÁDRO A N	fTAaN	/SA01.4	A7
PTP JÁDRO A L	fTAaL	/SA01.4	A8
PTN JÁDRO A L1	fTVaL1	/SV01.3	B1
	fTVaN	/SV01.3	B2
PTN JÁDRO A L2	fTVaL2	/SV01.3	B3
	fTVaN	/SV01.3	B4
PTN JÁDRO A L3	fTVaL3	/SV01.4	B5
	fTVaN	/SV01.4	B6
			B7
			B8
ZTRÁTA NAP. OVLÁDÁNÍ VYPÍNAČE	+1.01	/MA01.7	C13
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	-1.01	/MA01.7	D1
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	+1.011	/MA01.4	C14
HLÍDÁNÍ VYP.CESTY	f111TCRY	/MA01.4	D2
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	-1.32	/MA02.8	D3
NAP. OVL. A POHONŮ ODPOJ.-ZTRÁTA NAPĚTÍ	+1.32	/MA02.8	D5
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	-1.13	/RA01.5	D4
NAP. PRO SIGNALIZACI-ZTRÁTA NAPĚTÍ	+1.13	/RA01.5	D6
NAP. POHONU VYPÍNAČE-ZTRÁTA NAPĚTÍ	+1.31	/GA02.4	D7
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	-1.31	/GA02.4	D9
			D8
			D10
			D11
			D13
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	-1.02	/NA01.5	D12
LOR-BLOKOVÁNÍ	f331S	/NA01.5	D14

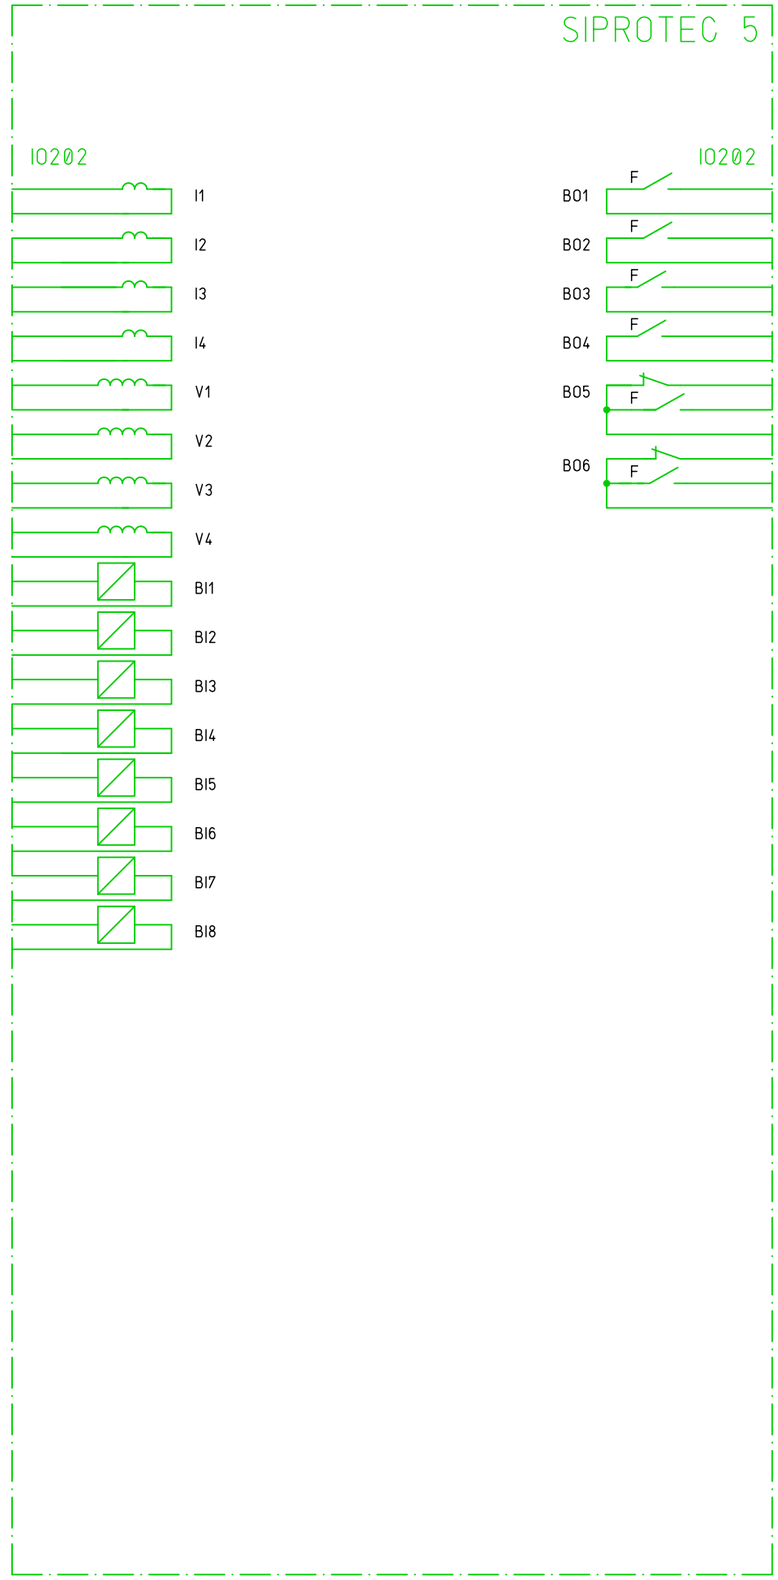

	BTM-ODKAZ	PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ
	/ZF01.1	-F11		POZ.1	

	ODKAZ	POTENCIÁL	FUNKCE
B10			
B9			
B12	/MA01.3	f11QM	VYPNUTÍ VYPÍNAČE
B11	/MA01.3	+1.011	PODLOŽENÉ NAPĚTÍ
B13	/MA01.2	+1.011	PODLOŽENÉ NAPĚTÍ
B14	/MA01.2	+f2QM	ZAPNUTÍ VYPÍNAČE +
C1	/MA01.2	-f2QM	ZAPNUTÍ VYPÍNAČE -
C2	/MA01.2	-1.01	PODLOŽENÉ NAPĚTÍ
C4			
C6	/MA02.2	+f1QA	VYP ODPOJ. QA +
C3	/MA02.2	+1.32	PODLOŽENÉ NAPĚTÍ
C8			
C10	/MA02.2	-f1QA	VYP ODPOJ. QA -
C7	/MA02.2	-1.32	PODLOŽENÉ NAPĚTÍ

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EFS
Z_F11_02
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (IO202 POZ.1)

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AJA06	+ASJ06	&EFS	Z_F11_02
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EFS/Z_F11_02		List:	23
		Celkem:	110

+ASJ06

PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ	BTM-ODKAZ
-F11		POZ.2		/ZF01.1

FUNKCE	POTENCIÁL	ODKAZ	
NAPÁJENÍ +	+1.01F	/GA01.5	B1
NAPÁJENÍ -	-1.01F	/GA01.6	B2
POKLES TLAKU SF6	H231A	/RA02.3	B12
OVL.PÁKA ODPOJOVAČŮ VLOŽENA	H921MAN	/RA01.3	B14
POHON QM NASTŘÁDÁN	f912CLR	/RA01.2	B13
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	-1.13	/RA02.3	B11

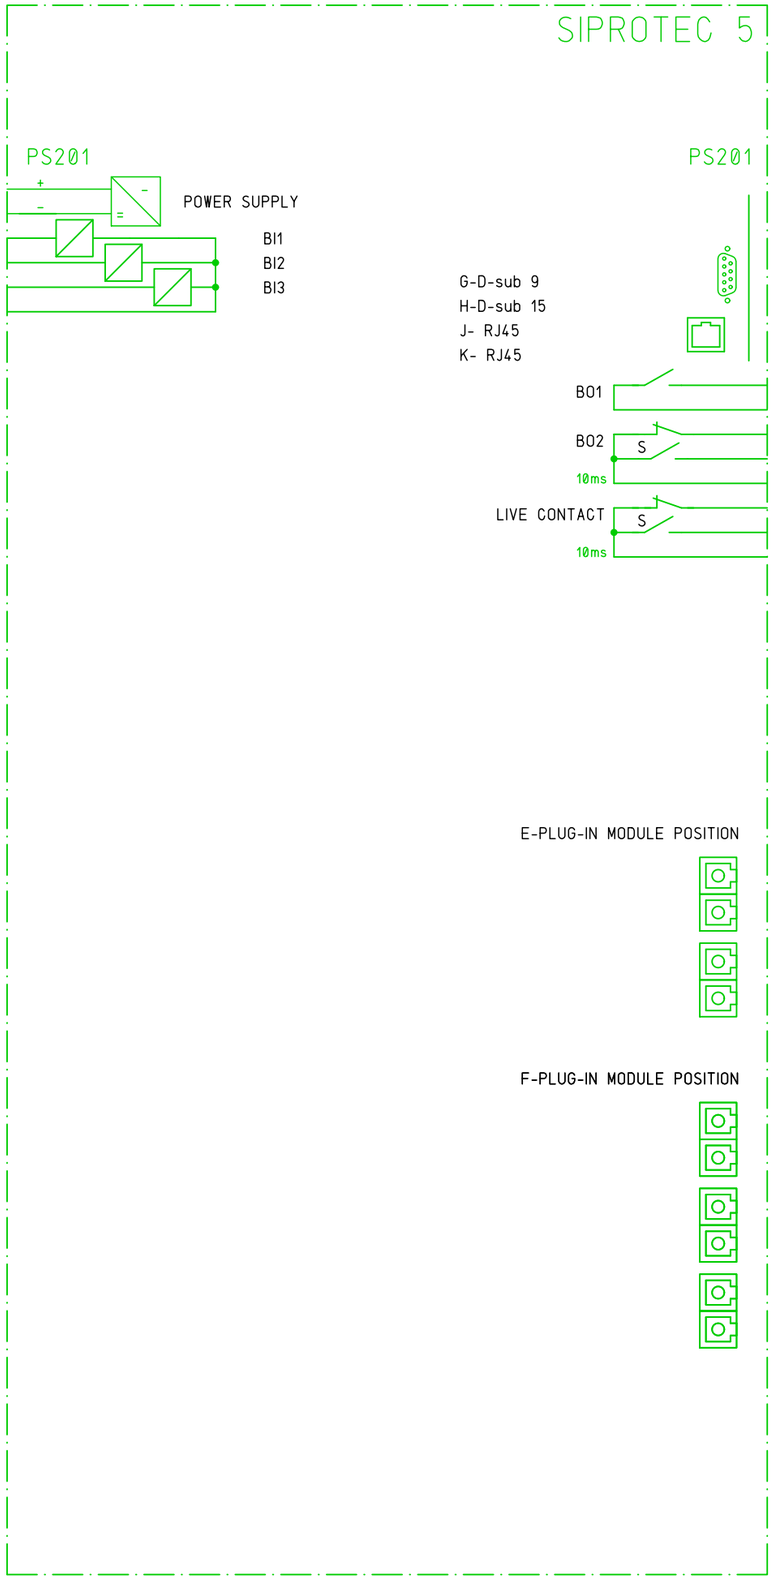

	BTM-ODKAZ	PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ
	/ZF01.1	-F11		POZ.2	
	ODKAZ	POTENCIÁL	FUNKCE		
E					
F					
G					
H					
J					
K					
B4	/NA01.4	f331S	LOR-START		
B3	/NA01.4	+1.02	PODLOŽENÉ NAPĚTÍ		
B6					
B8	/MA02.7	fQ1	BRZDA POHONŮ ODPOJOVAČŮ		
B5	/MA02.7	+1.32	PODLOŽENÉ NAPĚTÍ		
B7	/RA01.8	H111IF/AJA06	TERMINÁL-VNITŘNÍ PORUCHA		
B9					
B10	/RA01.8	+1.13y	PODLOŽENÉ NAPĚTÍ		

	BTM-ODKAZ	PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ
	/ZF01.1	-F11		POZ.2	
	ODKAZ	POTENCIÁL	FUNKCE		
Tx1	/VA01.4	IEC61850	KOMUNIKACE		
Rx1	/VA01.4	IEC61850	KOMUNIKACE		
Tx2	/VA01.6	IEC61850	KOMUNIKACE		
Rx2	/VA01.6	IEC61850	KOMUNIKACE		

	BTM-ODKAZ	PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ
	/ZF01.1	-F11		POZ.2	
	ODKAZ	POTENCIÁL	FUNKCE		
Tx3	/NA03.4		SENZOR PRO ZÁBLESK. OCHRANU		
Rx3	/NA03.5		SENZOR PRO ZÁBLESK. OCHRANU		
Tx4					
Rx4					
Tx5					
Rx5					

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 10200002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EFS
Z_F11_03
CE1

Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	
				Datum	31.10.2020
				Vyprac.	HOFEREK J.
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.

TR 110/22 kV SLUŠOVICE
REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
EG.D, a.s.

VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (PS201 POZ.2)

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AJA06 | +ASJ06 | &EFS | Z_F11_03

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EFS/Z_F11_03

List: 24
Celkem: 110

+ASJ06

PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ	BTM-ODKAZ
-F11		POZ.3		/ZF01.1

FUNKCE	POTENCIÁL	ODKAZ	
VYPÍNAČ -QM VYP.	f31QM	/QA01.2	A1
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	-1.13	/QA01.2	A3
VYPÍNAČ -QM ZAP.	f41QM	/QA01.3	A2
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	-1.13	/QA01.3	A4
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	-1.13	/QA01.4	A5
ODPOJOVAČ -QA VYP.	f31QA	/QA01.4	A7
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	-1.13	/QA01.4	A6
ODPOJOVAČ -QA ZAP.	f41QA	/QA01.4	A8
ODPOJOVAČ -QB VYP.	f31QB	/QA01.6	A9
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	-1.13	/QA01.6	A11
ODPOJOVAČ -QB ZAP.	f41QB	/QA01.6	A10
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	-1.13	/QA01.6	A12
			A13
			B1
			A14
			B2
UZEMŇOVAČ -QE VYP.	f31QE	/QA01.5	B3
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	-1.13	/QA01.5	B5
UZEMŇOVAČ -QE ZAP.	f41QE	/QA01.5	B4
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	-1.13	/QA01.5	B6
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	-1.13	/RA01.4	B7
ZPĚTNÉ NAPĚTÍ NEPŘÍTOMNO	H850OFF	/RA01.4	B9
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	-1.13	/RA01.5	B8
ZPĚTNÉ NAPĚTÍ PŘÍTOMNO	H850ON	/RA01.5	B10

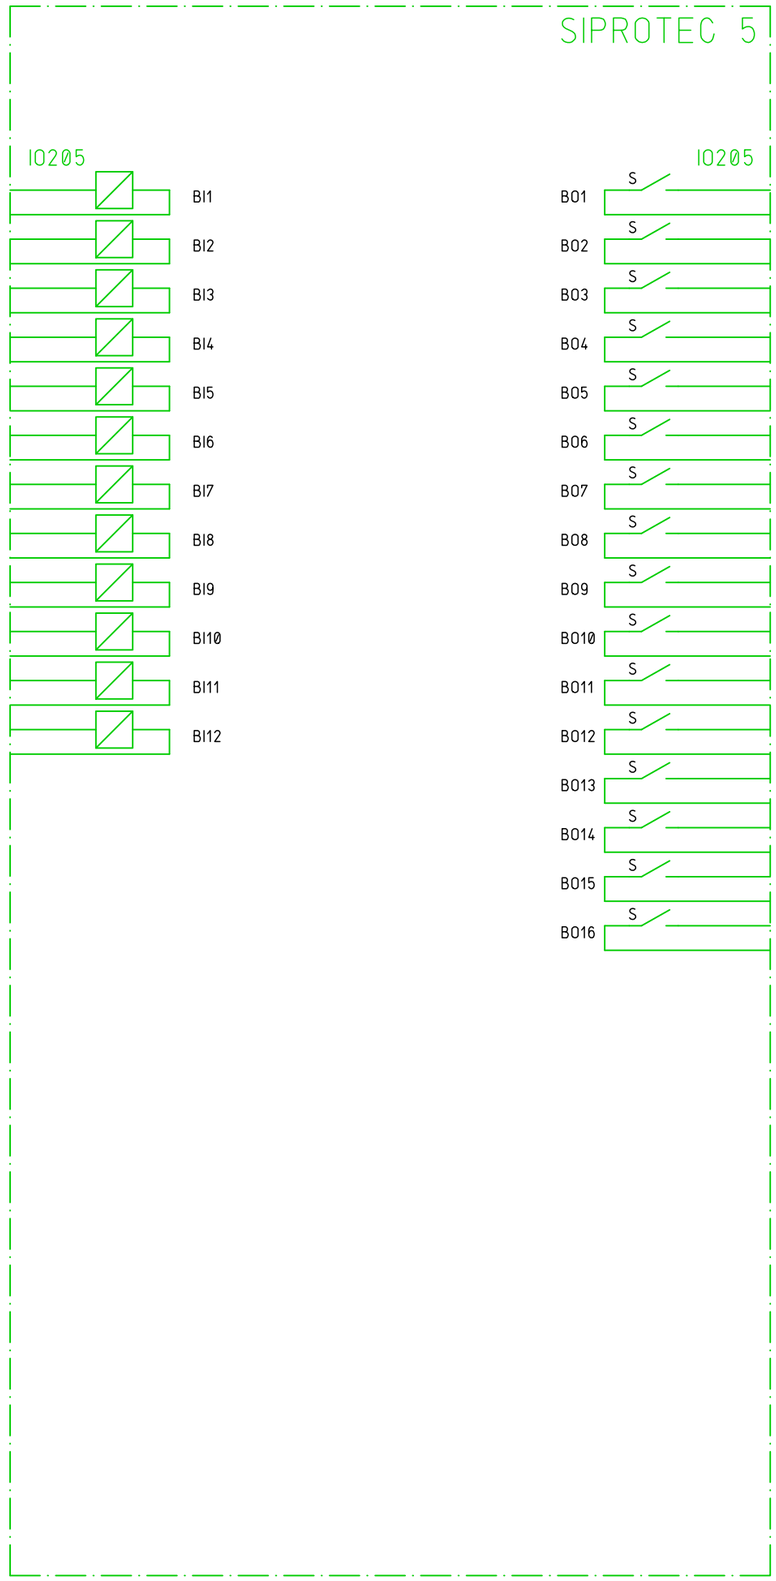

BTM-ODKAZ	PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ
/ZF01.1	-F11		POZ.3	

ODKAZ	POTENCIÁL	FUNKCE	
/MA02.3	+f2QA	ZAP ODPOJ. QA +	B12
/MA02.3	+1.32	PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	B11
/MA02.3	-f2QA	ZAP ODPOJ. QA -	B14
/MA02.3	-1.32	PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	B13
/MA02.5	+f1QB	VYP ODPOJ. QB +	C2
/MA02.5	+1.32	PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	C1
/MA02.5	-f1QB	VYP ODPOJ. QB -	C4
/MA02.5	-1.32	PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	C3
/MA02.5	+f2QB	ZAP ODPOJ. QB +	C6
/MA02.5	+1.32	PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	C5
/MA02.5	-f2QB	ZAP ODPOJ. QB -	C8
/MA02.5	-1.32	PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	C7
			C10
			C9
			C12
			C11
			C14
			C13
			D2
			D1
			D4
			D3
			D6
			D5
			D8
			D7
			D10
			D9
/MA01.6	H851CWA1	PŘIPNUTÍ NAPĚTÍ PŘÍPOJNICE WA1	D12
/MA01.6	+1.01	PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	D11
/MA01.6	H851CWB1	PŘIPNUTÍ NAPĚTÍ PŘÍPOJNICE WB1	D14
/MA01.6	+1.01	PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	D13

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EFS
Z_F11_04
CE1

				Datum	31.10.2020
				Vyprac.	HOFEREK J.
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	

TR 110/22 kV SLUŠOVICE
REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
EG.D, a.s.

VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (IO205 POZ.3)

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AJA06 | +ASJ06 | &EFS | Z_F11_04

STATUS: DPS

List: 25

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EFS/Z_F11_04

Celkem: 110

+ASJ06

PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ	BTM-ODKAZ
-F11		POZ.4		/ZF01.1

FUNKCE	POTENCIÁL	ODKAZ	
ZTRÁTA NAPĚTÍ 1.11	+1.11	/GA01.3	A1
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	-1.11	/GA01.3	A3
ZTRÁTA NAPĚTÍ 1.21	+1.21	/GA01.4	A2
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	-1.21	/GA01.4	A4
ZTRÁTA NAPĚTÍ 1.11F	+1.11F	/GA01.6	A5
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	-1.11F	/GA01.6	A7
ZTRÁTA NAPĚTÍ 1.21F	+1.21F	/GA01.7	A6
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ	-1.21F	/GA01.8	A8
			A9
			A11
			A10
			A12

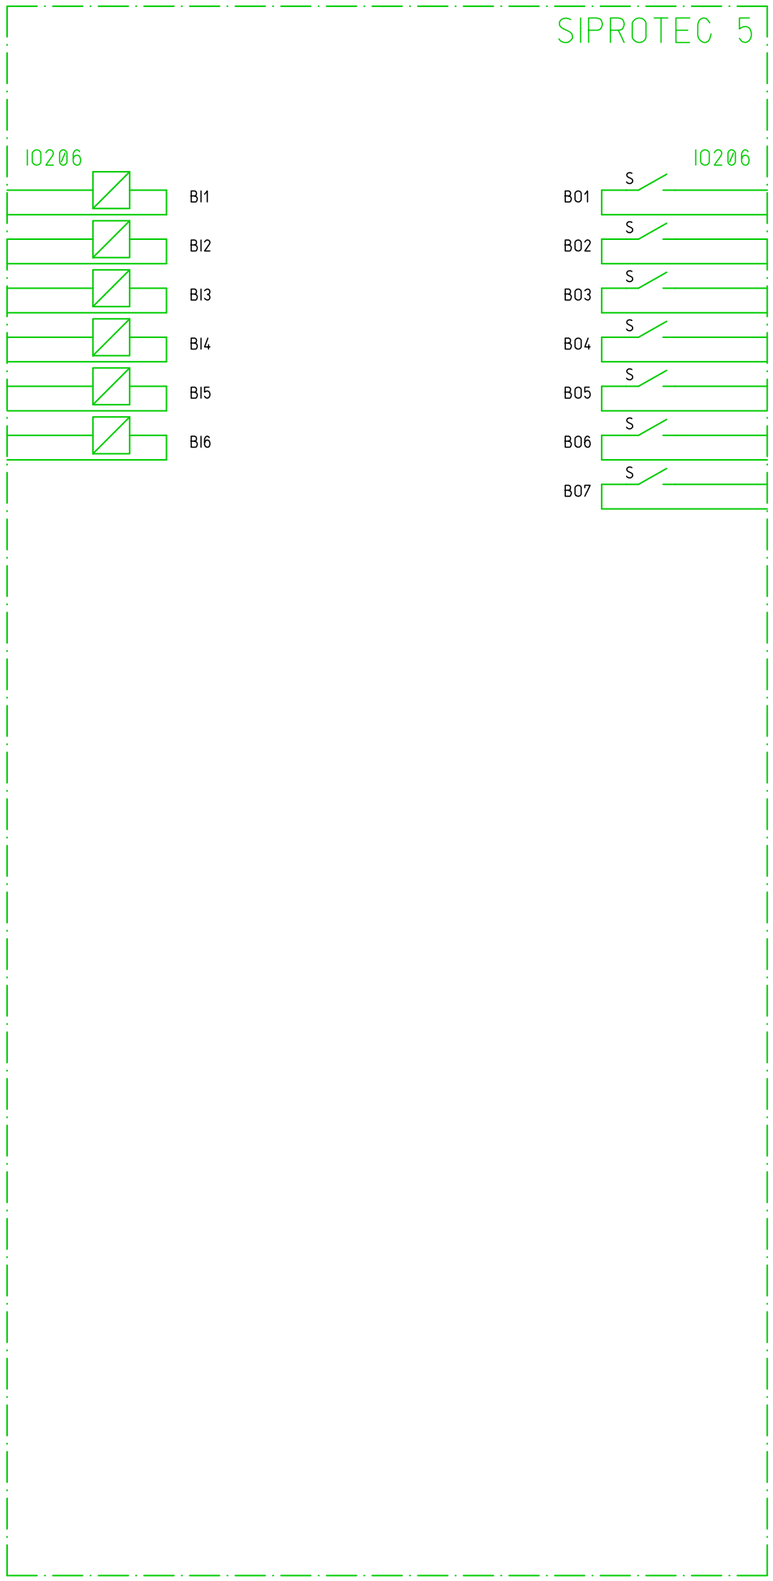

BTM-ODKAZ	PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ
/ZF01.1	-F11		POZ.4	

ODKAZ	POTENCIÁL	FUNKCE	
			D2
			D1
			D4
			D3
			D6
			D5
			D8
			D7
			D10
			D9
			D12
			D11
			D14
			D13

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 10200002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EFS
Z_F11_05
CE1

				Datum	31.10.2020
				Vyprac.	HOFEREK J.
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	

TR 110/22 kV SLUŠOVICE
REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
EG.D, a.s.

VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (IO206 POZ.4)

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AJA06 | +ASJ06 | &EFS | Z_F11_05

STATUS: DPS

List: 26
Celkem: 110

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EFS/Z_F11_05

1	PŘEVODNÍK DÉLKA 4m	VÝROBCE: SIEMENS OBJ.ČÍSLO:		TYP: P1X28															
	VSTUP	: BODOVÝ SENZOR	VÝSTUP	: PRO ZÁBLESK. OCHRANU															
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP:	OBJ.ČÍSLO :															
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU															
	SENZOR ZÁBLESK. OCHRANY			-BZ01		/NA03.4													



Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EFS
ZB01
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE		VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AJA06	+ASJ06	&EFS	ZB01	
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY			STATUS: DPS				
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE						List:	27
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EFS/ZB01			Celkem:	110

ODKAZ NA ZOBRAZENÍ SKUPINY VE SCHÉMATU ZAPOJENÍ

ODKAZ NA VNITŘNÍ ZAPOJENÍ PŘÍSTROJŮ

1 OCHRANA — VÝROBCE: SIEMENS; OBJ. ČÍSLO: –; TYP: 7SJ85

100-230V AC

DRUH OCHRANY : NADPROUDOVÁ; : 60-250V DC

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU
TERMINÁL S OCHR. FUNKCEMI			-F11

/GA01.6, /GA01.7, /GA01.3, /GA01.4, /GA01.5, /GA02.4, /MA01.2, /MA01.6, /MA01.2, /MA01.7, /MA02.5, /MA02.2, /MA02.8, /MA02.5, /MA02.2, /MA02.7, /NA01.5, /NA01.3, /NA03.4, /QA01.2, /RA01.1, /RA01.8, /RA02.2, /SA01.3, /SV01.2, /VA01.3

/Z_F11_02.1, /Z_F11_02.8, /Z_F11_03.1, /Z_F11_03.8, /Z_F11_03.8, /Z_F11_03.8, /Z_F11_04.1, /Z_F11_04.8, /Z_F11_05.1, /Z_F11_05.8

1 JISTIČ — VÝROBCE: OEZ LETOHRAD; OBJ. ČÍSLO: OEZ:41861; TYP: LTN-UC-2C-2

220V DC/PÓL 50-60Hz 10kA IP20

JMENOVITÝ PROUD : 2A; JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 230/400V AC

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO



ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	ODKAZ
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ SIGNALIZACE ±1.13			-FA1.13	/GA01.7

2 JISTIČ — VÝROBCE: OEZ LETOHRAD; OBJ. ČÍSLO: OEZ:41862; TYP: LTN-UC-4C-2

220V DC/PÓL 50-60Hz 10kA IP20

JMENOVITÝ PROUD : 4A; JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 230/400V AC

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO



ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	ODKAZ
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ VYPÍNAČE ±1.01			-FA1.01	/GA01.2
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ OCHRAN ±1.01F			-FA1.01F	/GA01.5

6 JISTIČ — VÝROBCE: OEZ LETOHRAD; OBJ. ČÍSLO: OEZ:41863; TYP: LTN-UC-6C-2

220V DC/PÓL 50-60Hz 10kA IP20

JMENOVITÝ PROUD : 6A; JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 230/400V AC

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO



ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	ODKAZ
1. OVLÁDACÍ NAPĚTÍ VYPÍNAČE ±1.11			-FA1.11	/GA01.2
1. NAPÁJECÍ NAPĚTÍ OCHRAN ±1.11F			-FA1.11F	/GA01.5
2. OVLÁDACÍ NAPĚTÍ VYPÍNAČE ±1.21			-FA1.21	/GA01.4
2. NAPÁJECÍ NAPĚTÍ OCHRAN ±1.21F			-FA1.21F	/GA01.7
NAPÁJENÍ POHONU STŘADAČE VYPÍNAČE			-FA1.31	/GA02.2
NAPÁJENÍ OVLÁDÁNÍ A POHONŮ ODPOJOVAČŮ			-FA1.32	/GA02.5

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 10200002360
č.stavby:
GANTE projekt
EVU modul 4.90
SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EFS
ZF01
CE1
28.06.2023

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

eg.d

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ
OBVODOVÉ SCHÉMA

=AJA06 +ASJ06 &EFS ZF01
STATUS: DPS
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EFS/ZF01

1	SIGNALIZAČNÍ RELÉ 2x CONTACTS	VÝROBCE OBJ. ČÍSLO: SIEMENS	TYP: CAPDIS-S2+	
	POMOCNÉ NAPĚTÍ : CAPACITIVE VOLTAGE	KONTAKTY : INDICATOR		
ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
INDIKACE ZPĚTNÉHO NAPĚTÍ			-HU	

TECHNICKÉ KOMPONENTY | TYP | OBJ. ČÍSLO

VÝZNAM

ODKAZ POTENCIÁL

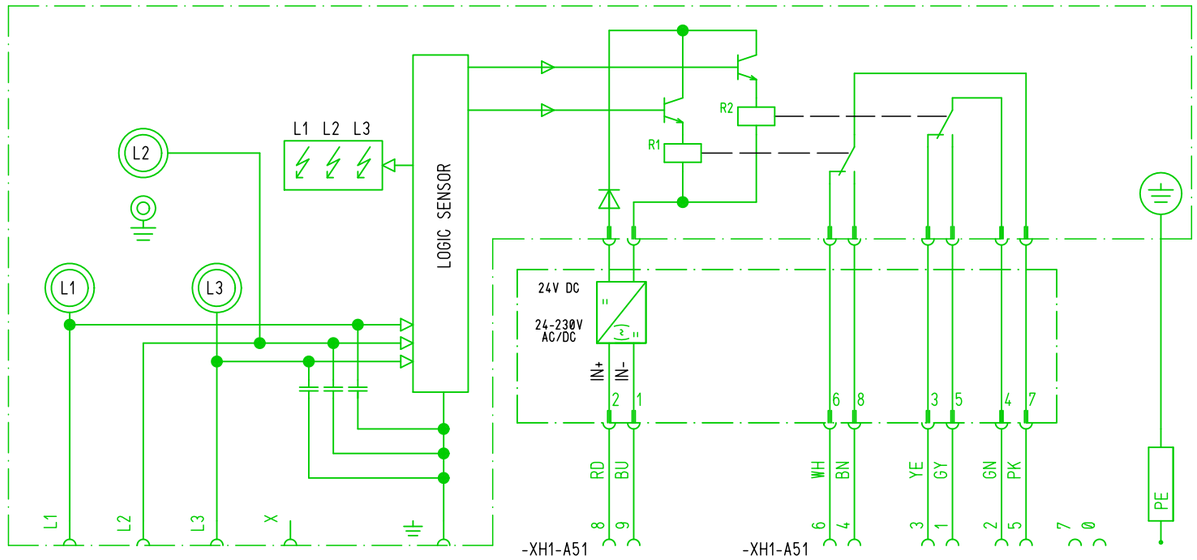

CAPACITIVE VOLTAGE
INDICATOR
CAPDIS-S2+
SIEMENS

/GA01.7 /GA01.8 /RA01.5 /RA01.5 /RA01.4 /RA01.4 /RA01.4 /RA01.5 /RA01.5 /RA01.5

POTENCIÁL ODKAZ

VÝZNAM

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.:
Č.stavby: 1020002360

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331 =AJA06&EFS ZH01 CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AJA06	+ASJ06	&EFS	ZH01
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EFS/ZH01		List:	29
		Celkem:	110

3 POMOCNÉ RELÉ

VÝROBCE: SCHRACK — TYP: MT323110
OBJ. ČÍSLO: MT323110

MULTIFUNKČNÍ RELÉ 10A SE ZKUŠ. TLAČ.
sign.LED

POMOCNÉ NAPĚTÍ : 110V DC — KONTAKTY : 3P

	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO
1	PATICE 11-PIN,ZÁS.MO	MT78740	MT78740
1	MODUL S DIODOU 1N400	MTMT00A0	MTMT00A0



ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU													
POKLES TLAKU SF6 VYPÍNAČE			-K231QM		/RA02.3	/NA02.5										
POKLES TLAKU SF6 PŘIPOJNICE WA1			-K231WA1		/RA02.5	/NA02.4										
POKLES TLAKU SF6 PŘIPOJNICE WB1			-K231WB1		/RA02.7	/NA02.4										

2 POMOCNÉ RELÉ

VÝROBCE: SIEMENS — TYP: 3RH2122-1BF40
OBJ. ČÍSLO: 3RH2122-1BF40

10A

POMOCNÉ NAPĚTÍ : 110V DC — KONTAKTY : 2S,2O

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO



ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU													
TVORBA NAPĚTÍ ±1.01			-K1.01		/GA01.3	/GA01.2	/GA01.4	/GA01.4	/GA01.2							
TVORBA NAPĚTÍ ±1.01F			-K1.01F		/GA01.6	/GA01.5	/GA01.7	/GA01.7	/GA01.6							

5 POMOCNÉ RELÉ

VÝROBCE: SIEMENS — TYP: 3RH2131-1BF40
OBJ. ČÍSLO: 3RH2131-1BF40

10A

POMOCNÉ NAPĚTÍ : 110V DC — KONTAKTY : 3S,1O

	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO
1	OCHRANNÁ DIODA	3RT2916-1DG00	3RT2916-1DG00

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU													
VYPNUTÍ ODPOJOVAČE QA			-K1QA		/MA02.2	/MA02.4	/MA02.4	/MA02.4	/MA02.4							
VYPNUTÍ ODPOJOVAČE QB			-K1QB		/MA02.5	/MA02.6	/MA02.7	/MA02.6	/MA02.6							
ZAPNUTÍ ODPOJOVAČE QA			-K2QA		/MA02.3	/MA02.4	/MA02.4	/MA02.4	/MA02.4							
ZAPNUTÍ ODPOJOVAČE QB			-K2QB		/MA02.5	/MA02.6	/MA02.7	/MA02.6	/MA02.6							
BRZDA POHONŮ ODPOJOVAČŮ			-KX01		/MA02.7	/MA02.4		/MA02.6								

2 POMOCNÉ RELÉ

VÝROBCE: SIEMENS — TYP: 3RH2140-1BF40
OBJ. ČÍSLO: 3RH2140-1BF40 & 3RH2911-1FA22

10A +3RH2911-1FA22

POMOCNÉ NAPĚTÍ : 110V DC — KONTAKTY : 6S,2O

	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO
1	OCHRANNÁ DIODA	3RT2916-1DG00	3RT2916-1DG00

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU													
VOLBA NAPĚTÍ PŘÍPOJNICE WA1			-K2WA1		/MA01.6	/SV01.3	/SV01.3	/SV01.4	/SV01.5		/MA01.6					
VOLBA NAPĚTÍ PŘÍPOJNICE WB1			-K2WB1		/MA01.6	/SV01.3	/SV01.4	/SV01.4	/SV01.5		/MA01.6					

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EFS
ZK01
CE1

				Datum	31.10.2020
				Vyprac.	HOFEREK J.
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	

TR 110/22 kV SLUŠOVICE
REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
EG.D, a.s.

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ
OBVODOVÉ SCHÉMA

=AJA06	+ASJ06	&EFS	ZK01
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EFS/ZK01			List: 30
			Celkem: 110

1	ODPOR	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO	NEDEFINOVÁN	TYP	12 kOhm
	OMEZUJÍCÍ REZISTOR				
	ODPOR	: 12 kOhm	VÝKON	: 1 W	
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP		OBJ. ČÍSLO

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU		
HLÍDÁNÍ VYPÍNACÍ CESTY			-R1		/MA01.4

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EFS
ZR01
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AJA06	+ASJ06	&EFS	ZR01
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EFS/ZR01		List:	31
		Celkem:	110

3 TRANSF. PROUDU

VÝROBCE SIEMENS

OBJ. ČÍSLO

TYP 4MC4_30

0,5FS10/5P20 PŘÍSTR.TRANSF.PROUDU

PŘEVOD : 400//5/1A

VÝKON : 5/5VA

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO



	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU															
	PTP FÁZE L1		+TA	-TA/L1		/SA01.2	/SA01.5												
	PTP FÁZE L2		+TA	-TA/L2		/SA01.3	/SA01.6												
	PTP FÁZE L3		+TA	-TA/L3		/SA01.4	/SA01.7												

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.:
Č.stavby: 1020002360

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EFS
ZT01
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

eg·d

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AJA06	+ASJ06	&EFS	ZT01
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EFS/ZT01		List:	32
		Celkem:	110

OZNAČENÍ KABELU	ODKUD (ZE ZAŘÍZENÍ) POPIS				KAM DO ZAŘÍZENÍ				TYP PRŮŘEZ VODIČE STÍNĚNÍ Z: DO: APLIKACE	ŽÍLY POUŽITÉ VOLNÉ	KABELOVÁ TRASA DÉLKA	DÉLKA (REAL.)	STAV
-WOSJ0601	=AJA06	+ASJ06	-F11	POZ.2	=AJA07	+ASJ07	-F11	POZ.2	OPT.PATCHCORD DUPLEX MM-LC/LC 62,5/125um OPT. PATCH	2 2 0	 6		
-WSSJ0601	=AJA06	+ASJ06	-XH		=AXA00	+AXY02	-XH		CYKFY-O 2x1.5 1.5mm² KABEL PVC Cu páska	2 2 0	 46		
					=AXA00	+AXY02	-XN113y						

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 10220002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EMB
WA01
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SEZNAM KABELŮ

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06 &EMB WA01

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06&EMB/WA01

List: 33
Celkem: 110

Kabel	Žíla	Cíl 1				Svorka	Cíl 2				Svorka	Potenciál	Odkaz
-WOSJ0601	1	=AJA06	+ASJ06	-F11	POZ.2	Rx2	=AJA07	+ASJ07	-F11	POZ.2	Tx1	IEC61850	=AJA06&EFS/VA01.6
OPT.PATCHCORD 62.5/125um	2	=AJA06	+ASJ06	-F11	POZ.2	Tx2	=AJA07	+ASJ07	-F11	POZ.2	Rx1	IEC61850	=AJA06&EFS/VA01.6
OPT. PATCH													
2 6													
-WSSJ0601	1	=AJA06	+ASJ06	-XH		1 (ext)	=AXA00	+AXY02	-XN113y		26 (int)	+1.13y	=AJA06&EFS/RA01.8
CYKFY-O 2x1.5 1.5mm²	2	=AJA06	+ASJ06	-XH		2 (ext)	=AXA00	+AXY02	-XH		63 (int)	H111IF/AJA06	=AJA06&EFS/RA01.8
KABEL PVC Cu páska													
2 46													

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 10200002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EMB
WB01
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

eg·d

SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06 &EMB WB01

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06&EMB/WB01

List: 34
Celkem: 110

REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ.KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AJA06 +ASJ06 -R1	ODPOR	1	NEDEFINOVÁN	12 kOhm	12 kOhm 1 W	OMEZUJÍCÍ REZISTOR	
=AJA06 +ASJ06 -FA1.13	JISTIČ	1	OEZ LETOHRAD	LTN-UC-2C-2	2A 230/400V AC	220V DC/PÓL50-60Hz 10kA IP20	OEZ:41861
=AJA06 +ASJ06 -FA1.01							
=AJA06 +ASJ06 -FA1.01F	JISTIČ	2	OEZ LETOHRAD	LTN-UC-4C-2	4A 230/400V AC	220V DC/PÓL50-60Hz 10kA IP20	OEZ:41862
=AJA06 +ASJ06 -FA1.11							
=AJA06 +ASJ06 -FA1.21							
=AJA06 +ASJ06 -FA1.31							
=AJA06 +ASJ06 -FA1.32							
=AJA06 +ASJ06 -FA1.11F							
=AJA06 +ASJ06 -FA1.21F	JISTIČ	6	OEZ LETOHRAD	LTN-UC-6C-2	6A 230/400V AC	220V DC/PÓL50-60Hz 10kA IP20	OEZ:41863
=AJA06 +ASJ06 -K231QM							
=AJA06 +ASJ06 -K231WA1							
=AJA06 +ASJ06 -K231WB1	POMOCNÉ RELÉ	3	SCHRACK	MT323110	110V DC 3P	MULTIFUNKČNÍ RELÉ 10A SE ZKUŠ. TLAČ.	MT323110
	PATICE 11-PIN,ZÁS.MO	3	SCHRACK	MT78740			MT78740
	MODUL S DIODOU 1N400	3	SCHRACK	MTMT00A0			MTMT00A0
=AJA06 +ASJ06 -F11	OCHRANA	1	SIEMENS	7SJ85	NADPROUDOVÁ 60-250V DC	100-230V AC	

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EPB
GL01
CE1

				Datum	31.10.2020
				Vyprac.	HOFEREK J.
				Schvál.	VYLÍMEC J.
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	

TR 110/22 kV SLUŠOVICE
REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
EG.D, a.s.

eg·d

SEZNAM PRVKŮ
SEZNAM ČÁSTÍ

=AJA06 &EPB GL01
STATUS: DPS
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06&EPB/GL01
List: 35
Celkem: 110

REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ.KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AJA06 +ASJ06 -BZ01	PŘEVODNÍK	1	SIEMENS	P1X28	BODOVÝ SENZOR PRO ZÁBLESK. OCHRANU	DÉLKA 4m	
=AJA06 +QM -K1	OCHRANNÉ RELÉ	1	SIEMENS		110V DC		
=AJA06 +QM -Y1	ELEKTROMAGNET	1	SIEMENS	3AY15 10-5E	Un=110V DC (-5E) P=140W (CCA.)	- - - -	
=AJA06 +QM -Y9	ELEKTROMAGNET	1	SIEMENS	3AY15 10-5E	Un=110V DC P=140W (CCA.)	- - - -	
=AJA06 +ASJ06 -HU	SIGNALIZAČNÍ RELÉ	1	SIEMENS	CAPDIS-S2+	CAPACITIVE VOLTAGE INDICATOR	2x CONTACTS	
=AJA06 +ASJ06 -K1.01							
=AJA06 +ASJ06 -K1.01F	POMOCNÉ RELÉ	2	SIEMENS	3RH2122-1BF40	110V DC 2S,2O	10A	3RH2122-1BF40
=AJA06 +ASJ06 -K1QA							
=AJA06 +ASJ06 -K1QB							
=AJA06 +ASJ06 -K2QA							
=AJA06 +ASJ06 -K2QB							
=AJA06 +ASJ06 -KX01	POMOCNÉ RELÉ	5	SIEMENS	3RH2131-1BF40	110V DC 3S,1O	10A	3RH2131-1BF40
	OCHRANNÁ DIODA	5	SIEMENS	3RT2916-1DG00			3RT2916-1DG00

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.:
Č.stavby: 10200002360

GANTE projekt

EVU modul 4.90

SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EPB
GL02
CE1

28.06.2023

			Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
			Vypracc.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
			Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	EG.D, a.s.

eg·d

SEZNAM PRVKŮ

SEZNAM ČÁSTÍ

=AJA06 &EPB GL02

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06&EPB/GL02

List: 36
Celkem: 110

REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ.KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AJA06 +ASJ06 -K2WA1							
=AJA06 +ASJ06 -K2WB1	POMOCNÉ RELÉ	2	SIEMENS	3RH2140-1BF40	110V DC 6S,2O	10A +3RH2911-1FA22	3RH2140-1BF40 & 3RH2911-1FA2
	OCHRANNÁ DIODA	2	SIEMENS	3RT2916-1DG00			3RT2916-1DG00
=AJA06 +QA -M1							
=AJA06 +QB -M1	MOTOR	2	SIEMENS	GR53X30	Un=110V DC P=150W	- In=1,4A 3AY17 11-2E MIN. JIŠTĚNÍ 2A	
=AJA06 +QA -S24							
=AJA06 +QA -S25							
=AJA06 +QB -S26							
=AJA06 +QM -S3							
=AJA06 +QM -S6							
=AJA06 +QM -S7							
=AJA06 +QM -S10							
=AJA06 +QM -S11							
=AJA06 +QM -S12							
=AJA06 +QM -S16							
=AJA06 +QM -S21							
=AJA06 +QM -S22							
=AJA06 +QM -S41							
=AJA06 +QM -S42	KONCOVÝ SPÍNAČ	14	SIEMENS		1NC+1NO		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EPB
GL03
CE1

				Datum	31.10.2020
				Vyprac.	HOFEREK J.
				Schvál.	VYLÍMEC J.
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	

TR 110/22 kV SLUŠOVICE
REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
EG.D, a.s.

eg·d

SEZNAM PRVKŮ
SEZNAM ČÁSTÍ

=AJA06 &EPB GL03
STATUS: DPS
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06&EPB/GL03
List: 37
Celkem: 110

REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ.KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AJA06 +S0 -S41							
=AJA06 +S0 -S42							
=AJA06 +S0 -S43	TLAKOVÝ SPÍNAČ	3	SIEMENS		1 PŘEP.	220V DC SF6 NXPLUS DBB	
=AJA06 +QM -S1	PŘEPÍNAČ	1	SIEMENS	3SV92	Un=250V DC/AC In=10A	3SV92 6S+6R STANDARDNĚ - VYP. SCH. 2A PŘI	
=AJA06 +QA -S1							
=AJA06 +QB -S1	PŘEPÍNAČ	2	SIEMENS	3SV92	Un=250V DC/AC In=10A	3SV92 6S+6R STANDARDNĚ - VYP. SCH. 2A PŘI	
=AJA06 +TA -TA/L1							
=AJA06 +TA -TA/L2							
=AJA06 +TA -TA/L3	TRANSF. PROUDU	3	SIEMENS	4MC4_30	400//5/1A 5/5VA	0,5FS10/5P20 PŘÍSTR.TRANSF.PROUDU	
=AJA06 +QM -M1	MOTOR	1	SIEMENS/GROSCHOPP	3AY17 11-2E	Un=110V DC (-2E) P=max.700W	- 3AY17 11-2E In=6,4A MIN. JIŠTĚNÍ 6A	

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06&EPB
GL04
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE	SEZNAM PRVKŮ	=AJA06		&EPB	GL04
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY		STATUS: DPS			
				Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE					List: 38
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	SEZNAM ČÁSTÍ	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06&EPB/GL04			Celkem: 110

+ASJ06

ČELNÍ POHLED

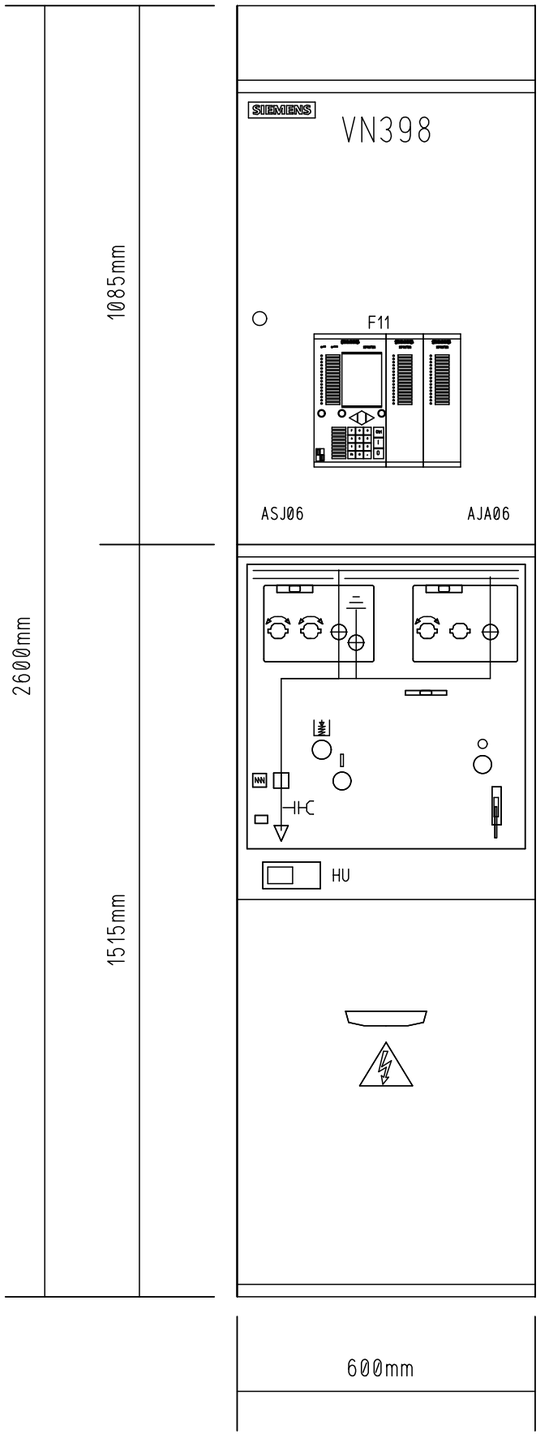

PROVEDENÍ ROZVÁDĚČE

PROVEDENÍ:	SKŘÍŇOVÝ DVOUSYSTÉMOVÝ ROZVÁDĚČ 22kV NXPLUS PLYNEM IZOLOVANÝ S VAKUOVÝM VYPÍNAČEM. UZEMNĚNÍ VÝVODU PŘES ZAPNUTÝ VYPÍNAČ
PŘÍVODY:	ZDOLA
VÝVODY:	ZDOLA
KRYTÍ:	IP3XD KRYTY A PŘEPÁŽKY ČÁST VN - IP65
PRACOVNÍ PODMÍNKY:	PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ (DLE EN 604391 ed.2 čl. 6.1)
JMENOVITÝ PROUD:	1250 A

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	3 AC 22kV 50 Hz / IT
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	ZEMNĚNÍM V SÍTÍCH KDE NENÍ PŘÍMO UZEMNĚNÝ STŘED ZDROJE(UZEL) A POSPOJOVÁNÍM (dle PNE 33 0000-1 ed.6 čl. 3.4.3.1, 3.4.3.4)
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	3/N/PE AC 100V 50Hz / TT
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMAT. ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY A OCHR.POSPOJOVÁNÍM
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	2 DC 110V/IT
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMAT. ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY A OCHR.POSPOJOVÁNÍM S HLÍDÁNÍM IZOLAČ. STAVU

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+ASJ06&ELU
DD01
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE	POHLED NA ROZVÁDĚČ	=AJA06	+ASJ06	&ELU	DD01
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY		STATUS: DPS			
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE					List: 39
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&ELU/DD01			Celkem: 110

+ASJ06

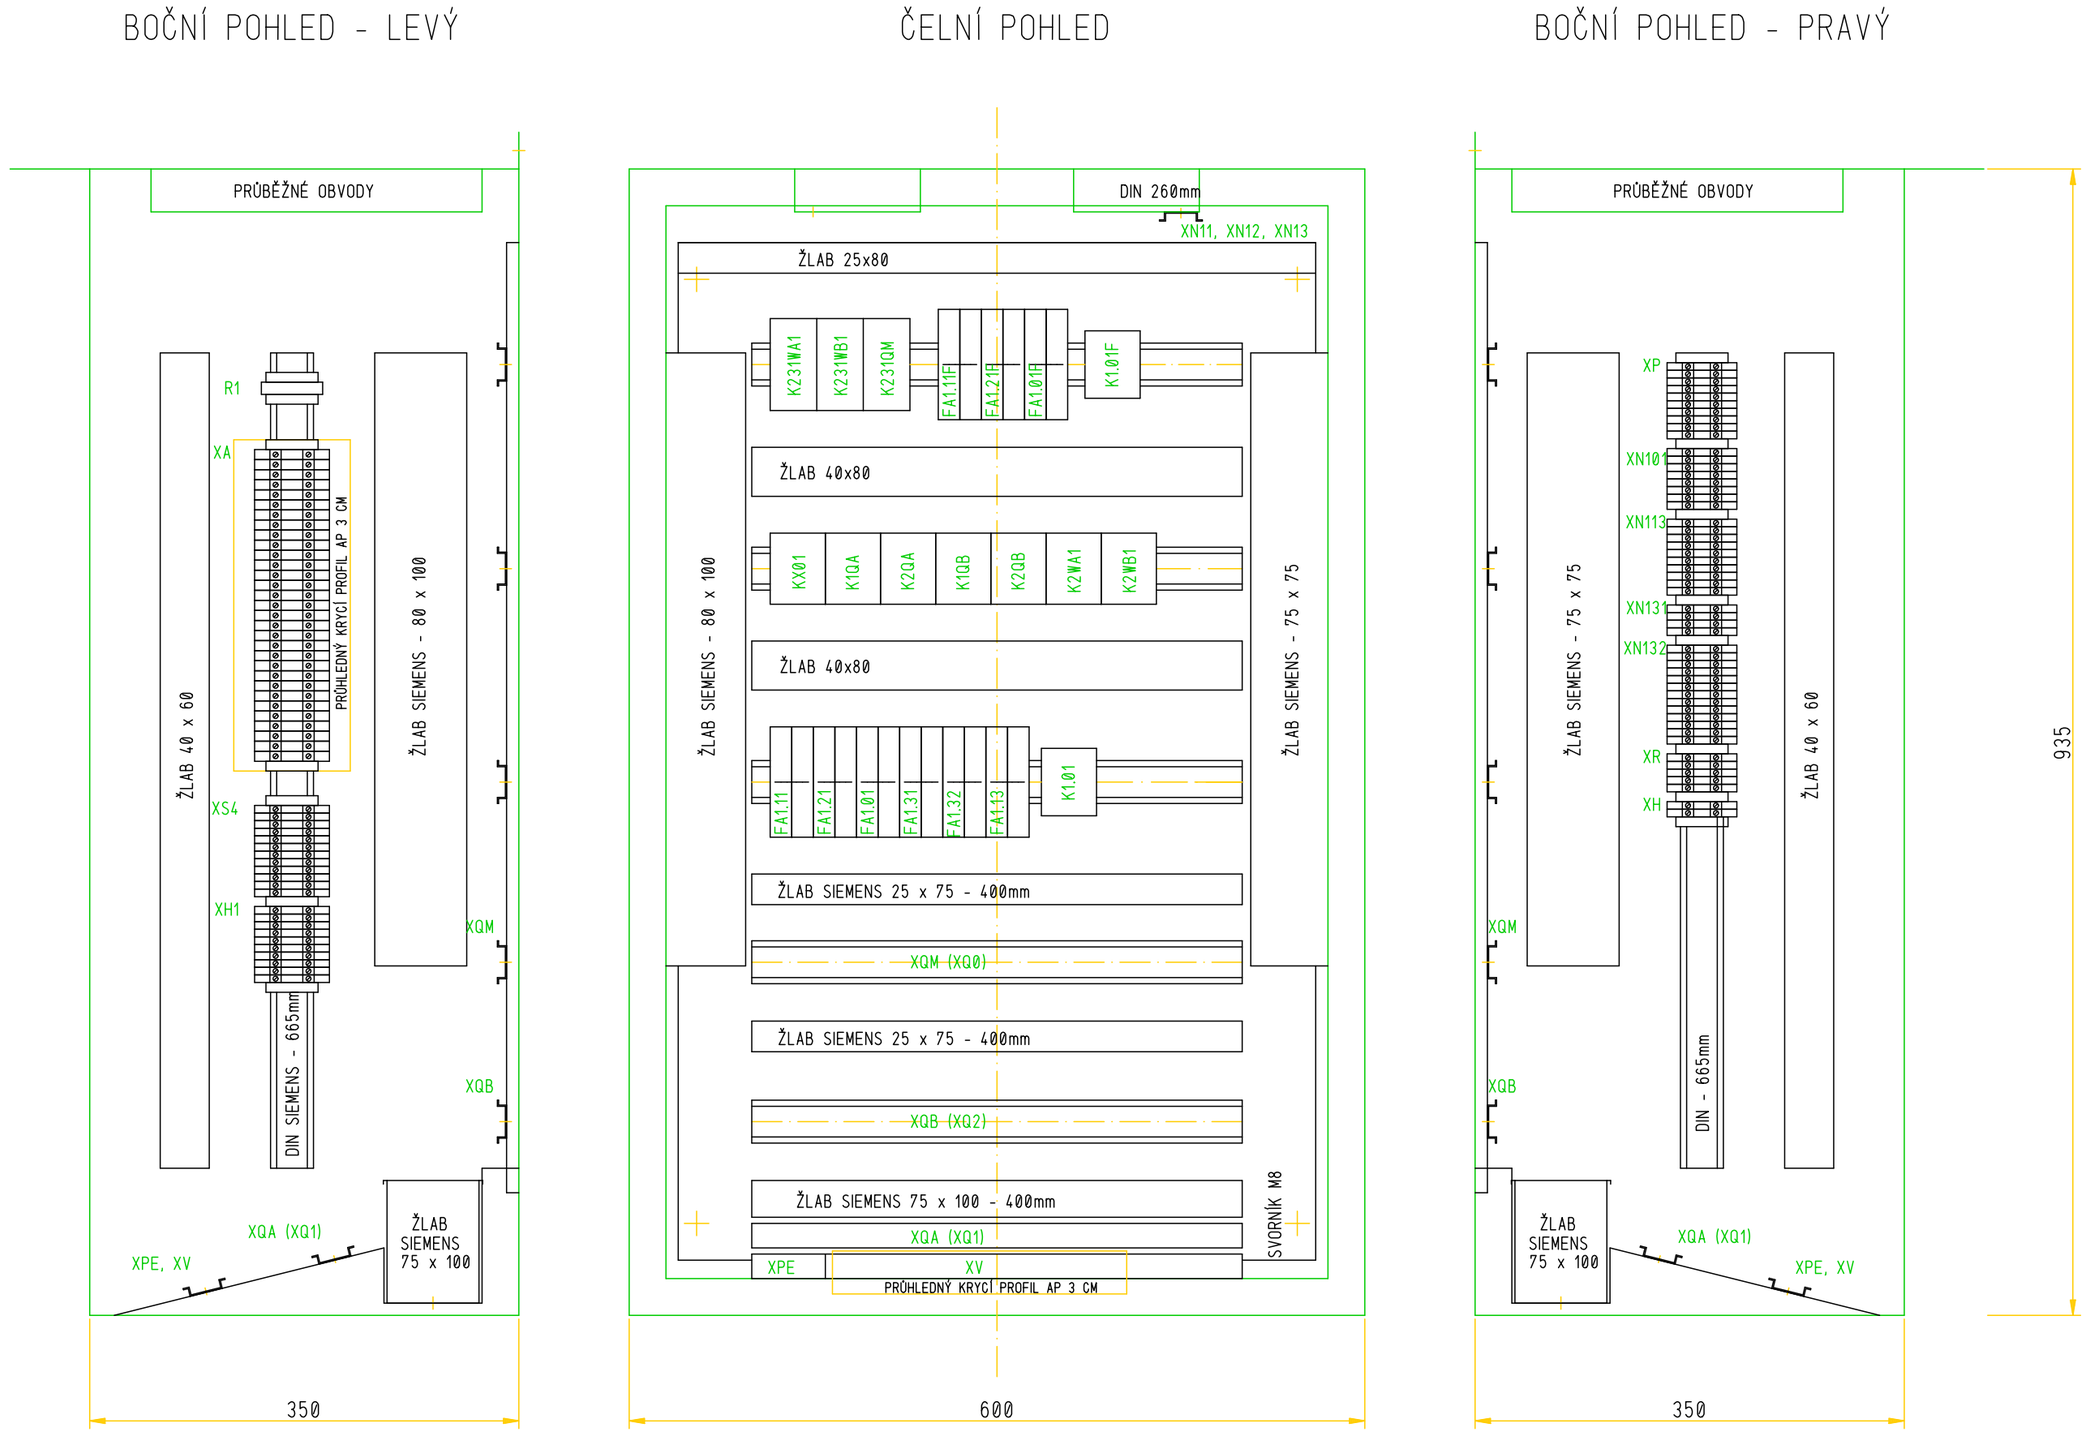

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+ASJ06&ELU
DD02
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE	POHLED NA ROZVÁDĚČ	=AJA06	+ASJ06	&ELU	DD02
				Vypracl.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY		STATUS: DPS	
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE			List: 40
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&ELU/DD02	Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-XA

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	2.5mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: URTK/S

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE			POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/SA01.4														-PE		PE		110					
/SA01.2																	fTAaN1	111	+TA	-TA/L1	1S1		
/SA01.2																	fTAaL1	112	+TA	-TA/L1	1S2		
/XA01.1																		113					
/SA01.3																	fTAaN2	121	+TA	-TA/L2	1S1		
/SA01.3																	fTAaL2	122	+TA	-TA/L2	1S2		
/XA01.1																		123					
/SA01.4														-F11	POZ.1	A7	fTAaN3	131	+TA	-TA/L3	1S1		
/SA01.4														-F11	POZ.1	A8	fTAaL3	132	+TA	-TA/L3	1S2		
/XA01.1																		133					
/SA01.8														-PE		PE	fTAbN	210		-XA	342		
/SA01.5																	fTAbN1	211	+TA	-TA/L1	2S1		
/SA01.5														-F11	POZ.1	A1	fTAbL1	212	+TA	-TA/L1	2S2		
/XA01.2																		213					
/SA01.5														-F11	POZ.1	A2	fTAbN	214		-XA	312		
/SA01.6																	fTAbN2	221	+TA	-TA/L2	2S1		
/SA01.6														-F11	POZ.1	A3	fTAbL2	222	+TA	-TA/L2	2S2		
/XA01.2																		223					
/SA01.6														-F11	POZ.1	A4	fTAbN	224		-XA	322		
/SA01.7																	fTAbN3	231	+TA	-TA/L3	2S1		
/SA01.7														-F11	POZ.1	A5	fTAbL3	232	+TA	-TA/L3	2S2		
/XA01.2																		233					
/SA01.7														-F11	POZ.1	A6	fTAbN	234		-XA	332		
/SA01.5																	fTAbN	312		-XA	214		
/SA01.5																	fTAbN	314					
/SA01.6																	fTAbN	322		-XA	224		
/SA01.6																	fTAbN	324					
/SA01.7																	fTAbN	332		-XA	234		
/SA01.7																	fTAbN	334					
/SA01.8																	fTAbN	342		-XA	210		
/SA01.8																	fTAbN	344					

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+ASJ06&EMA
K10
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XA

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+ASJ06	&EMA	K10
STATUS:	DPS		
ČÍSLO VÝKRESU:	SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K10	List:	41
		Celkem:	110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSSJ0601	2	2	CYKFY-O 2x1.5	2	

-XH

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT 4-MT-P/P

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		
/RA01.8	<-												1	=AXA00 +AXY02 -XN113y	26
/RA01.8	<-												2	=AXA00 +AXY02 -XH	63

POTENCIÁL	Č.
+1.13y	1
H111IF/AJA06	2

OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
-F11	POZ.2	B10		
-F11	POZ.2	B7		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+ASJ06&EMA
K20
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XH

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+ASJ06	&EMA	K20
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K20		List:	42
		Celkem:	110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-XH1

MATERIÁL VODIČŮ		Ø	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: VBSTB4-FS(6-2,8-0,8)

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/GA01.8														-XN113	7
/GA01.7														-XN113	1
/RA01.5														-HU	7
/RA01.5														-HU	6
/RA01.5														-HU	5
/RA01.5														-HU	4
/RA01.4														-HU	3
/RA01.4														-HU	2
/RA01.4														-HU	1
/RA01.5														-HU	0

POTENCIÁL	Č.
-1.13	1
+1.13	2
	3
H850OFF	4
+1.13	5
H850ON	6
H850ON	7
H850OFF	8
H850OFF	9
	10

OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
-HU		9		
-HU		8		
-XH1		8		
-XN113		3		
-F11	POZ.3	B10		
-XH1		4		
-F11	POZ.3	B9		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+ASJ06&EMA
K30
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XH1

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+ASJ06	&EMA	K30
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K30		List:	43
		Celkem:	110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-XN11

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	4mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT 6

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/GA01.2														-FA1.11	3
/GA01.5														-FA1.11F	3
/GA01.2														-FA1.11	1
/GA01.6														-FA1.11F	1

POTENCIÁL	Č.
+1.1	1
+1.1	2
-1.1	3
-1.1	4

OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
=AJA05 +ASJ05 -XN11	2		
=AJA07 +ASJ07 -XN11	1		
=AJA05 +ASJ05 -XN11	4		
=AJA07 +ASJ07 -XN11	3		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+ASJ06&EMA
K40
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XN11

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+ASJ06	&EMA	K40
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K40		List:	44
		Celkem:	110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-XN12

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	4mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT 6

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/GA01.4														-FA1.21	3
/GA01.7														-FA1.21F	3
/GA01.4														-FA1.21	1
/GA01.7														-FA1.21F	1

POTENCIÁL	Č.
+1.2	1
+1.2	2
-1.2	3
-1.2	4

OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
=AJA05 +ASJ05 -XN12	2		
=AJA07 +ASJ07 -XN12	1		
=AJA05 +ASJ05 -XN12	4		
=AJA07 +ASJ07 -XN12	3		

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+ASJ06&EMA
K50
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

eg·d

SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XN12

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+ASJ06	&EMA	K50
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K50		List:	45
		Celkem:	110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-XN13

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	4mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT 6

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/GA02.2														-FA1.31	3
/GA02.5														-FA1.32	3
/GA02.3														-FA1.31	1
/GA02.6														-FA1.32	1

POTENCIÁL	Č.
+1.3	1
+1.3	2
-1.3	3
-1.3	4

OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
=AJA05 +ASJ05 -XN13	2		
=AJA07 +ASJ07 -XN13	1		
=AJA05 +ASJ05 -XN13	4		
=AJA07 +ASJ07 -XN13	3		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+ASJ06&EMA
K60
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XN13

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+ASJ06	&EMA	K60

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K60

List: 46
Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-XN101

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT 4-MT-P/P

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/MA01.4														-FA1.01	4
/MA01.6															
/MA01.6															
/MA01.6															
/MA01.2														-FA1.01	2
/MA01.3															
/MA01.6															
/MA01.6															

POTENCIÁL	Č.
+1.01	1
+1.01	2
+1.01	3
+1.01	4
-1.01	5
-1.01	6
-1.01	7
-1.01	8

OZNAČENÍ CÍLE				ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
-XQM		13			
-F11	POZ.3	D11	Q		
-F11	POZ.1	C2			
-XQM		21			
-K2WA1		A2	Q		

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+ASJ06&EMA
K70
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

eg·d

SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XN101

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+ASJ06	&EMA	K70
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K70		List:	47
		Celkem:	110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-XN113

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT 4-MT-P/P

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/GA01.7														-FA1.13	4
/QA01.2															
/RA01.5															
/RA01.5															
/RA02.3															
/RA02.3															
/GA01.7														-FA1.13	2
/QA01.2															
/RA02.3															
/RA02.3															

POTENCIÁL	Č.
+1.13	1
+1.13	2
+1.13	3
+1.13	4
+1.13	5
+1.13	6
-1.13	7
-1.13	8
-1.13	9
-1.13	10

OZNAČENÍ CÍLE				ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
-XH1		2			
-XQM		71 A			
-XH1		5			
-F11	POZ.1	D6			
-XS4		890			
-XH1		1			
-F11	POZ.3	A3	Q		
-K231QM		A2	Q		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+ASJ06&EMA
K80
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XN113

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+ASJ06	&EMA	K80
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K80		List:	48
		Celkem:	110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-XN131

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT 4-MT-P/P

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/GA02.2														-FA1.31	4
/GA02.4															
/GA02.3														-FA1.31	2
/GA02.4															

POTENCIÁL		Č.
+1.31		1
+1.31		2
-1.31		3
-1.31		4

OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
-XQM		27		
-F11	POZ.1	D7		
-XQM		28		
-F11	POZ.1	D9		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+ASJ06&EMA
K90
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XN131

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+ASJ06	&EMA	K90
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K90		List:	49
		Celkem:	110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-XN132

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT 4-MT-P/P

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/GA02.5														-FA1.32	4
/MA02.4															
/MA02.6															
/MA02.4															
/MA02.6															
/MA02.6															
/GA02.6														-FA1.32	2
/MA02.4															
/MA02.6															
/MA02.4															
/MA02.6															
/MA02.7															
/MA02.7															

POTENCIÁL	Č.
+1.32	1
+1.32	2
+1.32	3
+1.32	4
+1.32	5
+1.32	6
-1.32	7
-1.32	8
-1.32	9
-1.32	10
-1.32	11
-1.32	12
-1.32	13

OZNAČENÍ CÍLE				ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
-F11	POZ.1	C3	Q		
-K1QA		13			
-K1QB		13			
-K2QA		43			
-K2QB		43			
-F11	POZ.1	C7	Q		
-K1QA		43			
-K1QB		43			
-K2QA		13			
-K2QB		13			
-KX01		A2			

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+ASJ06&EMA
K100
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XN132

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+ASJ06	&EMA	K100
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K100		List:	50
		Celkem:	110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-XP

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT 4-MT-P/P

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE				ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/NA01.4														=AJA05 +ASJ05 -XP	2	+1.02	1	-F11	POZ.2	B3			
/NA01.5														=AJA07 +ASJ07 -XP	1	+1.02	2						
/NA01.5														=AJA05 +ASJ05 -XP	4	-1.02	3	-F11	POZ.1	D12			
/NA01.6														=AJA07 +ASJ07 -XP	3	-1.02	4						
/NA01.4														=AJA05 +ASJ05 -XP	6	f331S	5	-F11	POZ.2	B4			
/NA01.5														=AJA07 +ASJ07 -XP	5	f331S	6	-F11	POZ.1	D14			
/NA02.4														=AJA05 +ASJ05 -XP	8	L1	7	-K231WA1		11	Q		
/NA02.7														=AJA07 +ASJ07 -XP	7	L1	8						
/NA02.4														=AJA05 +ASJ05 -XP	10	H231AJA	9	-K231WA1		12	Q		
/NA02.7														=AJA07 +ASJ07 -XP	9	H231AJA	10						

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+ASJ06&EMA
K110
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XP

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+ASJ06	&EMA	K110
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K110		List: 51	Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-XQA

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: VBSTB4-FS(6-2,8-0,8)

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE			POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/MA02.4														Q	-K1QA		33	A -fQA	101 B	+QA	-X1	1		
															-XQA		818	C	D				
/MA02.4														Q	-K1QA		14	+fQA	102	+QA	-X1	0		
/QA01.4															-XQM		73 A	A +1.13	111 B	+QA	-X11	9		
															-XQA		511 A	C	D				
/QA01.4															-F11	POZ.3	A7	f31QA	112	+QA	-X11	8		
/QA01.4															-F11	POZ.3	A8	f41QA	114	+QA	-X11	7		
/M_QA_01.3																			121	+QA	-X11	6		
/M_QA_01.3																			122	+QA	-X11	5		
/M_QA_01.3																			124	+QA	-X11	4		
/M_QA_01.3																			131	+QA	-X11	3		
/M_QA_01.3																			132	+QA	-X11	2		
/M_QA_01.4																			133	+QA	-X11	1		
/M_QA_01.4																			134	+QA	-X11	0		
/M_QA_01.4																			141	+QA	-X12	3		
/M_QA_01.4																			142	+QA	-X12	2		
/M_QA_01.4																			143	+QA	-X12	1		
/M_QA_01.4																			144	+QA	-X12	0		
/M_QA_01.5																			151	+QA	-X13	3		
/M_QA_01.5																			152	+QA	-X13	2		
/M_QA_01.5																			153	+QA	-X13	1		
/M_QA_01.5																			154	+QA	-X13	0		
/M_QA_01.5																			161	+QA	-X14	3		
/M_QA_01.5																			162	+QA	-X14	2		
/M_QA_01.5																			163	+QA	-X14	1		
/M_QA_01.5																			164	+QA	-X14	0		
/M_QA_01.6																			171	+QA	-X15	3		
/M_QA_01.6																			172	+QA	-X15	2		
/M_QA_01.6																			173	+QA	-X15	1		
/M_QA_01.6																			174	+QA	-X15	0		
/QA01.5															-XQA		111 C	A +1.13	511 B	+QA	-X51	9		
															-XQB		211 C	C	D				
/QA01.5															-F11	POZ.3	B3	f31QE	512	+QA	-X51	8		
/QA01.5															-F11	POZ.3	B4	f41QE	514	+QA	-X51	7		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+ASJ06&EMA
K120
CE1

28.06.2023

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XQA

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+ASJ06	&EMA	K120
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K120		List:	52
		Celkem:	110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-XQA

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: VBSTB4-FS(6-2,8-0,8)

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG		OZNAČENÍ CÍLE			POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QA_02.3																			521	+QA	-X51	6		
/M_QA_02.3																			522	+QA	-X51	5		
/M_QA_02.3																			524	+QA	-X51	4		
/M_QA_02.3																			531	+QA	-X51	3		
/M_QA_02.3																			532	+QA	-X51	2		
/M_QA_02.4																			533	+QA	-X51	1		
/M_QA_02.4																			534	+QA	-X51	0		
/M_QA_02.4																			541	+QA	-X52	3		
/M_QA_02.4																			542	+QA	-X52	2		
/M_QA_02.5																			543	+QA	-X52	1		
/M_QA_02.4																			544	+QA	-X52	0		
/M_QA_02.5																			551	+QA	-X53	3		
/M_QA_02.5																			552	+QA	-X53	2		
/M_QA_02.5																			553	+QA	-X53	1		
/M_QA_02.5																			554	+QA	-X53	0		
/M_QA_02.6																			561	+QA	-X54	3		
/M_QA_02.6																			562	+QA	-X54	2		
/M_QA_02.6																			563	+QA	-X54	1		
/M_QA_02.6																			564	+QA	-X54	0		
/M_QA_02.6																			571	+QA	-X55	3		
/M_QA_02.6																			572	+QA	-X55	2		
/M_QA_02.7																			573	+QA	-X55	1		
/M_QA_02.7																			574	+QA	-X55	0		
/M_QA_01.7																			811	+QA	-X81	3		
/M_QA_01.7																			812	+QA	-X81	2		
/M_QA_01.8																			813	+QA	-X81	1		
/M_QA_01.8																			814	+QA	-X81	0		
/RA01.3															-XQM			23 A	A +1.13 815 B	+QA	-X82	3		
															-XQB			819	C D					
/RA01.3															-F11	POZ.2		B14	A H921MAN 816 B	+QA	-X82	2		
															-XQB			820	C D					
/MA02.4														Q	-KX01			14	+fQA1 817	+QA	-X82	1		
/MA02.4															-XQA			101 C	-fQA 818	+QA	-X82	0		

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+ASJ06&EMA
K121
CE1

28.06.2023

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE	SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XQA	=AJA06	+ASJ06	&EMA	K121
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY		STATUS: DPS			
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE					List: 53
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K121			Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-XQB

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: VBSTB4-FS(6-2,8-0,8)

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE			POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/MA02.6														Q	-K1QB		33	A -fQB	201 B	+QB	-X2	1		
															-XQB		822	C	D				
/MA02.6														Q	-K1QB		14	+fQB	202	+QB	-X2	0		
/QA01.6															-XQM		23 C	A +1.13	211 B	+QB	-X21	9		
															-XQA		511 C	C	D				
/QA01.6															-F11	POZ.3	A9	f31QB	212	+QB	-X21	8		
/QA01.6															-F11	POZ.3	A10	f41QB	214	+QB	-X21	7		
/M_QB_01.3																			221	+QB	-X21	6		
/M_QB_01.3																			222	+QB	-X21	5		
/M_QB_01.3																			224	+QB	-X21	4		
/M_QB_01.3																			231	+QB	-X21	3		
/M_QB_01.3																			232	+QB	-X21	2		
/M_QB_01.4																			233	+QB	-X21	1		
/M_QB_01.4																			234	+QB	-X21	0		
/M_QB_01.4																			241	+QB	-X22	3		
/M_QB_01.4																			242	+QB	-X22	2		
/M_QB_01.4																			243	+QB	-X22	1		
/M_QB_01.4																			244	+QB	-X22	0		
/M_QB_01.5																			251	+QB	-X23	3		
/M_QB_01.5																			252	+QB	-X23	2		
/M_QB_01.5																			253	+QB	-X23	1		
/M_QB_01.5																			254	+QB	-X23	0		
/M_QB_01.5																			261	+QB	-X24	3		
/M_QB_01.5																			262	+QB	-X24	2		
/M_QB_01.5																			263	+QB	-X24	1		
/M_QB_01.6																			264	+QB	-X24	0		
/M_QB_01.6																			271	+QB	-X25	3		
/M_QB_01.6																			272	+QB	-X25	2		
/M_QB_01.6																			273	+QB	-X25	1		
/M_QB_01.6																			274	+QB	-X25	0		
/M_QB_01.6																			671	+QB	-X65	3		
/M_QB_01.7																			672	+QB	-X65	2		
/M_QB_01.7																			673	+QB	-X65	1		
/M_QB_01.7																			674	+QB	-X65	0		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+ASJ06&EMA
K130
CEZ

28.06.2023

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE	
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY	
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE	
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	

SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XQB

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+ASJ06	&EMA	K130
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K130		List:	54
		Celkem:	110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-XQB

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: VBSTB4-FS(6-2,8-0,8)

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG		OZNAČENÍ CÍLE	
/RA01.3															-XQA	815 C
/RA01.3															-XQA	816 C
/MA02.6														Q	-KX01	34
/MA02.6															-XQB	201 C

POTENCIÁL	Č.
+1.13	819
H921MAN	820
+fQB1	821
-fQB	822

OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
+QB	-X83	3		
+QB	-X83	2		
+QB	-X83	1		
+QB	-X83	0		

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+ASJ06&EMA
K131
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XQB

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+ASJ06	&EMA	K131
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K131		List:	55
		Celkem:	110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-XQM

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: VBSTB4-FS(6-2,8-0,8)

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE			POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/MA01.4														-XN101		1	+1.01	13	+QM	-X10	3		
/MA01.2														-XR		1	+1.011	14	+QM	-X10	2		
/M_QM_02.2																		15	+QM	-X10	1		
/M_QM_02.2																		16	+QM	-X10	0		
/MA01.2														-XR		2	+f2QM	17	+QM	-X11	9		
/MA01.2														-XR		3	-f2QM	18	+QM	-X11	8		
/M_QM_01.3																		19	+QM	-X11	7		
/MA01.3														-XR		4	A f11QM	20 B	+QM	-X11	6		
														-R1		1	C	D					
/MA01.3														-XN101		6	-1.01	21	+QM	-X11	5		
/MA01.4														-XQM		51	f11QM.1	22	+QM	-X11	4		
/RA01.2														-XQA		815 A	A +1.13	23 B	+QM	-X11	3		
														-XQB		211 A	C	D					
/RA01.2														-F11	POZ.2	B13	f912CLR	24	+QM	-X11	2		
/M_QM_02.2																		25	+QM	-X11	1		
/M_QM_02.2																		26	+QM	-X11	0		
/GA02.2														-XN131		1	+1.31	27	+QM	-X12	9		
/GA02.3														-XN131		3	-1.31	28	+QM	-X12	8		
/M_QM_02.3																		29	+QM	-X12	7		
/M_QM_02.3																		30	+QM	-X12	6		
/M_QM_02.3																		31	+QM	-X12	5		
/M_QM_02.3																		32	+QM	-X12	4		
/M_QM_02.4																		33	+QM	-X12	3		
/M_QM_02.4																		34	+QM	-X12	2		
/M_QM_02.4																		41	+QM	-X12	1		
/M_QM_02.4																		42	+QM	-X12	0		
/M_QM_02.4																		43	+QM	-X13	9		
/M_QM_02.4																		44	+QM	-X13	8		
/M_QM_02.3																		45	+QM	-X13	7		
/M_QM_02.3																		46	+QM	-X13	6		
/MA01.5														-XQM		22	f11QM.1	51	+QM	-X13	5		
/MA01.5														-R1		2	f11QM	52	+QM	-X13	4		
/M_QM_02.5																		54	+QM	-X13	3		
/M_QM_02.5																		61	+QM	-X13	2		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+ASJ06&EMA
K140
CE1

				Datum	31.10.2020
				Vyprac.	HOFEREK J.
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	

TR 110/22 kV SLUŠOVICE
REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XQM

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+ASJ06	&EMA	K140
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K140		List:	56
		Celkem:	110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-XQM

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: VBSTB4-FS(6-2,8-0,8)

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE			POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QM_02.5																		62	+QM	-X13	1		
/M_QM_02.5																		64	+QM	-X13	0		
/QA01.2														-XN113		2	A +1.13	71 B	+QM	-X14	9		
														-XQM		73 C	C	D					
/QA01.2														-F11	POZ.3	A1	f31QM	72	+QM	-X14	8		
/QA01.3														-XQA		111 A	A +1.13	73 B	+QM	-X14	7		
														-XQM		71 C	C	D					
/QA01.3														-F11	POZ.3	A2	f41QM	74	+QM	-X14	6		
/M_QM_02.6																		81	+QM	-X14	5		
/M_QM_02.6																		82	+QM	-X14	4		
/M_QM_02.6																		83	+QM	-X14	3		
/M_QM_02.6																		84	+QM	-X14	2		
/M_QM_02.6																		91	+QM	-X14	1		
/M_QM_02.6																		92	+QM	-X14	0		
/M_QM_02.7																		93	+QM	-X15	9		
/M_QM_02.7																		94	+QM	-X15	8		
/M_QM_02.7																		101	+QM	-X15	7		
/M_QM_02.7																		102	+QM	-X15	6		
/M_QM_02.7																		103	+QM	-X15	5		
/M_QM_02.7																		104	+QM	-X15	4		
/M_QM_02.7																		111	+QM	-X15	3		
/M_QM_02.7																		112	+QM	-X15	2		
/M_QM_02.8																		113	+QM	-X15	1		
/M_QM_02.8																		114	+QM	-X15	0		
/M_QM_02.8																		121	+QM	-X16	1		
/M_QM_02.8																		122	+QM	-X16	0		
/M_QM_02.8																		123	+QM	-X17	1		
/M_QM_02.8																		124	+QM	-X17	0		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+ASJ06&EMA
K141
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE	SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XQM	=AJA06	+ASJ06	&EMA	K141
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY		STATUS: DPS			
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE					List: 57
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K141			Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-XR

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT 4-MT-P/P

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/MA01.2														-XQM	14
/MA01.2														-XQM	17
/MA01.2														-XQM	18
/MA01.3														-XQM	20 A
/MA01.4															

POTENCIÁL	Č.
+1.011	1
+f2QM	2
-f2QM	3
f11QM	4
f11QM	5

OZNAČENÍ CÍLE				ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
-F11	POZ.1	B13	Q		
-F11	POZ.1	B14			
-F11	POZ.1	C1			
-F11	POZ.1	B12	Q		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+ASJ06&EMA
K150
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

eg·d

SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XR

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+ASJ06	&EMA	K150
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K150		List:	58
		Celkem:	110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-XS4

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: VBSTB4-FS(6-2,8-0,8)

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE			POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/RA02.3														-XN113		5	+1.13	890	+S0	-X88	3		
/RA02.3														-F11	POZ.2	B12	H231A	891	+S0	-X88	2		
/RA02.3														-K231QM		A1	H231QMA	892	+S0	-X88	1		
/M_S0_01.3																	REZ.	893	+S0	-X88	0		
/RA02.5																	A +1.13	894 B	+S0	-X89	3		
																	C	D					
/RA02.5																	A H231A	895 B	+S0	-X89	2		
																	C	D					
/RA02.5														-K231WA1		A1	H231WA1A	896	+S0	-X89	1		
/M_S0_01.4																	REZ.	897	+S0	-X89	0		
/RA02.7																	+1.13	902	+S0	-X90	3		
/RA02.6																	H231A	903	+S0	-X90	2		
/RA02.7														-K231WB1		A1	H231WB1A	904	+S0	-X90	1		
/M_S0_01.5																	REZ.	905	+S0	-X90	0		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+ASJ06&EMA
K160
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XS4

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+ASJ06	&EMA	K160
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K160		List:	59
		Celkem:	110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-XV

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	2.5mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: URTK/S

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		
/SV01.3														-K2WA1		13
/SV01.7																
/SV01.3														-K2WA1		23
/SV01.7																
/SV01.4														-K2WA1		33
/SV01.7																
/SV01.5														-K2WA1		43
/SV01.7																
/SV01.3														-K2WB1		13
/SV01.7																
/SV01.4														-K2WB1		23
/SV01.7																
/SV01.4														-K2WB1		33
/SV01.7																
/SV01.5														-K2WB1		43
/SV01.7																
/SV01.3														-F11	POZ.1	B1
/SV01.3																
/SV01.3														-F11	POZ.1	B3
/SV01.3																
/SV01.4														-F11	POZ.1	B5
/SV01.4																
/SV01.5													Q	-F11	POZ.1	B6
/SV01.5																

POTENCIÁL	Č.
fTVWA1aL1	1
fTVWA1aL1	2
fTVWA1aL2	3
fTVWA1aL2	4
fTVWA1aL3	5
fTVWA1aL3	6
fTVWA1aN	7
fTVWA1aN	8
fTVWB1aL1	9
fTVWB1aL1	10
fTVWB1aL2	11
fTVWB1aL2	12
fTVWB1aL3	13
fTVWB1aL3	14
fTVWB1aN	15
fTVWB1aN	16
fTVaL1	17
fTVaL1	18
fTVaL2	19
fTVaL2	20
fTVaL3	21
fTVaL3	22
fTVaN	23
fTVaN	24

OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
=AJA05	+ASJ05 -XV	2		
=AJA07	+ASJ07 -XV	1		
=AJA05	+ASJ05 -XV	4		
=AJA07	+ASJ07 -XV	3		
=AJA05	+ASJ05 -XV	6		
=AJA07	+ASJ07 -XV	5		
=AJA05	+ASJ05 -XV	8		
=AJA07	+ASJ07 -XV	7		
=AJA05	+ASJ05 -XV	10		
=AJA07	+ASJ07 -XV	9		
=AJA05	+ASJ05 -XV	12		
=AJA07	+ASJ07 -XV	11		
=AJA05	+ASJ05 -XV	14		
=AJA07	+ASJ07 -XV	13		
=AJA05	+ASJ05 -XV	16		
=AJA07	+ASJ07 -XV	15		
	-K2WA1	14	Q	
	-K2WA1	24	Q	
	-K2WA1	34	Q	
	-K2WA1	44	Q	

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+ASJ06&EMA
K170
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ06-XV

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+ASJ06	&EMA	K170
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+ASJ06&EMA/K170		List:	60
		Celkem:	110

POHON

STAVOVÁ SIGNALIZACE POHONU ODPOJOVAČE

ODPOJOVAČ QA

VYP. ZAP.

POLOHA PÁKY

VLOŽENÁ VYSUNUTÁ VLOŽENÁ VYSUNUTÁ

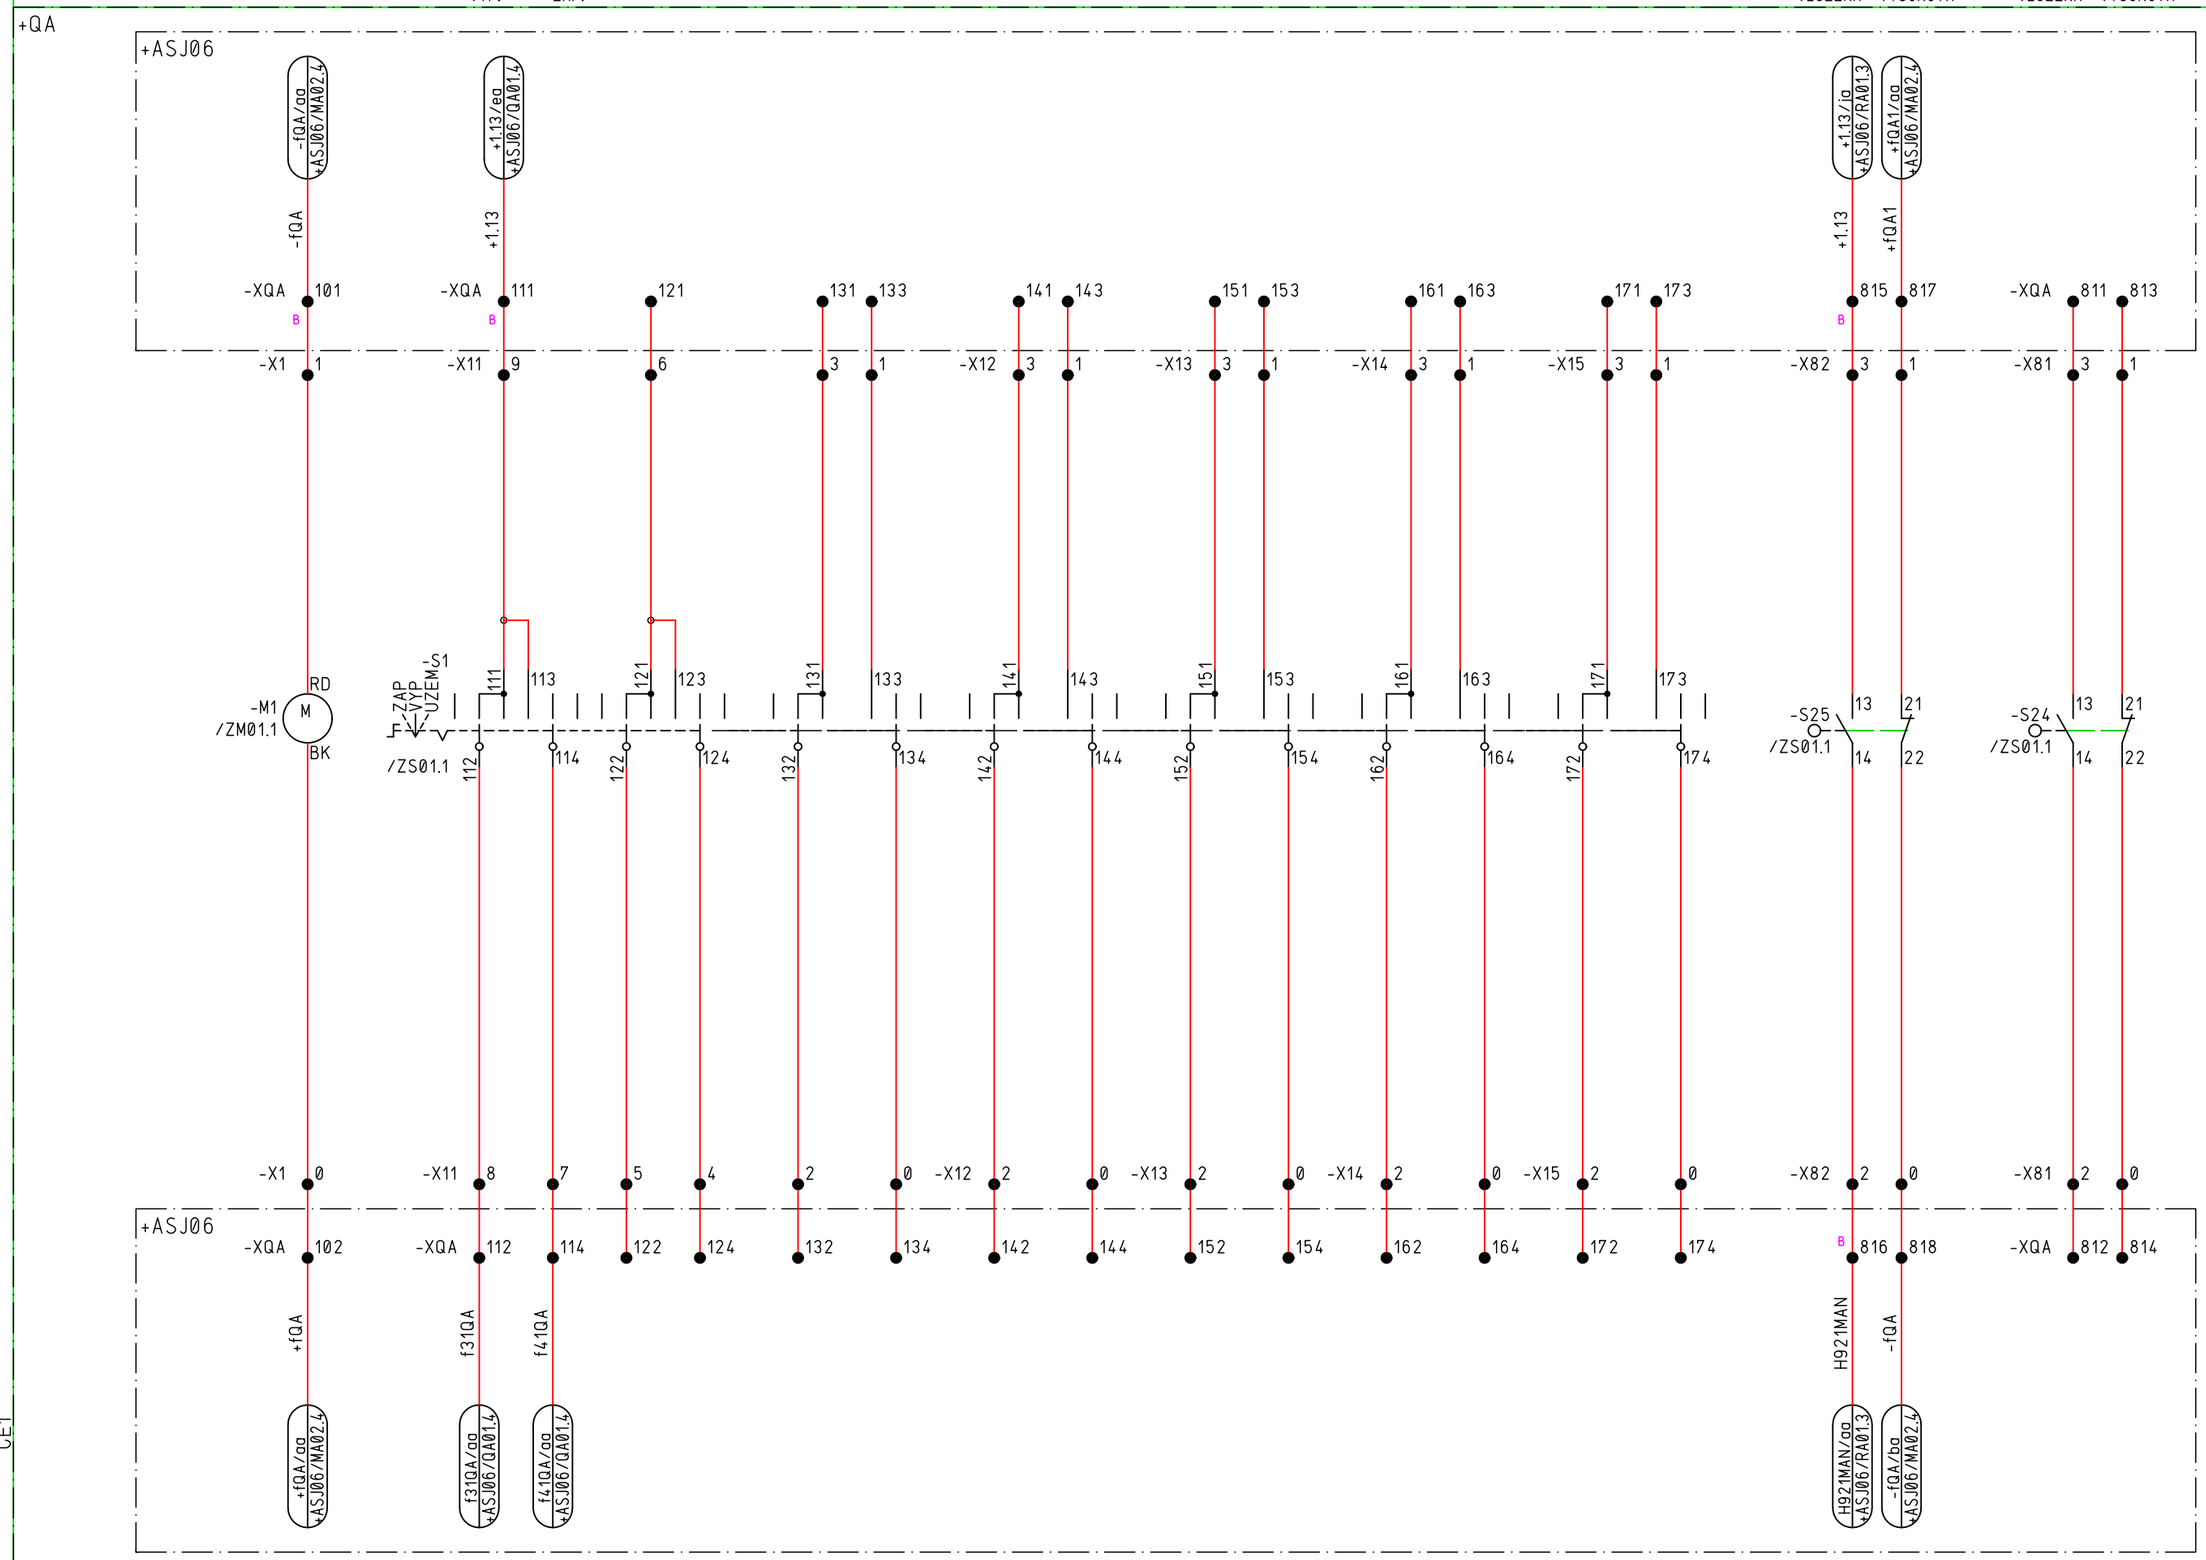

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 10200002360
Č.stavby:

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QA&EFS
M_QA_01
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE	eg·d	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (NXPLUS_SD_QA)	=AJA06	+QA	&EFS M_QA_01
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY			STATUS: DPS		
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE					List: 61
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QA&EFS/M_QA_01		Celkem: 110

STAVOVÁ SIGNALIZACE POHONU UZEMŇOVAČE

UZEMŇOVAČ QE

VYP. ZAP.

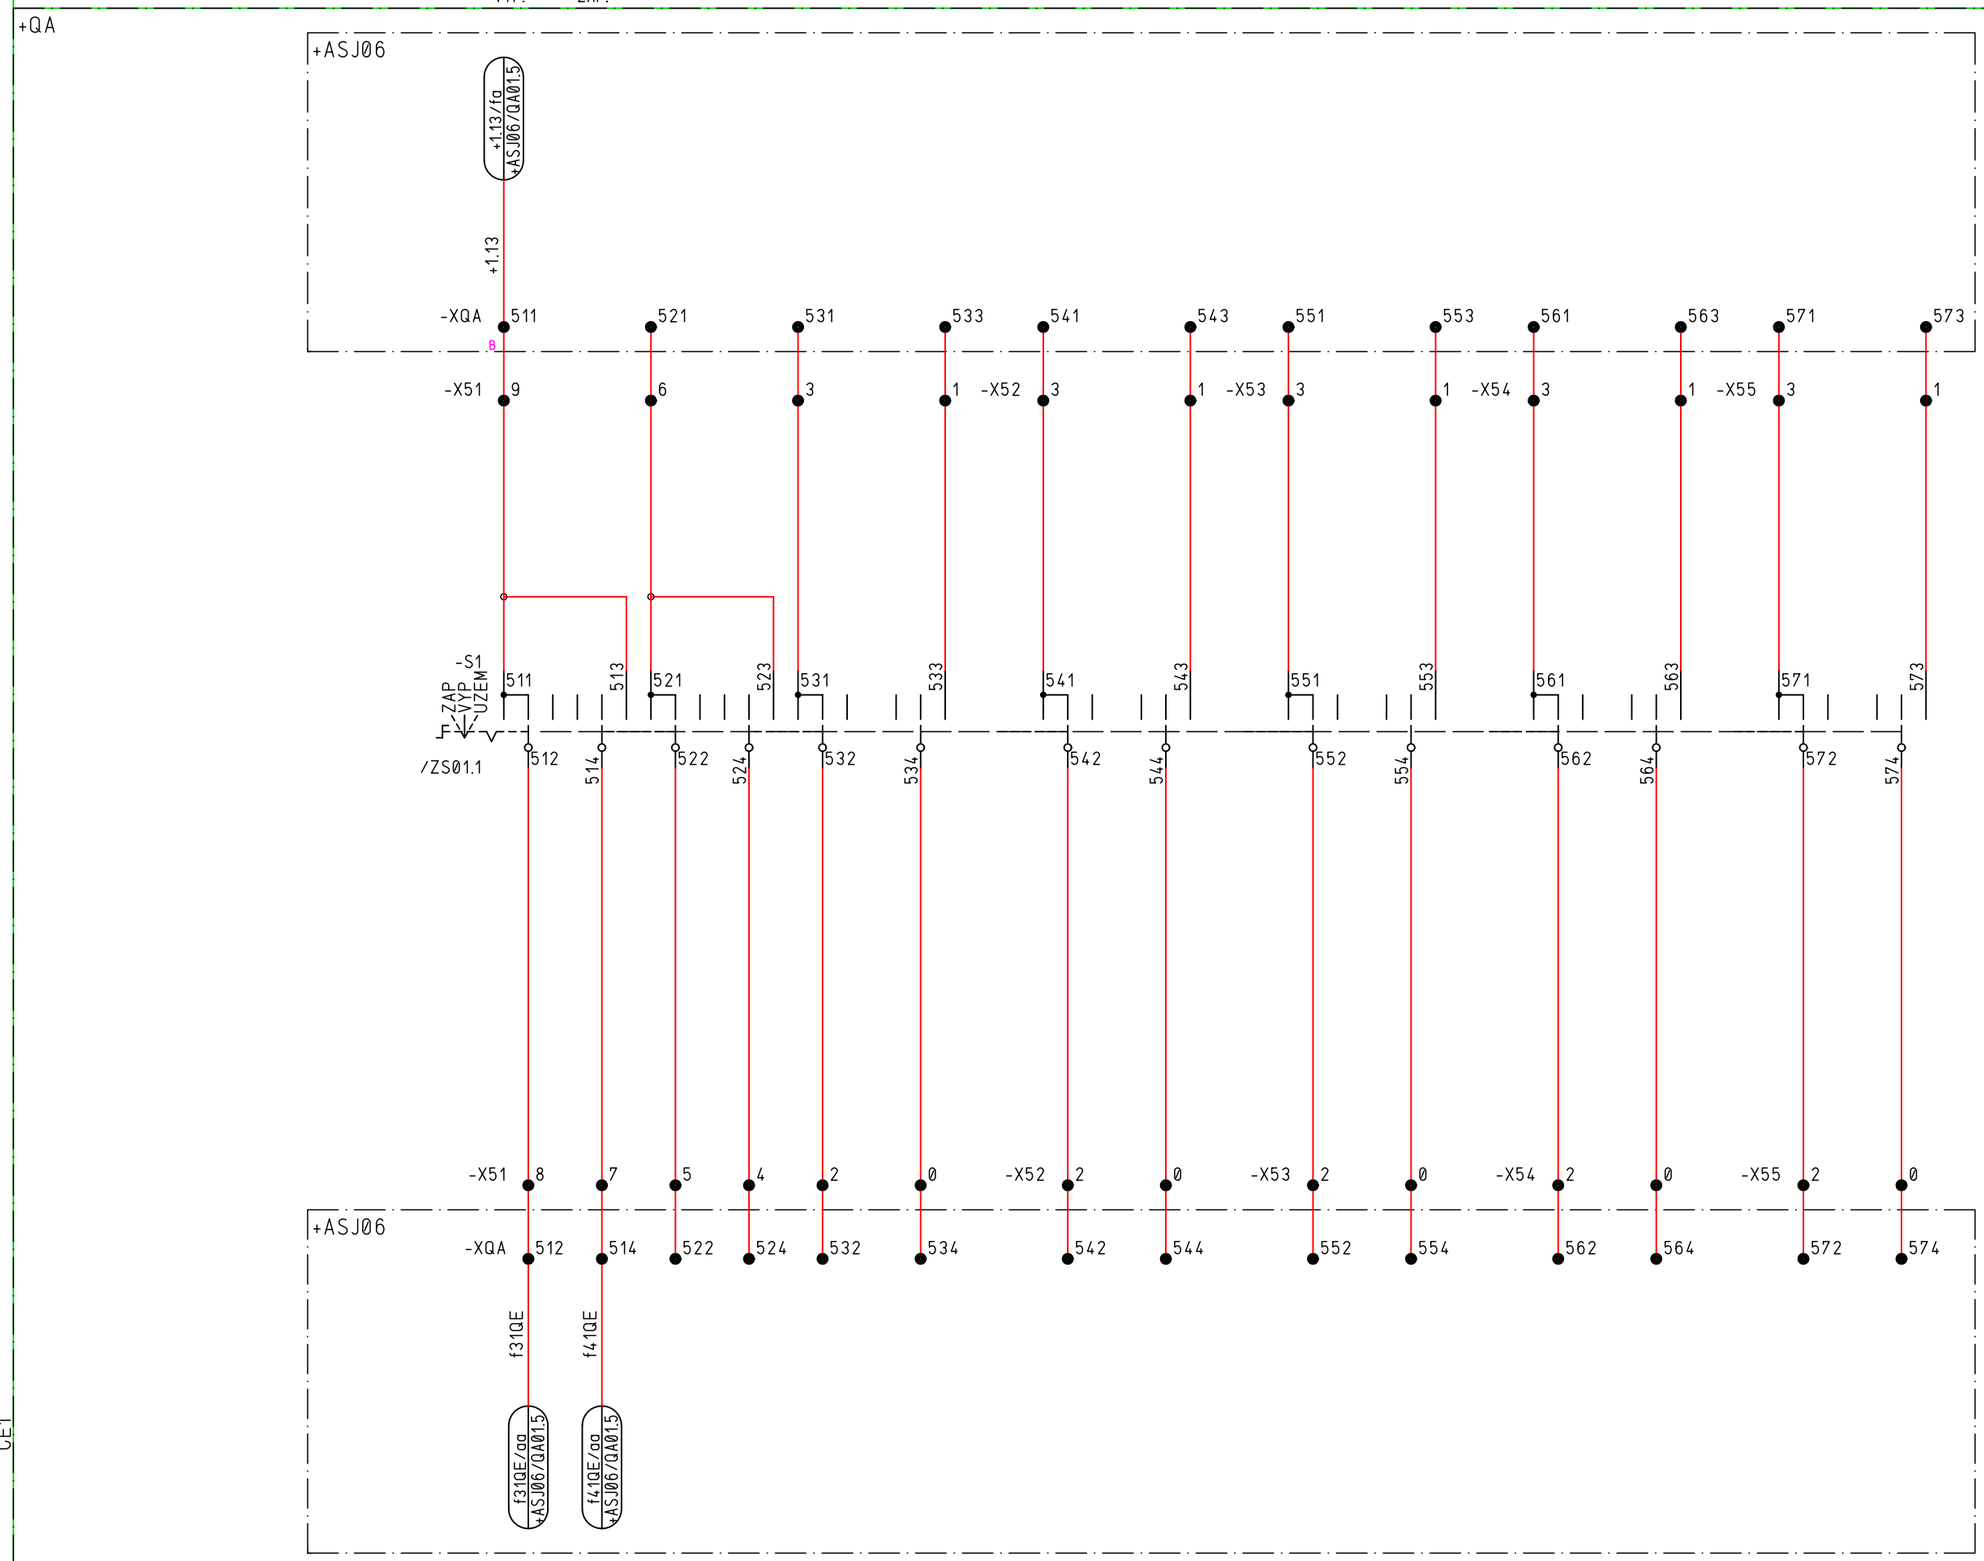

EVU modul 4.90

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QA&EFS
M_QA_02
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (NXPLUS_SD_QA)	=AJA06 +QA &EFS	M_QA_02
				Vypracoval	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY		STATUS: DPS	
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schválil	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE			List: 62
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QA&EFS/M_QA_02	Celkem: 110

1	MOTOR	VÝROBCE OBJ. ČÍSLO	SIEMENS	TYP	GR53X30
	-	3AY17 11-2E	In=1,4A		MIN. JIŠTĚNÍ 2A
	NAPĚTÍ	: Un=110V DC	VÝKON		: P=150W

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO



	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU		
	MOTOR TŘÍPOLOHOVÉHO SPÍNAČE			-M1		/M_QA_01.2

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QA&EFS
ZM01
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

eg·d

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AJA06	+QA	&EFS	ZM01
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QA&EFS/ZM01		List:	63
		Celkem:	110

2	KONCOVÝ SPÍNAČ	VÝROBCE: SIEMENS OBJ. ČÍSLO:	TYP:		
	SPÍNACÍ KONTAKTY : 1NC+1NO	PROUD :			
	TECHNICKÉ KOMPONENTY:	TYP:	OBJ. ČÍSLO:		
	ZPŮSOB POUŽITÍ:	NASTAVENÍ:	UMÍSTĚNÍ:	OZNAČENÍ PRVKU:	
	POLOHA PÁKY VYSUNUTÁ VLOŽENÁ			-S24	/M_QA_01.7 /M_QA_01.8
	POLOHA PÁKY VYSUNUTÁ VLOŽENÁ			-S25	/M_QA_01.7 /M_QA_01.7



1	PŘEPÍNAČ	VÝROBCE SIEMENS OBJ. ČÍSLO	TYP 3SV92		
	3SV92	6S+6R STANDARDNĚ -	VYP. SCH. 2A PŘI		
	KONTAKTY	Un=250V DC/AC	JMENOVITÉ NAPĚTÍ	In=10A	
	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO		
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
	POMOCNÉ KONTAKTY ODPOJOVAČE			-S1	/M_QA_01.2 /M_QA_02.2 /M_QA_01.2 /M_QA_02.3 /M_QA_01.3 /M_QA_02.3 /M_QA_01.3 /M_QA_02.3 /M_QA_01.3 /M_QA_02.3 /M_QA_01.4 /M_QA_02.4 /M_QA_01.4 /M_QA_02.4 /M_QA_01.4 /M_QA_02.5 /M_QA_01.5 /M_QA_02.5 /M_QA_01.5 /M_QA_02.5 /M_QA_01.5 /M_QA_02.6 /M_QA_01.5 /M_QA_02.6 /M_QA_01.6 /M_QA_02.6 /M_QA_01.6 /M_QA_02.7

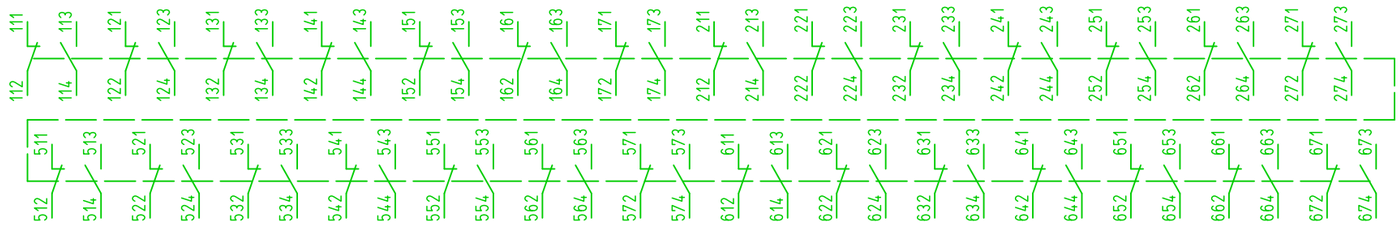

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QA&EFS
ZS01
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AJA06	+QA &EFS ZS01
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY		STATUS: DPS	
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE			List: 64
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QA&EFS/ZS01	Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X1

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K	1,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QA_01.2														+ASJ06 -XQA	102	+fQA	0	-M1	BK		
/M_QA_01.2														+ASJ06 -XQA	101 B	-fQA	1	-M1	RD		

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QA&EMA
K10
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X1

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+QA	&EMA	K10

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QA&EMA/K10

List: 65
Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X11

MATERIÁL VODIČŮ ⌀ BARVA
STANDARD: H07V-K 1,5mm2 SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QA_01.4														+ASJ06 -XQA	134		0	-S1	134			
/M_QA_01.4														+ASJ06 -XQA	133		1	-S1	133			
/M_QA_01.3														+ASJ06 -XQA	132		2	-S1	132			
/M_QA_01.3														+ASJ06 -XQA	131		3	-S1	131			
/M_QA_01.3														+ASJ06 -XQA	124		4	-S1	124			
/M_QA_01.3														+ASJ06 -XQA	122		5	-S1	122			
/M_QA_01.3														+ASJ06 -XQA	121		6	-S1	121	Q		
/M_QA_01.3														+ASJ06 -XQA	114	f41QA	7	-S1	114			
/M_QA_01.2														+ASJ06 -XQA	112	f31QA	8	-S1	112			
/M_QA_01.2														+ASJ06 -XQA	111 B	+1.13	9	-S1	111	Q		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QA&EMA
K20
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X11

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06 | +QA | &EMA | K20

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QA&EMA/K20

List: 66
Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X12

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K	1,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QA_01.4														+ASJ06 -XQA	144		0	-S1	144		
/M_QA_01.4														+ASJ06 -XQA	143		1	-S1	143		
/M_QA_01.4														+ASJ06 -XQA	142		2	-S1	142		
/M_QA_01.4														+ASJ06 -XQA	141		3	-S1	141		

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QA&EMA
K30
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X12

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+QA	&EMA	K30
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QA&EMA/K30		List: 67	Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X13

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K	1,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QA_01.5														+ASJ06 -XQA	154		0	-S1	154		
/M_QA_01.5														+ASJ06 -XQA	153		1	-S1	153		
/M_QA_01.5														+ASJ06 -XQA	152		2	-S1	152		
/M_QA_01.5														+ASJ06 -XQA	151		3	-S1	151		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QA&EMA
K40
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X13

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+QA	&EMA	K40

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QA&EMA/K40

List: 68
Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X14

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K	1,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QA_01.5														+ASJ06 -XQA	164		0	-S1	164		
/M_QA_01.5														+ASJ06 -XQA	163		1	-S1	163		
/M_QA_01.5														+ASJ06 -XQA	162		2	-S1	162		
/M_QA_01.5														+ASJ06 -XQA	161		3	-S1	161		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QA&EMA
K50
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X14

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+QA	&EMA	K50

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QA&EMA/K50

List: 69
Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X15

MATERIÁL VODIČŮ ∅ BARVA
STANDARD: H07V-K 1,5mm2 SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QA_01.6														+ASJ06 -XQA	174		0	-S1	174		
/M_QA_01.6														+ASJ06 -XQA	173		1	-S1	173		
/M_QA_01.6														+ASJ06 -XQA	172		2	-S1	172		
/M_QA_01.6														+ASJ06 -XQA	171		3	-S1	171		

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QA&EMA
K60
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE		SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X15	=AJA06	+QA	&EMA	K60	
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY			STATUS: DPS				
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE						List:	70
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QA&EMA/K60			Celkem:	110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X51

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K	1,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QA_02.4														+ASJ06 -XQA	534		0	-S1	534			
/M_QA_02.4														+ASJ06 -XQA	533		1	-S1	533			
/M_QA_02.3														+ASJ06 -XQA	532		2	-S1	532			
/M_QA_02.3														+ASJ06 -XQA	531		3	-S1	531			
/M_QA_02.3														+ASJ06 -XQA	524		4	-S1	524			
/M_QA_02.3														+ASJ06 -XQA	522		5	-S1	522			
/M_QA_02.3														+ASJ06 -XQA	521		6	-S1	521	Q		
/M_QA_02.3														+ASJ06 -XQA	514	f41QE	7	-S1	514			
/M_QA_02.2														+ASJ06 -XQA	512	f31QE	8	-S1	512			
/M_QA_02.2														+ASJ06 -XQA	511 B	+1.13	9	-S1	511	Q		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QA&EMA
K70
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X51

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+QA	&EMA	K70
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QA&EMA/K70		List: 71	Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X52

MATERIÁL VODIČŮ ∅ BARVA
STANDARD: H07V-K 1,5mm2 SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QA_02.4														+ASJ06 -XQA	544		0	-S1	544		
/M_QA_02.5														+ASJ06 -XQA	543		1	-S1	543		
/M_QA_02.4														+ASJ06 -XQA	542		2	-S1	542		
/M_QA_02.4														+ASJ06 -XQA	541		3	-S1	541		

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QA&EMA
K80
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X52

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06 | +QA | &EMA | K80

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QA&EMA/K80

List: 72
Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X53

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K	1,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QA_02.5														+ASJ06 -XQA	554		0	-S1	554		
/M_QA_02.5														+ASJ06 -XQA	553		1	-S1	553		
/M_QA_02.5														+ASJ06 -XQA	552		2	-S1	552		
/M_QA_02.5														+ASJ06 -XQA	551		3	-S1	551		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QA&EMA
K90
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X53

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+QA	&EMA	K90

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QA&EMA/K90

List: 73
Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X54

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K	1,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QA_02.6														+ASJ06 -XQA	564		0	-S1	564		
/M_QA_02.6														+ASJ06 -XQA	563		1	-S1	563		
/M_QA_02.6														+ASJ06 -XQA	562		2	-S1	562		
/M_QA_02.6														+ASJ06 -XQA	561		3	-S1	561		

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QA&EMA
K100
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X54

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+QA	&EMA	K100

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QA&EMA/K100

List: 74
Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X55

MATERIÁL VODIČŮ ∅ BARVA
STANDARD: H07V-K 1,5mm2 SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QA_02.7														+ASJ06 -XQA	574		0	-S1	574		
/M_QA_02.7														+ASJ06 -XQA	573		1	-S1	573		
/M_QA_02.6														+ASJ06 -XQA	572		2	-S1	572		
/M_QA_02.6														+ASJ06 -XQA	571		3	-S1	571		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QA&EMA
K110
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X55

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06 | +QA | &EMA | K110

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QA&EMA/K110

List: 75
Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X81

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K	1,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QA_01.8														+ASJ06 -XQA	814		0	-S24	22		
/M_QA_01.8														+ASJ06 -XQA	813		1	-S24	21		
/M_QA_01.7														+ASJ06 -XQA	812		2	-S24	14		
/M_QA_01.7														+ASJ06 -XQA	811		3	-S24	13		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QA&EMA
K120
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X81

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+QA	&EMA	K120

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QA&EMA/K120

List: 76
Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X82

MATERIÁL VODIČŮ ∅ BARVA
STANDARD: H07V-K 1,5mm2 SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/M_QA_01.7														+ASJ06 -XQA	818
/M_QA_01.7														+ASJ06 -XQA	817
/M_QA_01.7														+ASJ06 -XQA	816 B
/M_QA_01.7														+ASJ06 -XQA	815 B

POTENCIÁL	Č.
-fQA	0
+fQA1	1
H921MAN	2
+1.13	3

OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
-S25	22		
-S25	21		
-S25	14		
-S25	13		

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QA&EMA
K130
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

eg·d

SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X82

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+QA	&EMA	K130

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QA&EMA/K130

List: 77
Celkem: 110

POHON

STAVOVÁ SIGNALIZACE POHONU ODPOJOVAČE

ODPOJOVAČ QB

VYP. ZAP.

POLOHA PÁKY

VLOŽENÁ VYSUNUTÁ

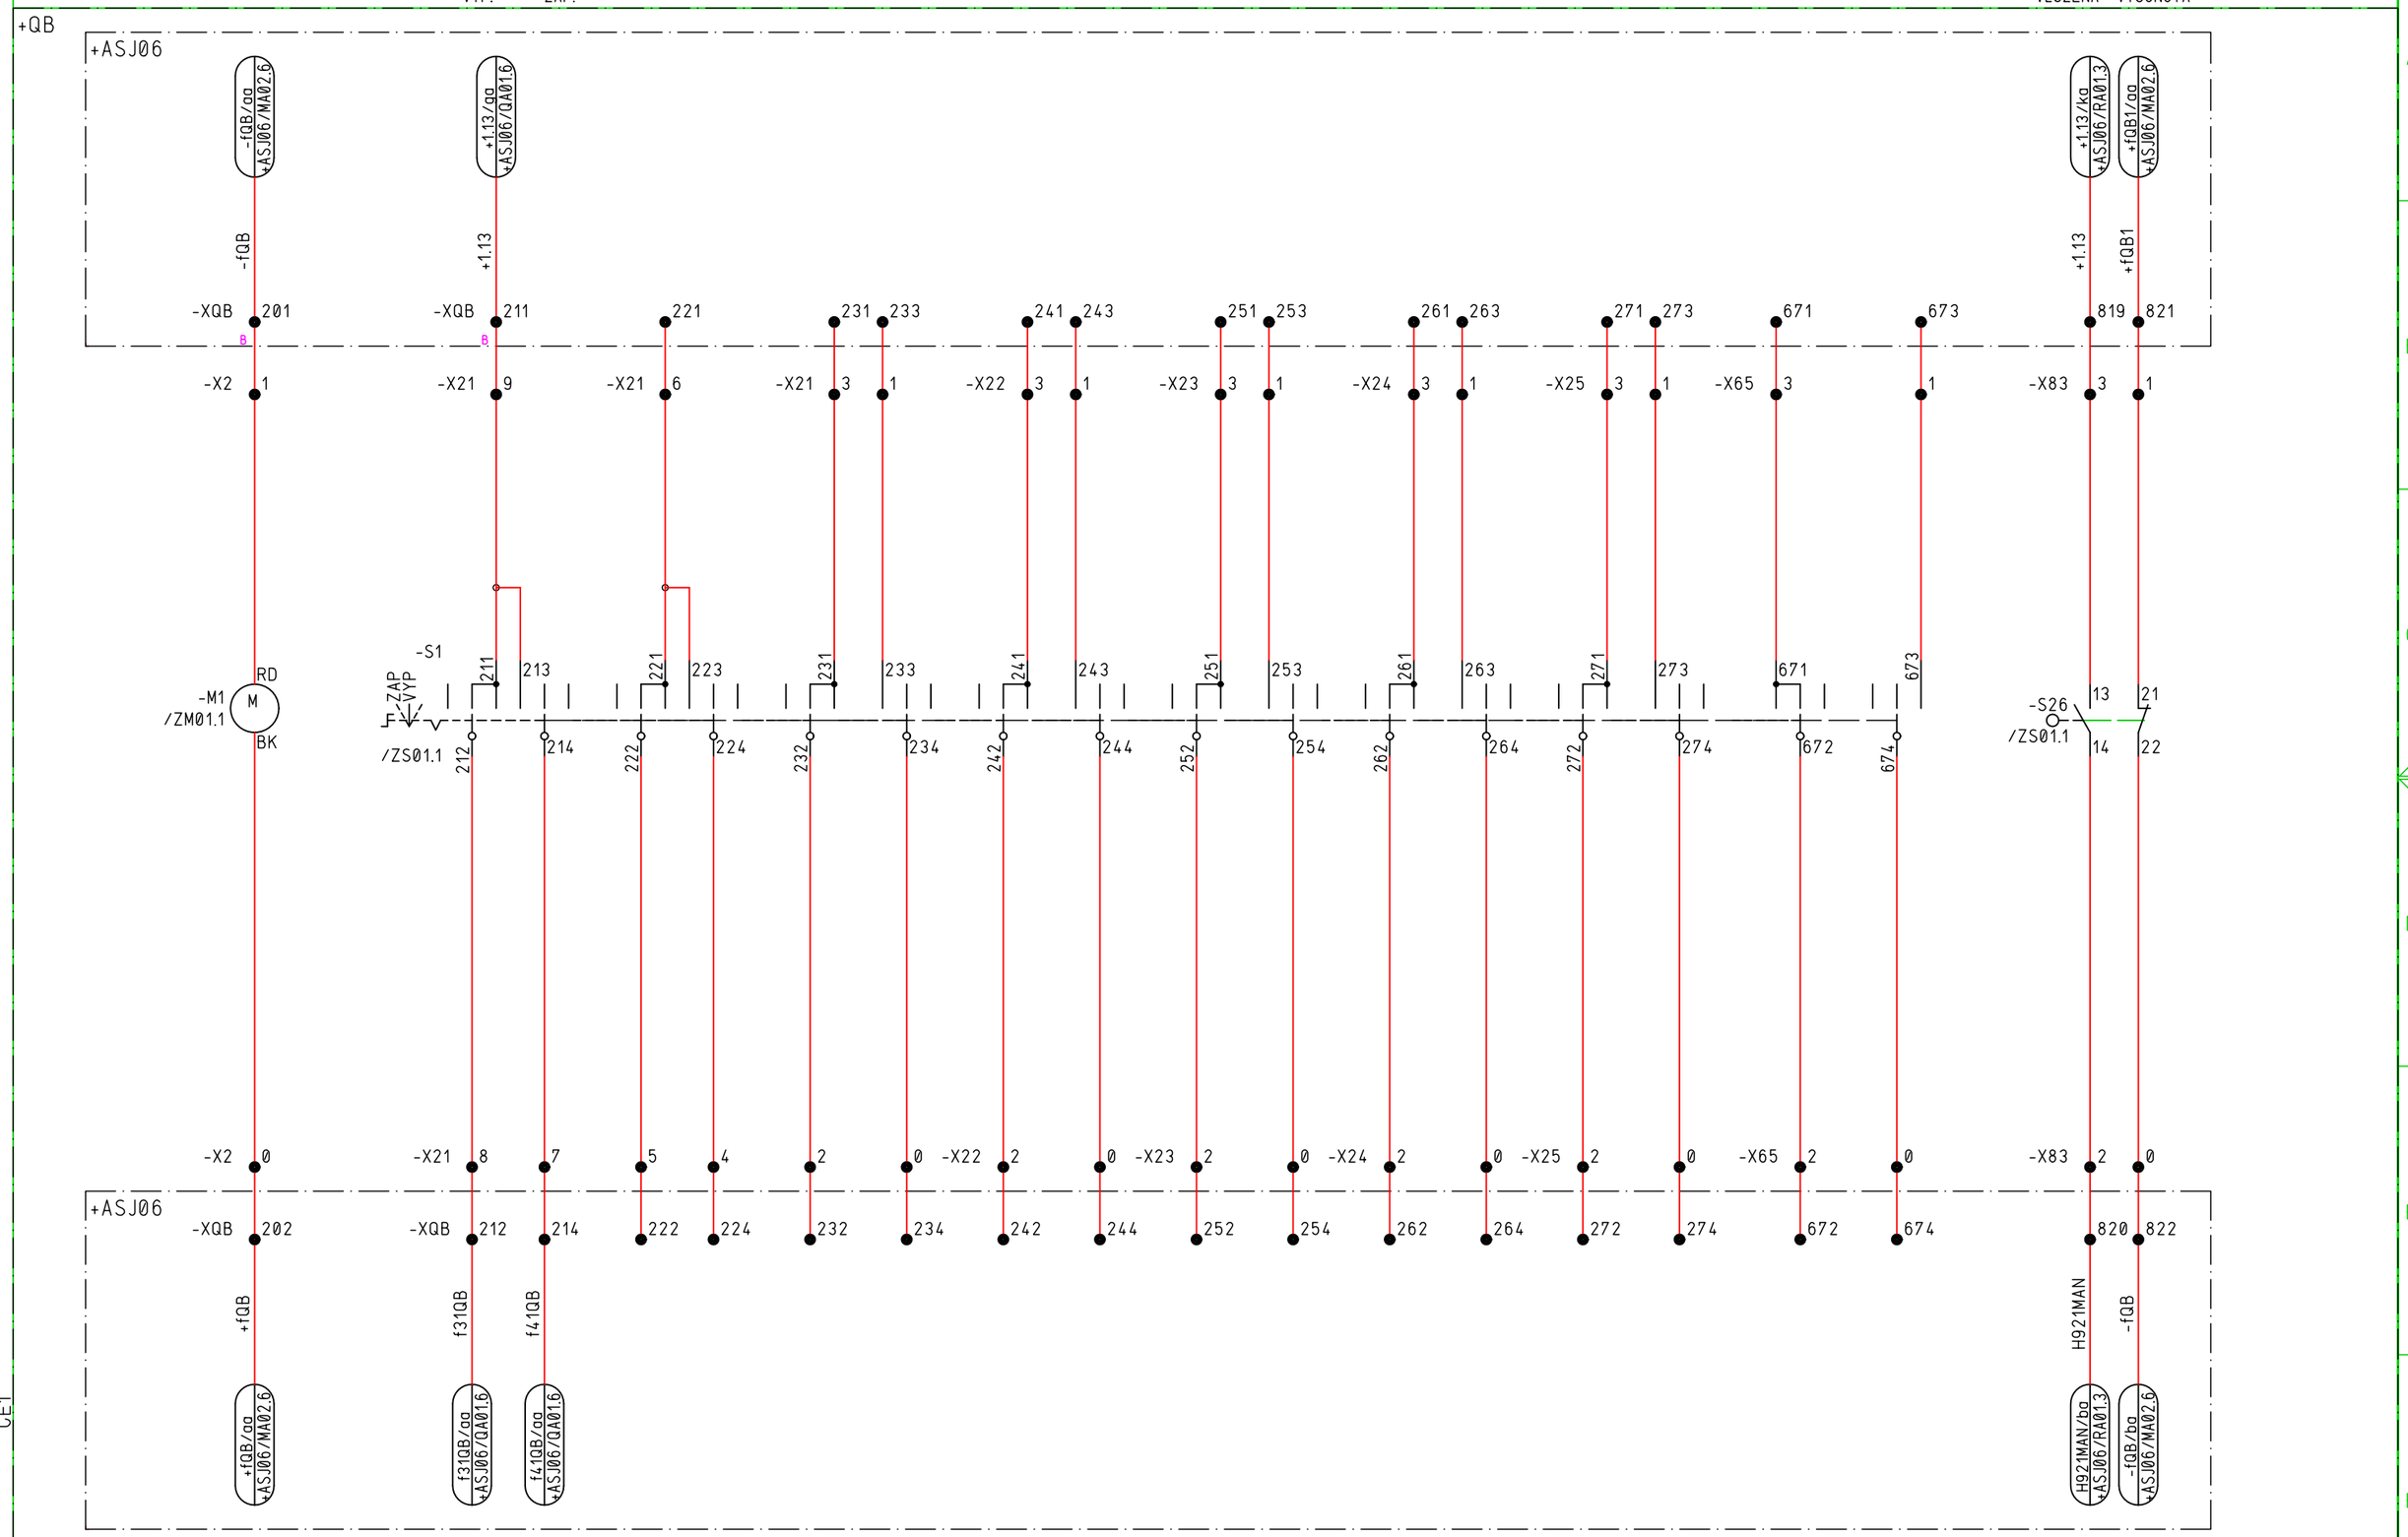

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QB&EFS
M_QB_01
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE		VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (NXPLUS_SD_QB)	=AJA06	+QB	&EFS M_QB_01
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY			STATUS: DPS		
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE					List: 78
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QB&EFS/M_QB_01		Celkem: 110

1	MOTOR	VÝROBCE OBJ. ČÍSLO	SIEMENS	TYP	GR53X30
	-	3AY17 11-2E	In=1,4A		MIN. JIŠTĚNÍ 2A
	NAPĚTÍ	: Un=110V DC	VÝKON		: P=150W

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO



	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU		
	MOTOR TŘÍPOLOHOVÉHO SPÍNAČE			-M1		/M_QB_01.2

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QB&EFS
ZM01
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

eg·d

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AJA06	+QB	&EFS	ZM01
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QB&EFS/ZM01		List:	79
		Celkem:	110

1	KONCOVÝ SPÍNAČ	VÝROBCE: SIEMENS OBJ. ČÍSLO:		TYP:		
	SPÍNACÍ KONTAKTY : 1NC+1NO		PROUD :			
	TECHNICKÉ KOMPONENTY:		TYP:		OBJ. ČÍSLO:	
	ZPŮSOB POUŽITÍ:	NASTAVENÍ:	UMÍSTĚNÍ:		OZNAČENÍ PRVKU:	
	POLOHA PÁKY VYSUNUTÁ VLOŽENÁ				-S26	/M_QB_01.8 /M_QB_01.8



1	PŘEPÍNAČ	VÝROBCE OBJ. ČÍSLO	SIEMENS	TYP	3SV92	
	3SV92	6S+6R STANDARDNĚ	-		VYP. SCH. 2A PŘI	
	KONTAKTY	Un=250V DC/AC	JMENOVITÉ NAPĚTÍ		In=10A	
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP		OBJ. ČÍSLO	
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ		OZNAČENÍ PRVKU	
	POMOCNÉ KONTAKTY ODPOJOVAČE				-S1	/M_QB_01.2 /M_QB_01.2 /M_QB_01.3 /M_QB_01.3 /M_QB_01.3 /M_QB_01.4 /M_QB_01.4 /M_QB_01.4 /M_QB_01.5 /M_QB_01.5 /M_QB_01.5 /M_QB_01.5 /M_QB_01.6 /M_QB_01.6 /M_QB_01.6 /M_QB_01.7

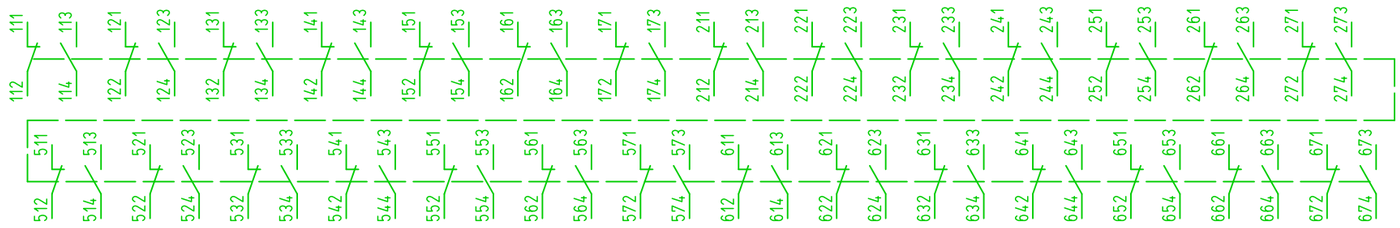

GANTE projekt

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QB&EFS
ZS01
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AJA06	+QB	&EFS	ZS01
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QB&EFS/ZS01		List:	80
		Celkem:	110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X2

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K	1,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QB_01.2														+ASJ06 -XQB	202	+fQB	0	-M1	BK		
/M_QB_01.2														+ASJ06 -XQB	201 B	-fQB	1	-M1	RD		

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QB&EMA
K10
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +QB-X2

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+QB	&EMA	K10

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QB&EMA/K10

List: 81
Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X21

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K	1,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QB_01.4														+ASJ06 -XQB	234		0	-S1	234			
/M_QB_01.4														+ASJ06 -XQB	233		1	-S1	233			
/M_QB_01.3														+ASJ06 -XQB	232		2	-S1	232			
/M_QB_01.3														+ASJ06 -XQB	231		3	-S1	231			
/M_QB_01.3														+ASJ06 -XQB	224		4	-S1	224			
/M_QB_01.3														+ASJ06 -XQB	222		5	-S1	222			
/M_QB_01.3														+ASJ06 -XQB	221		6	-S1	221	Q		
/M_QB_01.3														+ASJ06 -XQB	214	f41QB	7	-S1	214			
/M_QB_01.2														+ASJ06 -XQB	212	f31QB	8	-S1	212			
/M_QB_01.2														+ASJ06 -XQB	211 B	+1.13	9	-S1	211	Q		

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QB&EMA
K20
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +QB-X21

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+QB	&EMA	K20
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QB&EMA/K20		List: 82	Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X22

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K	1,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QB_01.4														+ASJ06 -XQB	244		0	-S1	244		
/M_QB_01.4														+ASJ06 -XQB	243		1	-S1	243		
/M_QB_01.4														+ASJ06 -XQB	242		2	-S1	242		
/M_QB_01.4														+ASJ06 -XQB	241		3	-S1	241		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QB&EMA
K30
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +QB-X22

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+QB	&EMA	K30

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QB&EMA/K30

List: 83
Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X23

MATERIÁL VODIČŮ ∅ BARVA
STANDARD: H07V-K 1,5mm2 SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QB_01.5														+ASJ06 -XQB	254		0	-S1	254		
/M_QB_01.5														+ASJ06 -XQB	253		1	-S1	253		
/M_QB_01.5														+ASJ06 -XQB	252		2	-S1	252		
/M_QB_01.5														+ASJ06 -XQB	251		3	-S1	251		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QB&EMA
K40
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +QB-X23

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06 | +QB | &EMA | K40

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QB&EMA/K40

List: 84
Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X24

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K	1,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QB_01.6														+ASJ06 -XQB	264		0	-S1	264		
/M_QB_01.5														+ASJ06 -XQB	263		1	-S1	263		
/M_QB_01.5														+ASJ06 -XQB	262		2	-S1	262		
/M_QB_01.5														+ASJ06 -XQB	261		3	-S1	261		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QB&EMA
K50
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +QB-X24

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+QB	&EMA	K50

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QB&EMA/K50

List: 85
Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X25

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K	1,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QB_01.6														+ASJ06 -XQB	274		0	-S1	274		
/M_QB_01.6														+ASJ06 -XQB	273		1	-S1	273		
/M_QB_01.6														+ASJ06 -XQB	272		2	-S1	272		
/M_QB_01.6														+ASJ06 -XQB	271		3	-S1	271		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QB&EMA
K60
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +QB-X25

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+QB	&EMA	K60

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QB&EMA/K60

List: 86
Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X65

MATERIÁL VODIČŮ ∅ BARVA
STANDARD: H07V-K 1,5mm2 SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QB_01.7														+ASJ06 -XQB	674		0	-S1	674		
/M_QB_01.7														+ASJ06 -XQB	673		1	-S1	673		
/M_QB_01.7														+ASJ06 -XQB	672		2	-S1	672		
/M_QB_01.6														+ASJ06 -XQB	671		3	-S1	671		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QB&EMA
K70
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +QB-X65

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06 | +QB | &EMA | K70

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QB&EMA/K70

List: 87
Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X83

MATERIÁL VODIČŮ ∅ BARVA
STANDARD: H07V-K 1,5mm2 SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QB_01.8														+ASJ06 -XQB	822	-fQB	0	-S26	22		
/M_QB_01.8														+ASJ06 -XQB	821	+fQB1	1	-S26	21		
/M_QB_01.8														+ASJ06 -XQB	820	H921MAN	2	-S26	14		
/M_QB_01.8														+ASJ06 -XQB	819	+1.13	3	-S26	13		

Č.výkr.zhot.:
Č.zak.zhot.: 040819
Č.stavby: 1020002360

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QB&EMA
K80
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

eg·d

SESTAVA SVORKOVNICE +QB-X83

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+QB	&EMA	K80

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QB&EMA/K80

List: 88
Celkem: 110

DC NAPÁJENÍ POHONU VYPÍNAČE

OVL. OBVODY VYPÍNAČE

ZAPNUTÍ

VYPNUTÍ

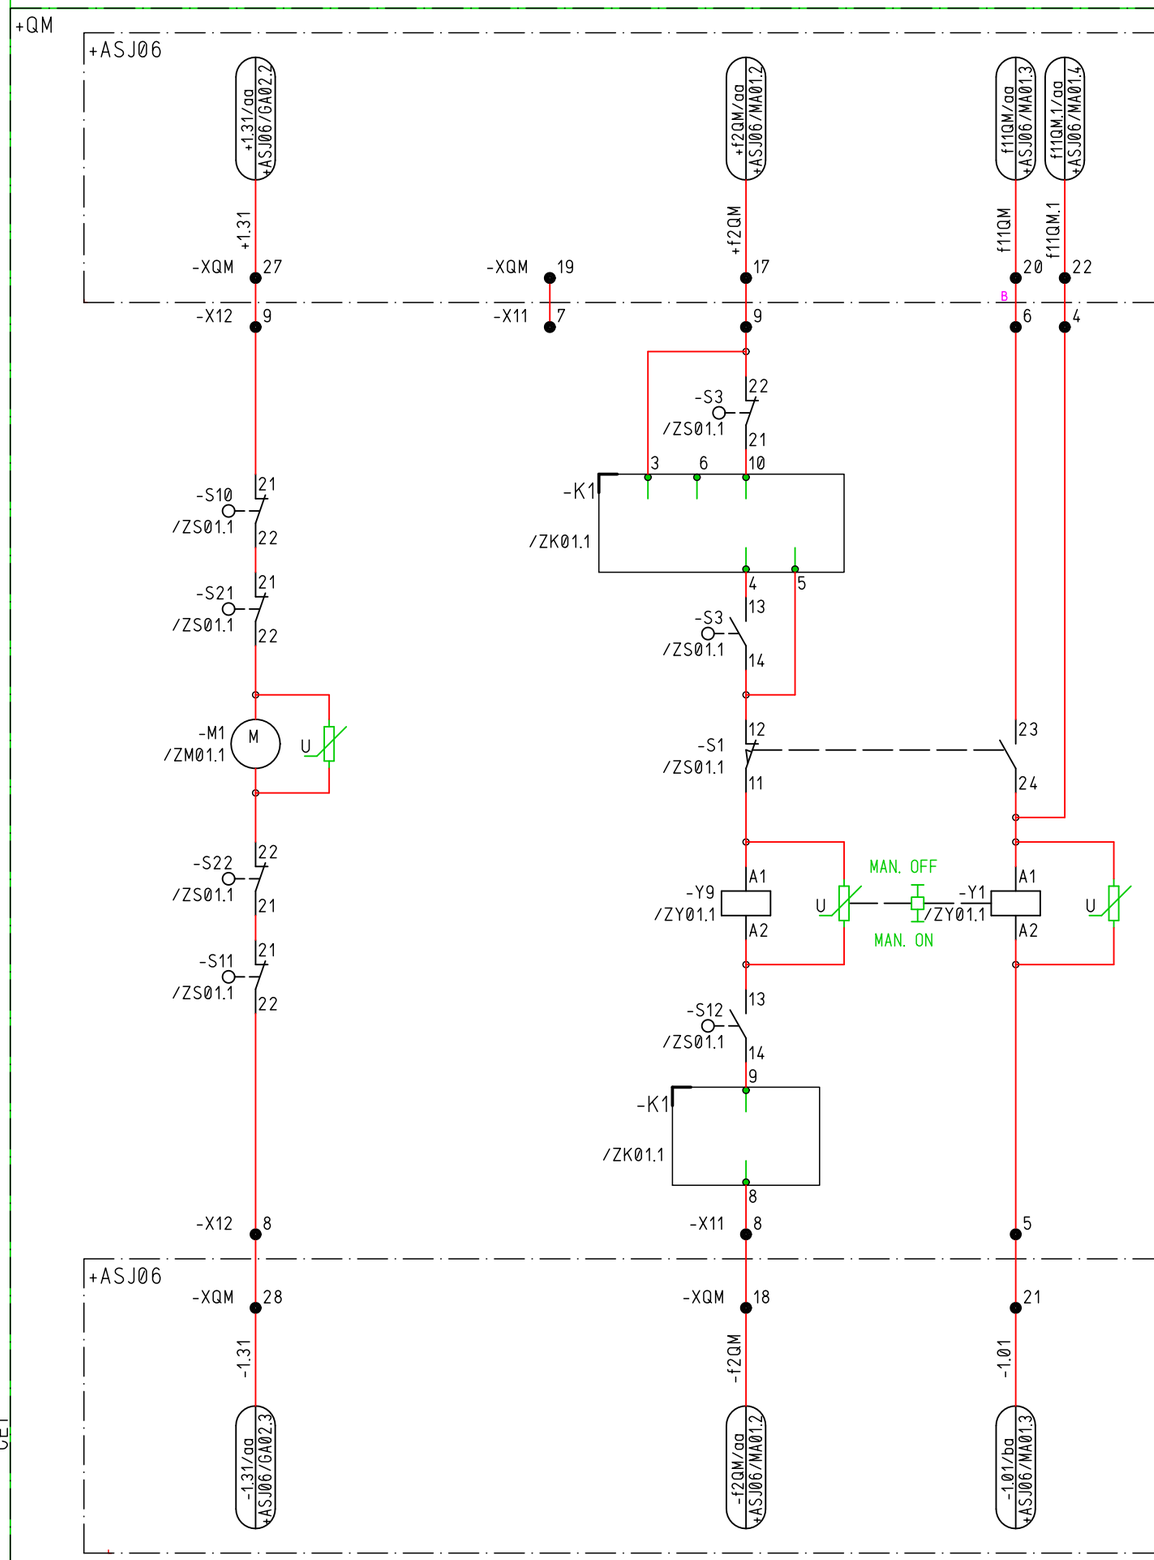

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QM&EFS
M_QM_01
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (NXPLUS_SD_QM)	=AJA06	+QM	&EFS	M_QM_01
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY		STATUS: DPS			
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE					List: 89
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QM&EFS/M_QM_01			Celkem: 110

STAVOVÁ SIGNALIZACE VYPÍNAČE

PÁKA VYSUNUTA	POHON QM NASTŘÁDÁN	HLÍDÁNÍ VYP. CESTY VYPÍNAČE QM	VYPÍNAČ QM VYP.	VYPÍNAČ QM ZAP.

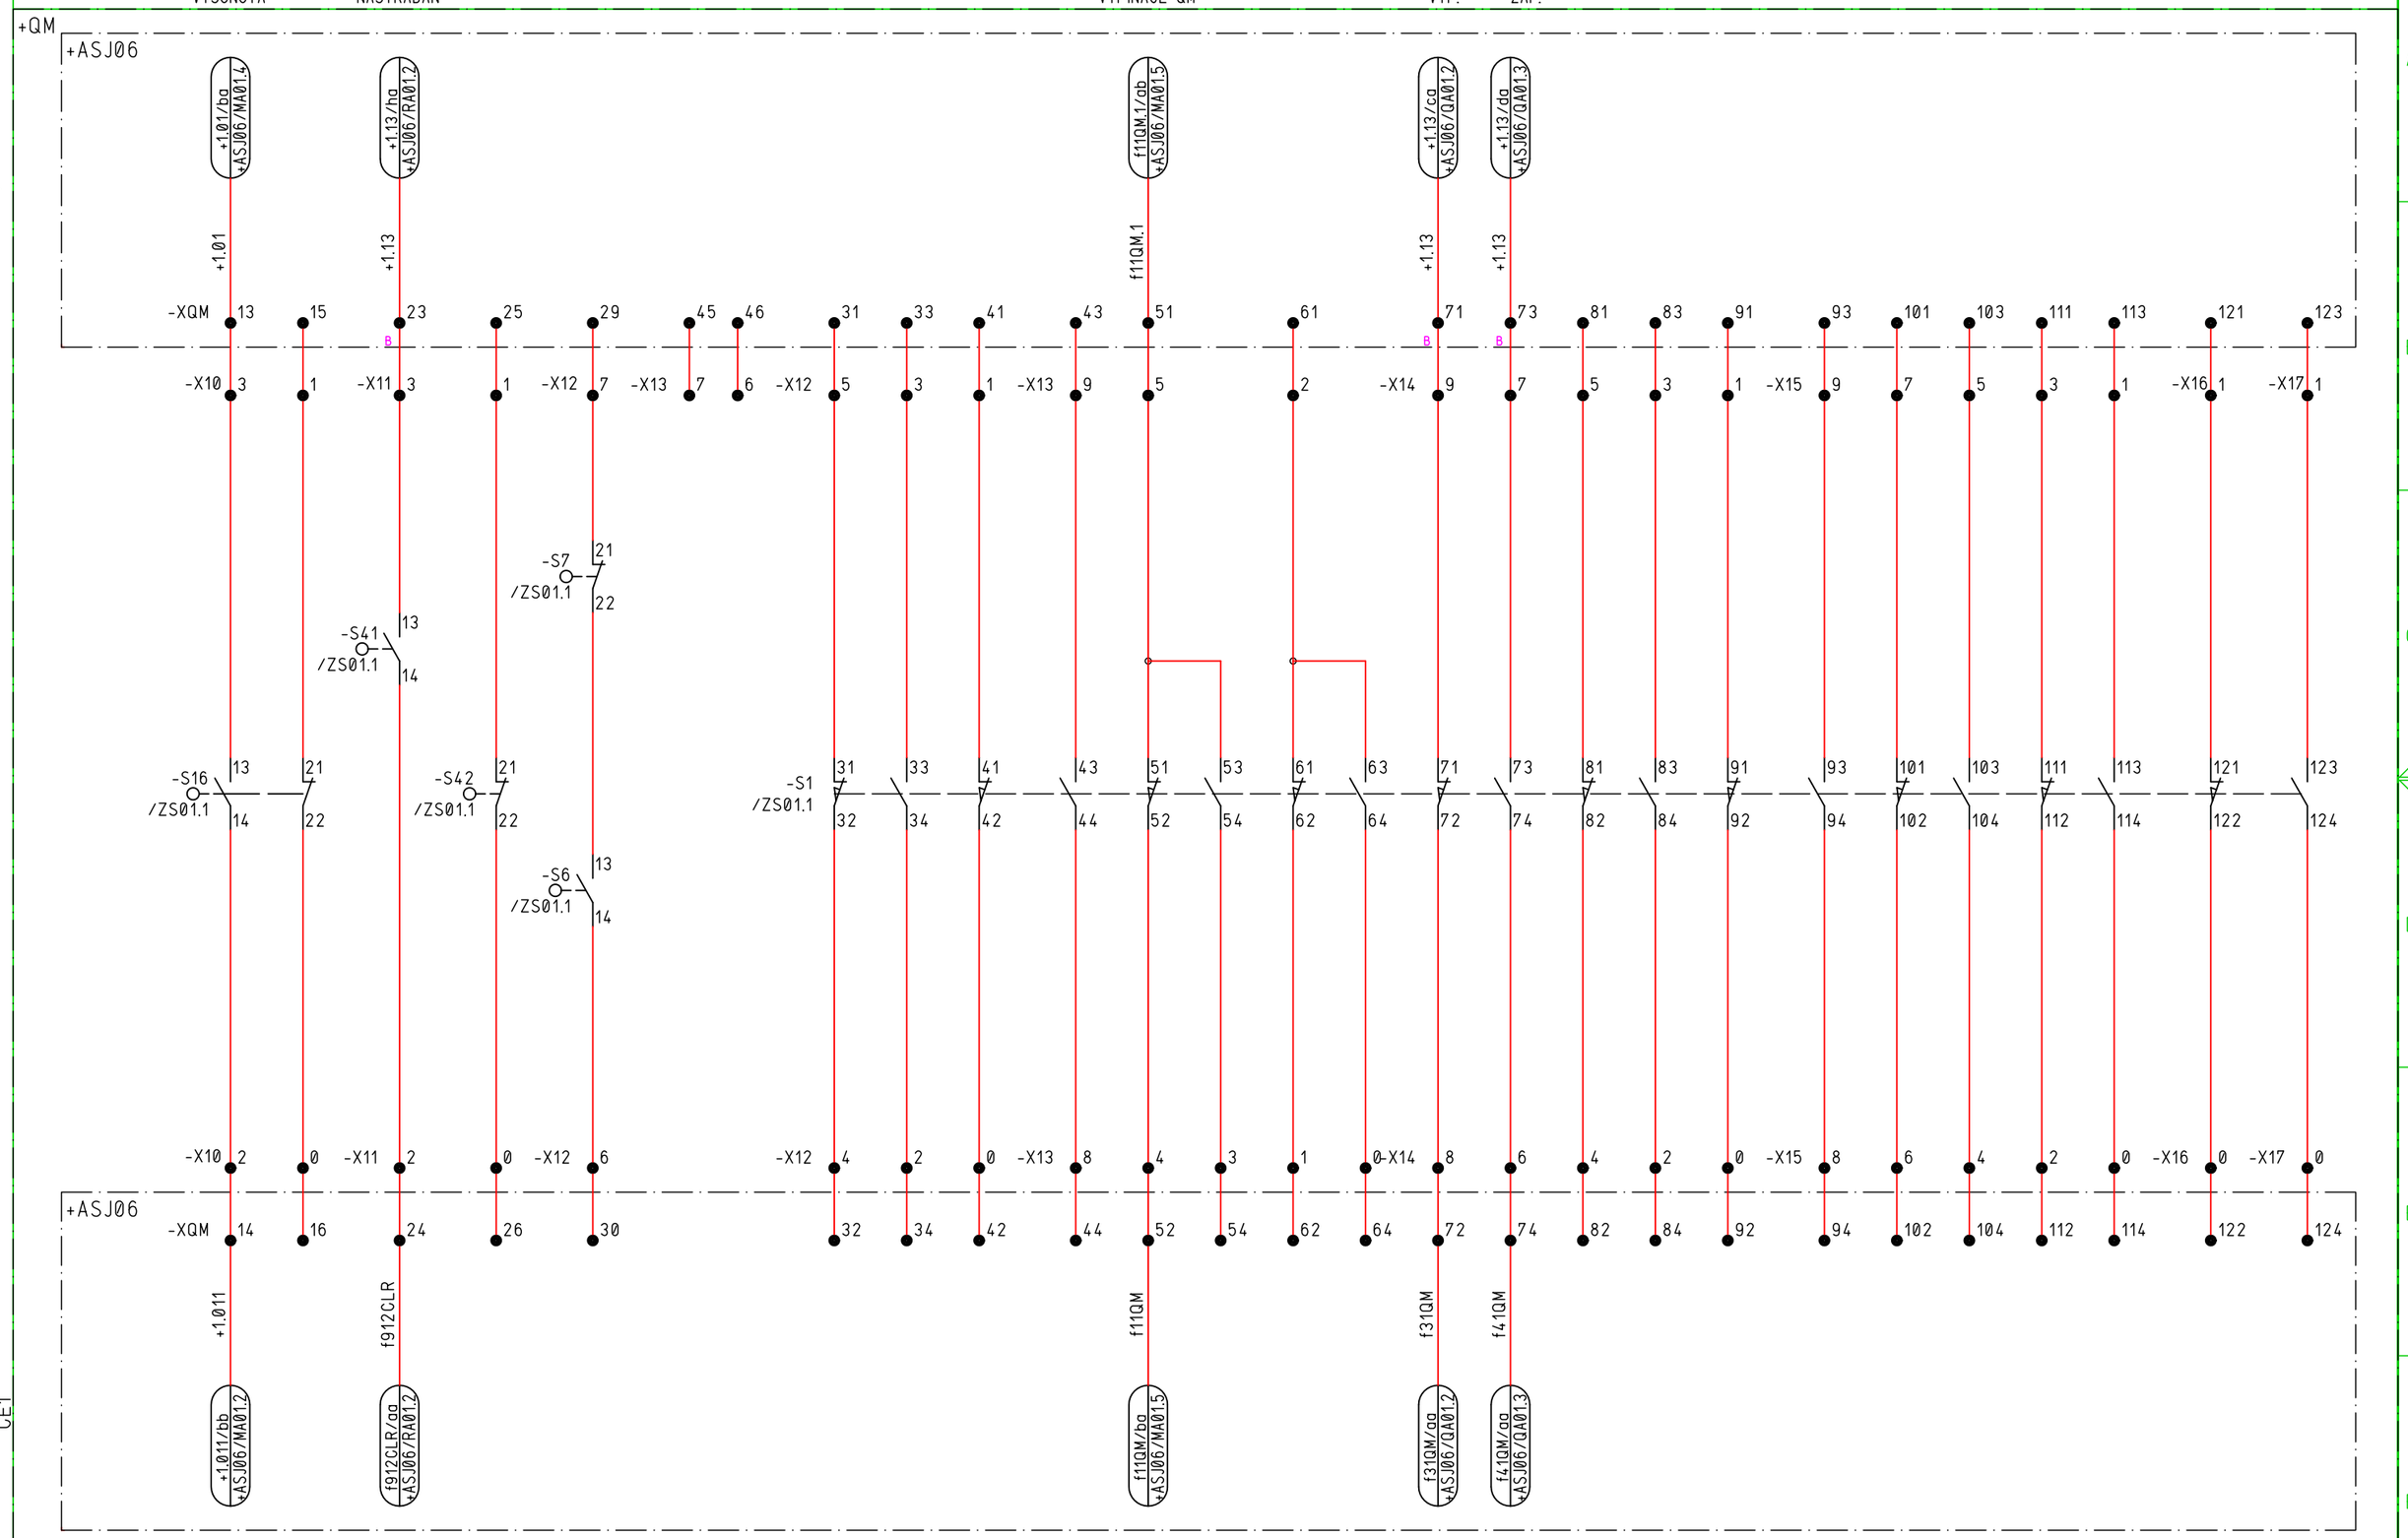

EVU modul 4.90

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QM&EFS
M_QM_02
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE		VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (NXPLUS_SD_QM)	=AJA06	+QM	&EFS	M_QM_02
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY			STATUS: DPS			
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE						List: 90
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QM&EFS/M_QM_02			Celkem: 110

1	OCHRANNÉ RELÉ	VÝROBCE: SIEMENS OBJ.ČÍSLO :	TYP :	
	KONTAKTY :	JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 110V DC		
	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :	

APD

3 4 5 6 8 9 10

	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU														
	OCHRANA PROTI PUMPOVÁNÍ			-K1		/M_QM_01.3	/M_QM_01.3	/M_QM_01.3	/M_QM_01.3	/M_QM_01.3	/M_QM_01.3	/M_QM_01.3						

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QM&EFS
ZK01
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

eg·d

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AJA06	+QM	&EFS	ZK01
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QM&EFS/ZK01		List:	91
		Celkem:	110

1	MOTOR	VÝROBCE OBJ. ČÍSLO	SIEMENS/GROSCHOPP		TYP	3AY17 11-2E	
	-		3AY17 11-2E	In=6,4A		MIN. JIŠTĚNÍ 6A	
	NAPĚTÍ	: Un=110V DC (-2E)		VÝKON		: P=max.700W	
	TECHNICKÉ KOMPONENTY			TYP		OBJ. ČÍSLO	



	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU		
	POHON VAKUOVÉHO VYPÍNAČE			-M1		/M_QM_01.2

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QM&EFS
ZM01
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

eg·d

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AJA06	+QM	&EFS	ZM01
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QM&EFS/ZM01		List:	92
		Celkem:	110

11 KONCOVÝ SPÍNAČ

VÝROBCE: SIEMENS
OBJ. ČÍSLO:
TYP:

SPÍNACÍ KONTAKTY : 1NC+1NO
PROUD :

TECHNICKÉ KOMPONENTY: TYP: OBJ. ČÍSLO:



ZPŮSOB POUŽITÍ:	NASTAVENÍ:	UMÍSTĚNÍ:	OZNAČENÍ PRVKU:														
POZIČNÍ KONTAKT			-S3		/M_QM_01.3	/M_QM_01.3											
SIGNALIZACE VYPNUTÍ VYPÍNAČE			-S6		/M_QM_02.3												
SIGNALIZACE VYPNUTÍ VYPÍNAČE			-S7			/M_QM_02.3											
POZIČNÍ KONTAKT			-S10			/M_QM_01.2											
POZIČNÍ KONTAKT			-S11			/M_QM_01.2											
BLOK. EL. ZAP. PŘÍPAD MANUÁL. OVLÁDÁNÍ TPS			-S12		/M_QM_01.3												
POMOC. SPÍN. SIGN. BLOK. ODBOČKA "UZEMNĚNA"			-S16		/M_QM_02.1	/M_QM_02.2											
POMOC. KONT. KONTROLY MOTORU VYPÍNAČE			-S21			/M_QM_01.2											
POMOC. KONT. KONTROLY MOTORU VYPÍNAČE			-S22			/M_QM_01.2											
POZIČNÍ KONTAKT			-S41		/M_QM_02.2												
POZIČNÍ KONTAKT			-S42			/M_QM_02.2											

1 PŘEPÍNAČ

VÝROBCE SIEMENS
OBJ. ČÍSLO
TYP 3SV92

3SV92 6S+6R STANDARDNĚ - VYP. SCH. 2A PŘI

KONTAKTY Un=250V DC/AC
JMENOVITÉ NAPĚTÍ In=10A

TECHNICKÉ KOMPONENTY TYP OBJ. ČÍSLO



ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU																																						
POMOCNÉ KONTAKTY VYPÍNAČE			-S1			/M_QM_01.3			/M_QM_01.4		/M_QM_02.3		/M_QM_02.4		/M_QM_02.4		/M_QM_02.4		/M_QM_02.4		/M_QM_02.5		/M_QM_02.5		/M_QM_02.5		/M_QM_02.5		/M_QM_02.6		/M_QM_02.6		/M_QM_02.6		/M_QM_02.6		/M_QM_02.7		/M_QM_02.7		/M_QM_02.7		/M_QM_02.7		/M_QM_02.8		/M_QM_02.8		/M_QM_02.8											

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QM&EFS
ZS01
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AJA06 +QM &EFS ZS01

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QM&EFS/ZS01

List: 93
Celkem: 110

1	ELEKTROMAGNET	VÝROBCE OBJ. ČÍSLO	SIEMENS	TYP	3AY15 10-5E		
	-	-	-		-		
	NAPĚTÍ CÍVKY	: Un=110V DC (-5E)	PŘÍKON PŘI SEPNUTÍ		: P=140W (CCA.)		
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP		OBJ. ČÍSLO		
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU			
	VYPÍNACÍ CÍVKA			-Y1	/M_QM_01.4		

A1(E1)
A2(E2)

1	ELEKTROMAGNET	VÝROBCE OBJ. ČÍSLO	SIEMENS	TYP	3AY15 10-5E		
	-	-	-		-		
	NAPĚTÍ CÍVKY	: Un=110V DC	PŘÍKON PŘI SEPNUTÍ		: P=140W (CCA.)		
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP		OBJ. ČÍSLO		
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU			
	ZAPÍNACÍ CÍVKA			-Y9	/M_QM_01.3		

A1(E1)
A2(E2)

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QM&EFS
ZY01
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AJA06	+QM	&EFS	ZY01
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QM&EFS/ZY01		List:	94
		Celkem:	110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X10

MATERIÁL VODIČŮ ∅ BARVA

STANDARD: H07V-K 1,5mm2 SW

TYP SVORKY:

STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QM_02.2														+ASJ06 -XQM	16		0	-S16	22		
/M_QM_02.2														+ASJ06 -XQM	15		1	-S16	21		
/M_QM_02.1														+ASJ06 -XQM	14	+1.011	2	-S16	14		
/M_QM_02.1														+ASJ06 -XQM	13	+1.01	3	-S16	13		

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QM&EMA
K10
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X10

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06 | +QM | &EMA | K10

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QM&EMA/K10

List: 95

Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X11

MATERIÁL VODIČŮ ∅ BARVA
STANDARD: H07V-K 1,5mm2 SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE				ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QM_02.2														+ASJ06 -XQM	26		0	-S42		22			
/M_QM_02.2														+ASJ06 -XQM	25		1	-S42		21			
/M_QM_02.2														+ASJ06 -XQM	24	f912CLR	2	-S41		14			
/M_QM_02.2														+ASJ06 -XQM	23 B	+1.13	3	-S41		13			
/M_QM_01.4														+ASJ06 -XQM	22	f11QM.1	4	-S1		24	Q		
/M_QM_01.4														+ASJ06 -XQM	21	-1.01	5	-Y1		A2			
/M_QM_01.4														+ASJ06 -XQM	20 B	f11QM	6	-S1		23			
/M_QM_01.3														+ASJ06 -XQM	19		7						
/M_QM_01.3														+ASJ06 -XQM	18	-f2QM	8	-K1	-XK1	8			
/M_QM_01.3														+ASJ06 -XQM	17	+f2QM	9	-K1	-XK1	3	Q		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QM&EMA
K20
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X11

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06 | +QM | &EMA | K20

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QM&EMA/K20

List: 96
Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X12

MATERIÁL VODIČŮ ∅ BARVA
STANDARD: H07V-K 1,5mm2 SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QM_02.4														+ASJ06 -XQM	42		0	-S1	42		
/M_QM_02.4														+ASJ06 -XQM	41		1	-S1	41		
/M_QM_02.4														+ASJ06 -XQM	34		2	-S1	34		
/M_QM_02.4														+ASJ06 -XQM	33		3	-S1	33		
/M_QM_02.3														+ASJ06 -XQM	32		4	-S1	32		
/M_QM_02.3														+ASJ06 -XQM	31		5	-S1	31		
/M_QM_02.3														+ASJ06 -XQM	30		6	-S6	14		
/M_QM_02.3														+ASJ06 -XQM	29		7	-S7	21		
/M_QM_01.2														+ASJ06 -XQM	28	-1.31	8	-S11	22		
/M_QM_01.2														+ASJ06 -XQM	27	+1.31	9	-S10	21		

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QM&EMA
K30
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X12

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06 | +QM | &EMA | K30

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QM&EMA/K30

List: 97
Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X13

MATERIÁL VODIČŮ ∅ BARVA
STANDARD: H07V-K 1,5mm2 SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QM_02.5														+ASJ06 -XQM	64		0	-S1	64			
/M_QM_02.5														+ASJ06 -XQM	62		1	-S1	62			
/M_QM_02.5														+ASJ06 -XQM	61		2	-S1	61	Q		
/M_QM_02.5														+ASJ06 -XQM	54		3	-S1	54			
/M_QM_02.4														+ASJ06 -XQM	52	f11QM	4	-S1	52			
/M_QM_02.4														+ASJ06 -XQM	51	f11QM.1	5	-S1	51	Q		
/M_QM_02.3														+ASJ06 -XQM	46		6					
/M_QM_02.3														+ASJ06 -XQM	45		7					
/M_QM_02.4														+ASJ06 -XQM	44		8	-S1	44			
/M_QM_02.4														+ASJ06 -XQM	43		9	-S1	43			

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QM&EMA
K40
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X13

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06 | +QM | &EMA | K40

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QM&EMA/K40

List: 98
Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X14

MATERIÁL VODIČŮ ⌀ BARVA
STANDARD: H07V-K 1,5mm2 SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QM_02.6														+ASJ06 -XQM	92		0	-S1	92		
/M_QM_02.6														+ASJ06 -XQM	91		1	-S1	91		
/M_QM_02.6														+ASJ06 -XQM	84		2	-S1	84		
/M_QM_02.6														+ASJ06 -XQM	83		3	-S1	83		
/M_QM_02.6														+ASJ06 -XQM	82		4	-S1	82		
/M_QM_02.6														+ASJ06 -XQM	81		5	-S1	81		
/M_QM_02.6														+ASJ06 -XQM	74	f41QM	6	-S1	74		
/M_QM_02.6														+ASJ06 -XQM	73 B	+1.13	7	-S1	73		
/M_QM_02.5														+ASJ06 -XQM	72	f31QM	8	-S1	72		
/M_QM_02.5														+ASJ06 -XQM	71 B	+1.13	9	-S1	71		

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QM&EMA
K50
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X14

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06 | +QM | &EMA | K50

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QM&EMA/K50

List: 99
Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X15

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K	1,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QM_02.8														+ASJ06 -XQM	114		0	-S1	114		
/M_QM_02.8														+ASJ06 -XQM	113		1	-S1	113		
/M_QM_02.7														+ASJ06 -XQM	112		2	-S1	112		
/M_QM_02.7														+ASJ06 -XQM	111		3	-S1	111		
/M_QM_02.7														+ASJ06 -XQM	104		4	-S1	104		
/M_QM_02.7														+ASJ06 -XQM	103		5	-S1	103		
/M_QM_02.7														+ASJ06 -XQM	102		6	-S1	102		
/M_QM_02.7														+ASJ06 -XQM	101		7	-S1	101		
/M_QM_02.7														+ASJ06 -XQM	94		8	-S1	94		
/M_QM_02.7														+ASJ06 -XQM	93		9	-S1	93		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QM&EMA
K60
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X15

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+QM	&EMA	K60
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QM&EMA/K60		List:	100
		Celkem:	110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X16

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K	1,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QM_02.8														+ASJ06 -XQM	122		0	-S1	122		
/M_QM_02.8														+ASJ06 -XQM	121		1	-S1	121		

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QM&EMA
K70
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE		SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X16	=AJA06	+QM	&EMA	K70	
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY			STATUS: DPS				
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE						List:	101
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QM&EMA/K70			Celkem:	110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X17

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K	1,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_QM_02.8														+ASJ06 -XQM	124		0	-S1	124		
/M_QM_02.8														+ASJ06 -XQM	123		1	-S1	123		

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+QM&EMA
K80
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X17

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+QM	&EMA	K80
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+QM&EMA/K80		List: 102	Celkem: 110

PORUCHOVÁ SIGNALIZACE

KONTROLA TLAKU PLYNU	KONTROLA TLAKU PLYNU	KONTROLA TLAKU PLYNU
MODUL VYPÍNAČE QM	MODUL PŘÍPOJNICE WA1	MODUL PŘÍPOJNICE WB1

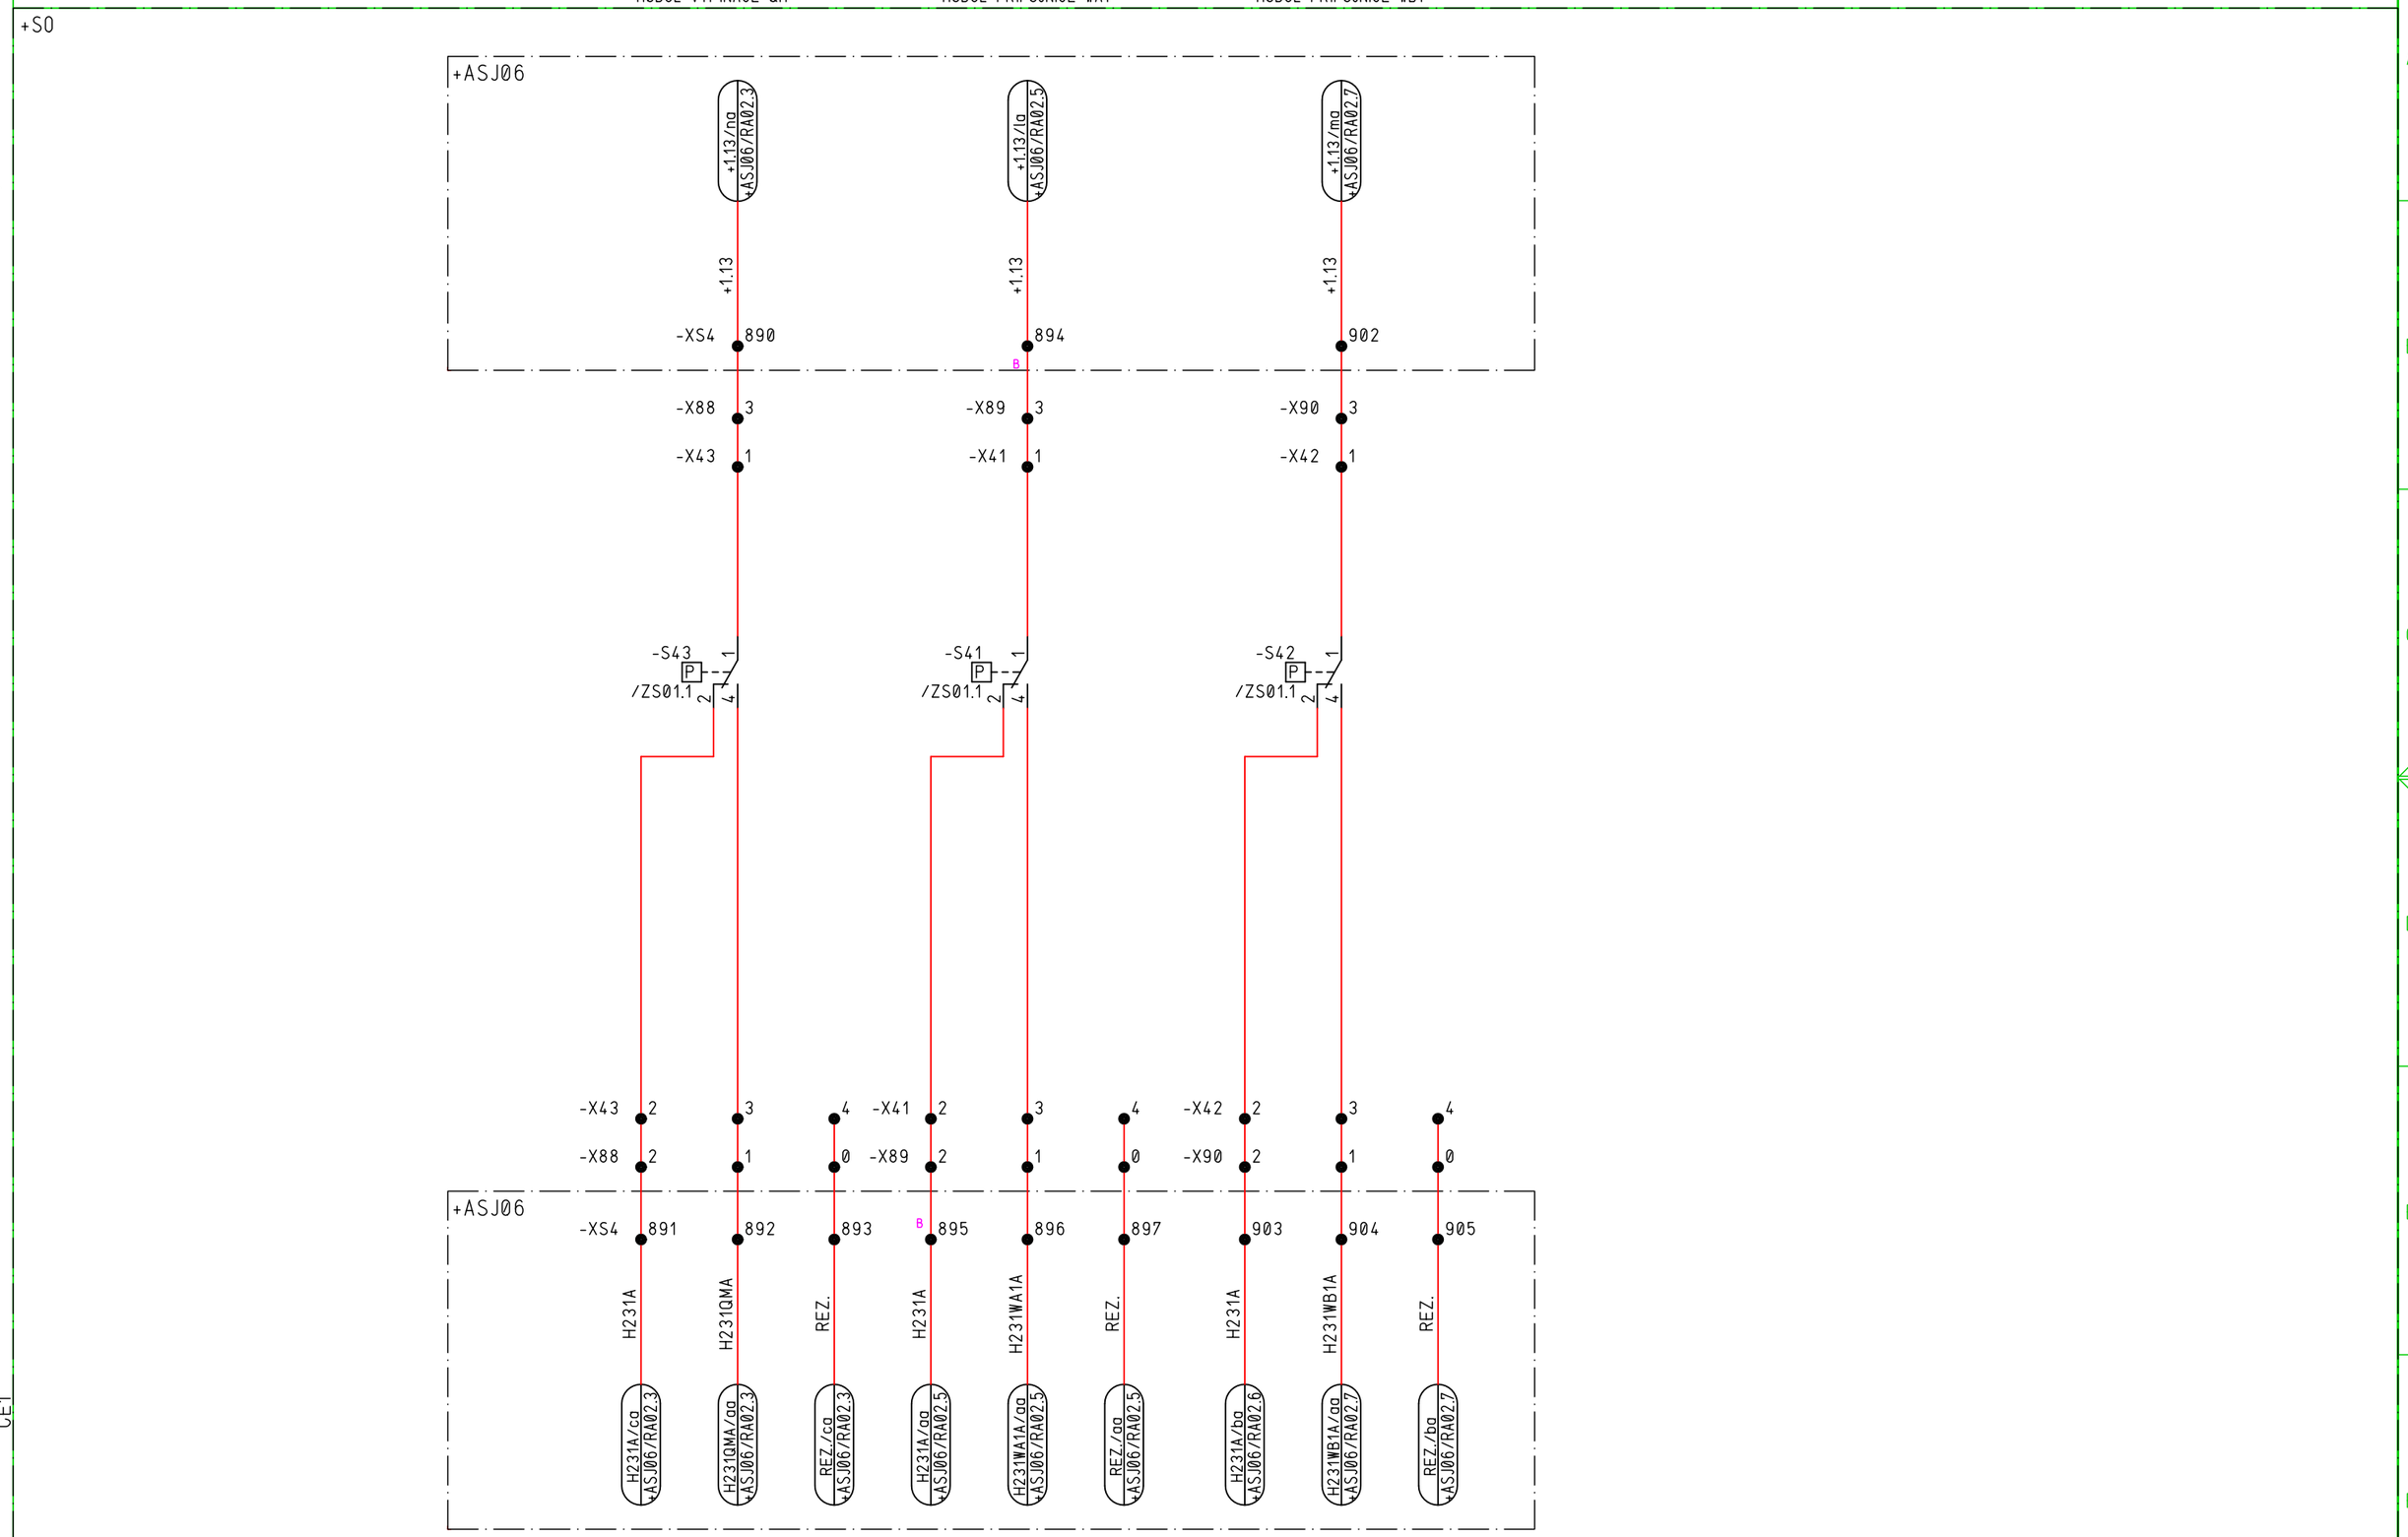

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+S0&EFS
M_S0_01
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE		VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (KONTROLA TLAKU SF6)	=AJA06	+S0	&EFS	M_S0_01
				Vypracc.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY			STATUS: DPS			
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE						List: 103
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+S0&EFS/M_S0_01			Celkem: 110

3	TLAKOVÝ SPÍNAČ	VÝROBCE: SIEMENS OBJ. ČÍSLO:	TYP:	
	220V DC	SF6 NXPLUS DBB		
	KONTAKTY	: 1 PŘEP.	TLAK	:
	TECHNICKÉ KOMPONENTY:	TYP:	OBJ. ČÍSLO:	

	ZPŮSOB POUŽITÍ:	NASTAVENÍ:	UMÍSTĚNÍ:	OZNAČENÍ PRVKU:		
	SLEDOVÁNÍ ZTR. PLYNU MOD. SYS. PŘÍPOJNIC WA1			-S41		/M_S0_01.4
	SLEDOVÁNÍ ZTR. PLYNU MOD. SYS. PŘÍPOJNIC WB1			-S42		/M_S0_01.5
	SLEDOVÁNÍ ZTR. PLYNU MODUL VYPÍNAČE QM			-S43		/M_S0_01.3

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+S0&EFS
ZS01
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

eg·d

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AJA06	+S0	&EFS	ZS01
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+S0&EFS/ZS01		List:	104
		Celkem:	110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X41

MATERIÁL VODIČŮ ∅ BARVA

STANDARD: H07V-K 1,5mm2 SW

TYP SVORKY:

STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/M_S0_01.4														-S41	1
/M_S0_01.4														-S41	2
/M_S0_01.4														-S41	4
/M_S0_01.4															

POTENCIÁL	Č.
+1.13	1
H231A	2
H231WA1A	3
REZ.	4

OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
-X89	3		
-X89	2		
-X89	1		
-X89	0		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+S0&EMA
K10
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +S0-X41

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06 | +S0 | &EMA | K10

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+S0&EMA/K10

List: 105

Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X42

MATERIÁL VODIČŮ ∅ BARVA
STANDARD: H07V-K 1,5mm2 SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/M_S0_01.5														-S42	1
/M_S0_01.5														-S42	2
/M_S0_01.5														-S42	4
/M_S0_01.5															

POTENCIÁL	Č.
+1.13	1
H231A	2
H231WB1A	3
REZ.	4

OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
-X90	3		
-X90	2		
-X90	1		
-X90	0		

č.výkr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:

GANTE projekt

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+S0&EMA
K20
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +S0-X42

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06 | +S0 | &EMA | K20

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+S0&EMA/K20

List: 106
Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X43

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K	1,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/M_S0_01.3														-S43	1
/M_S0_01.3														-S43	2
/M_S0_01.3														-S43	4
/M_S0_01.3															

POTENCIÁL	Č.
+1.13	1
H231A	2
H231QMA	3
REZ.	4

OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
-X88	3		
-X88	2		
-X88	1		
-X88	0		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+S0&EMA
K30
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +S0-X43

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+S0	&EMA	K30

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+S0&EMA/K30

List: 107
Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X88

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K	1,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_S0_01.3														+ASJ06 -XS4	893	REZ.	0	-X43	4		
/M_S0_01.3														+ASJ06 -XS4	892	H231QMA	1	-X43	3		
/M_S0_01.3														+ASJ06 -XS4	891	H231A	2	-X43	2		
/M_S0_01.3														+ASJ06 -XS4	890	+1.13	3	-X43	1		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+S0&EMA
K40
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +S0-X88

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+S0	&EMA	K40

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+S0&EMA/K40

List: 108
Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X89

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K	1,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_S0_01.4														+ASJ06 -XS4	897	REZ.	0	-X41	4		
/M_S0_01.4														+ASJ06 -XS4	896	H231WA1A	1	-X41	3		
/M_S0_01.4														+ASJ06 -XS4	895 B	H231A	2	-X41	2		
/M_S0_01.4														+ASJ06 -XS4	894 B	+1.13	3	-X41	1		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+S0&EMA
K50
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +S0-X89

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06	+S0	&EMA	K50

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+S0&EMA/K50

List: 109
Celkem: 110

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X90

MATERIÁL VODIČŮ ∅ BARVA
STANDARD: H07V-K 1,5mm2 SW

TYP SVORKY:
STANDARD: NEZNÁMÝ

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/M_S0_01.5														+ASJ06 -XS4	905	REZ.	0	-X42	4		
/M_S0_01.5														+ASJ06 -XS4	904	H231WB1A	1	-X42	3		
/M_S0_01.5														+ASJ06 -XS4	903	H231A	2	-X42	2		
/M_S0_01.5														+ASJ06 -XS4	902	+1.13	3	-X42	1		

Č.výkr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

EVU modul 4.90

28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AJA06+S0&EMA
K60
CE1

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	POLE VÝVODU - VN398 LUHAČOVICE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SESTAVA SVORKOVNICE +S0-X90

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AJA06 | +S0 | &EMA | K60

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AJA06+S0&EMA/K60

List: 110
Celkem: 110