

1		2		3		4		5		6		7		8			
A		eg.d														A	
B																B	
C		MÍSTO STAVBY: DTS 22/0,4 kV NÁZEV STAVBY: PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ IDENTIFIKACE CELKU: T - (POLE TRANSFORMÁTORU - T1) STAVEBNÍK/VLASTNÍK: EG.D, a.s. SO/PS: TRAFOSTANICE 22/0,4 kV - TECHNOLOGIE MAJETKOVÁ TŘÍDA: YYYYYYYY ČÍSLO SOD/OBJ: XXXXXXXXXXXX OBJEDNATEL: EG.D, a.s.														C	
D																D	
E																E	
F																F	
1		2		3		4		5		6		7		8			

30.08.2024
STANDARD_EGD_DTS_K1M_VR_K_S_T_L-SF6FREE
=AJA06&EAA
AA01
LOK2

EVU modul 4,90

Č. výkr. zhot.:
Č. zok. zhot.:

REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU		DRUH DOKUMENTU		POŘADOVÉ ČÍSLO	
=AJA06		&EAA		AA01	
ČÍSLO STAVBY: XXXXXXXXXX				STATUS: TPD	
ČÍSLO VÝKRESU: STAND=AJA06&EAA/AA01				INDEX REVIZE:	
TITULNÍ LIST				Datum: 30.08.2024	
				Vypracoval: EG.D	
				Schválil: EG.D	
				Norma:	
				List: 1	
				Celkem: 8	

<div>30.08.2024</div> <div>STANDARD_EGD_DTS_K1M_VR_K_S_T_L-SF0FREE</div> <div>=AJA06&EAB</div> <div>AB01</div> <div>LOK2</div> <div>EVU modul 4,90</div> <div>eg.d</div> <div>Č.výkr.zhot.: Č.zak.zhot.: Č.stavby: XXXXXXXXXX</div>		ČÍSLO STAVBY STATUS				ČÍSLO VÝKRESU				INDEX REVIZE			OZNAČENÍ DOKUMENTU			LIST	POPIS DOKUMENTU				
					</																


Č.výkr.zhot.:
Č.zak.zhot.:
Č.stavby:

eg·d

EVU modul 4,90

30.08.2024
STANDARD_EGD_DTS_K1M_VR_K_S_T_L-SF6FREE
=AJA06&EAB
AB01
LOK2

Č.výkr.zhot.:
Č.zak.zhot.:
Č.stavby: XXXXXXXXXX



EVU modul 4,90

STANDARD_EGD_DTS_K1M_VR_K_S_T_L-SF6FREE
=AJA06&EFA
BA01
LOK2


30.08.2024


				Datum	30.08.2024	DTS 22/0,4 kV
				Vyprac.	EG.D	PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
				Schvál.	EG.D	T - (POLE TRANSFORMÁTORU - T1)
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.



JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA	=AJA06	&EFA	BA01
	STATUS: TPD		
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: STAND=AJA06&EFA/BA01		List: 3
			Celkem: 8

JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA

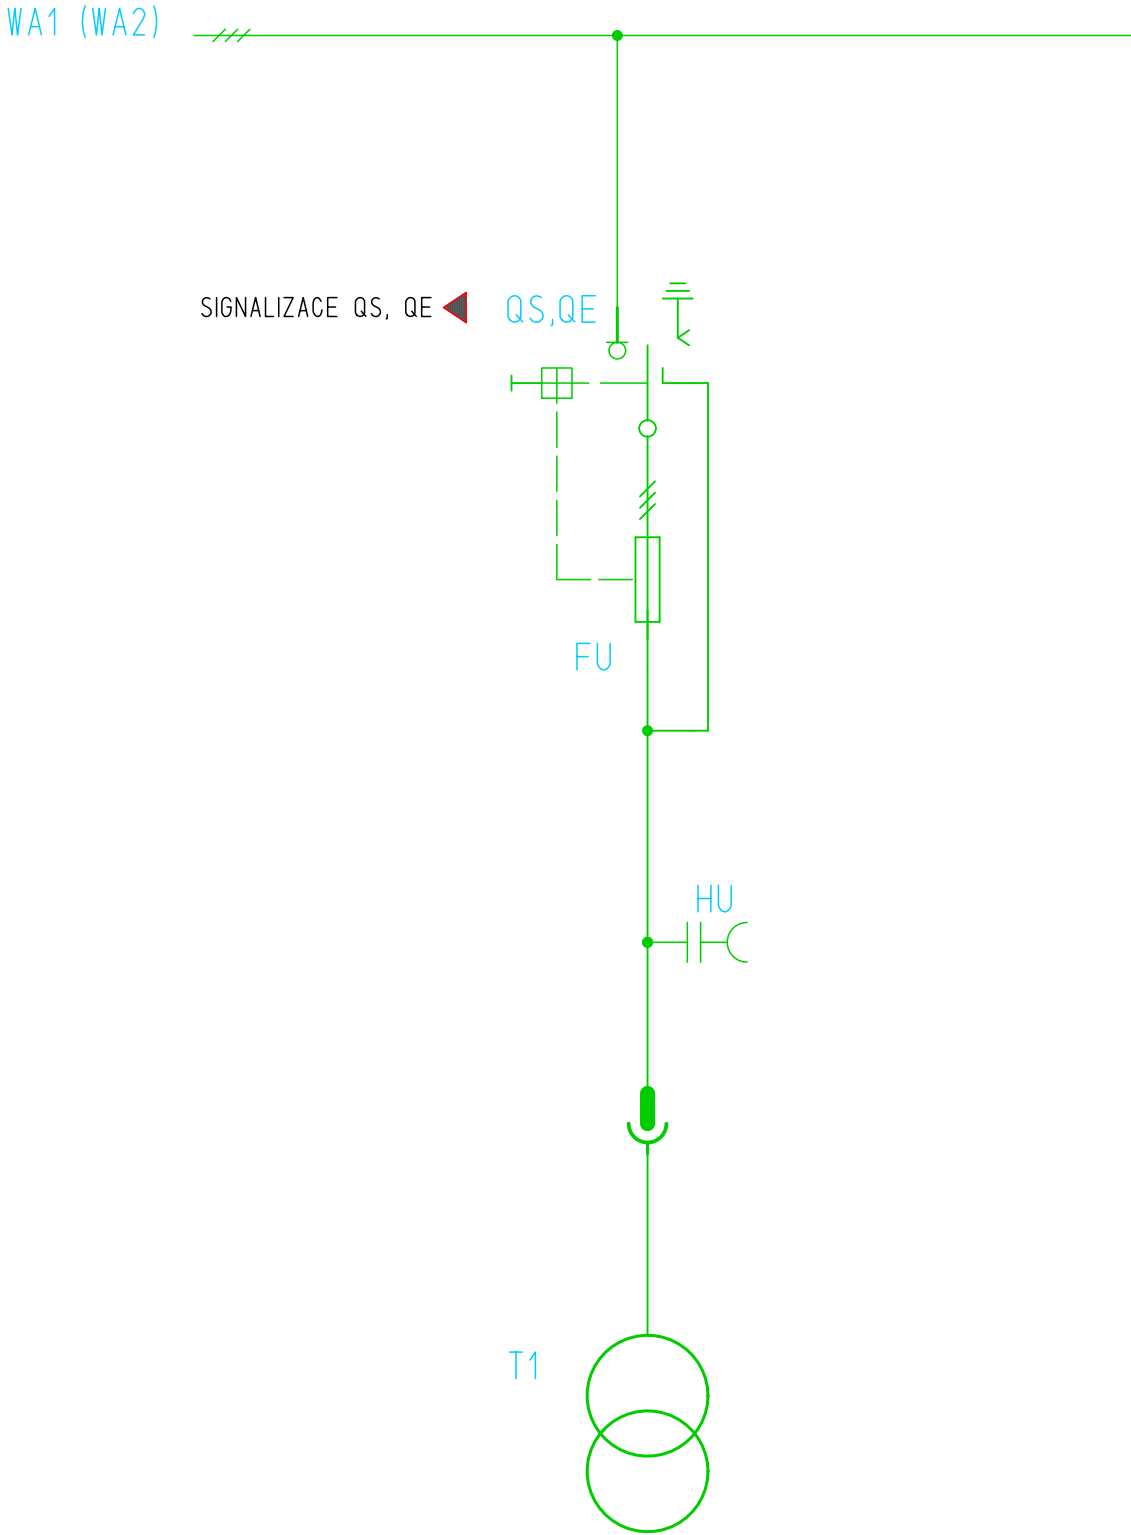

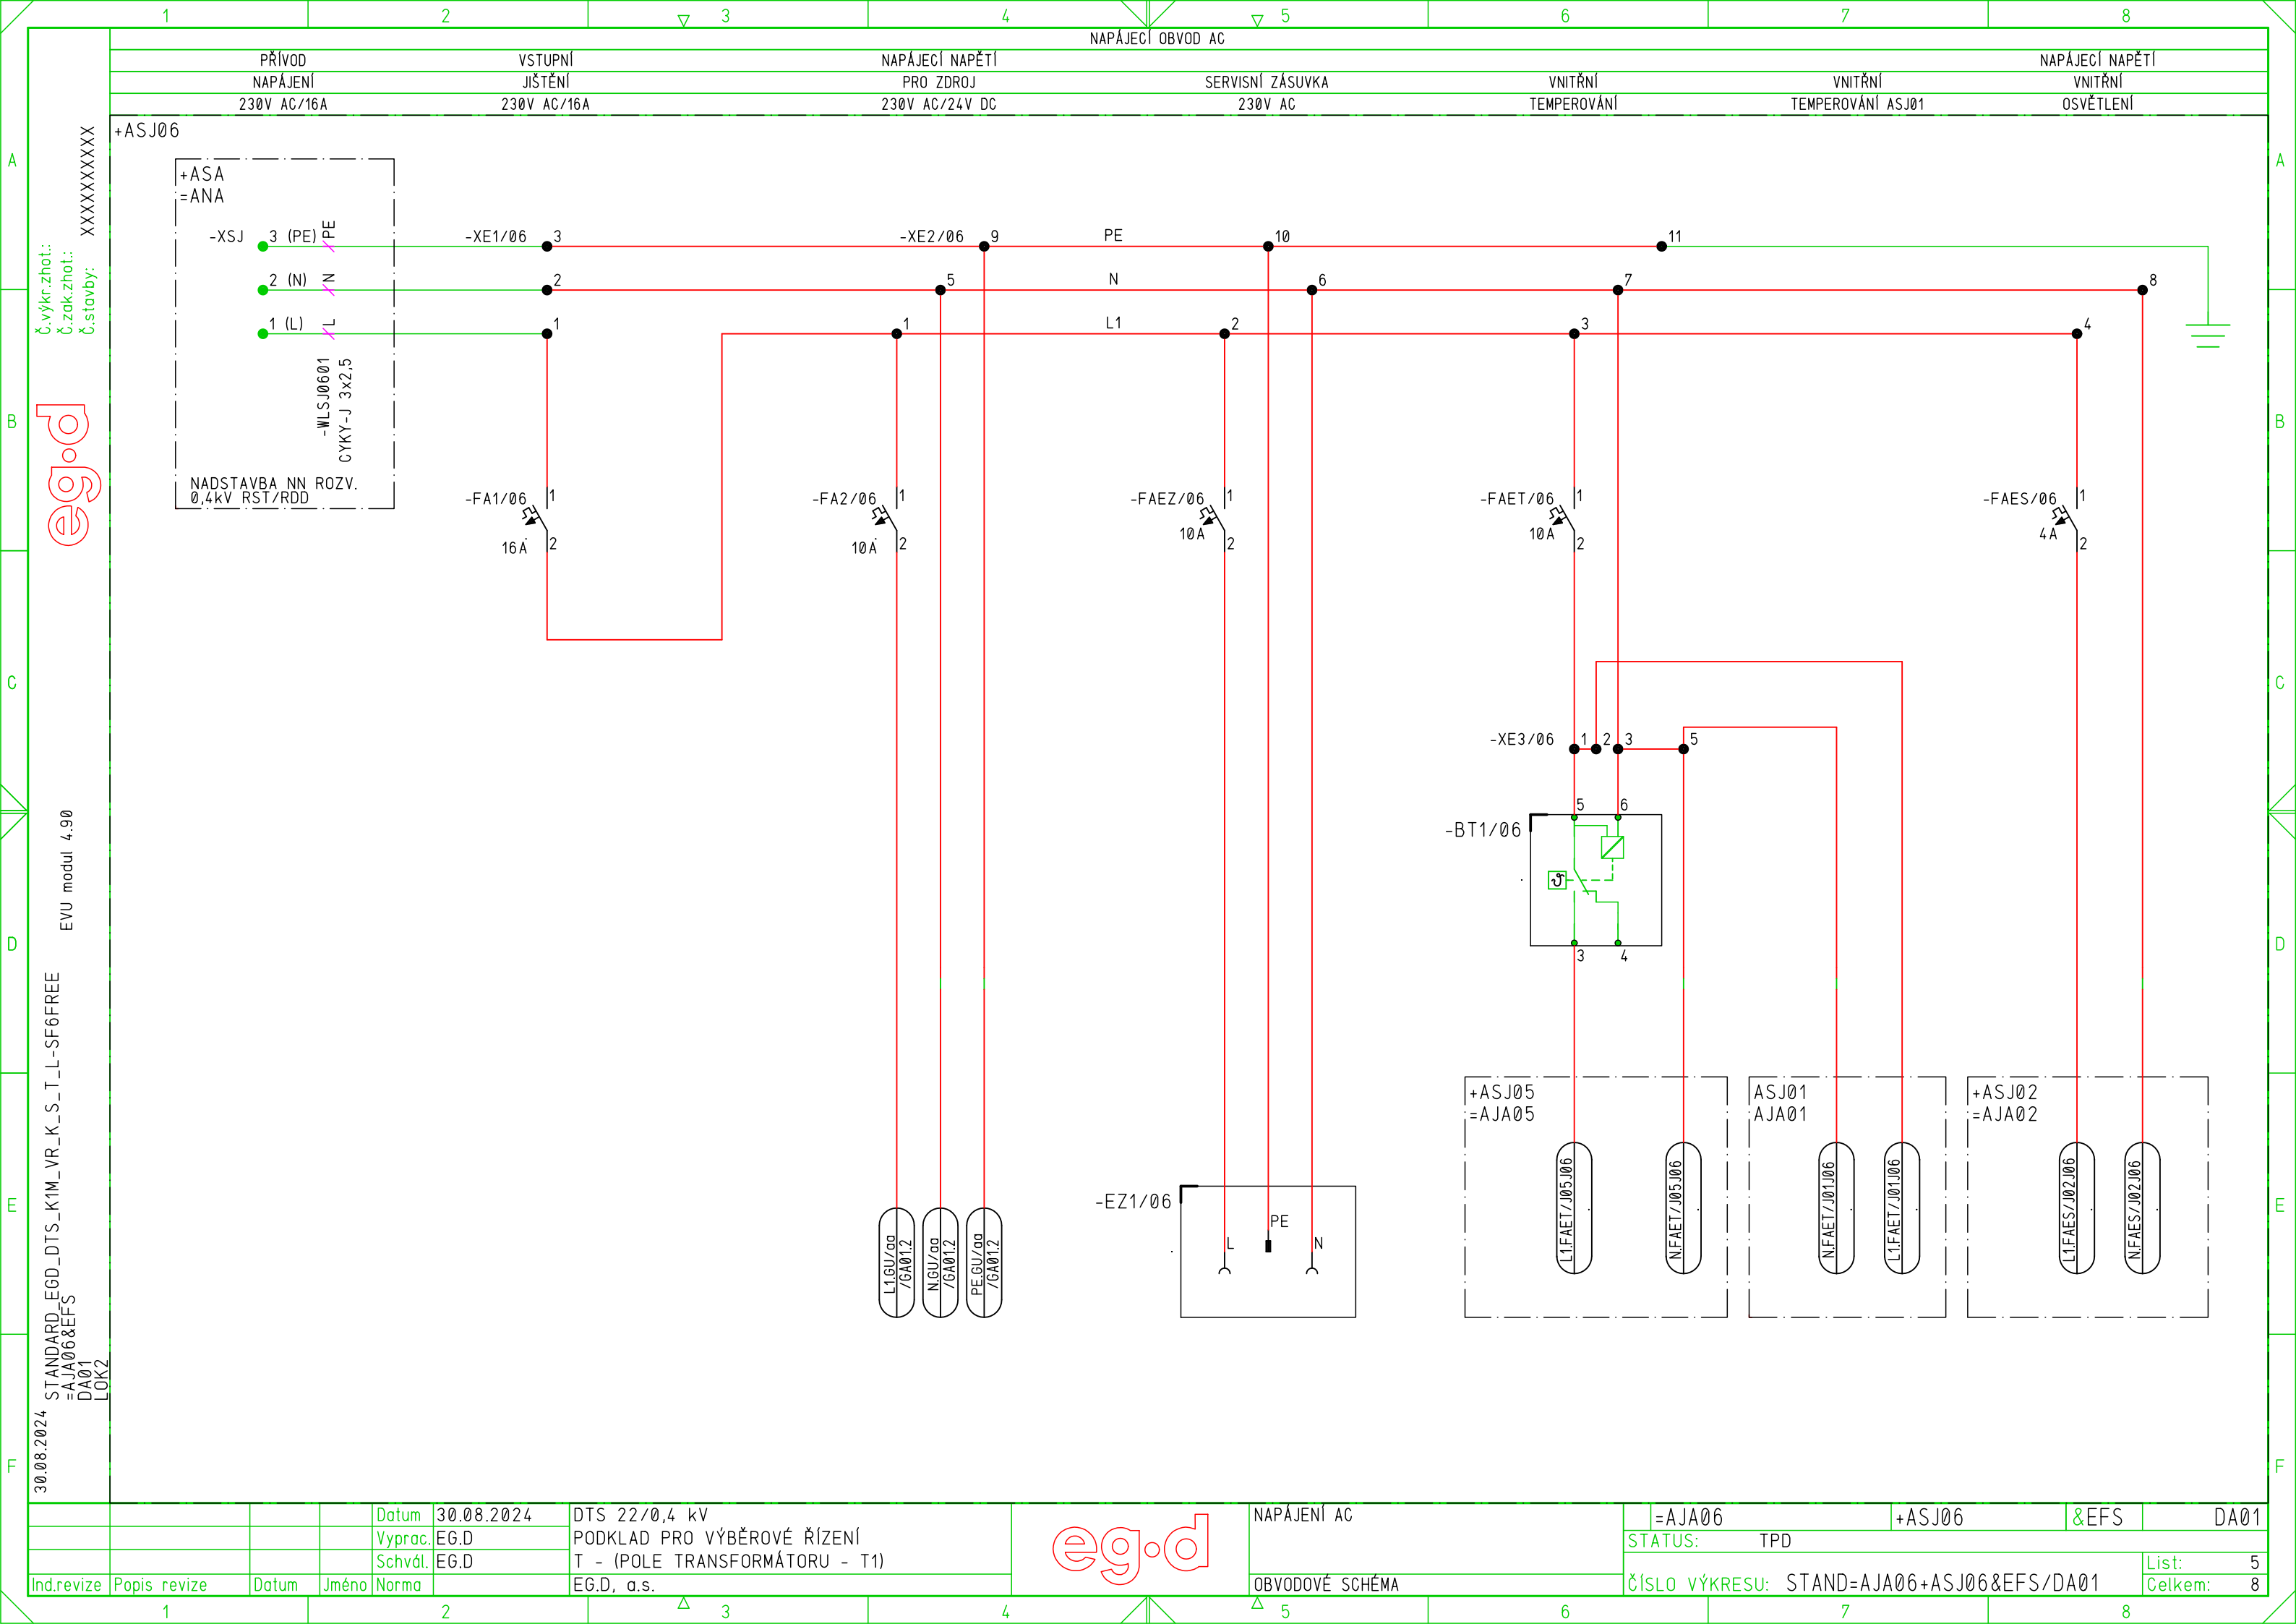

Č.výkr.zhot.:
Č.zak.zhot.:
Č.stavby:

eg.d

EVU modul 4,90


30.08.2024
STANDARD_EGD_DTS_K1M_VR_K_S_T_L-SF6FREE
=AJA06&EFS
GA01
LOK2

Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma

Datum	30.08.2024	DTS 22/0,4 kV
Vyprac.	EG.D	PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Schvál.	EG.D	T - (POLE TRANSFORMÁTORU - T1)
		EG.D, a.s.

eg.d

NAPÁJENÍ DC	=AJA06	+ASJ06	&EFS	GA01
OBVODOVÉ SCHÉMA	STATUS:	TPD	ČÍSLO VÝKRESU:	STAND=AJA06+ASJ06&EFS/GA01
			List:	6
			Celkem:	8

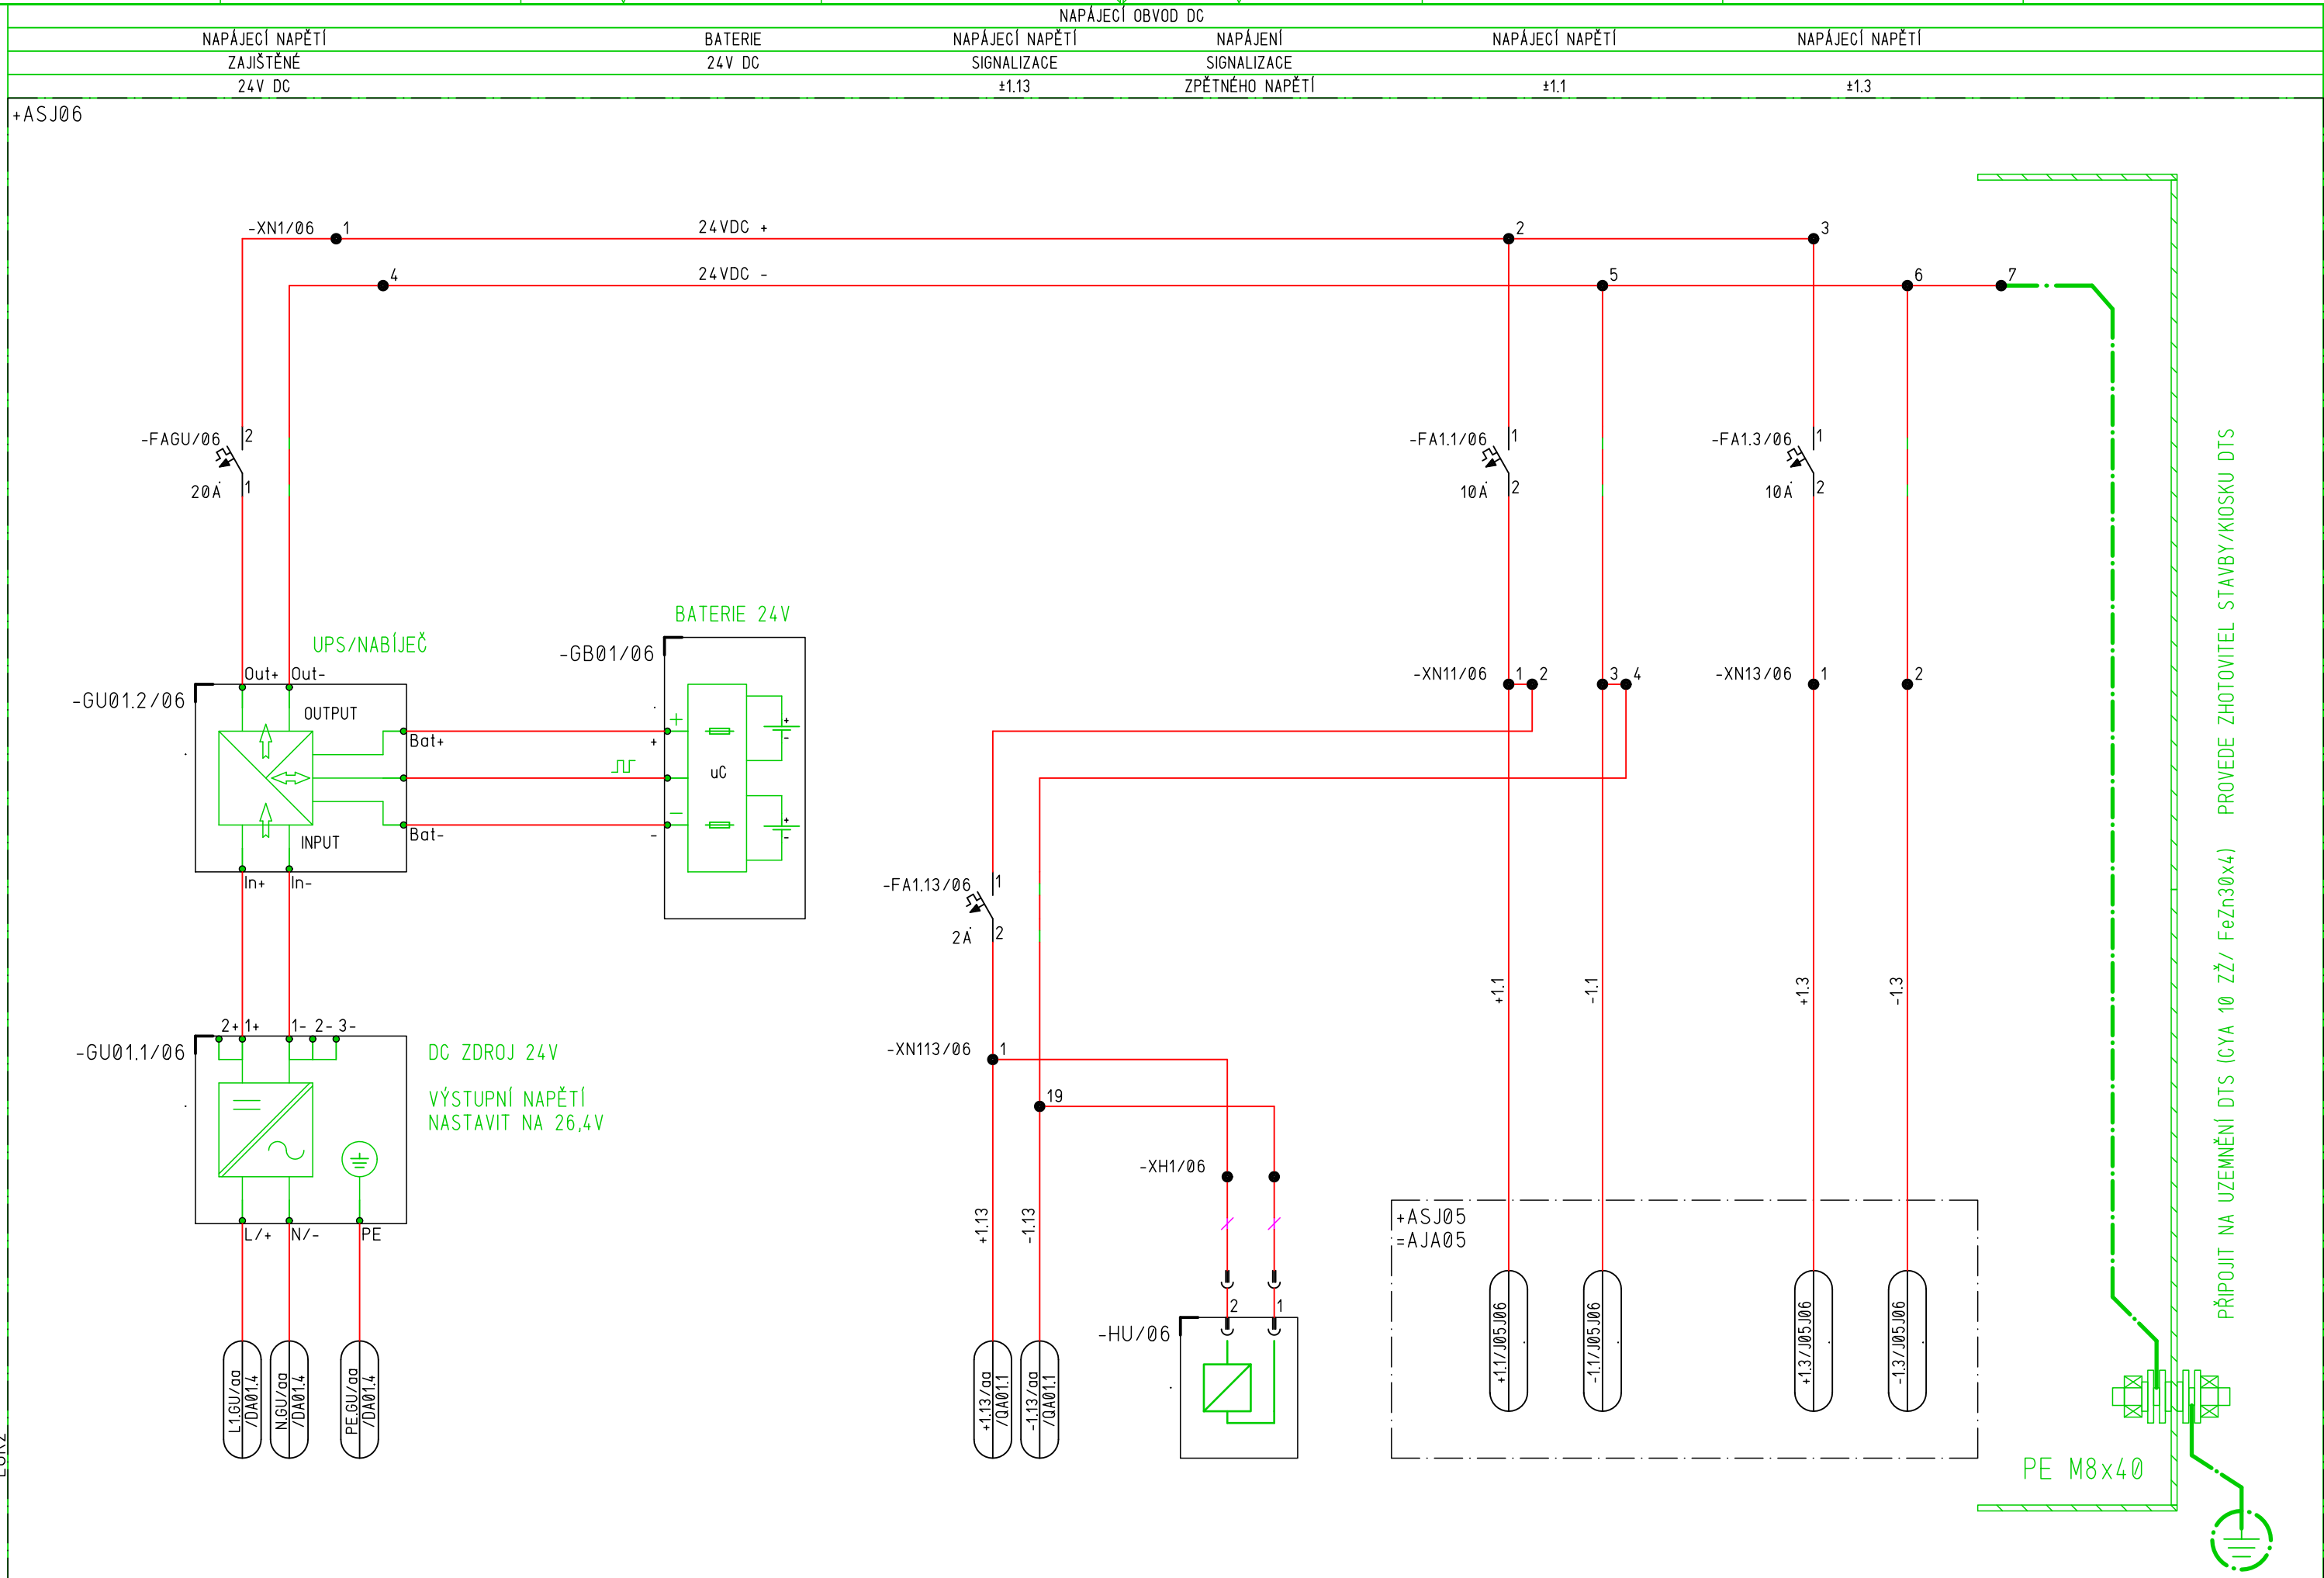

30.08.2024

STANDARD_EGD_DTS_K1M_VR_K_S_T_L-SF6FREE

=AJA06&EFS

RA01

LOK2

EVU modul 4,90

eg.d

Č.vykr.zhot.:
Č.zak.zhot.:
Č.stavby: XXXXXXXXXX

