






NÁZEV AKCE	V1381/1382/1398 - modernizace vedení	Č.STAVBY: 1020001721
		Č.OBJ: 4501240560
STAVEBNÍK	E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Č. Budějovice	
STATUS/STUPEŇ	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	
ČÁST	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení	
ZHOT. DOKUMENTACE	Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod, Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice	 ELEKTROVOD
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Josef Chaloupka, chalouka@elektrovod.eu	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	EV 461-20-734 až 736	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Josef Chaloupka	DATUM: 12/2020
VYPRACOVAL	Ing. Josef Chaloupka	ČÍSLO VÝKRESU:
KONTRLOVAL	Ing. Vít Brůžek	D.2 b) - 08
MÍSTO STAVBY	V1381/82/98	KÓD LOKALITY:
SO/PS	SO 01.3	TAB-PLA-VES
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00002	ARCHIVNÍ ČÍSLO:
DRUH DOKUMENTU	Výkres	
NÁZEV DOKUMENTU	Oprava základů	STRÁNKA / CELKEM:
		1 / 4

# Oprava stěnového základu



pohled "R"

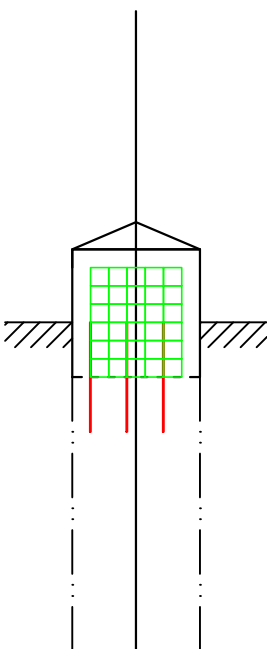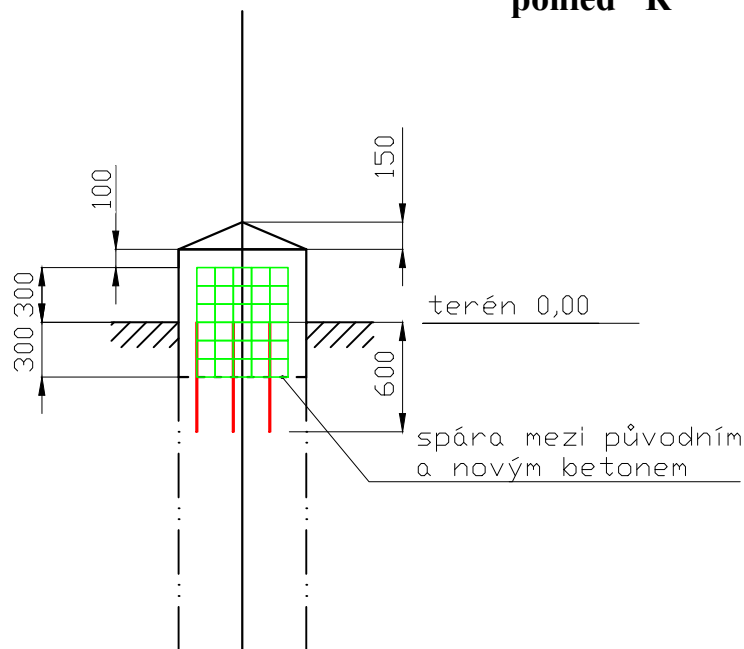

pohled "P"

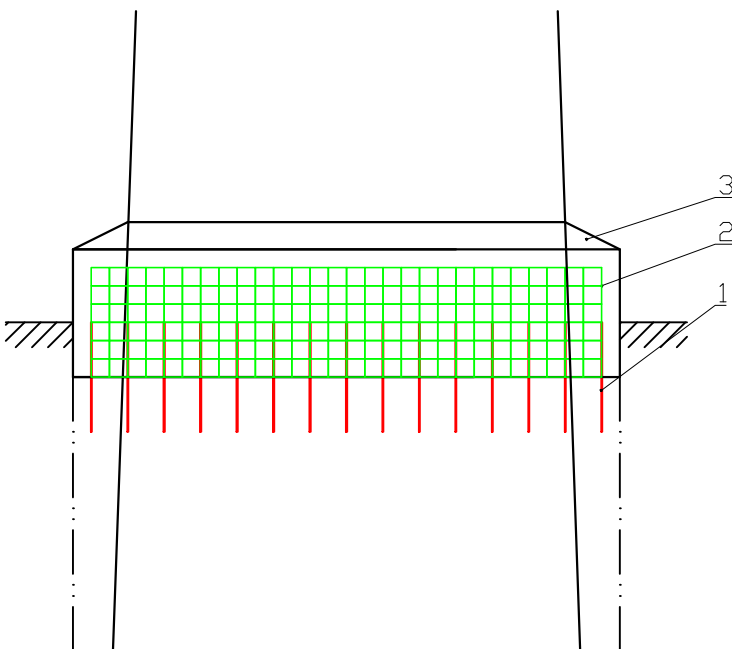


pohled "P"

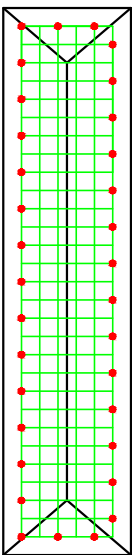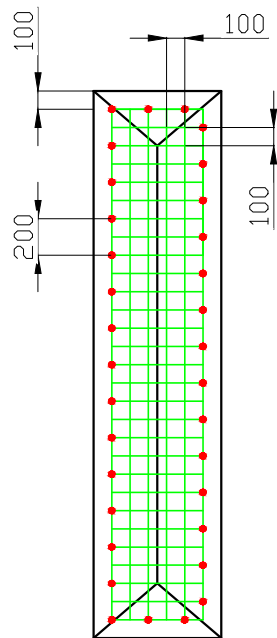


pohled "R"




 <b>Elektrovod a.s. –</b> Slovenská republika, odštiepný závod Čechova 59, 370 01 České Budějovice	Investor: E.ON ČR, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49, Č.Budějovice		<b>EV 461-20-734</b>	
	<b>Oprava betonového základu</b>		Počet A4:	2
			Vyhotovil:	Chj
V 1381/1382/1398-modernizace vedení				
pozice	Název	Materiál	Hmotnost/Objem	Poznámka
1.	Trny 600 mm	Roxor V12		
2.	Výztuž-KARI síť s oky 100x100x5	KARI síť		
3.	Beton	C 20/25		

# Oprava blokového základu


pohled "R"

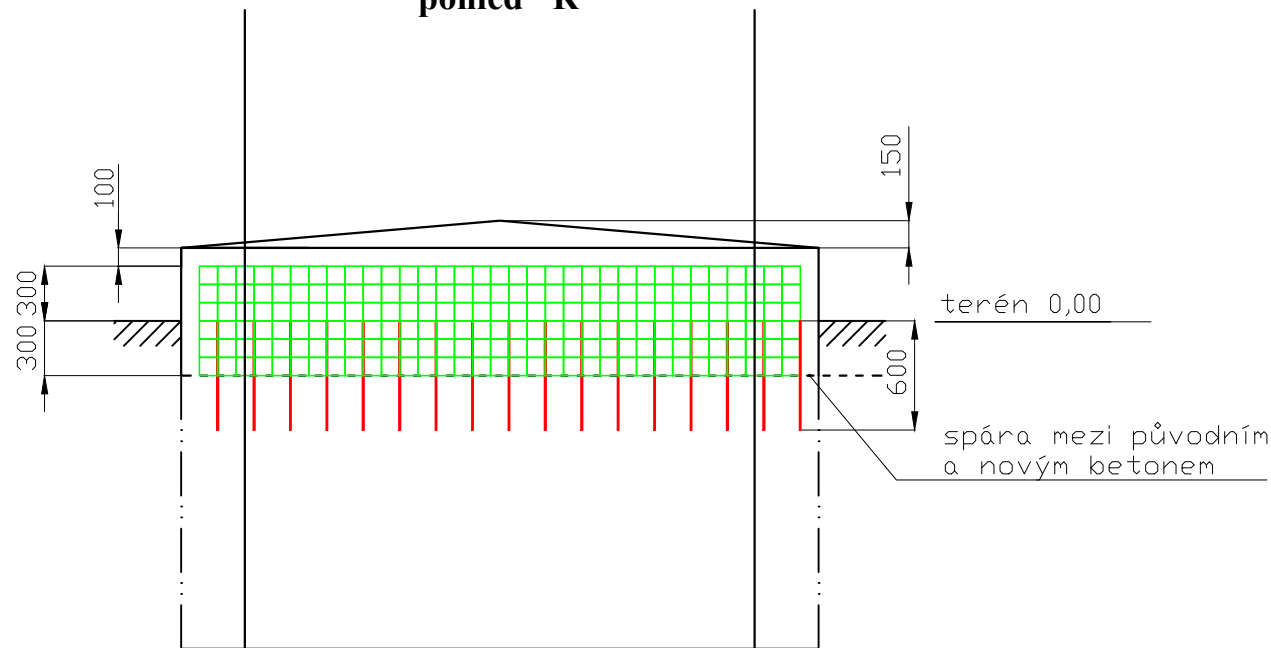

pohled "P"

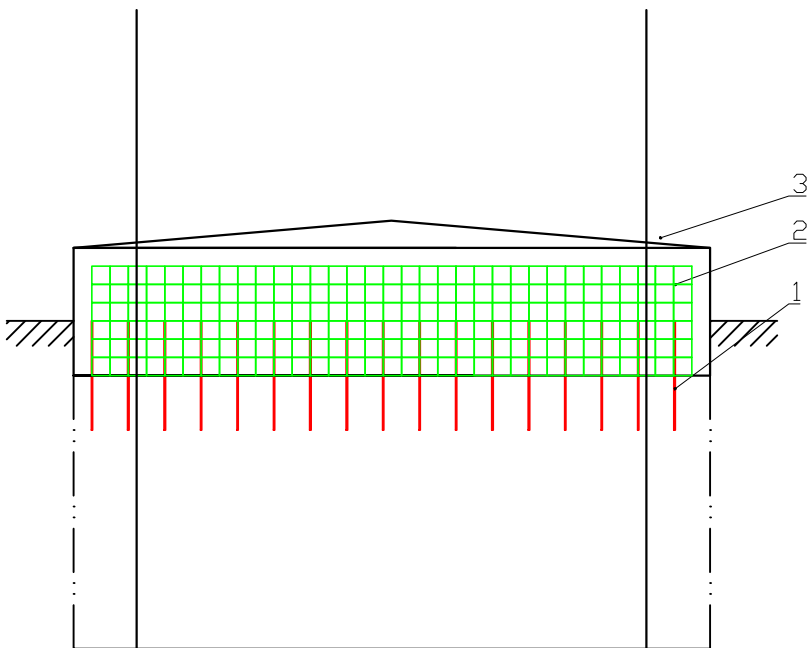


pohled "P"


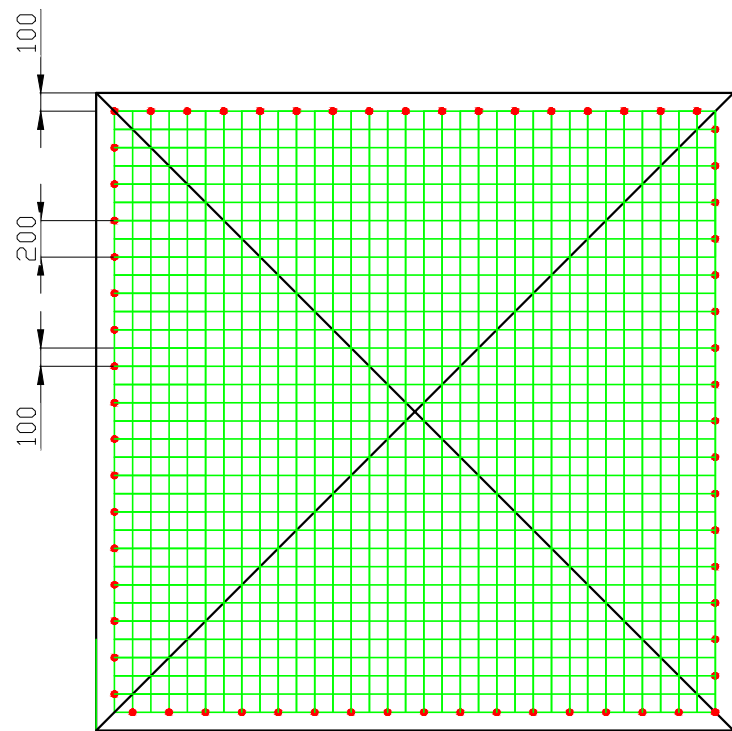



pohled "R"

Pozn.: Oprava st.č.1-7,14-17, 19, 26 (nově číslované) je uvedena v části D1.2

 <b>Elektrovod a.s. –</b> Slovenská republika, odštěpný závod Čechova 59, 370 01 České Budějovice	Investor: E.ON ČR, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49, Č.Budějovice		<b>EV 461-20-735</b>	
	<b>Oprava betonového základu</b>		Počet A4:	2
			Vyhotovil:	Chj
V 1381/1382/1398-modernizace vedení				
pozice	Název	Materiál	Hmotnost/Objem	Poznámka
1.	Trny 600 mm	Roxor V12		
2.	Výztuž-KARI síť s oky 100x100x5	KARI síť		
3.	Beton	C 20/25		

# Oprava patkového základu

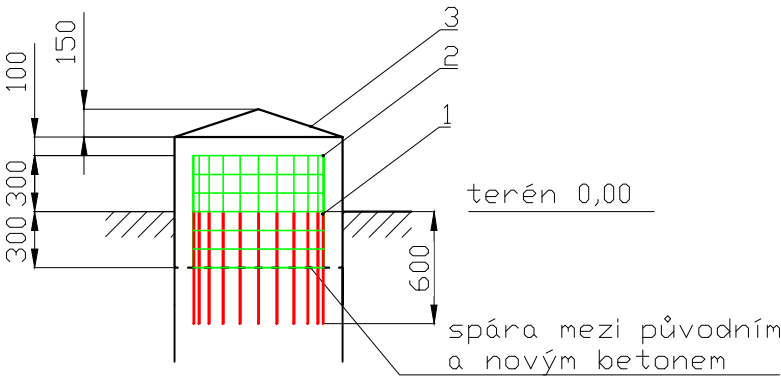

<div></div> <div><b>Elektrovod a.s. –</b> Slovenská republika, odštěpný závod Čechova 59, 370 01 České Budějovice</div>		Investor: E.ON ČR, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49, Č.Budějovice		<b>EV 461-20-736</b>	
		<b>Oprava betonového základu</b>		Počet A4:	1
				Vyhotovil:	Chj
V 1381/1382/1398-modernizace vedení					
pozice	Název	Materiál	Hmotnost/Objem	Poznámka	
1.	Trny 600 mm	Roxor V12			
2.	Výztuž-KARI síť s oky 100x100x5	KARI síť			
3.	Beton	C 20/25			