VNITŘNÍ ZAPOJENÍ POUŽÍVANÝCH RELÉ

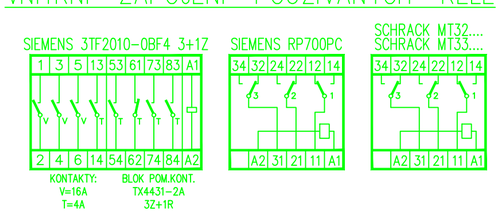

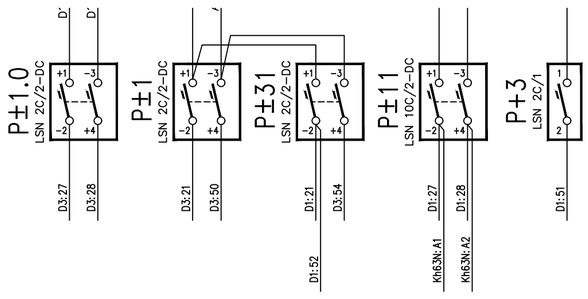

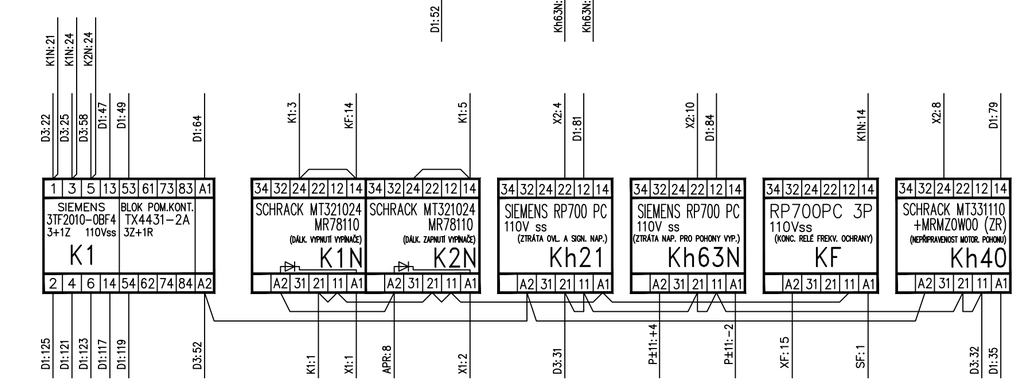

PATICE MR78110
OBSAHUJÍ ZHÁŠECÍ
DIODY S POLARITOU
A1: KATODA,
A2: ANODA.
(ZAKRESLENO).

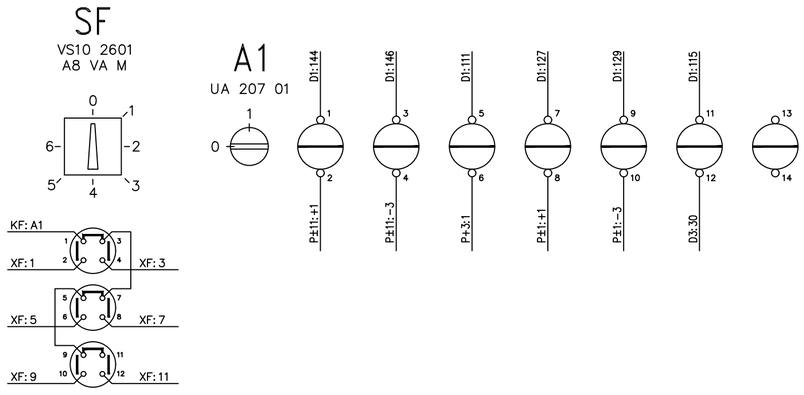

KONT.	STAV
–	0
1–2	1
3–4	2
5–6	3
7–8	4
9–10	5
11–12	6

VOLBA HLADINY
FREKV. OCHRANY

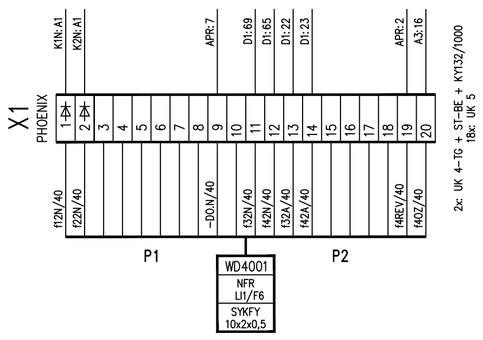

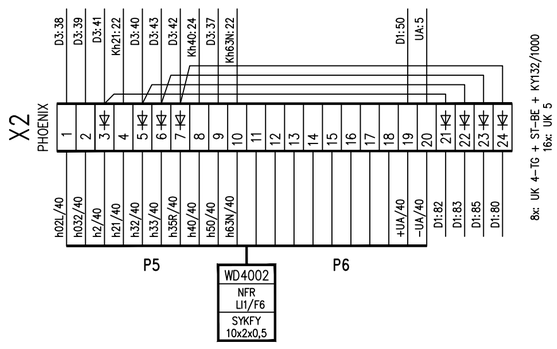

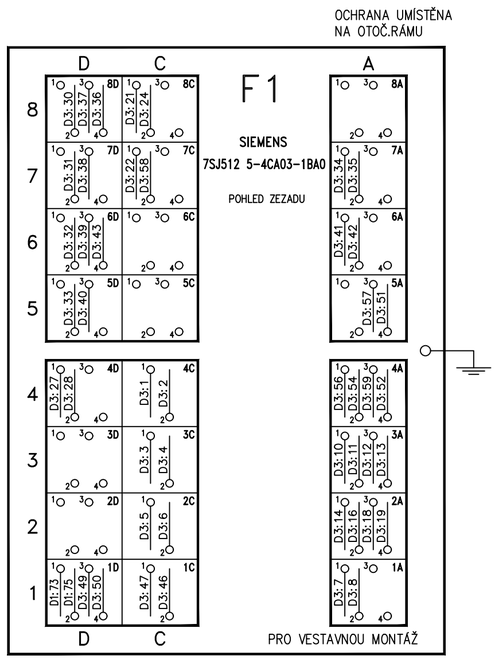

(DIG. SMĚROVÁ OCHRANA)

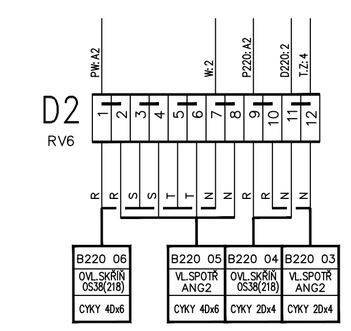

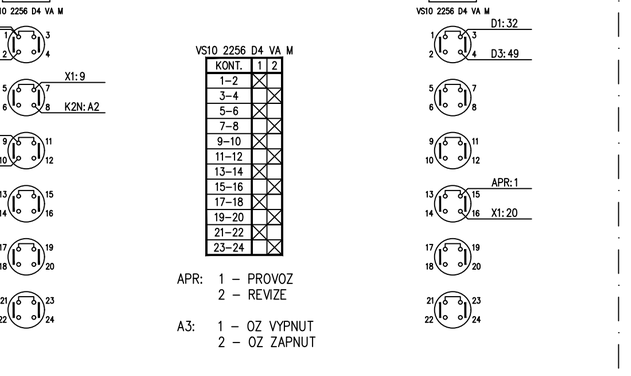

VS10 2256 D4 VA M	KONT.	1	2
	1–2		X
	3–4	X	
	5–6		X
	7–8		
	9–10	X	
	11–12		X
	13–14	X	
	15–16		X
	17–18	X	
	19–20		X
	21–22	X	
	23–24		X

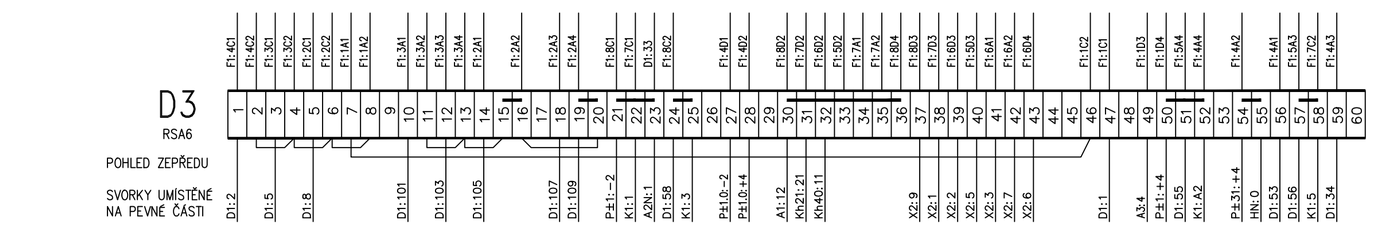

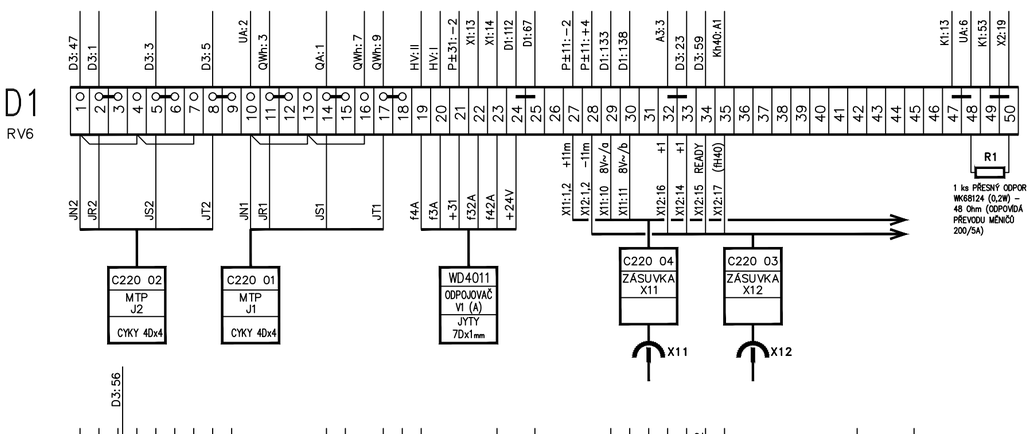

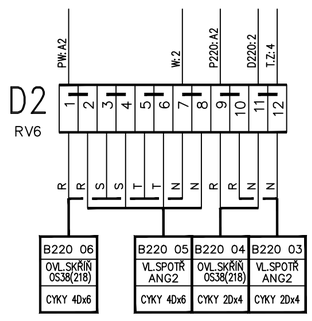

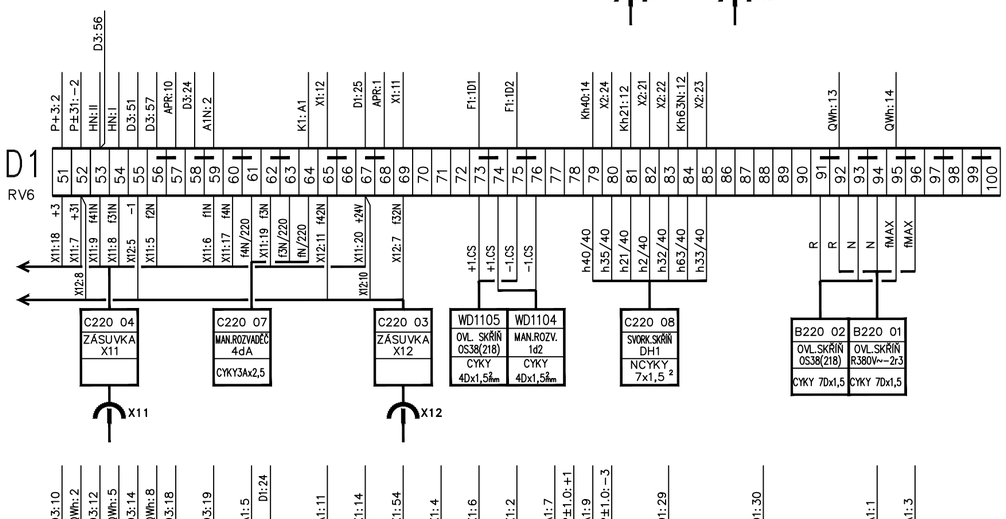

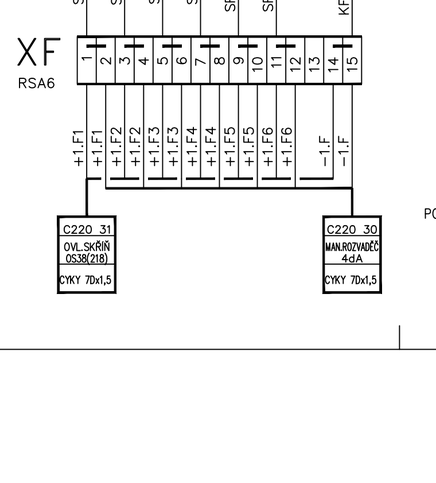

ČELNÍ DVEŘE OVL. SKŘÍNĚ

QA
B102M

44 – TR LIPNICE
R22kV
ovl. skříň k. č. 40 (220) – Č. VELENICE
REPASE OS33(213),KRAJNÍ SKŘÍŇ NAPOJENÍ RUND NA VELÍN

POZNÁMKY:

– OS K.Č33(213)ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ ALE BUDE DEMONTOVÁNA A PŘEMÍSTĚNA K PŘÍPOJNICI A1
POTOM BUDE PŘIPOJENA K NOVĚ VYBAVENÉ KOBCE VÝVODU Č.40.NOVÉ OZNAČENÍ BUDE OS 40(220)
JEDNOTLIVÉ FUNKCE,KABELY BUDOU PŘEZNAČENY (/40,/220 A SVORKY DOPLNĚNY NÁVLAČKAMI
JEDNOTLIVÉ KABELOVÉ OKRUHY (RUNDY) BUDOU PŘIPOJENY A ZOKRUHOVÁNY K NAPÁJECÍM ROZV.
KABELOVÉ SPOJE BUDOU PROVEDENY NOVÝMI KABELY (PŘÍPADNĚ ZKRÁCENÝMI)
JEDNOTLIVÉ KABELOVÉ OKRUHY (RUNDY) PROCHÁZEJÍCÍ CELOU R 22 KV MUSÍ BÝT
ZACHOVÁNY A PŘI PŘECHODU NA NOVÉ (REPASOVANÉ) OS PŘEZKOUŠENY.
SOUVISEJÍCÍ OPRAVENÉ VÝKRESY Č. 570, Č.543 A KABELOVÉ TABULKY PRO OS 40(220)
TENTO VÝKRES TAKÉ NAVAZUJE NA MONTÁŽNÍ SCHÉMATA SOUSEDNÍ SKŘÍNĚ OS38(218)CHLUM.

– NOVÉ VODIČE BUDOU V PROVEDENÍ CY, MEZI PŘÍSTROJI VE DVEŘÍCH,
NA OTOČ. RÁMU A PŘÍSTROJI UVNITŘ SKŘÍNĚ V PROVEDENÍ CYA (LANKO)
– PRŮŘEZY PROPOJOVACÍCH VODIČŮ:
– PROUDOVÉ OBVODY.....2,5mm²
– OSTATNÍ PROPOJE.....1,5mm²
– BARVA PROPOJOVACÍCH VODIČŮ:
– UZEMŇOVACÍ VODIČE.....ZELENOŽLUTÁ
– OSTATNÍ VODIČE.....ČERNÁ

NÁZEV AKCE	TR.LIPNICE, OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č. STAVBY: 102 0002421 Č. OBJ.:
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg·d
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ	
ČÁST	D.2.5,ROZVODNA 22 kV TECHNOLOGIE	
ZHOT. DOKUMENTACE	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg·d
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PETR ŠPIČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel.:535 141 951	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Ing.JAN POLÁČEK	DATUM: 05-2021
VYPRACOVAL	Ing.JAN POLÁČEK	ČÍSLO VÝK/DOK: 593
KONTROLOVAL	Ing. PETR ŠPIČÁK	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12 JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP
SO/PS	PS-10 ROZVODNA 22 kV	MĚŘÍTKO:
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00036	FORMÁT: 9xA4
DRUH DOKUMENTU	VÝKRES	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	OS KOBKY Č.40(220) MONT.SCHÉMA	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:

Soubor: OS40--RB_1.DWG

PODKLAD VÝKRES č: R-2414a (JČE a.s. Č.B.) – 02/1999

8. 7. 1999
OS40--RB_1

OVLÁDACÍ SKŘÍŇ KOBKY Č. 40 (220)
MONTÁŽNÍ SCHÉMA-Č.VELENICE

593

44R0364B