
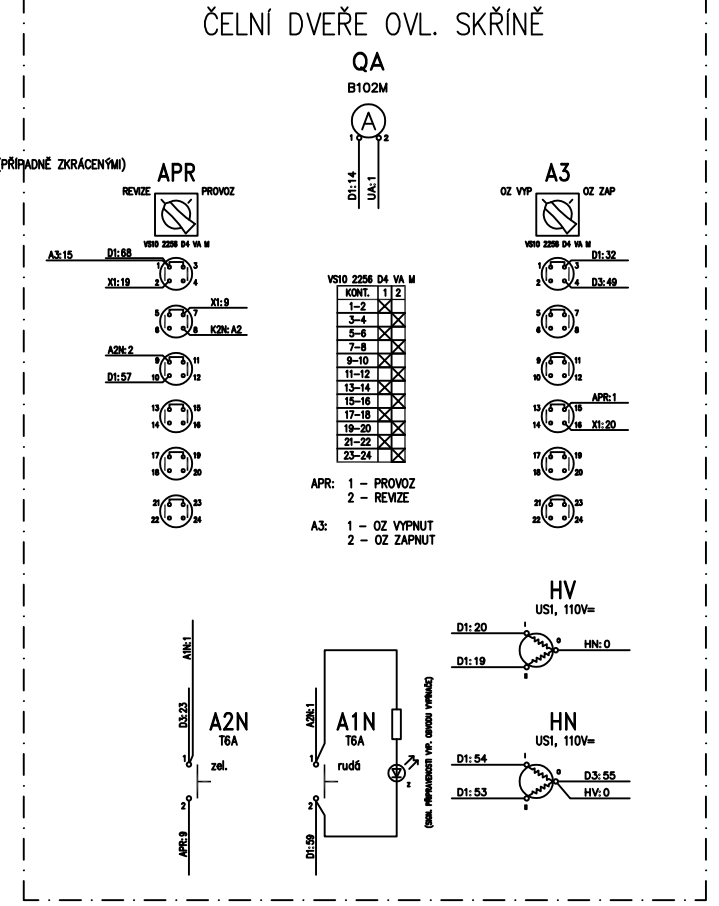
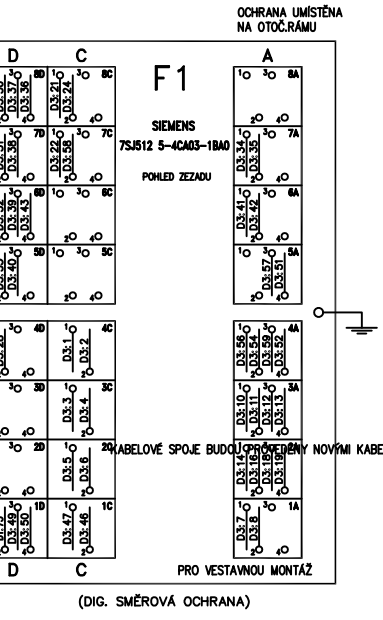
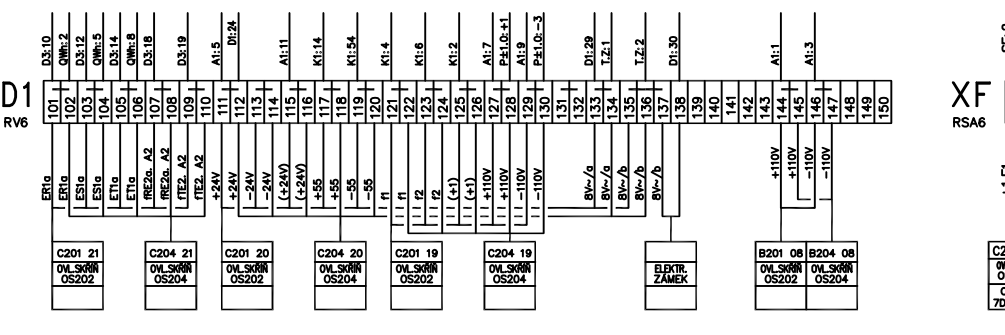
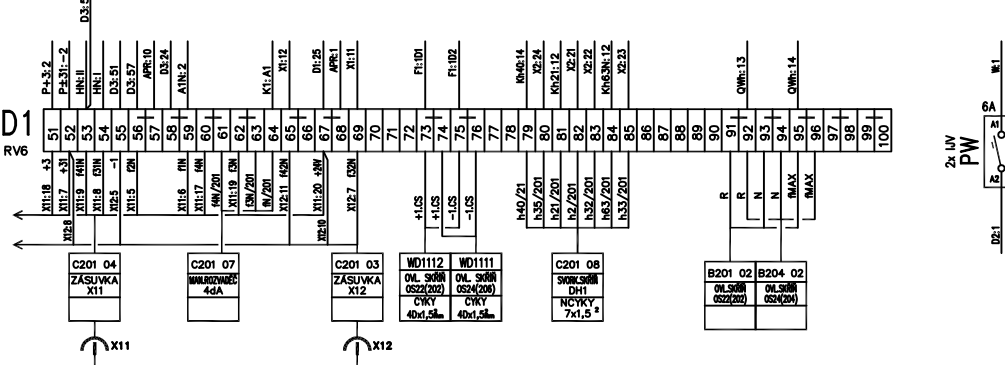
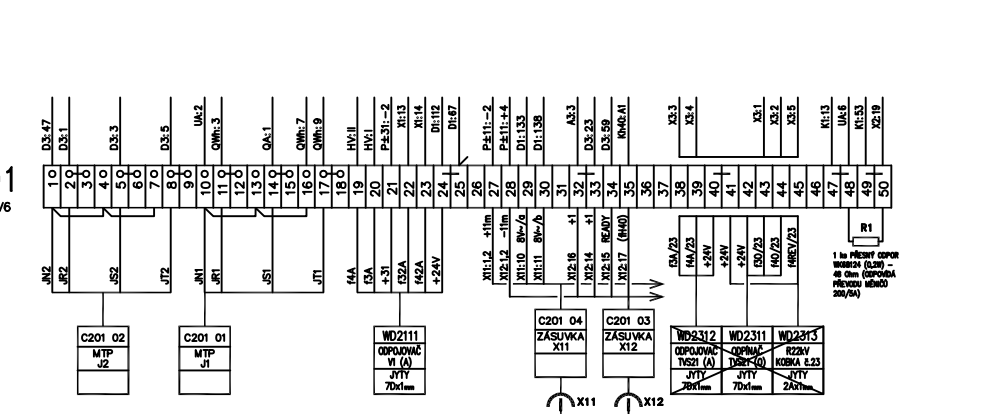
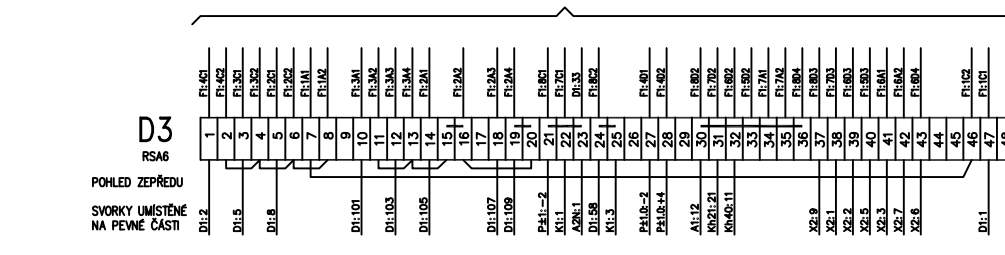
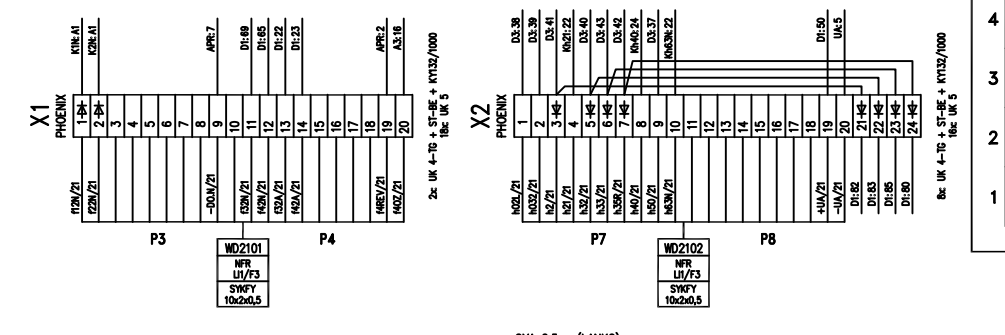
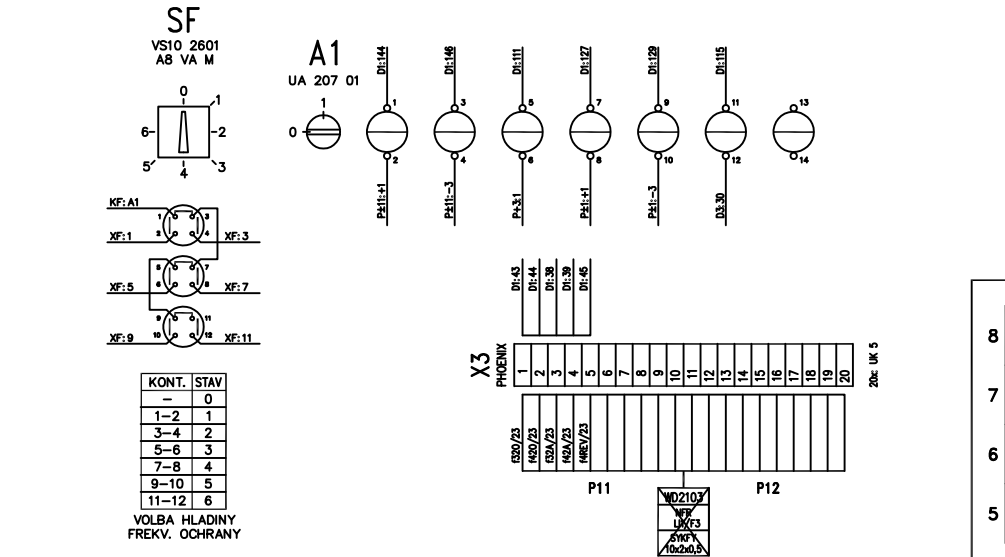


# VNITŘNÍ ZAPOJENÍ POUŽÍVANÝCH RELÉ

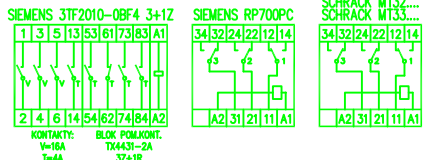

POZNÁMKY:

- OS K.Č.21(201) ZOSTAVA STÁVAJÍCÍ ALE BUDE DEMONTOVÁNA A PŘEMÍSTĚNA K PŘÍPOJNICI A1 POTOM BUDE PŘÍPOJENA K NOVÉ VYBAVENÉ KOBCE Č.21 MEZI OS 22(202) A OS 24(204).
- KABELOVÉ SPOJE BUDOU PROVEDENY NOVÝMI KABELY (PŘÍPADNĚ ZKRÁCENÝMI) JEDNOTLIVÉ KABELOVÉ OKRUHY (RUNDY) PROCHÁZEJÍCÍ CELOU R 22 KV MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY A PŘI PŘECHODU NA NOVÉ (REPASOVANÉ) OS PŘEZKOUŠENY.
- SOUVISEJÍCÍ OPRAVENÉ VÝKRESY Č. 510, Č.511 A KABELOVÉ TABULKY PRO OS K.Č.21(201) TENTO VÝKRES TAKÉ NAVAZUJE NA MONTÁŽNÍ SCHÉMATA SOUSEDNÍCH SKŘÍŇÍ OS
- NOVÉ VODIČE BUDOU V PROVEDENÍ CY, MEZI PŘÍSTROJI VE DVEŘÍCH, NA OTOČ. RÁMU A PŘÍSTROJI VNITŘNÍ SKŘÍŇI V PROVEDENÍ CYA (LANKO)
- PROŘEZ PROPVOJACÍCH VODIČŮ:
  - PROUDOVÉ OBVODY.....2,5mm<sup>2</sup>
  - OSTATNÍ PROPVOJ.....1,5mm<sup>2</sup>
- BARVA PROPVOJACÍCH VODIČŮ:
  - UZEMŇOVACÍ VODIČE.....ZELENOŽLUTÁ
  - OSTATNÍ VODIČE.....ČERNÁ

NÁZEV AKCE	TR.LIPNICE, OBNOVA TRANSFORMOVNÝ	Č. STAVBY:102 0002421
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.:
STATUS/STUPĚŇ	OKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ	
ČÁST	D.2.5,ROZVODNA 22 kV TECHNOLOGIE	
ZHOT. DOKUMENTACE	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PETR ŠPIČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel.535 141 951	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Ing.JAN POLÁČEK	DATUM:05-2021
VYPRACOVAL	Ing.JAN POLÁČEK	ČÍSLO VÝK/DOK: 581
KONTROLOVAL	Ing. PETR ŠPIČÁK	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12 JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP
SO/PS	PS-10 ROZVODNA 22 kV	MĚŘÍTKO:
MAJETKOVÁ TRÍDA	CZD00036	FORMÁT: 9xA4
DRUH DOKUMENTU	VÝKRES	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	OS KOBKY Č.21(201) MONT.SCHÉMA	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:

Soubor: OS21--RB\_1.DWG

05.2021

OS21--RB\_1

581

44R0355B

OVĚŘOVACÍ SKŘÍŇ KOBKY Č.21 (201)-JAKULE  
MONTÁŽNÍ SCHÉMA