


Vlastní spotřeba (VLSP)
budovy společných provozů (BSP) – viz PS.50

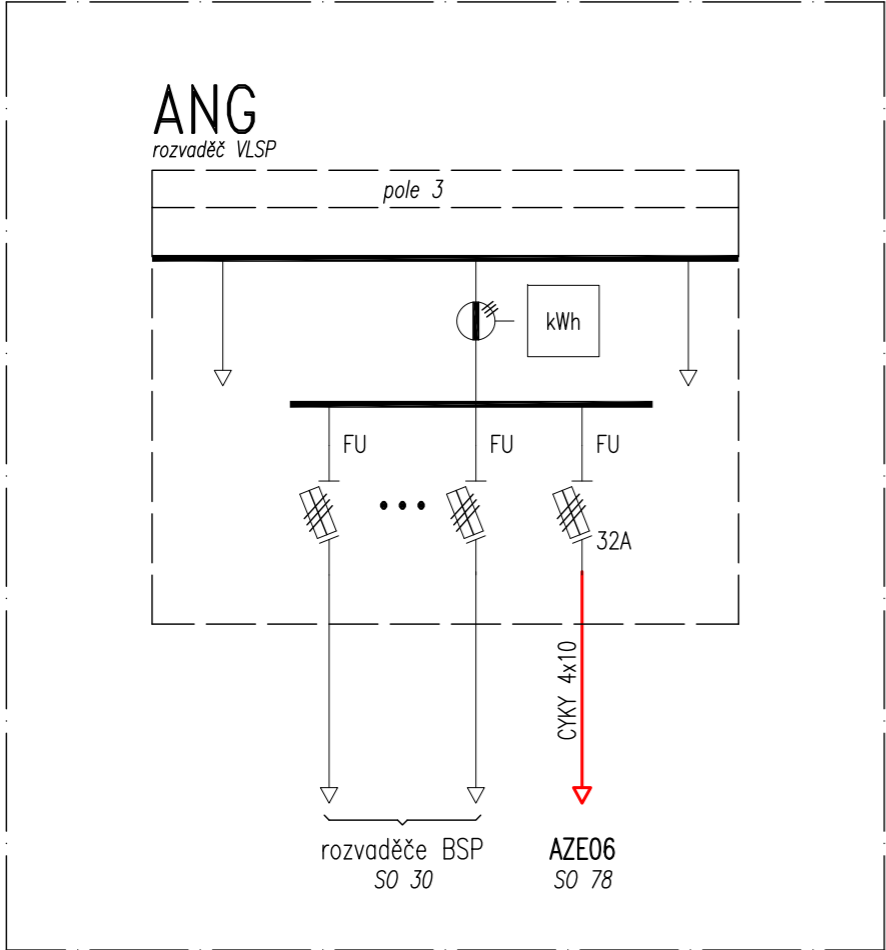

LEGENDA:

— Napájecí kabely elektroinstalace
(střídavá napájecí síť VLSP III. kategorie – nezajištěná)

Proudová soustava a napětí:
3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-C-S

AUTORIZACE:

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Říčov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č. STAVBY:102 0002 780	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 001020003001	
STATUS/STUPEŇ	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)		
ČÁST	D.1.4 Silnoproudá elektroinstalace		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Čestmír Vášek, cestmir.vasek@egem.cz, tel.:+420 721 363 423		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZHOT. DOKUMENTACE	ELSOX s.r.o., Seifertova 525, 261 01 Příbram		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Radek Procházka, prochazka@elsox.cz, tel.:608 981 648		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	-		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Radek Procházka	DATUM: 08/2024	
VYPRACOVAL	David Janura, Radek Procházka	ČÍSLO VÝK/DOK:	
KONTROLOVAL	Ing. Radek Procházka	D.1.4. b) - 04	
MÍSTO STAVBY	Říčov 32, 674 01 Třebíč	KÓD LOKALITY: ŘIP	
SO/PS	SO 78 - Garáže, sklady, vrátnice	MĚŘÍTKO: -	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00029	FORMÁT: 2x A4	
DRUH DOKUMENTU	výkres	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	SCHÉMA NAPÁJENÍ		ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: