


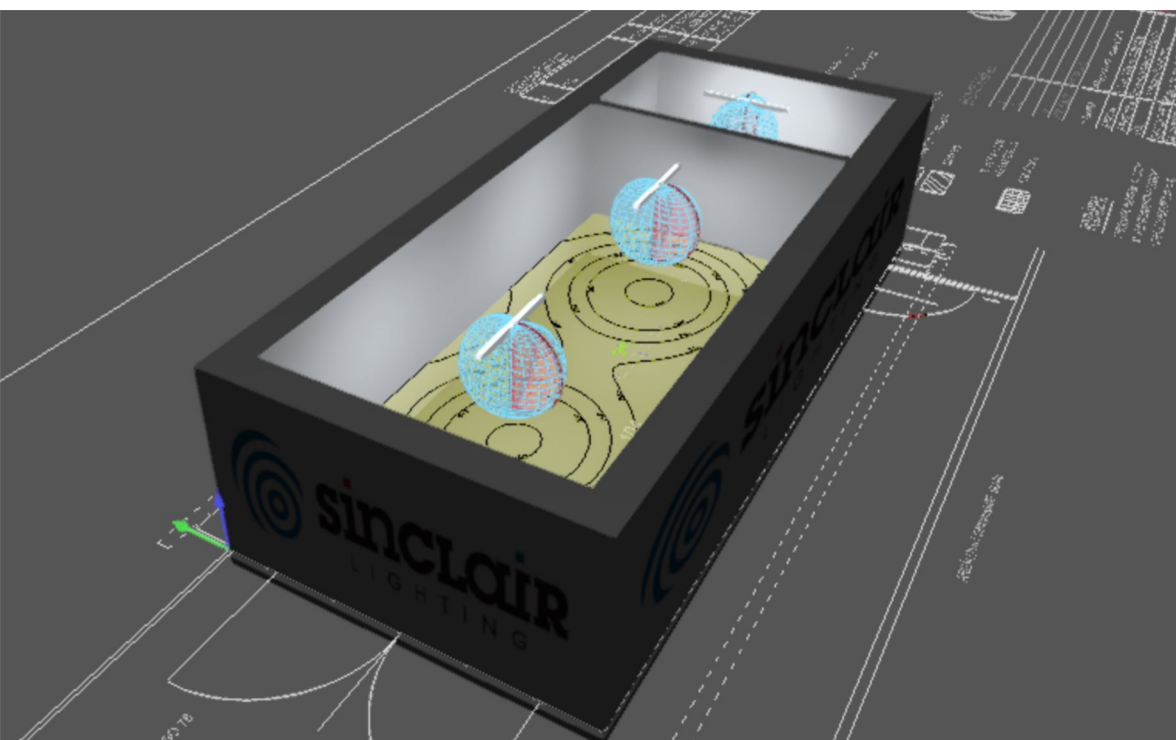


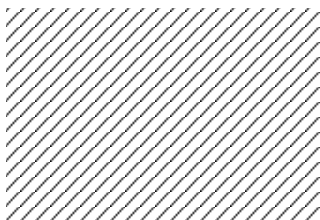
AUTORIZACE:

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Řípov – rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č. STAVBY: 102 0002 780	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 001020003001	
STATUS/STUPEŇ	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)		
ČÁST	D.1.4 Silnoproudá elektroinstalace		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Čestmír Vášek, cestmir.vasek@egem.cz, tel.:+420 721 363 423		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZHOT. DOKUMENTACE	ELSOX s.r.o., Seifertova 525, 261 01 Příbram		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Radek Procházka, prochazka@elsox.cz, tel.:608 981 648		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	-		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Radek Procházka	DATUM: 08/2024	
VYPRACOVAL	David Janura, Radek Procházka	ČÍSLO VÝK/DOK: D.1.4 a) – 02	
KONTRLOVAL	Ing. Radek Procházka		
MÍSTO STAVBY	Řípov 32, 674 01 Třebíč	KÓD LOKALITY: ŘIP	
SO/PS	SO 78 – Garáže, sklady, vrátnice	MĚŘÍTKO: -	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00029	FORMÁT: 5x A4	
DRUH DOKUMENTU	tabulky	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	SVĚTELNĚ-TECHNICKÝ VÝPOČET	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	



TR Řípov - 1.NP

Kontakty



Petr Zálešák

Lead Sales Manager

SINCLAIR Global Group s.r.o.

Purkyňova 45

612 00 Brno

Česká Republika

T +420 541 590 193

zalesak@sinclair.cz

Seznam svítidel

 $\Phi_{\text{celkový}}$

11529 lm

 $P_{\text{celkový}}$

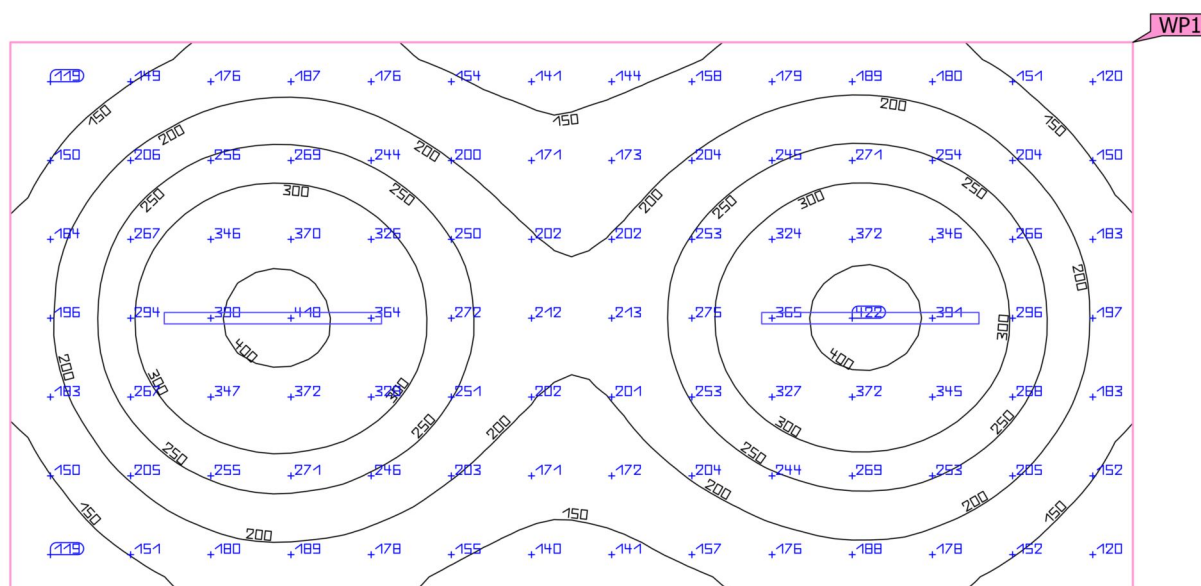
103.2 W

Světelný výtěžek

111.7 lm/W

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ	Světelný výtěžek
3	Ještě není členem DIALux		TPL 36CCT-2, 3000K	34.4 W	3843 lm	111.7 lm/W

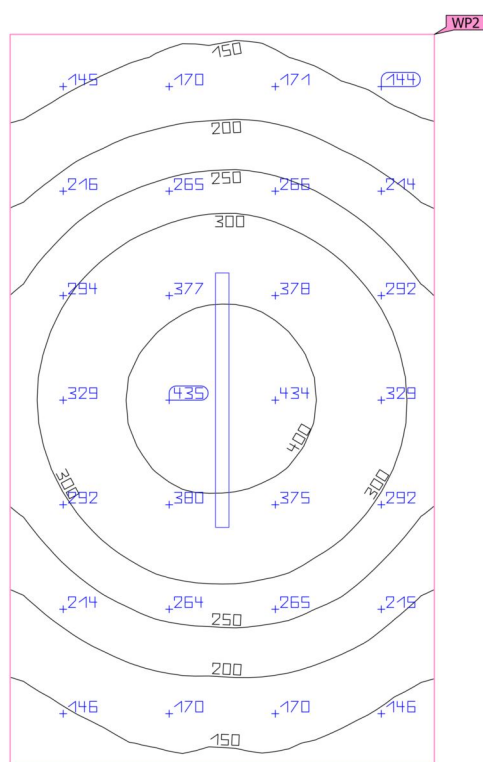
Budova 1 · Poschodí 1 · 101 - SKLAD ZKRATOVACÍCH SOUPRAV (Světelná scéna 1)

Uživatelská úroveň (101 - SKLAD ZKRATOVACÍCH SOUPRAV)

Vlastnosti	Ě (Pož.)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Pož.)	g ₂	Index
Uživatelská úroveň (101 - SKLAD ZKRATOVACÍCH SOUPRAV)	229 lx (≥ 100 lx)	102 lx	421 lx	0.45 (≥ 0.40)	0.24	WP1
Svislá intenzita osvětlení (adaptivní)	✓			✓		
Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.200 m						

Užitný profil: Obecné prostory uvnitř budov – sklady a chladírny (12.1 Skladiště a skladovací prostory)

Budova 1 · Poschodí 1 · 102 - SKLAD HASICÍCH PŘÍSTROJŮ (Světelná scéna 1)

Uživatelská úroveň (102 - SKLAD HASICÍCH PŘÍSTROJŮ)

Vlastnosti	Ě (Pož.)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Pož.)	g ₂	Index
Uživatelská úroveň (102 - SKLAD HASICÍCH PŘÍSTROJŮ)	262 lx (≥ 100 lx)	119 lx	447 lx	0.45 (≥ 0.40)	0.27	WP2
Svislá intenzita osvětlení (adaptivní)	✓			✓		
Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m						

Užitný profil: Obecné prostory uvnitř budov – sklady a chladírny (12.1 Skladiště a skladovací prostory)