





1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F					
Č.výkr.zhot.: Č.zak.zhot.:		LOGO ZHOTOVITELE													
01.10.2024 EGD_AJA_20240930 =AJA02&EAA AA01 CE1		EVU modul 2023													
		MÍSTO STAVBY: TR 110/22 kV NÁZEV STAVBY: PRINCIPIÁLNÍ SCHÉMA ZAPOJENÍ IDENTIFIKACE CELKU: POLE PŘÍVODU - T101 STAVEBNÍK/VLASTNÍK: EGD, a.s.													
		SO/PS: PS31 - OCHRANY MAJETKOVÁ TŘÍDA: CZD00042 ČÍSLO SOD/OBJ: XXXXXXXXXXXX OBJEDNATEL: EGD, a.s.													
		ČÍSLO STAVBY: XXXXXXXXXXXX STATUS: DPS/DSPS INDEX REVIZE:													
		ČÍSLO VÝKRESU: EGD=AJA02&EAA/AA01													
		TITULNÍ LIST													
		Datum: 30.09.2024 Vypracoval: EG.D Schválil: EG.D Norma:													
		List: 1 Celkem: 21													

1		2		3		4		5		6		7		8	
ČÍSLO STAVBY STATUS		ČÍSLO VÝKRESU		INDEX REVIZE		OZNAČENÍ DOKUMENTU		LIST		POPIS DOKUMENTU					
						DRUHI REFERENČNÍ OZNAČENÍ		POŘAD.ČÍSLO							
A	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA02&EAA/AA01				EAA =AJA02		AA01		1		TITULNÍ LIST		A	
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA02&EAB/AB01				EAB =AJA02		AB01		2		SEZNAM DOKUMENTACE			
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA02&EFA/BA01				EFA =AJA02		BA01		3		JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA			
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA02&EFA/BC01				EFA =AJA02		BC01		4		BLOKOVÉ SCHÉMA PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA			
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA02+ASJ02&EFS/GA01				EFS =AJA02 +ASJ02		GA01		5		NAPÁJENÍ DC OBVODOVÉ SCHÉMA			
B	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA02+ASJ02&EFS/GA02				EFS =AJA02 +ASJ02		GA02		6		NAPÁJENÍ, POHONŮ DC OBVODOVÉ SCHÉMA		B	
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA02+ASJ02&EFS/MA01				EFS =AJA02 +ASJ02		MA01		7		OVLÁDÁNÍ QM (ZAP/VYP) OBVODOVÉ SCHÉMA			
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA02+ASJ02&EFS/MA02				EFS =AJA02 +ASJ02		MA02		8		OVLÁDÁNÍ QM (ZAP/VYP) OBVODOVÉ SCHÉMA			
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA02+ASJ02&EFS/MA03				EFS =AJA02 +ASJ02		MA03		9		OVLÁDÁNÍ QA, QB OBVODOVÉ SCHÉMA			
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA02+ASJ02&EFS/NA01				EFS =AJA02 +ASJ02		NA01		10		LOR OBVODOVÉ SCHÉMA			
C	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA02+ASJ02&EFS/NA02				EFS =AJA02 +ASJ02		NA02		11		OVLÁDÁNÍ ODSÁVÁNÍ SF6 OBVODOVÉ SCHÉMA		C	
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA02+ASJ02&EFS/NA03				EFS =AJA02 +ASJ02		NA03		12		ZÁBĚSKOVÁ OCHRANA OBVODOVÉ SCHÉMA			
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA02+ASJ02&EFS/QA01				EFS =AJA02 +ASJ02		QA01		13		STAVOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA			
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA02+ASJ02&EFS/RA01				EFS =AJA02 +ASJ02		RA01		14		PORUCHOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA			
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA02+ASJ02&EFS/RA02				EFS =AJA02 +ASJ02		RA02		15		PORUCHOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA			
D	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA02+ASJ02&EFS/SA01				EFS =AJA02 +ASJ02		SA01		16		PTP OBVODOVÉ SCHÉMA		D	
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA02+ASJ02&EFS/SV01				EFS =AJA02 +ASJ02		SV01		17		PTN OBVODOVÉ SCHÉMA			
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA02+ASJ02&EFS/SV02				EFS =AJA02 +ASJ02		SV02		18		PTN OBVODOVÉ SCHÉMA			
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA02+ASJ02&EFS/VA01				EFS =AJA02 +ASJ02		VA01		19		KOMUNIKACE OBVODOVÉ SCHÉMA			
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA02+ASJ02&ELU/DD01				ELU =AJA02 +ASJ02		DD01		20		POHLED NA SKŘIŇ VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ			
E	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA02+ASJ02&ELU/DD02				ELU =AJA02 +ASJ02		DD02		21		POHLED NA SKŘIŇ VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ		E	
F														F	
01.10.2024 EGD_AJA_20240930 =AJA02&EAB AB01 CF1				TR 110/22 kV				SEZNAM DOKUMENTACE		=AJA02		8EAB		AB01	
				PRINCIPIÁLNÍ SCHÉMA ZAPOJENÍ						STATUS:		DPS/DSPS			
Ind.revize		Popis revize		Datum		Jméno		Norma		EGD, a.s.		ČÍSLO VÝKRESU: EGD=AJA02&EAB/AB01		List: 2 Celkem: 21	

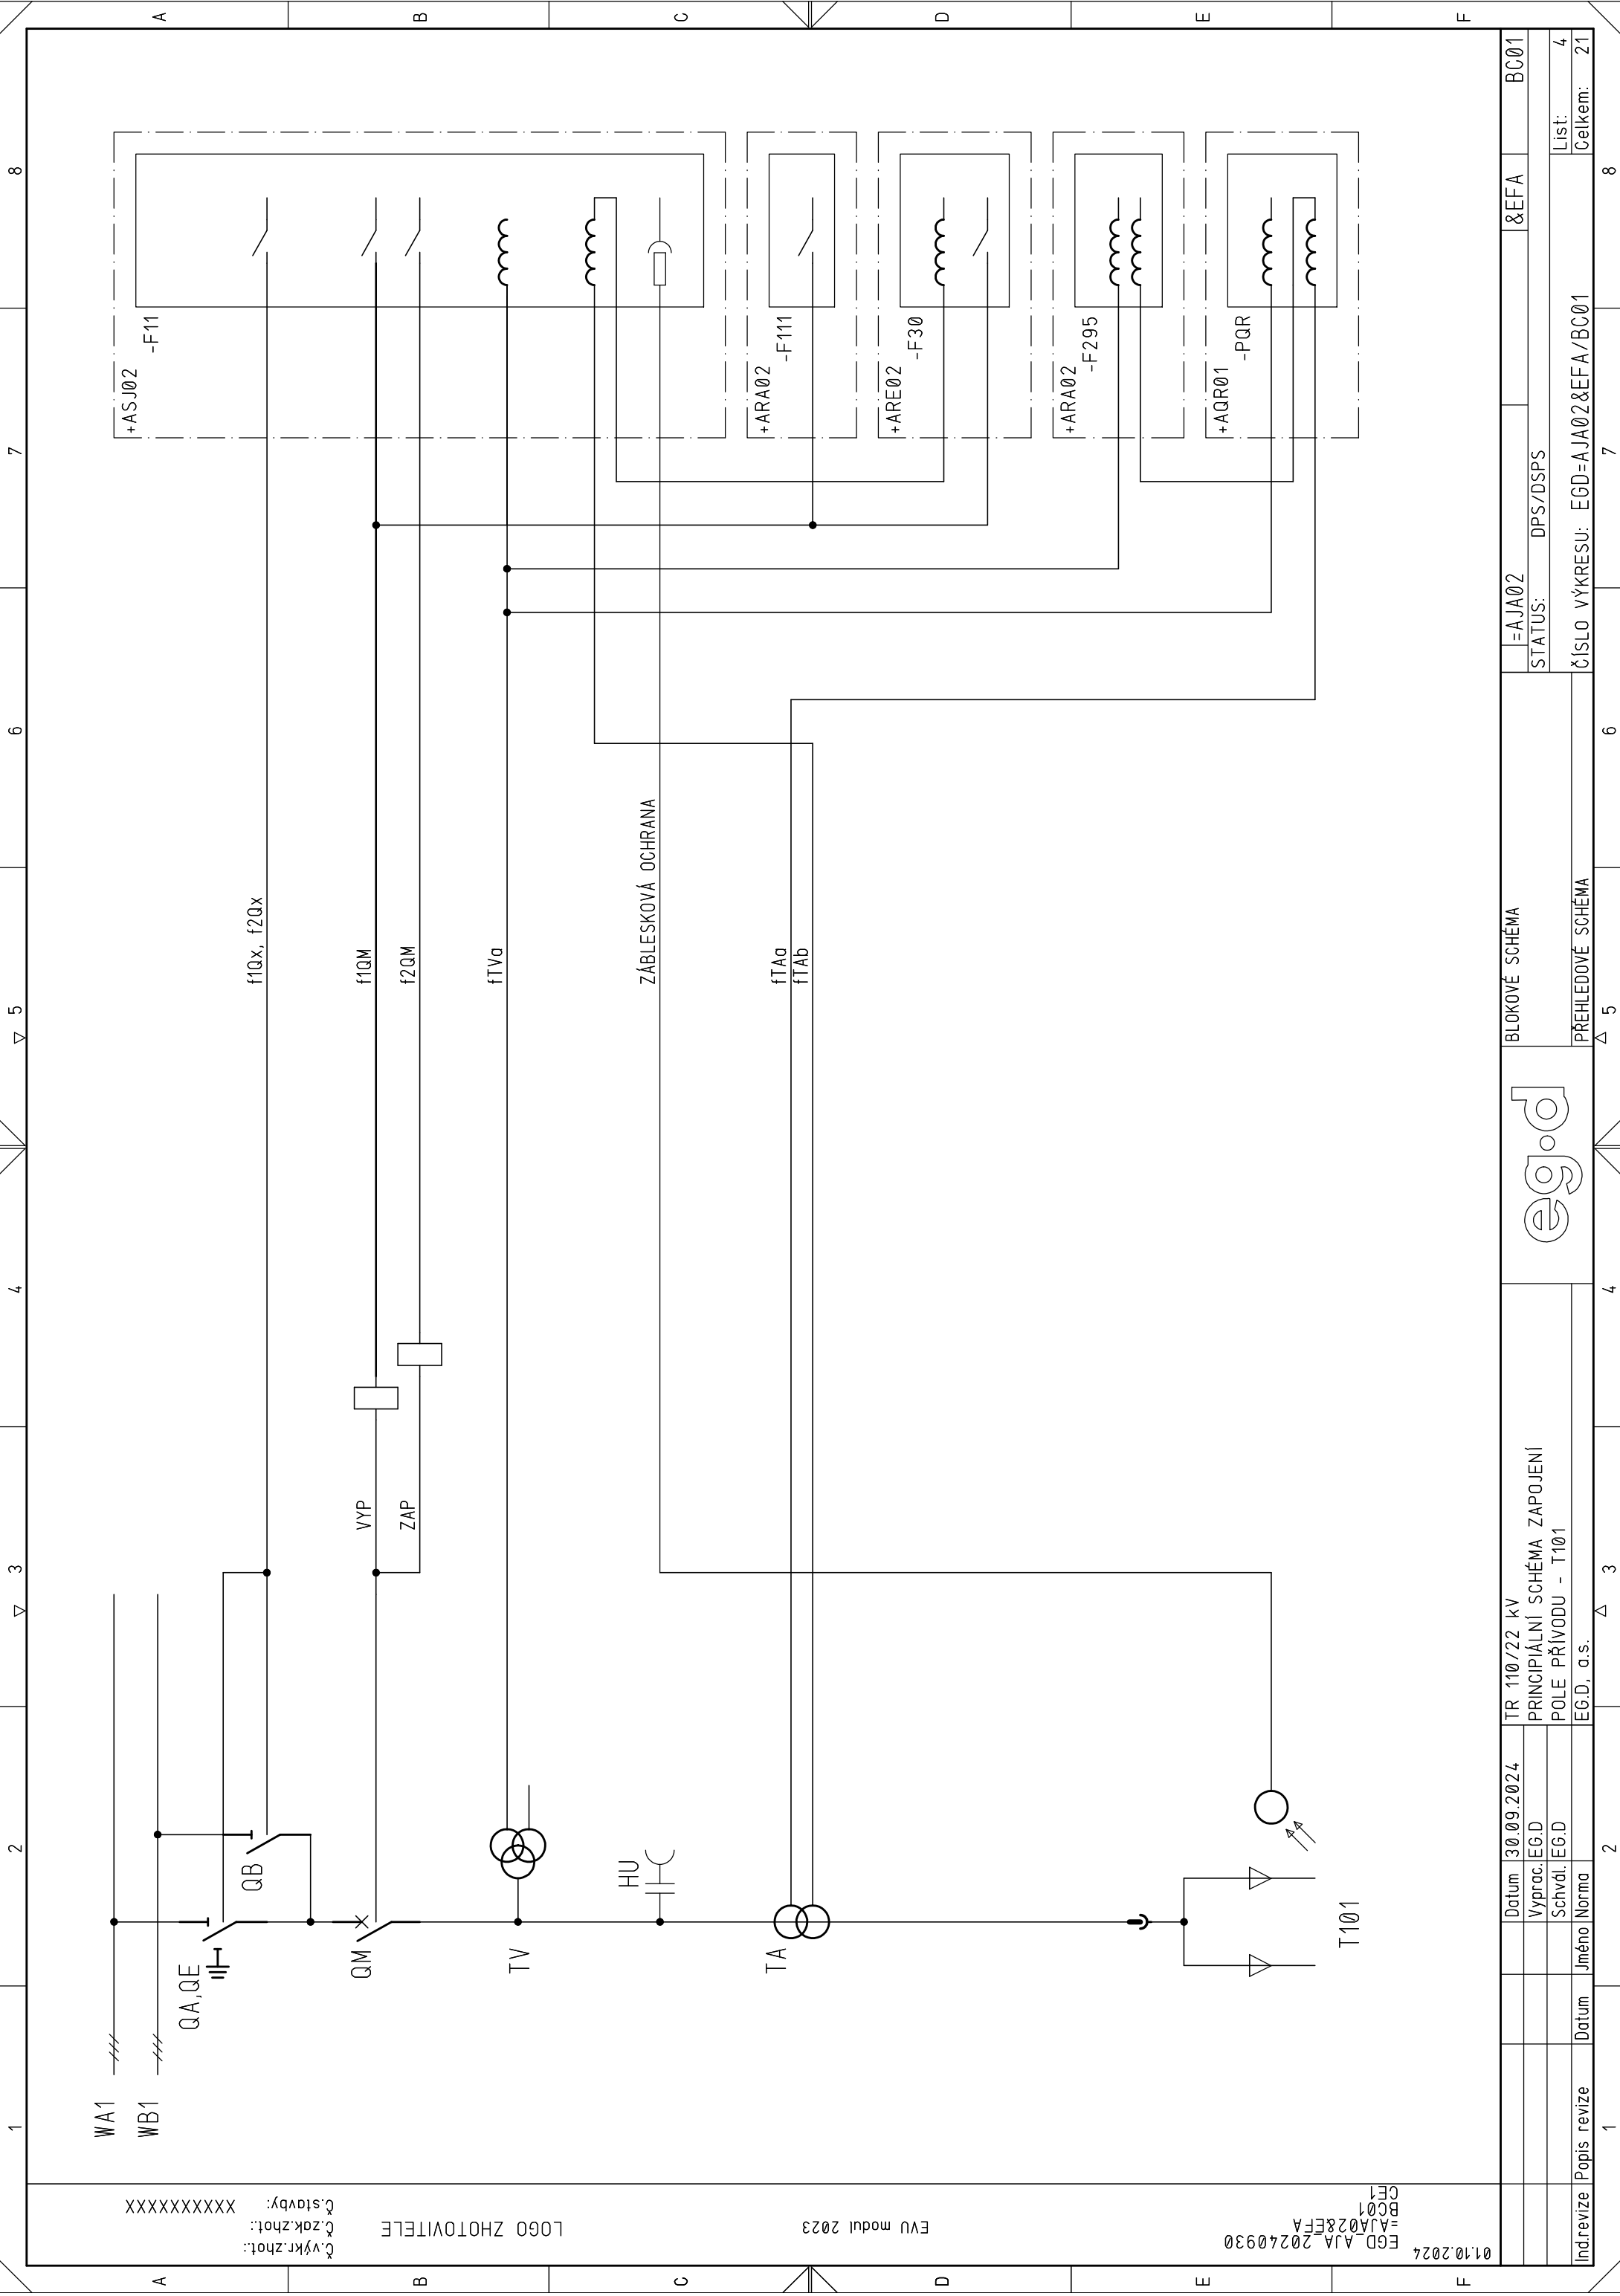

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

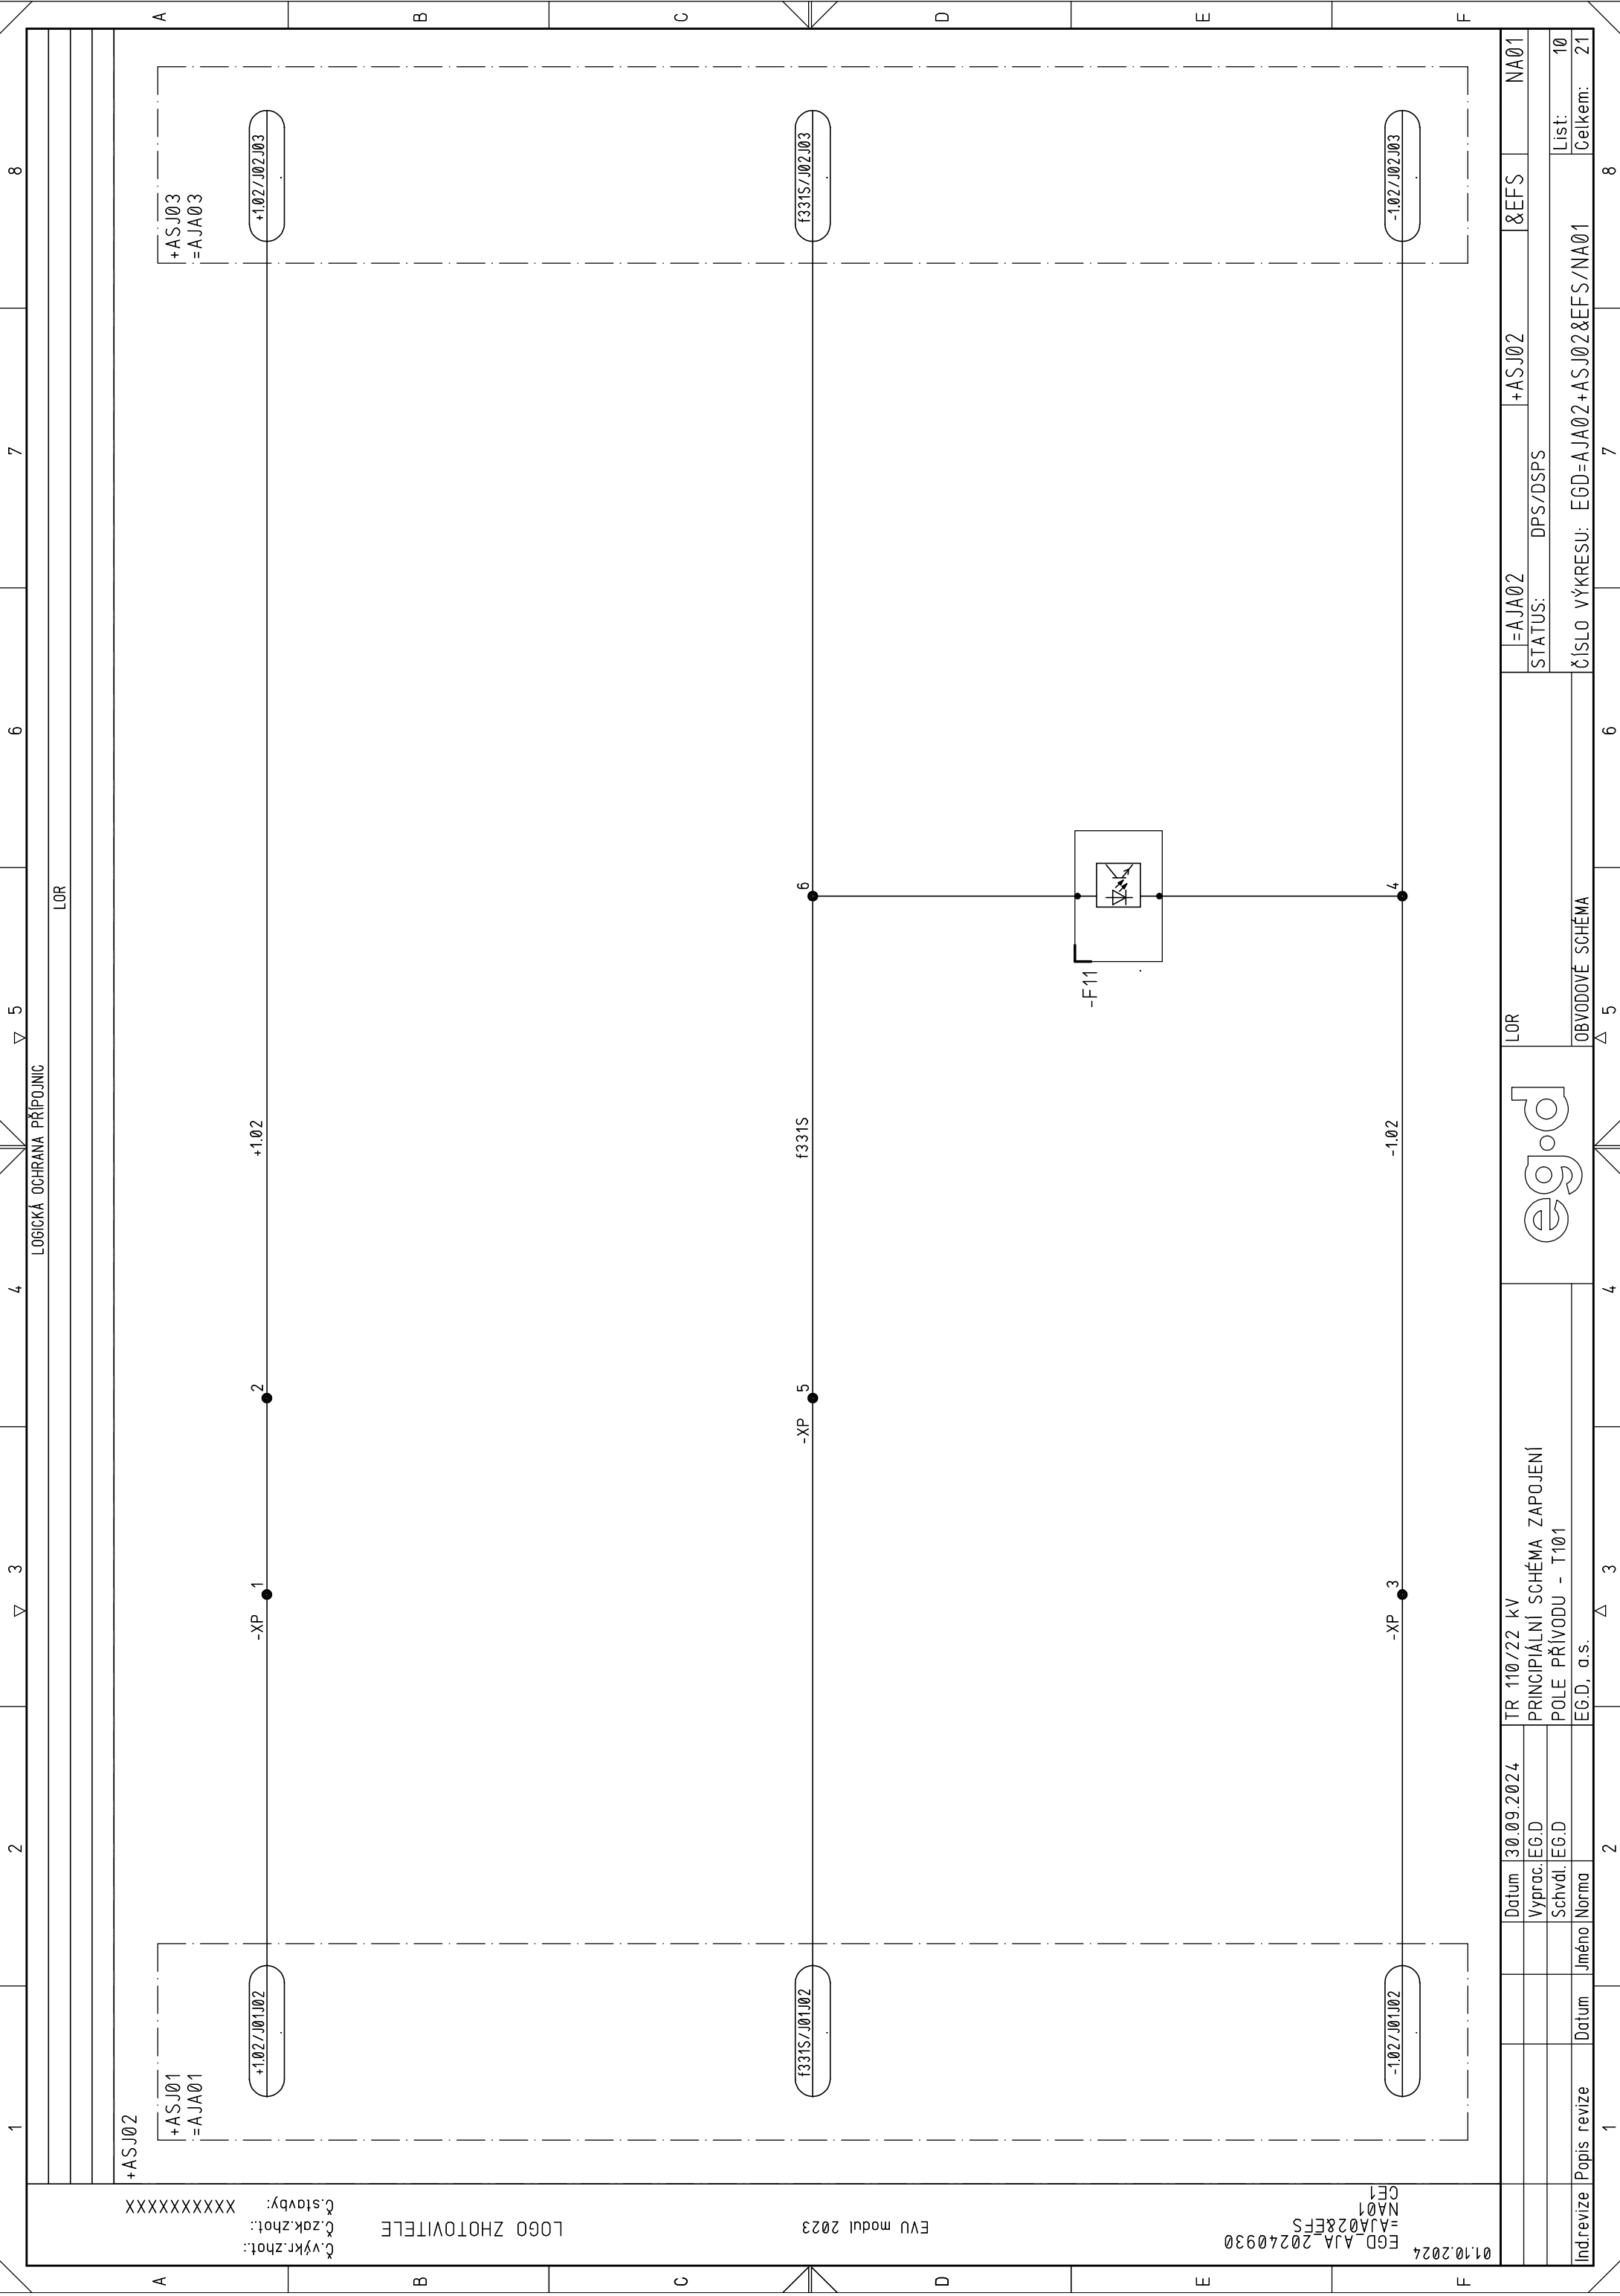

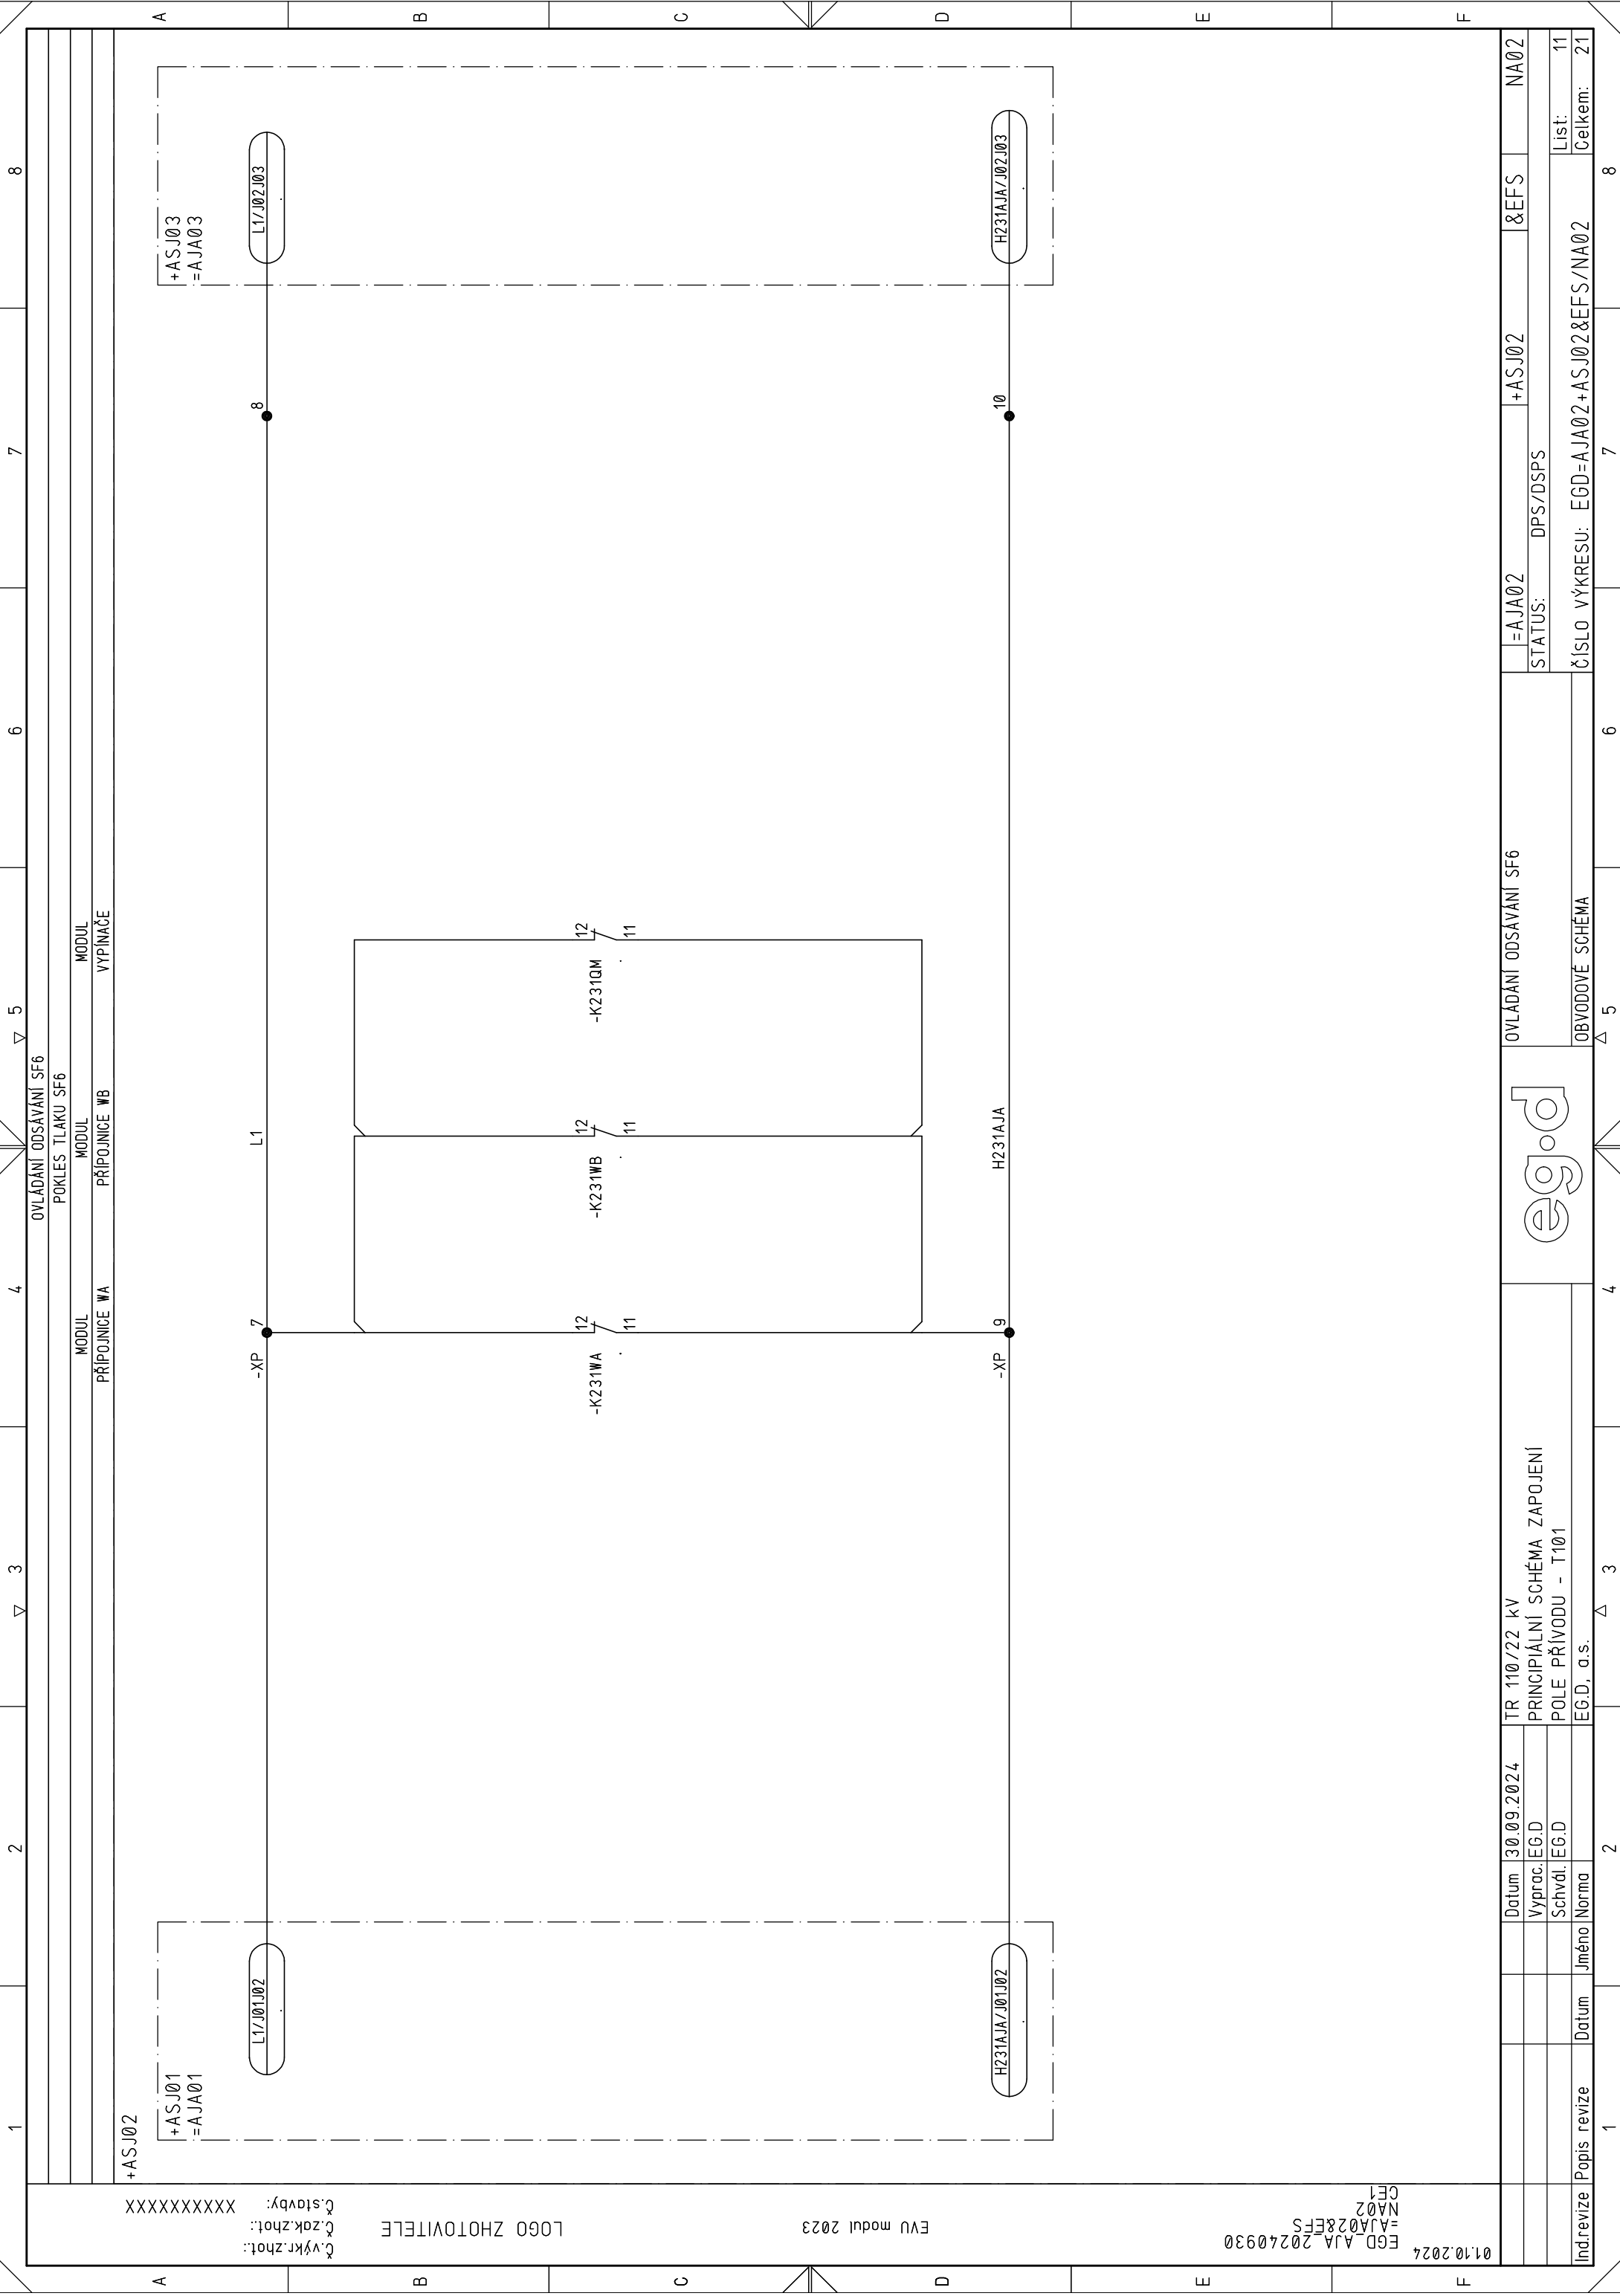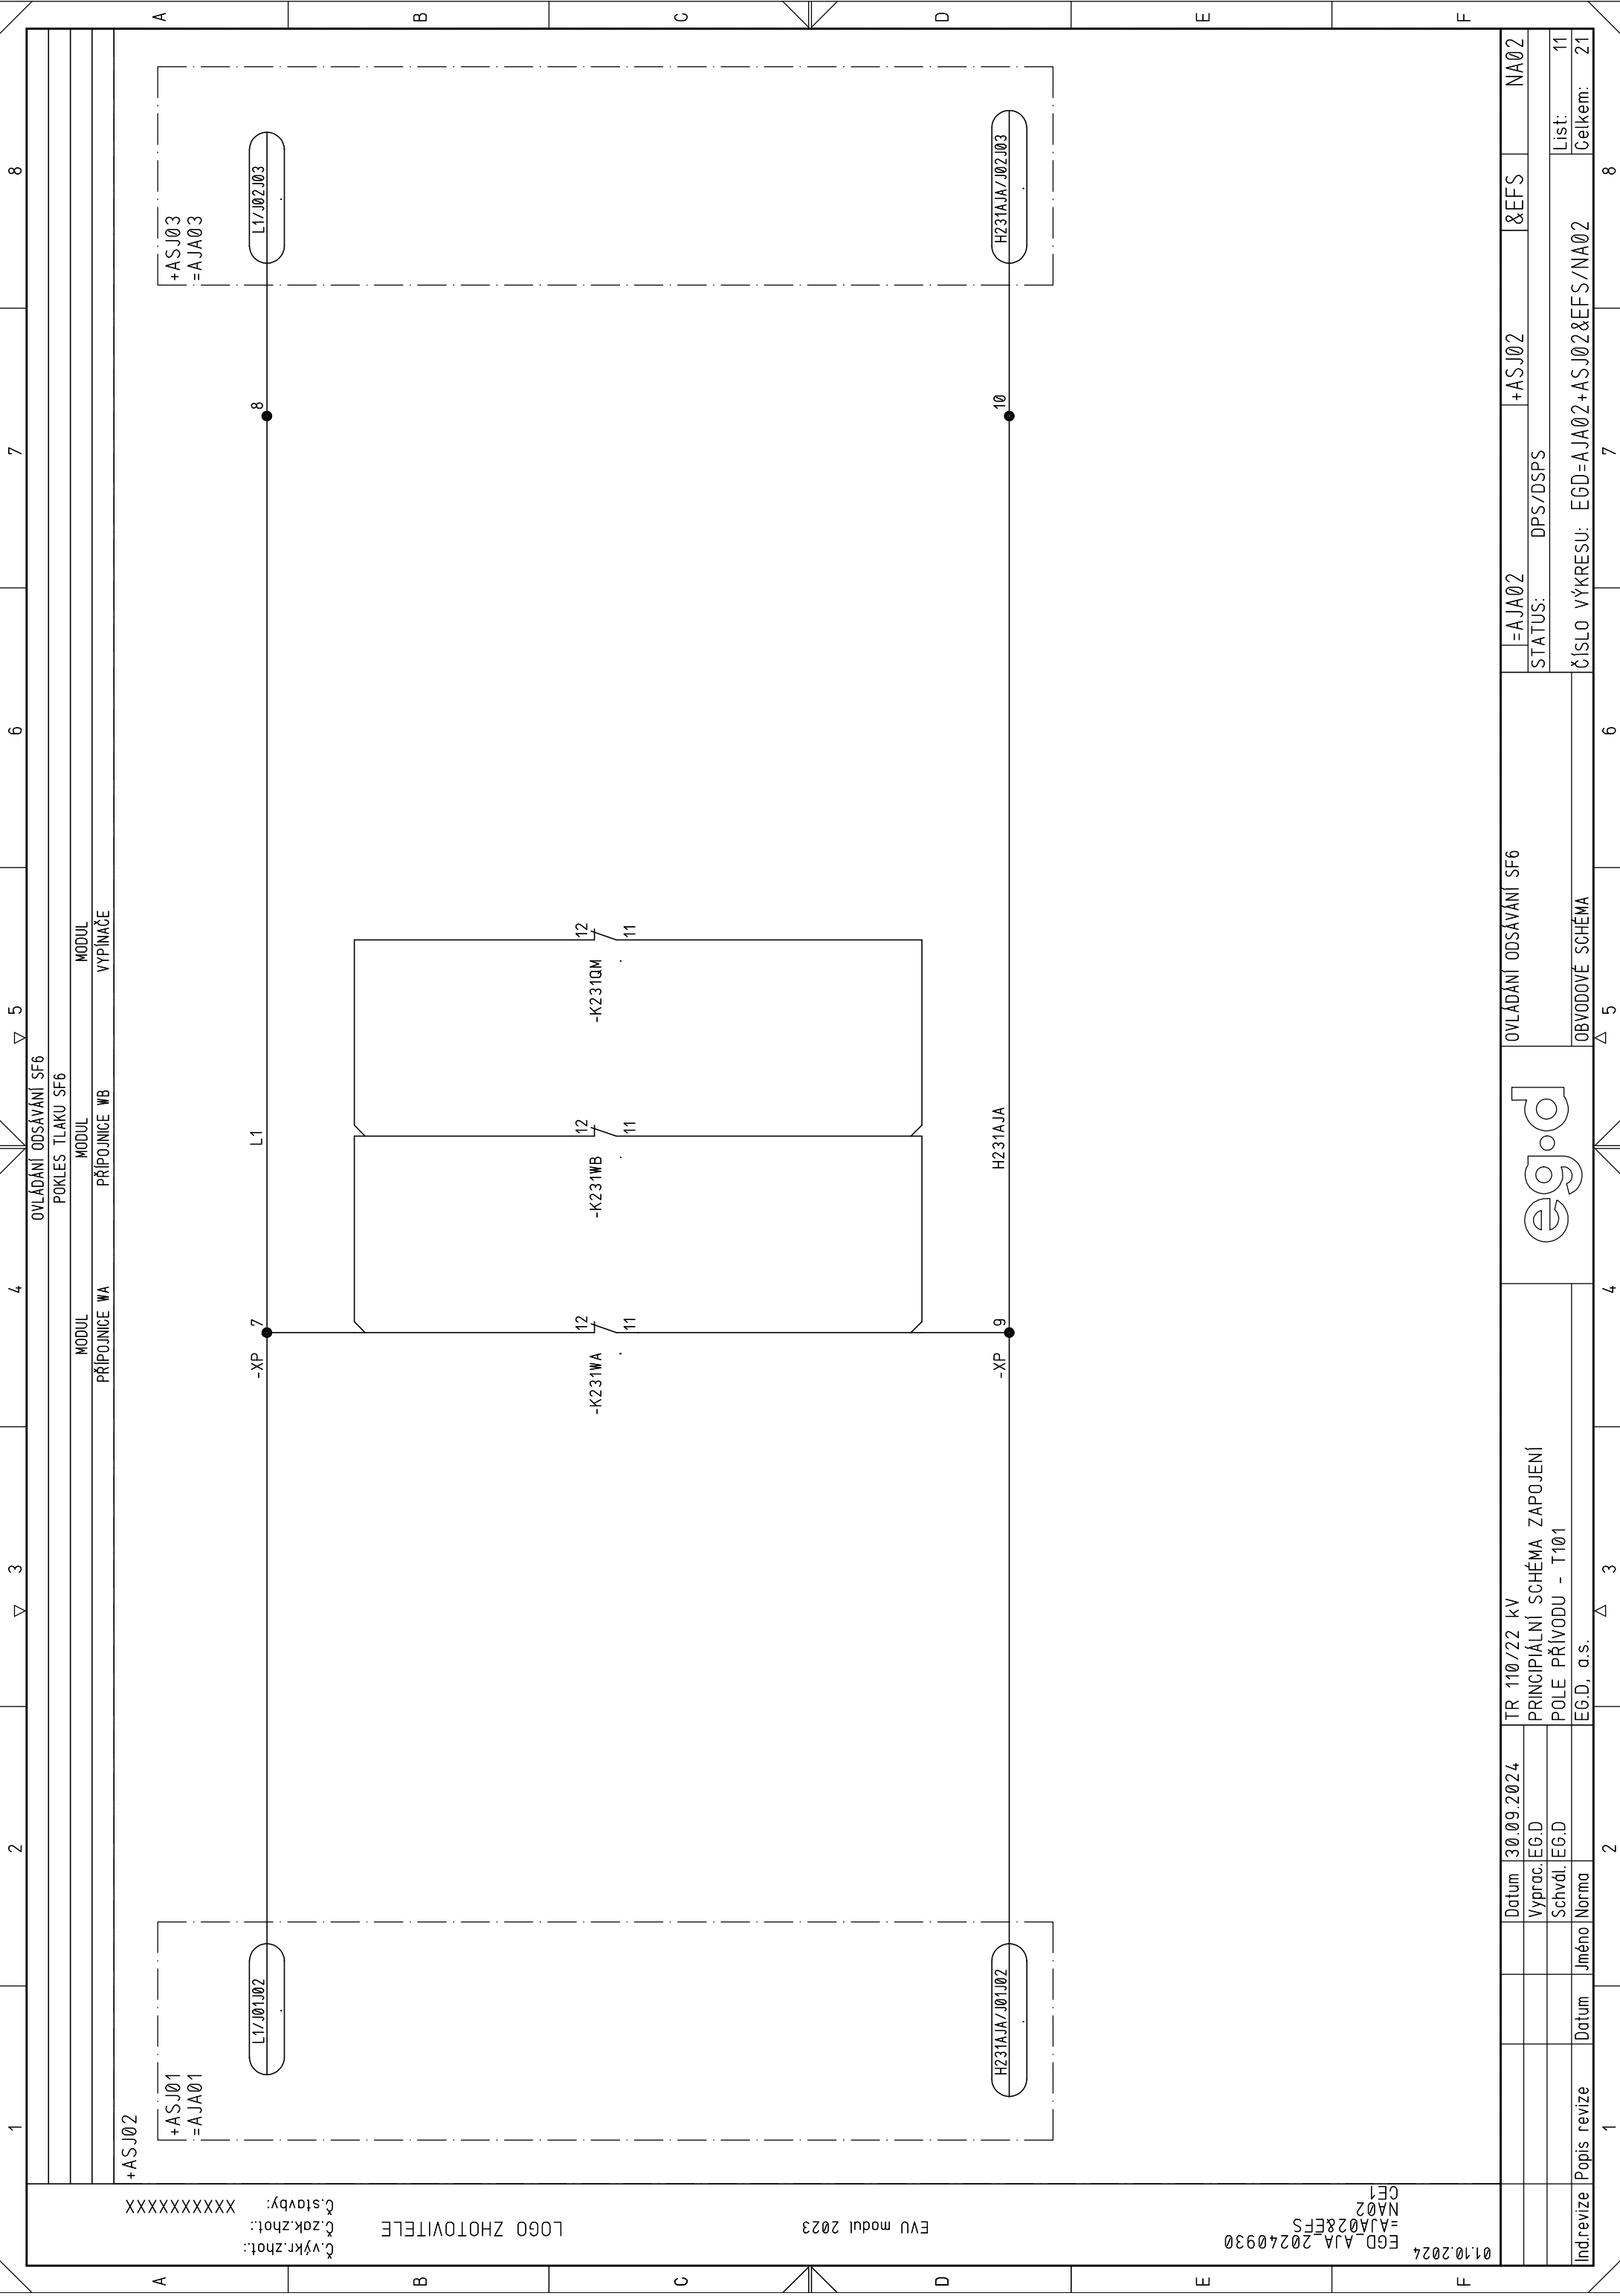

+ASJ02

+ASJ01

=AJA01

L1/J01J02

H231AJA/J01J02

-XP

7

L1

8

+ASJ03

=AJA03

L1/J02J03

H231AJA/J02J03

-K231WA

12

11

-K231WB

12

11

-K231QM

12

11


-XP


9

H231AJA

10

[illegible]

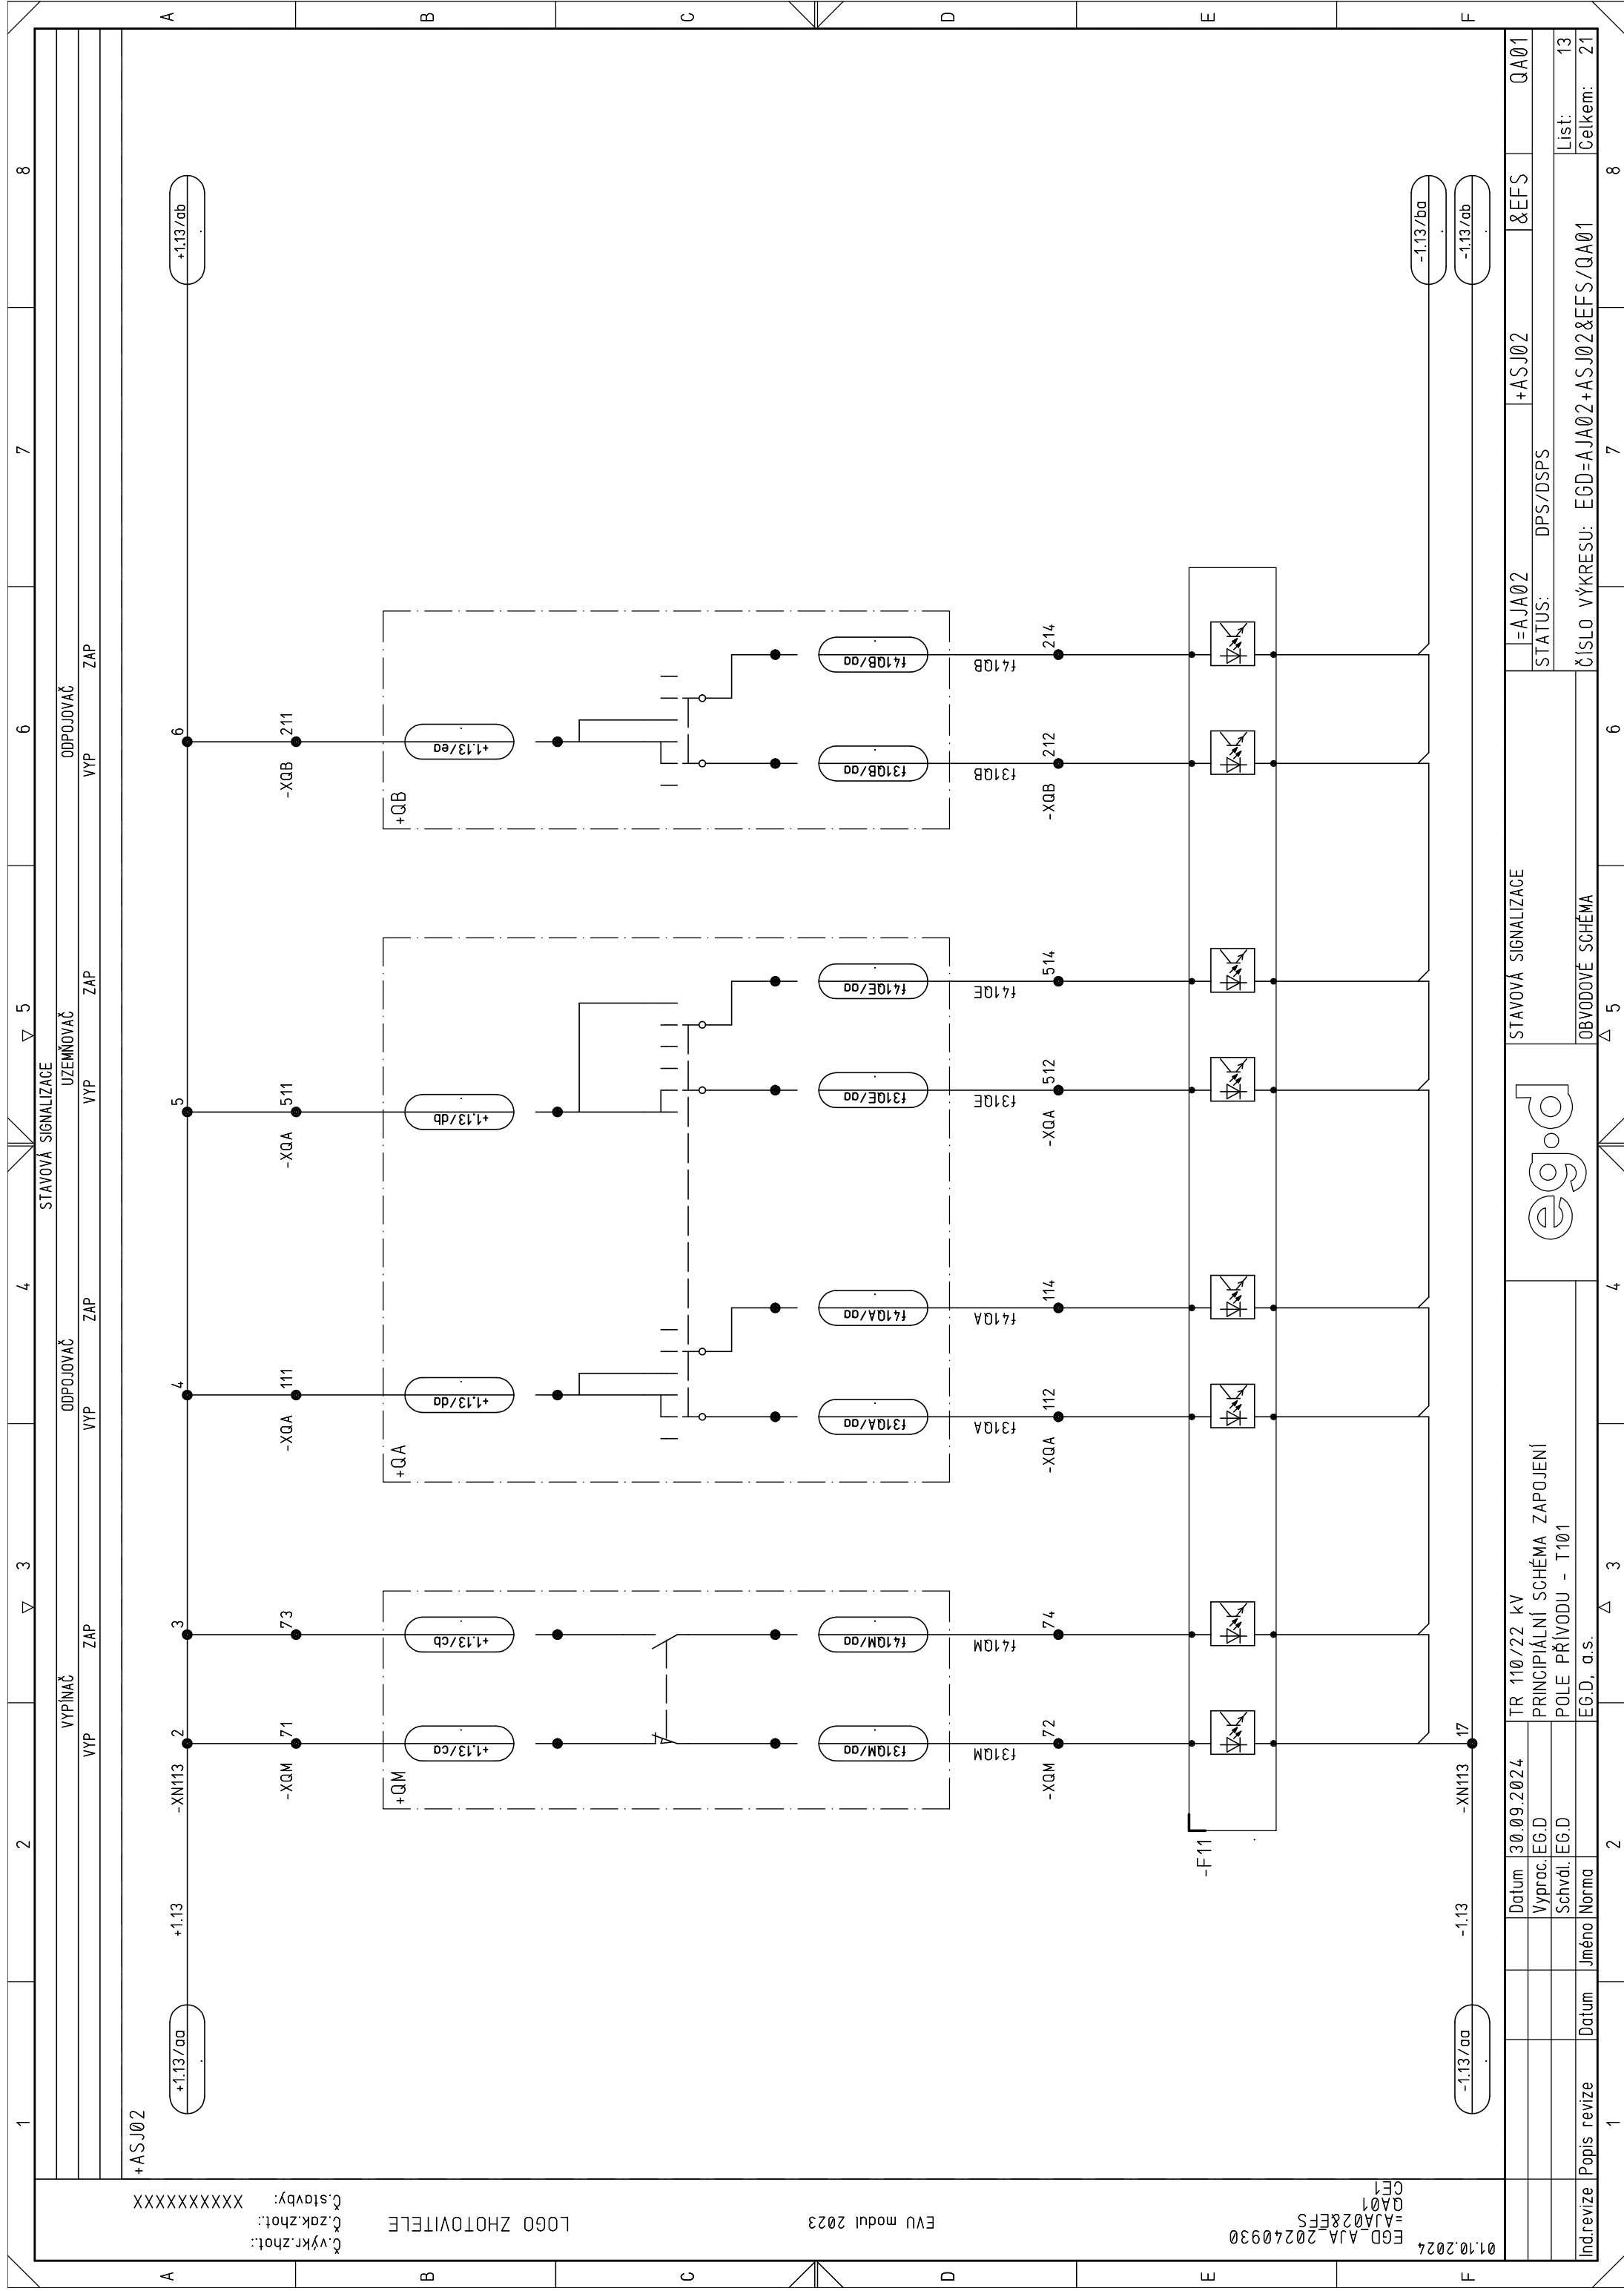

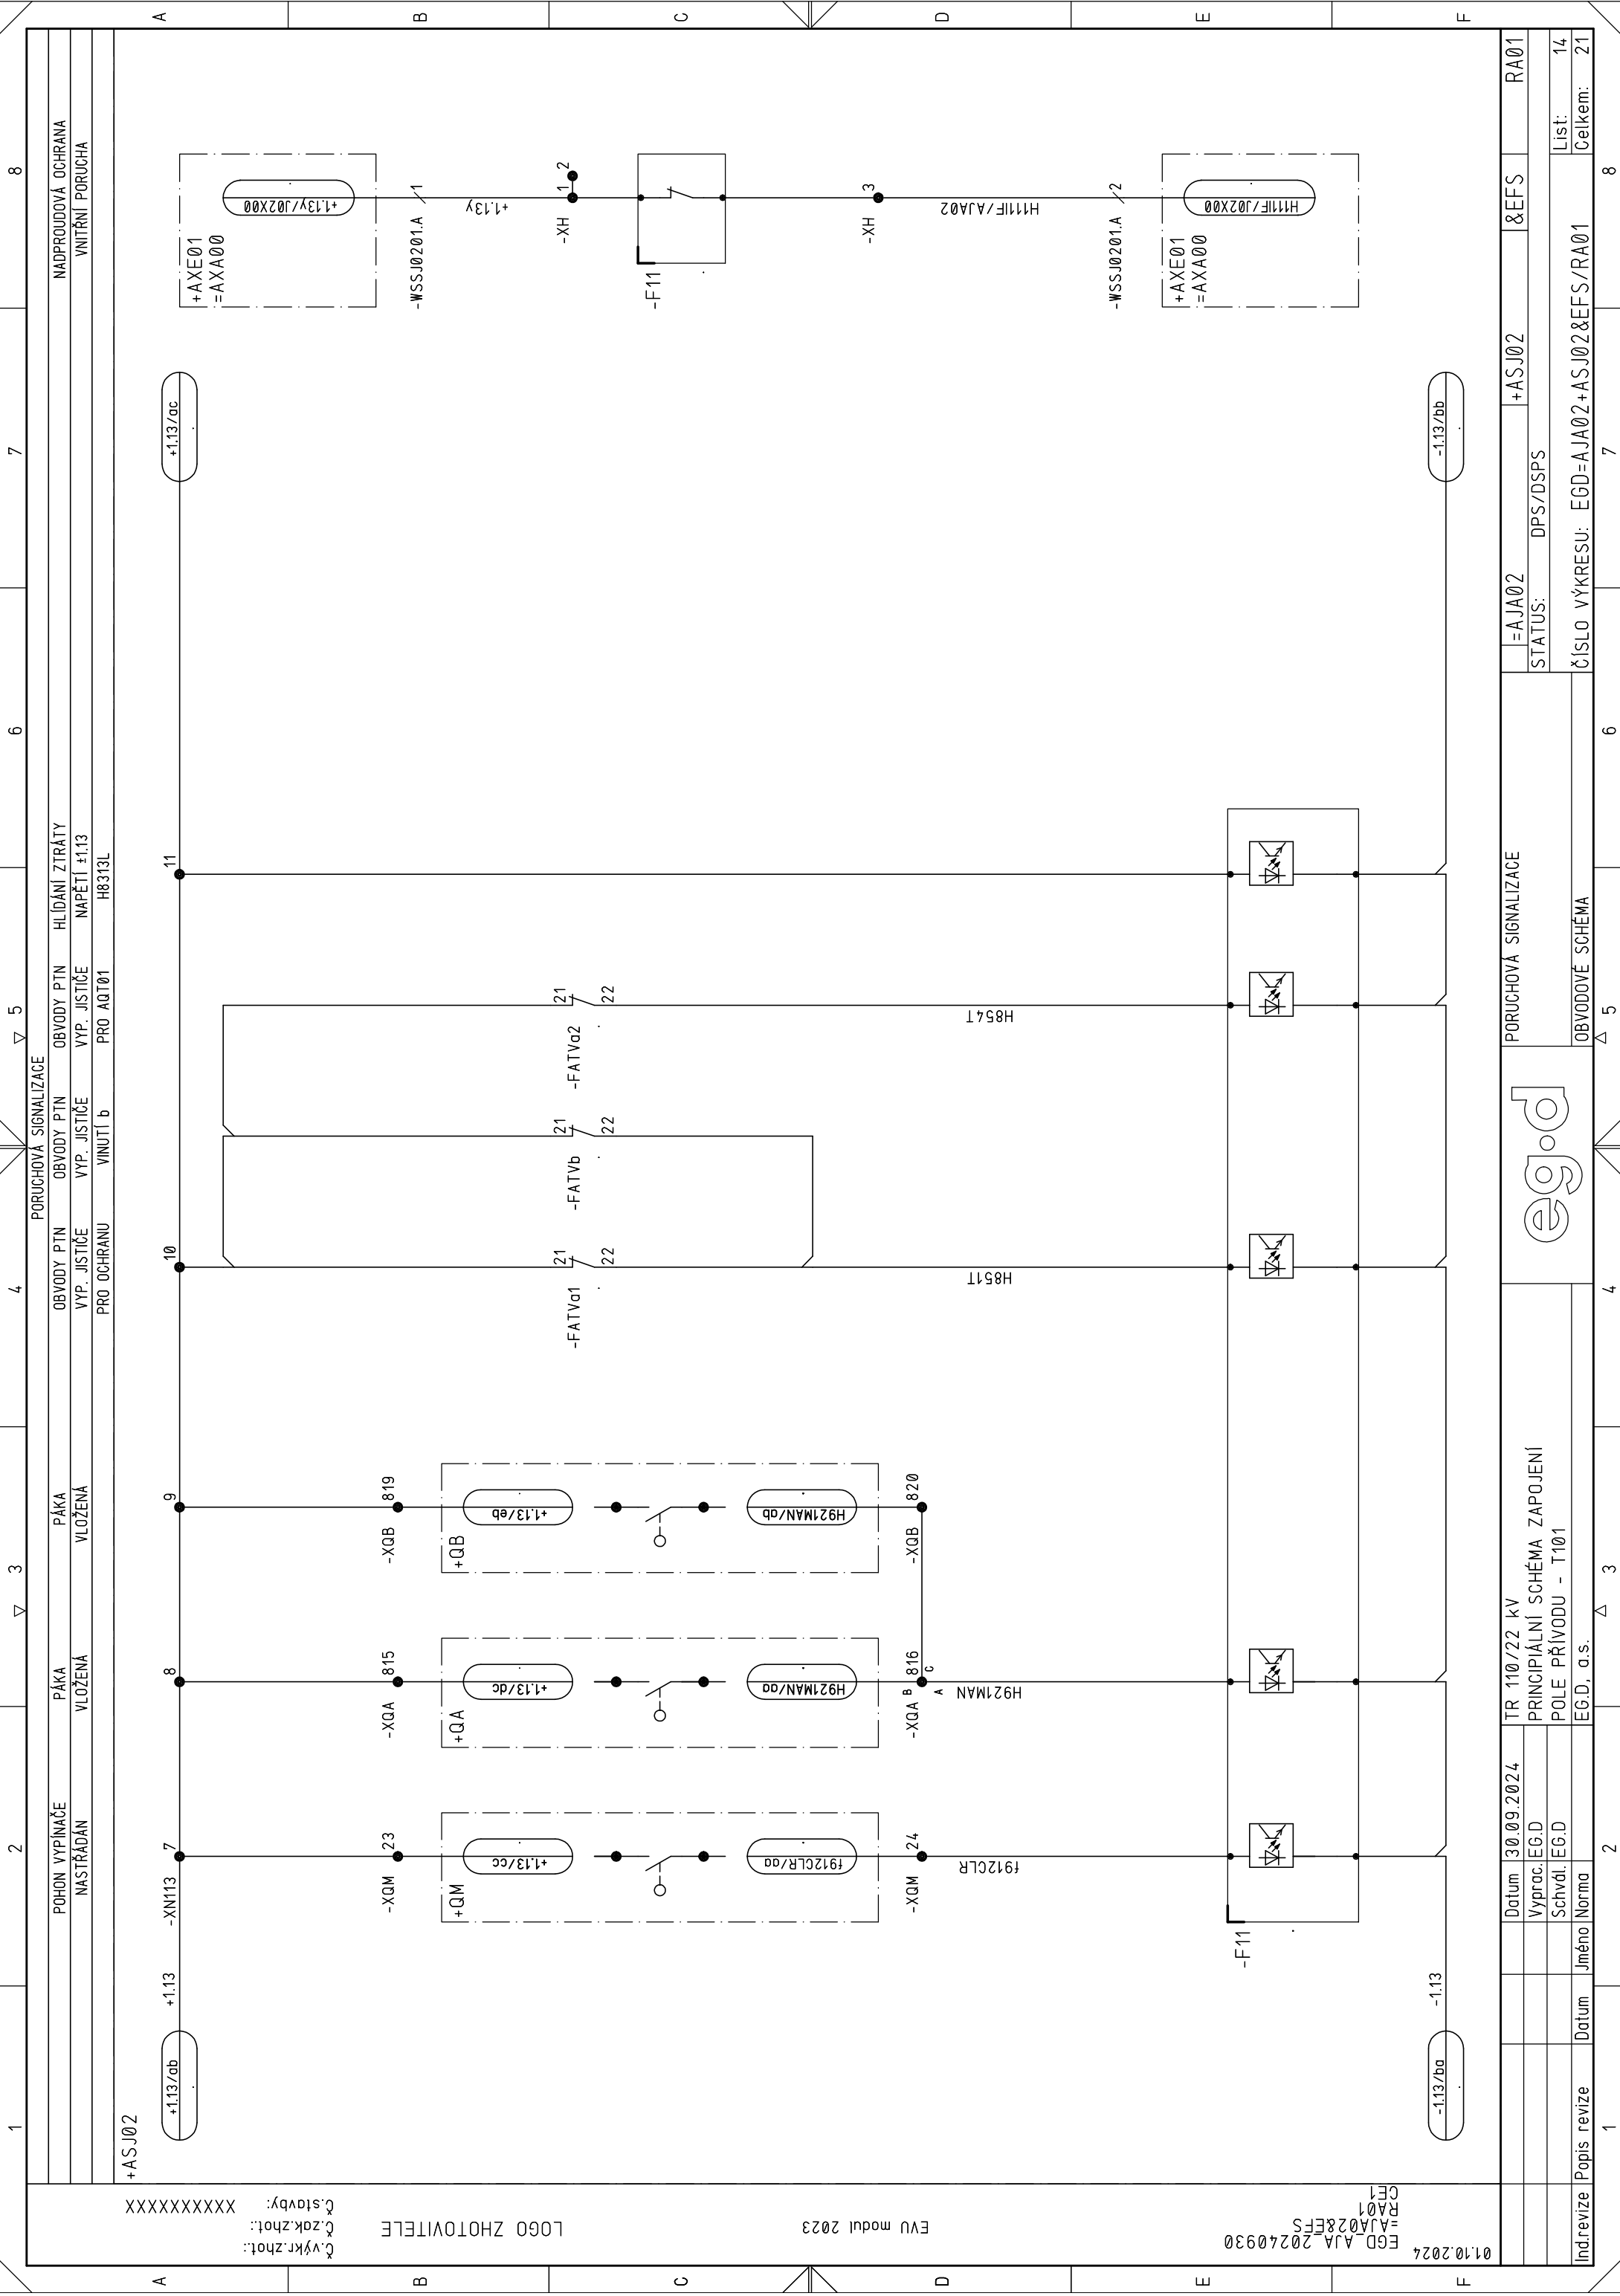

				Datum		30.09.2024		TR 110/22 kV		<div>eg.d</div>		PORUCHOVÁ SIGNALIZACE						RA01			
				Vyrac.		EG.D		PRINCIPÁLNÍ SCHÉMA ZAPOJENÍ						STATUS:		DPS/DSPS					
				Schvál.		EG.D		POLE PŘÍVODU - T101													
Ind.revize		Popis revize		Datum		Jméno		Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA		EGD=AJA02+ASJ02&EFS/RA01		List:		14			
																Celkem:		21			

