





1		2		3		4		5		6		7		8	
ČÍSLO STAVBY STATUS		ČÍSLO VÝKRESU		INDEX REVIZE		OZNAČENÍ DOKUMENTU		LIST		POPIS DOKUMENTU					
						DRUHI REFERENČNÍ OZNAČENÍ		POŘAD.ČÍSLO							
A	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA05&EAA/AA01				EAA =AJA05		AA01		1		TITULNÍ LIST			
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA05&EAB/AB01				EAB =AJA05		AB01		2		SEZNAM DOKUMENTACE			
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA05&EFA/BA01				EFA =AJA05		BA01		3		JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA			
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA05&EFA/BC01				EFA =AJA05		BC01		4		BLOKOVÉ SCHÉMA PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA			
B	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA05+ASJ05&EFS/GA01				EFS =AJA05 +ASJ05		GA01		5		NAPÁJENÍ DC OBVODOVÉ SCHÉMA			
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA05+ASJ05&EFS/GA02				EFS =AJA05 +ASJ05		GA02		6		NAPÁJENÍ, POHONŮ DC OBVODOVÉ SCHÉMA			
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA05+ASJ05&EFS/MA01				EFS =AJA05 +ASJ05		MA01		7		OVLÁDÁNÍ QM (ZAP/VYP) OBVODOVÉ SCHÉMA			
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA05+ASJ05&EFS/MA02				EFS =AJA05 +ASJ05		MA02		8		OVLÁDÁNÍ QA, QB OBVODOVÉ SCHÉMA			
C	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA05+ASJ05&EFS/NA01				EFS =AJA05 +ASJ05		NA01		9		LOR OBVODOVÉ SCHÉMA			
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA05+ASJ05&EFS/NA02				EFS =AJA05 +ASJ05		NA02		10		OVLÁDÁNÍ, ODSÁVÁNÍ SF6 OBVODOVÉ SCHÉMA			
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA05+ASJ05&EFS/QA01				EFS =AJA05 +ASJ05		QA01		11		STAVOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA			
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA05+ASJ05&EFS/RA01				EFS =AJA05 +ASJ05		RA01		12		PORUCHOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA			
D	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA05+ASJ05&EFS/RA02				EFS =AJA05 +ASJ05		RA02		13		PORUCHOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA			
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA05+ASJ05&EFS/SA01				EFS =AJA05 +ASJ05		SA01		14		PTP OBVODOVÉ SCHÉMA			
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA05+ASJ05&EFS/SV01				EFS =AJA05 +ASJ05		SV01		15		PTN OBVODOVÉ SCHÉMA			
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA05+ASJ05&EFS/VA01				EFS =AJA05 +ASJ05		VA01		16		KOMUNIKACE OBVODOVÉ SCHÉMA			
E	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA05+ASJ05&ELU/DD01				ELU =AJA05 +ASJ05		DD01		17		POHLED NA SKŘIŇ VÝKRES USPOŘADÁNÍ			
	XXXXXXXXXX DPS/DSPS	EGD=AJA05+ASJ05&ELU/DD02				ELU =AJA05 +ASJ05		DD02		18		POHLED NA SKŘIŇ VÝKRES USPOŘADÁNÍ			
F															
01.10.2024 EGD_AJA_20240930 =AJA05&EAB AB01 CF1				TR 110/22 kV				SEZNAM DOKUMENTACE				=AJA05		AB01	
				PRINCIPÁLNÍ SCHÉMA ZAPOJENÍ								STATUS:		DPS/DSPS	
Ind.revize		Popis revize		Datum		Jméno		Norma				ČÍSLO VÝKRESU: EGD=AJA05&EAB/AB01		List: 2	
												ČÍSLO VÝKRESU: EGD=AJA05&EAB/AB01		Celkem: 18	

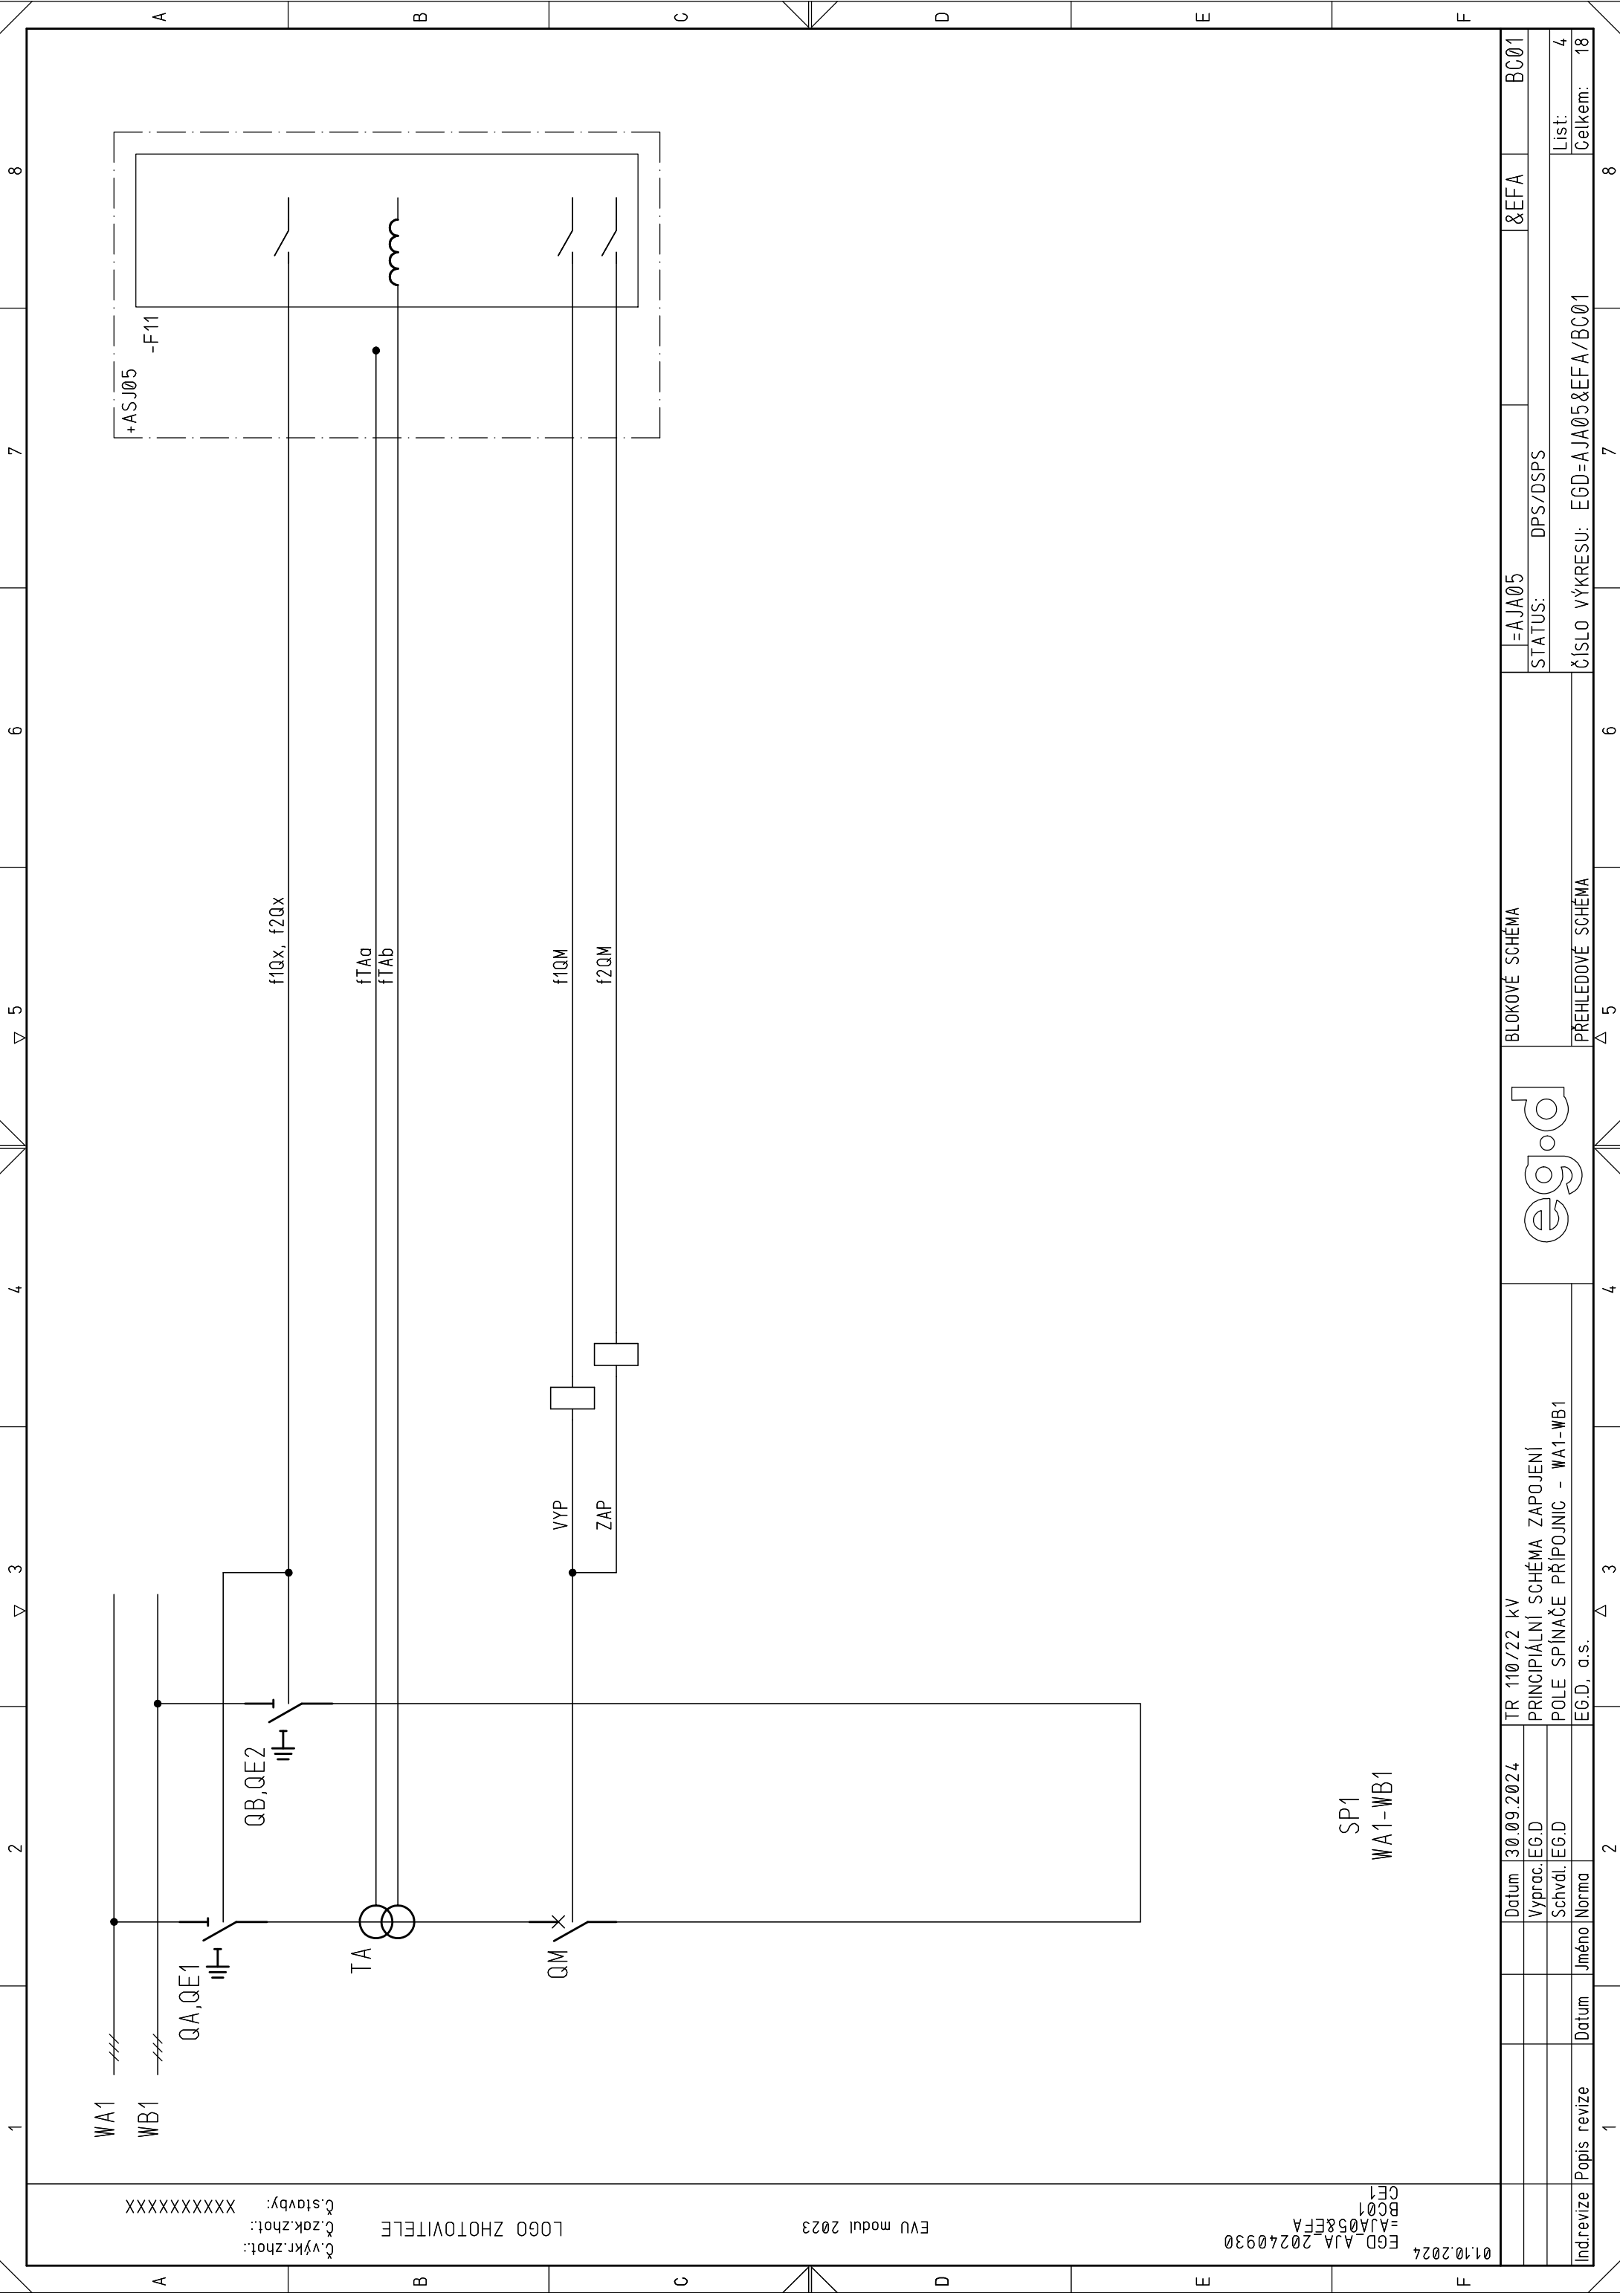

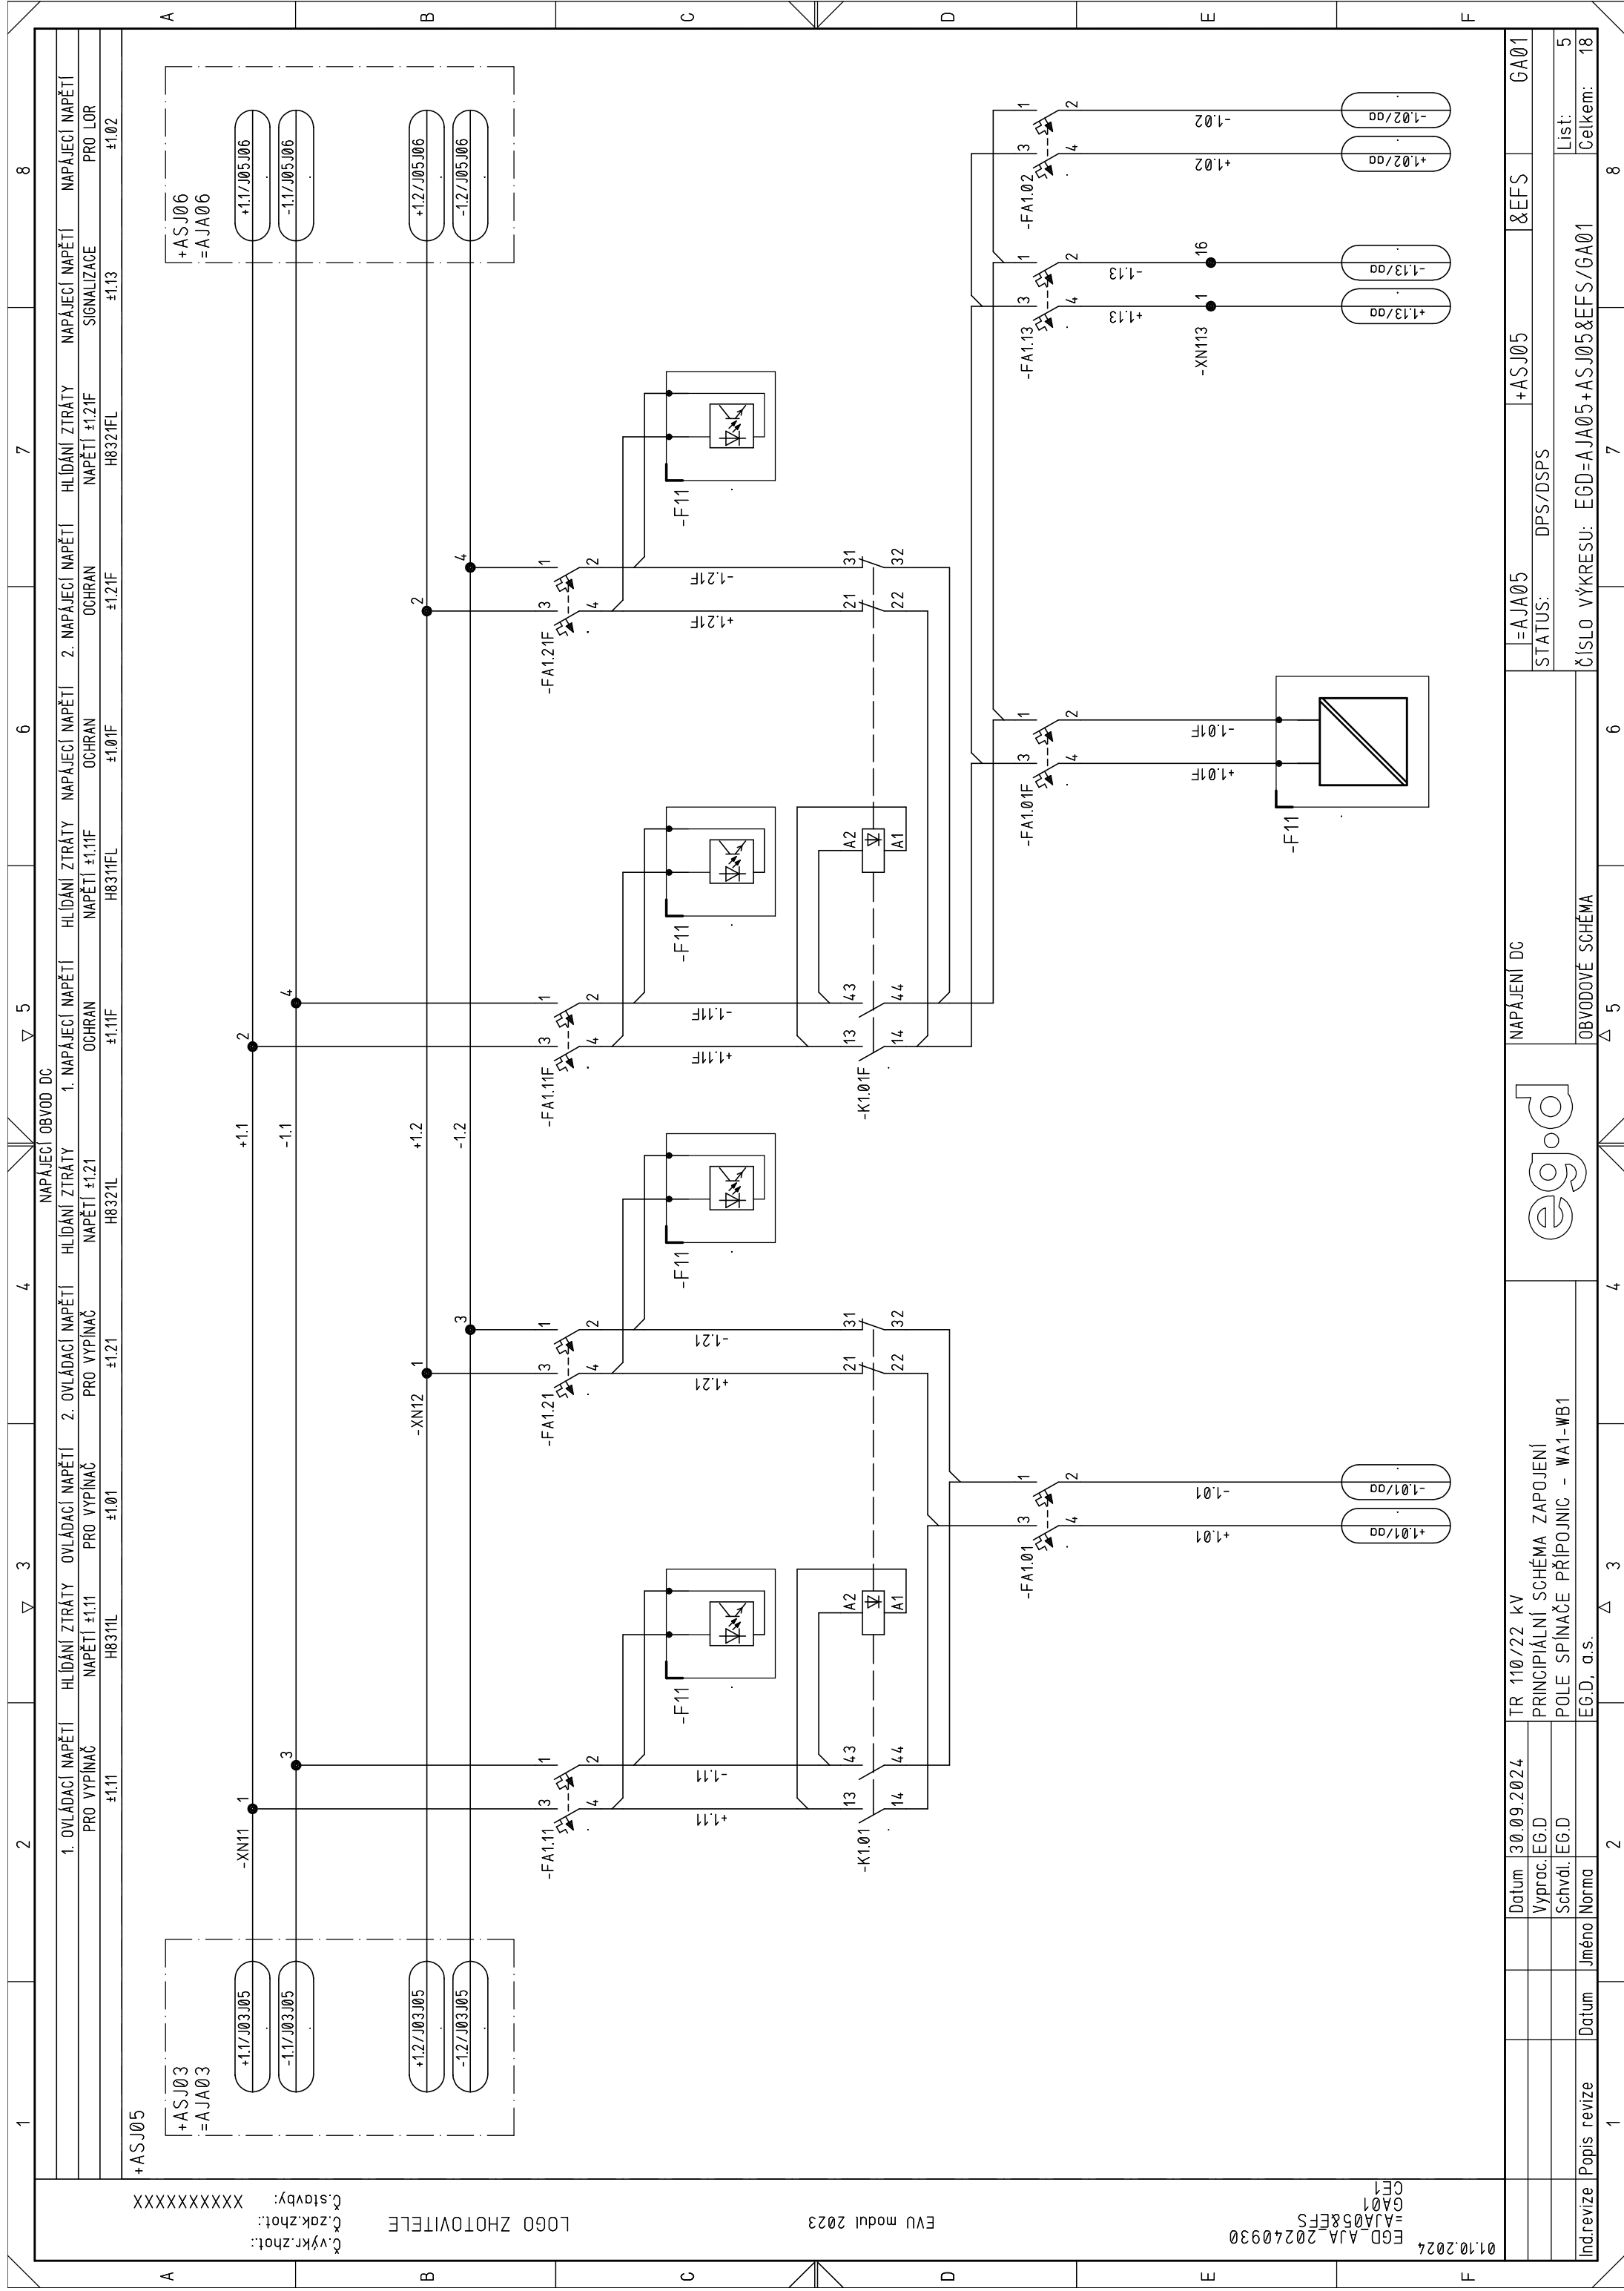

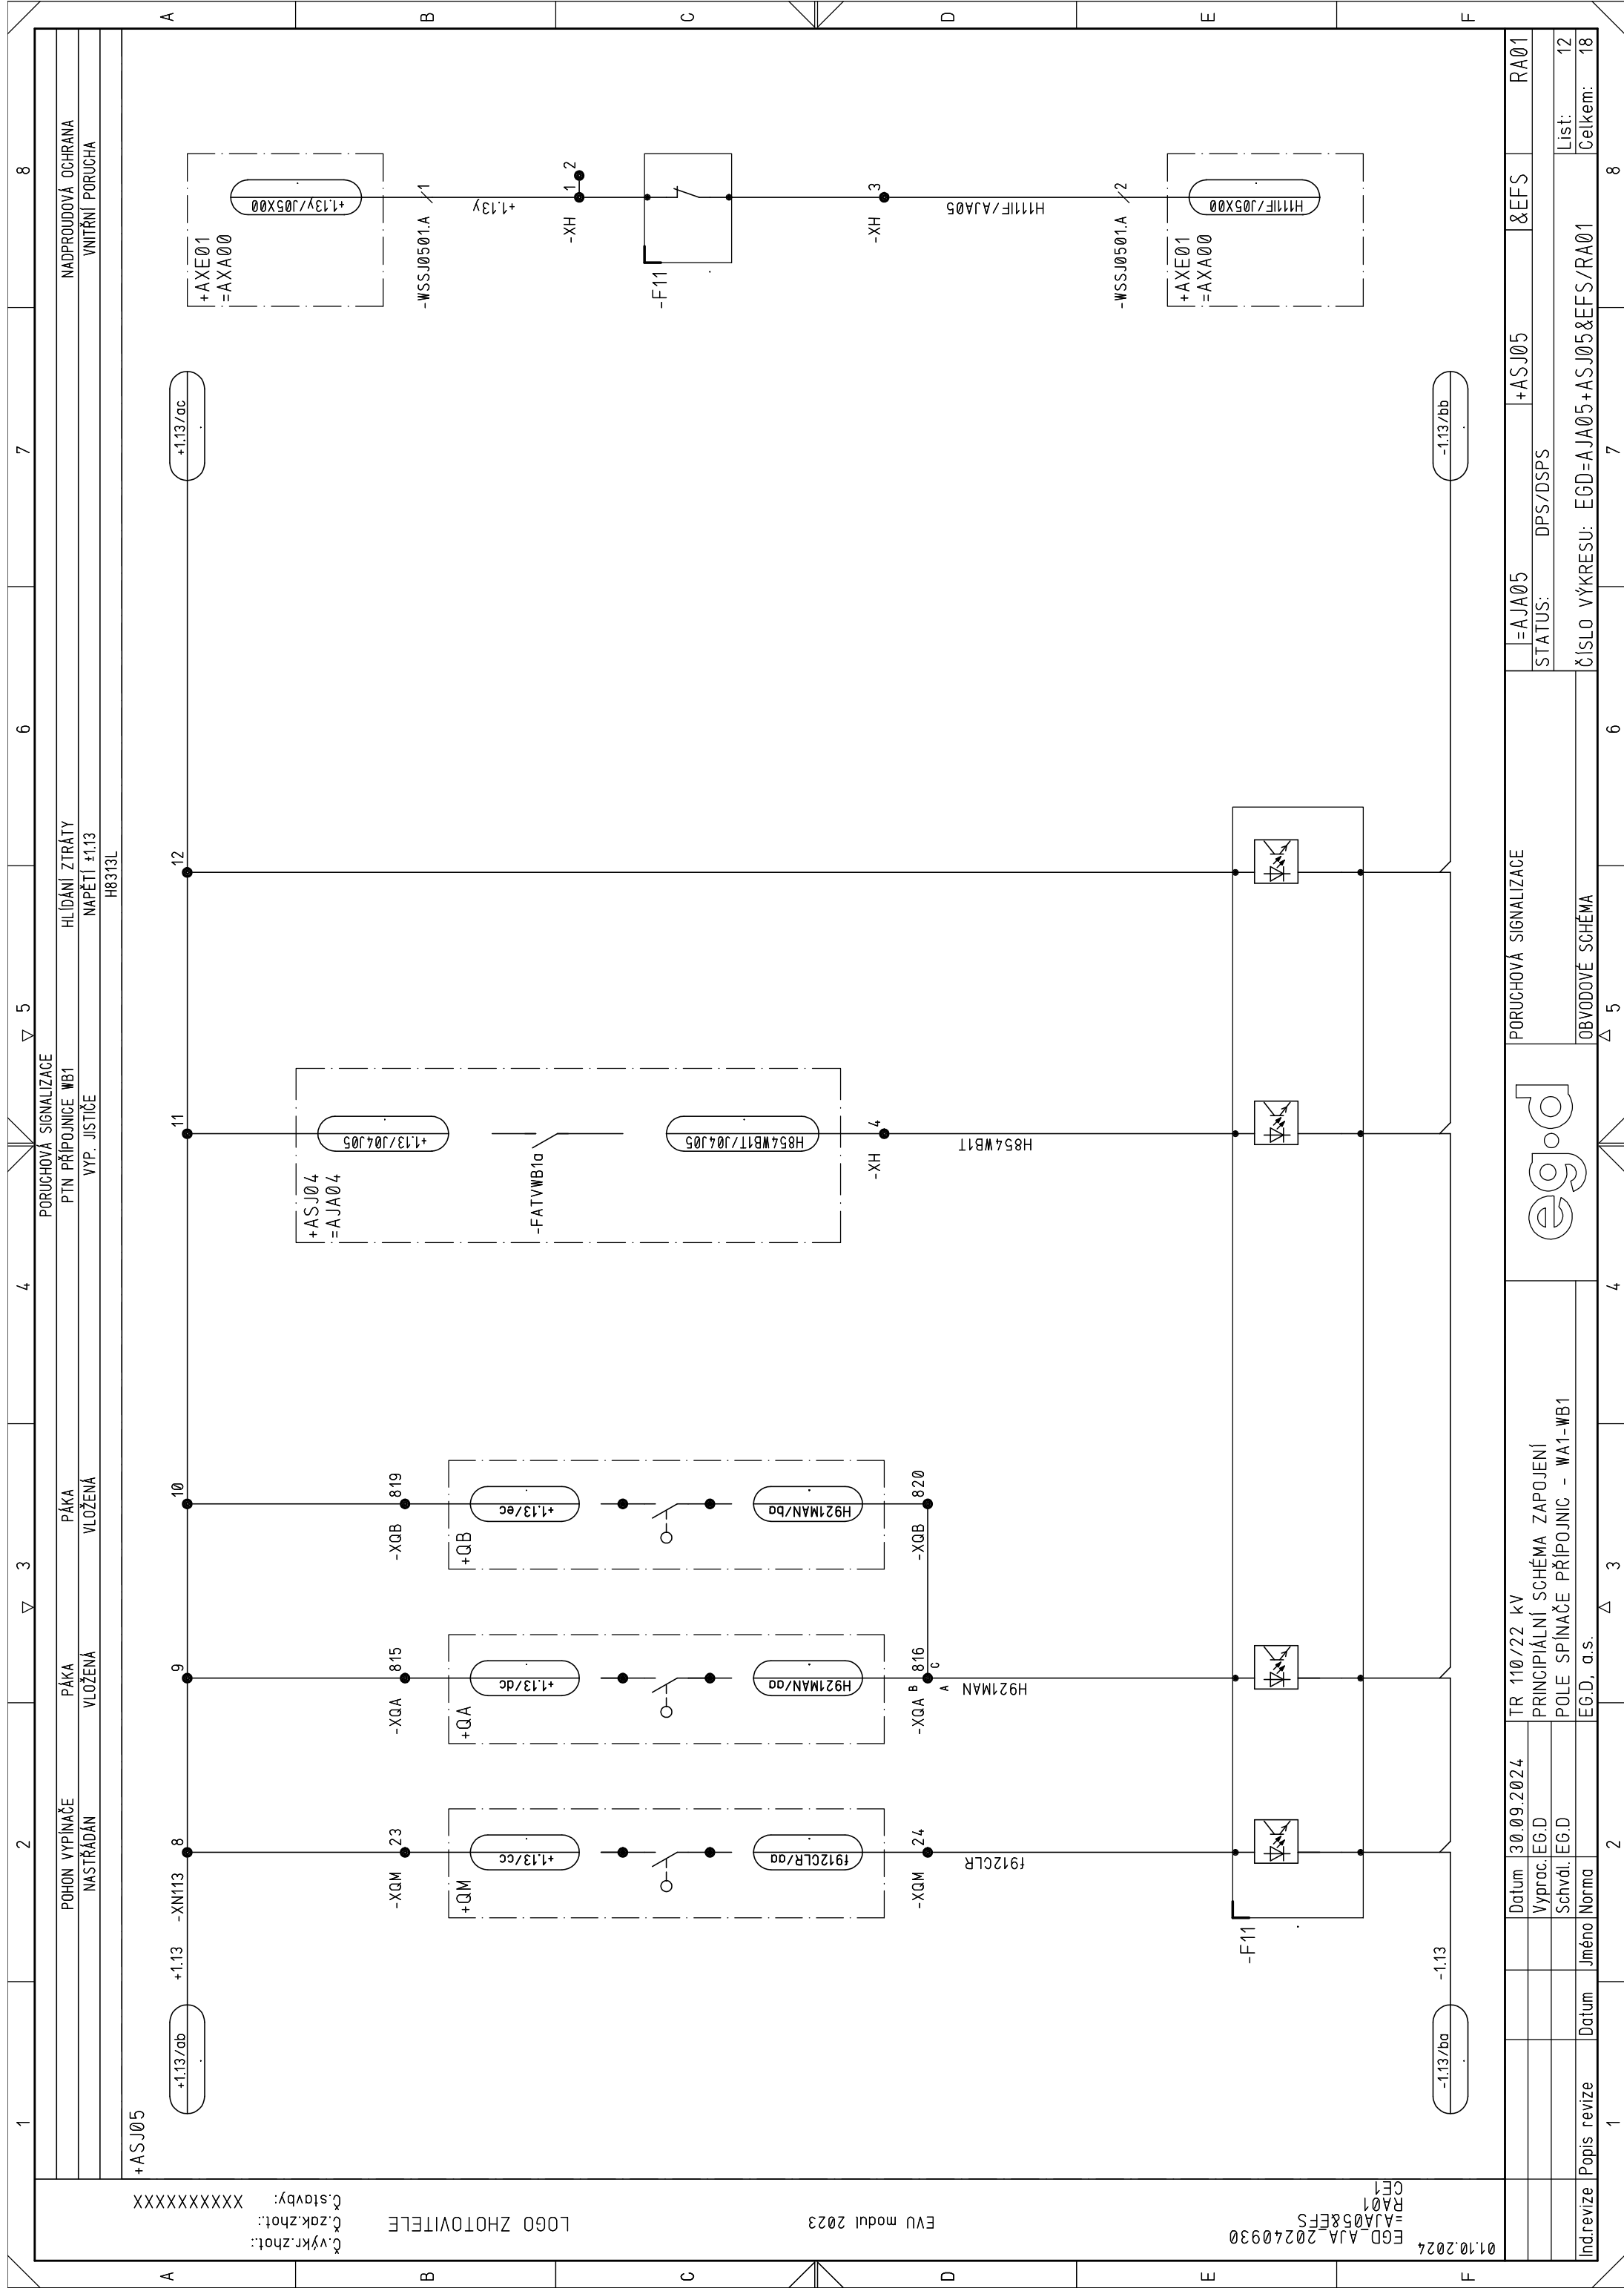

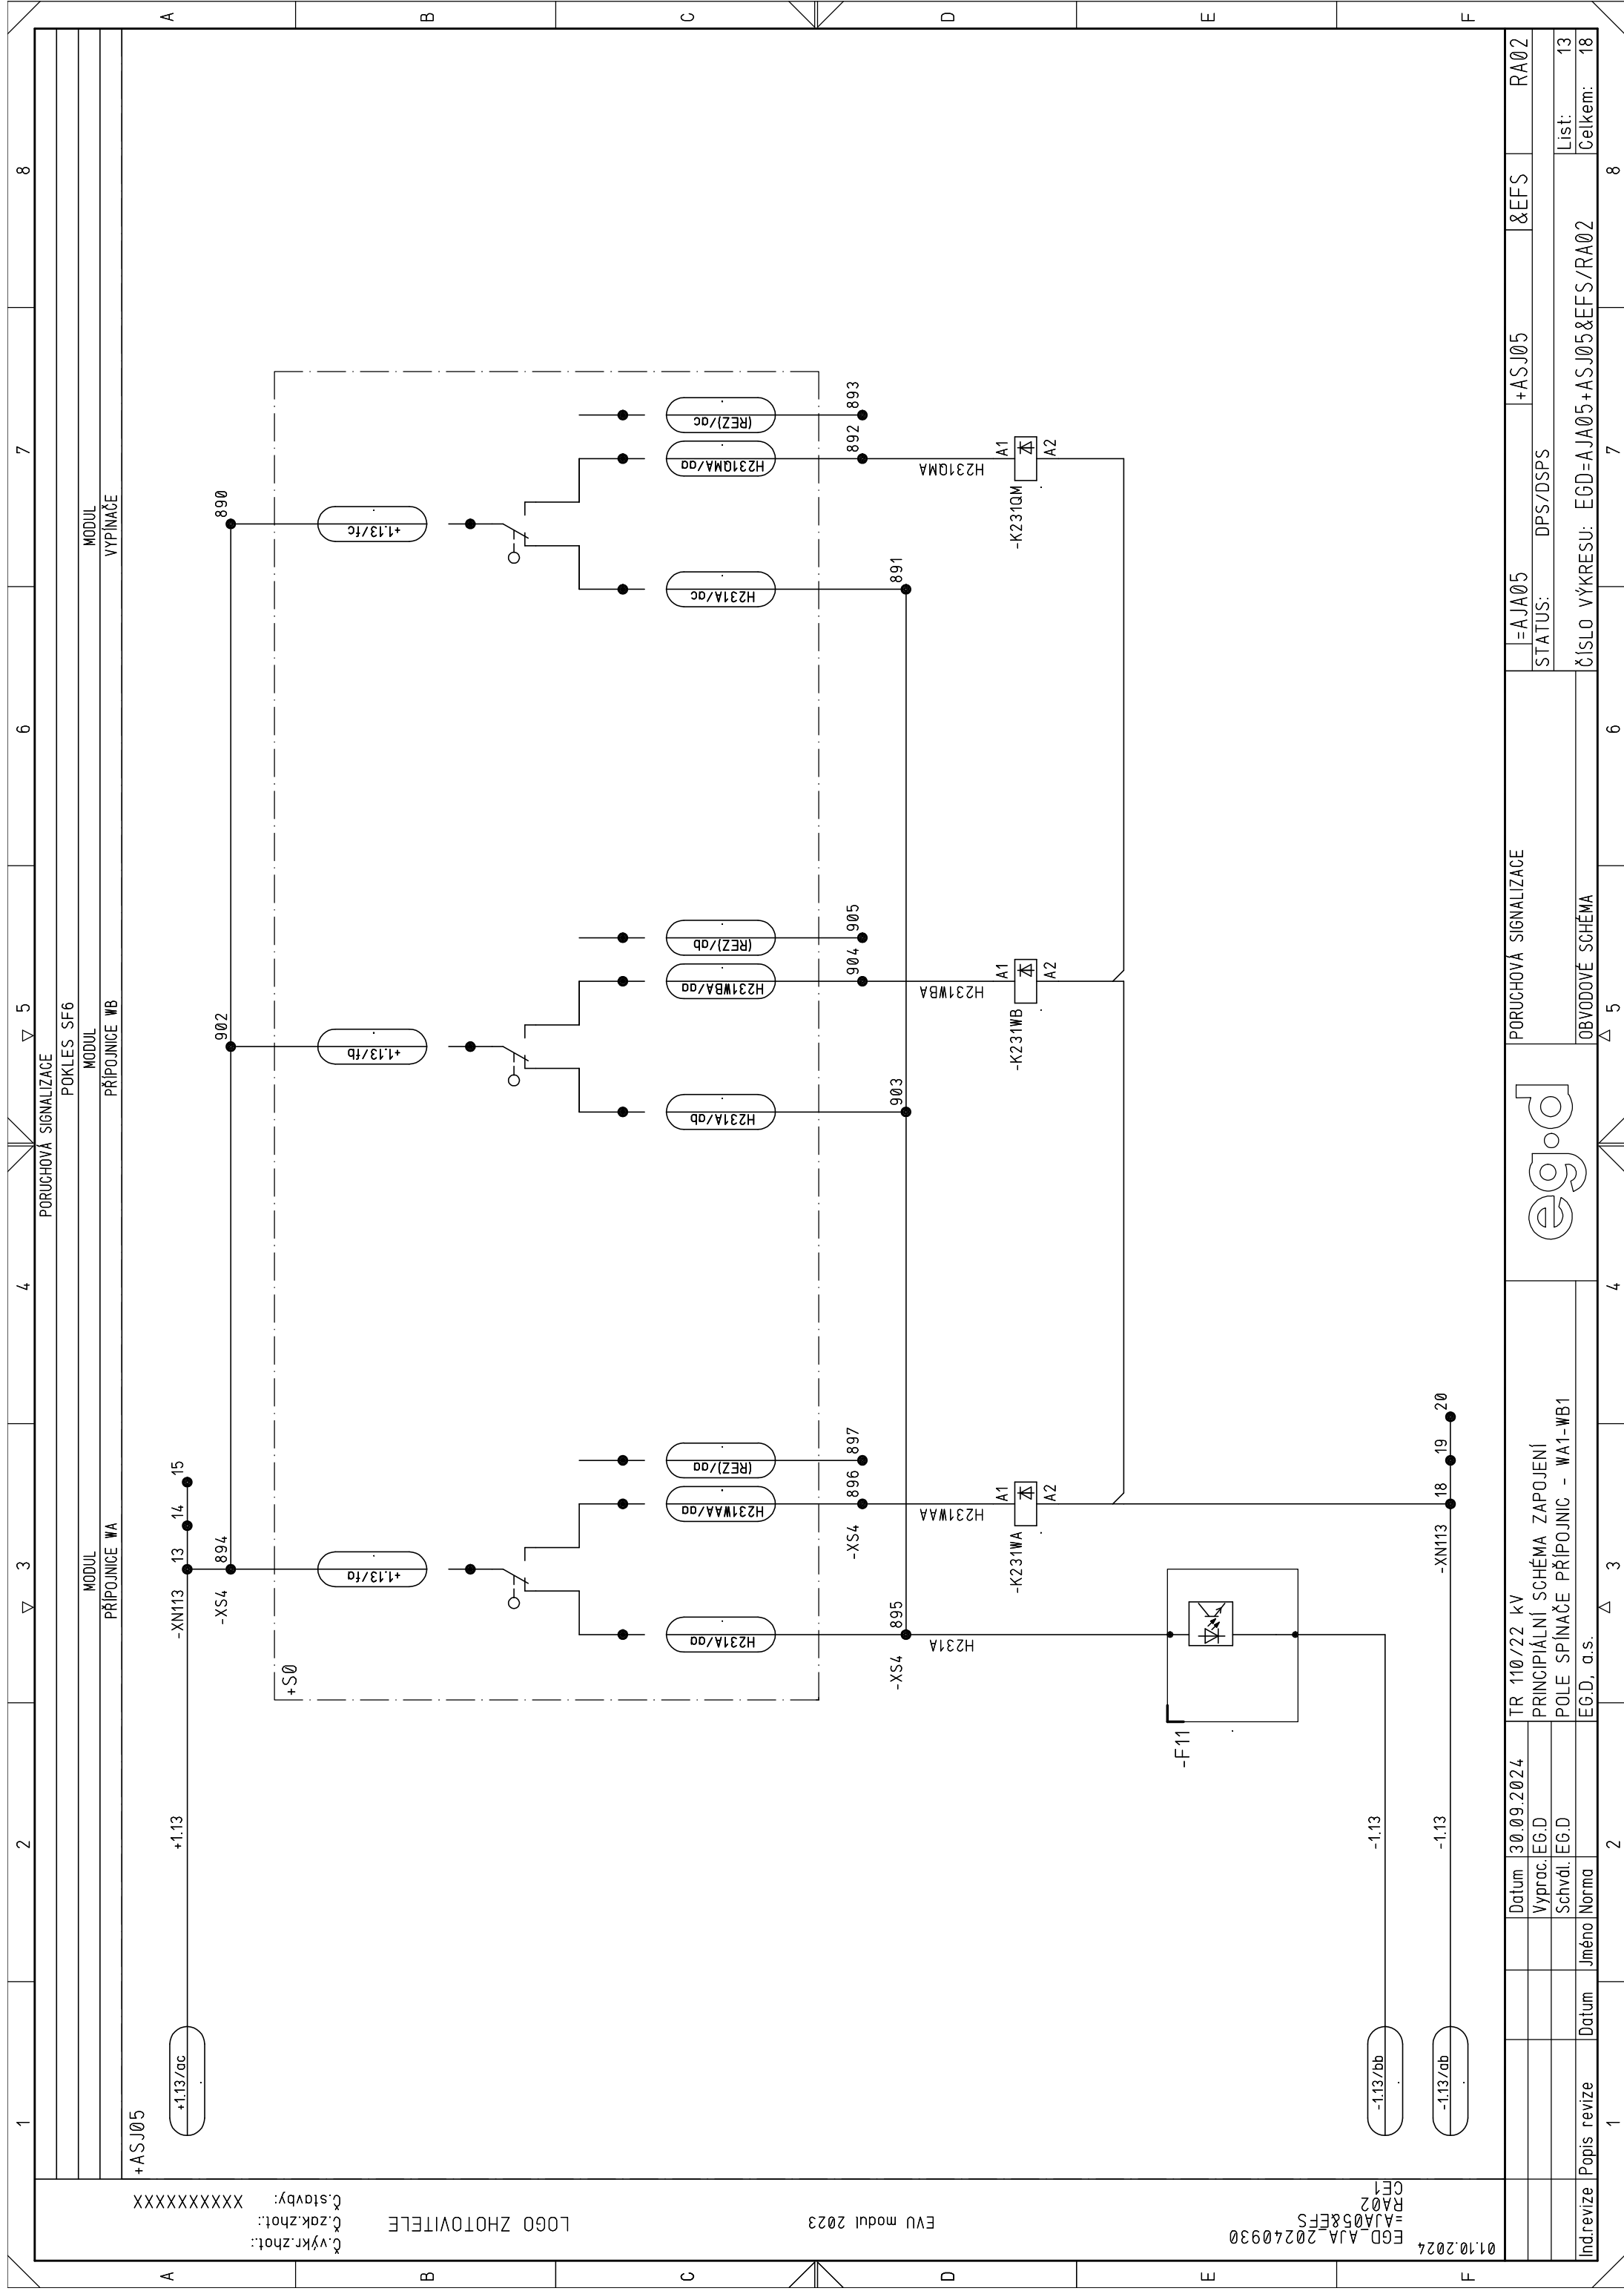

[illegible]

