


LEGENDA:

projektované kabelové vedení VVN

2			
1			
Změna:	Popis změny:	Datum změny:	Změnu provedl:
Vypracoval:	Ing. K. Špičák	Ojednatel:	E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6 370 01 České Budějovice
Podpis:		Akce:	TR 110/22kV Brno-sever, Klusáčkova Kabel 110kV
Kontroloval:	Ing. K. Špičák	Objekt:	CZD00003
Podpis:		Název dokumentu:	Situace širších vztahů projektovaný kabel 110 kV
Schválil:	Ing. K. Špičák		
Datum:	05/2019		
Měřítko:	1:5000		
Formát:	A3		

Sídlo: Václavské náměstí 846/1 110 Praha 1	Sředisiko Brno: Vlárská 953/22 627 00 Brno
Číslo zakázky:	18-70-001
Stupeň PD:	DÚR
Číslo výkresu:	C.1.1
List: 1	Listů: 2
Archivní číslo:	18-70-001-01

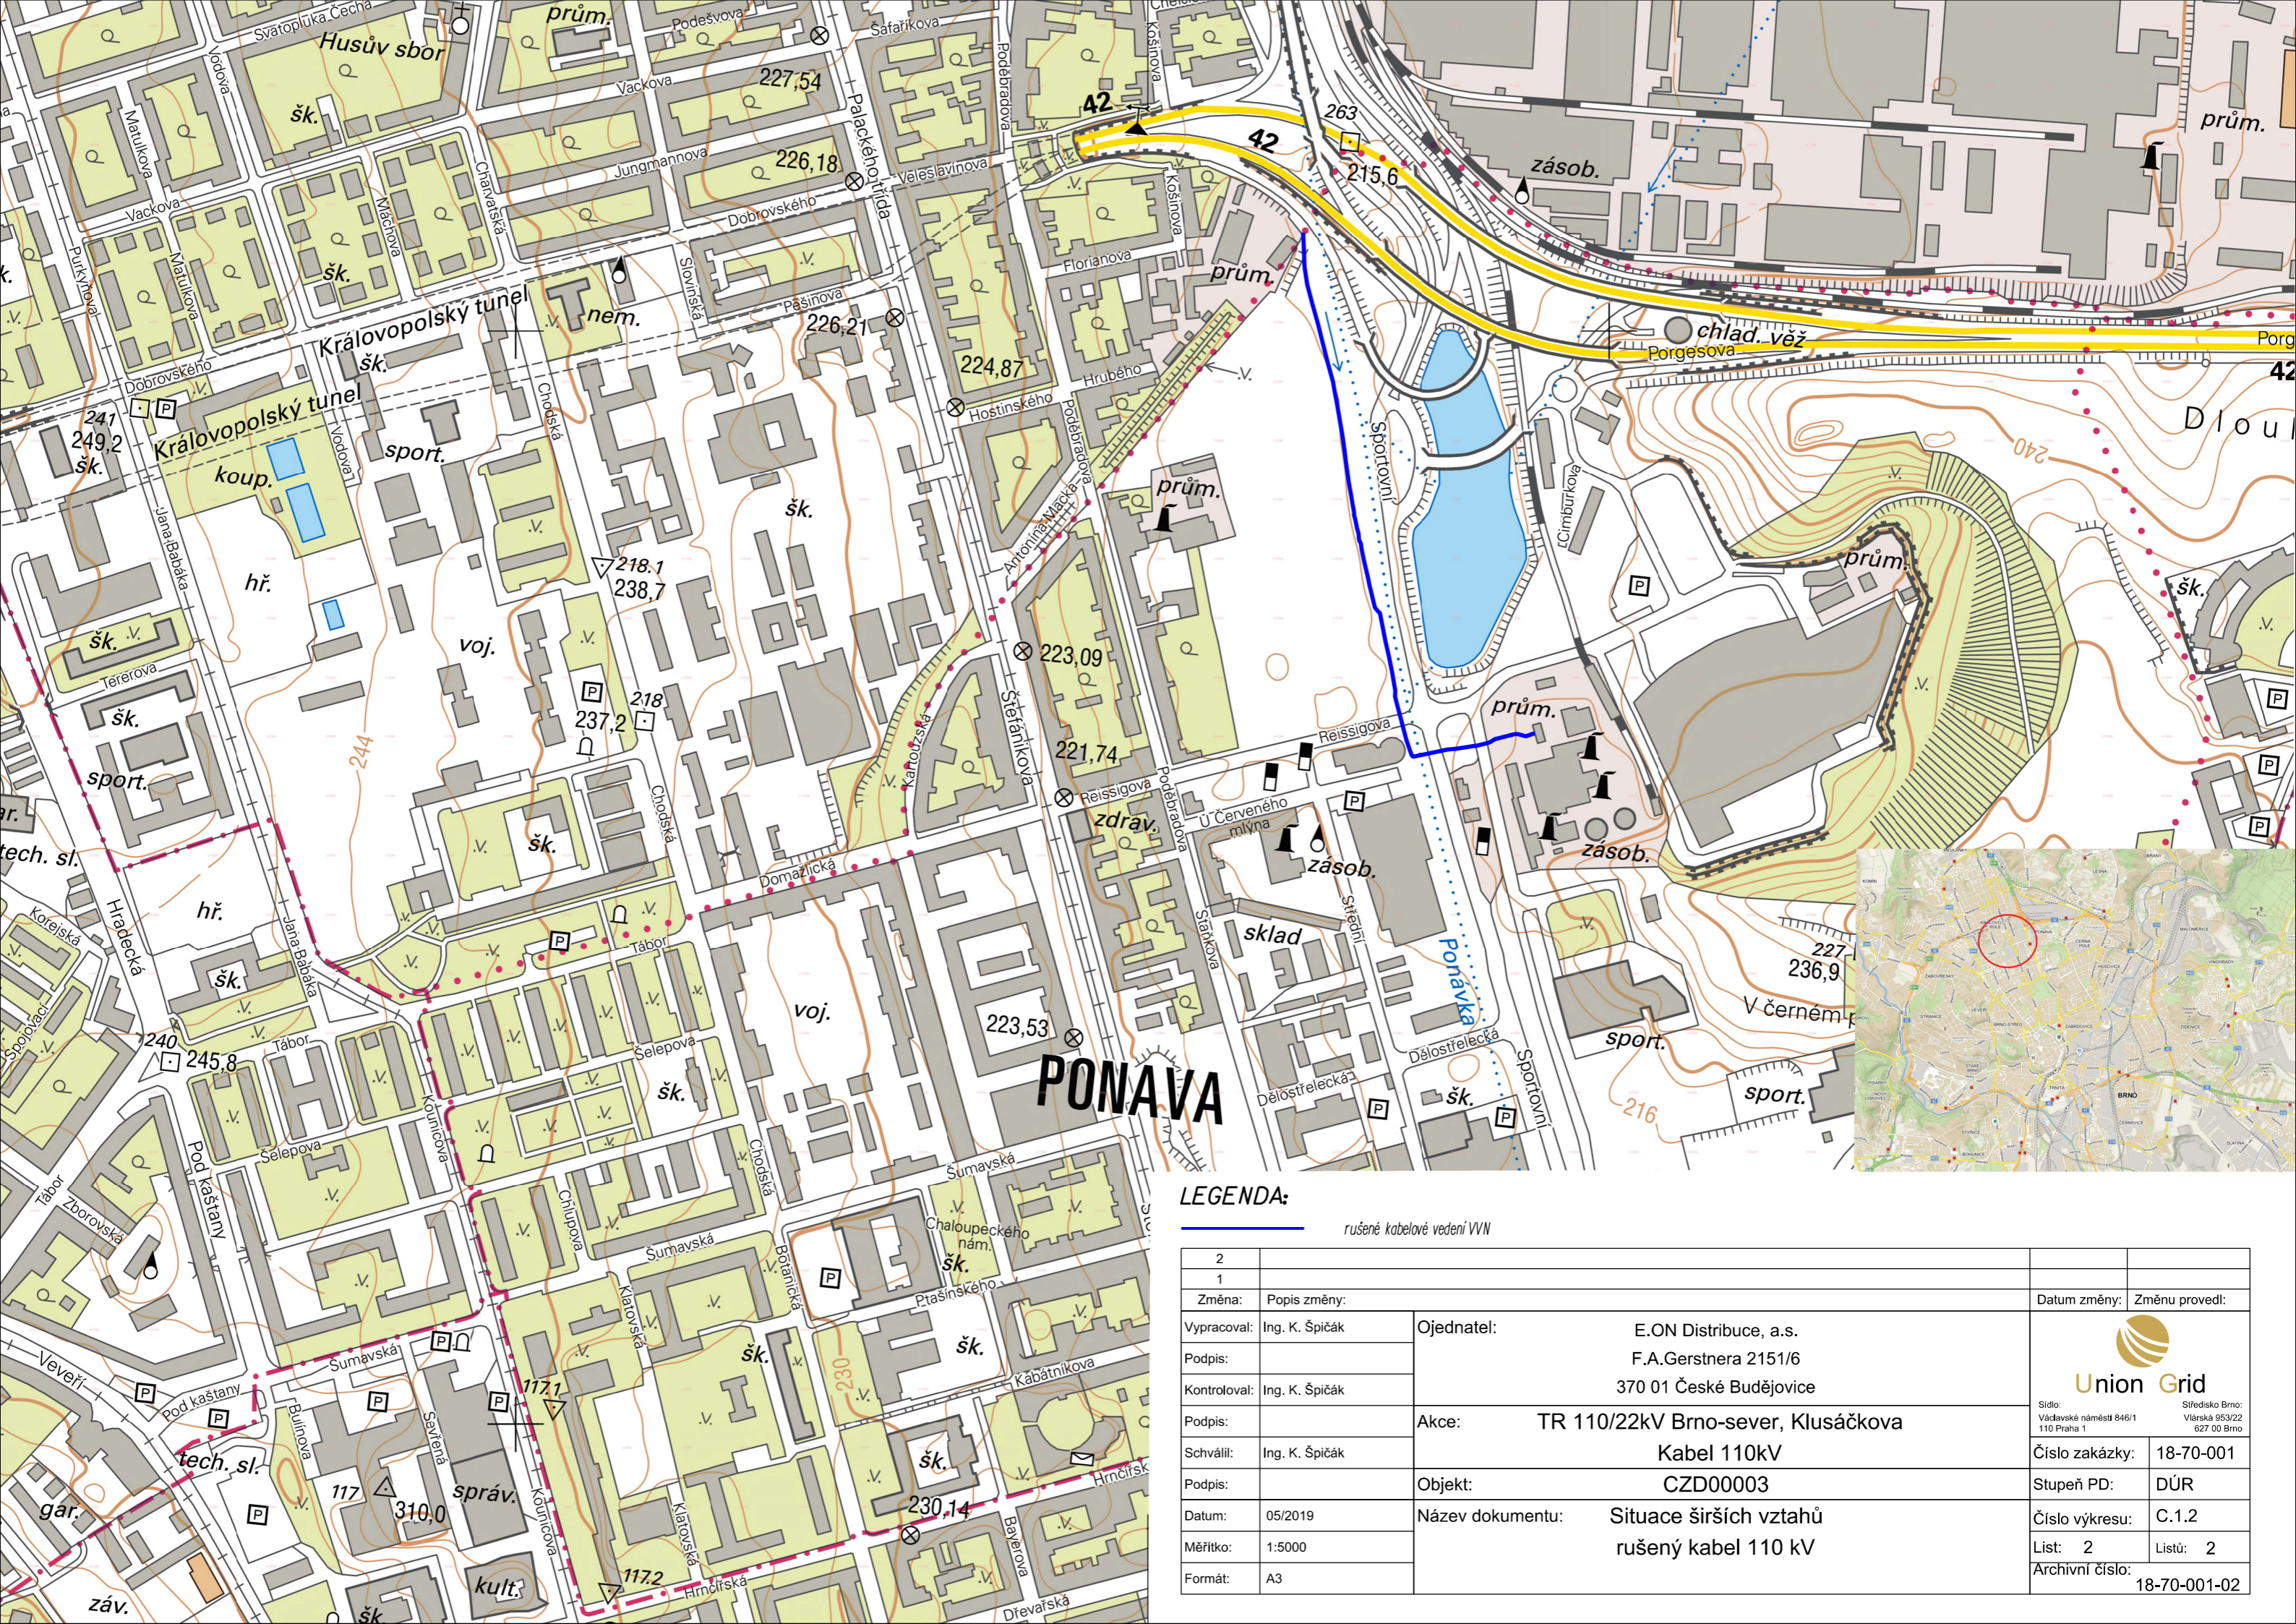

LEGENDA:

rušené kabelové vedení VVN

2			
1			
Změna:	Popis změny:		Datum změny: Změnu provedl:
Vypracoval:	Ing. K. Špičák	Ojednatel:	E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6 370 01 České Budějovice
Podpis:			
Kontroloval:	Ing. K. Špičák	Akce:	TR 110/22kV Brno-sever, Klusáčkova
Podpis:			Kabel 110kV
Schválil:	Ing. K. Špičák	Objekt:	CZD00003
Podpis:		Název dokumentu:	Situace širších vztahů rušený kabel 110 kV
Datum:	05/2019		
Měřítko:	1:5000		
Formát:	A3		

Sídlo: Václavské náměstí 846/1 110 Praha 1	Středisko Brno: Vlárská 953/22 627 00 Brno
Číslo zakázky:	18-70-001
Stupeň PD:	DÚR
Číslo výkresu:	C.1.2
List: 2	Listů: 2
Archivní číslo:	18-70-001-02