	STAVBA: 1020002081 V1310/1311 - výměna vedení	MEZIFÁZOVÉ ROZPĚRKY
---	--	------------------------


MEZIFÁZOVÉ ROZPĚRKY

Dokumentace pro provádění stavby


Projektant: Ing. Jan Bízek	Číslo zakázky: 4-18-007	Projekt: 10/2019
Hlavní projektant: Ing. Jan Bízek	STAVEBNÍ OBJEKT: CZ00002.1 Vedení 110 kV	Verze: 10/2019

Einbaupositionen Phasenabstandhalter B171069A03 / 110 kV Leitung V1310/1311

1/29/2019

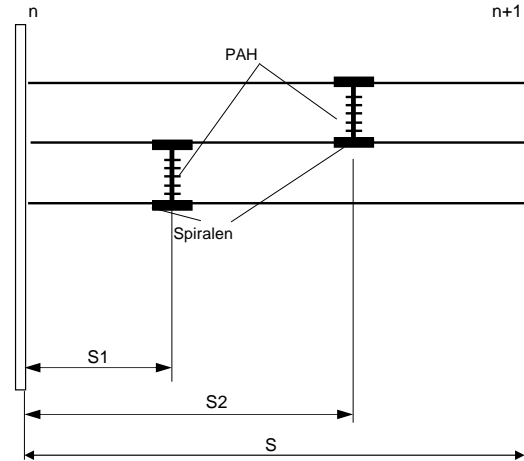

Leiterseil: 2 x 3 x 243-AL1/39-ST1A (Ø21,80)

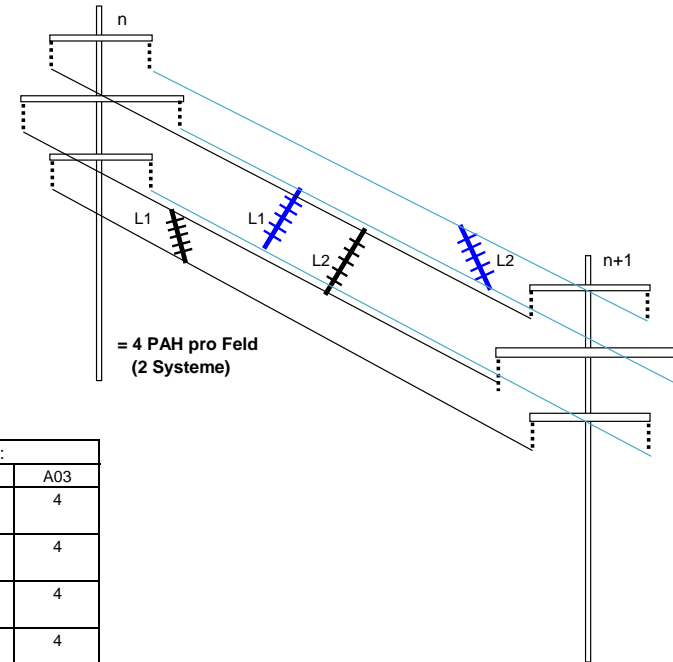

= 4 PAH pro Feld
(2 Systeme)

Mast-Nr. [n]	L1 [mm]	Ausf.	S1 [m]	L2 [mm]	Ausf.	S2 [m]	S [m]	Mast-Nr. [n+1]	Ausf:		
									A01	A02	A03
83	4035		78	4169		156	233.6	84			4
84	4276		62	4276		123	185.0	85			4
85	4276		71	4276		141	212.0	86			4
86	4276		73	4276		145	218.0	87			4
87	4276		73	4276		147	220.0	88			4
88	4276		65	4276		130	195.0	89			4
89	4276		67	4276		133	200.0	90			4
90	4276		69	4276		139	208.3	91			4
91	4155		63	4067		127	190.3	92			4
92	4035		72	4169		143	214.9	93			4
93	4276		60	4276		120	180.0	94			4
94	4276		58	4276		117	175.0	95			4
95	4276		53	4276		107	160.0	96			4
96	4276		61	4276		123	184.0	97			4

Gesamtstückzahl:
176 x B171069A03

Mast-Nr. [n]	L1 [mm]	Ausf. S1 [m]	L2 [mm]	Ausf. S2 [m]	S [m]	Mast-Nr. [n+1]	Ausf:		
							A01	A02	A03
97	4155	57	4067	115	172.5	98			4
98	4035	55	4169	111	166.0	99			4
99	4276	56	4276	111	167.0	100			4
100	4276	57	4276	115	172.0	101			4
101	4276	60	4276	120	180.1	102			4
102	4276	56	4276	113	168.8	103			4
103	4276	56	4276	112	168.1	104			4
104	4155	43	4067	85	128.0	105			4
105	4035	46	4169	92	138.0	106			4
106	4276	56	4276	113	169.0	107			4
107	4276	56	4276	112	168.0	108			4
108	4155	51	4067	102	153.4	109			4
109	4035	77	4169	153	230.2	110			4
110	4276	60	4276	120	180.0	111			4
111	4276	59	4276	118	177.0	112			4
112	4276	68	4276	136	204.0	113			4
113	4276	62	4276	123	185.0	114			4
114	4155	57	4067	114	170.9	115			4
115	4035	62	4169	124	186.7	116			4
116	4276	76	4276	152	228.0	117			4
117	4276	58	4276	117	175.0	118			4
118	4276	63	4276	125	188.0	119			4
119	4276	63	4276	125	188.0	120			4
120	4276	64	4276	128	192.0	121			4
121	4155	59	4067	117	176.2	122			4
122	4035		4169			123			4





Einbauvorschrift
für
Phasenabstandhalter

RIBE Elektroarmaturen
D-01445 Radebeul
Wasastr. 50
email: ulf.brettschneider@rbe.de
Tel.: 09122/871909

Mast-Nr. [n]	L1 [mm]	Ausf.	S1 [m]	L2 [mm]	Ausf.	S2 [m]	S [m]	Mast-Nr. [n+1]	Ausf:		
									A01	A02	A03
			56			113	169.4				
123	4276		60	4276		121	181.0	124			4
124	4276		58	4276		117	175.0	125			4
125	4276		53	4276		107	160.0	126			4
126	4155		53	4067		105	158.0	127			4

Σ: 0 0 176

