



PROFI EMG s.r.o.
Teplého 2688
53002 Pardubice

naše značka
5001775975

vyřizuje
Pavel Gabriel

datum
12.09.2018

Věc:

V1310/1311 - výměna vedení

K.ú. - p.č.: Šlapanov , Sázava u Žďáru nad Sázavou , Hamry nad Sázavou , Mírovka , Nížkov , Vysoká u Havlíčkova
Brodu , Město Žďár , Rosička , Olešenka , Šachotín , Matějov , Brzkov , Buková u Nížkova , Česká Jabl

Stavebník: E.ON Česká republika, s. r. o. , F. A. Gerstnera 2151/6 , 37001 České Budějovice

Účel stanoviska: Povolení stavby - územní režim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o.,
vydává toto stanovisko:

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Zdeněk Kocourek, tel. 532 227 479):

S výše uvedenou stavbou nesouhlasíme z níže uvedených důvodů:

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v blízkosti plánované stavby (dle dodané situace EMP) prochází vysokotlaký
(dále jen VTL) plynovod DN 150, DN 600 + STL plynovody.

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 150 je 20 m na obě strany plynovodu.

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN600 je 40 m na obě strany plynovodu.

Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu.

Ochranné pásmo STL plynovodu je 1 m na obě strany od plynovodu.

K předložené (projektové dokumentaci) se nelze zodpovědně vyjádřit - není zakresleno a zakótováno naše zařízení –
konkrétně VTL plynovody, které svým bezpečnostním pásmem ovlivňují zájmovou oblast.

Požadavky na zpracovatele PD:

1. Projektovou dokumentaci řešit v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon), ČSN EN 1594 a TPG
702 04 (Technická pravidla Gas) a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.

- souběh a křížení plynovodů s venkovním elektrickým vedením bude v souladu s TPG 702 04, zejména v dobech
20.4.2. a 20.4.3.

2. PD na výše uvedenou stavbu - stavení záměr se zakresleným stávajícím plynárenským zařízením a zakótováním
nových staveb vůči němu bude předložena GridServices, s.r.o.
k odsouhlasení.

3. V případě potřeby, Vám již v průběhu zpracování projektové dokumentace, naše stávající zařízení vytyčíme <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>

4. V případě Vašeho zájmu o digitální formu poskytnutí polohy výše uvedených plynárenských zařízení v zájmovém
prostoru je možné se obrátit na oddělení dokumentace sítí www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/

5. STANOVISKO NESLOUŽÍ PRO POVOLENÍ REALIZACE PŘEDMĚTNÉ STAVBY A ROVNĚŽ NENAHRAZUJE VYJÁDŘENÍ K
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (dále jen PD).

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIC: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001775975 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Pavel Gabriel
Vedoucí zpracování ext. požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
+420495563464
pavel.gabriel@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační záznam plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001775975 ze dne 12.09.2018.


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice. K.ú.: Šlapanov, Sázava u Žďaru nad Sázavou, Hamry nad Sázavou, Mírovka, Nížkov, Vysoká u Havlíčkova Brodu, Město Žďár, Rosička, Olešenska, Šachotín, Matějov, Brzkov, Buková u Nížkova, Česká Jihlava.

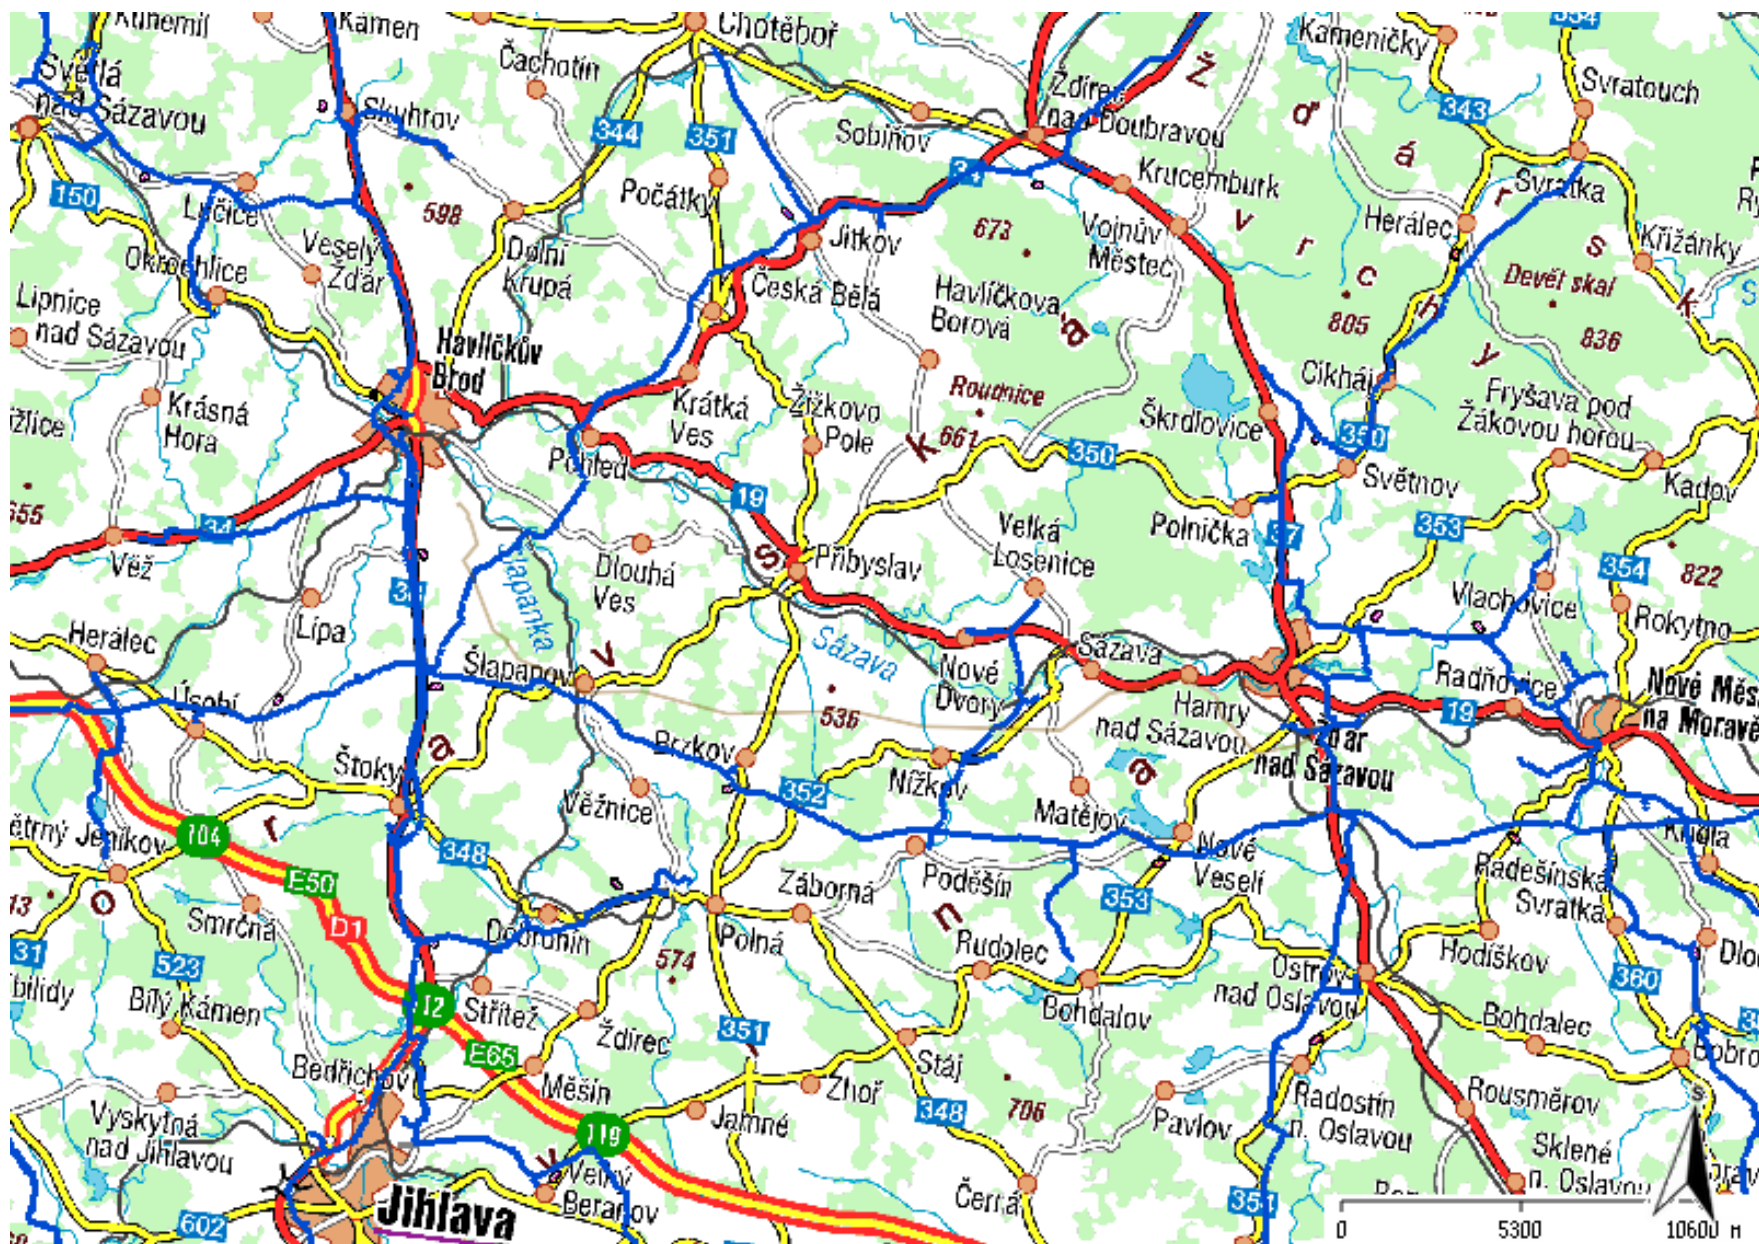

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: E.ON Česká republika, s. r. o. , F. A. Gerstnera 2151/6 , 37001 České Budějovice. K.ú.: Šlapanov , Sázava u Žďaru nad Sázavou , Hamry nad Sázavou , Mírovka , Nížkov , Vysoká u Havlíčkova Brodu , Město Žďár , Rosička , Olešenka , Šachotín , Matějov , Brzkov , Buková u Nížkova , Česká Jabl.

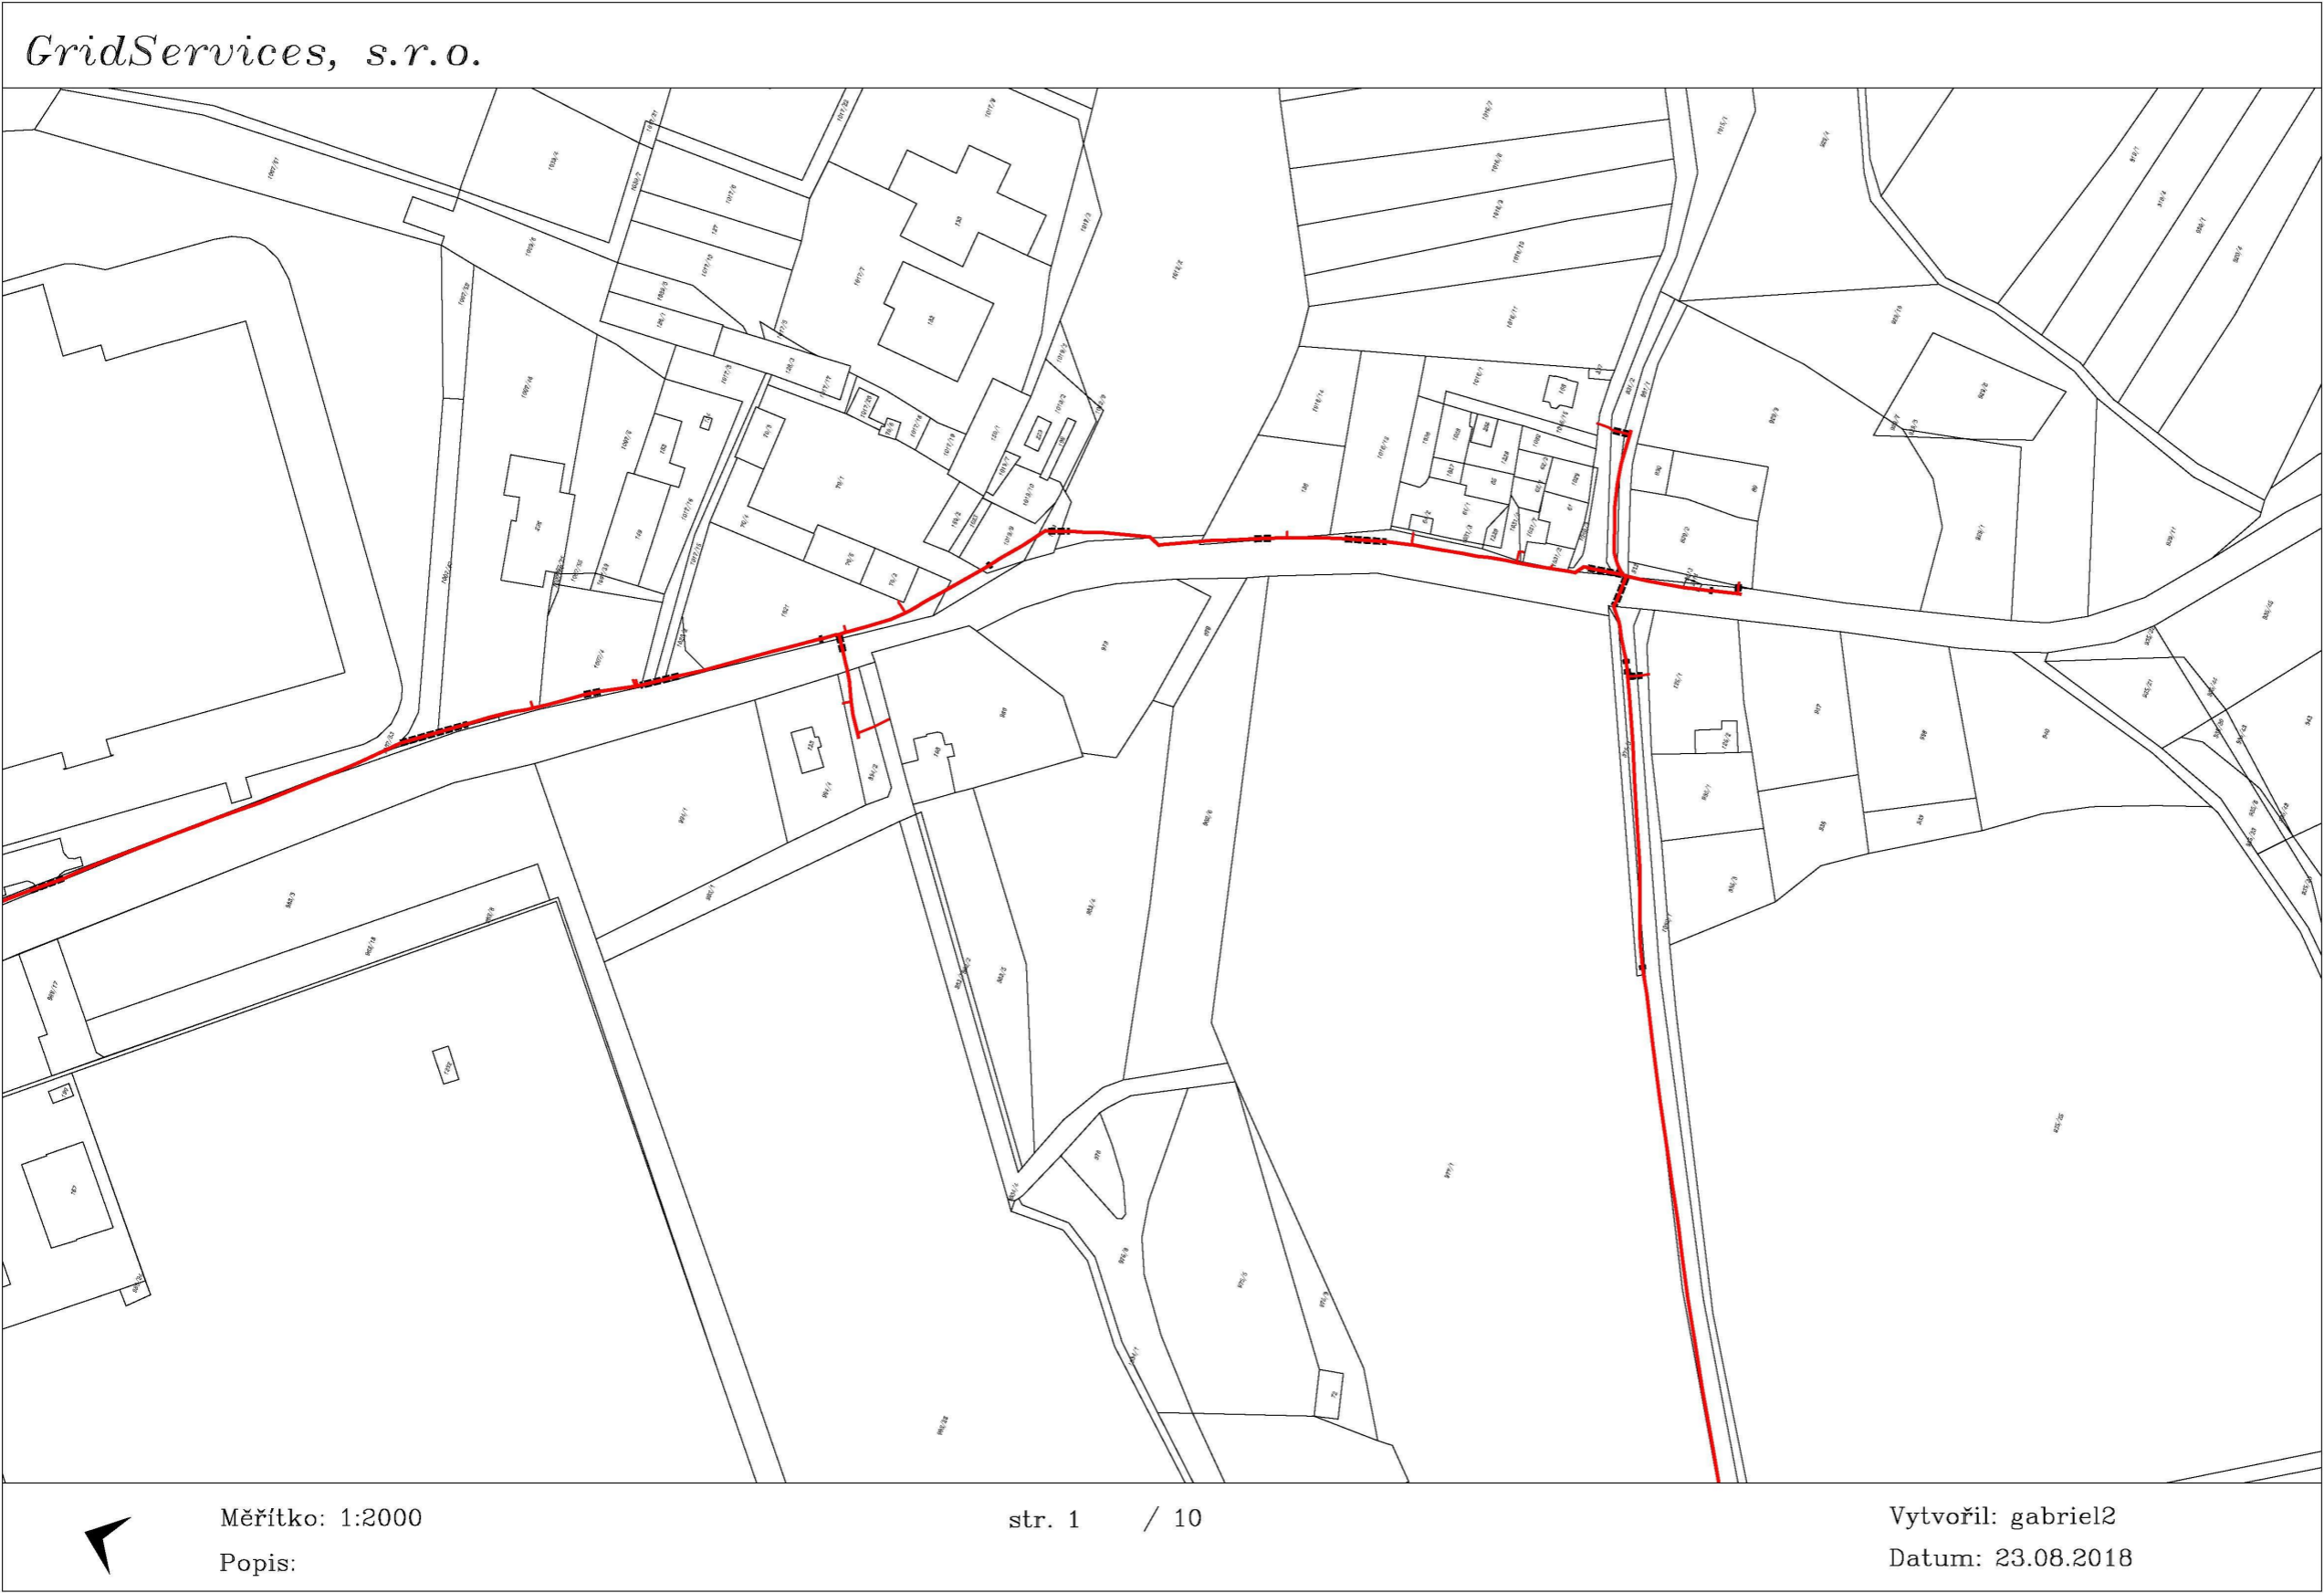

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: E.ON Česká republika, s. r. o. , F. A. Gerstnera 2151/6 , 37001 České Budějovice. K.ú.: Šlapanov , Sázava u Žďaru nad Sázavou , Hamry nad Sázavou , Mírovka , Nížkov , Vysoká u Havlíčkova Brodu , Město Žďár , Rosička , Olešenka , Šachotín , Matějov , Brzkov , Buková u Nížkova , Česká Jabl.

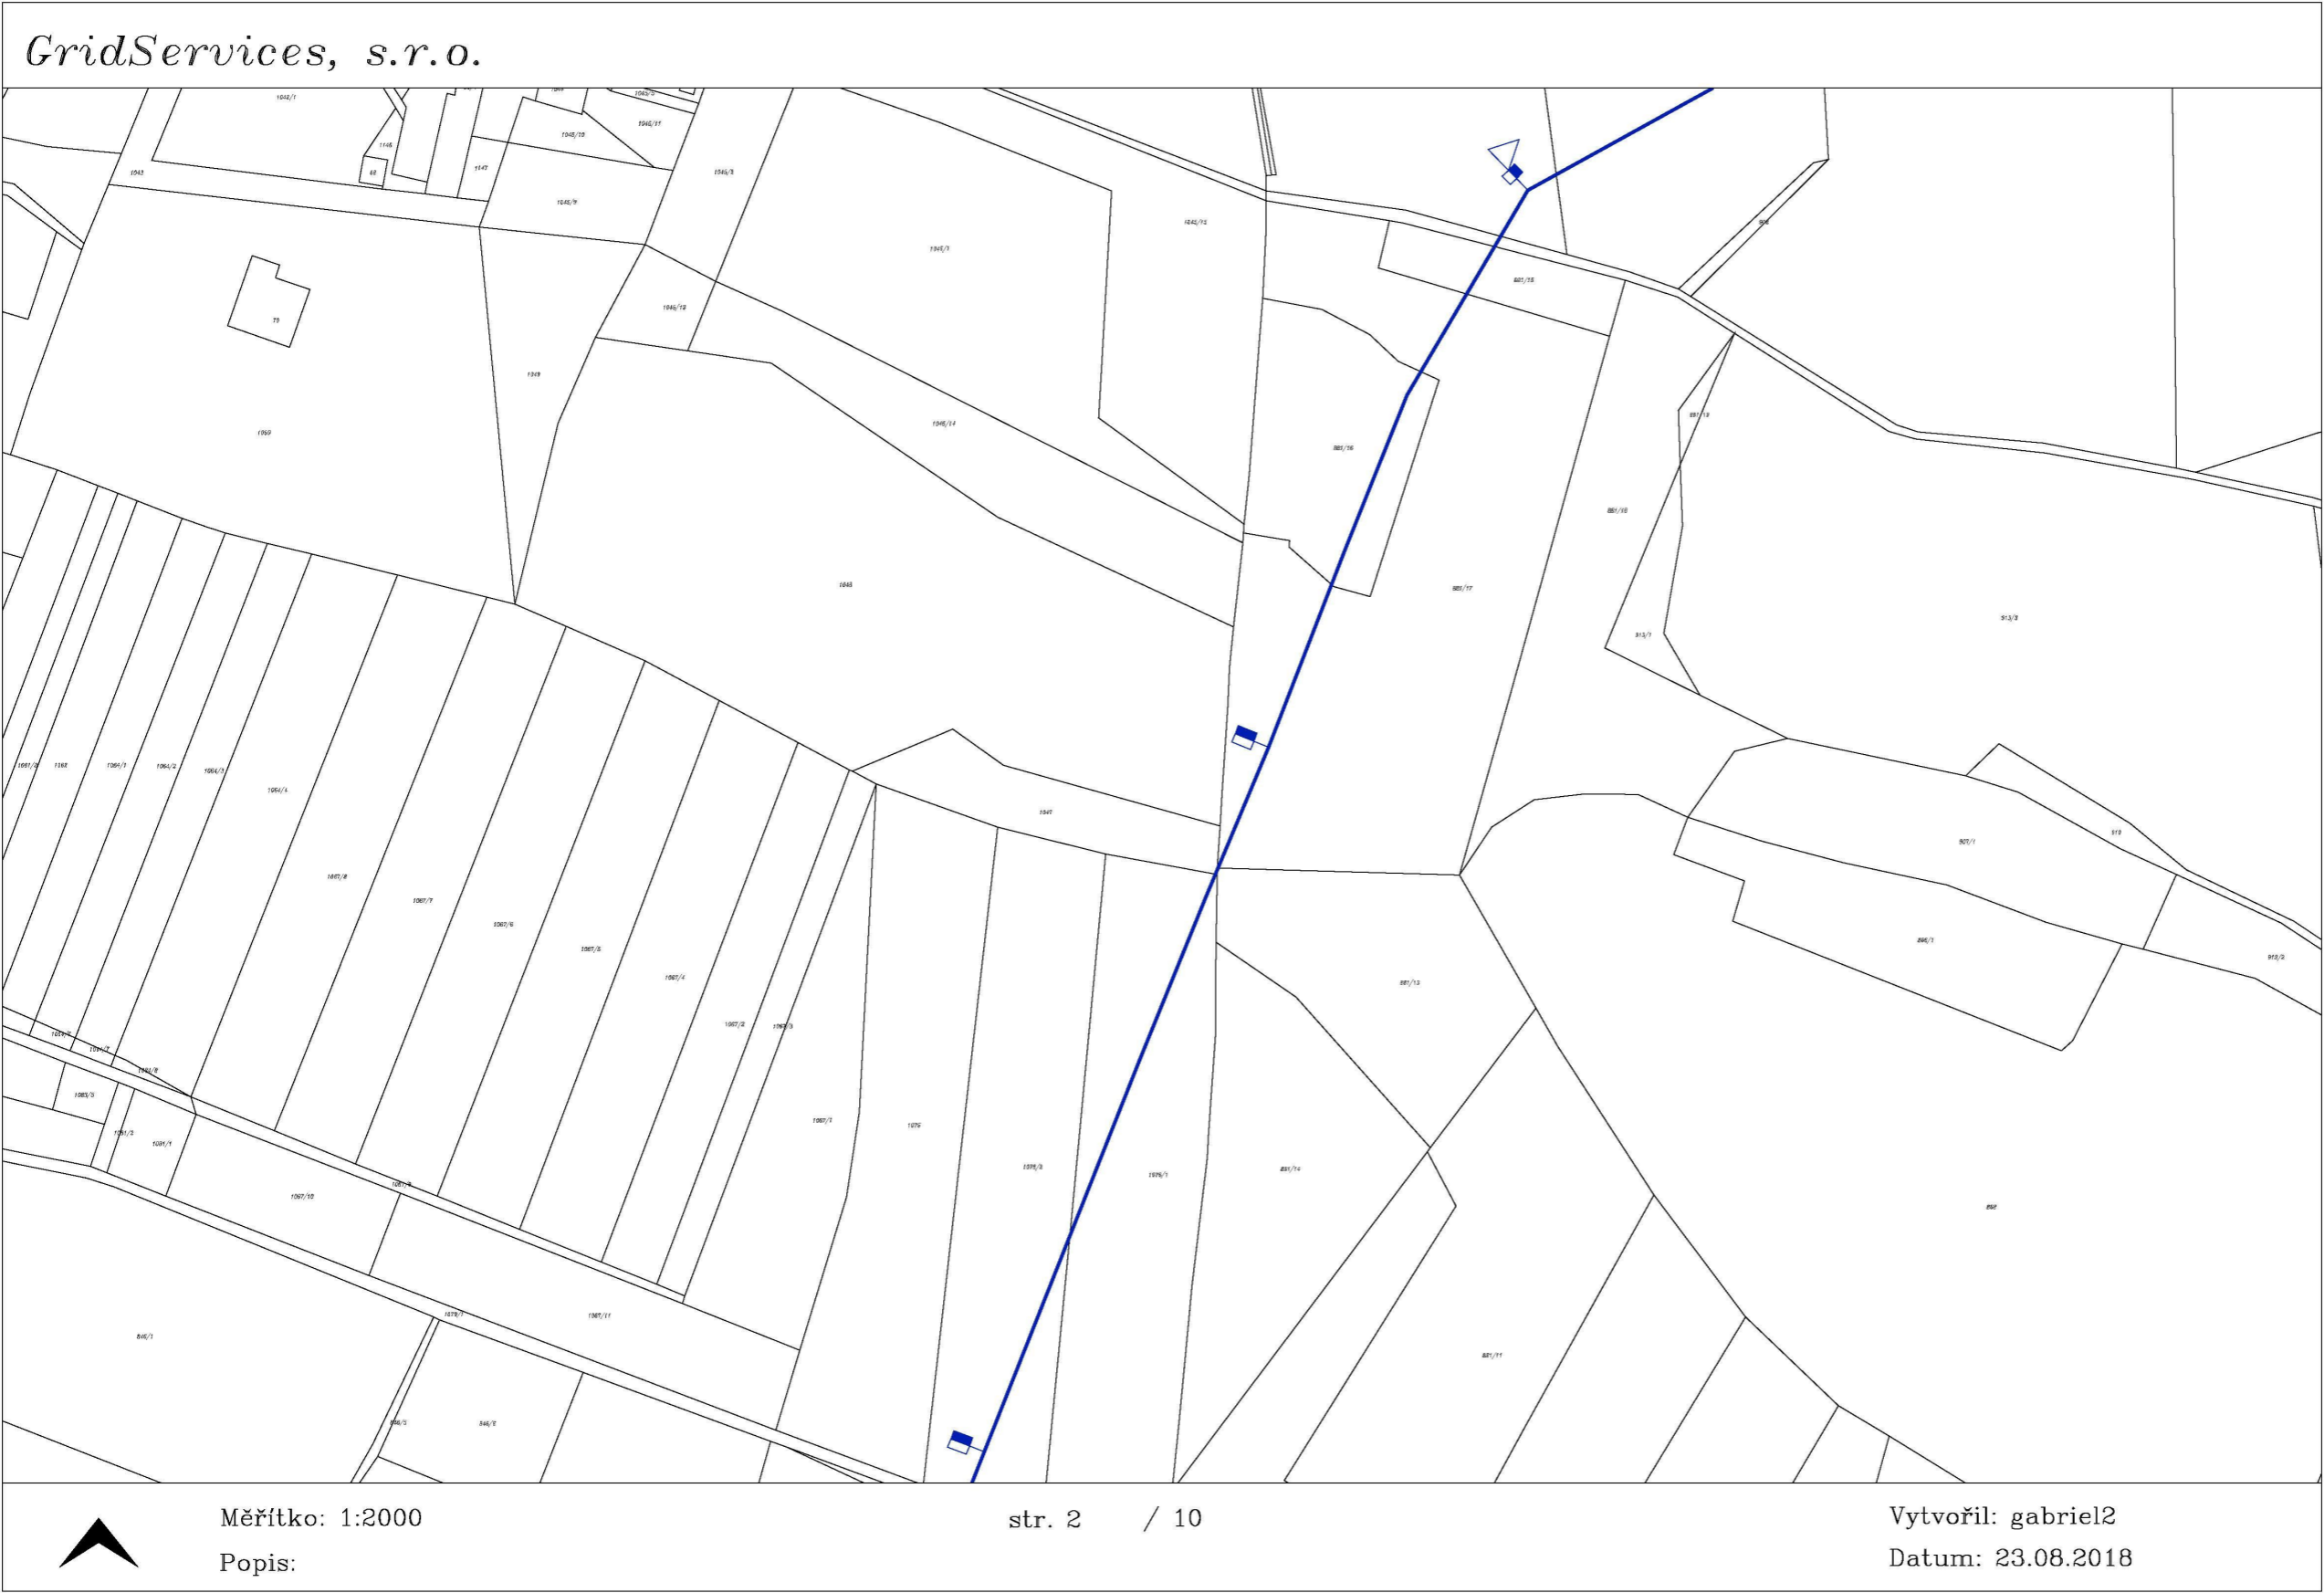

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: E.ON Česká republika, s. r. o. , F. A. Gerstnera 2151/6 , 37001 České Budějovice. K.ú.: Šlapanov , Sázava u Žďaru nad Sázavou , Hamry nad Sázavou , Mírovka , Nížkov , Vysoká u Havlíčkova Brodu , Město Žďár , Rosička , Olešenka , Šachotín , Matějov , Brzkov , Buková u Nížkova , Česká Jabl.

GridServices, s.r.o.



Legenda:	
	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO



Měřítko: 1:2000

Popis:

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: E.ON Česká republika, s. r. o. , F. A. Gerstnera 2151/6 , 37001 České Budějovice. K.ú.: Šlapanov , Sázava u Žďaru nad Sázavou , Hamry nad Sázavou , Mírovka , Nížkov , Vysoká u Havlíčkova Brodu , Město Žďár , Rosička , Olešenka , Šachotín , Matějov , Brzkov , Buková u Nížkova , Česká Jabl.

GridServices, s.r.o.



Legenda:


	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikoroziní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO



Měřítko: 1:2000

Popis:


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: E.ON Česká republika, s. r. o. , F. A. Gerstnera 2151/6 , 37001 České Budějovice. K.ú.: Šlapanov , Sázava u Žďaru nad Sázavou , Hamry nad Sázavou , Mírovka , Nížkov , Vysoká u Havlíčkova Brodu , Město Žďár , Rosička , Olešenska , Šachotín , Matějov , Brzkov , Buková u Nížkova , Česká Jabl.

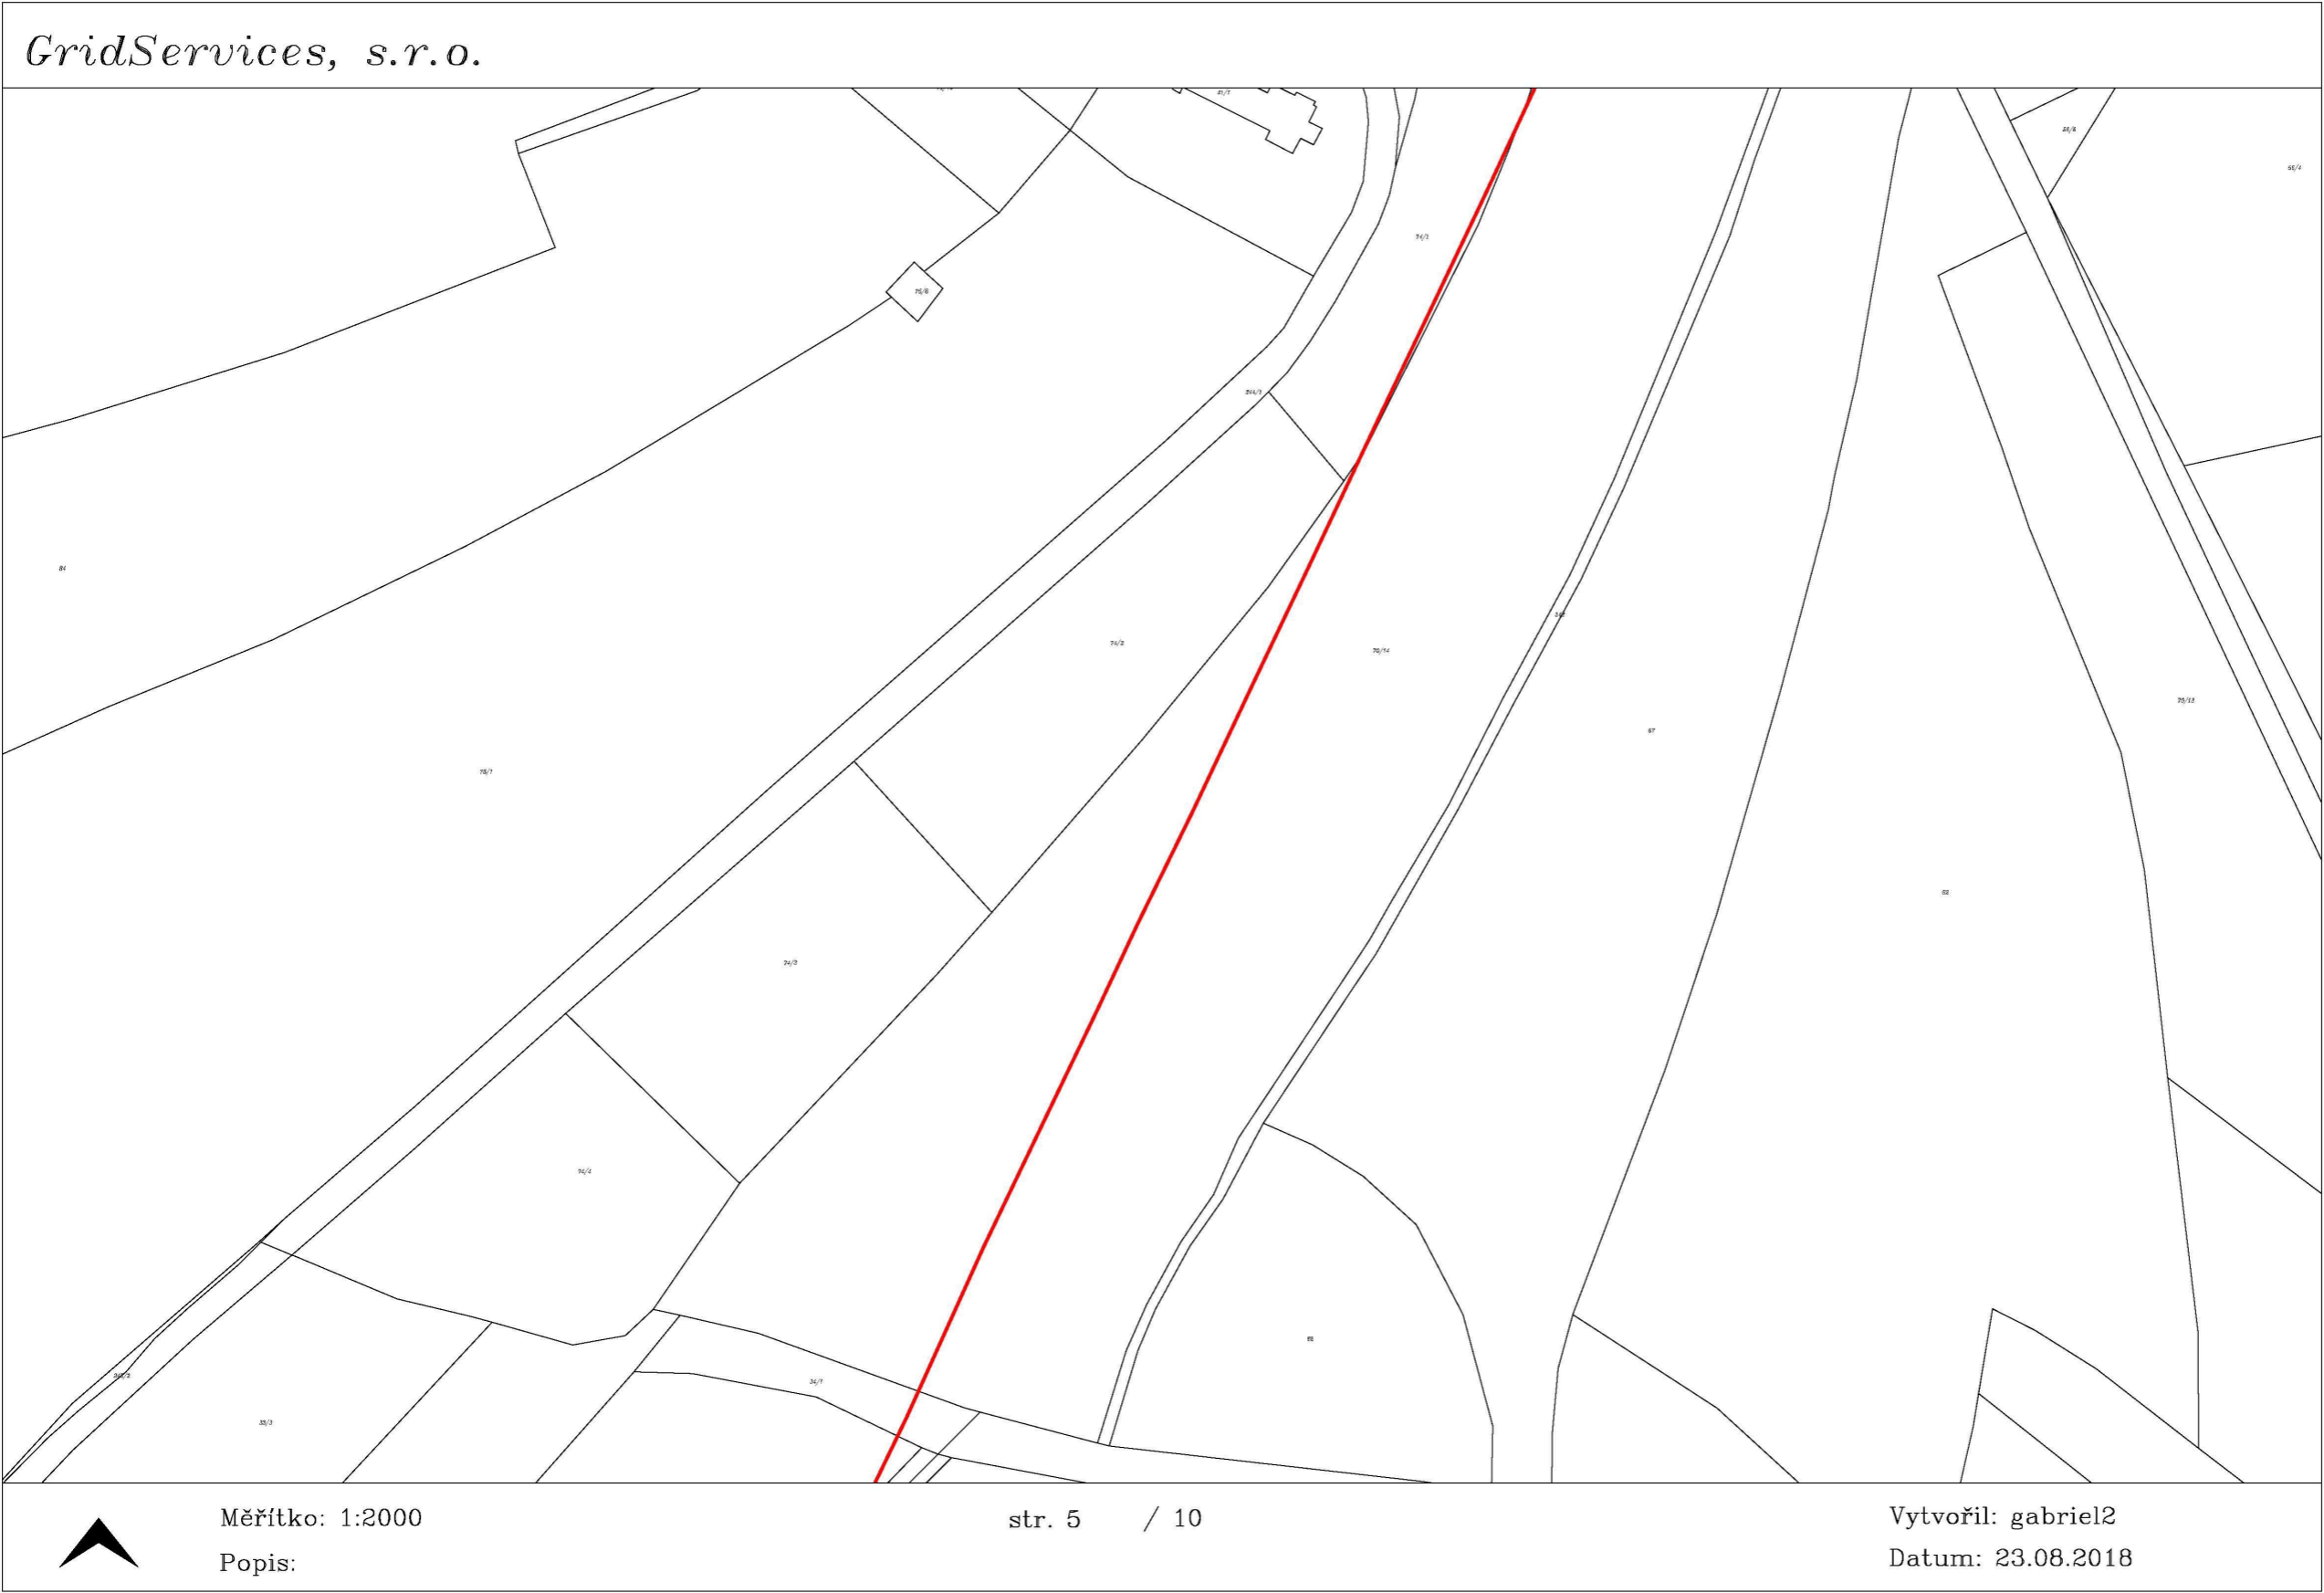

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: E.ON Česká republika, s. r. o. , F. A. Gerstnera 2151/6 , 37001 České Budějovice. K.ú.: Šlapanov , Sázava u Žďaru nad Sázavou , Hamry nad Sázavou , Mírovka , Nížkov , Vysoká u Havlíčkova Brodu , Město Žďár , Rosička , Olešenska , Šachotín , Matějov , Brzkov , Buková u Nížkova , Česká Jabl.

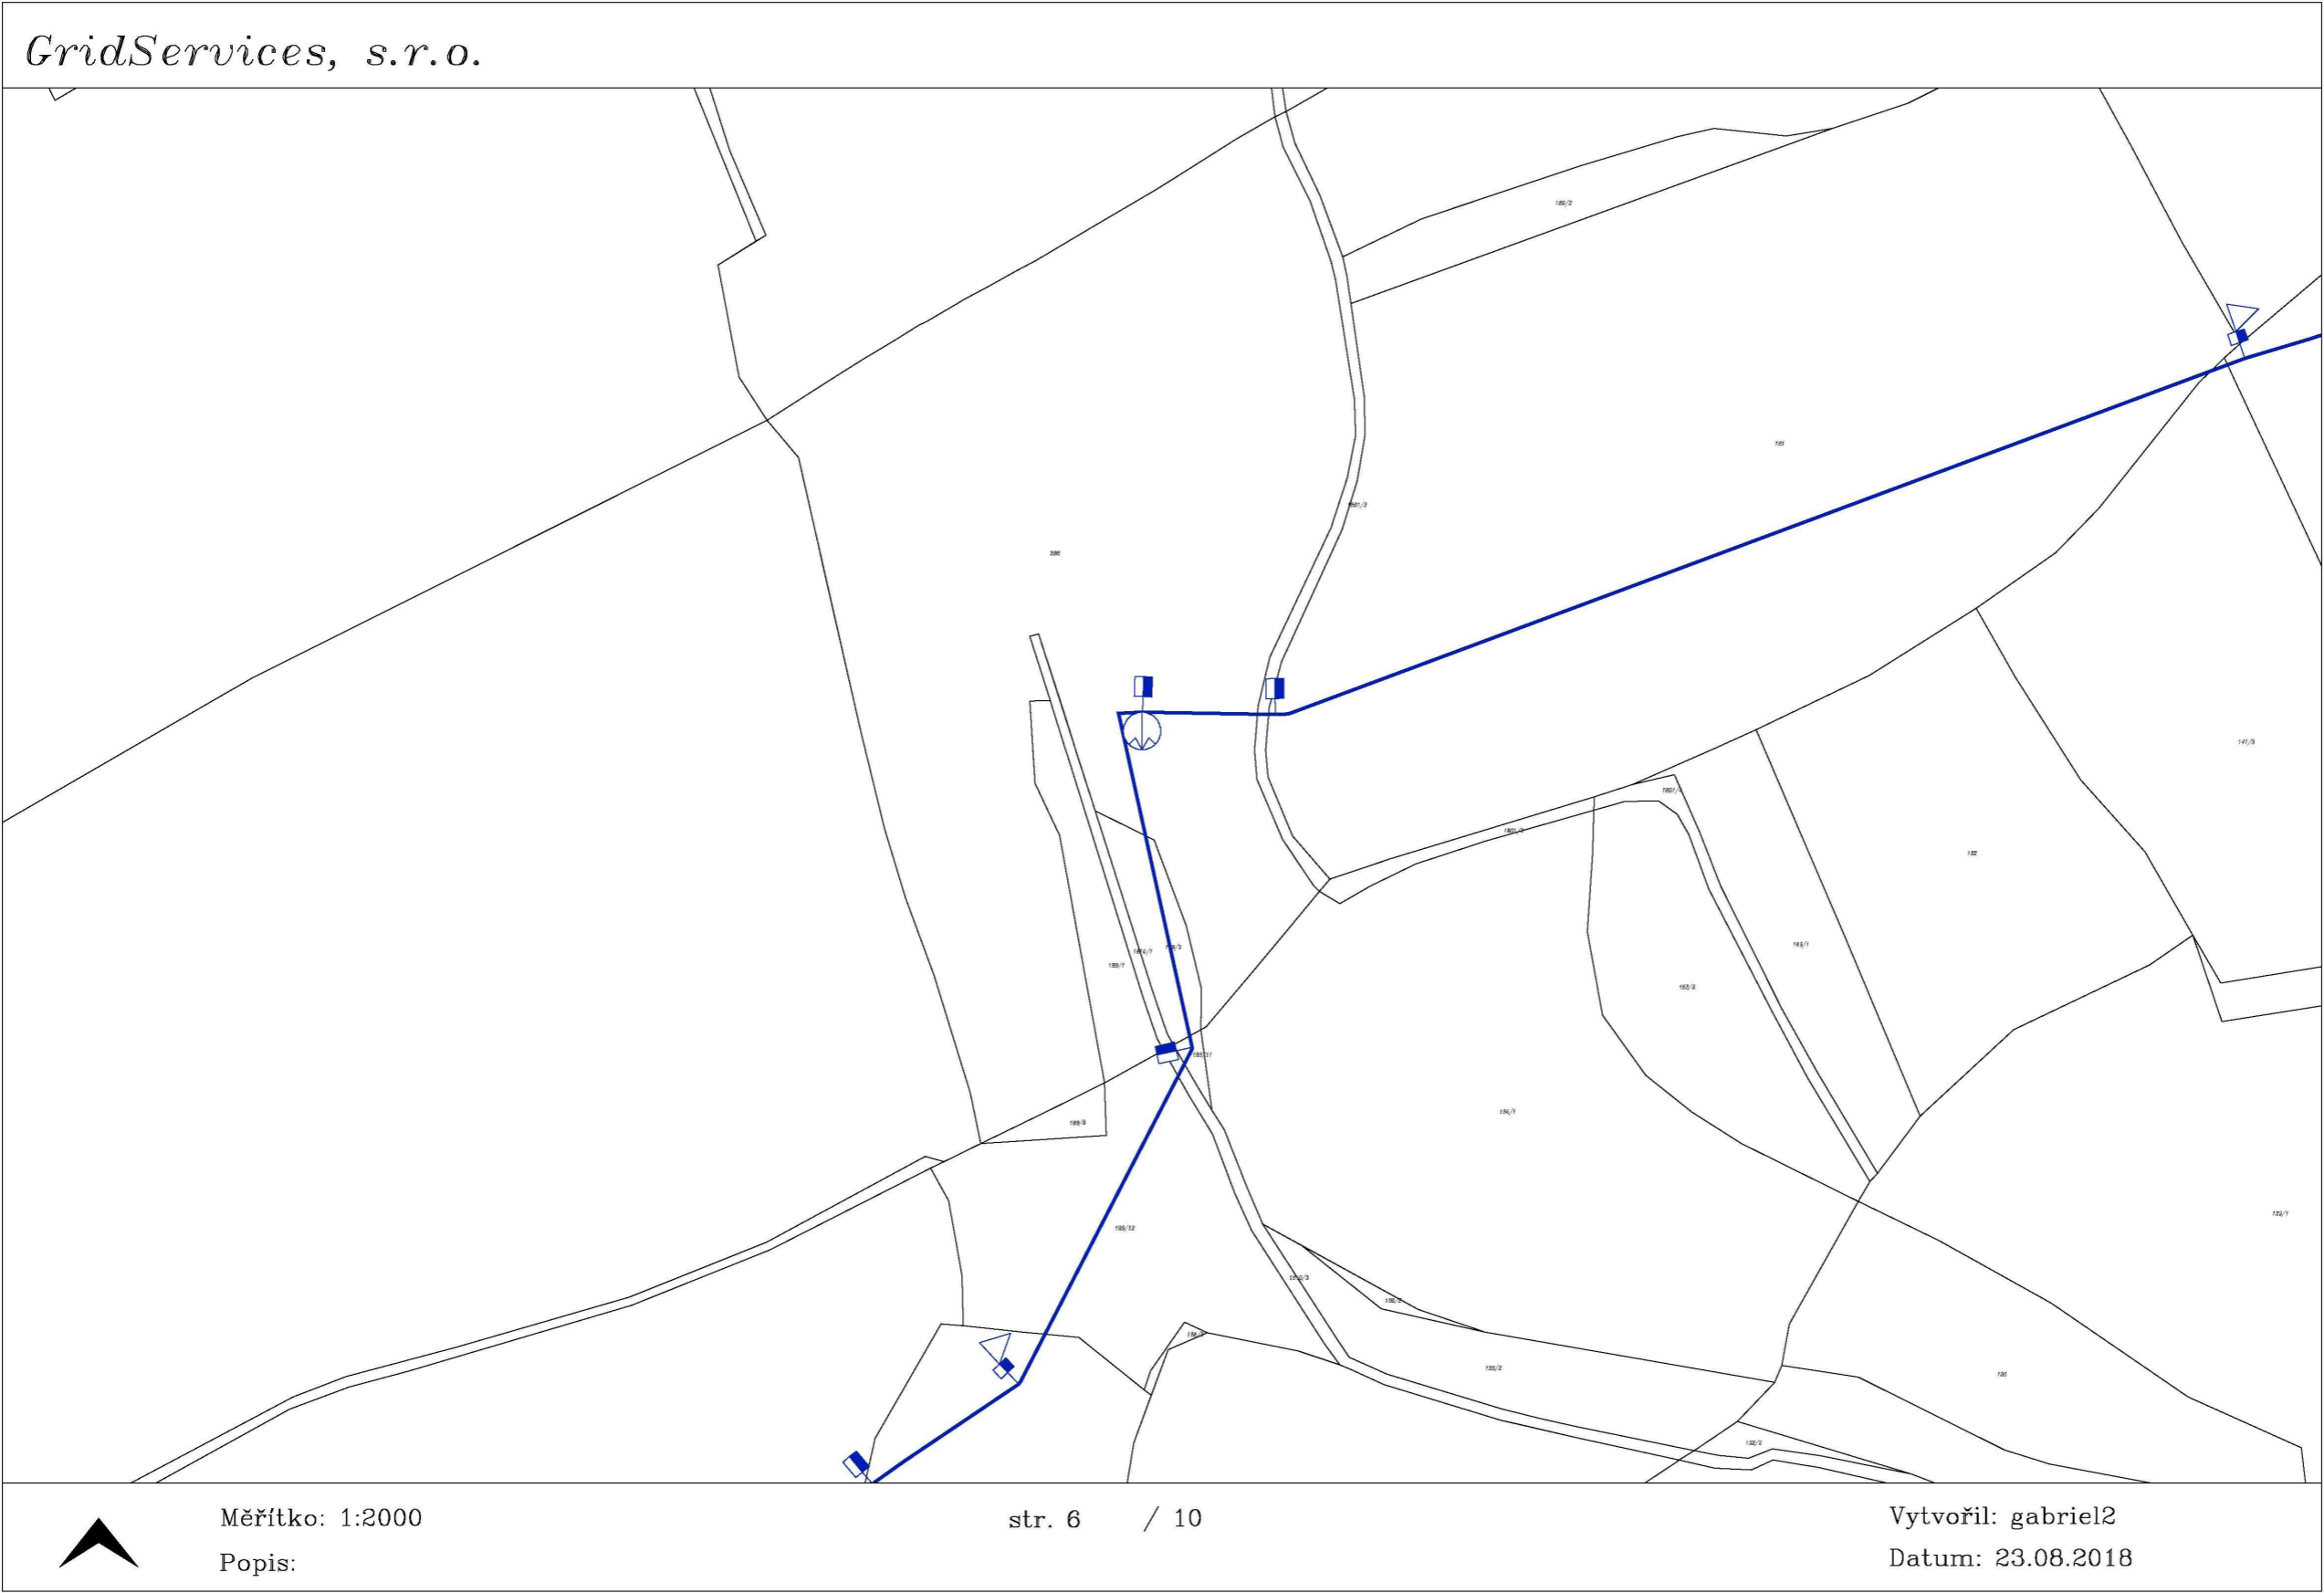

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: E.ON Česká republika, s. r. o. , F. A. Gerstnera 2151/6 , 37001 České Budějovice. K.ú.: Šlapanov , Sázava u Žďaru nad Sázavou , Hamry nad Sázavou , Mírovka , Nížkov , Vysoká u Havlíčkova Brodu , Město Žďár , Rosička , Olešenka , Šachotín , Matějov , Brzkov , Buková u Nížkova , Česká Jabl.

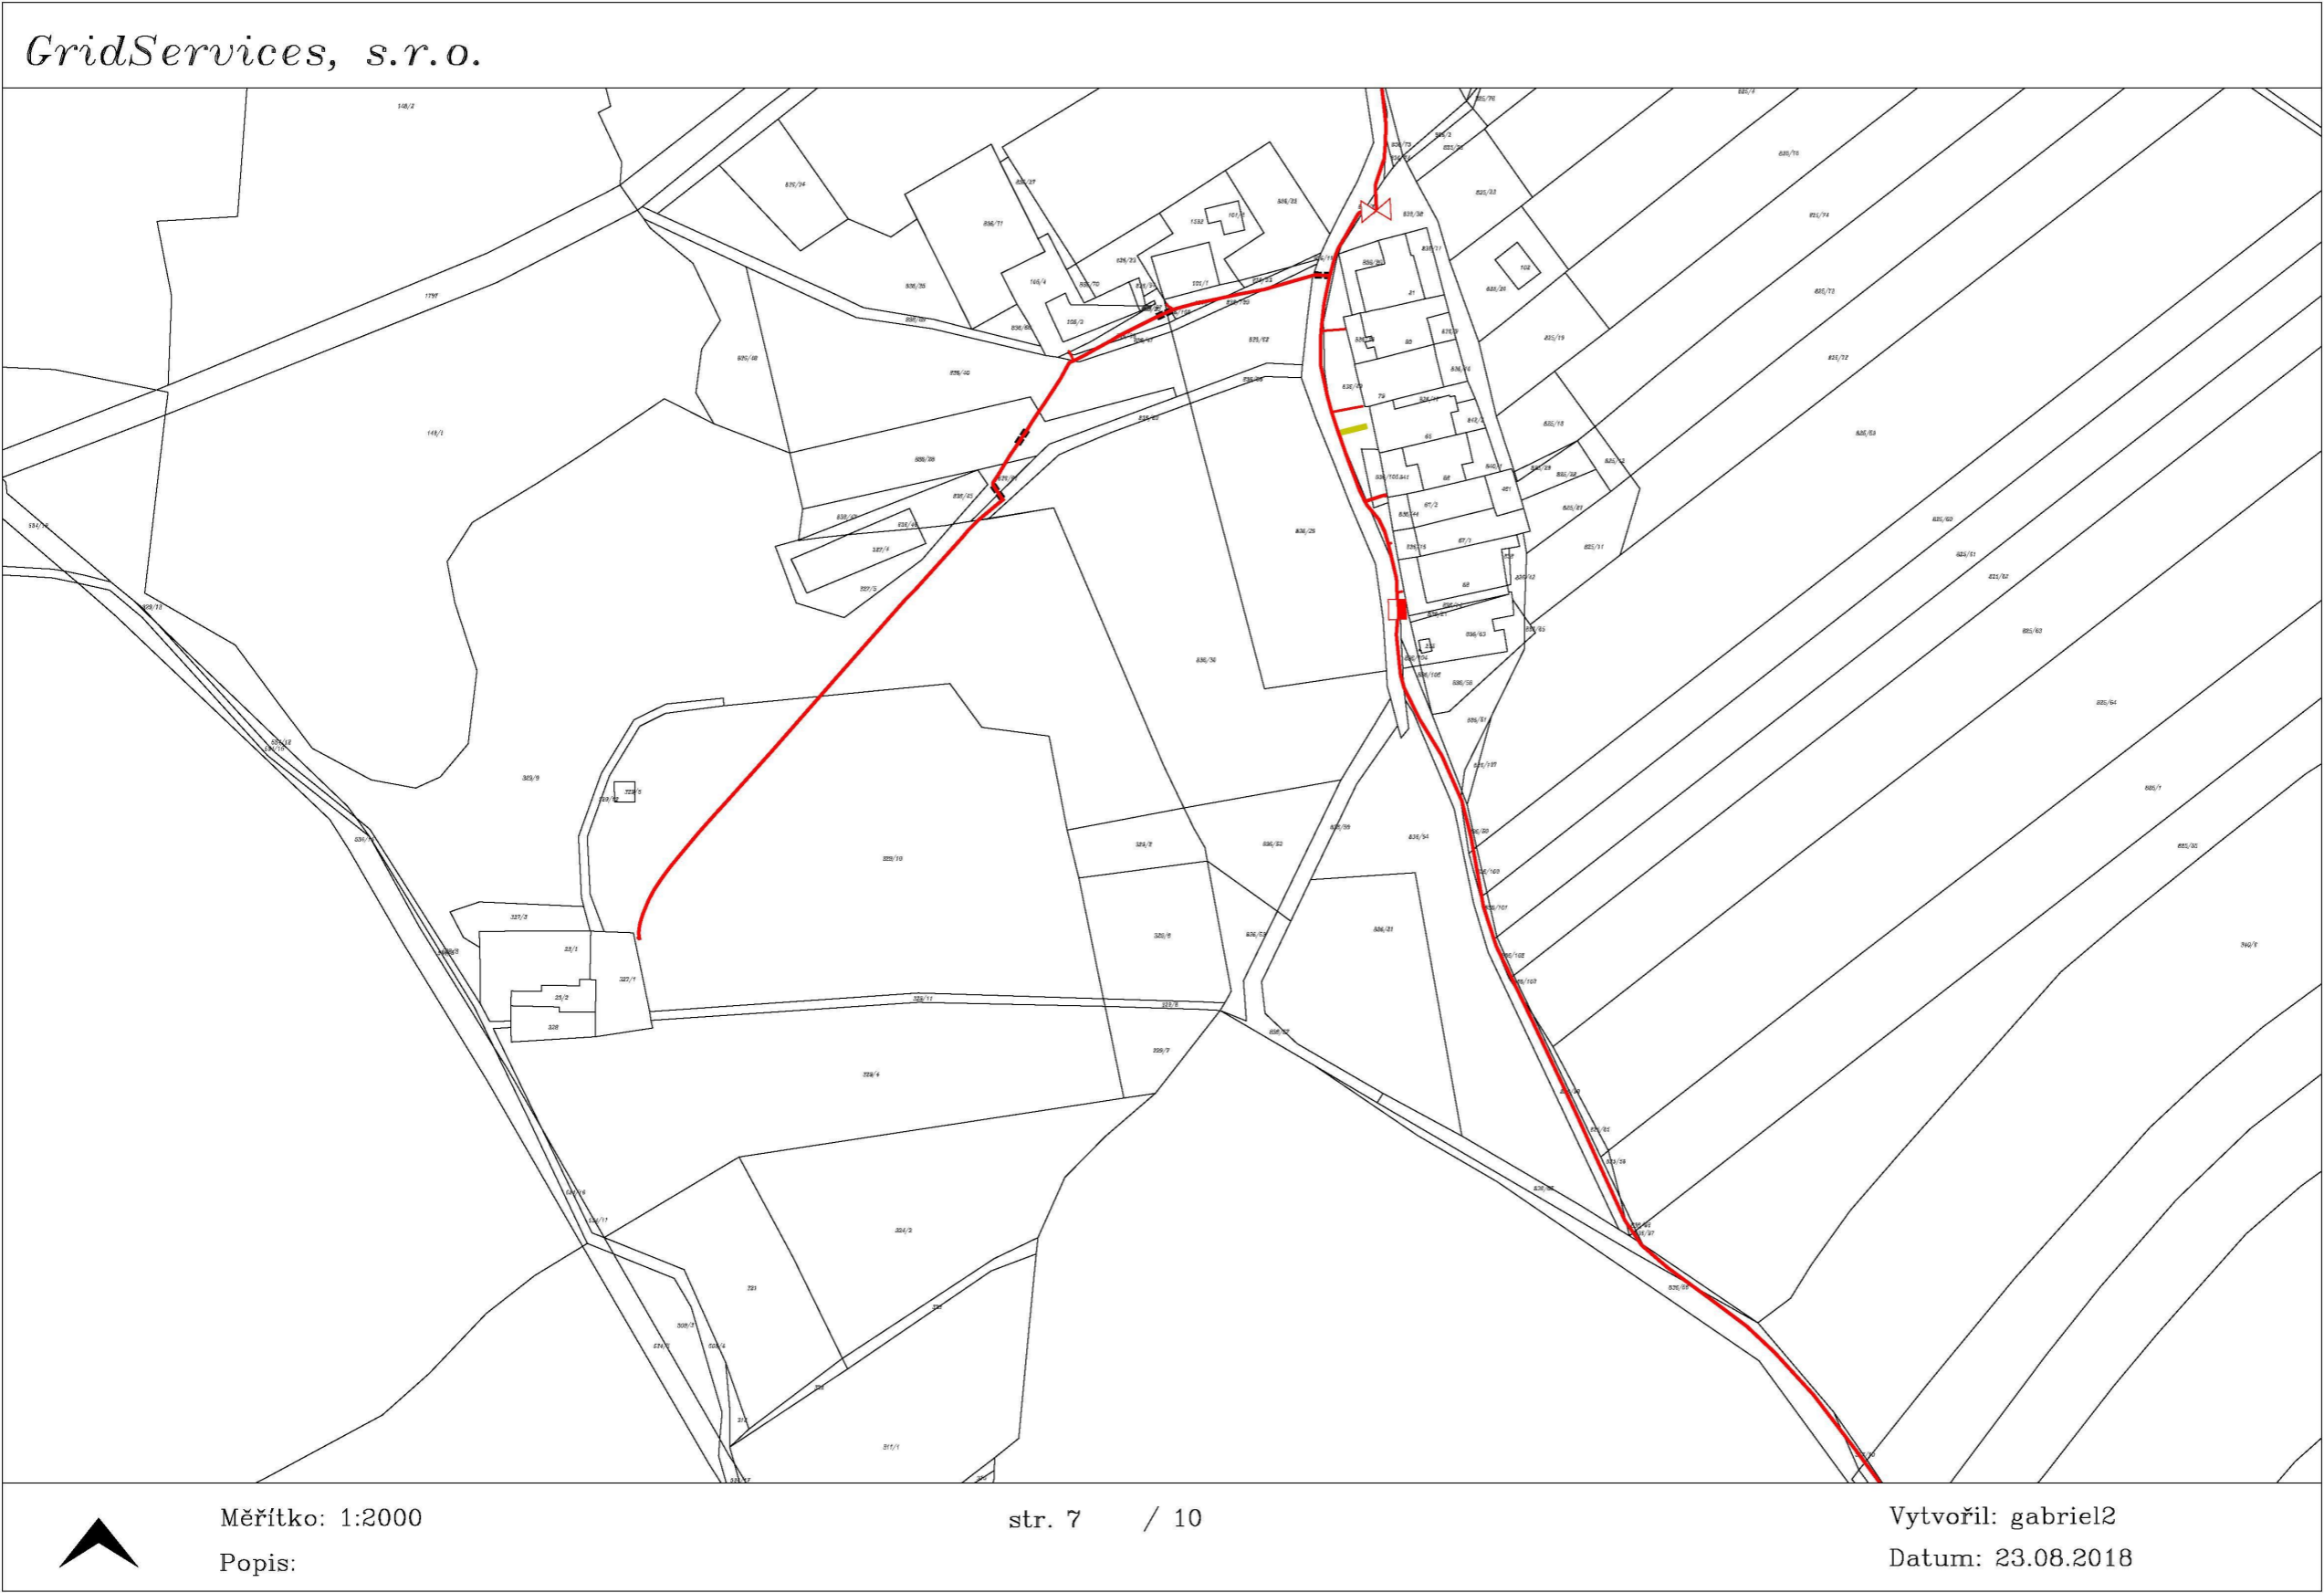

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: E.ON Česká republika, s. r. o. , F. A. Gerstnera 2151/6 , 37001 České Budějovice. K.ú.: Šlapanov , Sázava u Žďaru nad Sázavou , Hamry nad Sázavou , Mírovka , Nížkov , Vysoká u Havlíčkova Brodu , Město Žďár , Rosička , Olešenka , Šachotín , Matějov , Brzkov , Buková u Nížkova , Česká Jabl.

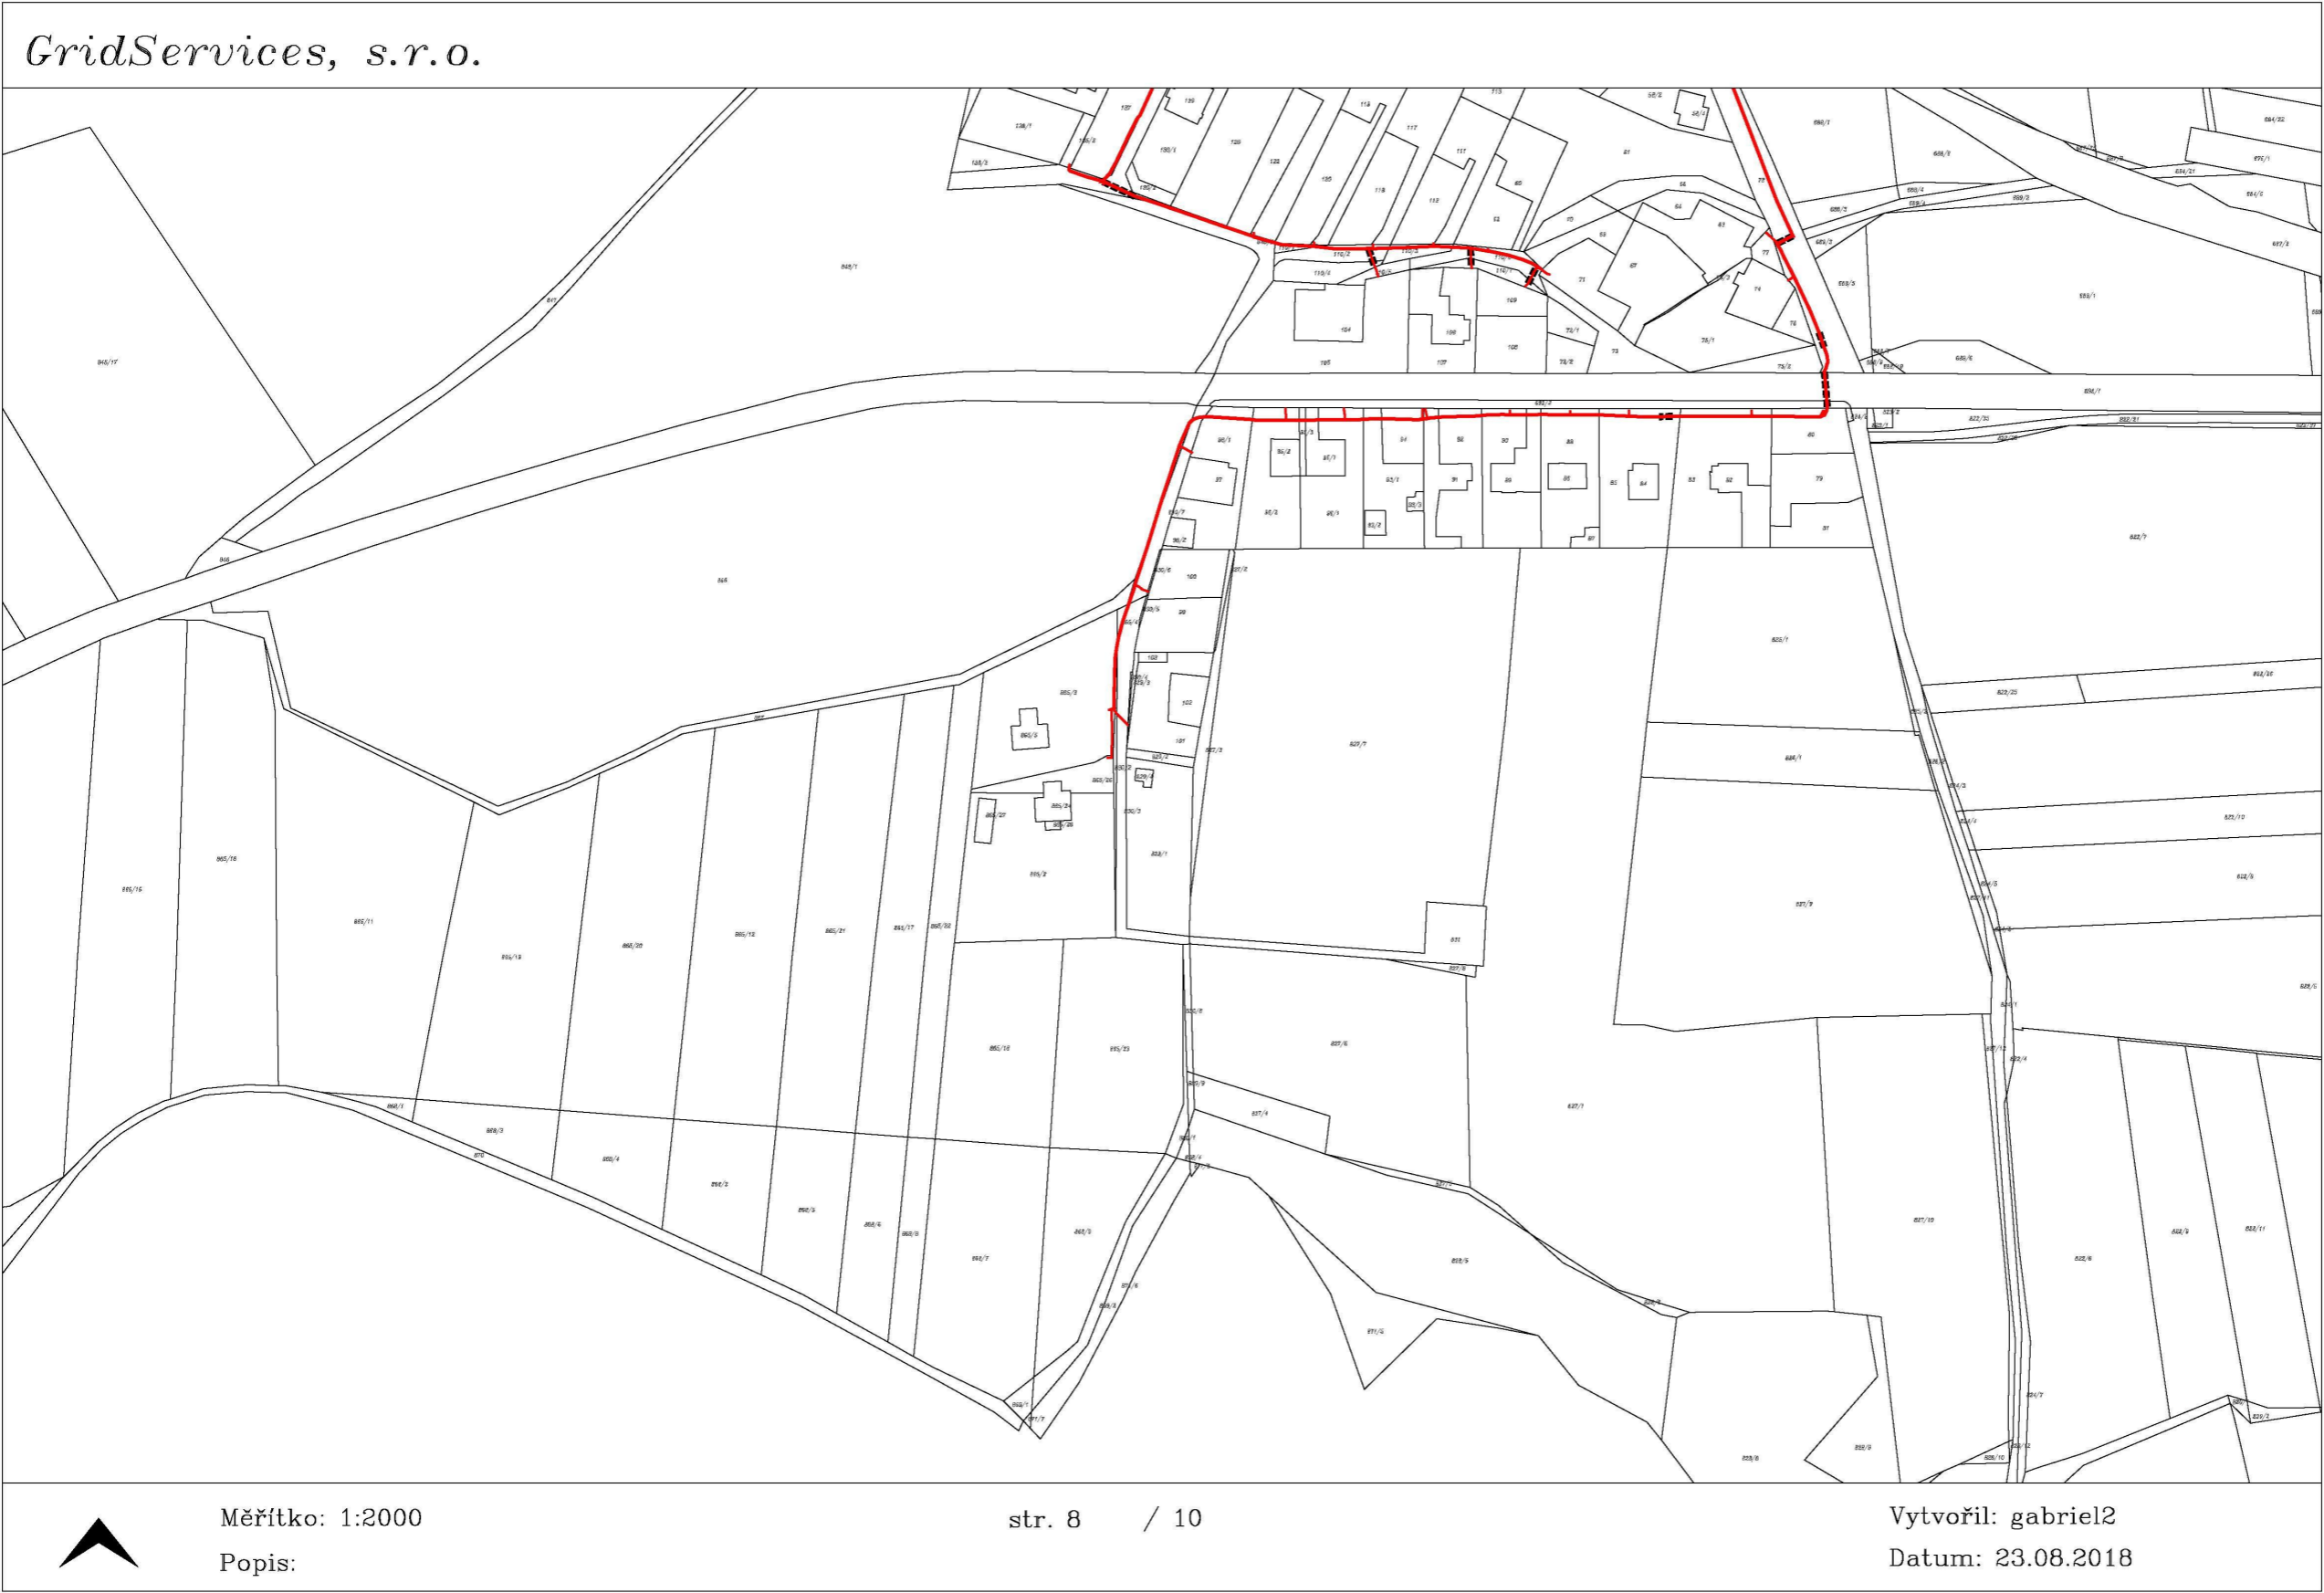

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: E.ON Česká republika, s. r. o. , F. A. Gerstnera 2151/6 , 37001 České Budějovice. K.ú.: Šlapanov , Sázava u Žďaru nad Sázavou , Hamry nad Sázavou , Mírovka , Nížkov , Vysoká u Havlíčkova Brodu , Město Žďár , Rosička , Olešenka , Šachotín , Matějov , Brzkov , Buková u Nížkova , Česká Jabl.

GridServices, s.r.o.




Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO



Měřítko: 1:2000
Popis:

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: E.ON Česká republika, s. r. o. , F. A. Gerstnera 2151/6 , 37001 České Budějovice. K.ú.: Šlapanov , Sázava u Žďaru nad Sázavou , Hamry nad Sázavou , Mírovka , Nížkov , Vysoká u Havlíčkova Brodu , Město Žďár , Rosička , Olešenka , Šachotín , Matějov , Brzkov , Buková u Nížkova , Česká Jabl.

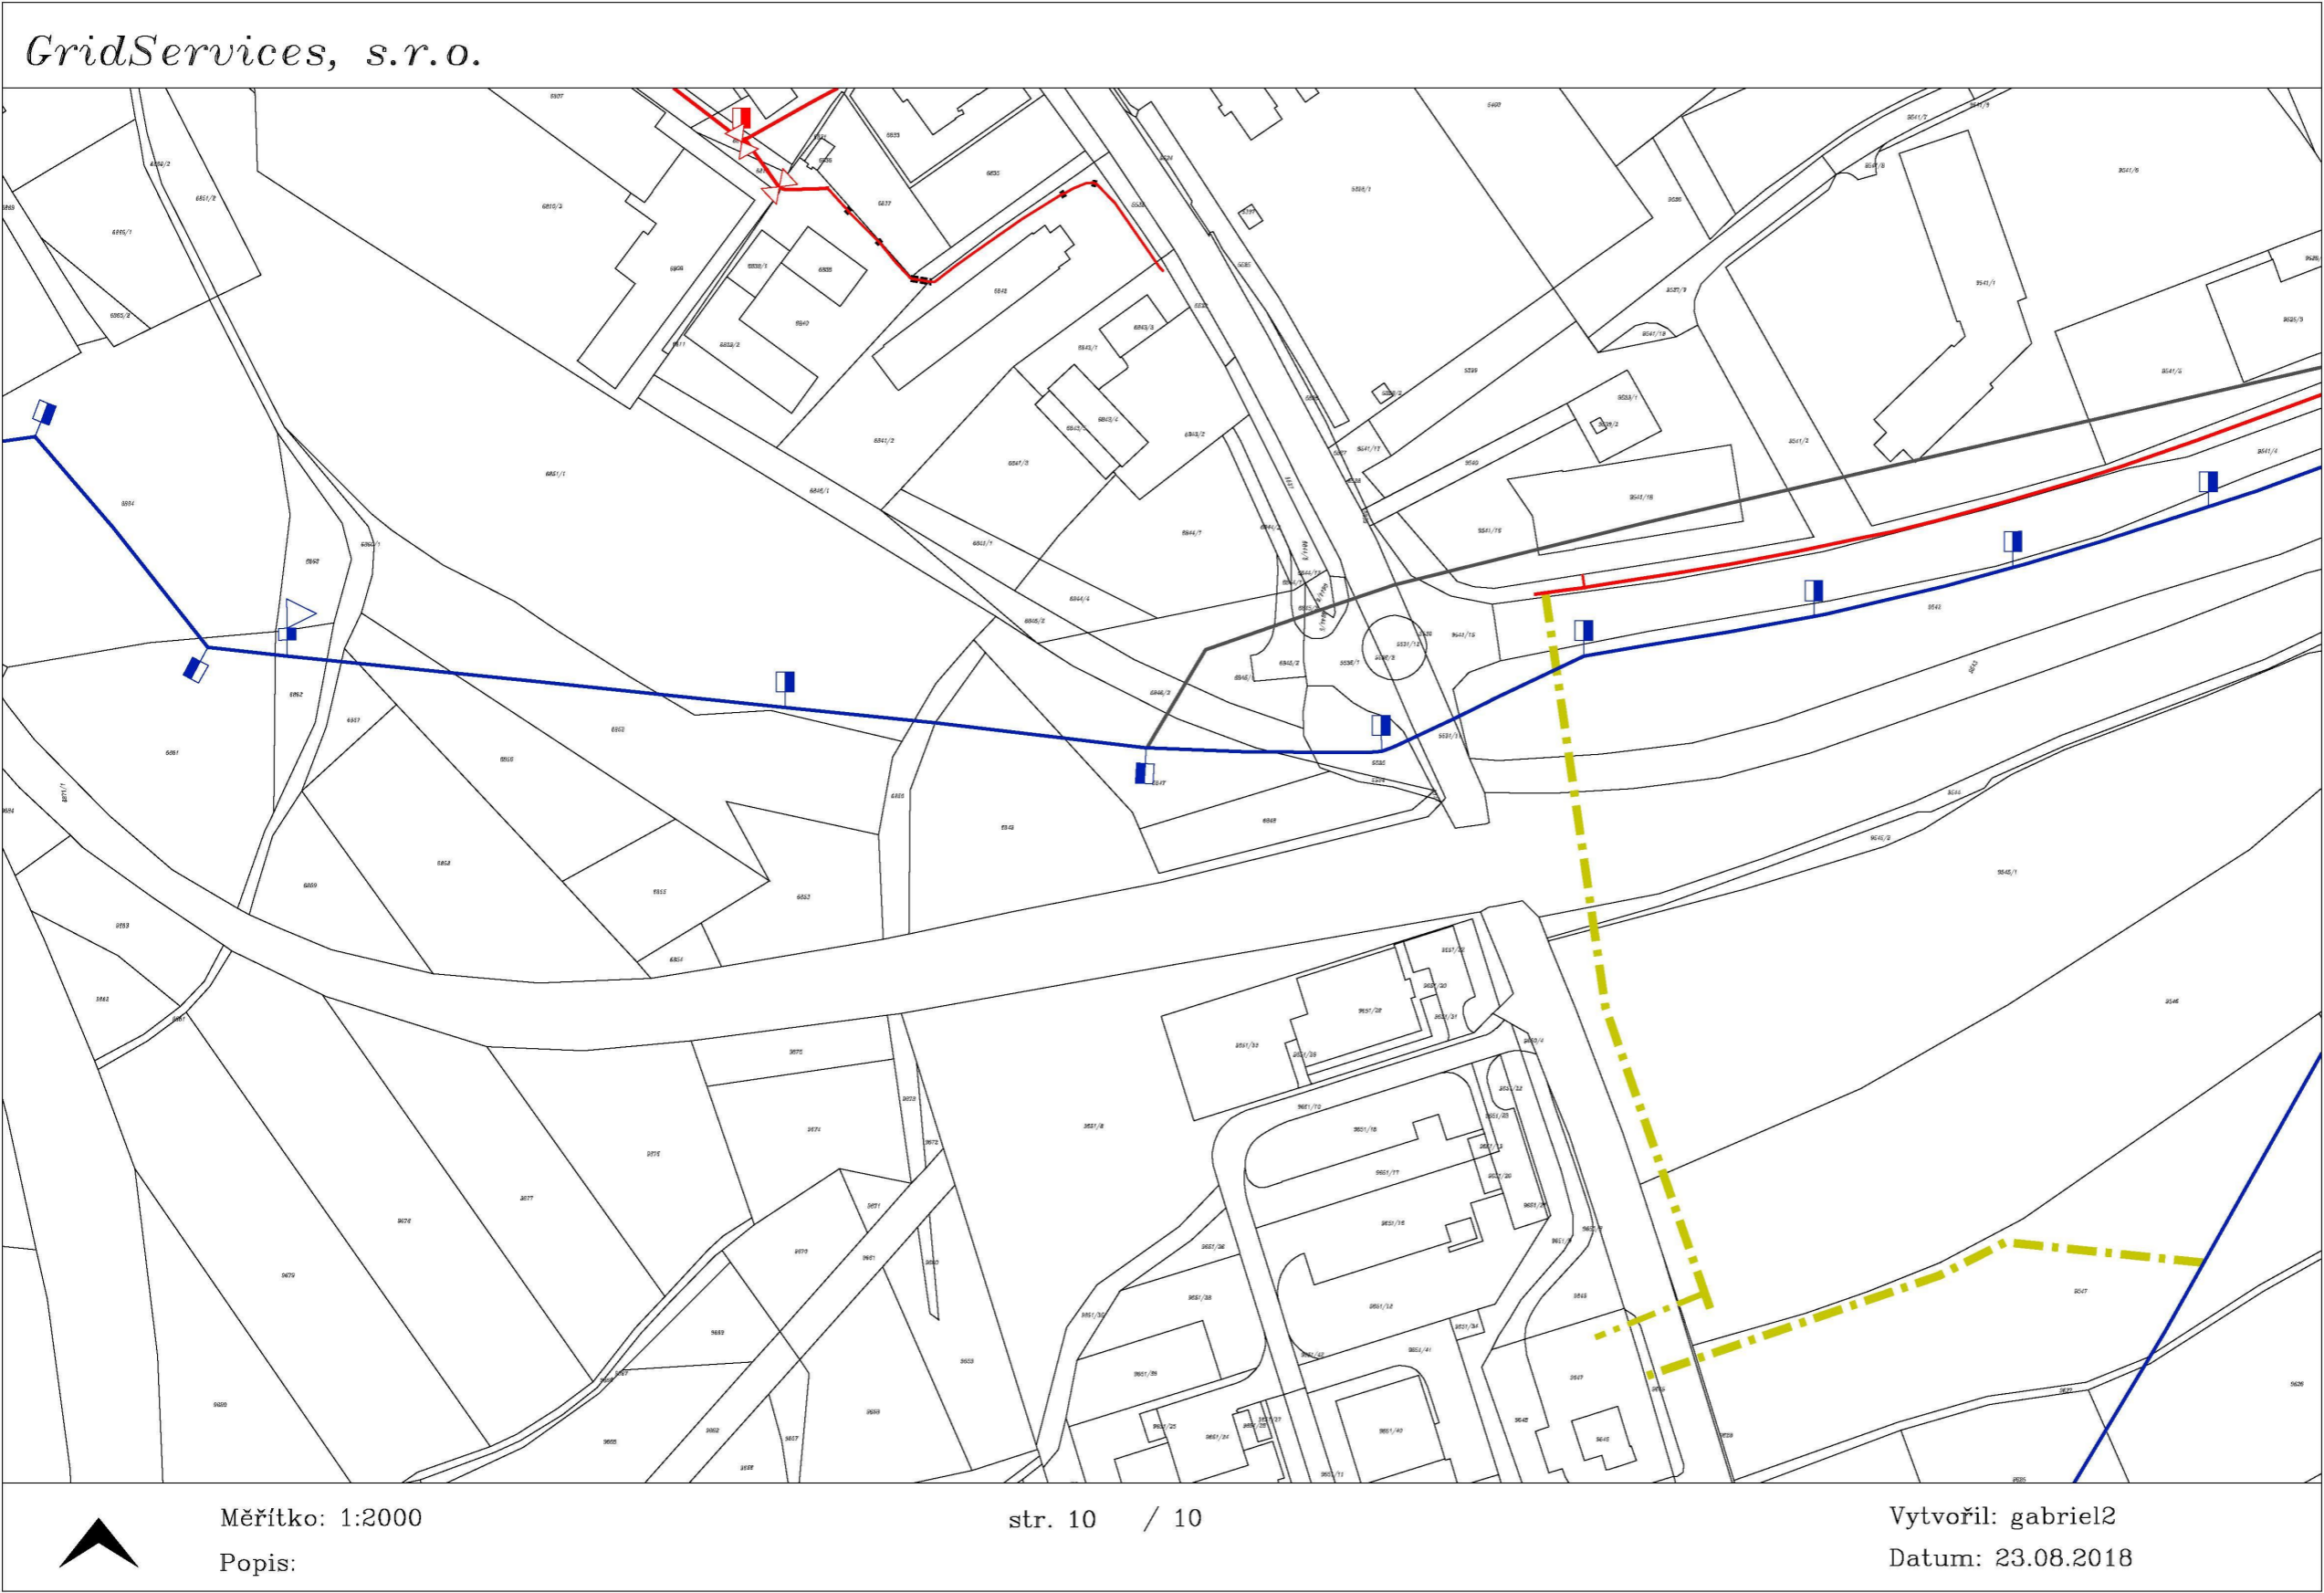

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: E.ON Česká republika, s. r. o. , F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice. K.ú.: Šlapanov , Sázava u Žďáru nad Sázavou , Hamry nad Sázavou , Mírovka , Nižkov , Vysoká u Havlíčkova Brodu , Město Žďár , Rosička , Olešenka , Šachotín , Matějov , Brzkov , Buková u Nižkova , Česká Jabl.