



EDWIN
PROJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ
BOHEMIA

Okružní 876/19b
638 00 Brno
tel. 00420 – 548523819
edwin@edwin.sk

V 5522 – Výměna vedení

SO 01: Vedení 110 kV venkovní

Projekt pro provádění stavby

VLÁKNOVÉ SCHÉMA


07.2019

ED 18-9-5441a

STAVBA		V 5522 – Výměna vedení; SO 01	DOKUMENTACE:
Vláknové schéma			ED 18-9-5441a
P. Č.	ČÍSLO DOKUMENTU	NÁZEV	POZNÁMKA
1	ED 18-3-2207	Vláknové schéma – počáteční stav	
2	ED 18-3-2211a	Vláknové schéma – projektovaný stav	
3	ED 18-3-2212a	Vláknové schéma – výhledový stav	

VLÁKNOVÉ SCHÉMA - OPTICKÁ SPOJOVACÍ TRASA

V5522 výměna vedení
Počáteční stav

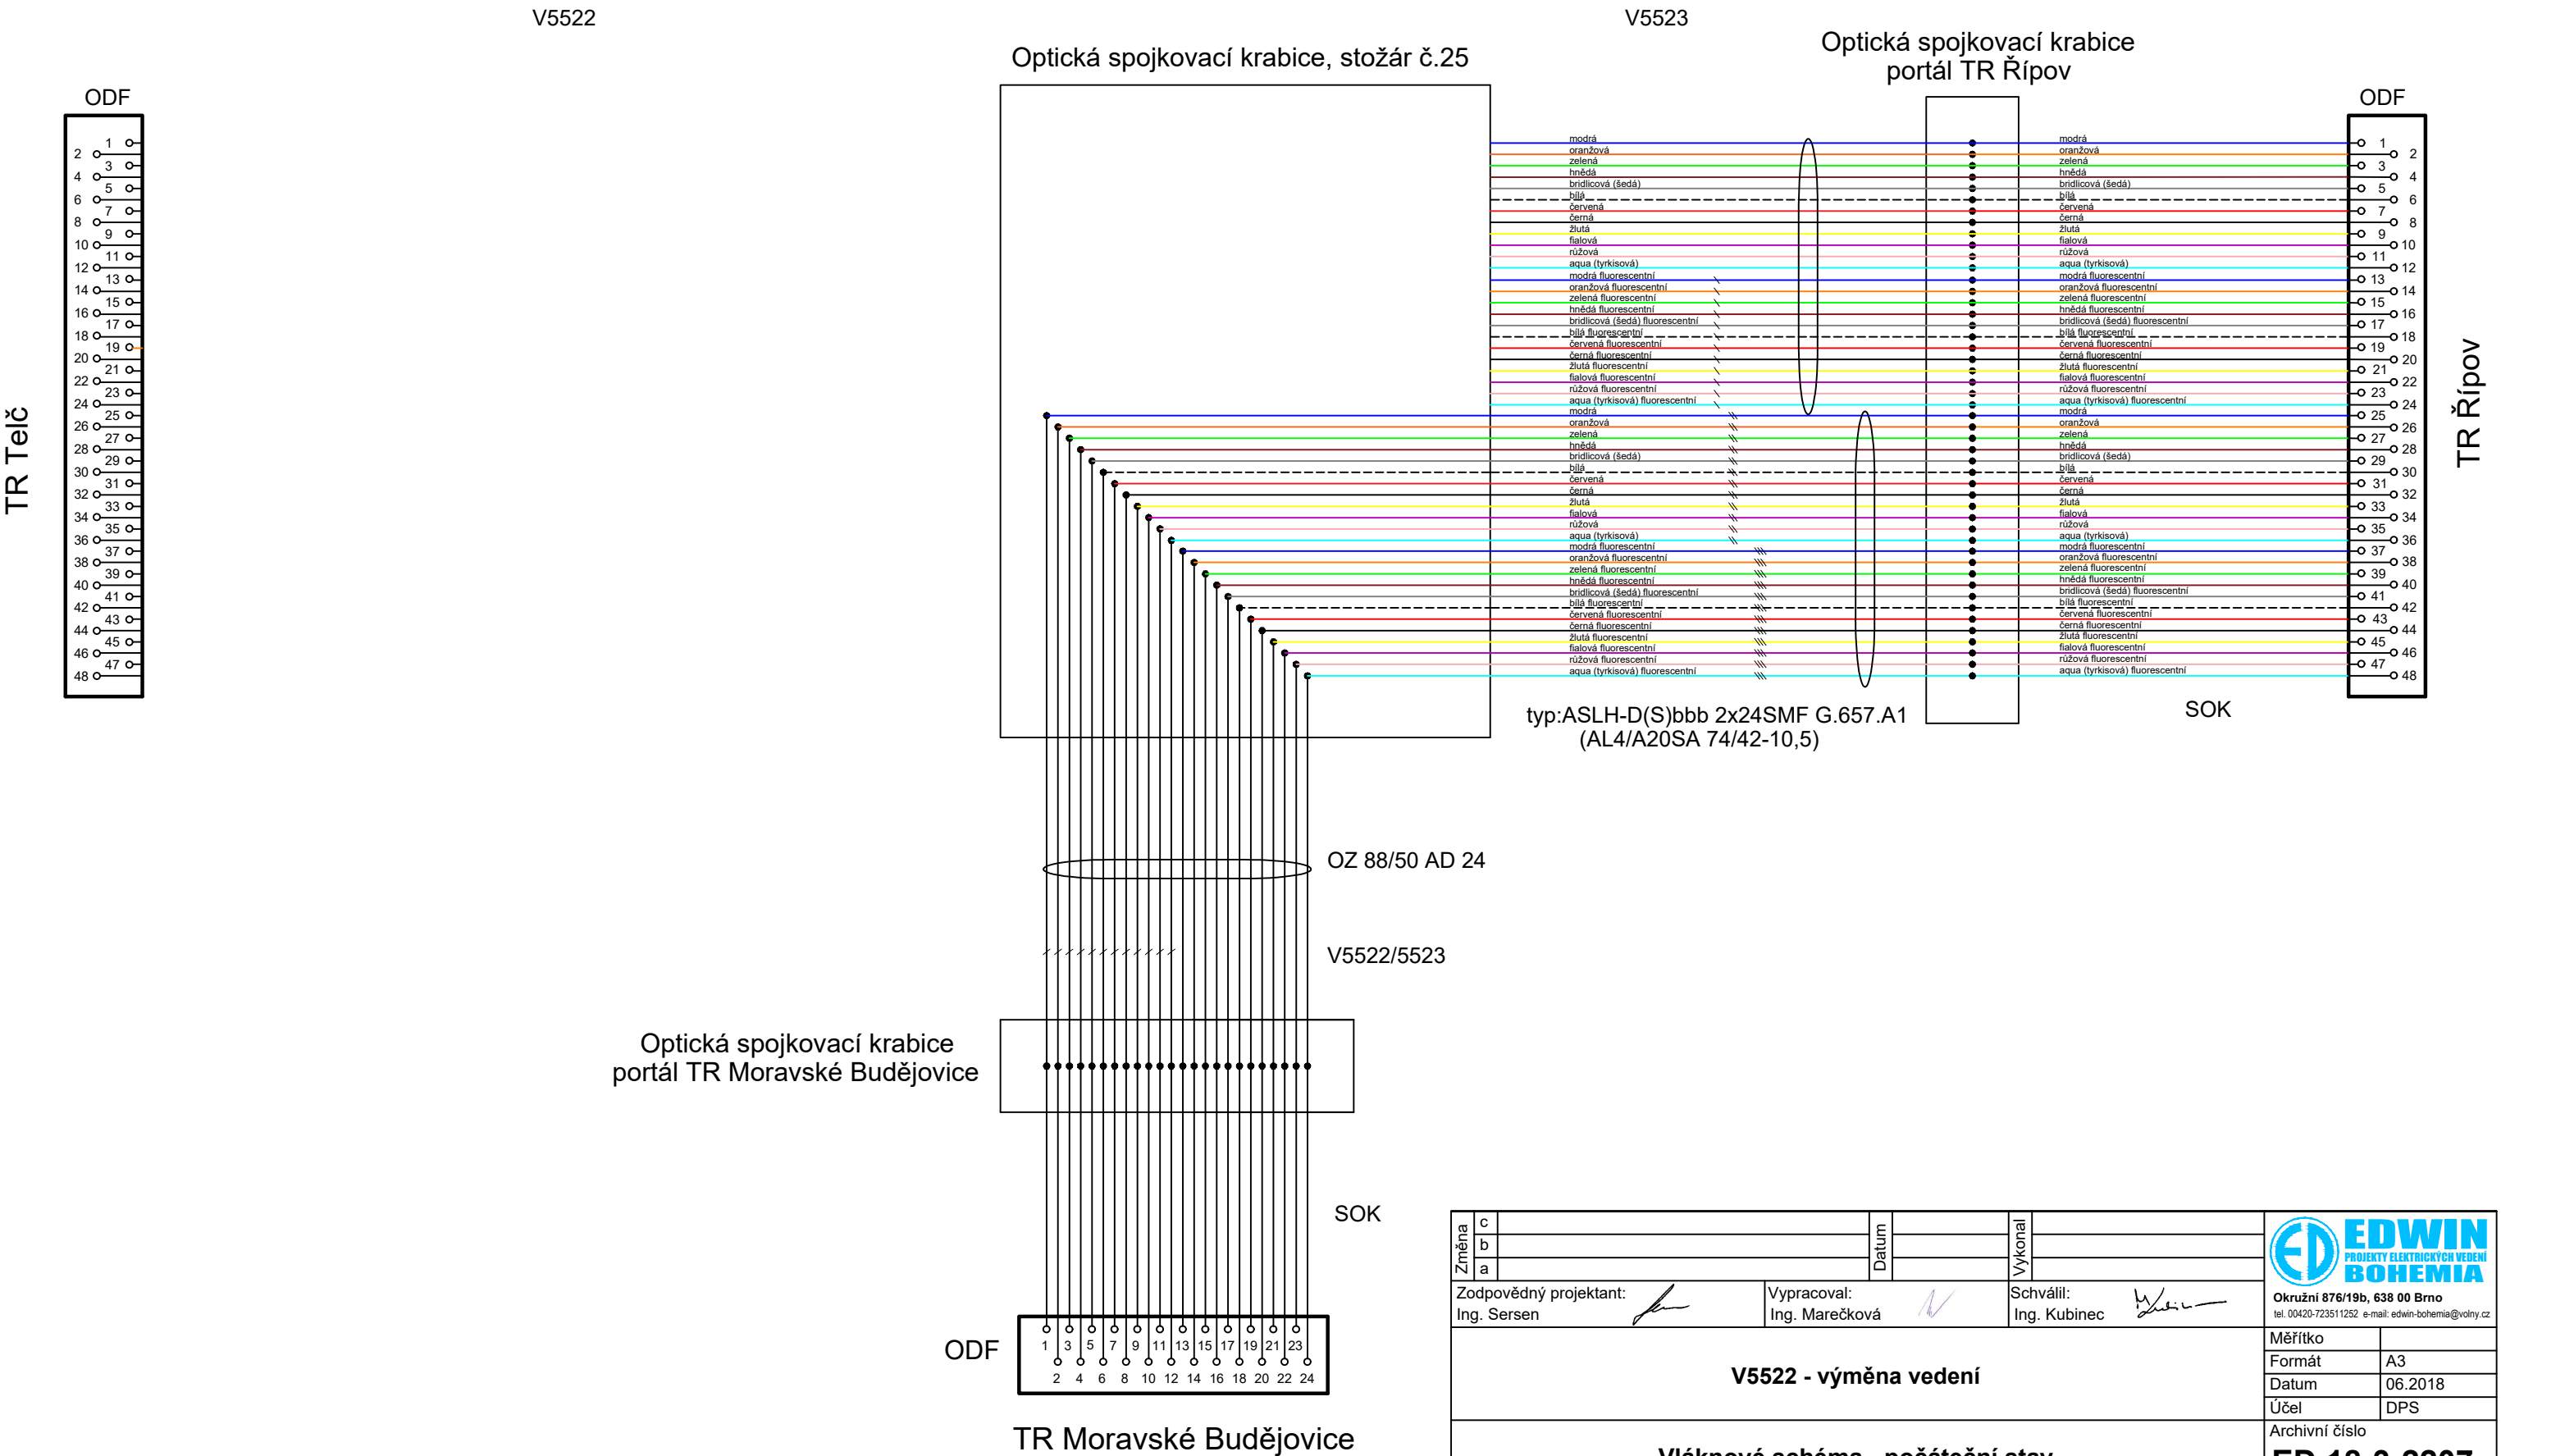



Změna	c		Datum		Vykonal	
	b					
	a					
Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		Schválil:		
Ing. Sersen		Ing. Marečková		Ing. Kubinec		
V5522 - výměna vedení						
Vláknové schéma - počáteční stav						
Tato dokumentace nebo její část nesmí být reprodukována nebo použita bez písemného povolení.						

EDWIN PROJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDEŇ BOHEMIA	
Okružní 876/19b, 638 00 Brno tel. 00420-723511252 e-mail: edwin-bohemia@volny.cz	
Měřítka	
Formát	A3
Datum	06.2018
Účel	DPS
Archivní číslo ED 18-3-2207	

VLÁKNOVÉ SCHÉMA - OPTICKÁ SPOJOVACÍ TRASA


V5522 výměna vedení
Projektovaný stav

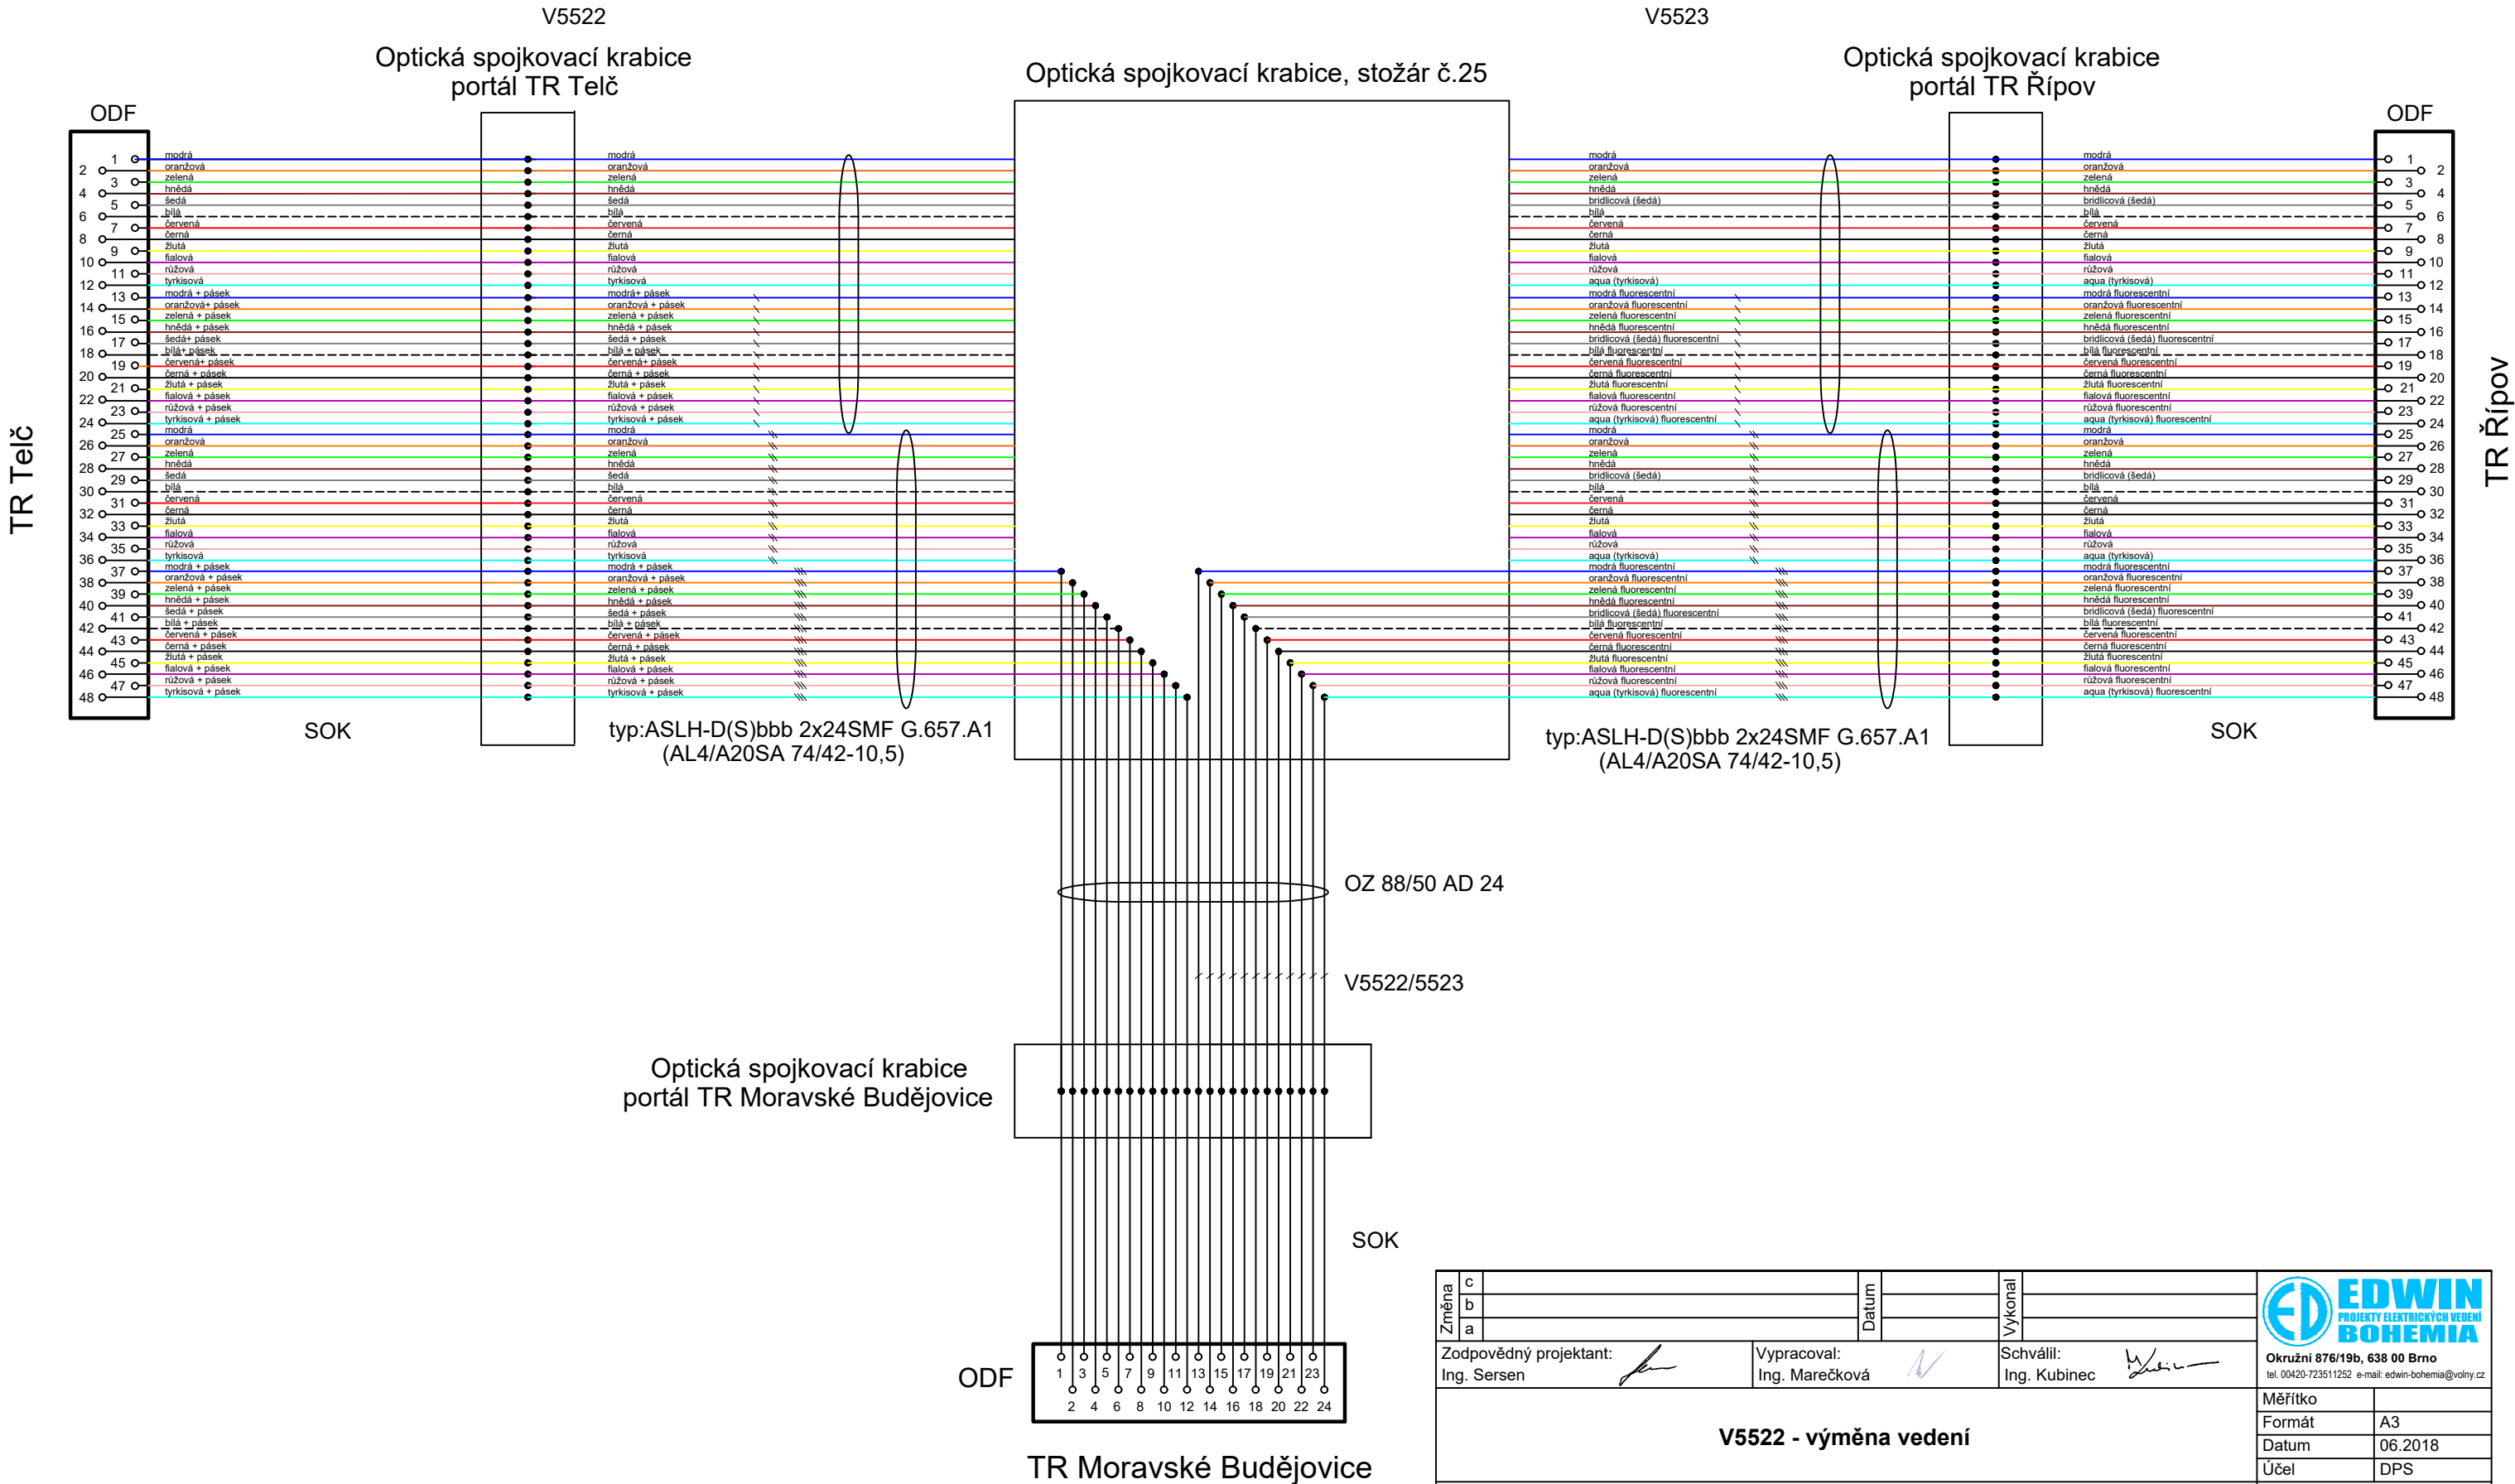

Změna	c		Datum		Vykonal		 EDWIN PROJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ BOHEMIA	Okružní 876/19b, 638 00 Brno tel. 00420-723511252 e-mail: edwin-bohemia@volny.cz	
	b								
	a								
Zodpovědný projektant: Ing. Sersen			Vypracoval: Ing. Marečková		Schválil: Ing. Kubínek				
V5522 - výměna vedení							Měřítko		
							Formát	A3	
							Datum	06.2018	
							Účel	DPS	
Vláknové schéma - projektovaný stav							Archivní číslo		
							ED 18-3-2211a		
Tato dokumentace nebo její část nesmí být reprodukována nebo použita bez písemného povolení.									

VLÁKNOVÉ SCHÉMA - OPTICKÁ SPOJOVACÍ TRASA

V5522 výměna vedení
Výhledový stav po natažení KZL 96 vl do M. Budějovic

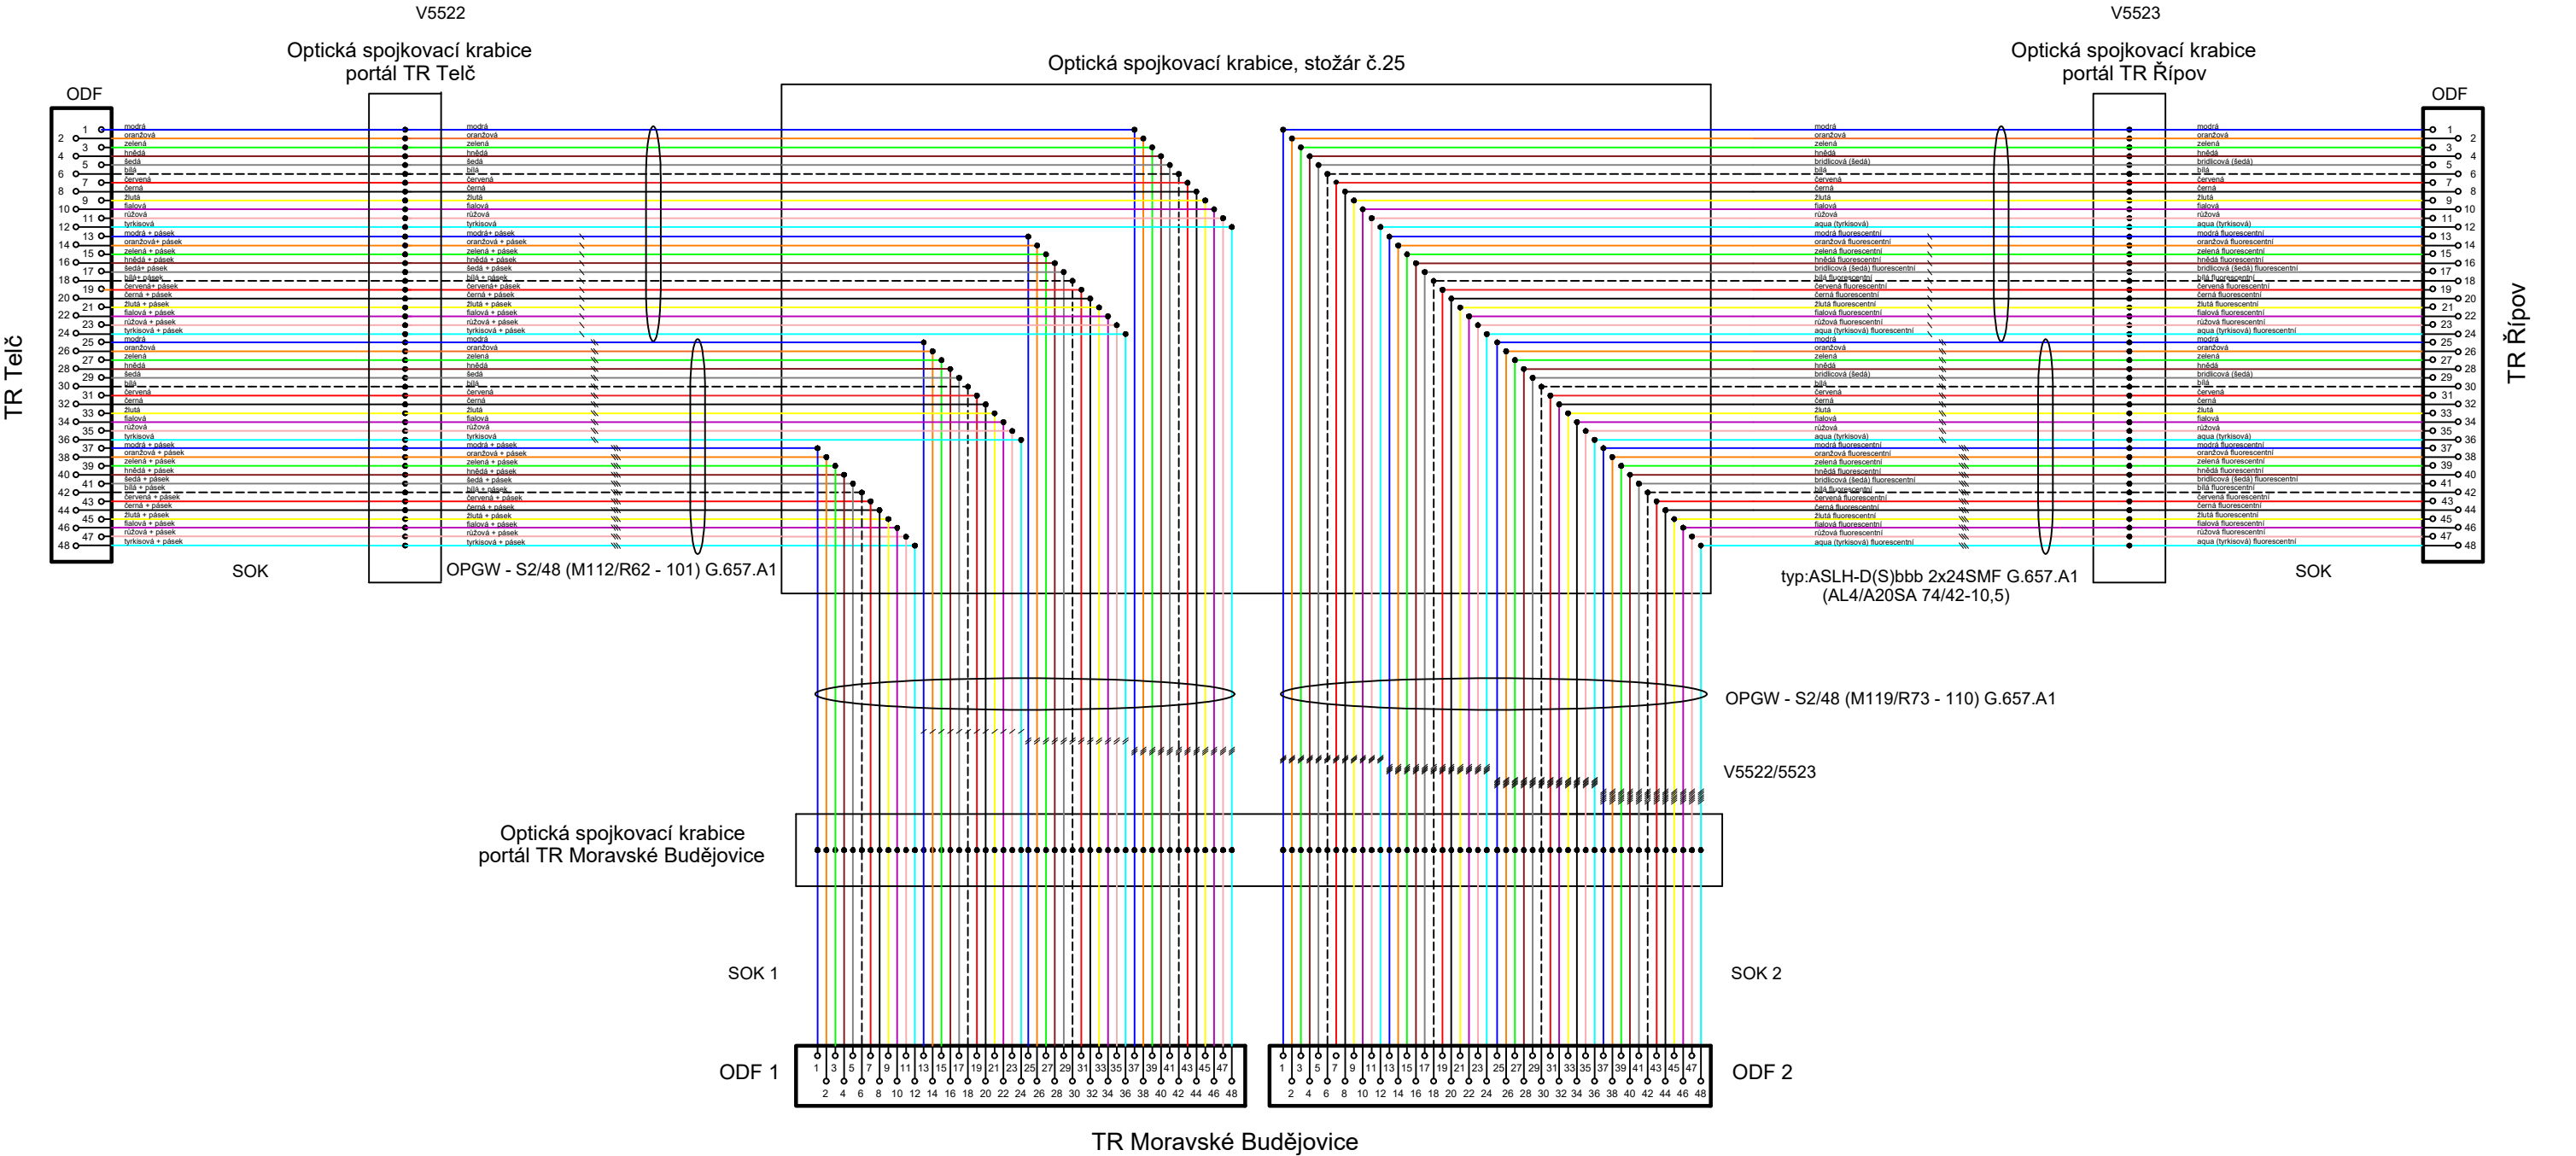

Změna	c		Datum		Vykonal	
	b					
	a					
Zodpovědný projektant: Ing. Sersen		Vypracoval: Ing. Marečková		Schválil: Ing. Kubinec		
V5522 - výměna vedení						
Vláknové schéma - výhledový stav						
Tato dokumentace nebo její část nesmí být reprodukována nebo použita bez písemného povolení.						
EDWIN PROJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDENI BOHEMIA				Okružní 876/19b, 638 00 Brno tel. 00420-723511252 e-mail: edwin-bohemia@volny.cz		
Měřítka						
Formát		A3				
Datum		06.2018				
Účel		DPS				
Archivní číslo		ED 18-3-2212a				